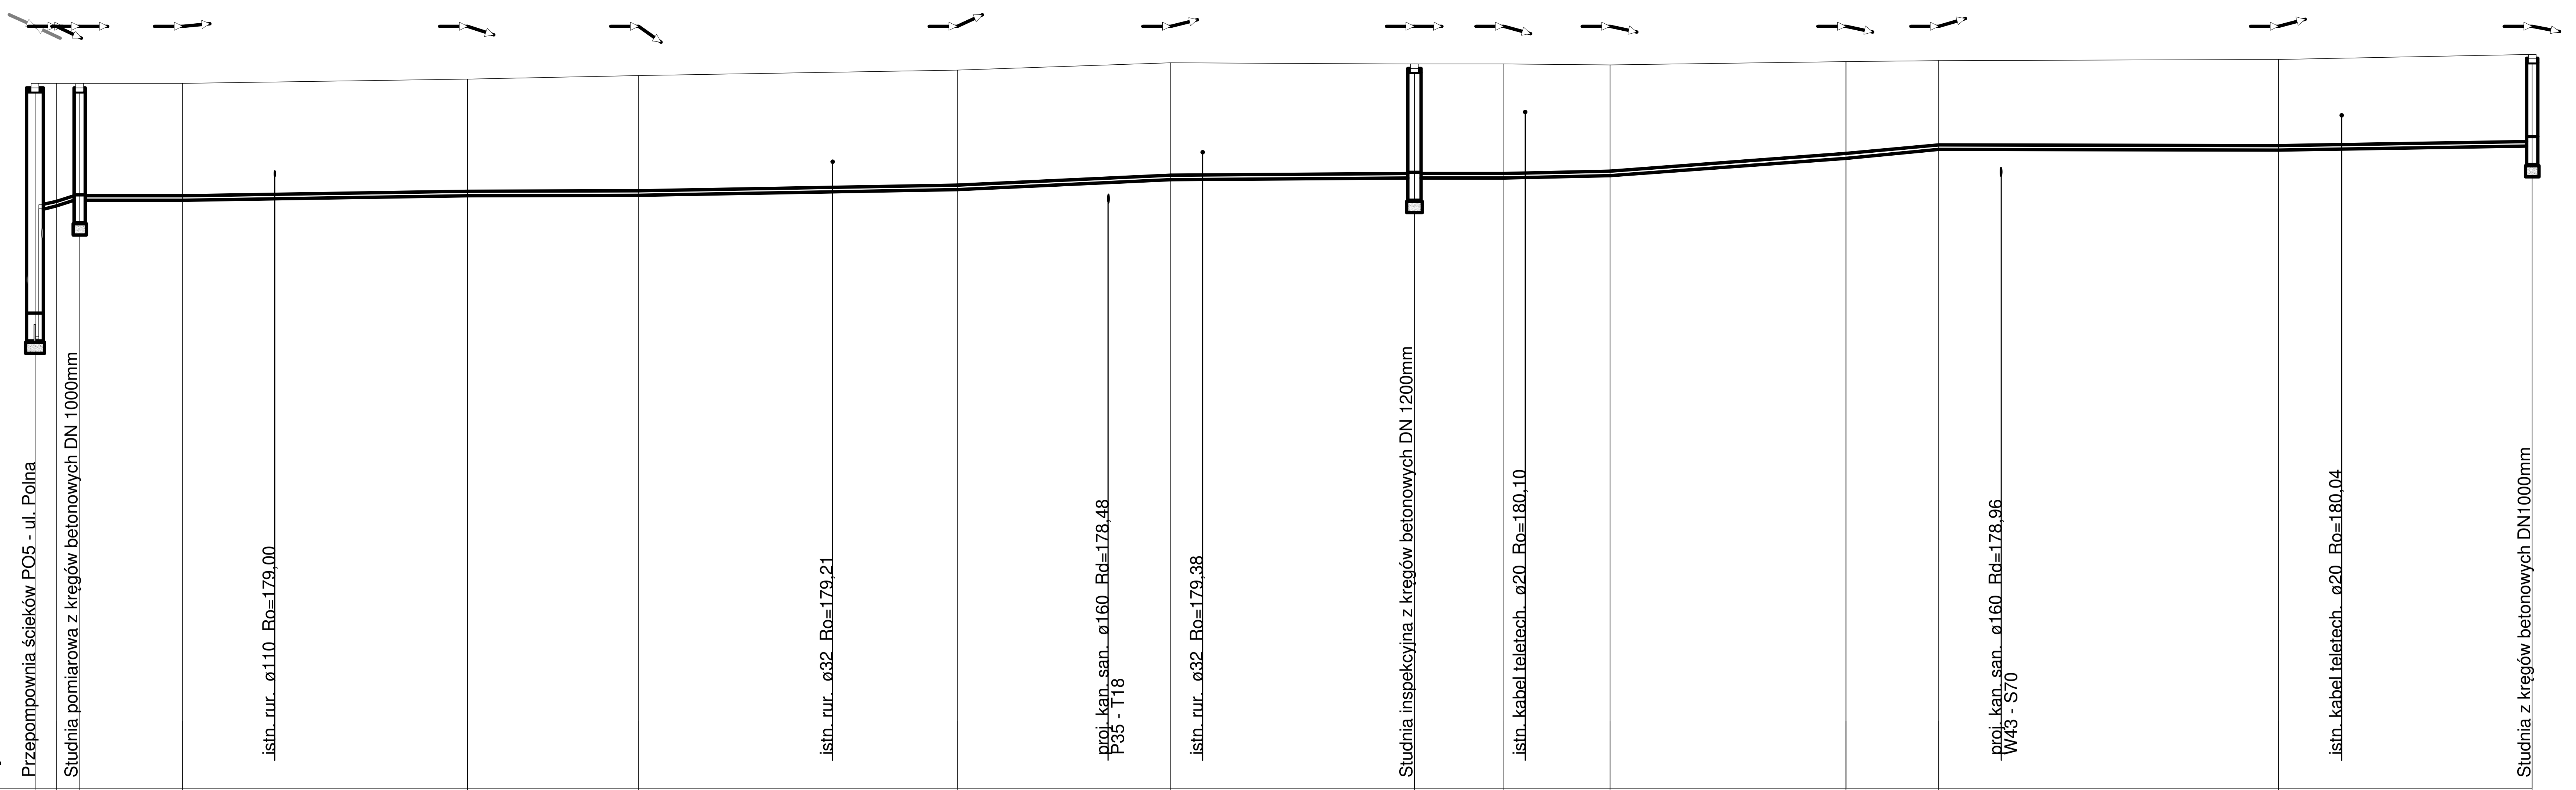

Poziom porównawczy 168,00 m n.p.m.

Punkt	Długość trasy [m]	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]
PO5	0.0	180.61	180.61	177.00 / 178.37	3.61 / 2.24
e1	1.9	180.61	180.61	178.43	2.18
SP5	4.0	180.61	180.61	178.53	2.08
e2	13.2	180.61	180.61	178.53	2.08
e3	38.7	180.69	180.69	178.61	2.08
e4	54.0	180.75	180.75	178.62	2.13
e5	82.5	180.85	180.85	178.72	2.13
e6	101.6	180.98	180.98	178.90	2.08
Si5	123.4	180.96	180.96	178.93	2.03
e7	131.4	180.96	180.96	178.93	2.03
e8	140.9	180.95	180.95	178.97	1.98
e9	162.0	181.00	181.00	179.28	1.72
e10	170.4	181.02	181.02	179.44	1.58
e11	200.7	181.04	181.04	179.43	1.61
SR5	223.4	181.14	181.14	179.49	1.65

Odcinek	Spadek	Odległości [m]
PO5 – e1	90 ‰	L=1,9
e1 – SP5	47 ‰	L=2,1
SP5 – e2	0 ‰	L=9,2
e2 – e3	3 ‰	L=25,5
e3 – e4	1 ‰	L=15,3
e4 – e5	4 ‰	L=28,5
e5 – e6	9 ‰	L=19,1
e6 – Si5	1 ‰	L=21,8
Si5 – e7	0 ‰	L=8,0
e7 – e8	4 ‰	L=9,5
e8 – e9	15 ‰	L=21,1
e9 – e10	18 ‰	L=8,3
e10 – e11	0 ‰	L=30,4
e11 – SR5	3 ‰	L=22,7

Materiał: 90×5,4 PE100_RC_SDR17_sz

Nazwa rysunku:				
Profil podłużny - rurociąg tłoczny				
Obiekt: **Sieć kanalizacji sanitarnej w Budziskach**				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Stadium: PB
Projektant	inż. Andrzej Sawicki	69/2000		Branża: Sanitarna
Sprawdzający	inż. Jacek Biela	715/01		Skala: 1:100 / 1:500
Asystent projekt.	mgr inż. Aleksandra Sawicka			Nr rysunku: 22
Data: Czerwiec 2021 r.	Firma: **"SAWAND-BUD"**	47-400 Racibórz Ul.Spółdzielcza 4/5		