


KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY Z PVC DN 315

KANALIZAČNÉ KOLENO Z PVC
DN 160 $\alpha = 30^\circ$

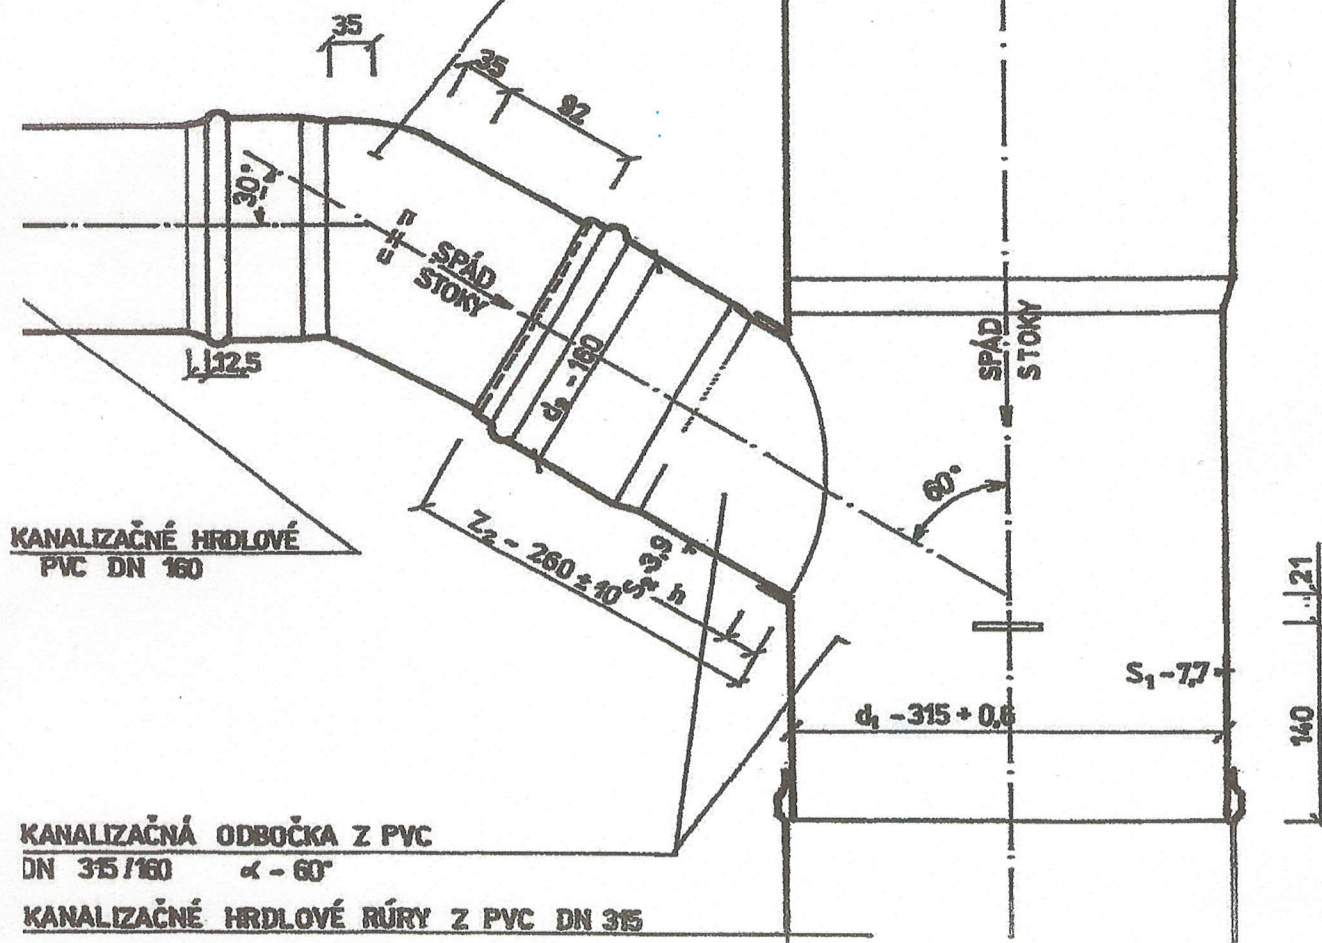

KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ
PVC DN 160

KANALIZAČNÁ ODBOČKA Z PVC
DN 315/160 $\alpha = 60^\circ$

KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY Z PVC DN 315

| | | | |
|--|---|---|---------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | Ing. Štefan Čižmár Kaluža 119 072 36 Kaluža | |
| ING. ŠTEFAN ČIŽMÁR | ING. ŠTEFAN ČIŽMÁR | | |
| OÚ : MICHALOVCE | OCÚ : NACINA VES | FORMÁTOV | 1 A4 |
| INVESTOR: OBEC NACINA VES | | DÁTUM | 10 2023 |
| STAVBA : KANALIZÁCIA A ČOV NACINA VES - Zmena stavby pred dokončením | | ÚČEL | PDSP |
| | | MIERKA | |
| | | Č. VÝKRESU | PARE |
| | | D04/7 | |
| OBJEKT : | SO 04 - GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA | | |
| PRÍLOHA : | DETAIL NAPOJENIA KANALIZAČNÝCH ODBOČIEK | | |