


LEGENDA :

- ① ŠACHTOVÉ DNO DN 1000 MM
- ② VEREJNÁ KANALIZÁCIA EXISTUJÚCA D 315
- ③ SKRUŽ ROVNÁ
- ④ VÝTLAČNÉ POTRUBIE - NAVRHOVANÉ NAPOJENIE
- ⑤ ŠACHTOVÁ VLOŽKA NA PVC POTRUBIE D 315
- ⑥ ŠACHTOVÁ VLOŽKA NA HDPE POTRUBIE D 160

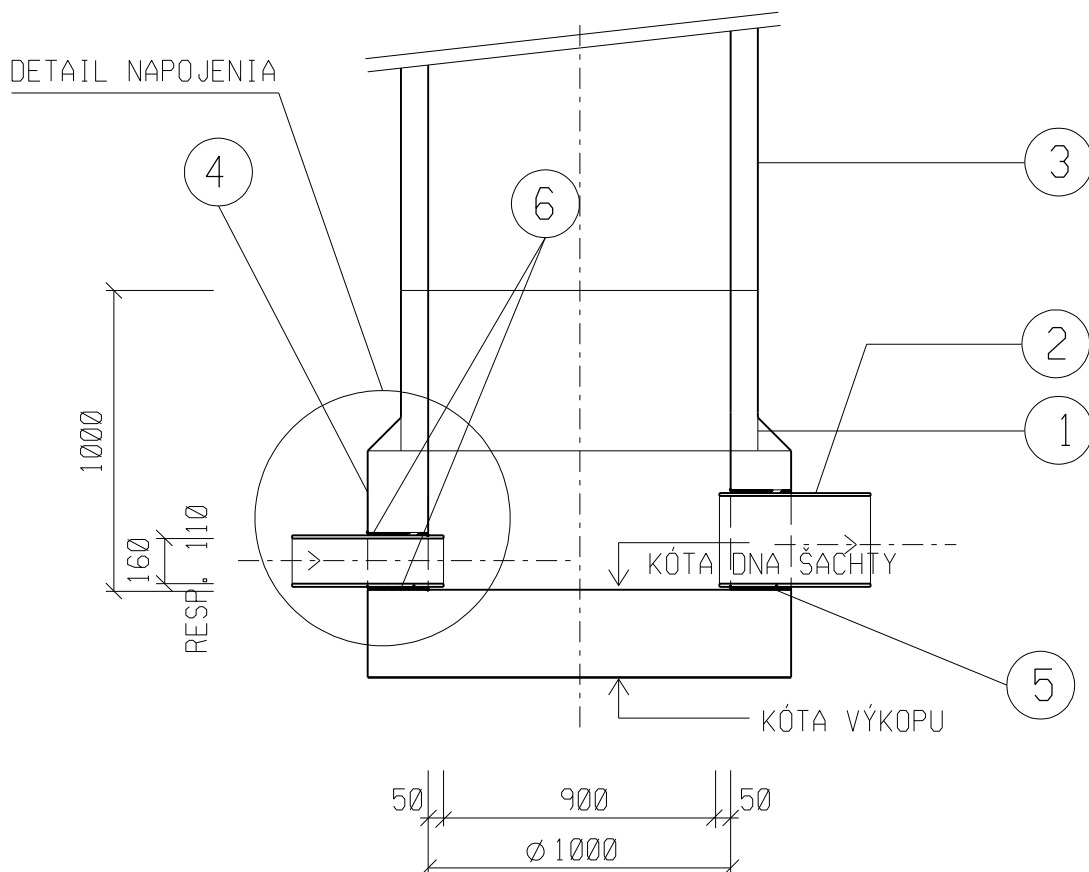

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Štefan Čižmár Kaluža 119 072 36 Kaluža	
ING. ŠTEFAN ČIŽMÁR	ING. ŠTEFAN ČIŽMÁR		
OÚ : MICHALOVCE	OCÚ : NACINA VES		
INVESTOR: OBEC NACINA VES		FORMÁTOV	1 A4
STAVBA : KANALIZÁCIA A ČOV NACINA VES - Zmena stavby pred dokončením		DÁTUM	10 2023
		ÚČEL	PDSP
		MIERKA	1 : 25
		Č. VÝKRESU	PARE
OBJEKT : SO 01 - VÝTLAČNÉ POTRUBIE	D01-14		
PRÍLOHA : DETAIL NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU ŠACHTU			