


4,50

1,55

-0,95

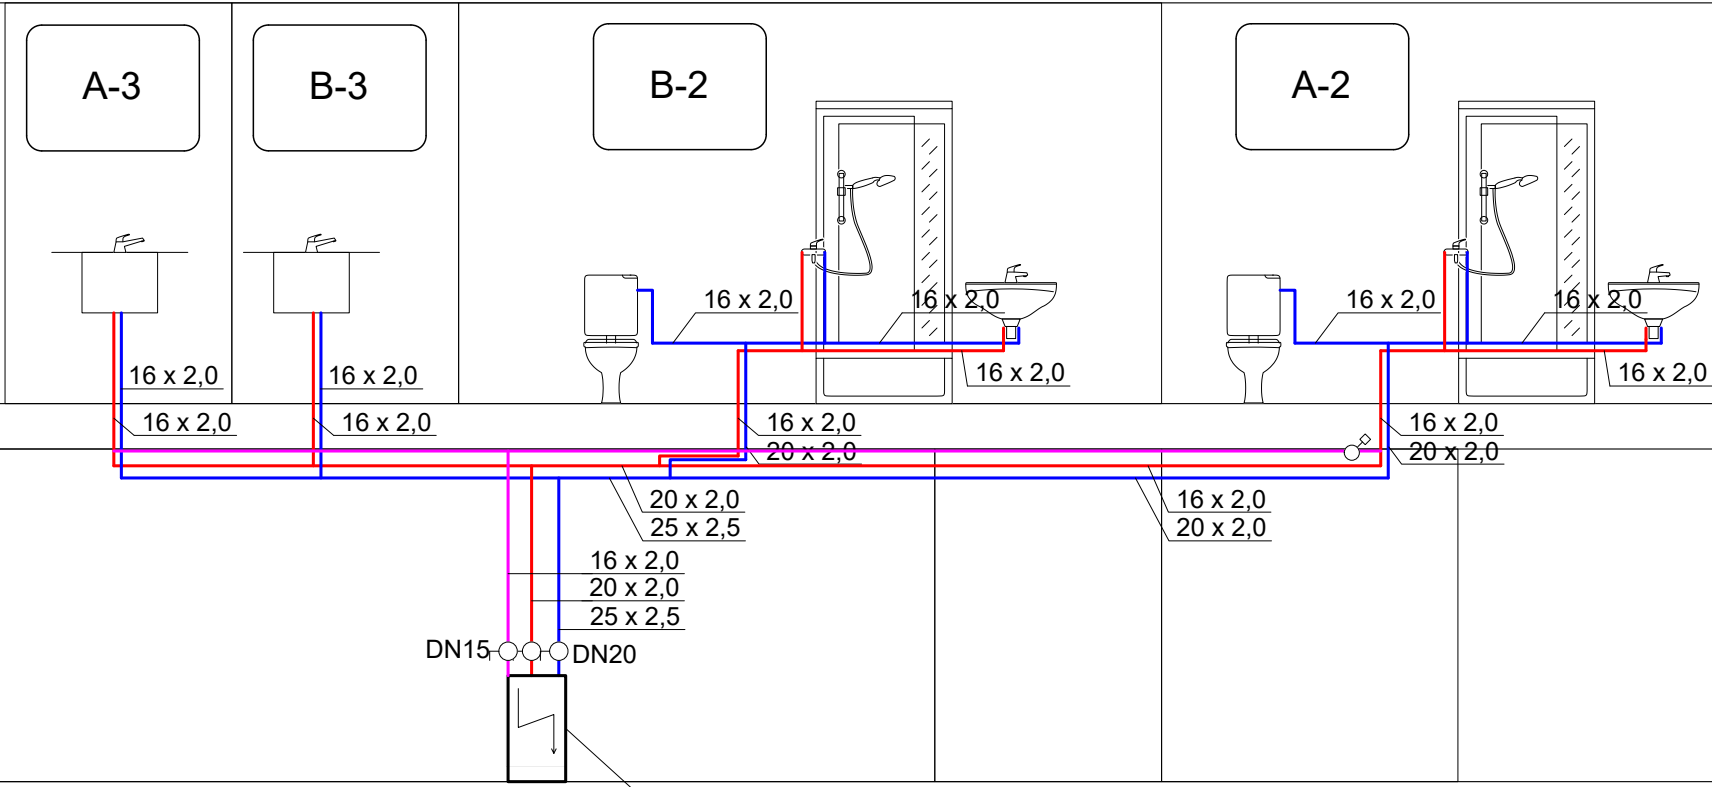

włączyć do istniejącego
podgrzewacza c.w.u. o poj. 80l

ARCH PROJEKT STUDIO arch. kamil czerny 43-190 MIKOŁÓW ul. Plebiscytowa 90 arch-ps@wp.pl 602-19-86-68		WK_02
Projekt:	Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Ludwika Solskiego 19 w Katowicach- projekt instalacji c.o.	
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice 40-754 Katowice, ul. Kijowska 37b	Skala: ---
Treść:	ROZWINIĘCIE - INSTALACJA WODY	Data: 10.2023
Projektował:	mgr inż. Wojciech Ciepliński	Nr upr.: 450/02
Sprawdził:	mgr inż. Janusz Piechowicz	Nr upr.: 444/02