

Zakład Usług Kominiarskich Waław Baliński,
Marek Lisowski – Spółka Cywilna
56-400 Oleśnica ul. 3 Maja 43
Nip 911 200 58 17
Regon 021914749

telefon biuro 71 314 33 61
telefon Waław Baliński 601 851 855
telefon Marek Lisowski 607 840 403



STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO "FILAR"

MARCIN GÓRZNY

ul. Artura Grottgera 7/1

64-920 Piła

Data wystawienia	09.05.2025
Numer:	O25/05/1002
Strona	1 z 2

Opinia nr O25/05/1002

z wyników przeprowadzonych oględzin: - ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w budynku mieszkalnym położonym w:

ul. Bocka 3-4
56-400 Oleśnica

dotyczy: kotłowni na paliwo gazowe

dla: STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO "FILAR" MARCIN GÓRZNY
ul. Artura Grottgera 7/1 64-920 Piła

będący własnością: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika zakładu mistrza kominiarskiego Pana Lisowskiego Marka w celu:

1. Wskazania miejsca podłączenia: w związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Po odłączeniu kotła na paliwo stałe przewód kominowy nr 1 (szkic orientacyjny na odwrocie) będzie odpowiadał wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może być przeznaczony do podłączenia: kotła centralnego ogrzewania (paliwo gazowe- kondensacyjny).

Wentylacja wywiewna w kotłowni podłączona do przewodu kominowego nr 2 - ciąg dobry.

Wentylacja nawiewna w kotłowni wykonana w ścianie zewnętrznej budynku (270mm x 270mm).

inne informacje: W przewodzie kominowym nr 1 zamontowano wkład stalowy o średnicy 250 mm. W związku z wymianą urządzenia grzewczego istniejący wkład należy przystosować do zaleceń producenta lub zamontować nowy wkład kominowy. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawa z dnia. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz.U.poz.695)

Dz.U.nr 75 R.M.I z dnia 12.kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r.

R.M.S.W. I A. z dnia 7 . Czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: 1 egz. dla właściciela budynku oraz 1 egz. dla Zakładu Kominiarskiego.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis.....

1. Szkic orientacyjny na odwrocie


Uprawniony Mistrz Kominiarski
Nr dyplomu 1897

Marek Lisowski

Uprawniony Mistrz Kominarski
Nr dyplomu 1897

Marek Lisowski

szkic orientacyjny - Oleśnica ul. Bocka 3-4

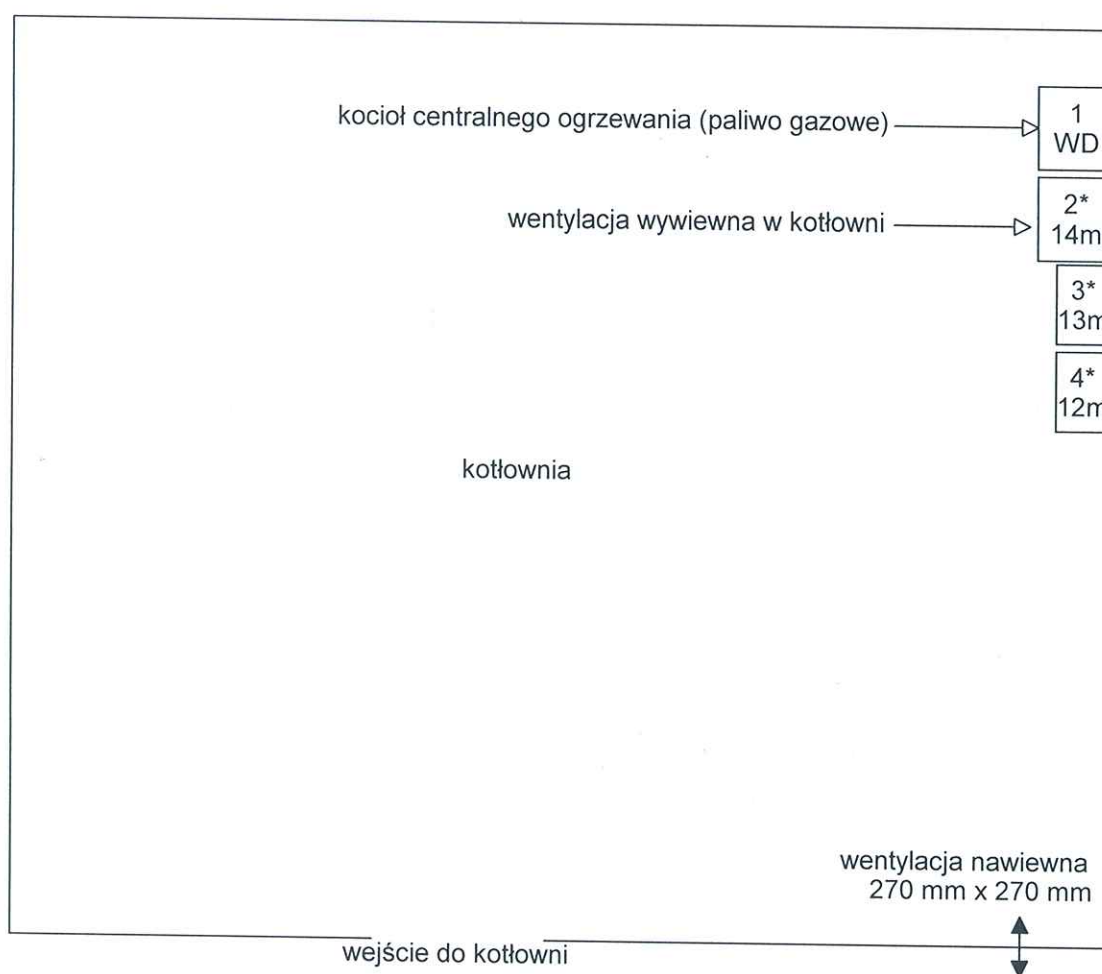

LEGENDA

numer przewodu kominowego

wylot boczny przewodu kominowego



wkład

drożność przewodu kominowego