


ROZVÁDZAČ

R-P5.1

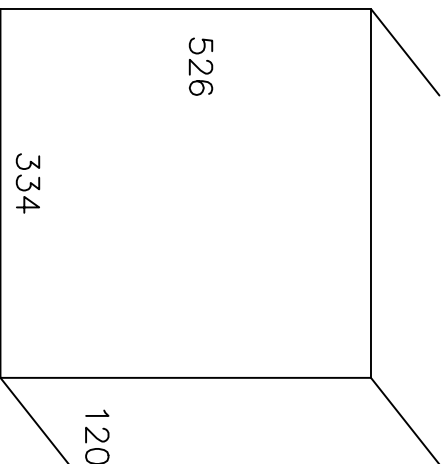


TYPOVÝ ZAPUSTENÝ ROZVÁDZAČ "Z"
PRACTIBOX, Legrand
526x334x120mm
PRÍVOD: SPODOM
VÝVODY: VRCHOM, SPODOM
PRI OTVORENÝCH DVERÁCH: IP30
PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH: IP40
 $I_k = 10\text{kA}$

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

4.11 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019:

- 4.11.2 požiadavky na základnú ochranu
 - A.1 základná izolácia živých častí
 - A.2 zábrany alebo kryty
- B.2 prekážky
 - B.3 umiestnenie mimo dosahu
- 4.11.3 požiadavky na ochranu pri poruche
 - 4.11.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie
 - 4.11.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
 - 4.11.3.3 doplnková ochrana – prúdový chránič
 - 4.11.4 systém TN

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---------------------|-------|-----------|
| Vypracoval: Ferenczi | AKCIA: SOŠ Technická Lučenec – – novostavba tréningového centra SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, LC Elektroinštalácia |  <small>Sídlo: ul. Laca Novomeského 20, 946 03 Kolárovo Kancelária: Obchodný rad 3829, 946 03 Kolárovo IČO: 44 231 474, IČ DPH: SK2022631413 Tel./Fax 035/760 43 27, mobil: 0905/714 706</small> | Investor: Stredná odborná škola technická Lučenec | Zak.číslo: 2023/054 | A.K.: | Listov: 2 |
| Kontroloval: Leczkési | | | Obsah: Rozvádzač R-P5.1 jednopolová schéma | Zmena/Dátum: | V.č.: | List: 1 |
| Dátum : 05.2023 | | | | Merítko: N | EL 08 | |

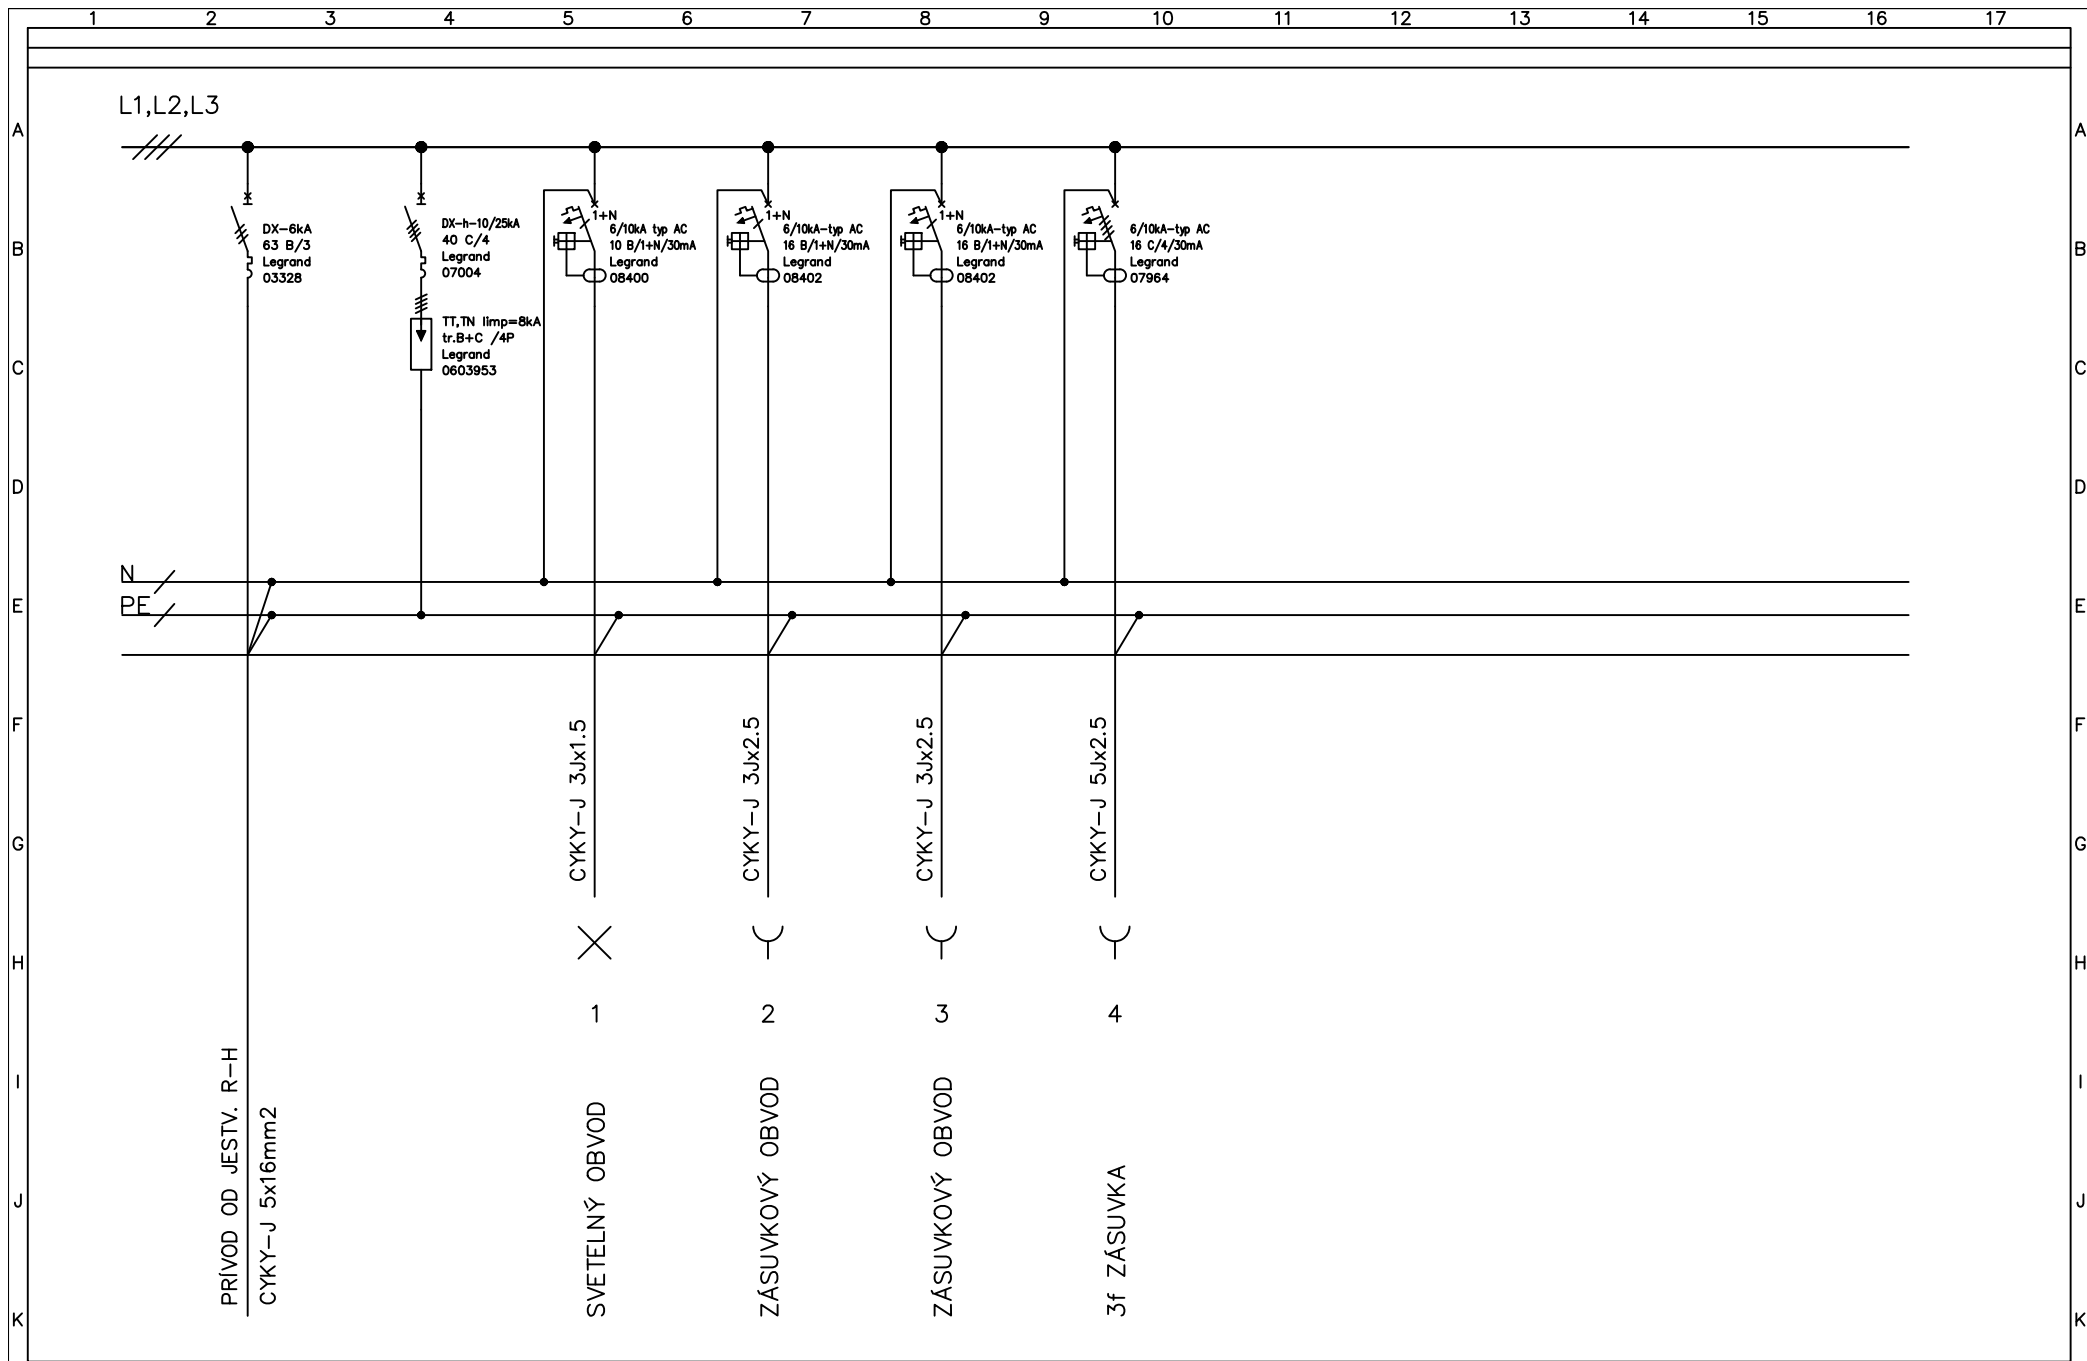

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---------------------|-------|-----------|
| Vypracoval: Ferenczi | AKCIA: SOŠ Technická Lučenec – – novostavba tréningového centra SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, LC |  | Investor: Stredná odborná škola technická Lučenec | Zak.číslo: 2023/054 | A.K.: | Listov: 2 |
| Kontroloval: Leczkési | | | Obsah: Rozvádzač R-P5.1 jednopolová schéma | Zmena/Dátum: | V.č.: | List: 2 |
| Dátum : 05.2023 | | | | Merítko: N | EL 08 | |