


ROZVÁDZAČ

doplnenie R-P4

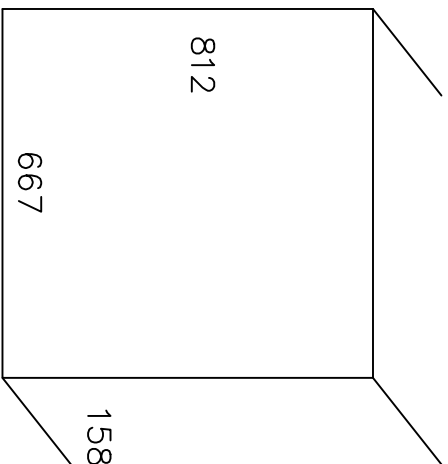

TYPOVÝ ZAPUSTENÝ ROZVÁDZAČ "Z"

Box XL3 160 S, Legrand

812x667x158mm

PRÍVOD: SPODOM

VÝVODY: VRCHOM, SPODOM

PRI OTVORENÝCH DVERÁCH: IP30

PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH: IP40

$I_k = 10kA$

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

411 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019:

411.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu

411.3 požiadavky na ochranu pri poruche


411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnková ochrana – prúdový chránič

411.4 systém TN

Vypracoval: Ferenczi	AKCIA: SOŠ Technická Lučenec – – novostavba tréningového centra SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, LC Napájanie VZT jednotiek	 <small>Sídlo: ul. Laca Novomeského 20, 946 03 Kolárovo Karpálaria, Obchodný rad 3829, 946 03 Kolárovo IČO: 44 231 474, IČ DPH: SK2022631413 Tel./Fax 035/760 43 27, mobil: 0905/714 706</small>	Investor: BBSK, Námestie SNP 23/23, Banská Bystrica	Zak. číslo: 2024/130	A.K.:	Listov: 3
Kontroloval: Leczkési			Obsah: Rozvádzač R-P4 jednopolová schéma	Zmena/Dátum:	V.č.:	List: 1
Dátum : 09.2024				Merítko: N	EL 07	

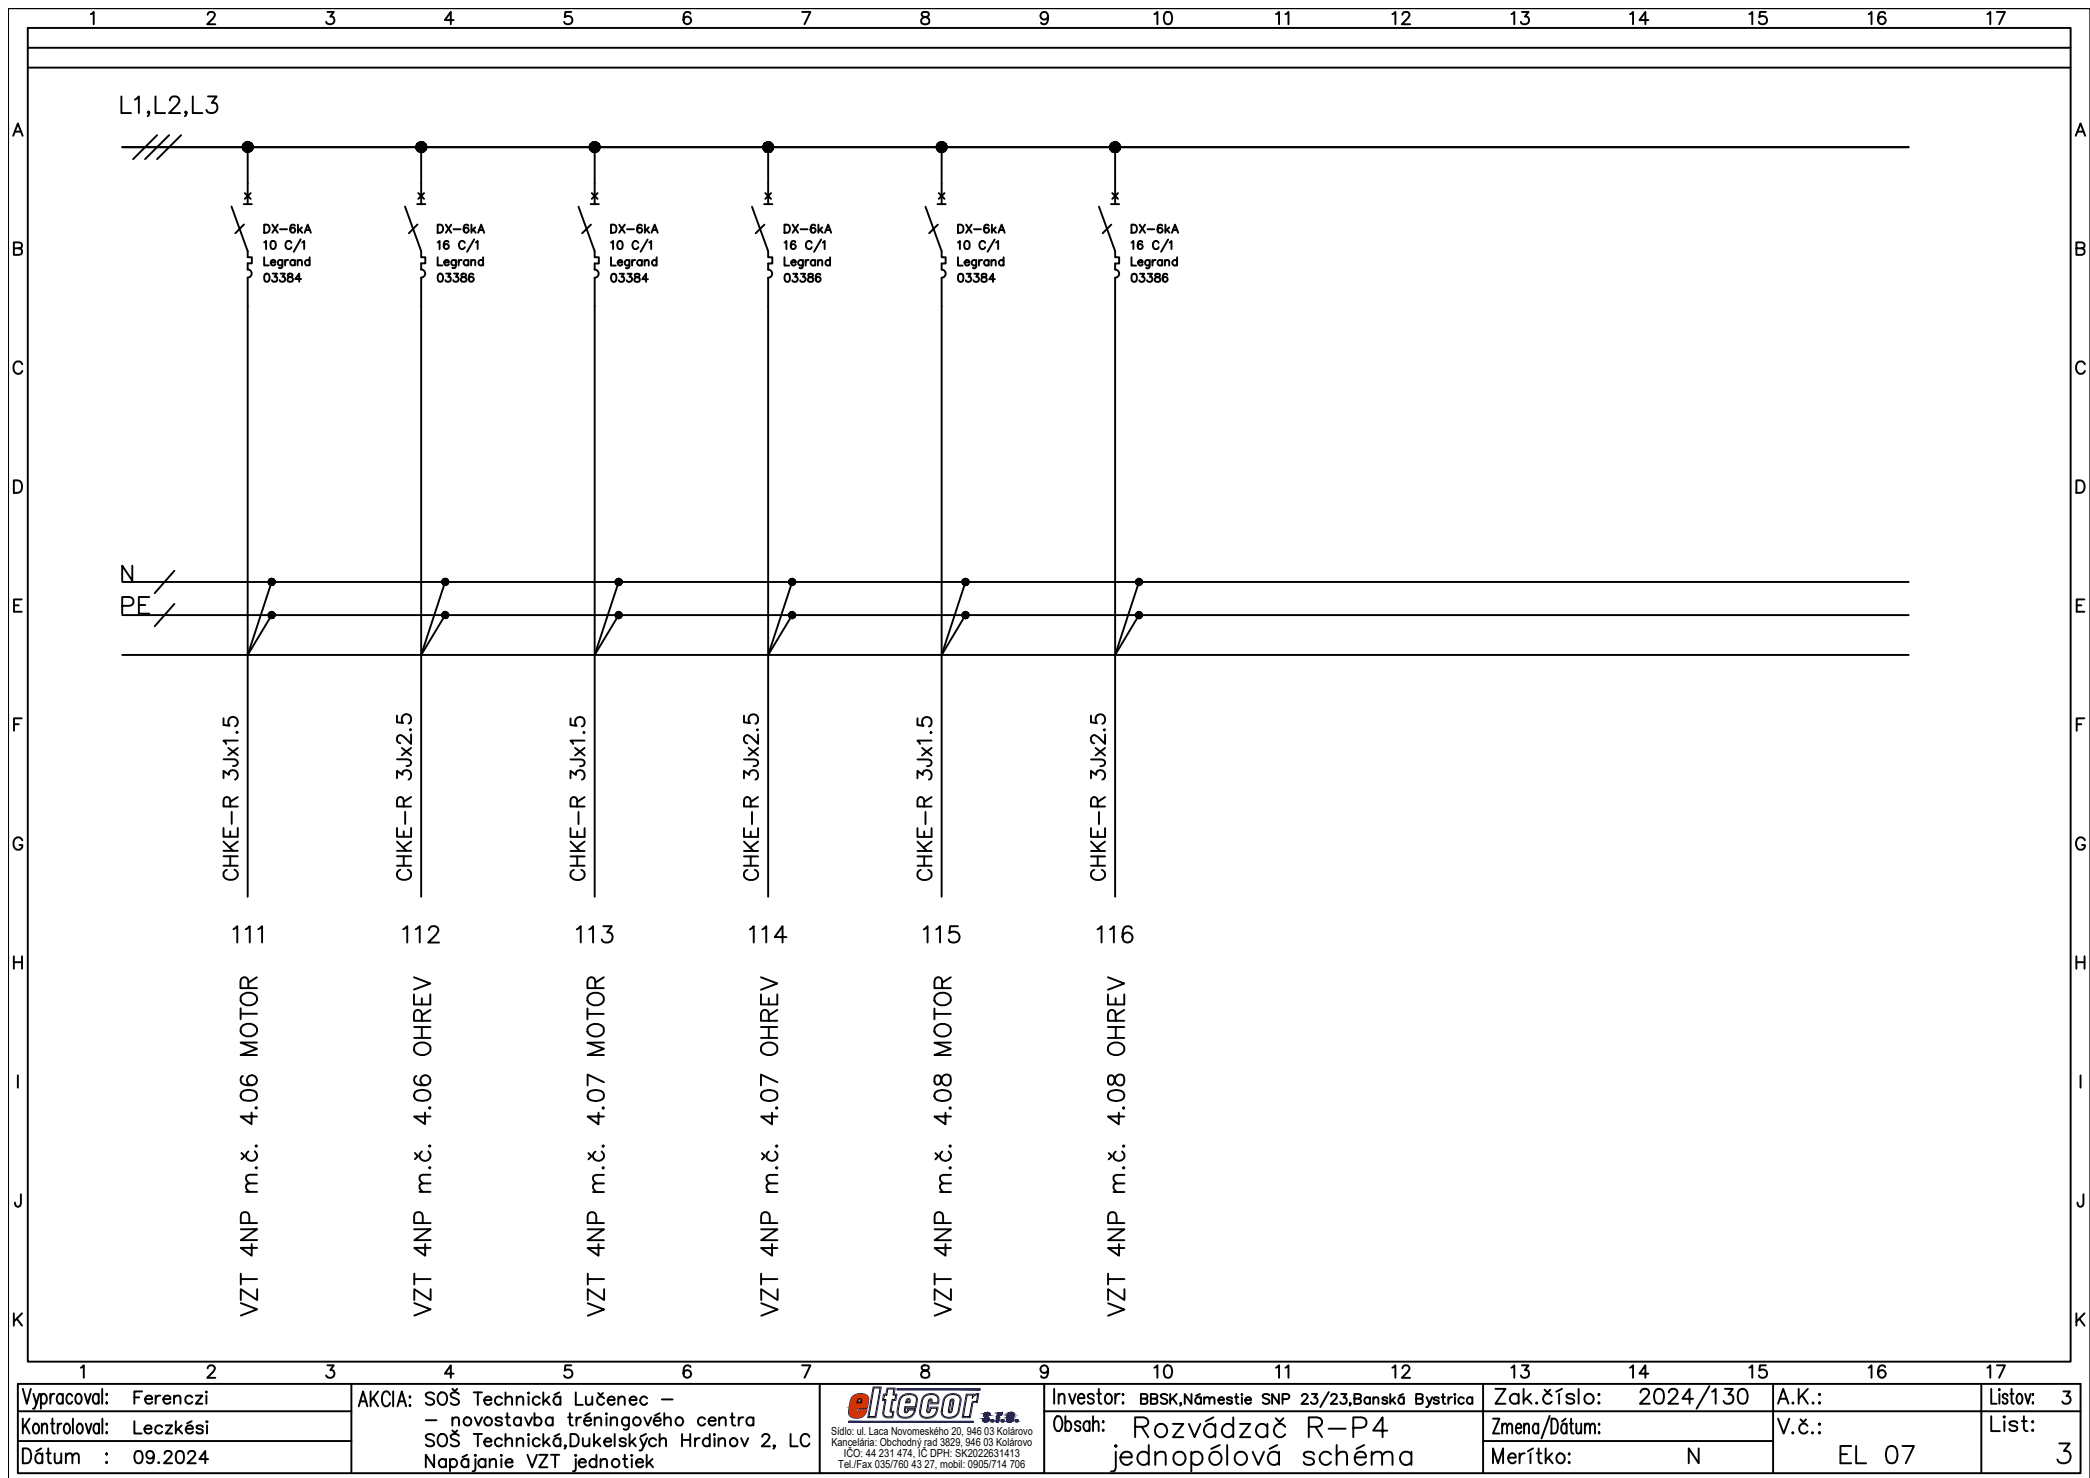

Vypracoval: Ferenczi	AKCIA: SOŠ Technická Lučenec – – novostavba tréningového centra SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, LC Napájanie VZT jednotiek	 Sídlo: ul. Laca Novomeského 20, 946 03 Kolárovo Karpálaria, Obchodný rad 3829, 946 03 Kolárovo IČO: 44 231 474, IČ DPH: SK2022631413 Tel./Fax 035/760 43 27, mobil: 0905/714 706	Investor: BBSK, Námestie SNP 23/23, Banská Bystrica	Zak. číslo: 2024/130	A.K.:	Listov: 3
Kontroloval: Leczkési			Obsah: Rozvádzač R-P4 jednopolová schéma	Zmena/Dátum:	V.č.:	List: 3
Dátum : 09.2024				Merítka: N	EL 07	