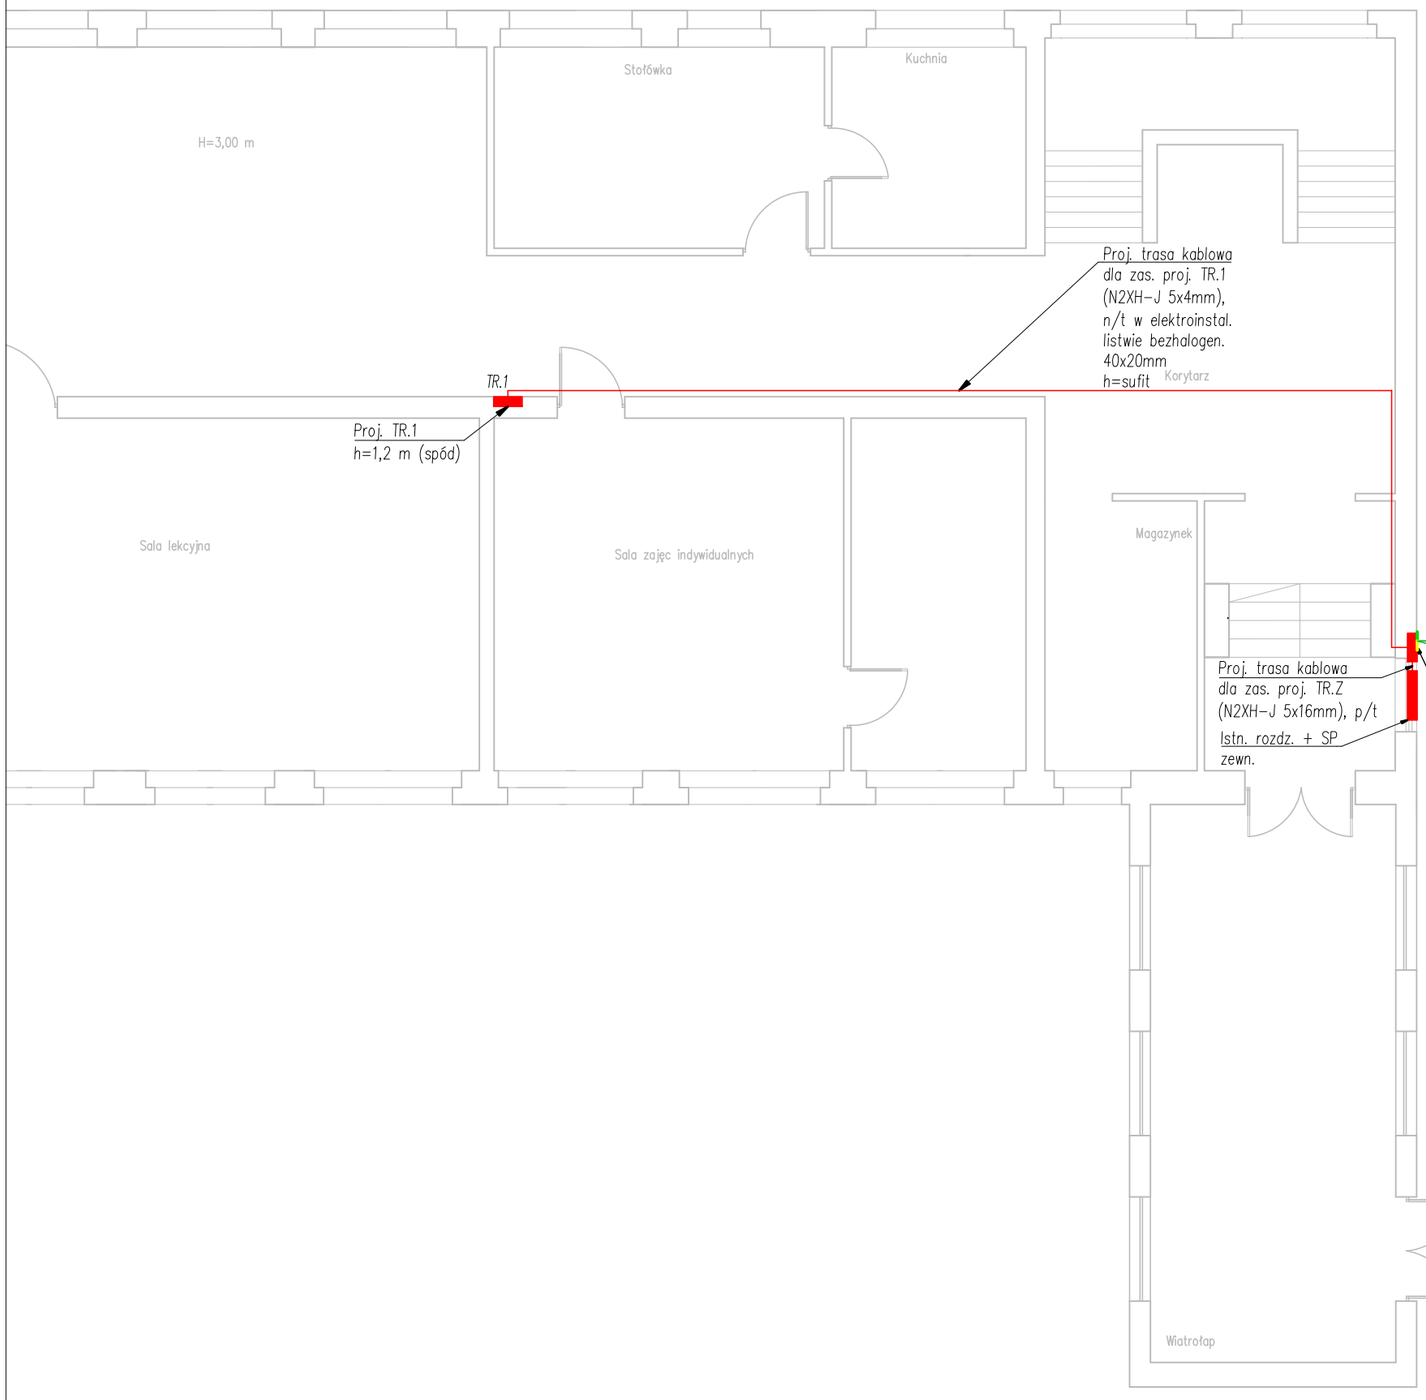

UWAGA:

1. Proj. zas. tablicy rozdzielczej TR.1, należy wyprowadzić z proj. TR.Z. Kabel wewnątrz budynku należy prowadzić n/t po suficie, docelowo do proj. TR.1
2. Proj. zas. tablicy rozdzielczej TR.Z, należy wyprowadzić z istn. zewn. tablicy rozdz. Proj. kabel zas. należy prowadzić p/t (w elewacji) w elastycznej rurze bezhalogenowej.
3. Okablowanie dla proj. trasy gruntowej, należy prowadzić w rurach osłonowych DVK32 mm.
4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10 Ω. Wartość tę należy zweryfikować pomiarowo, a w przypadku jej przekroczenia, uziemienie należy rozbudować o dodatkowe sondy uziemiające oraz powtórzyć pomiar.

Dąbrówka 13 A,
42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

MP projekt

TEMAT ZADANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BLIŻYCACH
OBIEKT ADRES	Bliżyce 63, 42-320 Bliżyce dz. nr 409/1, 408/2 obręb 0002 Bliżyce
TEMAT RYS.	Plan tras kablowych - parter

ELEKTRYKA - PROJEKTANT:	mgr inż. Adam Panicz	DATA	12.12.2024
		SKALA	1:100
		NR RYS.	12