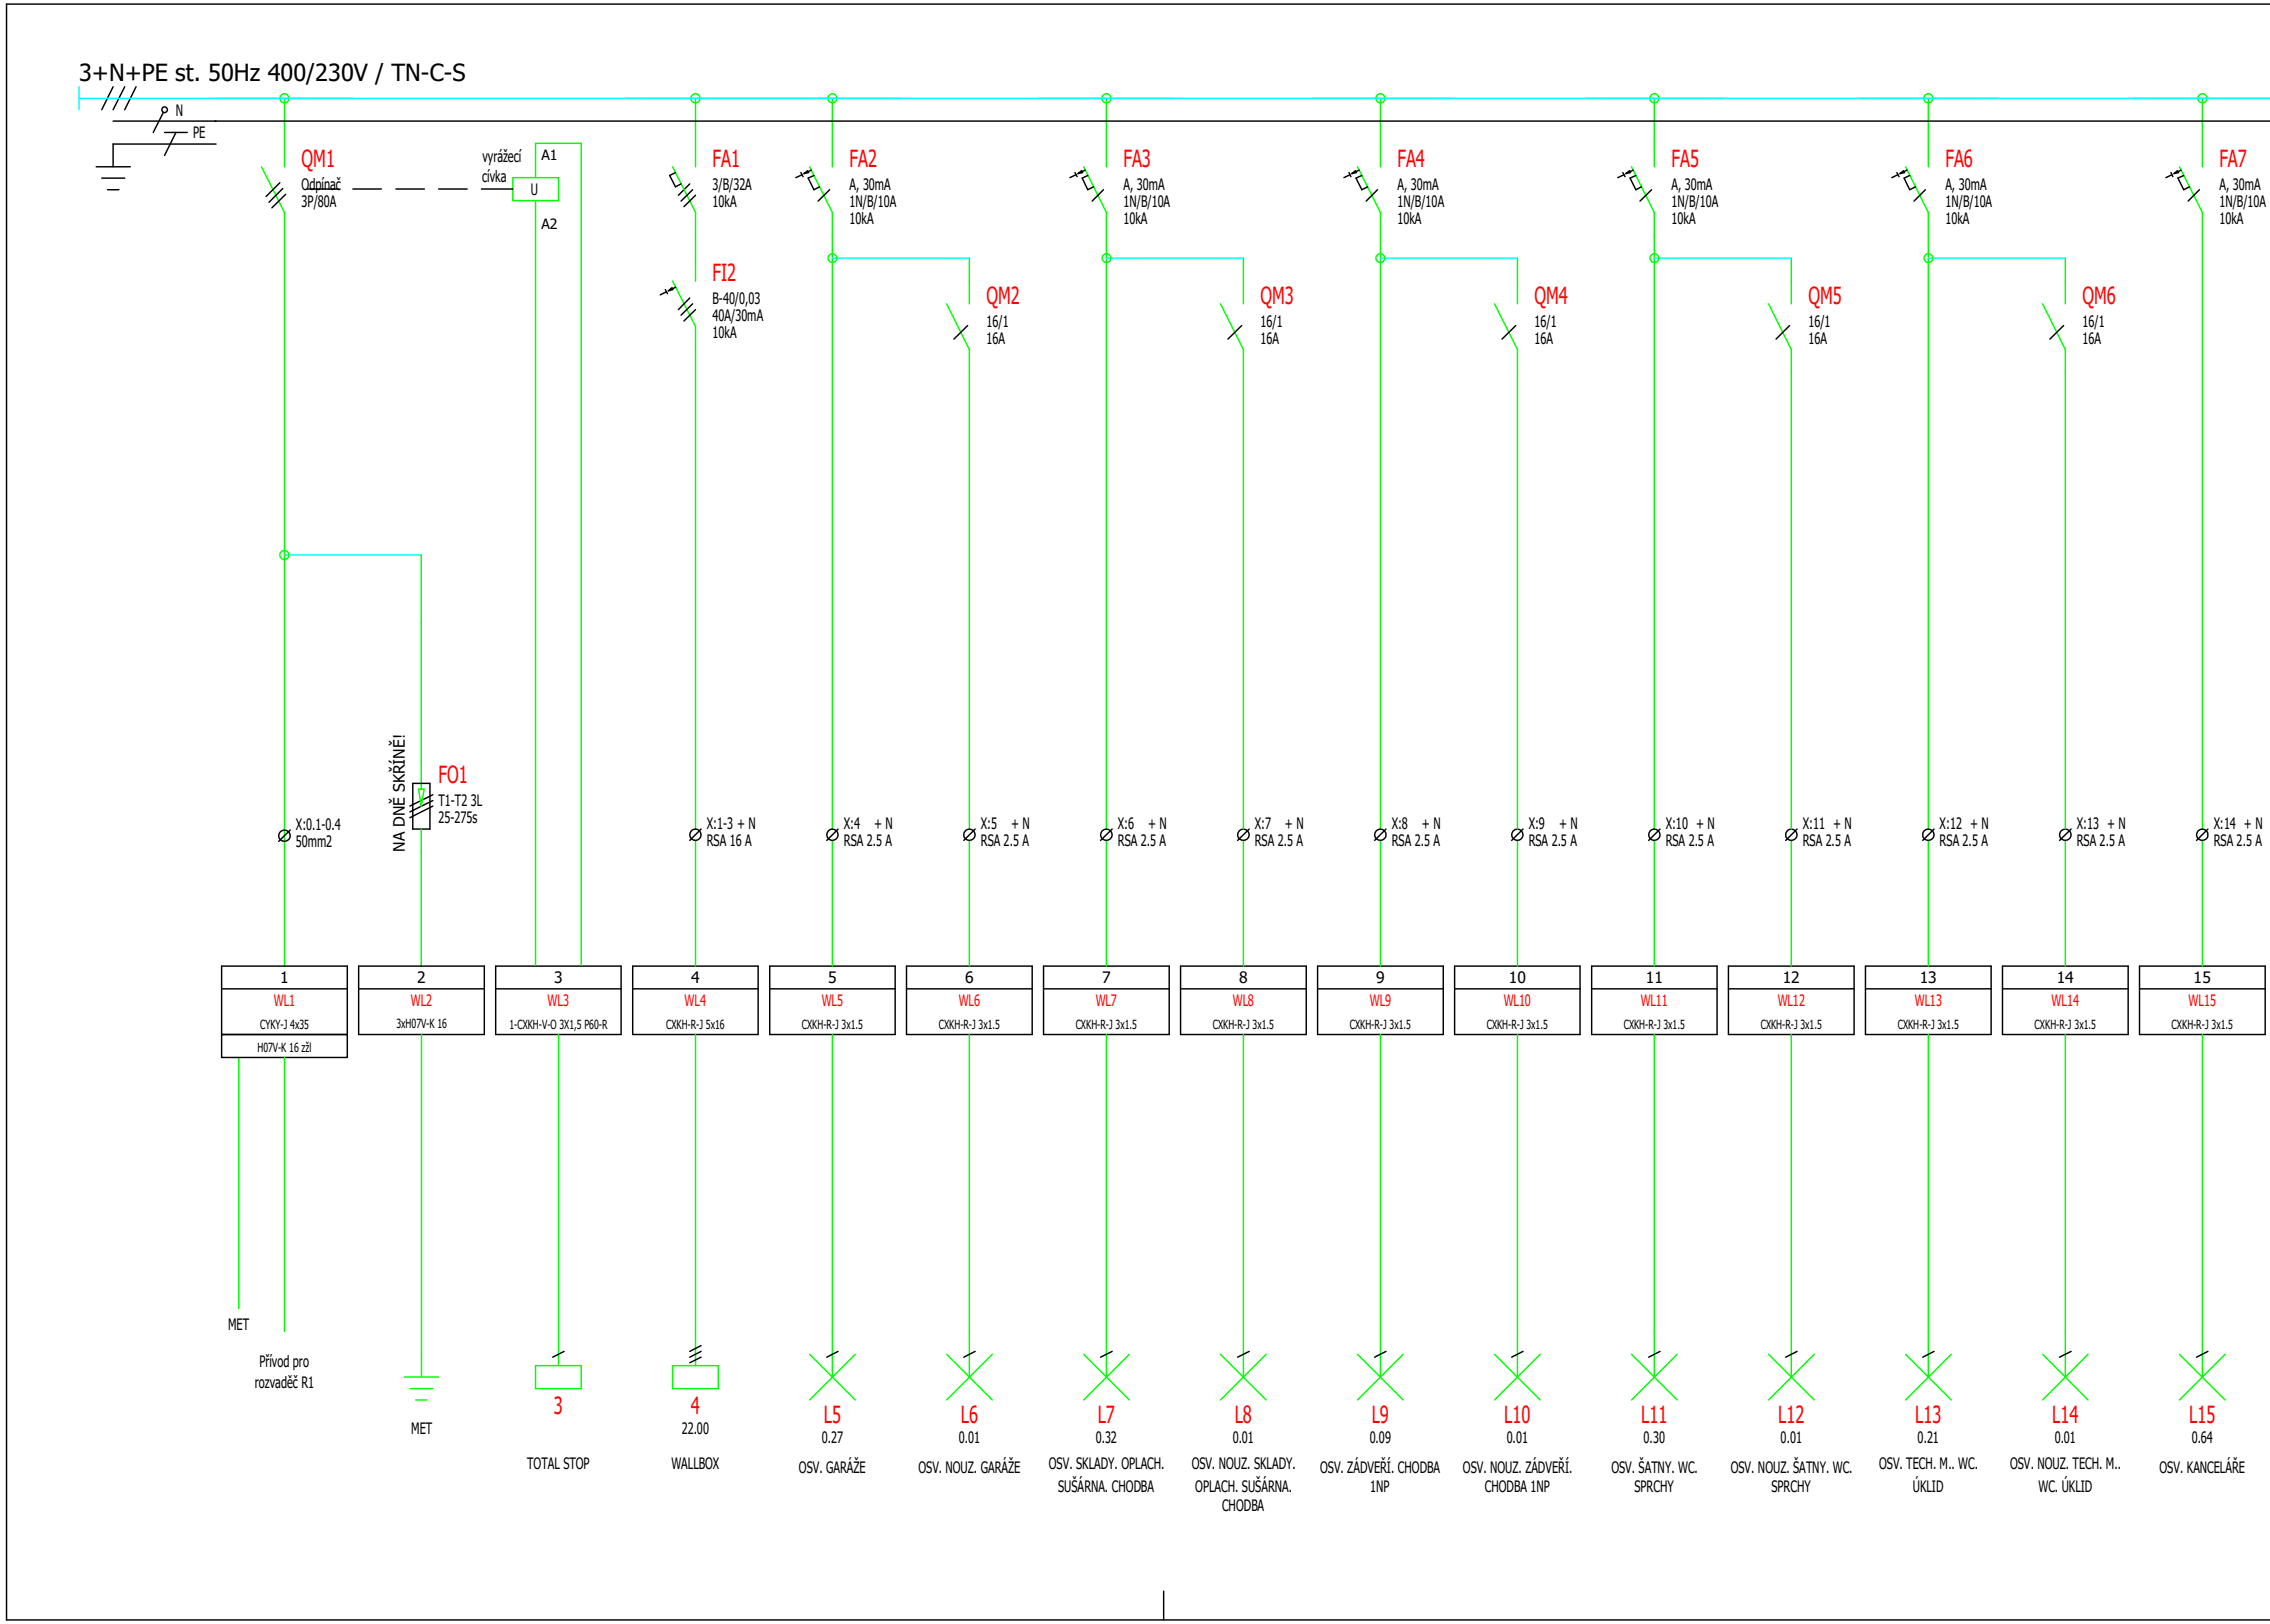
3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S
N
PE
QM1
Odpínač
3P/80A
vyrážecí
cívka
A1
U
A2
FA1
3/B/32A
10kA
FI2
B-40/0,03
40A/30mA
10kA
FA2
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
QM2
16/1
16A
FA3
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
QM3
16/1
16A
FA4
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
QM4
16/1
16A
FA5
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
QM5
16/1
16A
FA6
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
QM6
16/1
16A
FA7
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
NA DNĚ SKŘÍNĚ!
FO1
T1-T2 3L
25-275s
X:0.1-0.4
50mm2
X:1-3 + N
RSA 16 A
X:4 + N
RSA 2.5 A
X:5 + N
RSA 2.5 A
X:6 + N
RSA 2.5 A
X:7 + N
RSA 2.5 A
X:8 + N
RSA 2.5 A
X:9 + N
RSA 2.5 A
X:10 + N
RSA 2.5 A
X:11 + N
RSA 2.5 A
X:12 + N
RSA 2.5 A
X:13 + N
RSA 2.5 A
X:14 + N
RSA 2.5 A
1
WL1
CYKY-J 4x35
H07V-K 16 žzl
2
WL2
3xH07V-K 16
3
WL3
1-CXKH-V-O 3X1,5 P60-R
4
WL4
CXKH-R-J 5x16
5
WL5
CXKH-R-J 3x1.5
6
WL6
CXKH-R-J 3x1.5
7
WL7
CXKH-R-J 3x1.5
8
WL8
CXKH-R-J 3x1.5
9
WL9
CXKH-R-J 3x1.5
10
WL10
CXKH-R-J 3x1.5
11
WL11
CXKH-R-J 3x1.5
12
WL12
CXKH-R-J 3x1.5
13
WL13
CXKH-R-J 3x1.5
14
WL14
CXKH-R-J 3x1.5
15
WL15
CXKH-R-J 3x1.5
MET
Přívod pro
rozvaděč R1
MET
3
TOTAL STOP
4
22.00
WALLBOX
L5
0.27
OSV. GARÁŽE
L6
0.01
OSV. NOUZ. GARÁŽE
L7
0.32
OSV. SKLADY. OPLACH.
SUŠÁRNA. CHODBA
L8
0.01
OSV. NOUZ. SKLADY.
OPLACH. SUŠÁRNA.
CHODBA
L9
0.09
OSV. ZÁDVEŘÍ. CHODBA
1NP
L10
0.01
OSV. NOUZ. ZÁDVEŘÍ.
CHODBA 1NP
L11
0.30
OSV. ŠATNY. WC.
SPRCHY
L12
0.01
OSV. NOUZ. ŠATNY. WC.
SPRCHY
L13
0.21
OSV. TECH. M.. WC.
ÚKLID
L14
0.01
OSV. NOUZ. TECH. M..
WC. ÚKLID
L15
0.64
OSV. KANCELÁŘE

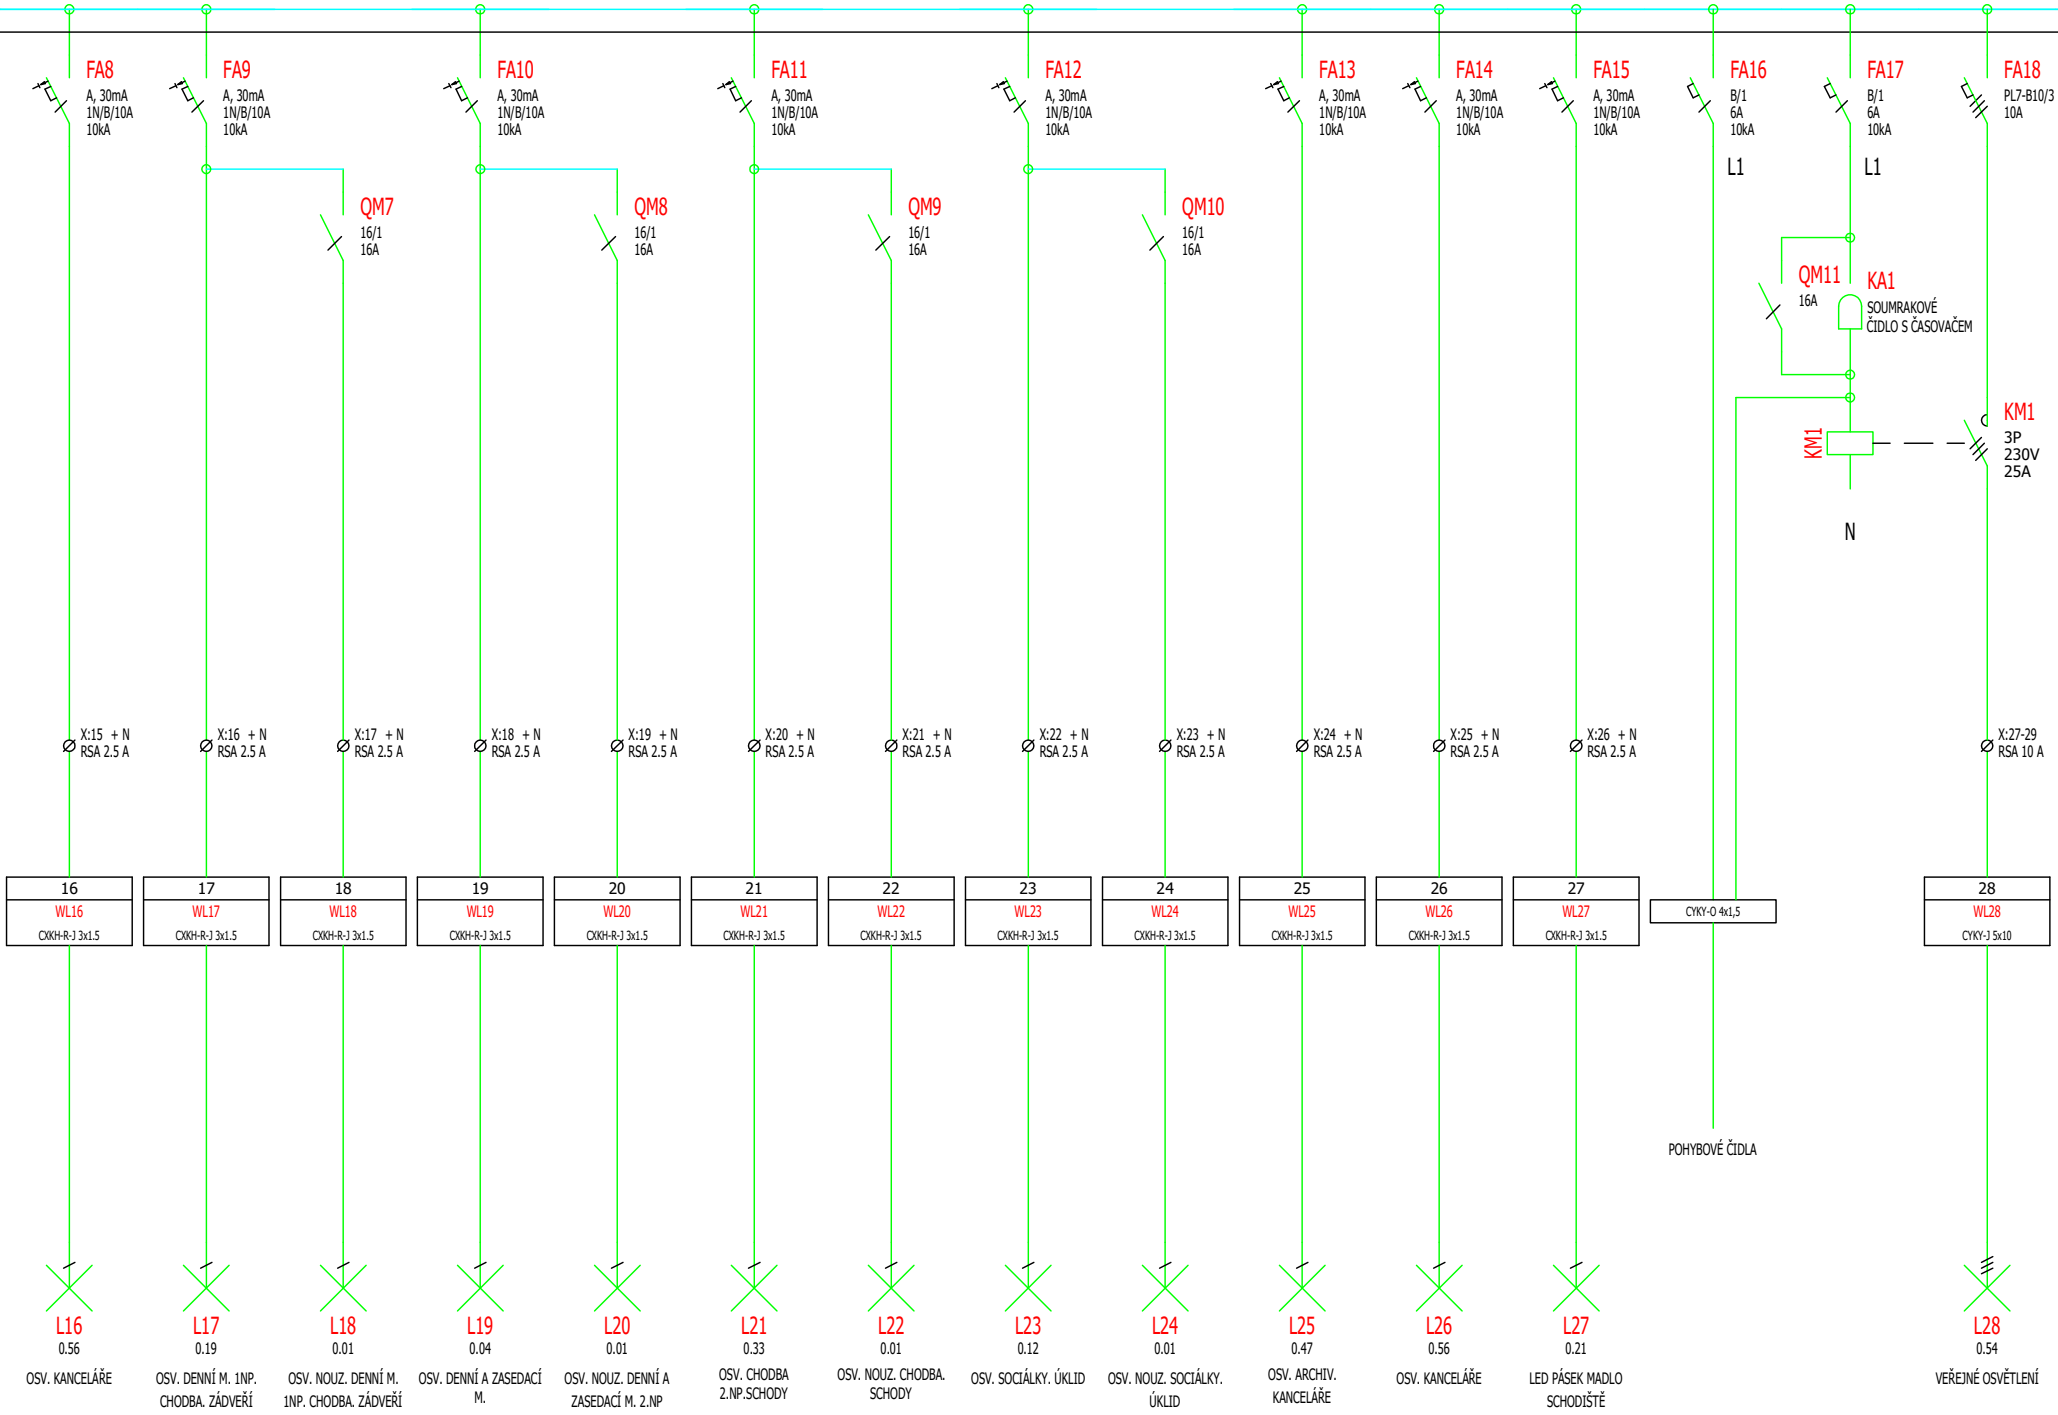
FA8
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA9
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA10
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA11
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA12
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA13
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA14
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA15
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA16
B/1
6A
10kA
L1
FA17
B/1
6A
10kA
L1
FA18
PL7-B10/3
10A
QM7
16/1
16A
QM8
16/1
16A
QM9
16/1
16A
QM10
16/1
16A
QM11
16A
KA1
SOUMRAKOVÉ
ČIDLO S ČASOVAČEM
KM1
KM1
3P
230V
25A
N
X:15 + N
RSA 2.5 A
X:16 + N
RSA 2.5 A
X:17 + N
RSA 2.5 A
X:18 + N
RSA 2.5 A
X:19 + N
RSA 2.5 A
X:20 + N
RSA 2.5 A
X:21 + N
RSA 2.5 A
X:22 + N
RSA 2.5 A
X:23 + N
RSA 2.5 A
X:24 + N
RSA 2.5 A
X:25 + N
RSA 2.5 A
X:26 + N
RSA 2.5 A
X:27-29
RSA 10 A
16
WL16
CXKH-R-J 3x1.5
17
WL17
CXKH-R-J 3x1.5
18
WL18
CXKH-R-J 3x1.5
19
WL19
CXKH-R-J 3x1.5
20
WL20
CXKH-R-J 3x1.5
21
WL21
CXKH-R-J 3x1.5
22
WL22
CXKH-R-J 3x1.5
23
WL23
CXKH-R-J 3x1.5
24
WL24
CXKH-R-J 3x1.5
25
WL25
CXKH-R-J 3x1.5
26
WL26
CXKH-R-J 3x1.5
27
WL27
CXKH-R-J 3x1.5
CYKY-O 4x1,5
28
WL28
CYKY-J 5x10
POHYBOVÉ ČIDLA
L16
0.56
OSV. KANCELÁŘE
L17
0.19
OSV. DENNÍ M. 1NP. CHODBA. ZÁDVEŘÍ
L18
0.01
OSV. NOUZ. DENNÍ M. 1NP. CHODBA. ZÁDVEŘÍ
L19
0.04
OSV. DENNÍ A ZASEDACÍ M.
L20
0.01
OSV. NOUZ. DENNÍ A ZASEDACÍ M. 2.NP
L21
0.33
OSV. CHODBA 2.NP.SCHODY
L22
0.01
OSV. NOUZ. CHODBA. SCHODY
L23
0.12
OSV. SOCIÁLKY. ÚKLID
L24
0.01
OSV. NOUZ. SOCIÁLKY. ÚKLID
L25
0.47
OSV. ARCHIV. KANCELÁŘE
L26
0.56
OSV. KANCELÁŘE
L27
0.21
LED PÁSEK MADLO SCHODIŠTĚ
L28
0.54
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

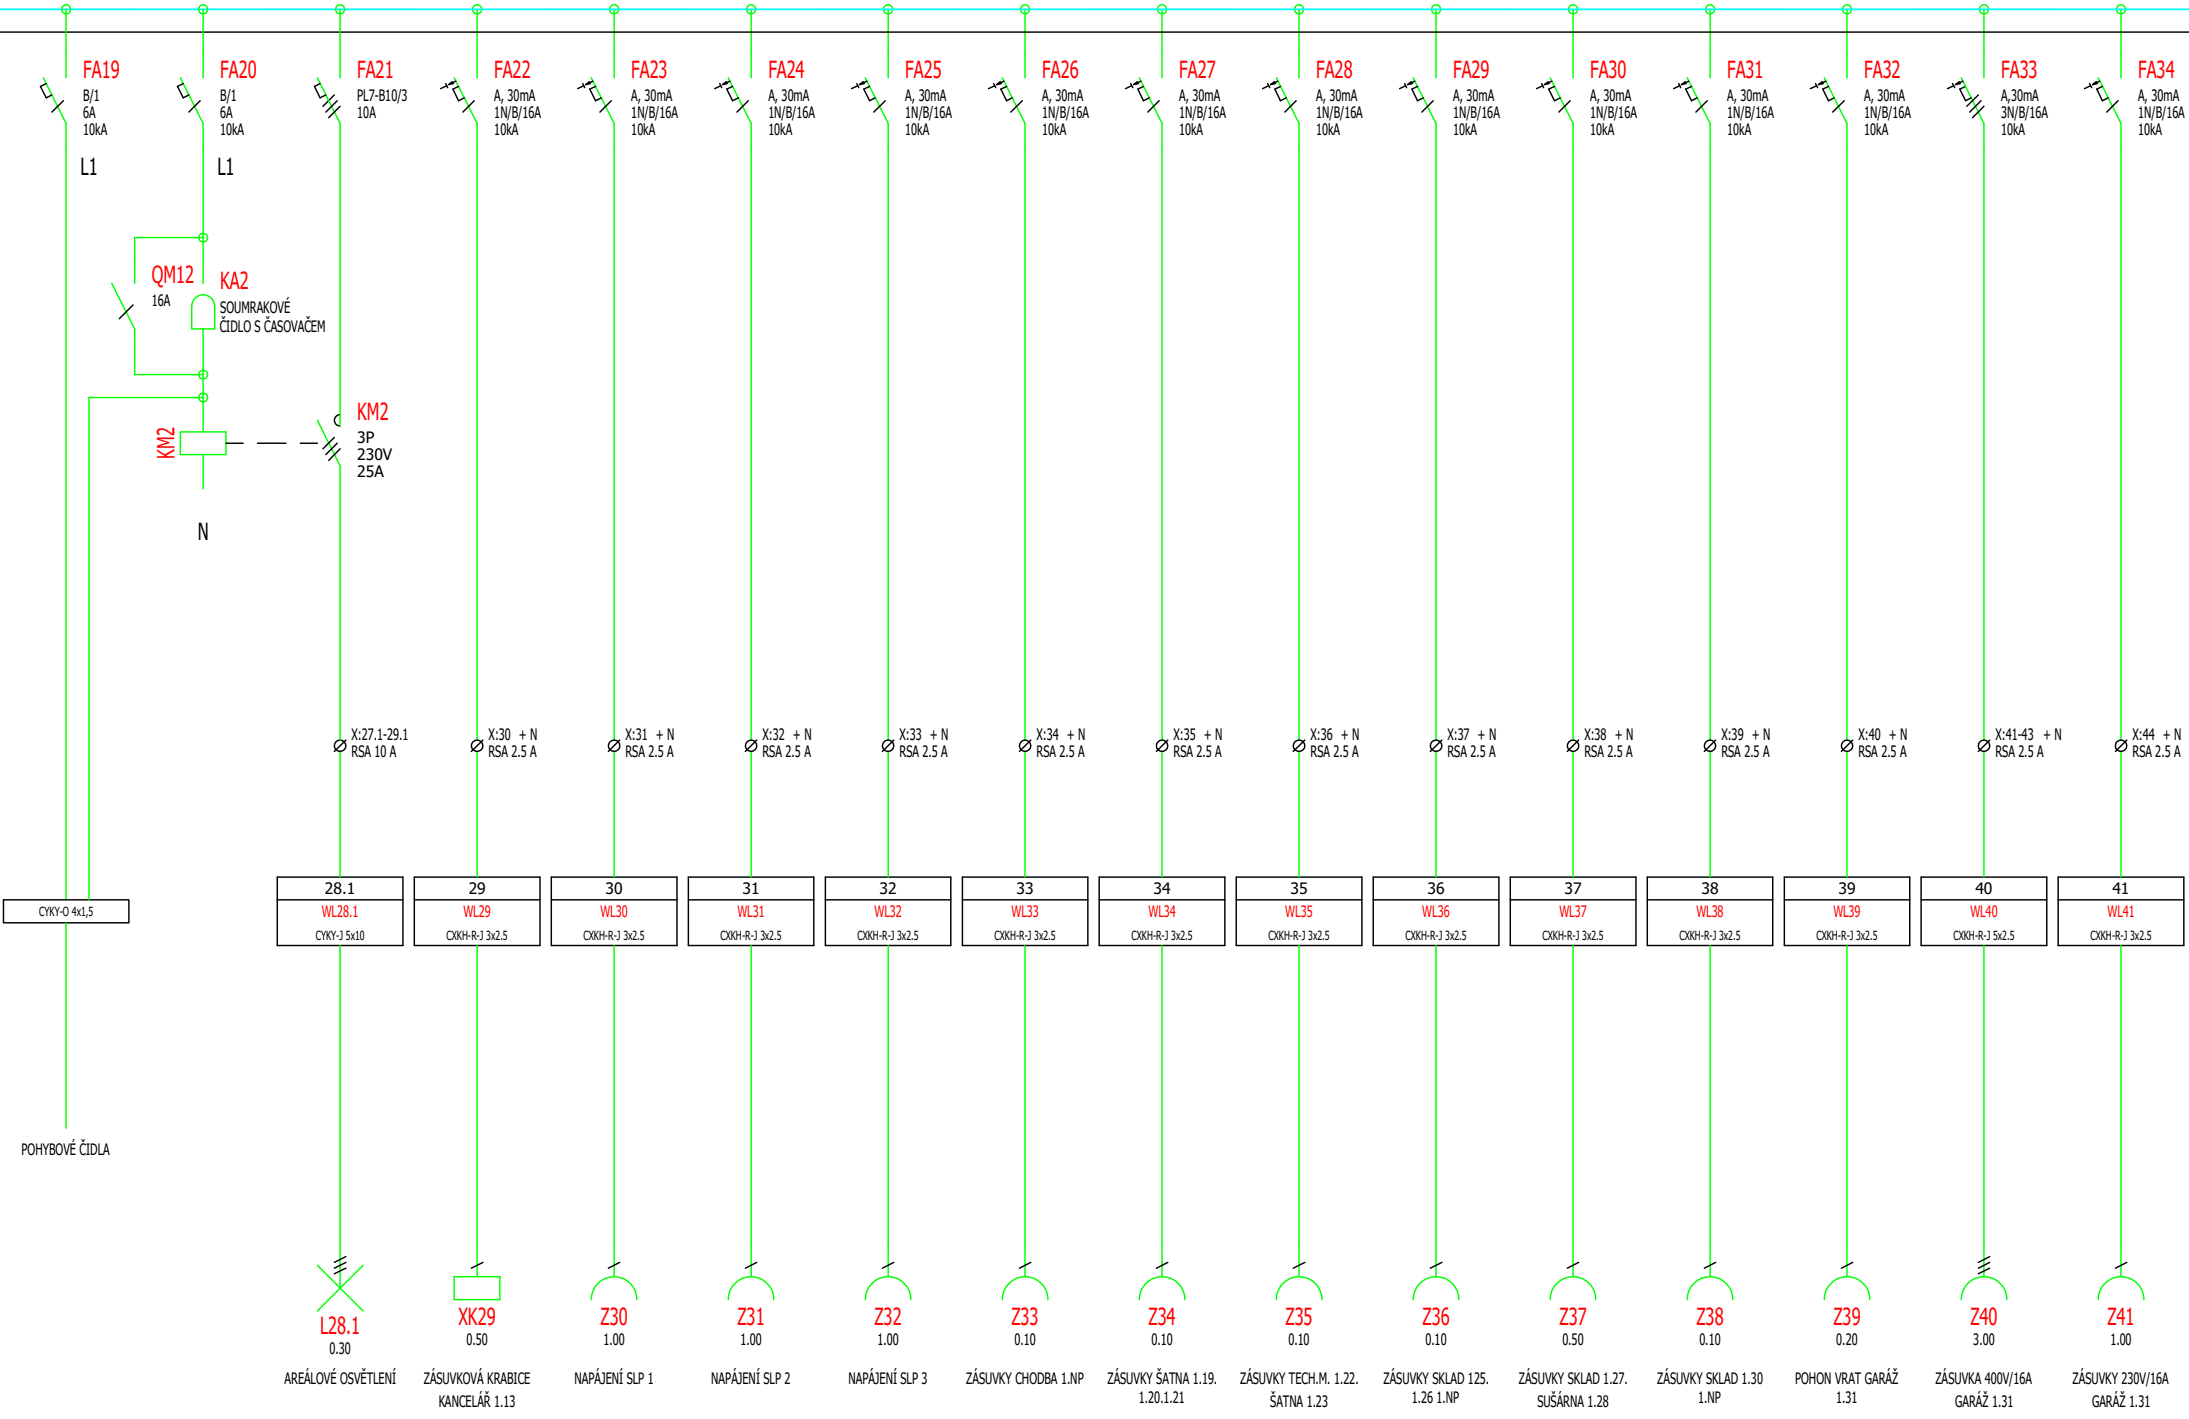
FA19
B/1
6A
10kA
L1
FA20
B/1
6A
10kA
L1
QM12
16A
KA2
SOUMRAKOVÉ
ČIDLO S ČASOVAČEM
KM2
N
FA21
PL7-B10/3
10A
KM2
3P
230V
25A
FA22
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA23
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA24
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA25
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA26
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA27
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA28
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA29
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA30
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA31
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA32
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA33
A,30mA
3N/B/16A
10kA
FA34
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:27.1-29.1
RSA 10 A
X:30 + N
RSA 2.5 A
X:31 + N
RSA 2.5 A
X:32 + N
RSA 2.5 A
X:33 + N
RSA 2.5 A
X:34 + N
RSA 2.5 A
X:35 + N
RSA 2.5 A
X:36 + N
RSA 2.5 A
X:37 + N
RSA 2.5 A
X:38 + N
RSA 2.5 A
X:39 + N
RSA 2.5 A
X:40 + N
RSA 2.5 A
X:41-43 + N
RSA 2.5 A
X:44 + N
RSA 2.5 A
CYKY-O 4x1,5
28.1
WL28.1
CYKY-J 5x10
29
WL29
CXKH-R-J 3x2.5
30
WL30
CXKH-R-J 3x2.5
31
WL31
CXKH-R-J 3x2.5
32
WL32
CXKH-R-J 3x2.5
33
WL33
CXKH-R-J 3x2.5
34
WL34
CXKH-R-J 3x2.5
35
WL35
CXKH-R-J 3x2.5
36
WL36
CXKH-R-J 3x2.5
37
WL37
CXKH-R-J 3x2.5
38
WL38
CXKH-R-J 3x2.5
39
WL39
CXKH-R-J 3x2.5
40
WL40
CXKH-R-J 5x2.5
41
WL41
CXKH-R-J 3x2.5
POHYBOVÉ ČIDLA
L28.1
0.30
AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
XK29
0.50
ZÁSUVKOVÁ KRABICE
KANCELÁŘ 1.13
Z30
1.00
NAPÁJENÍ SLP 1
Z31
1.00
NAPÁJENÍ SLP 2
Z32
1.00
NAPÁJENÍ SLP 3
Z33
0.10
ZÁSUVKY CHODBA 1.NP
Z34
0.10
ZÁSUVKY ŠATNA 1.19.
1.20.1.21
Z35
0.10
ZÁSUVKY TECH.M. 1.22.
ŠATNA 1.23
Z36
0.10
ZÁSUVKY SKLAD 125.
1.26 1.NP
Z37
0.50
ZÁSUVKY SKLAD 1.27.
SUŠÁRNA 1.28
Z38
0.10
ZÁSUVKY SKLAD 1.30
1.NP
Z39
0.20
POHON VRAT GARÁŽ
1.31
Z40
3.00
ZÁSUVKA 400V/16A
GARÁŽ 1.31
Z41
1.00
ZÁSUVKY 230V/16A
GARÁŽ 1.31

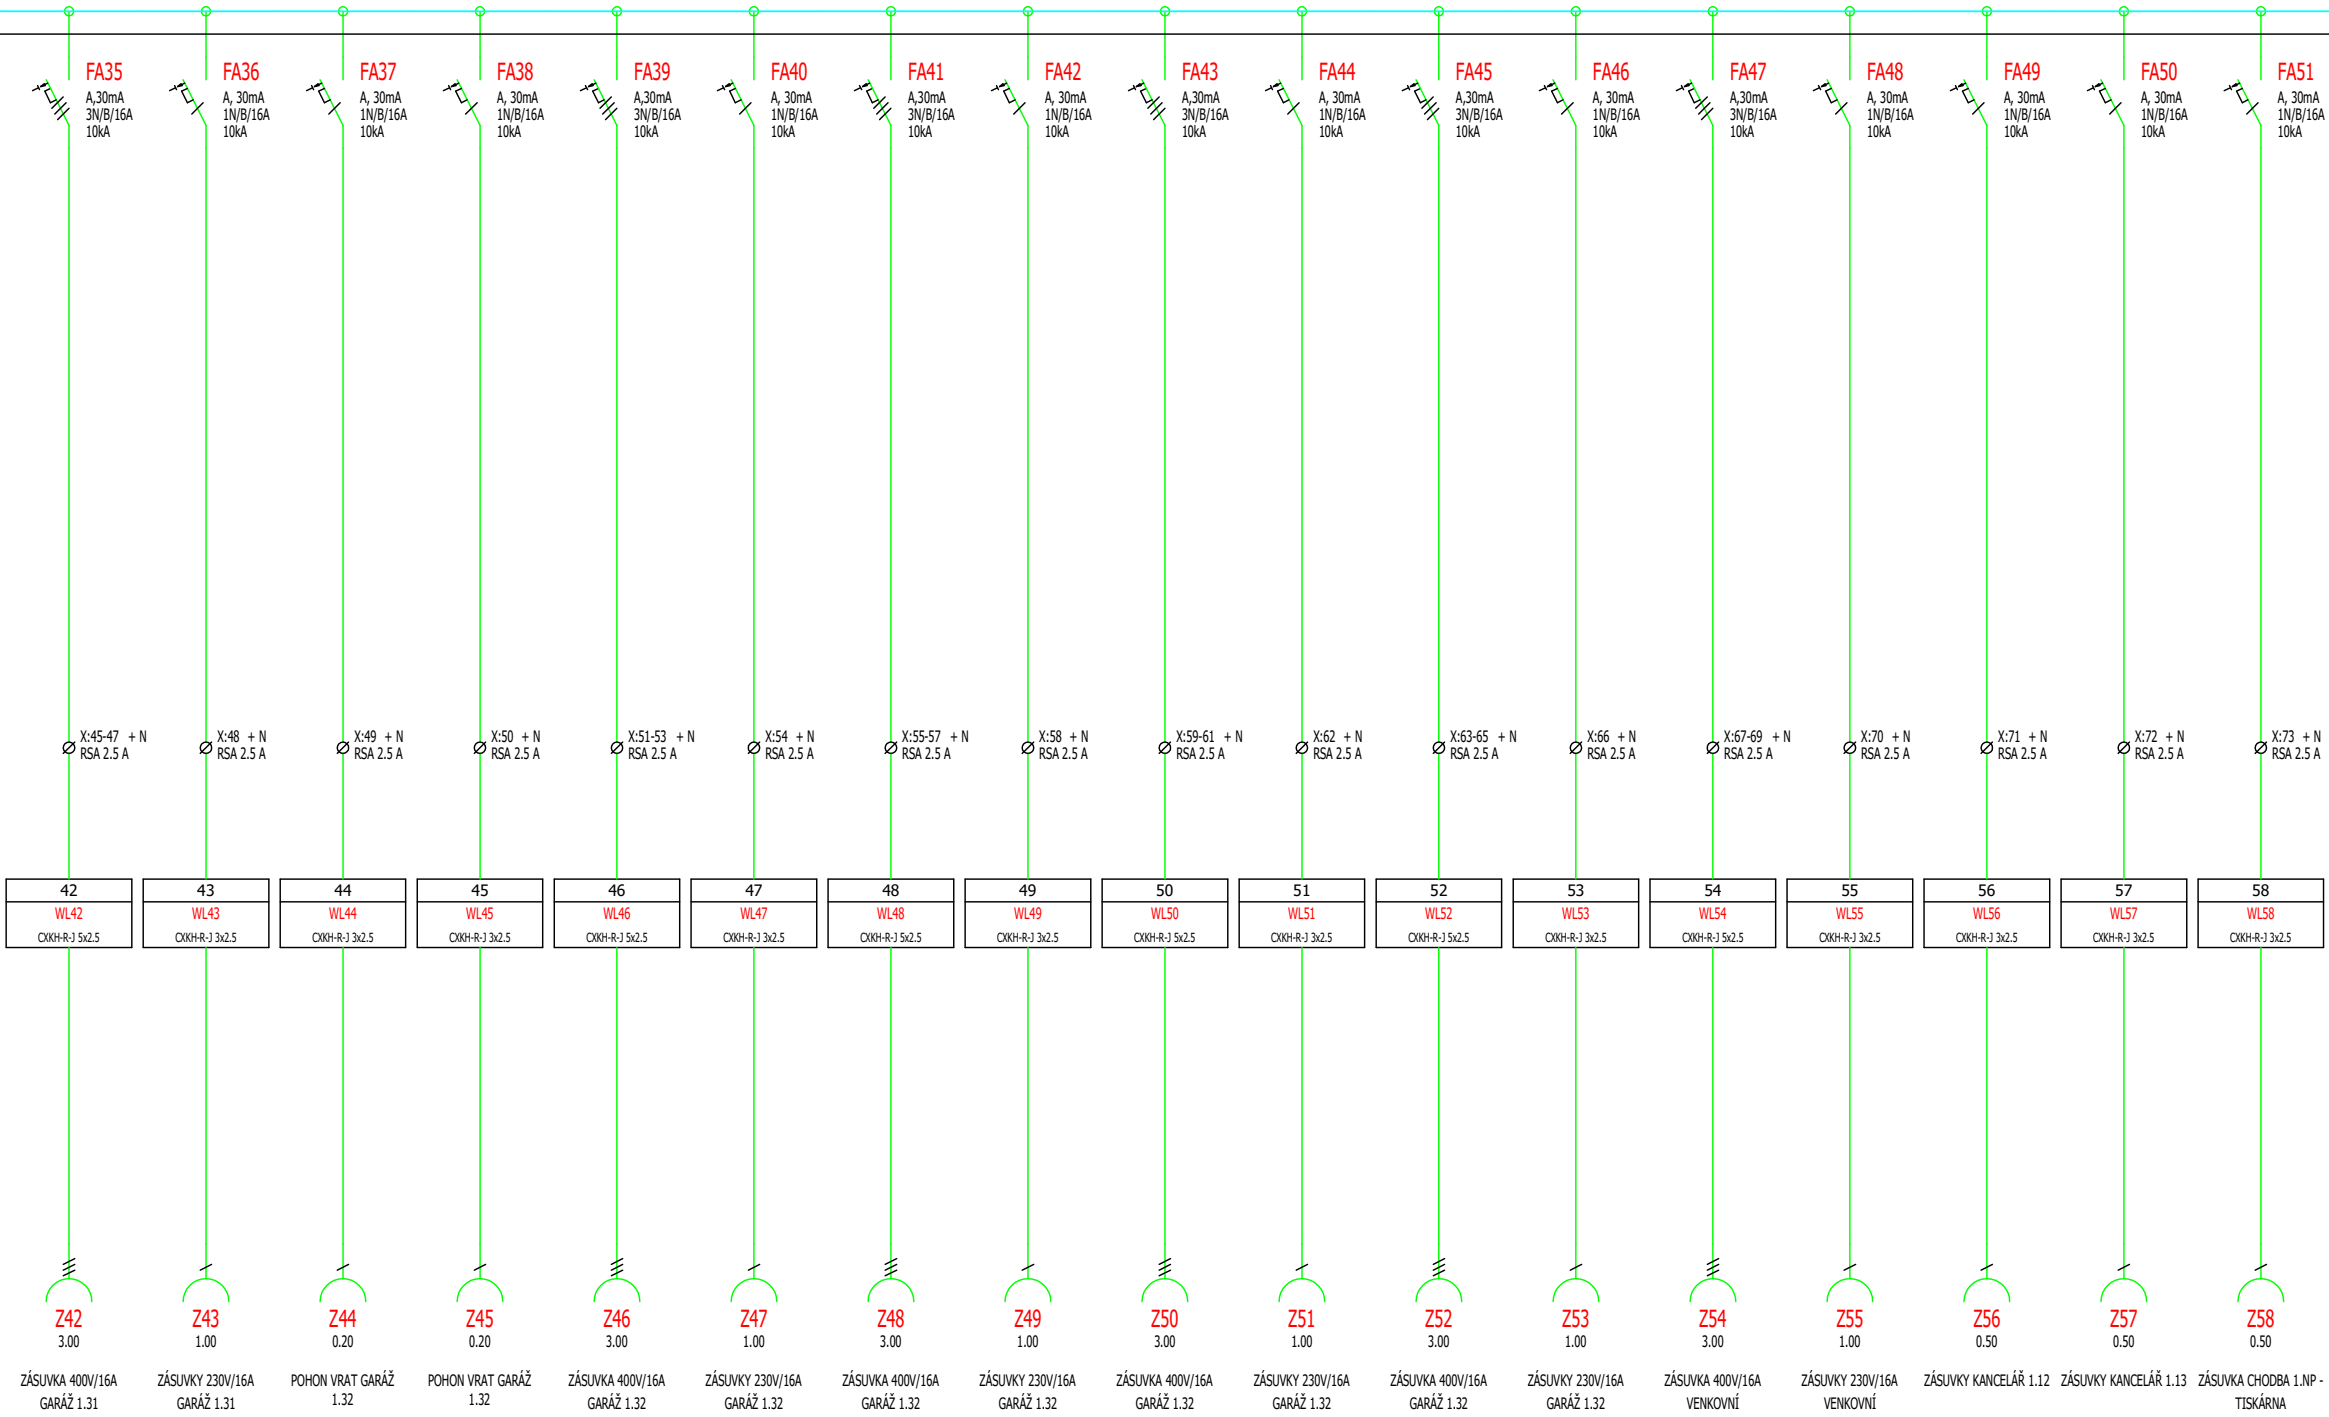
FA35
A,30mA
3N/B/16A
10kA
X:45-47 + N
RSA 2.5 A
42
WL42
CXKH-R-J 5x2.5
Z42
3.00
ZÁSUVKA 400V/16A
GARÁŽ 1.31
FA36
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:48 + N
RSA 2.5 A
43
WL43
CXKH-R-J 3x2.5
Z43
1.00
ZÁSUVKY 230V/16A
GARÁŽ 1.31
FA37
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:49 + N
RSA 2.5 A
44
WL44
CXKH-R-J 3x2.5
Z44
0.20
POHON VRAT GARÁŽ
1.32
FA38
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:50 + N
RSA 2.5 A
45
WL45
CXKH-R-J 3x2.5
Z45
0.20
POHON VRAT GARÁŽ
1.32
FA39
A,30mA
3N/B/16A
10kA
X:51-53 + N
RSA 2.5 A
46
WL46
CXKH-R-J 5x2.5
Z46
3.00
ZÁSUVKA 400V/16A
GARÁŽ 1.32
FA40
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:54 + N
RSA 2.5 A
47
WL47
CXKH-R-J 3x2.5
Z47
1.00
ZÁSUVKY 230V/16A
GARÁŽ 1.32
FA41
A,30mA
3N/B/16A
10kA
X:55-57 + N
RSA 2.5 A
48
WL48
CXKH-R-J 5x2.5
Z48
3.00
ZÁSUVKA 400V/16A
GARÁŽ 1.32
FA42
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:58 + N
RSA 2.5 A
49
WL49
CXKH-R-J 3x2.5
Z49
1.00
ZÁSUVKY 230V/16A
GARÁŽ 1.32
FA43
A,30mA
3N/B/16A
10kA
X:59-61 + N
RSA 2.5 A
50
WL50
CXKH-R-J 5x2.5
Z50
3.00
ZÁSUVKA 400V/16A
GARÁŽ 1.32
FA44
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:62 + N
RSA 2.5 A
51
WL51
CXKH-R-J 3x2.5
Z51
1.00
ZÁSUVKY 230V/16A
GARÁŽ 1.32
FA45
A,30mA
3N/B/16A
10kA
X:63-65 + N
RSA 2.5 A
52
WL52
CXKH-R-J 5x2.5
Z52
3.00
ZÁSUVKA 400V/16A
GARÁŽ 1.32
FA46
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:66 + N
RSA 2.5 A
53
WL53
CXKH-R-J 3x2.5
Z53
1.00
ZÁSUVKY 230V/16A
GARÁŽ 1.32
FA47
A,30mA
3N/B/16A
10kA
X:67-69 + N
RSA 2.5 A
54
WL54
CXKH-R-J 5x2.5
Z54
3.00
ZÁSUVKA 400V/16A
VENKOVNÍ
FA48
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:70 + N
RSA 2.5 A
55
WL55
CXKH-R-J 3x2.5
Z55
1.00
ZÁSUVKY 230V/16A
VENKOVNÍ
FA49
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:71 + N
RSA 2.5 A
56
WL56
CXKH-R-J 3x2.5
Z56
0.50
ZÁSUVKY KANCELÁŘ 1.12
FA50
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:72 + N
RSA 2.5 A
57
WL57
CXKH-R-J 3x2.5
Z57
0.50
ZÁSUVKY KANCELÁŘ 1.13
FA51
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:73 + N
RSA 2.5 A
58
WL58
CXKH-R-J 3x2.5
Z58
0.50
ZÁSUVKA CHODBA 1.NP -
TISKÁRNA

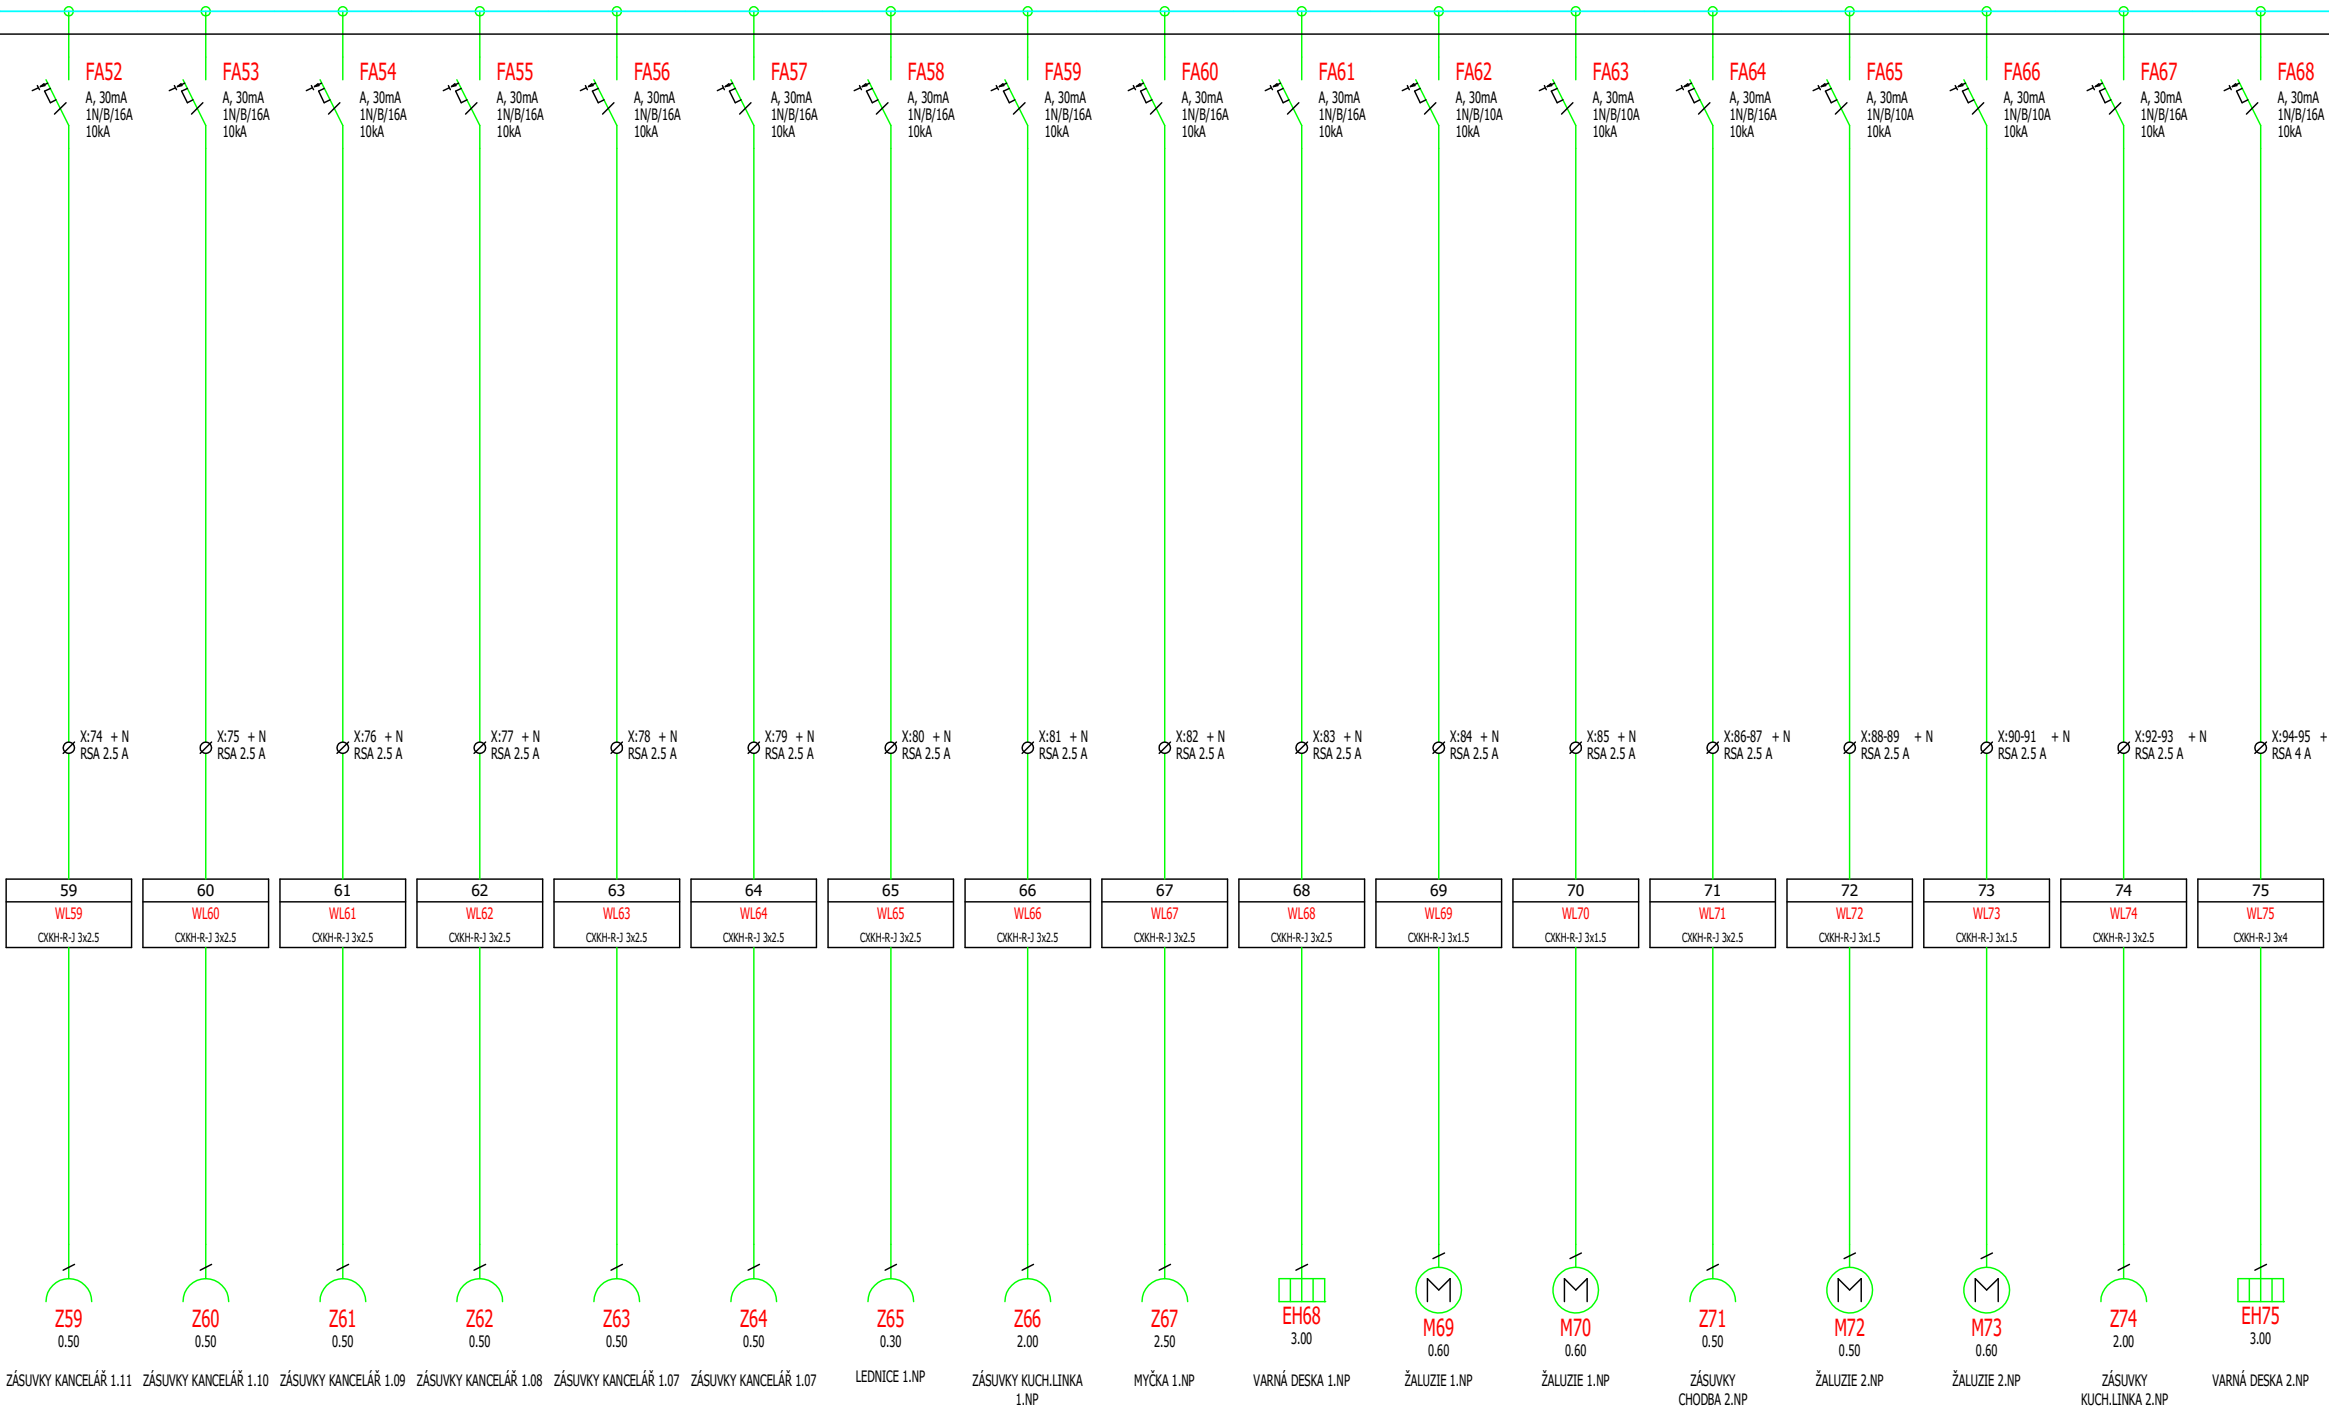
FA52
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:74 + N
RSA 2.5 A
59
WL59
CXKH-R-J 3x2.5
Z59
0.50
ZÁSUVKY KANCELÁŘ 1.11
FA53
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:75 + N
RSA 2.5 A
60
WL60
CXKH-R-J 3x2.5
Z60
0.50
ZÁSUVKY KANCELÁŘ 1.10
FA54
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:76 + N
RSA 2.5 A
61
WL61
CXKH-R-J 3x2.5
Z61
0.50
ZÁSUVKY KANCELÁŘ 1.09
FA55
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:77 + N
RSA 2.5 A
62
WL62
CXKH-R-J 3x2.5
Z62
0.50
ZÁSUVKY KANCELÁŘ 1.08
FA56
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:78 + N
RSA 2.5 A
63
WL63
CXKH-R-J 3x2.5
Z63
0.50
ZÁSUVKY KANCELÁŘ 1.07
FA57
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:79 + N
RSA 2.5 A
64
WL64
CXKH-R-J 3x2.5
Z64
0.50
ZÁSUVKY KANCELÁŘ 1.07
FA58
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:80 + N
RSA 2.5 A
65
WL65
CXKH-R-J 3x2.5
Z65
0.30
LEDNICE 1.NP
FA59
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:81 + N
RSA 2.5 A
66
WL66
CXKH-R-J 3x2.5
Z66
2.00
ZÁSUVKY KUCH.LINKA 1.NP
FA60
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:82 + N
RSA 2.5 A
67
WL67
CXKH-R-J 3x2.5
Z67
2.50
MYČKA 1.NP
FA61
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:83 + N
RSA 2.5 A
68
WL68
CXKH-R-J 3x2.5
EH68
3.00
VARNÁ DESKA 1.NP
FA62
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
X:84 + N
RSA 2.5 A
69
WL69
CXKH-R-J 3x1.5
M
M69
0.60
ŽALUZIE 1.NP
FA63
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
X:85 + N
RSA 2.5 A
70
WL70
CXKH-R-J 3x1.5
M
M70
0.60
ŽALUZIE 1.NP
FA64
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:86-87 + N
RSA 2.5 A
71
WL71
CXKH-R-J 3x2.5
Z71
0.50
ZÁSUVKY CHODBA 2.NP
FA65
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
X:88-89 + N
RSA 2.5 A
72
WL72
CXKH-R-J 3x1.5
M
M72
0.50
ŽALUZIE 2.NP
FA66
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
X:90-91 + N
RSA 2.5 A
73
WL73
CXKH-R-J 3x1.5
M
M73
0.60
ŽALUZIE 2.NP
FA67
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:92-93 + N
RSA 2.5 A
74
WL74
CXKH-R-J 3x2.5
Z74
2.00
ZÁSUVKY KUCH.LINKA 2.NP
FA68
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:94-95 +
RSA 4 A
75
WL75
CXKH-R-J 3x4
EH75
3.00
VARNÁ DESKA 2.NP

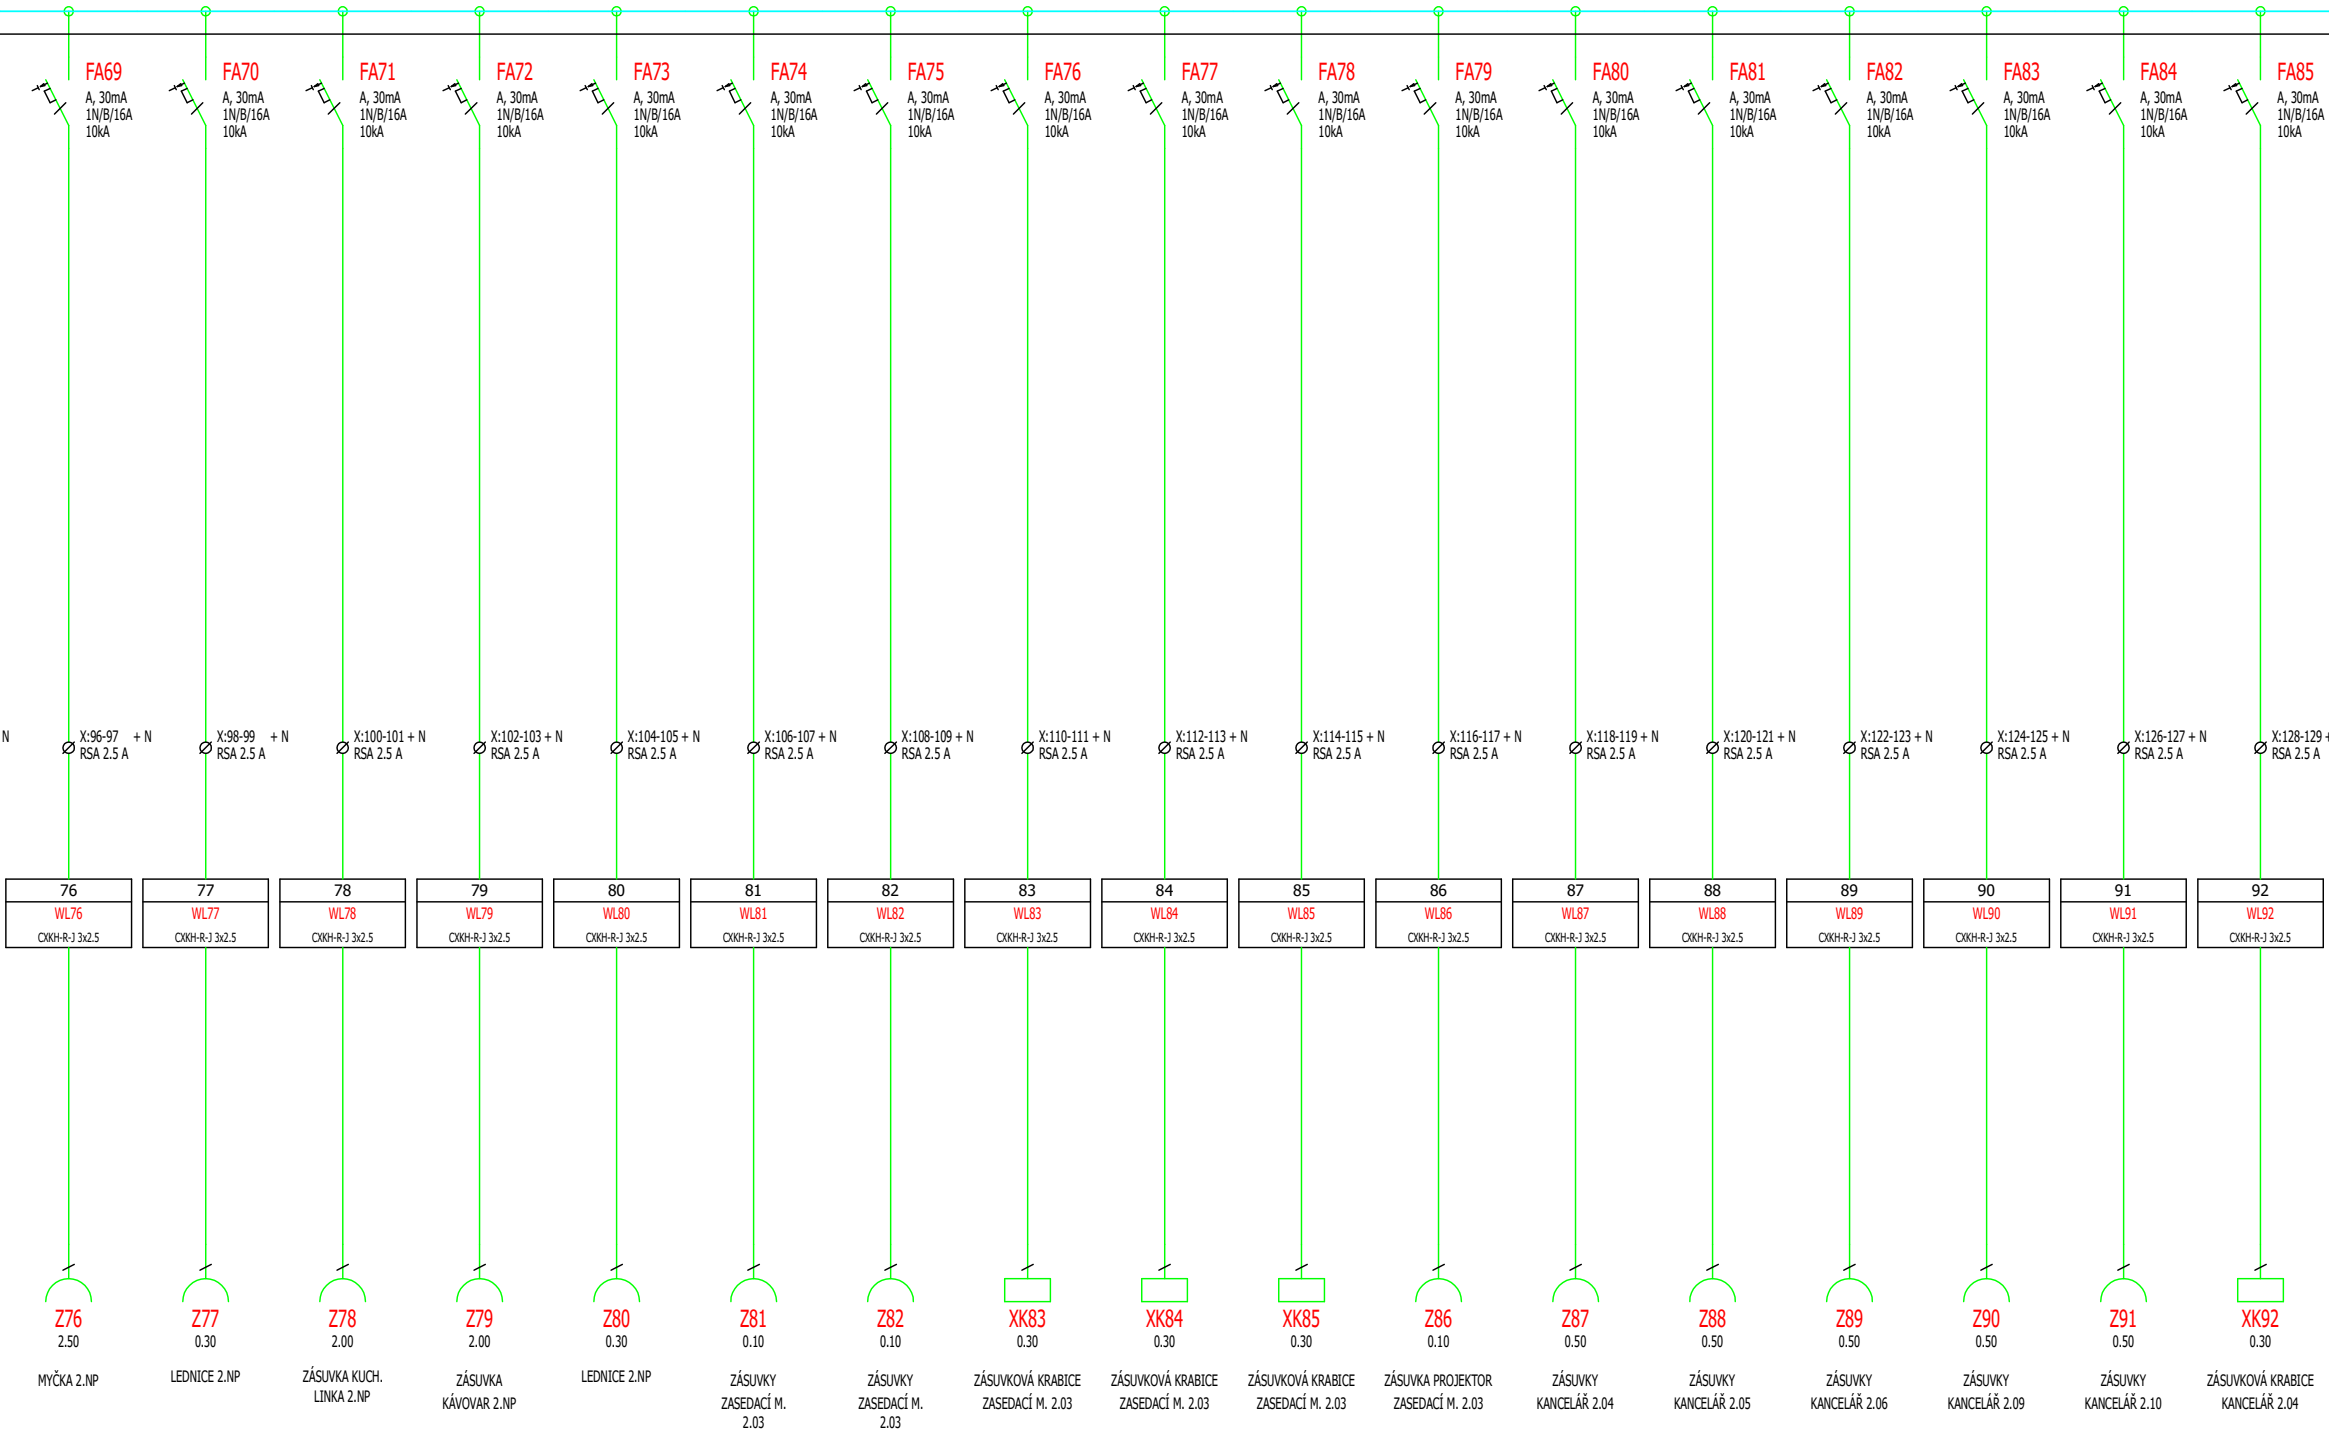
N
FA69
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:96-97 + N
RSA 2.5 A
76
WL76
CXKH-R-J 3x2.5
Z76
2.50
MYČKA 2.NP
FA70
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:98-99 + N
RSA 2.5 A
77
WL77
CXKH-R-J 3x2.5
Z77
0.30
LEDNICE 2.NP
FA71
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:100-101 + N
RSA 2.5 A
78
WL78
CXKH-R-J 3x2.5
Z78
2.00
ZÁSUVKA KUCH.
LINKA 2.NP
FA72
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:102-103 + N
RSA 2.5 A
79
WL79
CXKH-R-J 3x2.5
Z79
2.00
ZÁSUVKA
KÁVOVAR 2.NP
FA73
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:104-105 + N
RSA 2.5 A
80
WL80
CXKH-R-J 3x2.5
Z80
0.30
LEDNICE 2.NP
FA74
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:106-107 + N
RSA 2.5 A
81
WL81
CXKH-R-J 3x2.5
Z81
0.10
ZÁSUVKY
ZASEDACÍ M.
2.03
FA75
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:108-109 + N
RSA 2.5 A
82
WL82
CXKH-R-J 3x2.5
Z82
0.10
ZÁSUVKY
ZASEDACÍ M.
2.03
FA76
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:110-111 + N
RSA 2.5 A
83
WL83
CXKH-R-J 3x2.5
XK83
0.30
ZÁSUVKOVÁ KRABICE
ZASEDACÍ M. 2.03
FA77
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:112-113 + N
RSA 2.5 A
84
WL84
CXKH-R-J 3x2.5
XK84
0.30
ZÁSUVKOVÁ KRABICE
ZASEDACÍ M. 2.03
FA78
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:114-115 + N
RSA 2.5 A
85
WL85
CXKH-R-J 3x2.5
XK85
0.30
ZÁSUVKOVÁ KRABICE
ZASEDACÍ M. 2.03
FA79
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:116-117 + N
RSA 2.5 A
86
WL86
CXKH-R-J 3x2.5
Z86
0.10
ZÁSUVKA PROJEKTOR
ZASEDACÍ M. 2.03
FA80
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:118-119 + N
RSA 2.5 A
87
WL87
CXKH-R-J 3x2.5
Z87
0.50
ZÁSUVKY
KANCELÁŘ 2.04
FA81
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:120-121 + N
RSA 2.5 A
88
WL88
CXKH-R-J 3x2.5
Z88
0.50
ZÁSUVKY
KANCELÁŘ 2.05
FA82
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:122-123 + N
RSA 2.5 A
89
WL89
CXKH-R-J 3x2.5
Z89
0.50
ZÁSUVKY
KANCELÁŘ 2.06
FA83
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:124-125 + N
RSA 2.5 A
90
WL90
CXKH-R-J 3x2.5
Z90
0.50
ZÁSUVKY
KANCELÁŘ 2.09
FA84
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:126-127 + N
RSA 2.5 A
91
WL91
CXKH-R-J 3x2.5
Z91
0.50
ZÁSUVKY
KANCELÁŘ 2.10
FA85
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
X:128-129 +
RSA 2.5 A
92
WL92
CXKH-R-J 3x2.5
XK92
0.30
ZÁSUVKOVÁ KRABICE
KANCELÁŘ 2.04

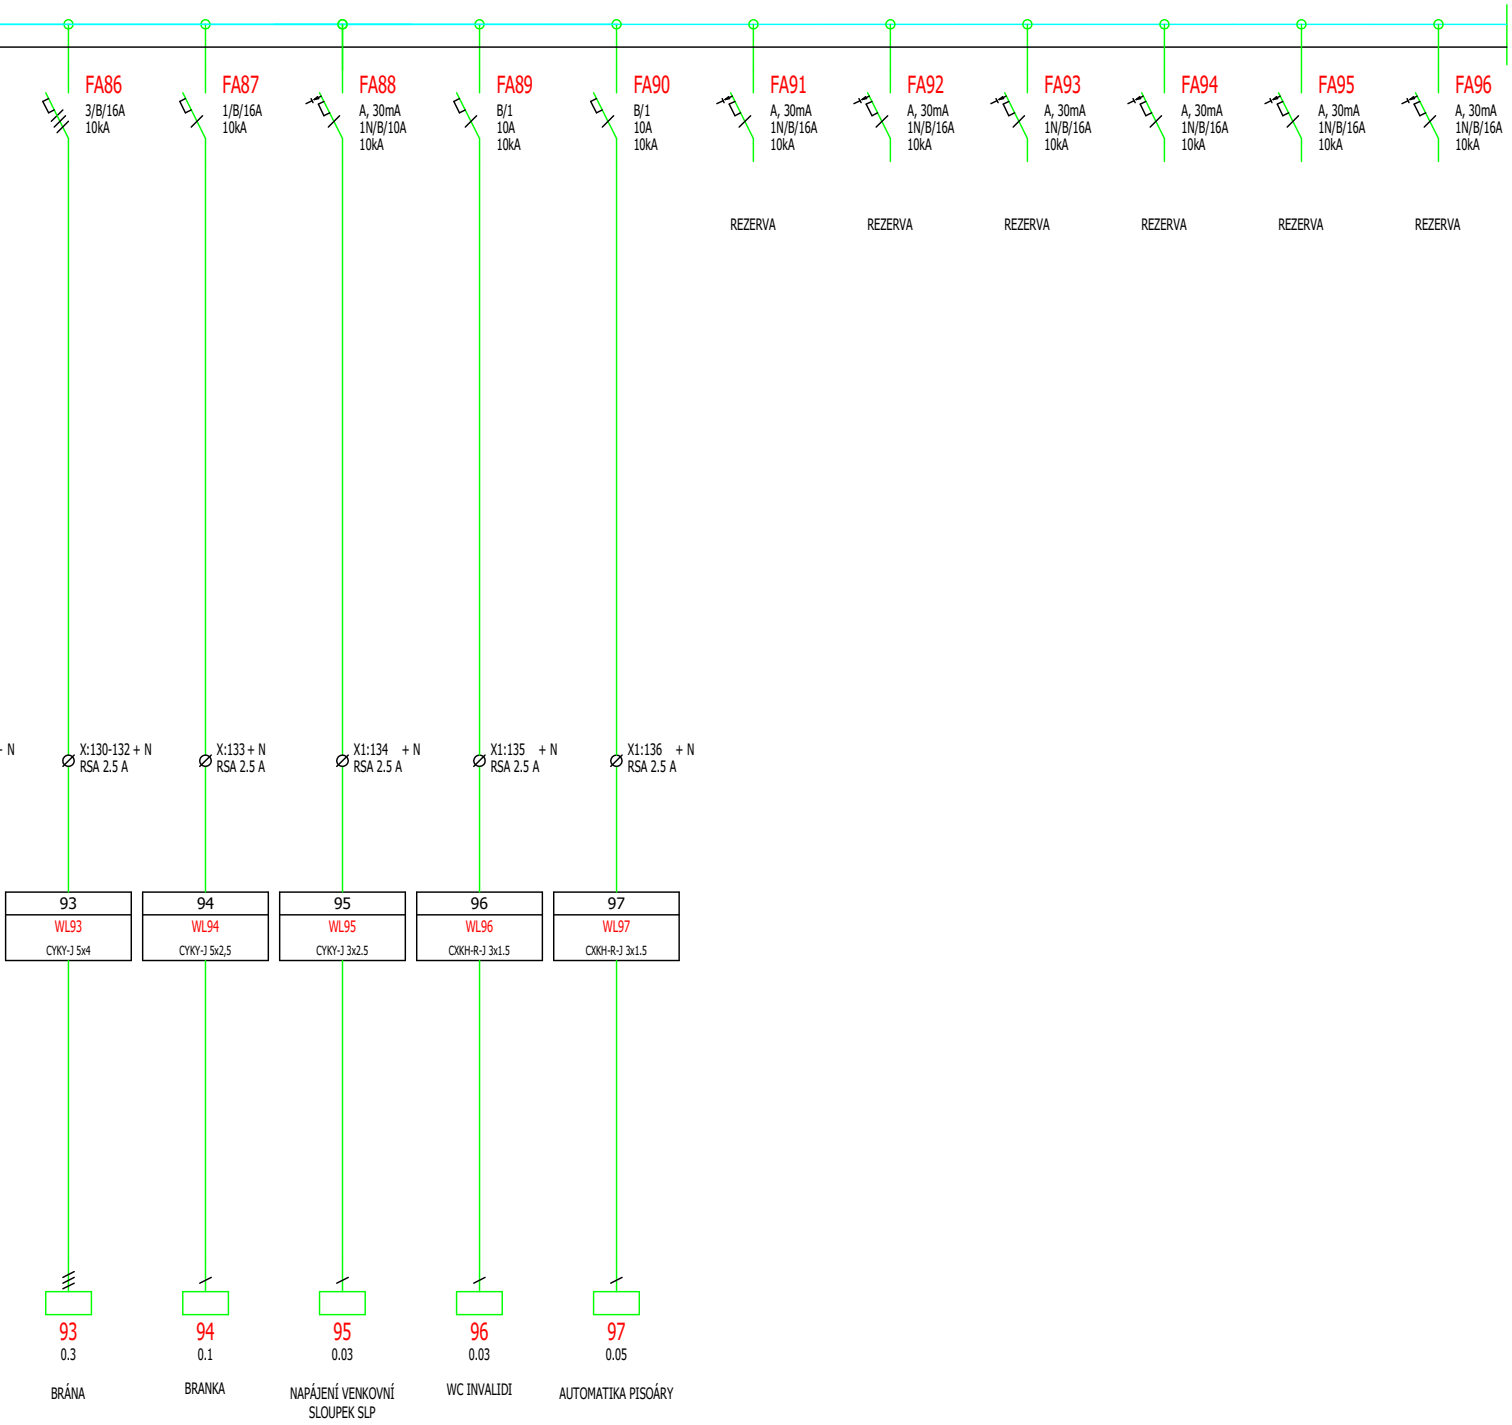

+ N
FA86
3/B/16A
10kA
FA87
1/B/16A
10kA
FA88
A, 30mA
1N/B/10A
10kA
FA89
B/1
10A
10kA
FA90
B/1
10A
10kA
FA91
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA92
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA93
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA94
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA95
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
FA96
A, 30mA
1N/B/16A
10kA
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA
X:130-132 + N
RSA 2.5 A
X:133 + N
RSA 2.5 A
X1:134 + N
RSA 2.5 A
X1:135 + N
RSA 2.5 A
X1:136 + N
RSA 2.5 A
93
WL93
CYKY-J 5x4
94
WL94
CYKY-J 5x2,5
95
WL95
CYKY-J 3x2.5
96
WL96
CXKH-R-J 3x1.5
97
WL97
CXKH-R-J 3x1.5
93
0.3
BRÁNA
94
0.1
BRANKA
95
0.03
NAPÁJENÍ VENKOVNÍ SLOUPEK SLP
96
0.03
WC INVALIDI
97
0.05
AUTOMATIKA PISOÁRY

ROZVADĚČ R1

ROZVADĚČ:	SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, OCELOPLECHOVÁ, RAL 9016 BÍLÁ
ROZMĚRY:	V x Š x H = 2000 x 1200 x 300 mm
PŘÍVOD/VÝVOD:	SHORA, ZESPODU
KRYTÍ:	IP 43

PRO POUŽITÝ ROZVADĚČ BUDE PROVEDEN VÝPOČET OTEPLENÍ ROZVADĚČE!

ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S	
OCHRANA:	PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3	
	čl. 411.3.1	OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
	čl. 411.3.2	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
	čl. 411.3.3	DOPLŇKOVÉ OCHRANY - PROUDOVÝ CHRÁNIČ
	čl. 411.4	SÍTĚ TN
PROSTŘEDÍ:	DLE ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 + Z1+Z2	

ENERGETICKÁ BILANCE:	GARÁŽE	OSTATNÍ PROSTORY
INSTALOVANÝ VÝKON:	Pi = 6,7 kW	Pi = 28,72 kW
SOUDOBOST:	0,9	0,3
REZERVA:	10%	10%
PŘEPOČTENÝ VÝKON:	Pp = 6,6 kW	Pp = 9,5 kW
ÚČINÍK:	0,95	0,95
JMENOVITÝ PROUD:	In = 10,1 A	In = 14,5 A

POZNÁMKA:

ROZVADĚČ BUDE MIMO POPISU JISTÍCÍCH PRVKŮ A OSTATNÍCH POVINNÝCH ÚDAJŮ
OPATŘEN UPOZORNĚNÍM O NUTNOSTI MIN. 1x ROČNĚ (NEBO PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE)
PROVÉST TEST PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEJICH SPRÁVNÁ FUNKCE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. | Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. | Textová část je nedílnou součástí dokumentace. | Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. | Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.

LAPLAN
LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000= 516,00 m n.m.- B.p.v.

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Název stavby

k.ú. Pelhřimov [718912], 393 01 Pelhřimov, ulice Kouřimského
Místo

Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00248801
Stavebník

1.2.0.4.1_PROVOZNÍ BUDOVA
Stavební objekt

D.1.2.5_SILNOPROUD
Část dokumentace

Dokumentace pro provádění stavby
Stupeň dokumentace

ROZVADĚČ R1		14x A4
Název výkresu	Měřítko	Formát

D.1.2.5.08	00	05/2025	mm	20_2406	
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky	Sada

Ing. Filip Vacek
Hlavní projektant

Martin Přikryl
Vypracoval

Ing. arch. Martin Pavlun
Autor

Ing. Kateřina Svobodová
Autorizovaná osoba