




-KÁBEL V CHRÁNIČKE-
"A" - POD CHODNÍKOM
"B" - V TERÉNE
"C" - KRAJNICA VOZOVKY
POD KOMUNIKÁCIAMI

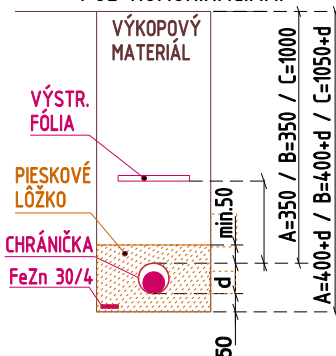


-KÁBEL V CHRÁNIČKE-
"A" - POD CHODNÍKOM
"B" - V TERÉNE
"C" - KRAJNICA VOZOVKY
POD KOMUNIKÁCIAMI

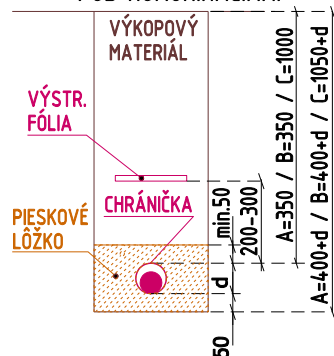


-KÁBEL PRIAMO V ZEMI-
"A" - POD CHODNÍKOM
"B" - V TERÉNE
"C" - KRAJNICA VOZOVKY
POD KOMUNIKÁCIAMI

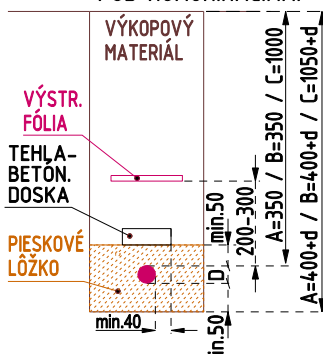


-KÁBEL PRIAMO V ZEMI-
"A" - POD CHODNÍKOM
"B" - V TERÉNE
"C" - KRAJNICA VOZOVKY
POD KOMUNIKÁCIAMI

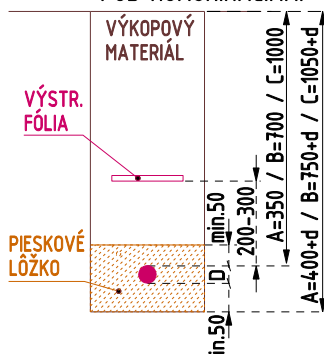


-KÁBEL PRIAMO V ZEMI-
"D.1"-KRIŽOVANIE SO SÍŤAMI
(VODA, KANÁL, ELEKTRO)

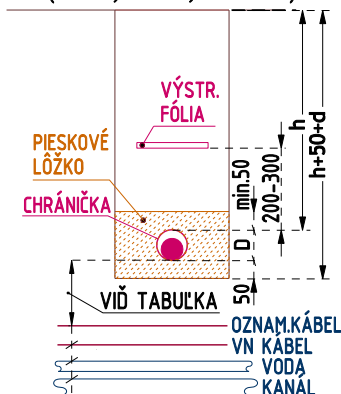


-KÁBEL PRIAMO V ZEMI-
"D.2"-KRIŽOVANIE SO SÍŤAMI
(VODA, KANÁL, ELEKTRO)

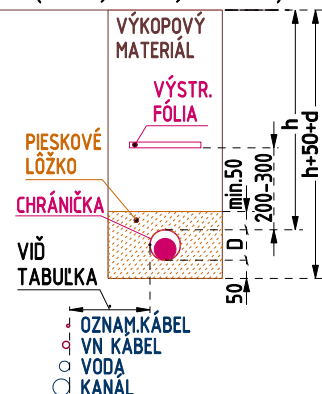

-KÁBEL PRIAMO V ZEMI-
"D.1"-KRIŽOVANIE SO SÍŤAMI
(VODA, KANÁL, ELEKTRO)

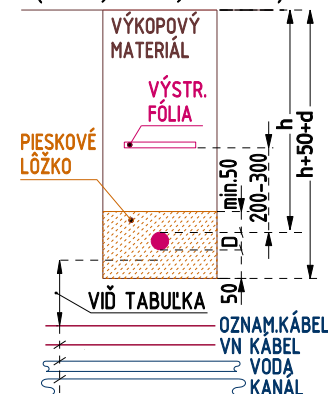

-KÁBEL PRIAMO V ZEMI-
"D.2"-KRIŽOVANIE SO SÍŤAMI
(VODA, KANÁL, ELEKTRO)

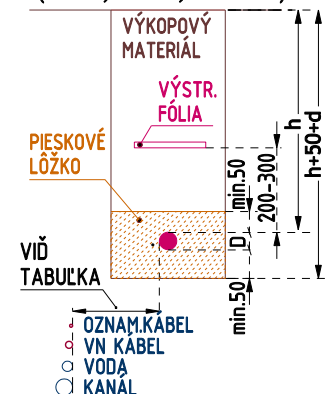

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI KÁBLOVÉHO VEDENIA DO 1kV
OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ [STN 73 6005 , STN 38 6410-PLYN vt1]

SILOVÉ KÁBLE DO 1kV	DRUH VEDENIA	SILOVÉ KÁBLE			OZNAM. KÁBLE	PLYNOVODY			VODOVOD	HORÚCOVOD	KÁBLOVODY	KANÁL	KOLEKTOR	KOLAJNICE-MHD
		1 kV	10 kV	35 kV		<0,005MPa	<0,3MPa	VTL <4MPa						
		0,05	0,15	0,20		0,10	0,40	0,60						
	vodorovné vzdialenosti (súbeh) v (m)	0,05	0,15	0,20	1) 2)	0,30	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50	6)	1,00
	zvislé vzdialenosti (križovania) v (m)	0,05	0,15	0,20	1) 2)	0,30	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50	6)	1,00

- 6)-až k vonkajšiemu lícu stavebnej konštrukcie
5)-v odôvod. prípadoch 3m, pri uložení do odolnej chráničky NN-0,6m/VN-1m.
4)-silový kábel v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu 2m
3)-silový kábel v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu 1m
2)-chránené v kanále, resp. v betónových chráničkách - STN 34 1100
1)-nechránené

**PRED REALIZÁCIOU JE INVEŠTOR POVINNÝ
ZABEZPEČIť VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH
PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SÍŤI**

0944 421 930
Výkonávanie odbornej
prehliadky-revizie §13
Vyhľadky 508/2009 Z.z.
elektrických zariadení

Stavba:	HIP	ING. Pavol Berinster	Vypracoval:	ing.Róbert PAPCUN
Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice-Dargovských hrdinov	Zodp. proj.		Zodp. proj.	ing.Róbert PAPCUN
Miesto:	Stavebník	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice	Mierka:	-
okres: Košice III obec: Košice-Dargovských hrdinov,k.ú.: Furča	zmena	-	Stupeň:	PSP
Súbor:	Archív v.č.:	202111-V0.KE.8-52	Dátum:	11/2021
SO - Verejné osvetlenie častí chodníkov na ulici Ovrúčská pod oporným múrom	Obsah:	Rezy káblových výkopov-NN	Výkres č.:	E-3
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona.				

elektro
od projektu
po revíziu
projekt
Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com