


DACH

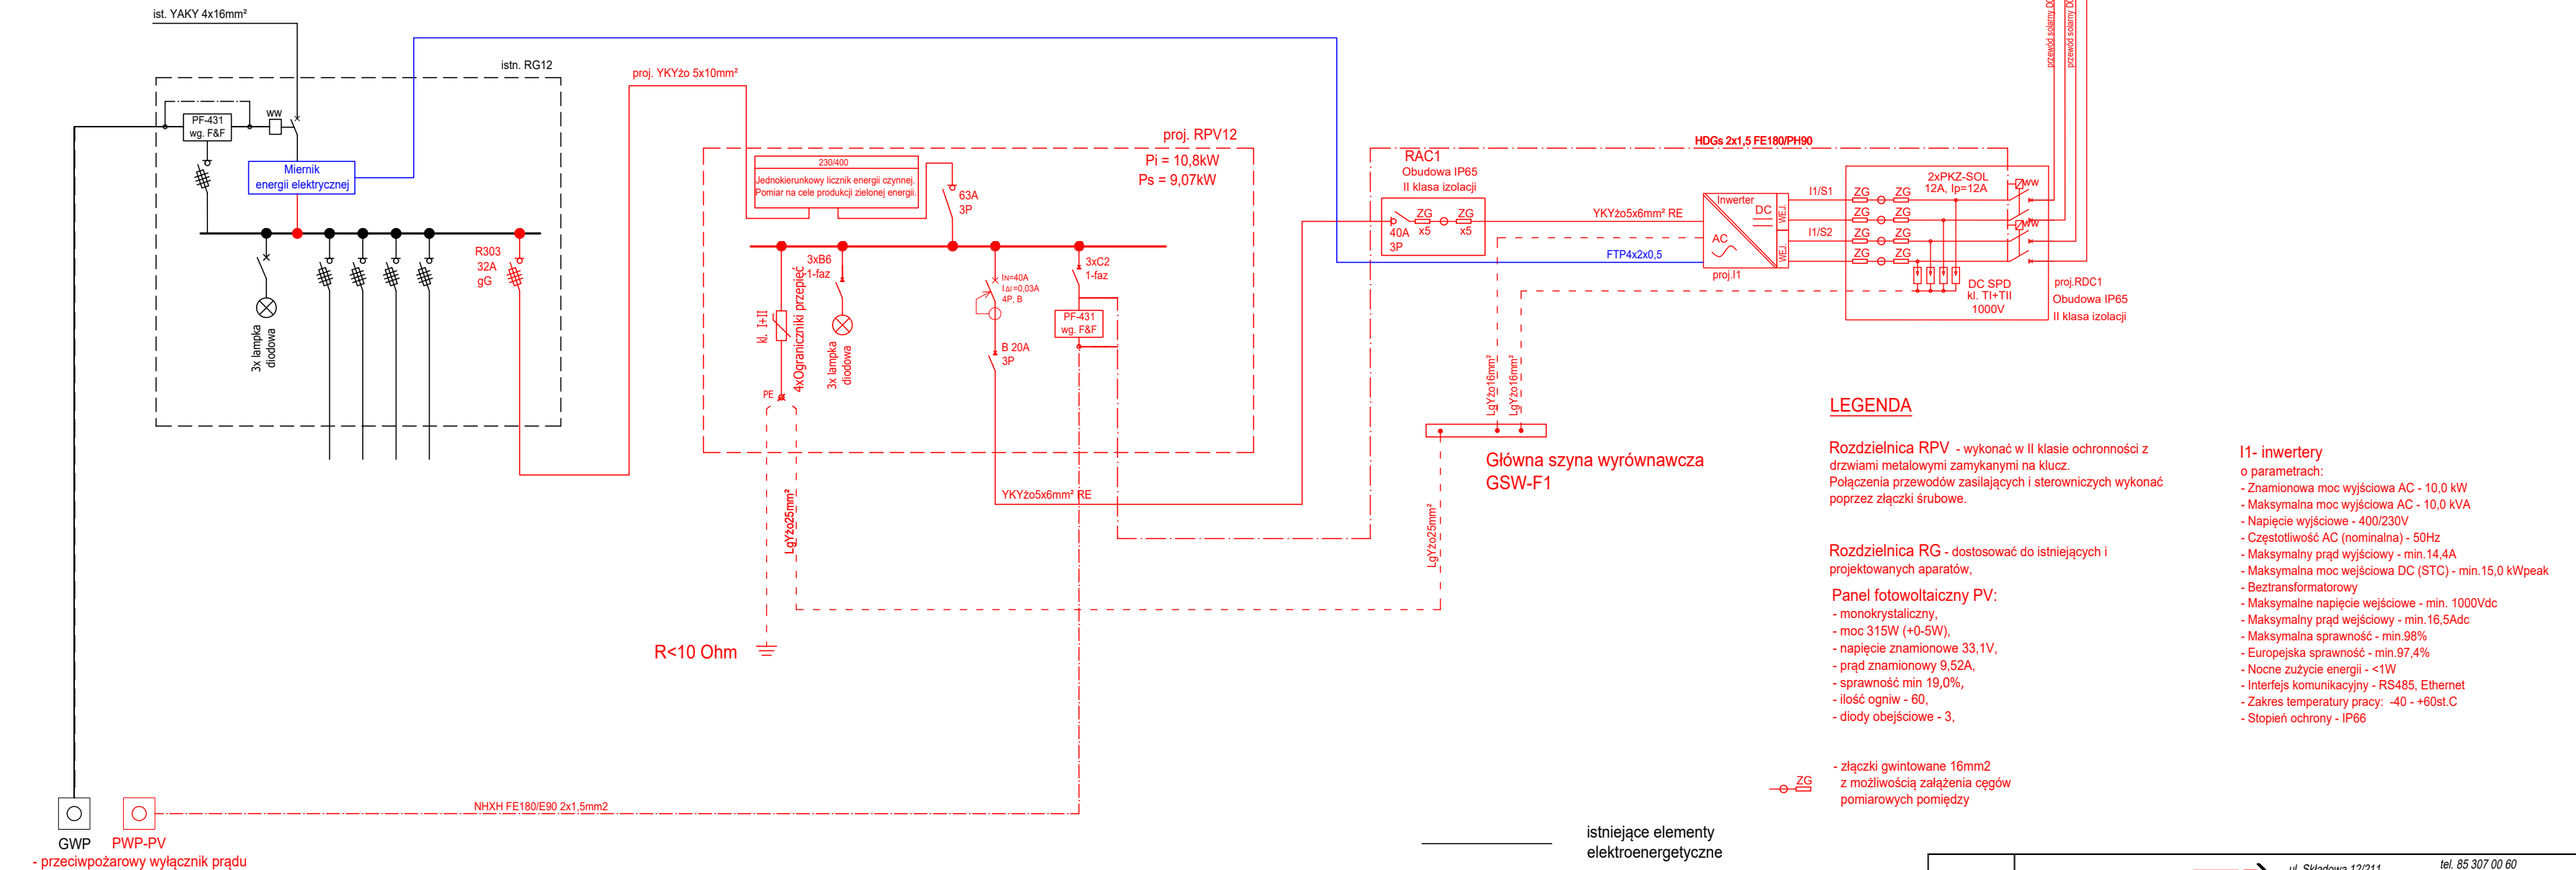

**UWAGA:**  
Dopuszczalny maksymalny prąd zabezpieczenia przed  
miernikiem energii nie może być większy niż 63A

Jednostka projektowa	ul. Składowa 12/211 15-399 Białystok tare@tare.pl www.tare.pl			tel. 85 307 00 60 697 717 164 502 147 059		
Obiekt	Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku					
Adres	ul. Składowa 7, 15-399 Białystok					
Inwestor	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Składowa 7, 15-399 Białystok					
Przedmiot rysunku	BUDYNEK 12, WIATA - SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ			Skala	-:-	Nr rys. E-21
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data		Podpis
Autor:	mgr inż. Tomasz Surowiec	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDU/0074/POOE/07	30.04.2019r.		
Współpraca:	inż. Gabriela Liniewicz					