






Napät'ová sústava:
3PEN (NPE) ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím (STN 33 2000-4-41: 03.2019)
základná ochrana (priamy dotyk) podľa čl.411.2 prílohy „A“:


- krytmi - A.2
 - izoláciou - A.1
- pri poruche (nepriamy dotyk) podľa čl.411.3:
- ochranným uzemnením čl. 411.3.1.1
 - ochranným pospájaním čl.411.3.1.2
 - samočinným odpojením pri poruche čl.411.3.2 v sieti TN

doplňková ochrana

- doplnkové ochranné pospájanie čl. 415.2
- prúdovým chráničom čl.415.1

	POZOR ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
	HLAVNÝ VYPÍNAČ
	VYPNI V NEBEZPEČENSTVE
	NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI
	POZOR!POD NAPÄTÍM PRI VYPNUTOM HLAVNOM VYPÍNAČI

Špecifikácia rozvádzača:
Rozvádzač pre nástennú montáž
3x18 modulov
DISTIBOX NP65-0504015, OEZ
Rozmery (vxšxh): 500x400x150mm
Prívod: zdola; Vývody: dole
Un=400/230V; IP65/IP20; In=100A,Ik"=10kA; ip=11,88 kA

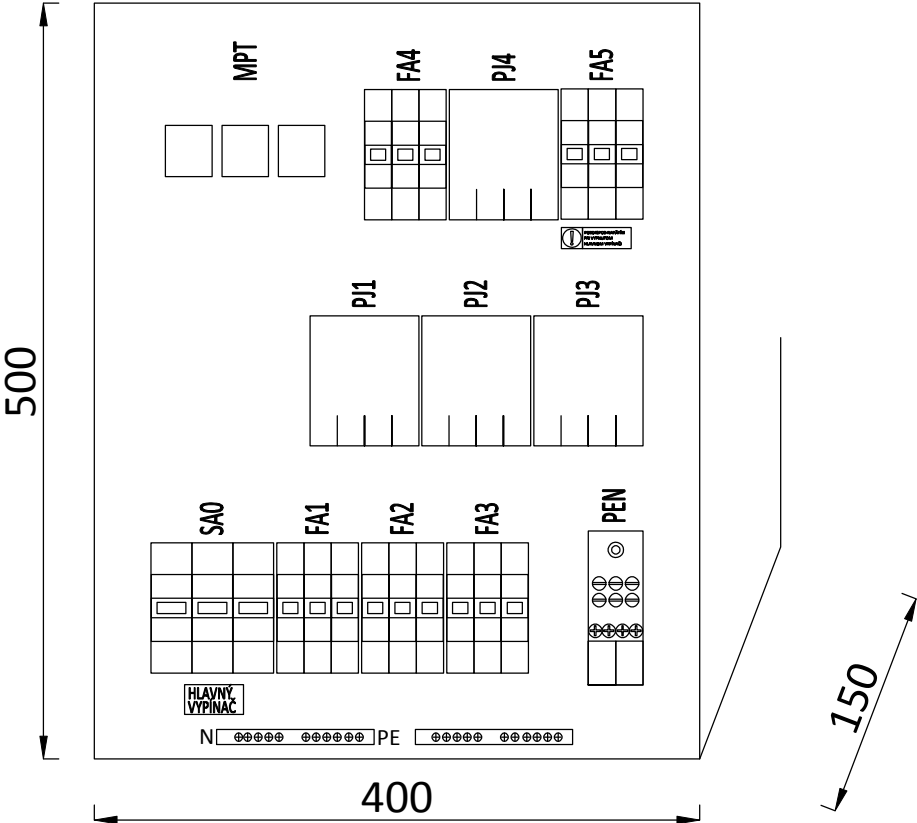

ČÍSLO LISTU	OBSAH	REVÍZIA						
		0	1	2	3	4	5	6
1	TITULNÝ LIST, ZOSTAVA	0	1					
2	PRÍVOD, VÝVODY	0	1					
3	REZERVA	0						
4	REZERVA	0						
5	REZERVA	0						
6	REZERVA	0						
7	REZERVA	0						
8	REZERVA	0						
9	REZERVA	0						
10	REZERVA	0						

REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	KRESLIL :	DÁTUM:	MENO :	PROJEKT: 2024-029 Centrum kultúrneho dedičstva Kostolná, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77 S001 Centrum kultúrneho dedičstva Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59	NÁZOV VÝKRESU : Rozvádzač RH SO 01 FASÁDA	LINKA :			
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	KONTROLOVAL :	DÁTUM:	MENO :			LISTOV : 10	LIST : 1		
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	DUEL-ELEKTROSYSTÉM,s.r.o MALACKY					ČÍSLO VÝKRESU :			
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :						E09_v1			
REVÍZIA : 1	DÁTUM : 03/2024	MENO : DUEL									

