



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Evidenčné číslo	Vybavuje	Dátum
	10475/115403/10302/2025	Mgr. M. Snopková	14. 11. 2025

Vysvetlenie informácií III.

Názov zákazky: „**Rekonštrukcia mosta ev.č. 50-310 Ludvíkov dvor**“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie série S pod číslom 195/2025 dňa 10.10.2025 pod označením 666287-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 206/2025 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 13.10.2025 pod označením 16243-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

1) Otázka záujemcu č. 19

„11251001 - Položka č. 57 Doplnujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého tr. C 30/37 (B35)“ – vo výkaze je vykázaných výmera 109,10 m, pričom v popise položky sa jedná o monolitický rigol šírky 0,5 m. Vo výkresovej dokumentácii D1.17. Výkres Odvodnenia sú žľaby s výmerou 14,4 m a 14,7 m definované ako Betónový žľab š 500 mm, Prefabrikovaný do prostredia XF4.

Môže verejný obstarávateľ jednoznačne definovať či ide o monolitický betónový žľab alebo prefabrikovaný betónový žľab?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 19:

Zhotoviteľ má uvažovať s prefabrikovaným betónovým žľabom.

2) Otázka záujemcu č. 20

„11251001 - Položka č. 57 Doplnujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého tr. C 30/37 (B35)“ – vo výkaze je vykázaných výmera 109,10 m, pričom súčasťou výmery je aj výmera 40,0 m a 40,0 m. Nakoľko výmeru 40,0 m + 40,0 nie je možné z výkresovej dokumentácie identifikovať, na základe výmery sa domnievame, že ide o odvodnenie pri novovybudovaných prejazdoch SDP.


Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že sa jedná o odvodnenie SDP v mieste novovybudovaných prejazdov SDP?

Ak sa jedná o odvodnenie SDP v mieste novovybudovaného prejazdu SDP, môže verejný obstarávateľ poskytnúť vzorový rez SDP v mieste prejazdu s odvodnením?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 20:

Áno, jedná sa o odvodnenie SDP v mieste novovybudovaných prejazdov. Výmera 40+40 je správna. Vzorový rez SDP v mieste prejazdu s odvodnením sa nachádza v časti D.1 výkres č. D.1.17.

VZOROVÝ REZ SDP SO ŽĽABOVKOU 1:50

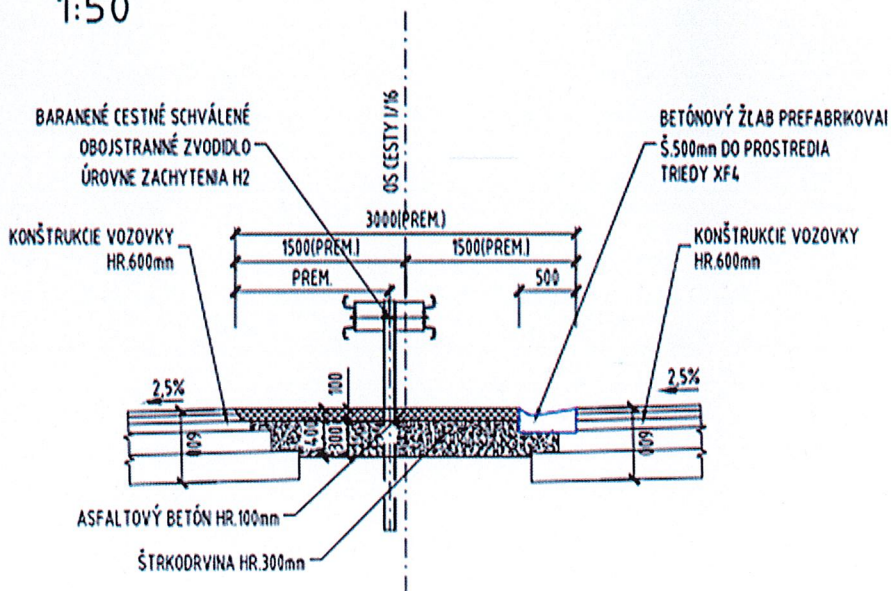

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
- 12 -

v.r.

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania