


VZOROVÉ SCHÉMA ELEKTRO PŘÍPOJKY PRO DOMOVNÍ ČOV

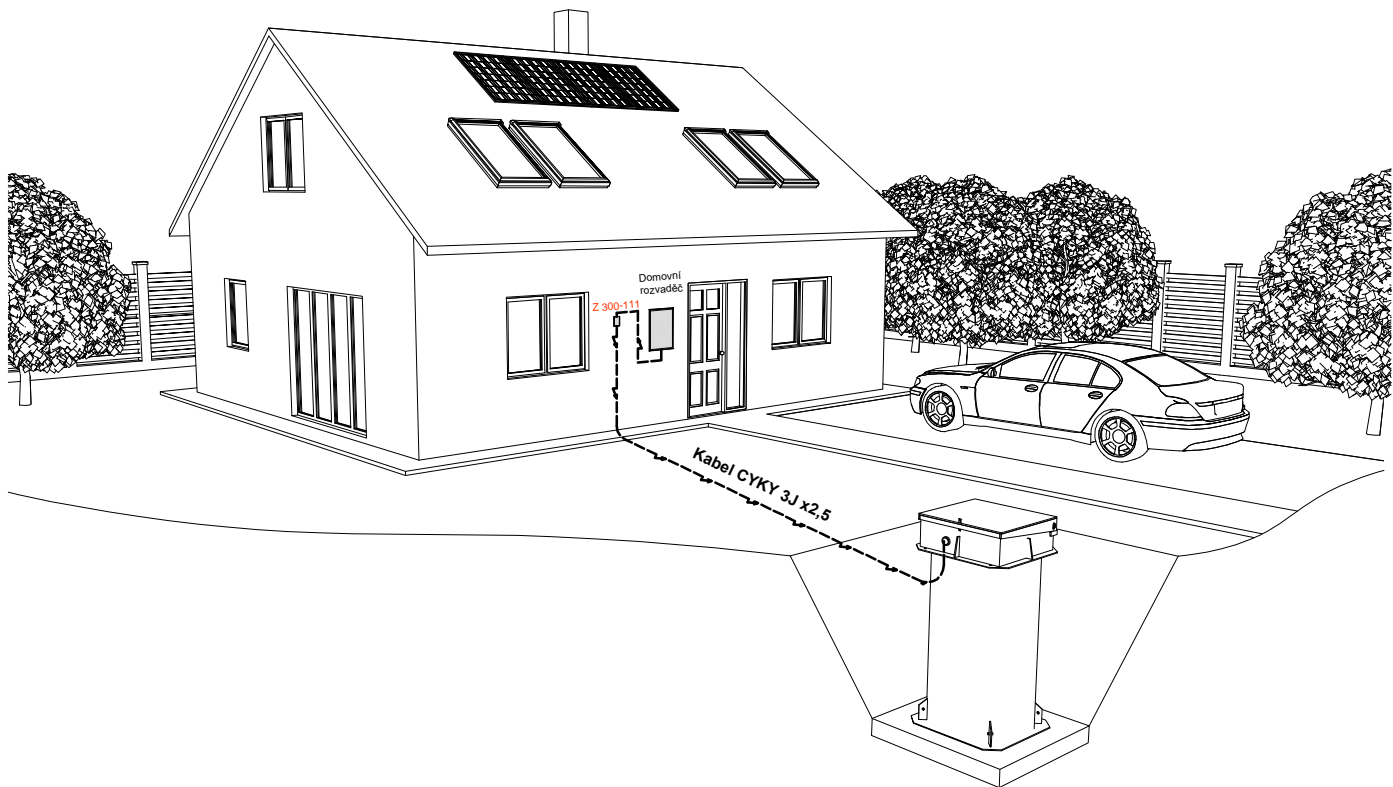

Přívodní kabel k ČOV s jednofázovými stroji je chráněn proudovým chráničem (0,03 A) a jističem 16B1 (s vypínací schopností 10 kA).

Upozornění:

Instalace kabeláže musí být provedena odborníkem v oblasti elektroinstalace s platným oprávnění k této činnosti

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

INVESTOR	Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov tel: +420 379 788 235, e-mail: obec@mrakov.cz	IČ	00253618
PROJEKTANT	Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	IČ	02315904
AUTORIZOVANÁ OSOBA		Č.A.	

±0,000 - 462,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU	MRÁKOV, MÍSTNÍ Č. NOVÝ KLÍČOV, MLÝNEČEK, SMOLOV			MÍSTO	Mrákov, místní části	
	SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV			K.Ú.	Klíčov u Mrákova Smolov u Domažlic	
STUPEŇ PD	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			Č.ZAKÁZKY	202314	
OBJEKT	C. SITUAČNÍ VÝKRESY			DATUM	1.7.2025	
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA ELEKTROPŘÍPOJKY			REVIZE	0.0	
				MĚŘITKO	-	
				Č.VÝKRESU	C.8	Č.PARÉ
						1