

COV AKU turn

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA, ROZVODNÁ SIET':
3/PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C
3/N/PE AC 400V/230V 50Hz, TN-S

OCHRANÉ OPATRENIE - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (STN 332000-4-41.1.1.1)

- základná izolácia živých častí
- zábrany alebo kryty
- samostatné odpojenie pri poruche (systém TN)

OCHRANÉ OPATRENIE - DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (STN 332000-4-41.1.1.2)

- základná izolácia živých častí a prídavná izolácia resp. zosilnená izolácia

OCHRANÉ OPATRENIE - DOPLNKOVÁ OCHRANA (STN 332000-4-41.1.1.3)

- prúdové chrániče (RCD)
- doplnkové ochranné pospájanie

Poznámka: RC MODUL - kondenzátor s vybijacím odporom v zmysle STN 50122-1 (čl. 7.4.4.2)
PONECHAŤ PRIESTOROVÚ REZERVU 20%.


TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP : SKRÍŇOVÝ NÁSTENNÝ
PREVEDENIE: IP-3
KRYTIE: 3000x2100x400 mm
ROZMERY: 3000x2100x400 mm
PRÍSTUP: SPREDU
FARBA: ZODLA
PRÍVOD: ZHORA
VÝVODY:

SCHEMA ZAPOJENIA RC

R=1,8M
C=8µF
Un=1000VDC, 400VAC

PI = 295,0 kW
Ps = 162,0 kW
B = 0,55

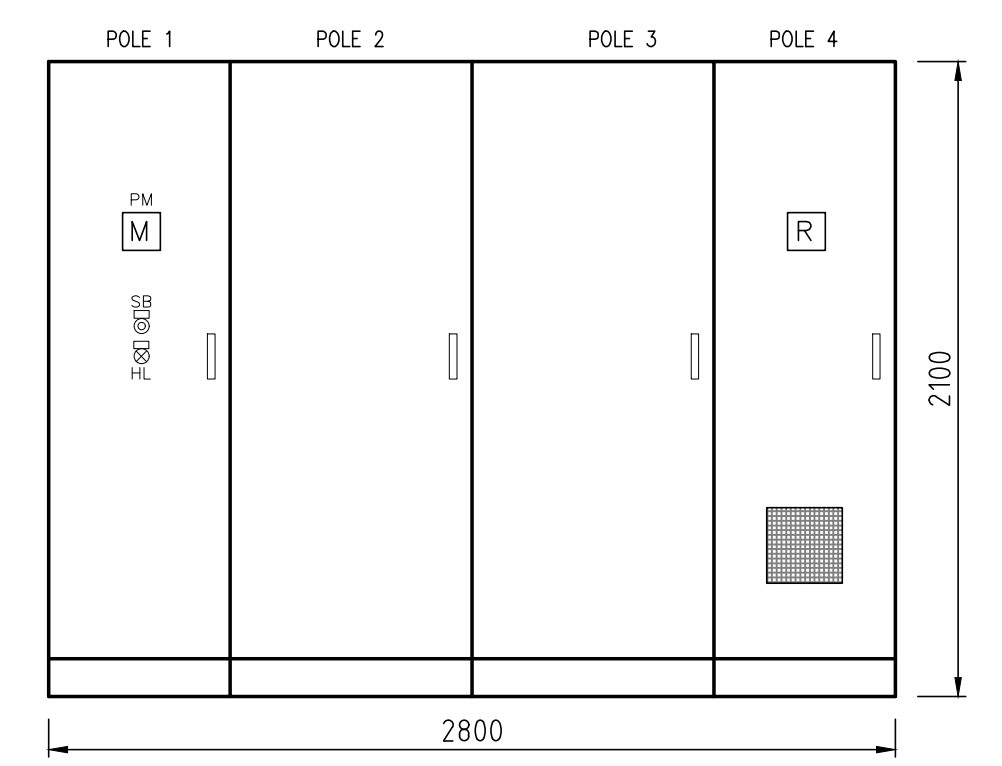

ČÍSLO	TEXT ZMENY	ODOVIEDENÉ	DÁTUM	PODPIS
A				
B				
C				

NÁZOV STAVBY	
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE	
OBDOBIE VÝSTAVBY	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
ZHOTOVITEĽ	BARDE JOVSKÁ 7, 080 06 ČUBOTICE
ZRUČENIE MŮZ PREŠOV	
VESBO LÉNY ZRUČENIA	LENY ZRUČENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s.	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
KOMPARSKÁ 14/2, A, 812 03 BRATISLAVA	SLOVENSKEJ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BODORA
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. JOSEF ANTO
HLAVNÝ INŽENÉR PROJEKTU	Ing. JOSEF ANTO
HLAVNÝ INŽENÉR PROJEKTU	Ing. JOSEF ANTO
ČÍSLO ZÁKAZKY	8614-01

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	KOMPARSKÁ 14/2, A, 812 03 BRATISLAVA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MILOSLAV HOLÝ	PODPIS
VYPRACOVÁVAL	Ing. MILOSLAV HOLÝ	PODPIS
KONTROLOVAL	Ing. VĽADIMÍR KOSTEKA	PODPIS
ODPÍT	ČÍSLO PRÍLOHY	HAZUTYP-085-C-0000-401RH2-02

ČASŤ DOKUMENTÁCIE	D VÝKRESY A PÍSMENNOSTI OBJEKTU
OBJEKT	HALA PREVÁDZKOVEJ ÚDRŽBY TROLEJBUSOV
ČASŤ OBJEKTU	600 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVODY
NÁZOV PRÍLOHY	ROZVÁDZAČ 401RH2

KVAL.	PREŠOVSKÝ
ENRIS	PREŠOV
KATASTER	ČUBOTICE
SÚBORNÝ SYSTÉM	S-ITK v r.m. ITSK
VÝKRYTOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
VERZIA	14.04.0
STUPEŇ	DMS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8614-01
ČÍSLO PRÍLOHY	622