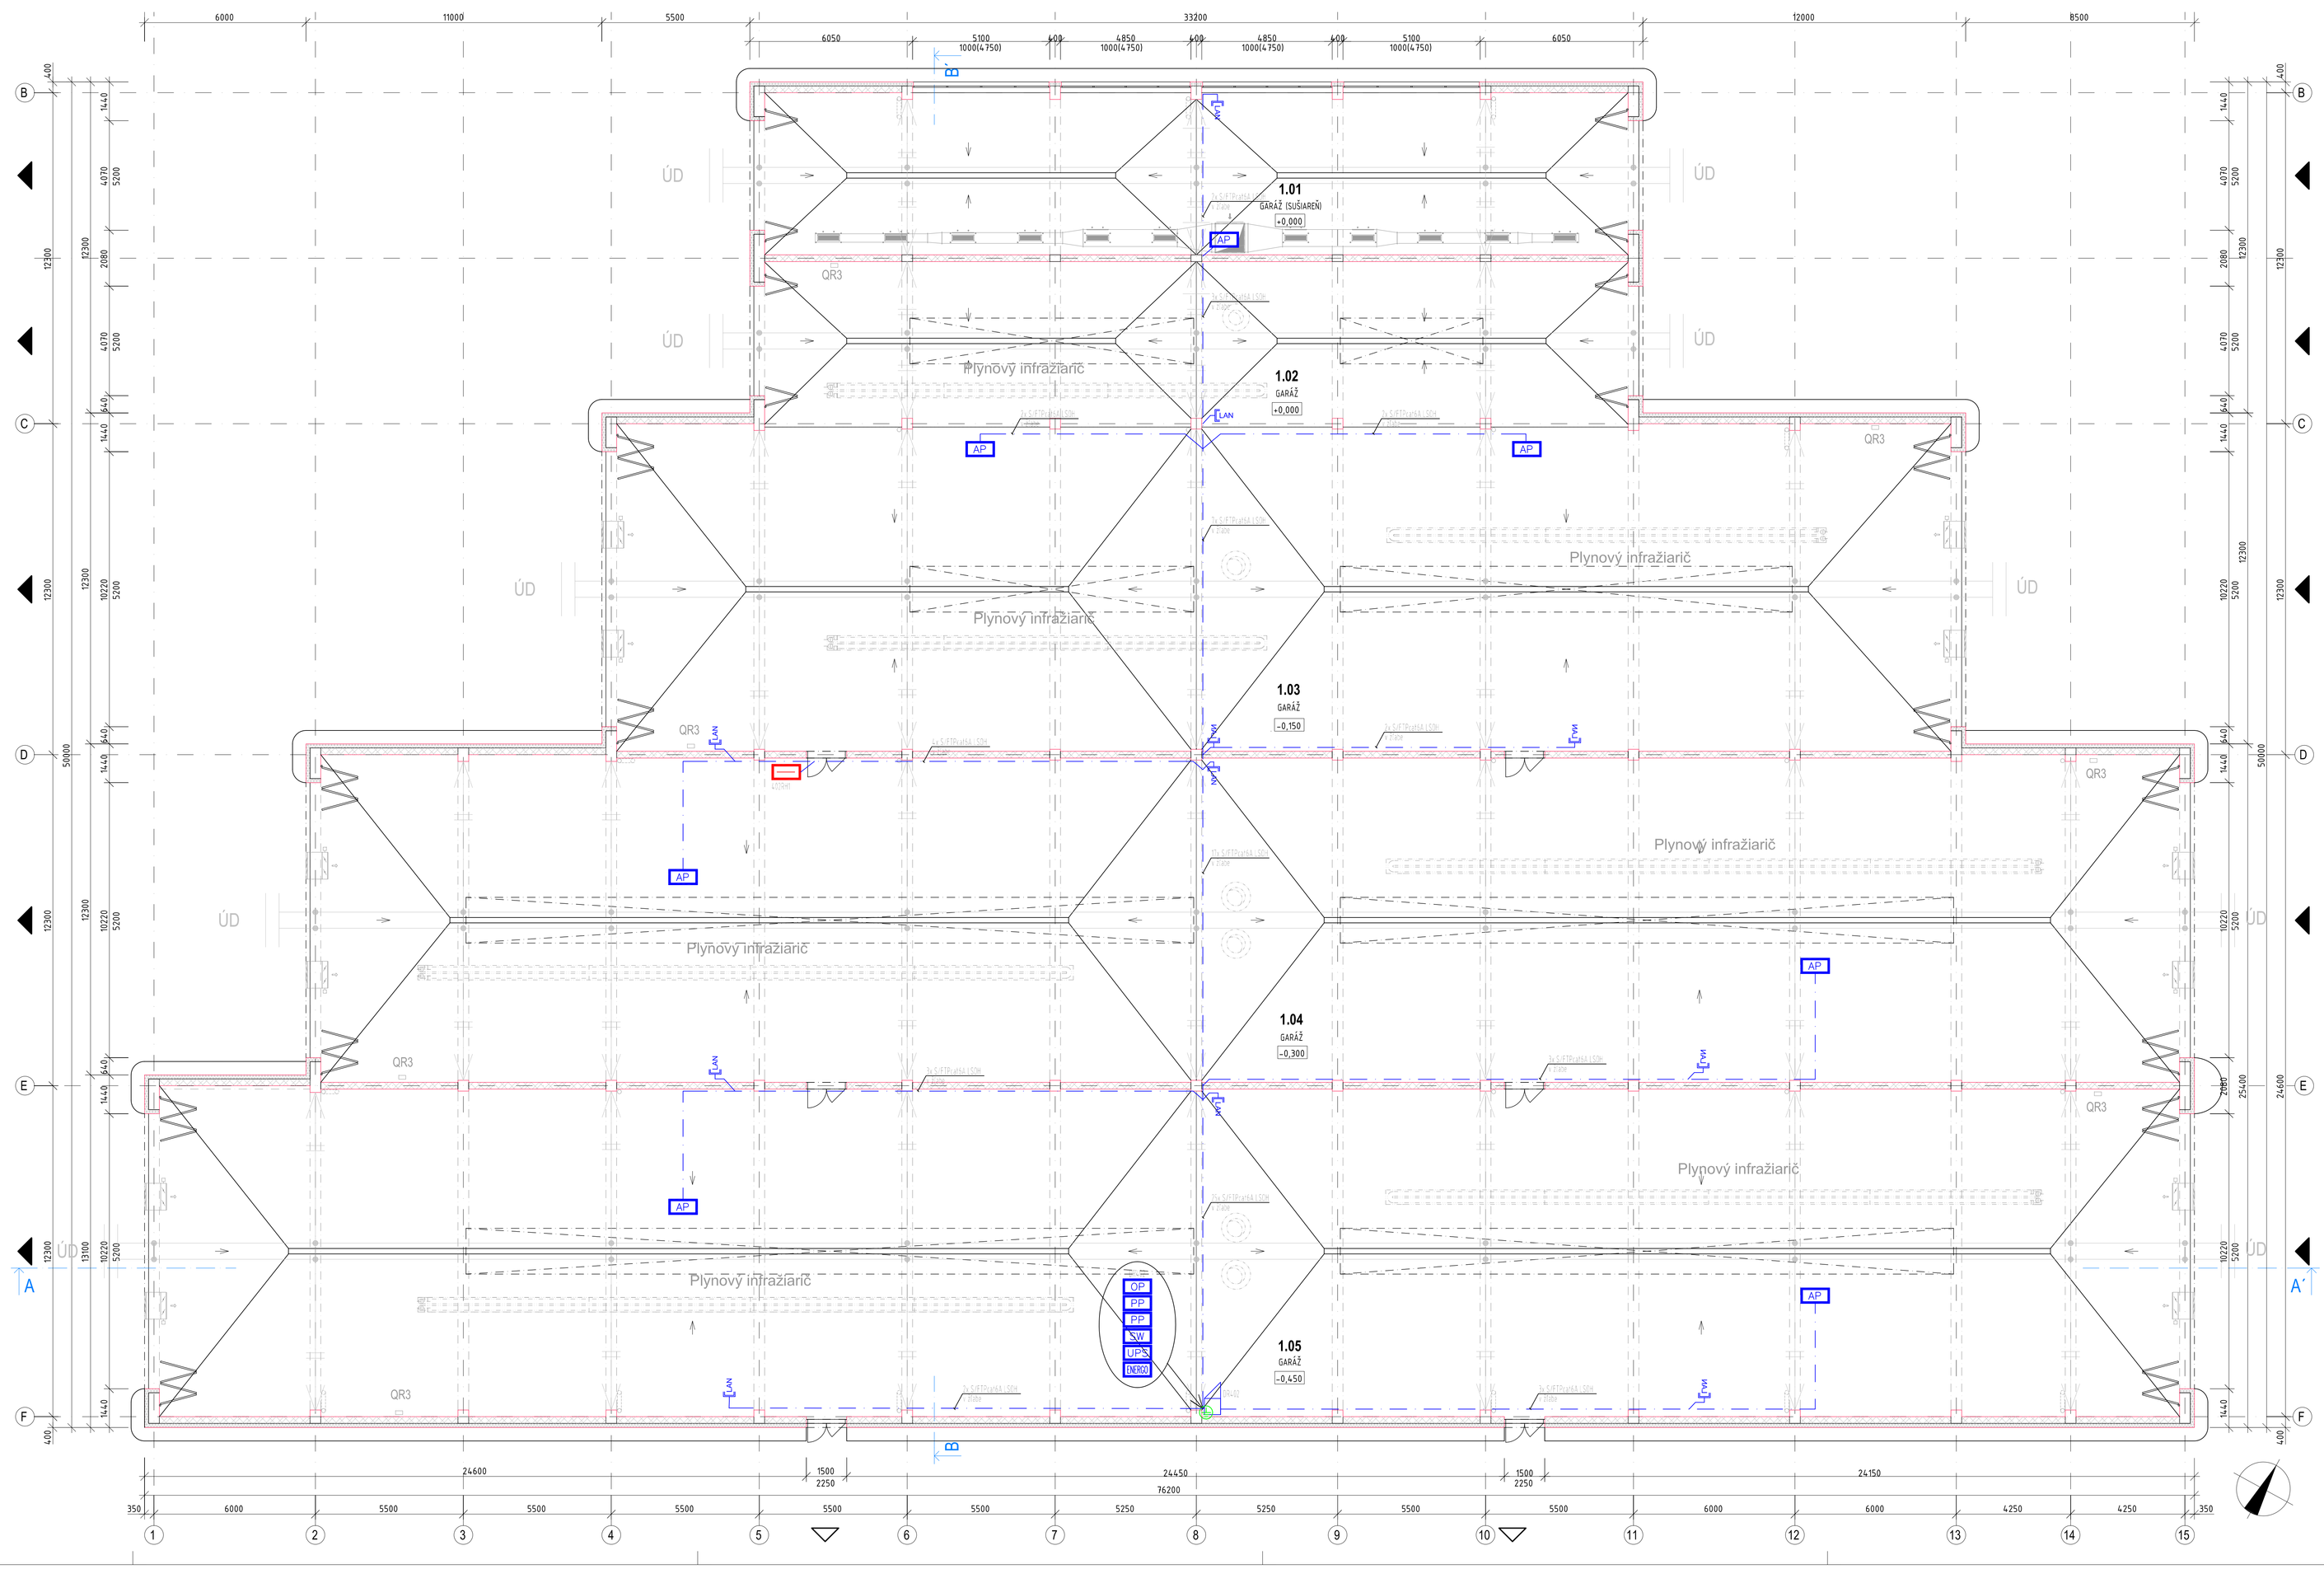

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 1/N/PE 230V AC 50Hz, TN-S
2 DC 48V, SELV - PoE
Ethernet - dátový signál IP

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2019

- Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
  - Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
  - Ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche
- Čl. 412: Dvojitá alebo zosilnená izoláciou
- Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
- Čl. 414: Malé napätie

LEGENDA

Značka	Popis, inštalačná výška	Značka	Popis, inštalačná výška
LAN	Internetová dvojžásuvka h=0,3m		S/FTPcat6A
	Dátový rozvádzač 19"		CYKY-J 3x6
AP	Access Point h=ášť, na strop		CYA zž 1x6
SW	PoE switch 48x RJ45		Káblový prestup medzi poschodiami
UPS	Záložný zdroj		Doplnkové uzemnenie
PP	Metalický patch panel		Kábelový vývod 230V
OP	Optický patch panel		Rozvádzač

POZNÁMKA

Káblové trasy združovať s kvými profesiami, samostatne silnoprúd a samostatne slaboprúd.
Max. vzdialenosť IP zariadenia je 90m.
DR402 uzemniť na miestnu EP svorkovnicu.

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEC: PREŠOV DP

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZHOTOVITEC: DOPRAVOPROJEKT, ISPO inžinierske stavby

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00	

PROJEKTANT/SPRACOVATEC ČASTI: DELTECH, Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

DELTECH, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jozef Barbier	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Juraj Dzúrik	PODPIS
KONTROLOVAL	Ing. Juraj Taliga	PODPIS
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C-0000-40200-702-X	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE: D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

OBJEKT: **402** GARÁŽE TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU: 700 VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

NÁZOV PRÍLOHY: 1.NP - SITUAČNÁ SCHÉMA

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	ĽUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	12xA4
MERKA	1:100
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	20220221
ČÍSLO SÚPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	702