

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00



PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

DELTECH, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jozef Barbier

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. Jozef Barbier

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. Gabriel Vitez

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-0000-40400-721-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

404

MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ

ČASŤ OBJEKTU

720 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

NÁZOV PRÍLOHY

TECHNICKÁ SPRÁVA

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	20220221
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	721

Obsah

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.....	2
2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE.....	3
2.1. Rozsah riešenia	3
2.2. Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu PD.....	3
2.3. Podklady pre vypracovanie projektu	3
2.4. Normy a predpisy.....	3
2.5. Napäťové sústavy	4
2.6. Ochranné opatrenia	5
2.7. Zaradenie zariadenia do skupiny na základe vyhlášky 205/2010 Z.z	5
3. TECHNICKÉ RIEŠENIE.....	5
3.1. Popis.....	5
3.2. Ústredňa EPS	6
3.3. Sieťovanie ústrední v areáli DPM Prešov	6
3.4. Signalizácia a vyvedenie signalizácie EPS	6
3.5. Rozvody vedení	6
3.6. Napájanie a zálohovanie systému.....	7
3.7. Ovládania a prepojenia na požiarnotechnické zariadenia.....	7
4. POKYNY NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU	7
5. ÚDRŽBA EPS	8
6. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍ	8
6.1. Identifikovanie ohrozenia	8
6.2. Odhadovanie rizika:	9
6.3. Opatrenia na odstránenie rizík	9
7. HODNOTENIE RIZIKA.....	9
8. BEZPEČNOSŤ PRÁCE.....	9

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba

Názov stavby: **Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne**
Časť dokumentácie: **D Výkresy a písomnosti objektov**
Stavebný objekt (SO): **404 Meniareň Bardejovská**
Časť stavebného objektu (ČSO): **720 Elektrická požiarňa signalizácia**
Kraj: **Prešovský**
Okres: **Prešov**
Obec: **Ľubotice**
Katastrálne územie: **Ľubotice**
Druh stavby: **rekonštrukcia + novostavba**

Objednávateľ

Názov: **Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť**
Adresa: **Bardejovská 2004/7; 080 06 Ľubotice**

Zhotoviteľ

Názov: **Združenie MÚZ Prešov**

Vedúci člen združenia

Názov: **DOPRAVOPROJEKT a.s.**
Adresa: **Komínarska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť**
Nové mesto

Člen 2

Názov: **ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby**
Adresa: **Slovenská 3302/86; 080 01 Prešov**

Projektová dokumentácia (PD)

Stupeň PD: **Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DRS/DVZ)**
Hlavný inžinier projektu: **Ing. arch. Zuzana Macháčová**

Projektant SO

Názov: **DOPRAVOPROJEKT a.s.**
Adresa: **Komínarska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť**
Nové mesto

Projektant ČSO

Názov: **DELTECH, a.s.**
Adresa: **Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Zodpovedný projektant: **Ing. Jozef Barbier**

Budúci vlastník SO: **Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť**
Budúci správca SO: **Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť**

2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

2.1. Rozsah riešenia

Projektová dokumentácia rieši návrh rozmiestnenia zariadení a rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) pre stavebný objekt SO 404 Meniareň Bardejovská. Projekt je súčasťou balíka projektov EPS pre stavbu „Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne“.

Konkrétny produkt, uvedený v dokumentácii, je možné nahradiť ekvivalentným produktom, pričom ekvivalentný produkt musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedené zariadenie určené. Ekvivalent inej značky musí nahradiť výrobok či zariadenie v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Projekt rieši:

- Umiestnenie rozvádzača R-EPS.404
- Umiestnenie požiarnych hlásičov, sirén/majákov a vstupno-výstupných modulov
- Rozvody pre elektrickú požiarňu signalizáciu

Projekt nerieši:

- Napájanie pre ústredňu EPS (rozdávateľ R-EPS.403) a ústredňu EPS, ktorá je v objekte 403.
- Prepojenie objektu meniarne s objektom 403 v rámci objektov areálu, rieši 631 – Miestna kabelizácia

Súvisiace projekty:

631 Miestna kabelizácia

401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov, časť: 720 – Elektrická požiarňa signalizácia

402 Garáže trolejbusov, časť: 720 – Elektrická požiarňa signalizácia

403 Garáže parciálnych trolejbusov, časť: 720 – Elektrická požiarňa signalizácia

2.2. Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu PD

Dokumentácia rešpektuje riešenie navrhované v dokumentácii pre územné rozhodnutie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov 08/2022. Navrhované riešenia boli spresnené a dopracované do podrobností zodpovedajúcej dokumentácii pre stavebné povolenie.

2.3. Podklady pre vypracovanie projektu

Konzultácie s hlavným inžinierom projektu, projektantami stavebnej časti a ostatných profesií
Stavebné podklady (dostupné ku dátumu vypracovania projektu EPS)
Projekt požiaro-bezpečnostného riešenia stavby PBS
Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 8674-00/404/DRS

2.4. Normy a predpisy

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy:

STN 33 2000-4-41:2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť: 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia 4. Časť: Bezpečnosť, 47 kap. Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, 473.Oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-4-43:2010 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
- STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
- STN 33 2000-1:2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície
- STN 33 2000-5-54:2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
- STN 33 2000-5-52:2012 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody
- STN EN 50122-1:2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie . Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie.
- STN EN 50122-1:2022 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie . Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie.
- STN EN 50124-1: 2018 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia
- STN EN 50124-2:2018 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi
- STN 34 3100:2001 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
- vyhl. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarňu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
- vyhl. 225/2012 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. 94/2004 Z.z.
- STN 92 0203:2013 Požiarňa bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požari.
- Vyhl. 205/2010 Zb. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
- STN 73 0875 Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie
- STN EN 54-1 Elektrická požiarňa signalizácia (vr. STN EN 54-2+AC a 54-4+AC)
- STN EN 54-2 Elektrická požiarňa signalizácia, časť 2: Ústredňa ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie.
- STN P CEN/TS 54-14 EPS, časť 14: Pokyny na plánovanie , projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu;
- Vyhl. 726/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a ďalšie s nimi súvisiace normy.

2.5. Napät'ové sústavy

- 1 / N/ PE AC 230 V 50Hz, TN-S
- 2 DC 24V SELV

2.6. Ochranné opatrenia

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41:2019

- Čl. 411: Ochranné opatrenia: samočinným odpojením napájania
- Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
- Ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche
- Čl. 412: Dvojitá alebo zosilnená izolácia
- Čl. 413: Elektrické oddelenie (základná izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
- Čl. 414: Malé napätie

Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny je (v rámci budovy) riešená bleskozvodom v projekte Elektroinštalácia, ochrana proti statickej elektrine podľa STN 33 2030 uzemnením.

Ochrana proti prepätiu:

Na hlásiacich a signálnych linkách budú inštalované pri vstupe do objektu v rozvádzači R-EPS.404 prepäťové ochrany

2.7. Zaradenie zariadenia do skupiny na základe vyhlášky 205/2010 Z.z

Zariadenie zaraďujeme podľa vyhlášky 205/2010 do skupiny E7 - Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, uvedenie do prevádzky je možné po vykonaní východiskovej revízie revíznym technikom podľa vyhlášky 205/2010 Z.z o určených technických zariadeniach.

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1. Popis

Systém elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je preventívny prostriedok ochrany osôb a majetku pred požiarimi. Systém EPS je iba zariadenie na vyhodnotenie vznikajúceho požiaru, resp. jeho priebehu a prenos týchto informácií do miesta stálej obsluhy. Samotný protipožiarňový zásah je vykonaný až na základe vyhodnotenia stavu v mieste vzniku požiaru obsluhou, pričom obsluha overuje aj vzniknuté falošné poplachy.

Hlásiče EPS sú rozmiestnené v priestore meniarne v zmysle požiadaviek projektu PBS. Počty automatických hlásičov a hlásičov ASD (optický dymový nasávací systém) sú navrhnuté v zmysle platnej legislatívy a pokynov výrobcov na návrh a umiestnenie hlásičov.

Všetky hlásiče EPS budú zapojené do kruhovej linky, ktorá bude ukončená v rozvádzači R-EPS.404. V hlásičovej linke budú zapojené automatické hlásiče požiaru, hlásiče ASD, tlačidlové hlásiče a vstupno-výstupné moduly. Na nasávacích potrubíach pre ADS je potrebné pred jednotkami ASD inštalovať prachové filtre.

Sirény s majákmi a majáky budú zapojené do samostatnej signálnej linky vyhovujúcej podmienkam STN 90 203.

Sirény a hlásiče ASD budú napájané zo zdroja, ktorý bude osadený v rozvádzači R-EPS.404.

Všetky hlásičové a signálne linky budú ukončené v rozvádzači R-EPS.404. V tomto rozvádzači budú napojené na vonkajšie rozvody, ktorými budú linky privedené do ústredne EPS sadenej v objekte SO 403 v rozvádzači R-EPS.403.

Umiestenie hlásičov bude nutné koordinovať s umiestením osvetlenia a zariadeniami VZT – bude nutné dodržať predpísaný odstup od výstupov vzduchu z klimatizačných jednotiek a vetrania.

Tlačidlové hlásiče budú inštalované na stenách v smere únikových trás. Tlačidlové hlásiče budú v plastových červených skrinkách. Tlačidlové hlásiče budú umiestené vo výške 1,5m od podlahy.

Na prepojenie zariadení EPS s požiarne- technickými zariadeniami budú použité vstupno – výstupné moduly.

3.2. Ústredňa EPS

Hlásiče osadené v objekte SO-404 budú pripojené k ústredni EPS osadenej v objekte SO-403.

V súlade s STN 73 0875 je navrhnutá dvojstupňová signalizácia poplachu. Nastavenie časov T1 a T2: T1 = 60s; T2 = 300s. Čas T1 a T2 je možné upraviť podľa požiadaviek užívateľa, v zmysle jeho požiarneho smerníc.

3.3. Sieťovanie ústredni v areáli DPM Prešov

Ústredne budú v objekte administratívnej budovy na vrátnici, v objekte 401, 402, 403. Tieto ústredne budú prepojené do siete essernet ústrední prostredníctvom optických rozvodov, ktoré sú riešené v časti 631 Miestna kabelizácia. Ústredne budú pripojené k nadstavbovému monitorovaciemu systému C4, ktorý umožní prehľadnú grafickú vizualizáciu systému EPS.

3.4. Signalizácia a vyvedenie signalizácie EPS

Signalizácia o stave EPS bude v mieste ústredne EPS, v mieste 24 hodinovej služby, ktorá sa predpokladá na vrátnici v administratívnej budove.

Signalizácia o stave požiar bude zabezpečená v celom priestore objektu prostredníctvom sirén a majákmi.

3.5. Rozvody vedení

Zariadenia EPS musia byť napájané zo samostatných istiacich prvkov. Napájanie ústredne EPS a jej pomocných zdrojov bude riešiť časť Elektroinštalácia a bleskozvody.

Pre hlásičové a signalizačné linky budú použité káble typu 1x2x0,8 (B2ca,s1,d1,a1)/FE180/PS30, resp. 2x2x0,8 (B2ca,s1,d1,a1)/FE180/PS30.

Pre sirénové linky bude použitý kábel -O 2x2,5 E30/FE180 B2ca (s1,d1,a1), uložený v trase funkčnej počas požiaru.

Je potrebné zabezpečiť uzemnenie prepäťových ochrán osadených v rozvádzači R-EPS.404.

Podľa normy STN 92 0203 sa trvalá dodávka elektrickej energie v zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zabezpečuje trasami káblov uložených:

- do káblových lávok alebo káblových príchytiek s funkčnou odolnosťou podľa STN 92 0205, alebo
- do inštaláčného káblového kanála/šachty s funkčnou odolnosťou podľa STN 92 0205, alebo

- do konštrukcie stavby s funkčnou odolnosťou podľa STN 92 0205, alebo
- do redundantnej trasy káblov za špecifických podmienok.

Pre zariadenia s požiadavkou na funkčnosť počas požiaru (trvalá dodávka) budú káble uložené v trasách s predpísanou požiarňou odolnosťou, minimálne 30min. V našom prípade sa jedná o káble pre sirénové rozvody a káble pre ovládanie požiarne-technických zariadení. Pri prechode rozvodov hranicami požiarňových úsekov je potrebné prechody utesniť tak, aby sa zachovala požiarňa odolnosť požiarneho prechodu (podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany). Je potrebné dodržať odstup slaboprúdových a silnoprúdových káblov podľa STN 33 2000-5-52.

3.6. Napájanie a zálohovanie systému

Systém EPS bude zálohovaný na 24hod. z bezúdržbových akumulátorov umiestnených v zálohovaných zdrojoch EPS ústredne a v pomocnom zdroji EPS.

3.7. Ovládania a prepojenia na požiarnotechnické zariadenia

Požiarňa signalizácia bude na základe aktivácie signálu požiarneho poplach poskytovať signál pre iné zariadenia:

- EPS po vyhlásení všeobecného požiarneho poplachu v bude zasielať správu na ohlasovňu požiarov – 24. hodinová služba
- EPS po vyhlásení všeobecného požiarneho poplachu v bude zapínať signalizáciu – sirény s majákom.
- EPS po vyhlásení všeobecného požiarneho poplachu v objekte bude prostredníctvom NC kontaktov signalizovať do riadiaceho systému meniarne, do rozvádzača riadiaceho systému – AXE
 - o signalizácia do AXE:
 - Požiar trakčný transformátor T1
 - Požiar trakčný transformátor T2
 - Požiar trakčný transformátor T3
 - Požiar trafo vlastná spotreba
 - Požiar transformátor izolačný
 - Požiar rozvodňa
 - Požiar káblový priestor
 - Porucha

4. POKYNY NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU

Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s investorom a autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe súhlasu autora projektu! Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť

zodpovednému projektantovi projektu! Projekt v stupni pre vydanie stavebného povolenia nenahrádza realizačný projekt.

Projektované rozmery všetkých dodávok a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe!

Pre vedenia rozvodov je potrebné používať vodiče s medeným jadrom.

Pri rozvodoch musia byť dodržané zásady o úprave rozvodných skríň, označovaní svorkovnic, súbehy, spoločné vedenia ... podľa platnej legislatívy.

Elektroinštalčné škatule v stenách, priečkach, stropoch a podlahách musia byť na montáž a údržbu prístupné, ak sú nad podhlľadom alebo pod nášľapnou vrstvou podlahy musí byť k nim zabezpečený prístup.

Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. vrátane novelizácii.

Pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky sa musia vykonať funkčné skúšky.

Funkčná schopnosť zariadenia sa musí pravidelne kontrolovať.

Pracovníci obsluhujúci el. zariadenie musia byť preukázateľne poučení o umiestnení hlavného vypínača (ističa) od zariadenia. Istič musí byť označený.

5. ÚDRŽBA EPS

Pre správnu a spoľahlivú funkciu EPS je nutné prevádzať pravidelnú údržbu. Podľa vyhl. 726/2002 Z.z. je nutné vykonávať denné, mesačné, trojmesačné a ročné kontroly zariadenia EPS - pri väčšom znečistení podľa potreby. Údržba hlásičov spočíva v udržiavaní hlásičov v čistom stave. Pri veľmi zaprášenom hlásiči (vzhľadom na priestory sa nepredpokladá zvýšená prašnosť) dôjde k zmene citlivosti hlásiča požiaru.

Údržbu je nutné robiť podľa predpisov výrobcu, uvedených v návodoch k obsluhu a údržbe a v pokynoch pre obsluhu zariadení EPS.

Počas prevádzky musí byť na zariadenia EPS vykonávaná odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v lehote v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. vrátane novelizácii.

6. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍ

Projektované nn elektrické zariadenie je podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození (možnosť úrazu elektrickým prúdom pri dotyku živej alebo neživej časti, prípadne pri zásahu blesku). Opatrenia na elimináciu, resp. minimalizovanie rozsahu jednotlivých neodstrániteľných nebezpečenstiev a rizík sú popísané v článkoch technickej správy.

6.1. Identifikovanie ohrozenia

Pri obsluhu elektrických zariadení a pri práci na elektrických zariadeniach existujú nasledovné riziká:

Elektrické ohrozenie (zásah el. prúdom):

- Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom poruchy
- Dotyk osôb so živými časťami pri oprave a údržbe
- Úmyselný zásah do elektrického rozvodu pod napätím
- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami
- Používanie el. zariadení s poškodeným krytom

- Zásah bleskovým prúdom pri státi alebo držaní sa zvodu bleskozvodu počas búrky
Mechanické ohrozenie:
- poranenie, mechanický úraz spôsobený náhodne alebo nepozornosťou pri obsluhu alebo pri práci s elektrickým zariadením
Kombinácia ohrození:
- kombináciou elektrického a mechanického ohrozenia

6.2. Odhadovanie rizika:

- Poškodenie zariadenia alebo zdravia osôb

6.3. Opatrenia na odstránenie rizík

1. Elektroinštalácia a bleskozvod musí byť vyhotovená podľa platných predpisov a noriem a musí byť revidovaná a kontrolovaná v časových intervaloch uvedených v platných normách a predpisoch.
2. Pracovníci vykonávajúci obsluhu a údržbu na elektrickom zariadení sú povinní dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a normy, najmä:
 - a) STN 34 3100:2001 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
3. Na pracovisku musia byť zamestnanci poučení z bezpečnostných predpisov na pracovisku vrátane poučenia o elektrickom ohrození.
4. Každé viditeľné poškodenie elektrického zariadenia sa musí hlásiť správcovi zariadenia.

7. HODNOTENIE RIZIKA

Pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a všeobecne záväzných predpisov o bezpečnosti pri práci ako aj návrhu opatrení voči rizikám, uvedených v tejto analýze, sa môže el. zariadenie považovať za bezpečné.

8. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať prvú odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia, až na jej základe je možné uviesť zariadenie do prevádzky.

Obsluhu elektrických zariadení smie vykonávať len osoba ktorej kvalifikácia musí zodpovedať vyhláške 508/2009 Zb. Obsluha musí byť preukázateľne zaškolená na práci na tomto zariadení.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude vykonaná podľa bodu Ochranné opatrenia tejto technickej správy.

Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní káblových trás, umiestnení zariadení a v samotných stavebných úpravách. Požiarnu bezpečnosť zabezpečuje vzájomná poloha káblov a ich izolácia.

Pri práci je potrebné sa riadiť nasledovnými zákonmi a predpismi:

- Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Pred začatím montážnych prác na stavbe musia pracovníci absolvovať školenie z bezpečnosti práce a pri práci musia dodržiavať všetky podmienky bezpečnosti práce.

V Liptovskom Mikuláši, 06/2023

Vypracoval: Ing. Jozef Barbier
Kontroloval: Gabriel Vitez

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 8674-00/404/DRS

Vypracoval: Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, Kominárska 2, 4

Zloženie komisie:

Predseda:	Ing. arch. Z. Macháčová	hlavný inžinier projektu	-
Členovia:	Ing. Gabriela Pekárová	projektant pozemných stavieb	-
	Ing. Milan Holeš	projektant silnoprúdových zariadení	osv. č. 0004-21/D-E1, E2, E11 (PE)
	Ing. Peter Jacko	projektant technológie meniarne	osv. č. 0007-19/D-IDO-E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E9, E11, E12 (PE)
	Ing. Peter Krúpa	projektant VZT zariadení	-
	Ing. Marek Slosarčík	špecialista požiarnej ochrany	-

* osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa vyhl. MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – projektová dokumentácia

Objekt: SO 404 Meniareň Bardejovská

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

- STN 33 2000-5-51:2010
- obhliadka miesta stavby,
- projektová dokumentácia dotknutých stavebných objektov / prevádzkových súborov

Prílohy: č. 1 - Tabuľka vonkajších vplyvov

Opis objektu a technologického procesu:

Navrhovaný objekt meniarne je novostavba, navrhnutá pri južnej hranici areálu. Funkčné a dispozičné riešenie meniarne jednoznačne vyplýva z technológie. Meniareň je stavebne navrhnutá pre tri usmerňovacie jednotky, bez trvalej obsluhy, diaľkovo ovládaná a monitorovaná z centrálneho dispečingu DPMP. Objekt vytvára pre technológiu požadované prostredie z hľadiska teploty, vetrania, osvetlenia a bezpečnosti. V objekte nie sú trvalé pracovné miesta.

Obsluha je nutná len v týchto prípadoch:

- údržba – cca v období 45 dní cca 5 pracovníkov denne vykonáva údržbu
- pravidelné kontroly – 1 x za týždeň vykonávajú dvaja pracovníci cca 3 hod.
- odstraňovanie porúch technológie – podľa potreby
- pri zlyhaní diaľkového ovládania meniarne – obsluha 24 hod. 1 pracovník

Objekt meniarne je riešený ako prízemná budova s polozapusteným suterénom a plochou vegetačnou strechou s rozvodníkmi. Objekt je založený na betónových základoch. Všetky steny prízemnia a suterénu sú murované z tehál plných pálených, strop medzi suterénom a prízemím je zo železobetónu. Podlahy suterénu sú betónové, podlahy prízemnia sú prevažne betónové, v dozorni PVC a v sociálnom zariadení keramická dlažba. Na prízemí sa nachádzajú technologické miestnosti – rozvodňa, miestnosti transformátorov, miestnosť pre batérie, sklad súčiastok. Doplnené sú hygienickými priestormi – sprcha, WC a komunikačnými priestormi – schodisko, zádverie, vonkajšie podesty so schodiskami. V suteréne je pod všetkými technologickými priestormi káblový priestor. Technologické miestnosti budú vetrané prirodzene resp. nútene podľa požiadaviek technológie. Ku chladeniu transformátorov a rozvodne slúžia otvory v podlahe s káblovým priestorom v suteréne a na fasáde objektu. V hygienických priestoroch bude zabezpečená požadovaná tepelná pohoda. Sanitárne zariadenia sú napojené na vodu a kanalizáciu. V celom objekte je riešené umelé osvetlenie a elektroinštalácia. Objekt je

opatrený bleskozvodom a uzemnením. Na elektrickú energiu je objekt napojený VN aj NN prípojkou. Objekt je ďalej napojený na areálový pitný vodovod, areálovú dažďovú a splaškovú kanalizáciu. Samostatné prevádzkové súbory riešia technológiu meniarne.

Rozhodnutie :

Komisia po posúdení technológie pre riešenie časť stavby stanovuje, v súlade príslušnými ustanoveniami STN 33 2000-5-51:2010 nasledovné priestory:

Miestnosti č.: 1.02 - zádverie, 1.08 - rozvodňa, 1.09 - batérie, 1.11 - WC:

- III – vnútorný priestor s regulovanou teplotou

Vo vnútorných priestoroch sú projektované zariadenia chránené pred priamym pôsobením klimatických vplyvov. Kúrenie alebo chladenie v miestnostiach možno na určitý čas vypnúť.

Miestnosti č.: -1.01, -1.02, -1.03 – káblový priestor, -1.04, 1.13 - schodisko, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 – miestnosť transformátora, 1.12 – sklad súčiastok:

- IV – vnútorný priestor bez regulovanej teploty


Vo vnútorných priestoroch sú projektované zariadenia chránené pred priamym pôsobením klimatických vplyvov. Kúrenie alebo chladenie v miestnostiach nie je inštalované.

Miestnosti č. 1.10 – Sprcha:

- III – vnútorný priestor s regulovanou teplotou

Vo vnútorných priestoroch sú projektované zariadenia chránené pred priamym pôsobením klimatických vplyvov. Kúrenie alebo chladenie v miestnostiach možno na určitý čas vypnúť. V miestnosti sa vyskytuje sprcha bez sprchovej vaničky, pre ktoré platia zóny 0, 1 a 2 stanovené v STN 33 2000-7-701. V priestore mimo zón sa môže krátkodobo vyskytovať zvýšená vlhkosť AD2.

Zóny v umývárni a v priestoroch so sprchou bez sprchovej vane

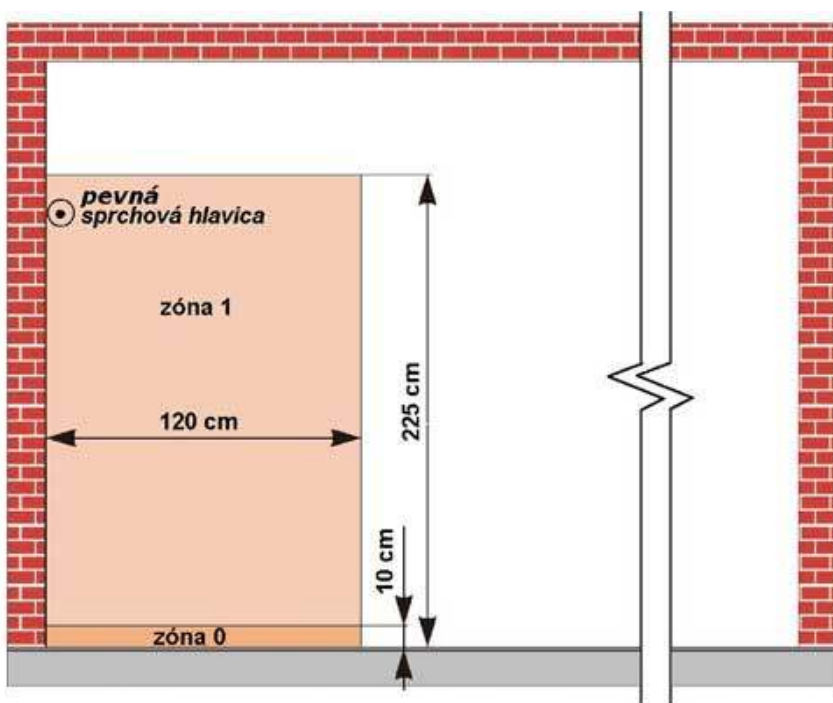

Miestnosti č. 1.01 a exteriér:

- VI – vonkajší priestor

Vo vonkajšom prostredí na projektované zariadenia pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť, mráz, vietor, ozón, prach, a pod.).

Zdôvodnenie:

Po zvážení aspektov prevádzky a jej vzájomného vplyvu na elektrické inštalácie komisia stanovila pre jednotlivé priestory charakteristiky vonkajších vplyvov ako je uvedené v rozhodnutí a tabuľke č.1. Prevažne sa jedná o obvyklé štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných a vonkajších priestoroch. V riešených priestoroch sa nepredpokladá skladovanie žiadnych agresívnych, výbušných, horľavých ani inak nebezpečných látok.

Vonkajšie vplyvy boli stanovené na základe charakteru prevádzky v daných priestoroch, ktoré je užívateľ povinný dodržať. V prípade zmeny využívania priestorov alebo východiskových podkladov je potrebné prostredia a charakteristiky vonkajších vplyvov prehodnotiť.

Použitie elektrické zariadenia sa musia vybrať a inštalovať v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené.



V Bratislave, 31.05.2023

Predseda komisie:

Ing. arch. Macháčová

Príloha č.1 - Tabuľka vonkajších vplyvov:

Kód	Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:2010	Priestor				
		III	III 1.10	IV		VI 1.01 Exteriér
A	Podmienky prostredia					
AA	Teplota okolia	AA5	AA5	AA4		-
AB	Atmosférická vlhkosť	-	-	-		AB3+AB4
AC	Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1		AC1
AD	Výskyt vody	AD1	AD2 ²⁾	AD1		AD4 ¹⁾
AE	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE1	AE1		AE3
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF2	AF1		AF2
AG	Mechanické namáhanie: nárazy	AG1	AG1	AG1		AG1
AH	Vibrácie	AH1	AH1	AH1		AH1
AK	Výskyt rastlínstva a/alebo plesní (flóra)	AK1	AK1	AK1		AK1
AL	Výskyt živočíchov (fauna)	AL1	AL1	AL1		AL1
AM	Elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy	AM1-2	AM1-2	AM1-2		AM1-2
AN	Slnčné žiarenie	AN1	AN1	AN1		AN3
AP	Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1		AP1
AQ	Blesk	AQ1	AQ1	AQ1		AQ3
AR	Pohyb vzduchu	AR1	AR1	AR1		-
AS	Vietor	-	-	-		AS3
AT	Snehová pokrývka	-	-	-		AT2
AU	Námraza	-	-	-		AU2
B	Využitie					
BA	Spôsobilosť osôb	BA4	BA4	BA4		BA4
BB	Elektrický odpor ľudského tela	BB2	BB2	BB2		BB3
BC	Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme)	BC2	BC2	BC2		BC2
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD1		BD1
BE	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1	BE1	BE1		BE1
C	Druh stavby					
CA	Stavebné materiály	CA1	CA1	CA1		CA1
CB	Konštrukcia stavby	CB1	CB1	CB1		CB1

Poznámka:

1) pôsobenie vody vo forme atmosférických zrážok – dážď

2) zóny 0, 1 a 2 stanovené v STN 33 2000-7-701