



SPOSOBY PODŁĄCZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25

WERSJA PRAWA

WERSJA LEWA

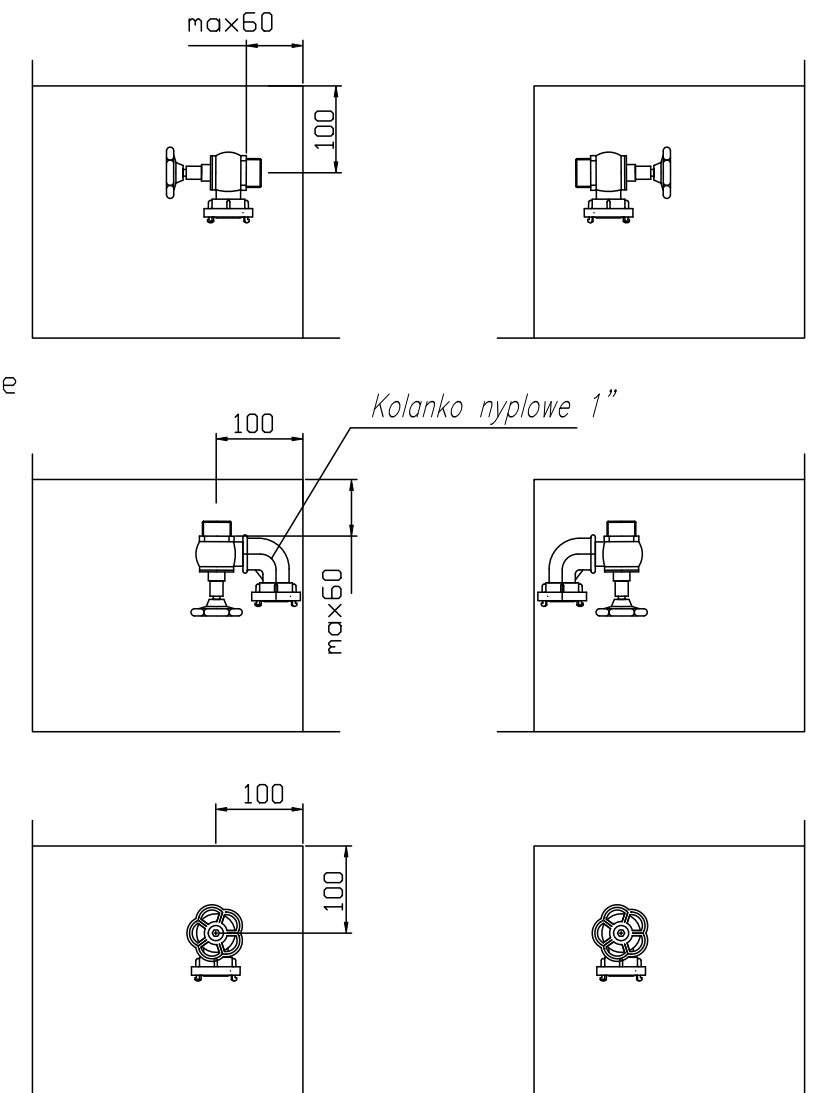

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty		Faza projektu: Instalacje sanitarne	Numer projektu 58/2025
Przedmiot opracowania: Termomodernizacja budynku szkoły w Sokolnikach - projekt techniczny		Autor:  <b>MPC</b> Projekt-Budowa-Inwestycje sp. z o.o. ul. Pułaskiego 7/202 42-300 Mysłków tel.: +48 664-476-586 tel.: +48 606-851-507 tel.: +48 34-315-75-71 www. MPC-projekt.pl	
Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 0017 Sokolniki jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa działki nr ewid: 1353			
Inwestor: <b>GMINA NIEGOWA</b> ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		Skala: -:-	Data: 08.2025
Nazwa rysunku: Schemat hydrantu HP25		Numer rysunku: PT_W_05	Numer strony: