


Nr. 1.2.1 Układ płyt i kołkowania dla płyt EPS i XPS

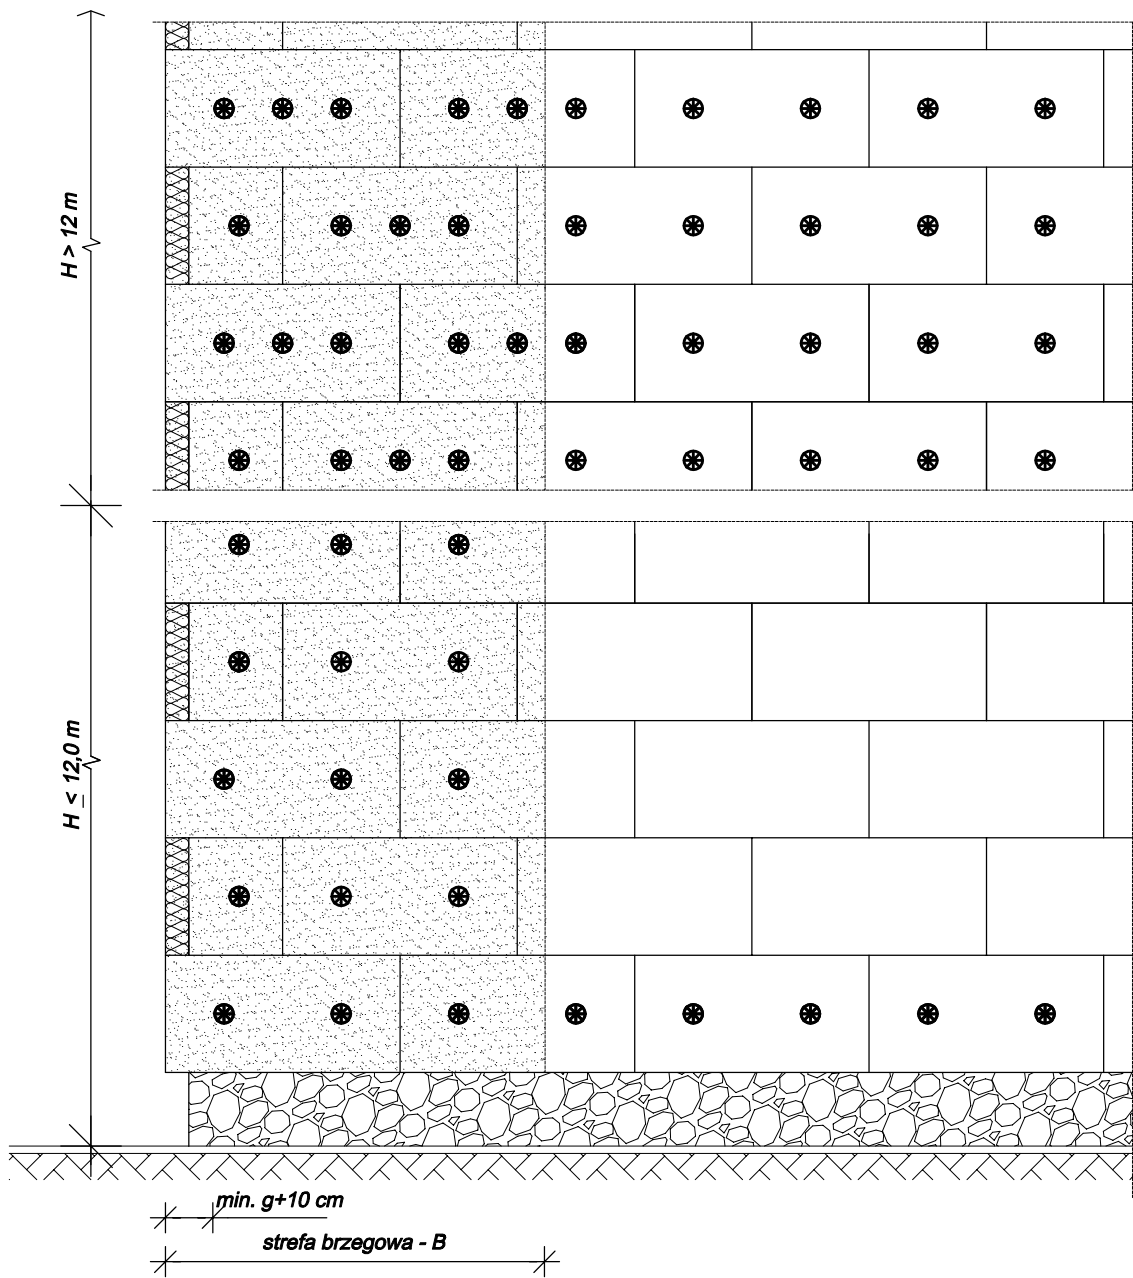

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm			min. liczba łączników w zależności od wysokości nad poziomem terenu		
Podłoże	Rodzaj łącznika	Głębokość zakotwienia	wysokość H [m]	ściana	krawędź
beton i bloczki betonowe cegła pełna ceramiczna cegła pełna silikatowa	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym	≥ 50 mm	H > 12,0	4	6
ceramika szczelinowa silikaty szczelinowe pustaki z betonu lekkiego keramzytobeton beton komórkowy	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu	≥ 80 mm	H ≤ 12,0	0	4

**Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej**  
Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości  
najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku  
lecz nie mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m,  
czyli

(patrz też rysunek 2.3)

$$B = \frac{1}{8} \min(a1, a2, b1, b2) \text{ i } 1,0 < B < 2,0 \text{ m}$$

Temat :	Projekt termomodernizacji i zmiany kolorystyki elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej		
Lokalizacja :	47-420 Siedliska ul. Leśna 1 dz. nr 361	Rysunki technologiczne	
Inwestor:	Gmina Kuźnia Raciborska 47- 420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4	Podpis	
Projektant :	Józef Kwitek upr. nr 348/93 47-400 Racibórz ul.Powstańców Śl 23		
Data :	sierpień 2024	Nr rys.T- 2	