


DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

MATERIÁL		POPIS VÝROBKU
PE 32	PE	TRUBKA PE100RC D32x3,0 SDR11 PN16 PAS 1075
PE 50		TRUBKA PE100RC D50x4,6 SDR11 PN16 PAS 1075
5320	1	N.P.U.HAKU 5320 ZAK-34 D110 PN 16
5320		N.P.U.HAKU 5320 ZAK-46 D110 PN 16
2810	2	Š 2810 ZAK-34/ISO D. PŘ. D32 PN 16
2810		Š 2810 ZAK-46/ISO D. PŘ. D50 PN 16
9601	3	ZS 9601 TEL. D. PŘ. 1,30-1,80M, DN 3/4" 2"
	4	POKL. VENTIL. SAMONIV. (NAPŘ. KOMPAKTUS) + PODKL. DESKA (NAPŘ. VARIO)


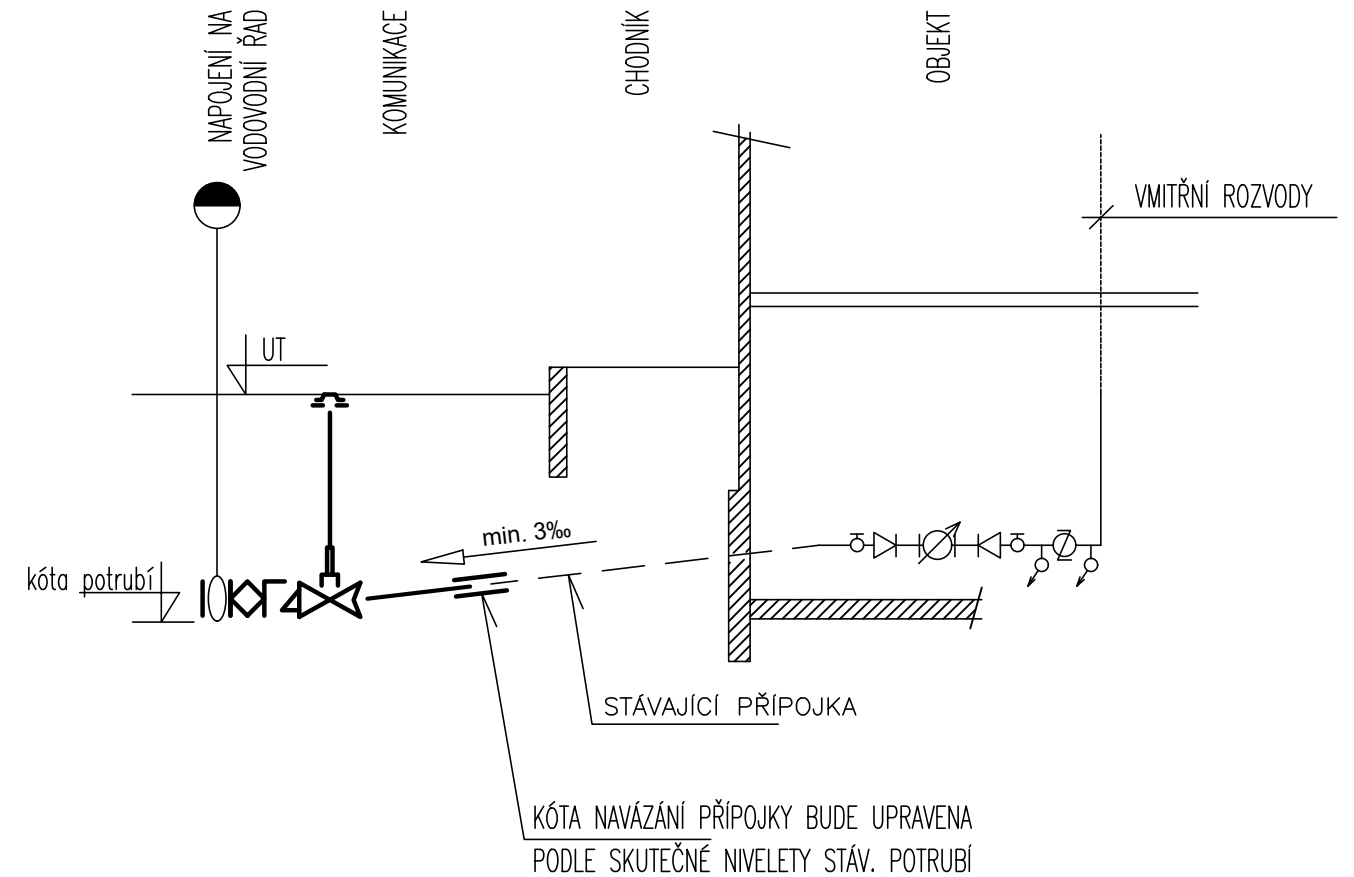


SPÁD
MATERIÁL-PROFIL
DRUH VÝKOPU

min. 3‰
PE100 RC, De 32, 50 mm
PAŽENÝ

ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POVRCH ZPEVNĚNÝ NEZPEVNĚNÝ

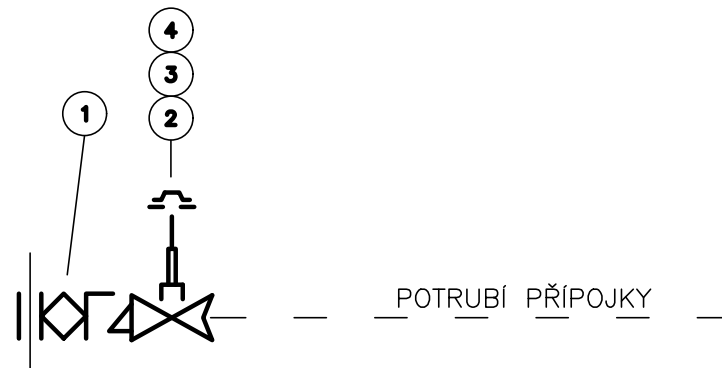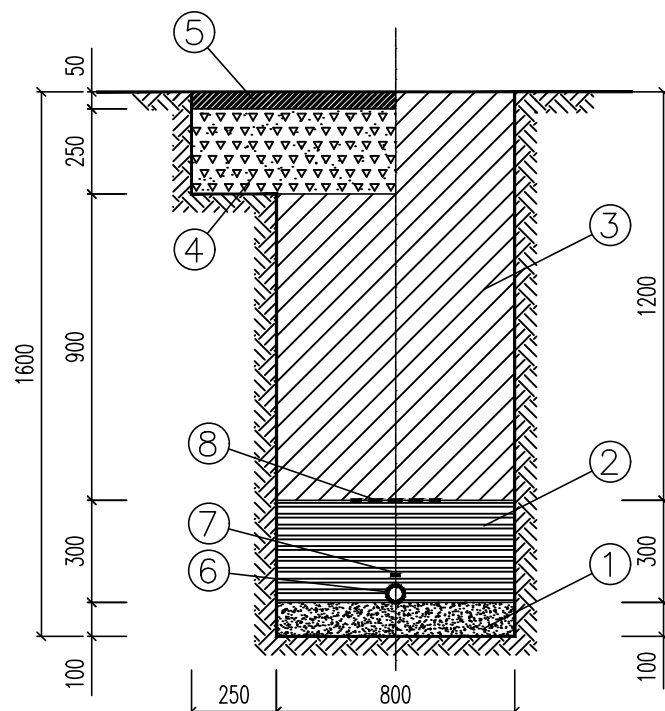

LEGENDA

- ① LOŽE Z KAMENIVA TĚŽENÉHO FRAKCE 0 – 4 MM
- ② OBSYP Z DRCENÉHO RECYKLÁTU, POSTUPNĚ HUTNĚN
- ③ ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO 20 CM
- ④ PODKLAD – KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ
- ⑤ KRYT VOZOVKY ŽIVIČNÝ
- ⑥ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE100RC
- ⑦ VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYY – 6 MM2
- ⑧ BÍLÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Š. 0.3 M

Poznámka:

- stávající domovní přípojky budou přepojeny v případě, že jsou provedeny z PE. V případě provedení z jiného materiálu budou vyměněny až po hranici veřejného pozemku.
- minimální sklon domovních přípojek je 3‰

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 303

HIP :		VP :		WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Richard Šindelář		Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Martin Čákl	
Stavebník : Město Pelhřimov				Č. zakázky : 1256	
Obec : Pelhřimov				Datum : 11/2025	
Stavba : Rekonstrukce ul. Požárnická, Pelhřimov				Formát : 2 A4	
				Měřítko :	
				Stupeň : PDPS	
Příloha : Vzorový profil vodovodní přípojky				Číslo arch. : 02/25	
				Číslo přílohy : D.1.3.4.d2	