


	pomocný lapač koruhova	ST1	Skladba strešnej roviny 260mm
		60	drevný šindel - červený smrek, dvojito kladený
	lapač JD15	40	40/50 latovanie
	pripojovacia svorka	160	krokva 120/160
	ochranná strieška	260	spolu
	ochranný uhovník		
	skúšobná svorka s číslom zvodu		
	svorka odkvapová		
	svorka spojovacia		
	svorka na odkvapové potrubie		
	zemnič		
	vonkajšie vedenie guľatina		
	FeZn Ø 8 mm alebo Cu 8 mm		
	Zberné vedenie na podporách PV 24		
	Zberné vodiče upevnené na PV 04		

Pozn. bleskozvod v rámci strešnej roviny bude v súvislosti s prácami výmeny strešnej roviny **len opravený**, vymenia sa skorodované svorky a úchyty, počas rekonštrukcie budú jednotlivé trasy len pridvihnuté. Vymena krytiny bude prebiehať po jednotlivých kridlách, nie naraz na celom objekte !!

DETAIL VIKIERA
M 1:25

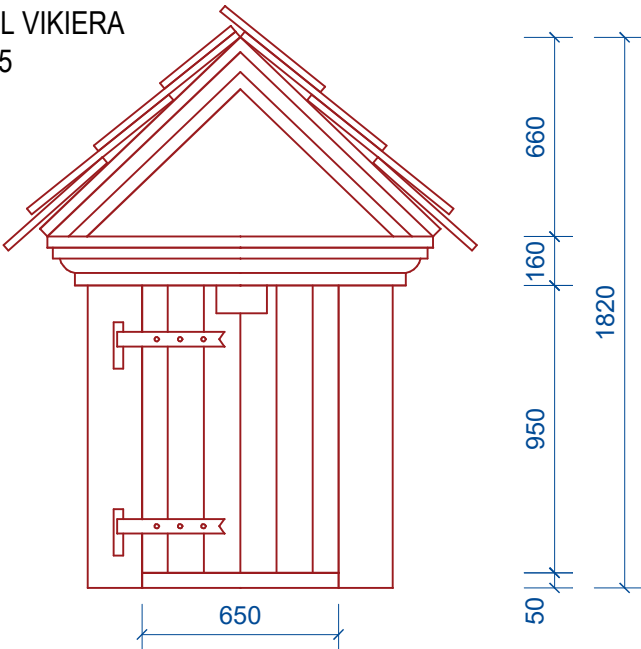

lokálne výsávky a protekcie poškodených prvkov krovu
vymenené budú všetky poškodené prvky, na ktorých sa nachádzajú časti drevenej kôry a súčasne prvky, ktoré vyzakujú poškodenie a deformáciu.

pre potreby výmeny bude nachystané rezo v dĺžkach 6,0m, v prierezoch 160/200 a 160/160mm
presnú lokalizáciu poškodených prvkov a následne a výmer bude možné spraviť po odstránení krytiny a ľatovania !

nové prvky osetia protipodstatným náterom proti drevoakáznym škodcom
pri výmene krytiny po transparentných kridlách dbať na dočasné prikryvanie strechy ! aby sa nepoškodili stropy a klenby nad 2np

zhotovenie nových pokládky dreveného šindla - dvojité kladenie - nový štiepaný drevený šindel (červený smrek) na všetkých kridlách kaštieľa (postupná výmena)


zhotovenie zateplenia stropu vrátane výsávky podozdnej ľavičky - Pozn. pozdiľ ľavičky je uchytaný vedenie Slabopružď, celá trasa, ktorá je teraz v plaste, bude zdemontovaná a osadená nižšie, v kovovej ochrannnej lište, ktorá predide poškodeniu

obnova – výmena klampiarskych konštrukcií (žlabov, zvodov, hákov atď.) : na nádvori pôvodné medené- budú len vyspravené, po vonkajšom obvode budú vymenené za nové pozinkované s náterom (z dôvodu rizika oxidcenia)

pri výmene krytiny šetne uvoľniť lina bezskozvodu, bezskozvodu bude po osadení krytiny opätovne ukotvený na pôvodných miestach, vymenia sa len všetky skorodované úchytky !

snehoholpacie - jestvujúce kovové háky sa tarovo vyspravia, poškodené prvky sa vymenia za nové kusy **20x20** hákov, vodovodný raster - guľatina Ø12mm - fahaná v troch radoch sa vymeni za novú, v rozvlnakého priemeru, jednotlivé kusy guľatiny budú ukončené závitom, vzájomne v dĺžke spojené matico

celková plocha strechy 5868,0 m², rezerva 15%...spolu - 6000,00 m²

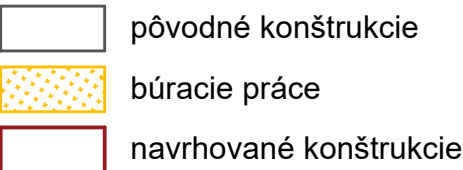

pozn. Stavba je geometricky nepresná, všetky rozmery je potrebné pred realizáciou premerať.

±0,000= vstup do expozície S a V kridla = +449,480mm	
investor:	Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton
hl. projektant:	Ing.arch. Adriana Zorvanová, reg.č. 2769A4
vypracoval:	Ing.arch. Adriana Zorvanová, Ing.Zuzana Michnová, B.Štavička
miesto stavby:	Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, parc. č. 1, 2, 3, 4/1, 7 KNC

Obnova vybraných častí NKP Kaštieľ, Múzeum vo Svätom Antone“

Pôdorys strechy - navrhovaný stav

čv.