



UWAGA!!!
W pomieszczeniu 1.03 (magazyn środków chemicznych) posadzkę należy wykonać ze spadkiem 1–2 % w kierunku wpustu podłogowego DN75, zapewniającym skuteczne odprowadzenie ewentualnych wycieków z preparatów.

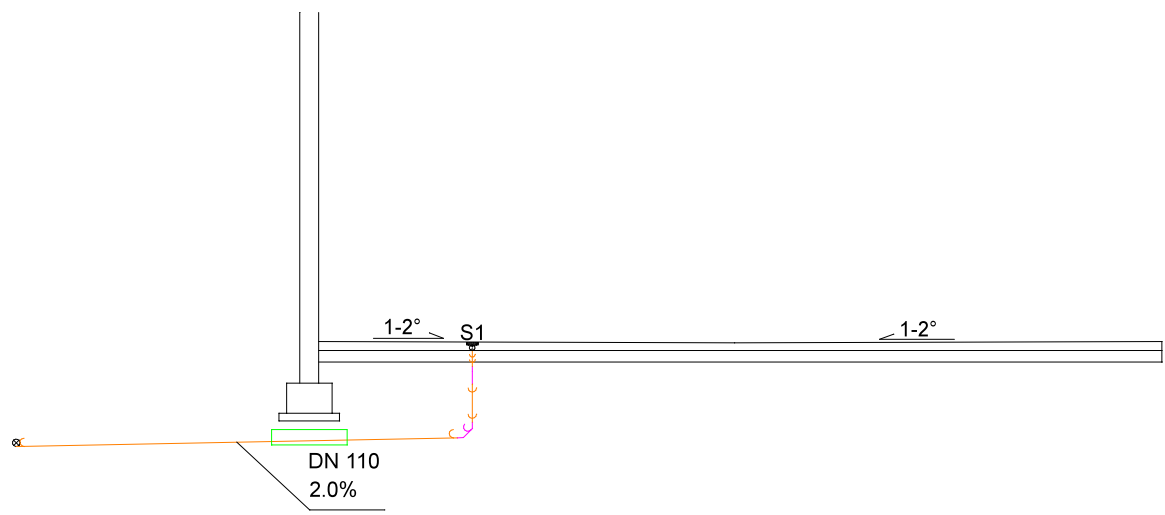

Rozwinięcie - kanalizacja

jednostka projektowa 			inwestor		
EKO KIMS Sp z o.o. ul. Technologiczna 2 45-839 Opole NIP: 7543356288 KRS: 0001012373			SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO NAMYSŁÓW ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów		
adres inwestycji			branża		
Nowe Smarchowice, dz. nr ewid. 598 jedn. ewid. Namysłów; obręb 0057 Nowe Smarchowice			SANITARNA		
tytuł projektu			faza		
BUDYNEK MAGAZYNOWO-GOSPODARCZY/ BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY SZKÓŁKI LEŚNEJ			PROJ. WYKONAWCZY		
tytuł rysunku			nr wew.		
Rozwinięcie - instalacja kanalizacji technologicznej			054/EKO_KIMS/2025		
projektował mgr inż. Piotr KLIMCZAK OPL/1350/PBS/17			data		
podpis			WRZESIEŃ 2025		
sprawdzał mgr inż. Adam Tylczyński OPL/1205/PWBS/15			skala		
podpis			---		
opracował dr inż. Sławomir POCHWAŁA			numer rysunku		
podpis			IS-03		