



IDF6.1  
600x800x24U

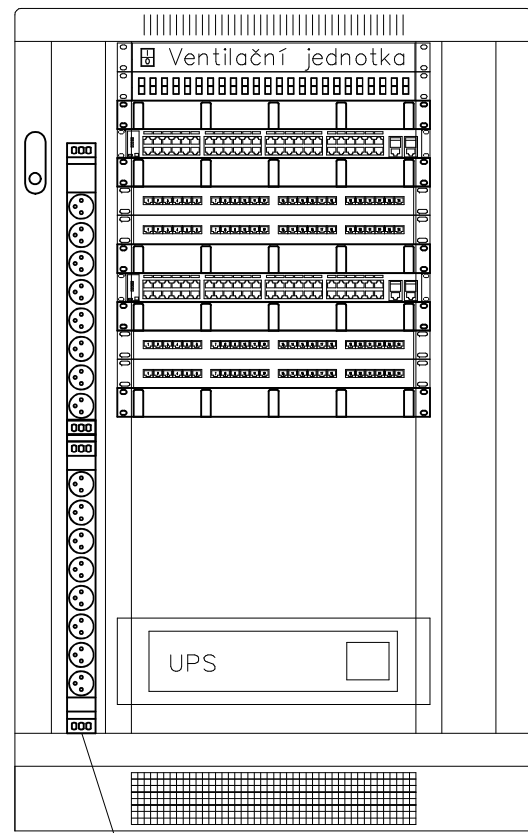

Vertikální PDU–3f/400V/16A–C13/C19.

- 24U. VENTILAČNÍ JEDNOTKA  
23U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
22U. VYVAZOVACÍ PANE  
21U. SWITCH 48–PORT  
20U. VYVAZOVACÍ PANE  
19U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
18U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
17U. VYVAZOVACÍ PANE  
16U. SWITCH 48–PORT  
15U. VYVAZOVACÍ PANE  
14U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
13U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
12U. VYVAZOVACÍ PANE  
11U. –  
10U. –  
9U. –  
8U. –  
7U. –  
6U. –  
5U. –  
4U. –  
3U. –  
2U. –  
1U. –
- Rack UPS 3kVA, online, min. 2700 W, min. 20min  
s možností rozšíření autonomie bateriovými moduly.


IDF6.2  
800x800x38U

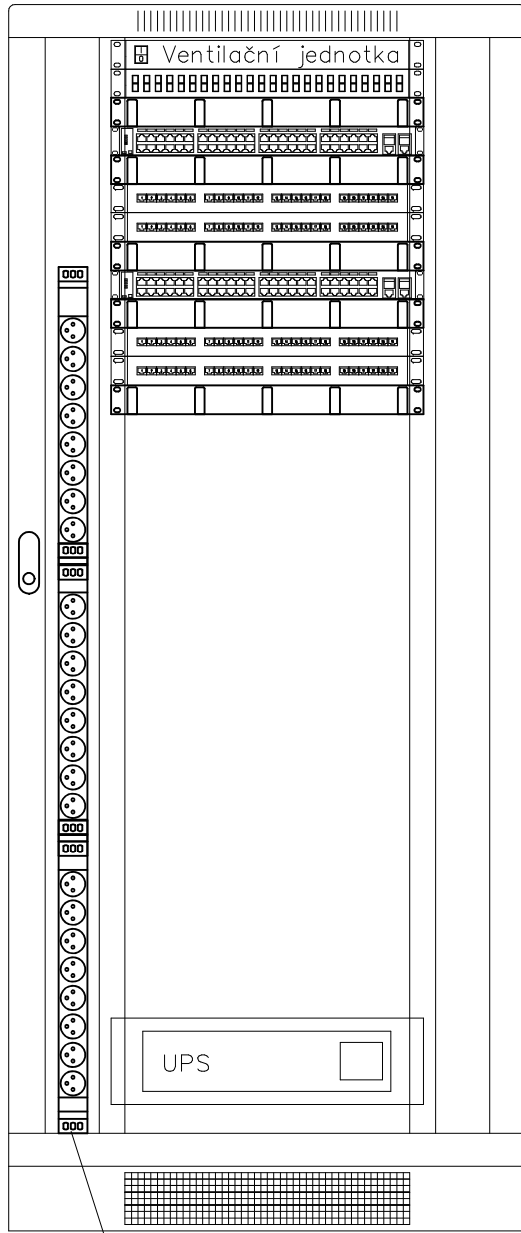

Vertikální PDU–3f/400V/16A–C13/C19.

- 38U. VENTILAČNÍ JEDNOTKA  
37U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
36U. VYVAZOVACÍ PANE  
35U. SWITCH 48–PORT  
34U. VYVAZOVACÍ PANE  
33U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
32U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
31U. VYVAZOVACÍ PANE  
30U. SWITCH 48–PORT  
29U. VYVAZOVACÍ PANE  
28U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
27U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
26U. VYVAZOVACÍ PANE  
25U. –  
24U. –  
23U. –  
22U. –  
21U. –  
20U. –  
19U. –  
18U. –  
17U. –  
16U. –  
15U. –  
14U. –  
13U. –  
12U. –  
11U. –  
10U. –  
9U. –  
8U. –  
7U. –  
6U. –  
5U. –  
4U. –  
3U. –  
2U. –  
1U. –
- Rack UPS 3kVA, online, min. 2700 W, min. 20min  
s možností rozšíření autonomie bateriovými moduly.


IDF6.3  
600x800x24U

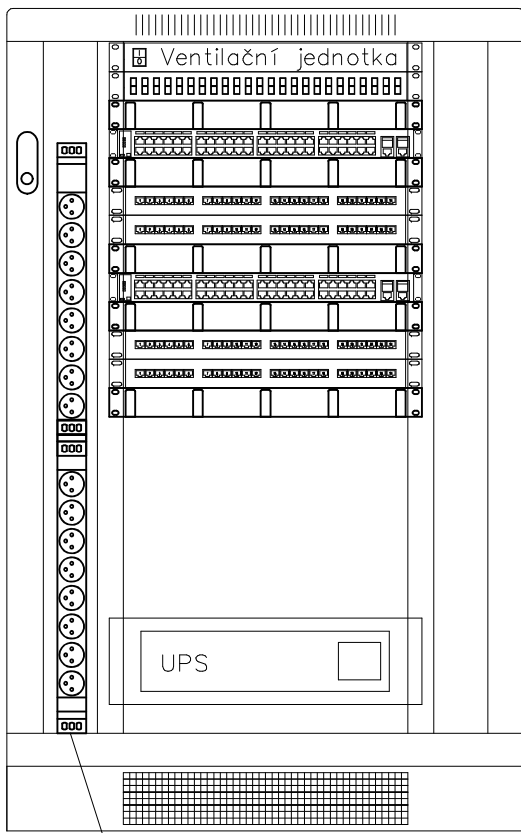

Vertikální PDU–3f/400V/16A–C13/C19.

- 24U. VENTILAČNÍ JEDNOTKA  
23U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
22U. VYVAZOVACÍ PANE  
21U. SWITCH 48–PORT  
20U. VYVAZOVACÍ PANE  
19U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
18U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
17U. VYVAZOVACÍ PANE  
16U. SWITCH 48–PORT  
15U. VYVAZOVACÍ PANE  
14U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
13U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
12U. VYVAZOVACÍ PANE  
11U. –  
10U. –  
9U. –  
8U. –  
7U. –  
6U. –  
5U. –  
4U. –  
3U. –  
2U. –  
1U. –
- Rack UPS 3kVA, online, min. 2700 W, min. 20min  
s možností rozšíření autonomie bateriovými moduly.


IDF6  
1000x800x42U

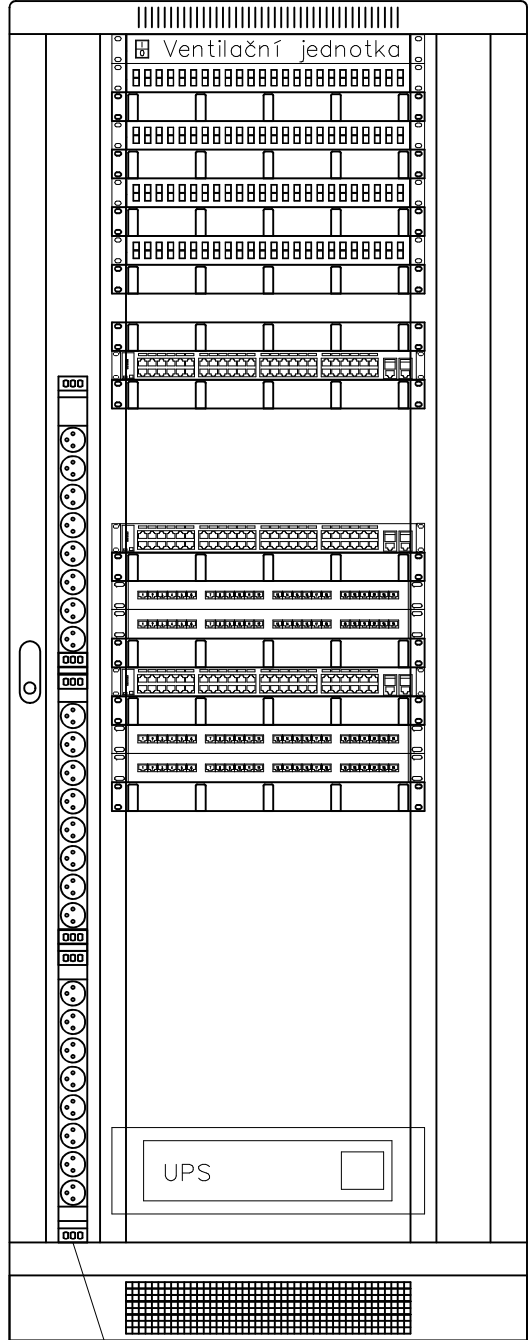

Vertikální PDU–3f/400V/16A–C13/C19.

- 42U. VENTILAČNÍ JEDNOTKA  
41U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
40U. VYVAZOVACÍ PANE  
39U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
38U. VYVAZOVACÍ PANE  
37U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
36U. VYVAZOVACÍ PANE  
35U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
34U. VYVAZOVACÍ PANE  
33U. –  
32U. VYVAZOVACÍ PANE  
31U. OPTICKÝ SWITCH  
30U. VYVAZOVACÍ PANE  
29U. –  
28U. –  
27U. –  
26U. –  
25U. SWITCH 48–PORT  
24U. VYVAZOVACÍ PANE  
23U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
22U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
21U. VYVAZOVACÍ PANE  
20U. SWITCH 48–PORT  
19U. VYVAZOVACÍ PANE  
18U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
17U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
16U. VYVAZOVACÍ PANE  
15U. –  
14U. –  
13U. –  
12U. –  
11U. –  
10U. –  
9U. –  
8U. –  
7U. –  
6U. –  
5U. –  
4U. –  
3U. –  
2U. –  
1U. –
- Rack UPS 3kVA, online, min. 2700 W, min. 20min  
s možností rozšíření autonomie bateriovými moduly.


IDF6.6  
800x800x38U

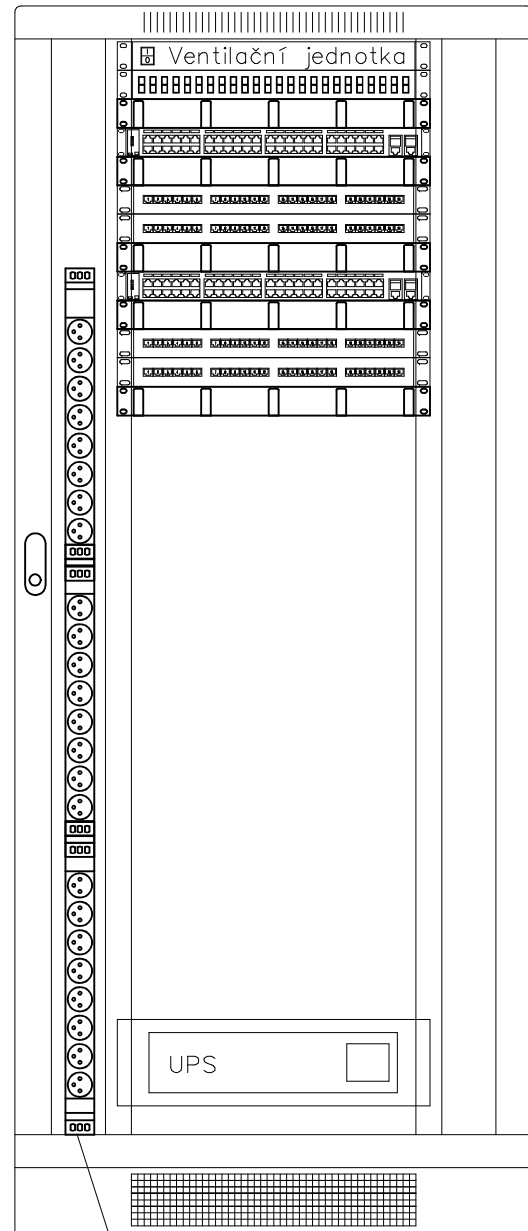

Vertikální PDU–3f/400V/16A–C13/C19.

- 38U. VENTILAČNÍ JEDNOTKA  
37U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
36U. VYVAZOVACÍ PANE  
35U. SWITCH 48–PORT  
34U. VYVAZOVACÍ PANE  
33U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
32U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
31U. VYVAZOVACÍ PANE  
30U. SWITCH 48–PORT  
29U. VYVAZOVACÍ PANE  
28U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
27U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
26U. VYVAZOVACÍ PANE  
25U. –  
24U. –  
23U. –  
22U. –  
21U. –  
20U. –  
19U. –  
18U. –  
17U. –  
16U. –  
15U. –  
14U. –  
13U. –  
12U. –  
11U. –  
10U. –  
9U. –  
8U. –  
7U. –  
6U. –  
5U. –  
4U. –  
3U. –  
2U. –  
1U. –
- Rack UPS 3kVA, online, min. 2700 W, min. 20min  
s možností rozšíření autonomie bateriovými moduly.


IDF6.5  
800x800x38U

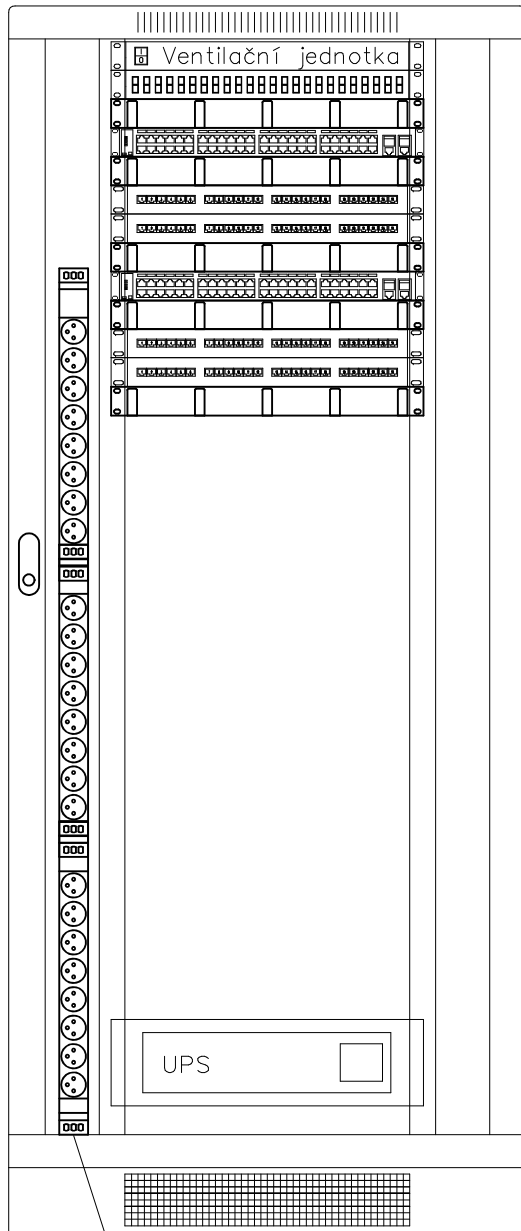

Vertikální PDU–3f/400V/16A–C13/C19.

- 38U. VENTILAČNÍ JEDNOTKA  
37U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
36U. VYVAZOVACÍ PANE  
35U. SWITCH 48–PORT  
34U. VYVAZOVACÍ PANE  
33U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
32U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
31U. VYVAZOVACÍ PANE  
30U. SWITCH 48–PORT  
29U. VYVAZOVACÍ PANE  
28U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
27U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
26U. VYVAZOVACÍ PANE  
25U. –  
24U. –  
23U. –  
22U. –  
21U. –  
20U. –  
19U. –  
18U. –  
17U. –  
16U. –  
15U. –  
14U. –  
13U. –  
12U. –  
11U. –  
10U. –  
9U. –  
8U. –  
7U. –  
6U. –  
5U. –  
4U. –  
3U. –  
2U. –  
1U. –
- Rack UPS 3kVA, online, min. 2700 W, min. 20min  
s možností rozšíření autonomie bateriovými moduly.

IDF6.4  
600x800x24U

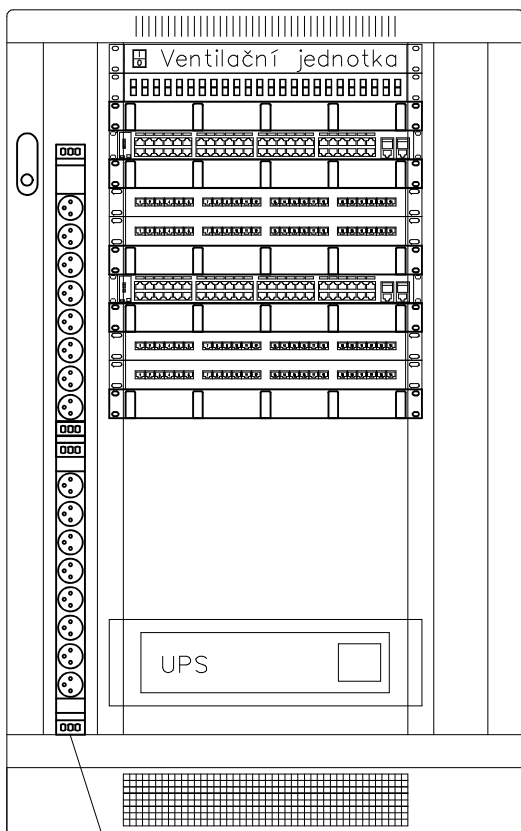

Vertikální PDU–3f/400V/16A–C13/C19.

- 24U. VENTILAČNÍ JEDNOTKA  
23U. OPTICKÁ VANA 144F s LC a 72 s SC  
22U. VYVAZOVACÍ PANE  
21U. SWITCH 48–PORT  
20U. VYVAZOVACÍ PANE  
19U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
18U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
17U. VYVAZOVACÍ PANE  
16U. SWITCH 48–PORT  
15U. VYVAZOVACÍ PANE  
14U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
13U. PATCH PANEL 24–PORT CAT.6  
12U. VYVAZOVACÍ PANE  
11U. –  
10U. –  
9U. –  
8U. –  
7U. –  
6U. –  
5U. –  
4U. –  
3U. –  
2U. –  
1U. –
- Rack UPS 3kVA, online, min. 2700 W, min. 20min  
s možností rozšíření autonomie bateriovými moduly.

|  |   |                |   |              |
|--|---|----------------|---|--------------|
|  | Zhotovitel:<br><b>MC Systems &amp; Services s.r.o.</b><br>Weilova 1144/2, budova A<br>102 00 Praha 10, CZ |                | Investor:<br><b>AL INVEST Brdičká, a.s.</b><br>Bruntálská 167<br>Brdička 793 51 |              |
|  | Název akce:<br>ALFAGEN<br>Slaboproudé instalace SK  |                | Zakázka:<br>26JS015   |              |
|  |   |                | Zodpovědný zástupce:<br>Milan Urbánek   |              |
|  |   |                | Datum:<br>4/2026  |              |
| Slaboproudá elektroinstalace           |   | Revize:<br>--- | Zod. projekt:<br>Jan Adamec   |              |
| Název výkresu:<br>POHLEDY DATOVÉ RACKY |   | Měřítko:<br>-  | Projektant:<br>Jan Adamec   |              |
|  |   |                | Skupina:<br>DPS   |              |
|  |   |                | Formát:<br>A1   |              |
|  |   |                | Číslo výkresu:  | D.1.2.6.2.c2 |