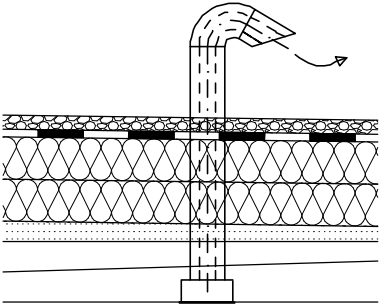
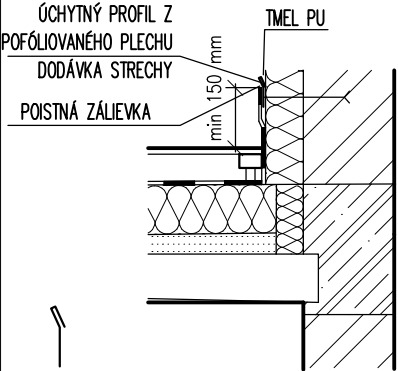



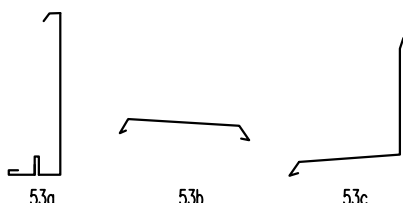


POL.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS VÝROBKU	KS DLŽKA m
48		<ul style="list-style-type: none"> NÚTENÉ VETRANIE KÚPELNE VENTILÁTOROM S ČASOVÝM DOBEHOM, VZDUCHOTESNOU SPÄTNOU KLAPKOU, VÝFUK DO POTRUBIA D100 mm, VETRACIE POTRUBIE VYVEDENÉ NAD STRECHU A UKONČENÉ VETRACOU HLAVICOU, IZOLOVANÉ 	4 KS
49	 <p>ÚCHYTNÝ PROFIL Z POFÓLIOVANÉHO PLECHU DODÁVKA STRECHY POISTNÁ ZÁLIEVKA TMEL PU min 150 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> UKONČENIE POVLAKOVEJ KRYTINY NA STENE SO ZATEPLENÍM ÚCHYTNOU LIŠTOU Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S NÁNOSOM PLASTU SYSTÉMOVÝ ZHODNÝ S PVC KRYTINOU FARBA ŠEDÁ SÚČASŤ DODÁVKY STRECHY 	5,36m
50		<ul style="list-style-type: none"> LAKOPLASTOVANÝ ODSKOK ŠTVORHRANNÉHO PRIEREZU 80x80 mm (odkvapový systém prístreška terasy na 2.NP) <p>FARBA ČIERNA FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU</p>	2 KS
51		<ul style="list-style-type: none"> LAKOPLASTOVANÁ ODBOČKA ŠTVORHRANNÉHO PRIEREZU 100x100 mm (prepojenie s dažďovou rúrou o prierezu 80x80 mm) <p>FARBA ČIERNA FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU</p>	1 KS
52		<ul style="list-style-type: none"> LAKOPLASTOVANÉ HORNÉ KOLENO ŠTVORHRANNÉHO PRIEREZU 80x80 mm <p>FARBA ČIERNA FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU</p>	1 KS
53a 53b 53c		<ul style="list-style-type: none"> OPLECHOVANIE ATIKOVÉHO MURIVA RŠ=330 mm OPLECHOVANIE MURIVA NA STRECHE S TVRDOU KRYTINOU RŠ=500 mm OPLECHOVANIE ŠTÍTOVEJ STENY V STYKU S OBVODOVU STENOU NAVRHOVANÉHO OBJEKTU RŠ=400 mm <p>FARBA ŠEDÁ FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU</p>	9,00m