
HR

CENTRAL STOP

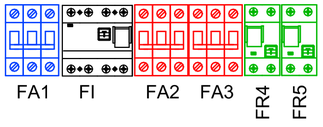


HR - HLAVNÝ ISTIACI ROZVÁDZAČ PRE KRAVÍN
rozmery : (v)600x(š)500x(h)300mm
typ : "P"
In = 50A
Un = 230/400V, ~50Hz
krytie : IP66/20
prívod a vývody: ZDOLA

ING. MILOŠ UŠKRT Č.O.: 261 IBB 1988 EZ P A,B E2 IČO: 37 149 717 Tel.: 0905 944 587 REVÍZIE A PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ

napäťová sústava : 3+N+PE/PEN, 400/230V,~50Hz, TN-C-S
ochrana : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN-C-S
podľa STN 33 2000-4-41,STN 33 2000-4-473,STN 33 2000-4-43

Zodpovedný projektant : Ing. Miloš Uškrt	Podpis :	REaPRO Ing. Miloš Uškrt revízie a projektovanie elektrických zariadení	
Kreslil : Ing. Miloš Uškrt	Podpis :		
Investor : Farma Boroš s.r.o. Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa		Dátum : 10/2026	Číslo paré :
		Číslo zákazky : 104626	
Názov a miesto stavby : PRESTAVBA A PRÍSTAVBA KRAVÍNA parc.č. C 733, 731/2; k.ú. Voznica		Stupeň PD : SZ + OPS	Formát : 2 x A4
Názov výkresu : **ROZVÁDZAČ HR schéma zapojenia**		Mierka :	Číslo výkresu : **E3**
		výkres 3	cel.počet 7

HR

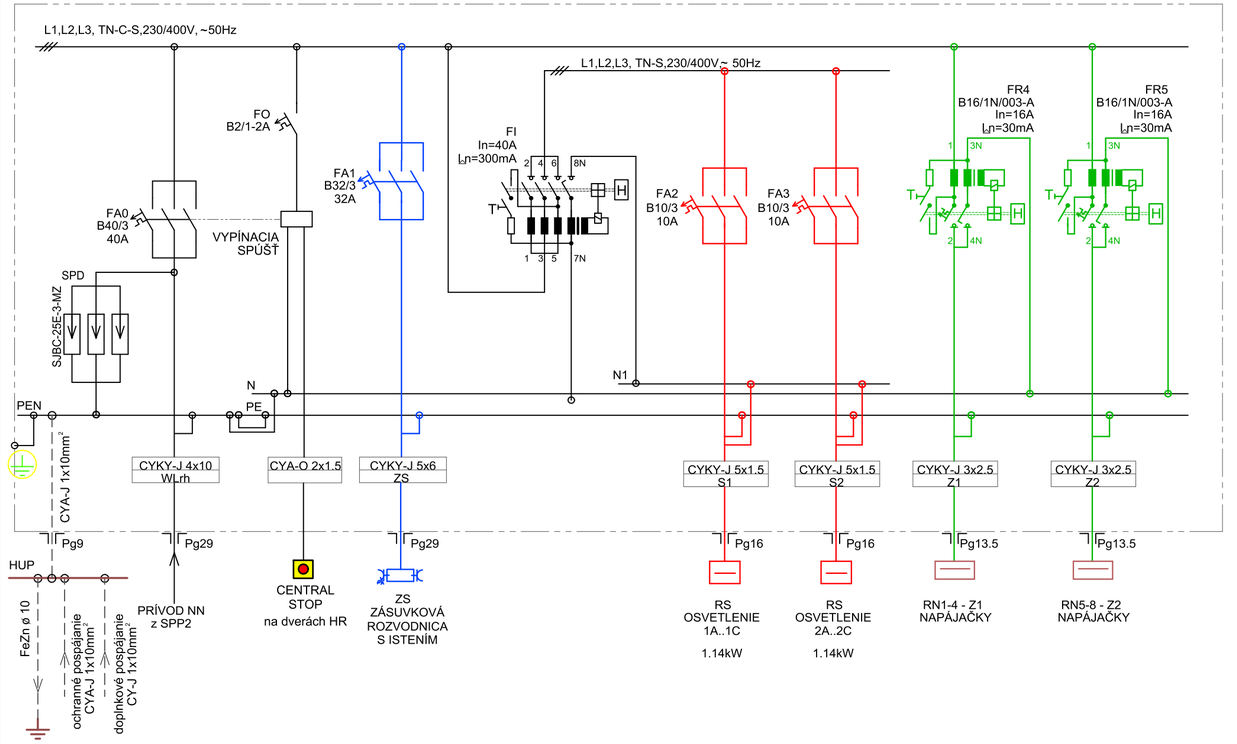

UPOZORNENIE: Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §24, odst. 3 písm. a) zákona č. 618/2003 Z.z.
Tento výkres je majetkom autora REaPRO-Ing. Miloš Uškrt, nesmie byť reprodukovaný, alebo napodobňovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

Zodpovedný projektant :	Ing. Miloš Uškrt	Stavba :	PRESTAVBA A PRÍSTAVBA KRAVÍNA parc.č. C 733, 731/2; k.ú. Voznica Farma Boroš s.r.o.	Názov :	ROZVÁDZAČ HR schéma zapojenia
Kreslil :	Ing. Miloš Uškrt			Číslo výkresu :	E3
				List :	2/2