
RNxx

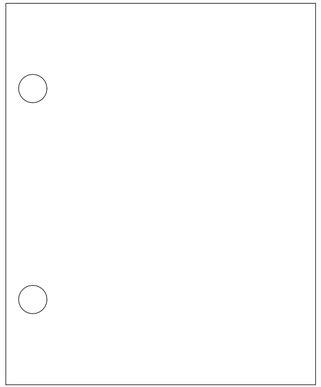


RNxx - SKRINKA NAPÁJAČIEK
oceľovoplechová
rozmery : (v)500x(š)400x(h)210mm
typ : "P"
In = 16A
Un = 230V~ 50Hz
krytie : IP66/20
prívod a vývody: ZDOLA

napäťová sústava : 3+N+PE, 400/230V,~50Hz, TN-S
ochrana : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN-S
podľa STN 33 2000-4-41,STN 33 2000-4-473,STN 33 2000-4-43

Zodpovedný projektant : Ing. Miloš Uškrt	Podpis :	REaPRO Ing. Miloš Uškrt revízie a projektovanie elektrických zariadení	
Kreslil : Ing. Miloš Uškrt	Podpis :		
Investor : Farma Boroš s.r.o. Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa		Dátum : 10/2026 Číslo zákazky : 104626	Číslo paré :
Názov a miesto stavby : PRESTAVBA A PRÍSTAVBA KRAVÍNA parc.č. C 733, 731/2; k.ú. Voznica		Stupeň PD : SZ + OPS	Formát : 2 x A4
Názov výkresu : **RNxx - SKRINKA NAPÁJAČIEK typická schéma zapojenia**		Mierka :	Číslo výkresu : **E5**
		výkres 5	cel.počet 7

PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
ING. MILOŠ UŠKRT
Č.O.: 251 IBB 1998
EZ P A,B E2
IČO: 37 149 717 Tel.: 0905 944 567

RNxx

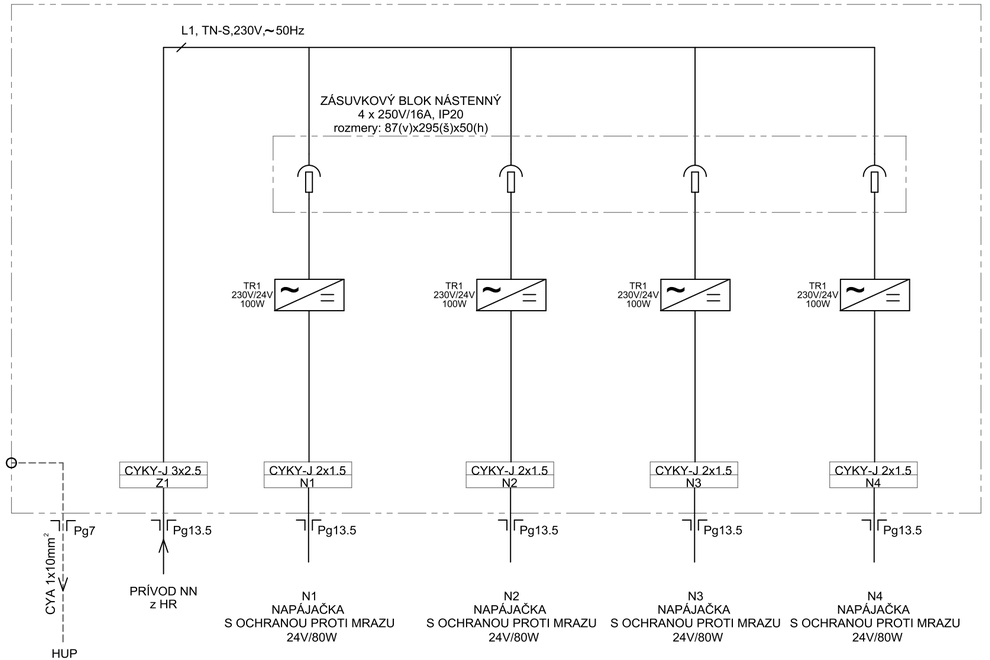

UPOZORNENIE: Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §24, odst. 3 písm. a) zákona č. 618/2003 Z.z.
Tento výkres je majetkom autora REaPRO-Ing. Miloš Uškrt, nesmie byť reprodukovaný, alebo napodobňovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

Zodpovedný projektant :	Ing. Miloš Uškrt	Stavba :	PRESTAVBA A PRÍSTAVBA KRAVÍNA parc.č. C 733, 731/2; k.ú. Voznica Farma Boroš s.r.o.	Názov :	SKRINKA RNxx typická schéma zapojenia
Kreslil :	Ing. Miloš Uškrt				

Číslo výkresu :	E5
List :	2/2