



RS - SKRINKA OVLÁDANIA OSVETLENIA
rozmery : (v)250x(š)200x(h)150mm
typ : "P"
In = 20A
Un = 230/400V, ~50Hz
krytie : IP66/20
OS - OTOČNÝ SPÍNAČ S PÁČKOU PODSVIETENÝ
ČERVENÁ LED, DVOJPOLOHOVÝ, 5A/230V, IP65

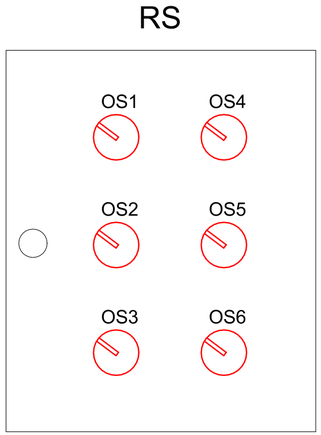

napäťová sústava : 3+N+PE, 400/230V,~50Hz, TN-S
ochrana : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN-S
podľa STN 33 2000-4-41,STN 33 2000-4-473,STN 33 2000-4-43

Zodpovedný projektant : Ing. Miloš Uškrt	Podpis :	REaPRO Ing. Miloš Uškrt revízie a projektovanie elektrických zariadení	
Kreslil : Ing. Miloš Uškrt	Podpis :		
Investor : Farma Boroš s.r.o. Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa		Dátum : 10/2026	Číslo paré :
		Číslo zákazky : 104626	
Názov a miesto stavby : PRESTAVBA A PRÍSTAVBA KRAVÍNA parc.č. C 733, 731/2; k.ú. Voznica		Stupeň PD : SZ + OPS	Formát : 2 x A4
Názov výkresu : **RS - OVLÁDACIA SKRINKA OSVETLENIA schéma zapojenia**		Mierka :	Číslo výkresu : **E4**
		výkres 4	cel.počet 7

RS

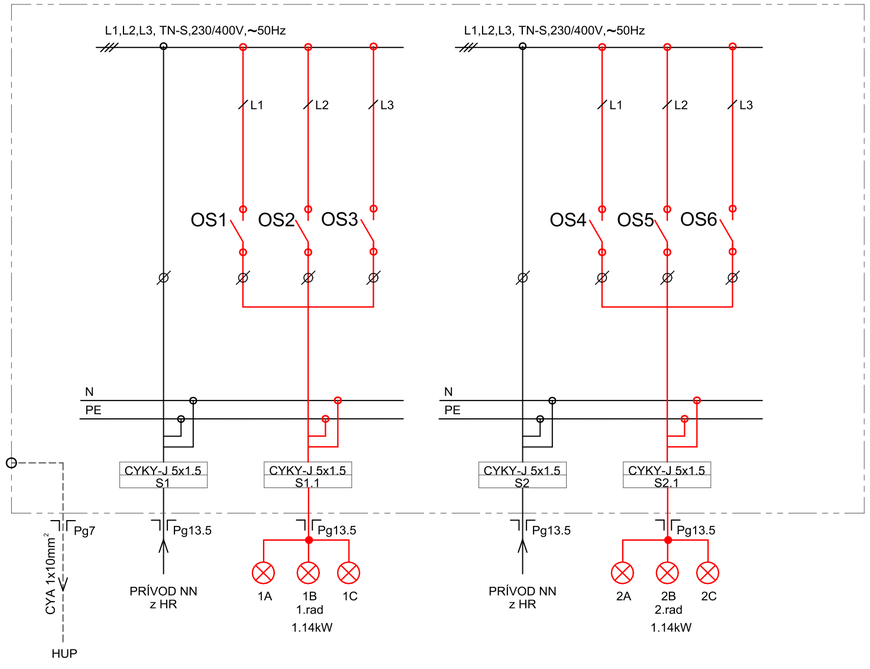

UPOZORNENIE: Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §24, odst. 3 písm. a) zákona č. 618/2003 Z.z.
Tento výkres je majetkom autora REaPRO-Ing. Miloš Uškrt, nesmie byť reprodukovaný, alebo napodobňovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

Zodpovedný projektant :	Ing. Miloš Uškrt	Stavba :	PRESTAVBA A PRÍSTAVBA KRAVÍNA parc.č. C 733, 731/2; k.ú. Voznica Farma Boroš s.r.o.	Číslo výkresu :	E4
Kreslil :	Ing. Miloš Uškrt	Názov :	SKRINKA RS schéma zapojenia	List :	2/2