


Navrh. skriňa SR č.1
SR 4 DIN1 W 5/0 P2

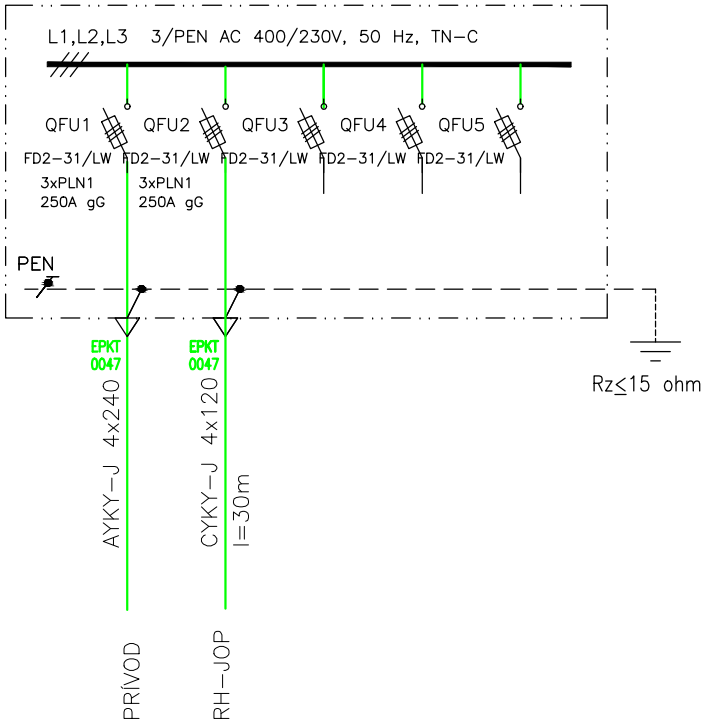

ROZVODNÁ SÚSTAVA (STN EN 61293):

3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN–C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41/2007:


- a/ základná ochrana: – Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola ,
– Zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
– Umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
- b/ ochrana pri poruche: – Samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.2
– Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl.

VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000–5–51: viď. PROTOKOL

ŠPECIFIKÁCIA ROZPOJOVACEJ ISTIACEJ SKRINE – SR4

TYP ROZVÁDZAČA: SR 4 DIN 0 W 5/0 P2
SPÔSOB MONTÁŽE: Pilierový vrátane zemného dielu
a kotviacej rohože
ROZMERY: (š*v*h) 530x1550x245
KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20–po otvorení dverí
PRÚD: do In= 400A
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: ZDOLA

DETAIL ROZPOJOVACEJ ISTIACEJ SKRINE

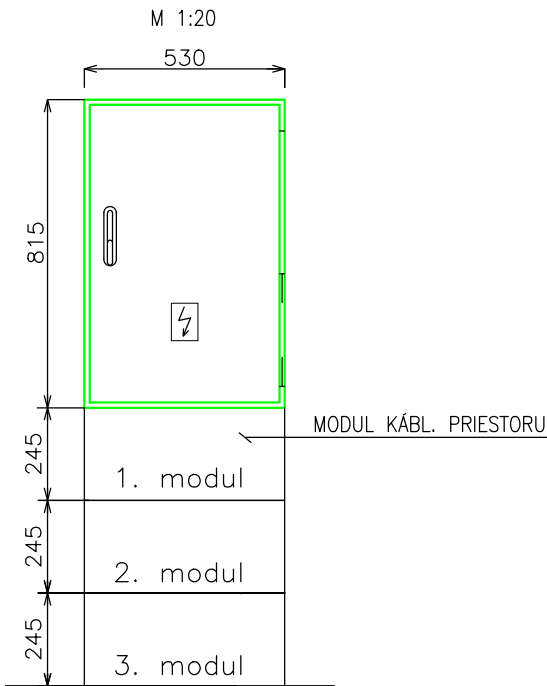

POZNÁMKA

– PRÍVOD DO SKRINE SR č.1 SA PREVEDIE NASPOJKOVANÍM NA POVODNÝ PRÍVOD DO RIS PRE INTERNÁT, ALEBO SA PO DOHODE PRIVEDIE Z PREDRADENEJ SKRINE SR V AREÁLI ŠKOLY

ČÍSLO KÓPIE

±0,000=195,05 - OVERIŤ!

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ KONANIE A NENAHRAĐZA REALIZAČNÝ PROJEKT
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!

AUTORI NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertaľová			VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Comp a.s. Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20	
HIP		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Uličný Anton		
VYPRACOVAL		Ing. Uličný Anton				
STAVEBNÍK		Súkromná stredná odborná škola v Gíraltovciach, Dukelská 33, 087 01 Gíraltovce				
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce			ČÍSLO ZÁKAZKY	4/2017/SMC
NÁZOV STAVBY	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní				FORMÁT	A4
	PARCELA	1081, 1082			DÁTUM	06.2018
OBJEKT	SO 01 Internát			KLASIF. STAVBY	MIERKA	
OBSAH					STUPEŇ	DRS
ČASŤ	E. Dokumentácia stavebných objektov - diel ELI				ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU