


Typické umiestnenie rozvádzačov RE+RM+DT kanalizačných ČS

RE	ART-75-L	URIARTE
RM	ART-75-L	URIARTE
DT	ART-75-R	URIARTE


Pôdorys umiestnenia rozvádzačov RE+RM+DT (rez A-A)  
 Vyvedenie ochranných trubiek z betónovej základovej plochy

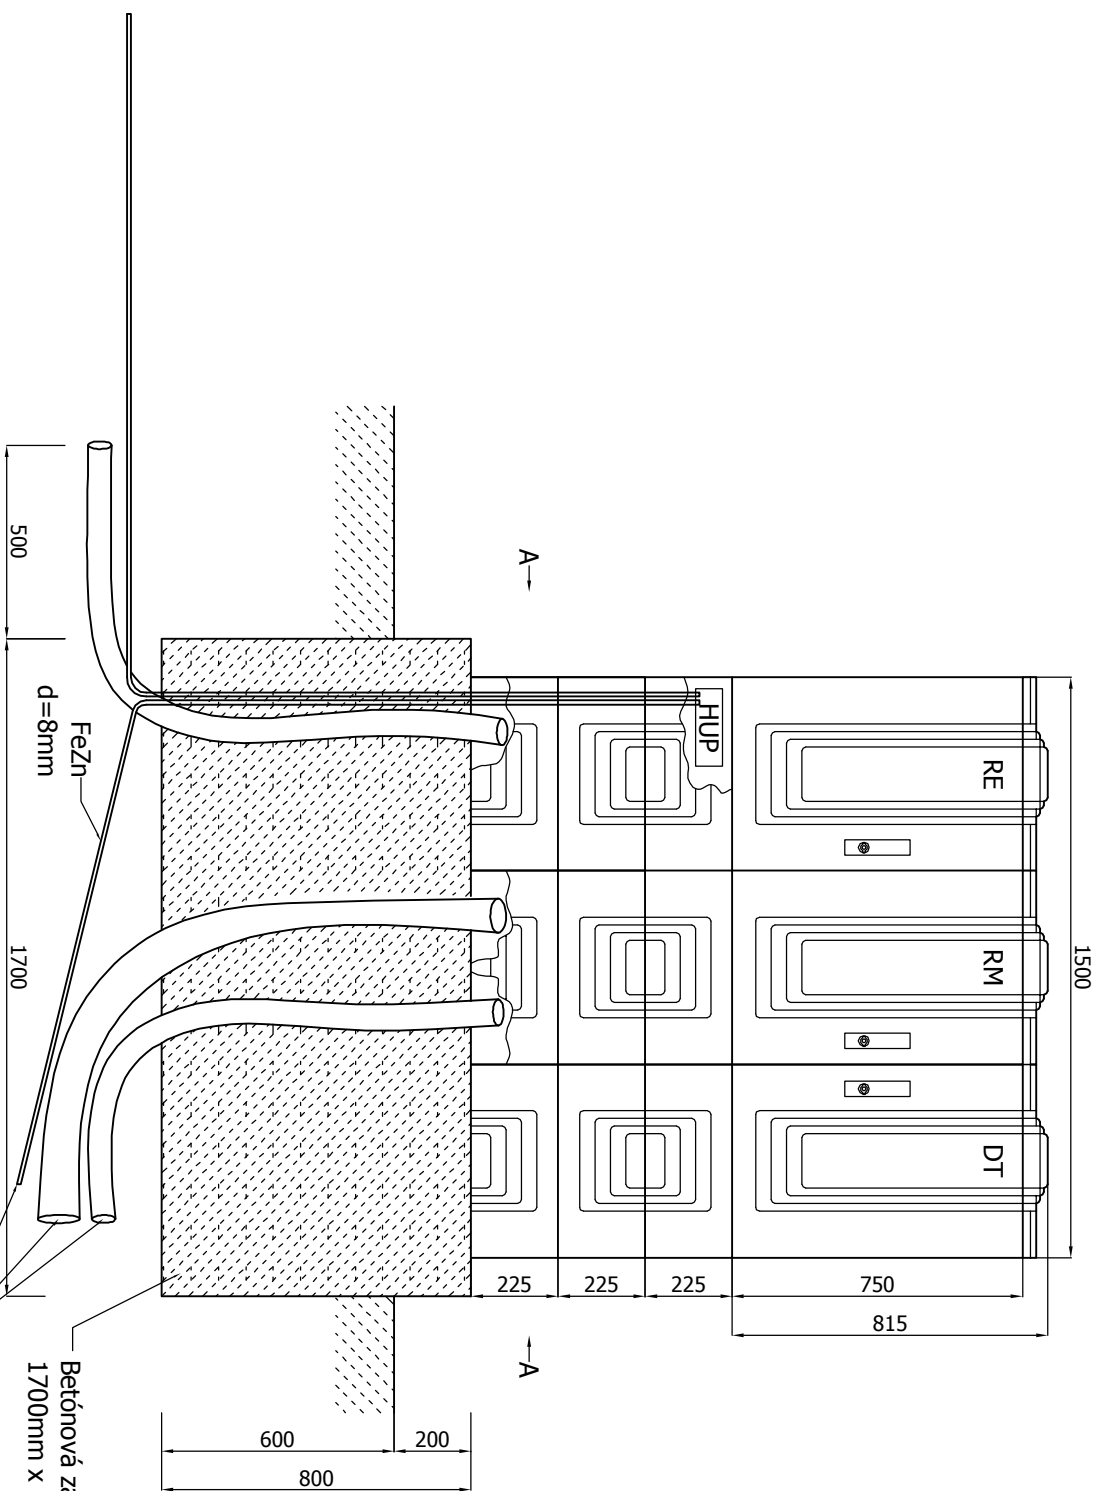


- Priviesť do šachty nad úrovňou výlačného potrubia

### Poznámka:

Ochranné trubky KOPOFLEX a uzemňovacie vodiče  
viest z betónovej základovej dosky v hĺbke cca 700 mm.

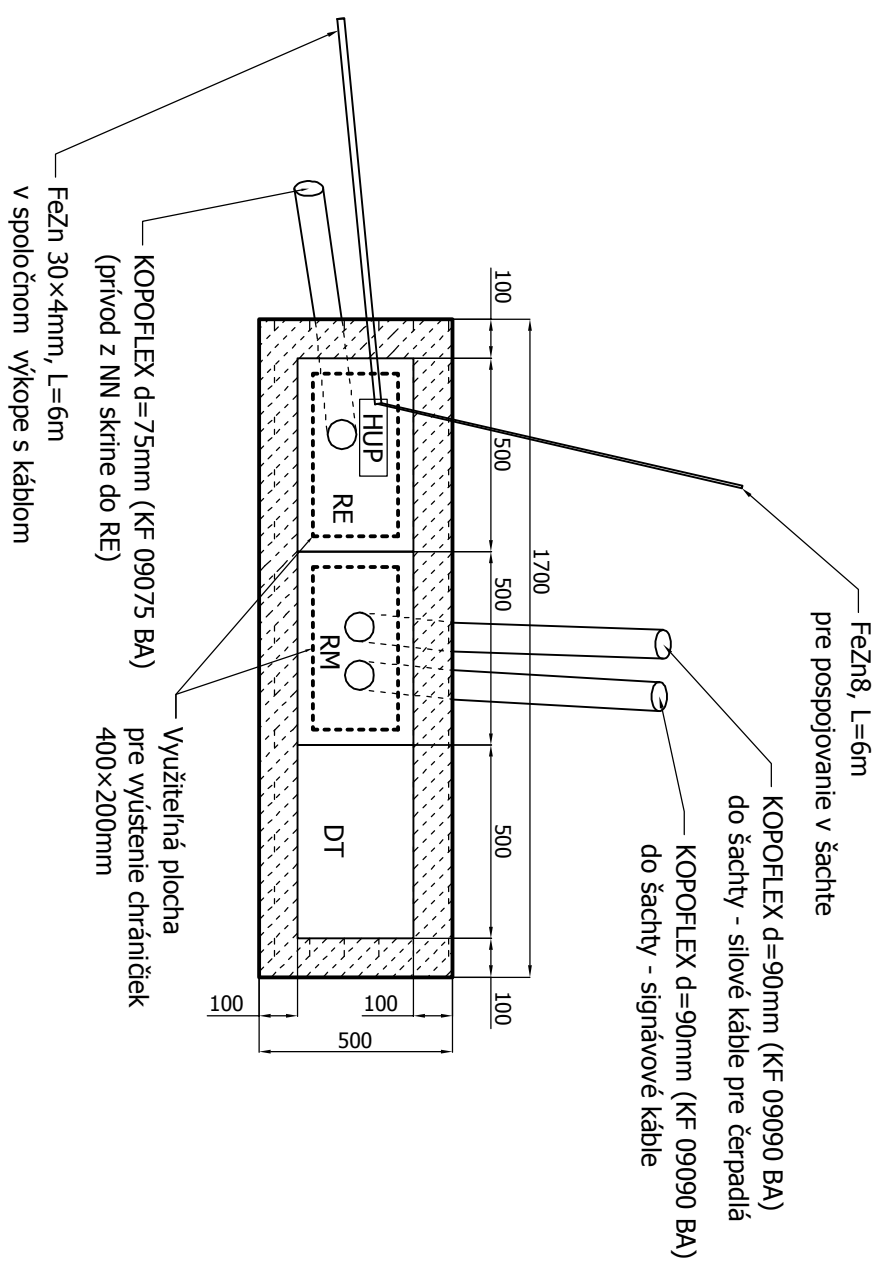

 <b>power of solution</b> Paristická 2 549 01, Nitra Slovenská republika sales@ttc.sk		ID projektu: 13548		Stupeň projektu: RPD		Názov výkresu: <b>Dispozícia umiestnenia elektrických zariadení pri ČS1</b>	
Projekt: <b>Prilepy - kanalizácia</b>							
Lokalita: ČS1 Prilepy							
Vyracoval: Ing. Juraň Barus		Datum: 15.2.2019					
				Číslo výkresu: <b>13548-PrNN-CS1-Prilepy_00_DU</b>		Verzia: 00	
						List: 1	
						A:	