



Existujúci stav


SR4 č.2577

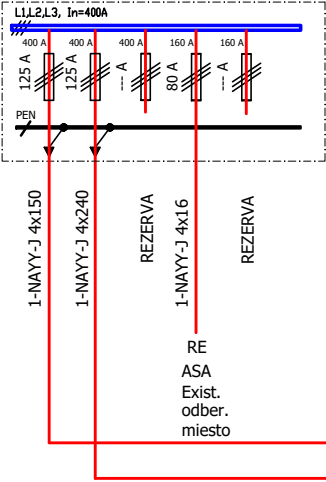

SR5 + RE

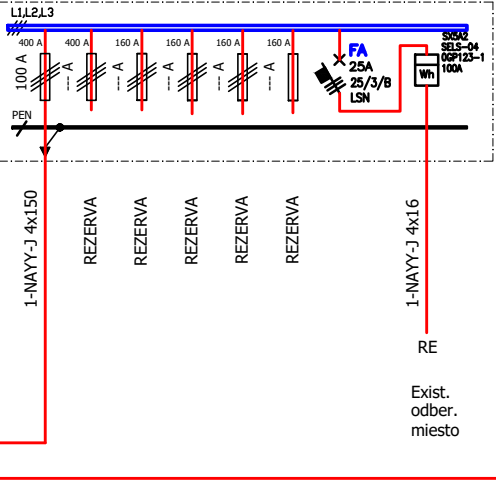


SR4 č.2291

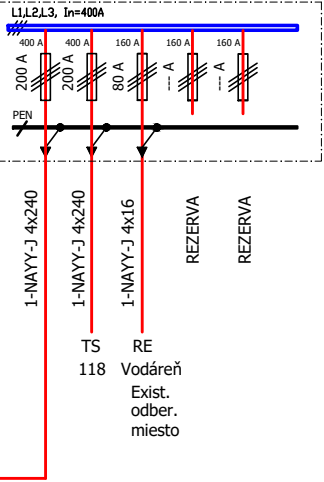


Navrhovaný stav


Presunutá
SR4 č.2577

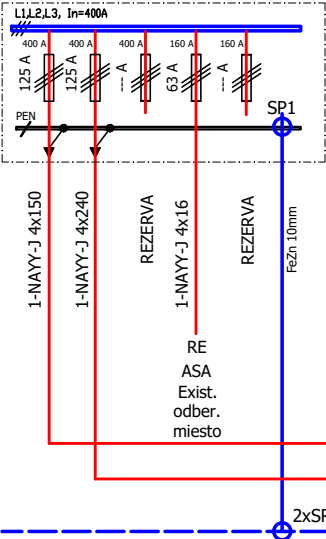

Presunutá
SR5 + RE

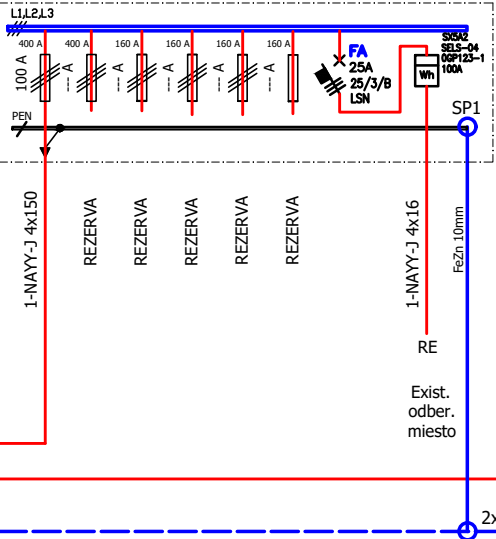


Nová skriňa
SR4 č.2291

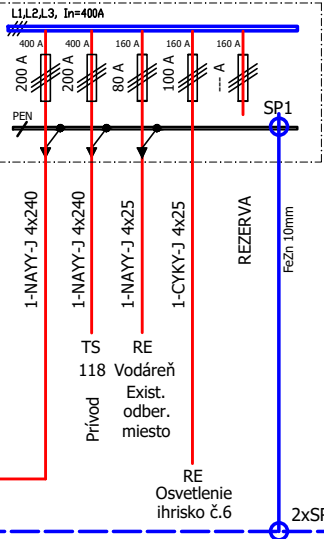

FeZn 30x4mm

ROZMEROVÝ NÁČRT

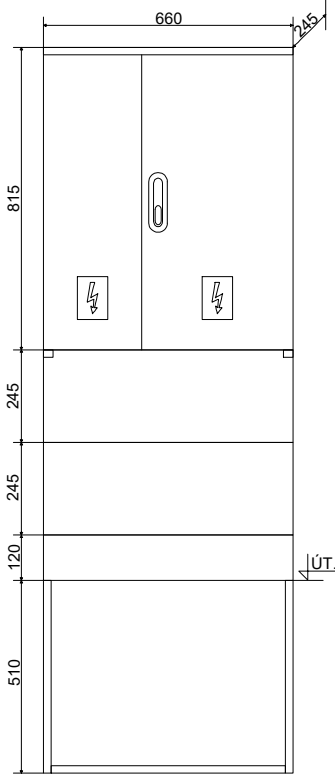

TYP: SR 4 - F663 W 2/3 P2 IP2x

VÝROBCA: HASMA, s.r.o.

MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035

ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B

PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C

STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x

MENOVITÝ PRÚD: DO 400A

OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODLA STN 332000-4-41)	
	NORMĀLNĀ PREVĀDZKA	PORUCHA
3NPE,AC,50Hz,400V/TN-C	KRYTOM,IZOLĀCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA

Poznámka:

- Treba dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti pri križovaní a súběhu podzemných a nadzemných vedení podľa STN 73 6005
- Treba dodržať ochranné pásmo pre vonkajšie podzemné vedenie VN 22 kV, 1 m podľa zákona 251/2012 Z.z. par.43



1. PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ, INVEŠTOR SPOLU S DODÁVATELOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ

PODLA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPIROVANIE TOHTO PROJEKTU. PROJEKT JE VYPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ KONANIE, OBSAHUJE STAVBU TECHNICKÝ ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGĀNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, PRETO NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽITIE PROJEKTU NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

HIP:	Vypracoval:	Kontroloval:	Projektovanie elektrických zariadení Peter Končitík Lomonosovova 6 917 08 Trnava	
Ing. Dušan Krupala	Peter Končitík			
Investor: Mesto Trnava - Trhová 3, 917 71 Trnava Názov a miesto stavby:			Stupeň:	PPSP
REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU SLÁVIA FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU Č.6 PARC.ČÍSLO: 3540/12, 3540/4 Časť: Elektrická káblové rozvody DS NN			Dátum:	08/2020
			Formát:	2 A4
			Číslo zákazky:	0505/2020
Názov výkresu:			Mierka:	Číslo výkresu:
Prehľadová schéma zapojenia DS NN				E04