


NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODLA STN 332000-4-41:2007)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
3PEN,AC,50Hz,400V/TN-C	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3NPE,AC,50Hz,400V/TN-C-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3NPE,AC,50Hz,400V/TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

±0,000 = +146,10 m n. m. Výškový systém Balt p.v.


PODLA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPIROVANIE TOHTO PROJEKTU. PROJEKT JE VYPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ KONANIE, OBSAHUJE STAVBU TECHNICKÝ ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, PRETO NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽITIE PROJEKTU NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

HIP:	Vypracoval:	Kontroloval:	Projektovanie elektrických zariadení Peter Končítik Lomonosovova 6 917 08 Trnava	
Ing. Dušan Krupala	Peter Končítik			
Investor: Mesto Trnava - Trhová 3, 917 71 Trnava Názov a miesto stavby:			Stupeň:	PPSP
<b>REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU SLÁVIA FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU Č.6 PARC.ČÍSLO: 3540/12, 3540/4</b>			Dátum:	08/2020
			Formát:	2 A4
			Číslo zákazky:	0505/2020
Časť: Elektrická káblová prípojka NN				
Názov výkresu:			Mierka:	Číslo výkresu:
<b>Prehľadová schéma zapojenia rozvádzača RE</b>				<b>E04</b>

# RE- typ REplast.P

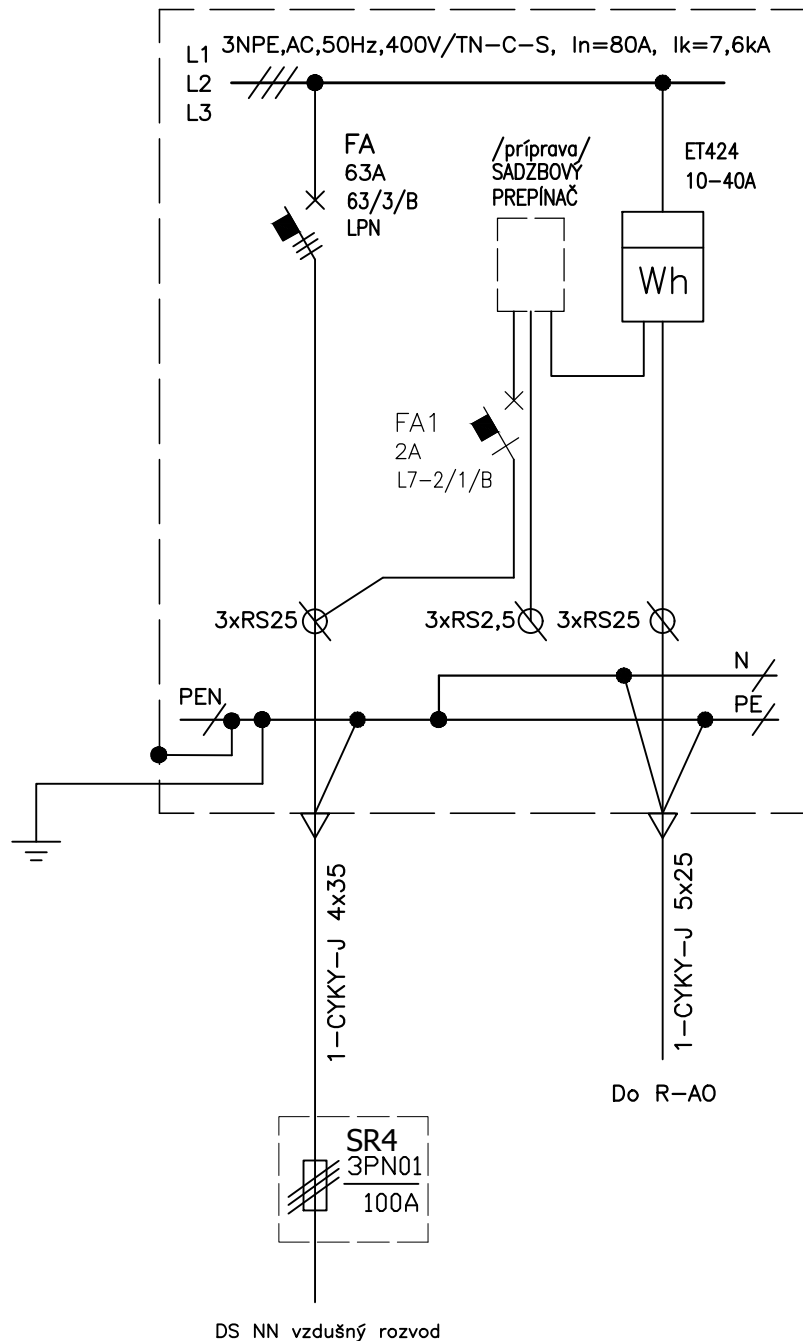

## ROZMEROVÝ NÁČRT

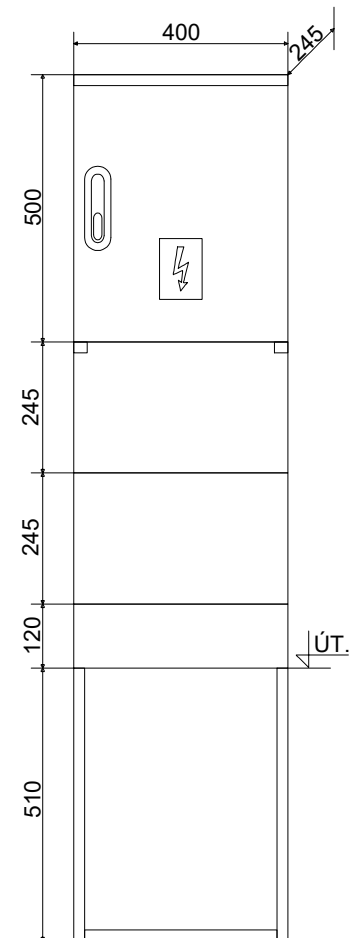

TYP: RE 1.0 F403 W 63A P0  
 VÝROBCA: HASMA, s.r.o.  
 MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035  
 ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B  
 PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA  
 NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C-S  
 STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20  
 MENOVITÝ PRÚD: DO 63A  
 OCHRANA PRI PORUČE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA