


Zostava s napinakom - S1:

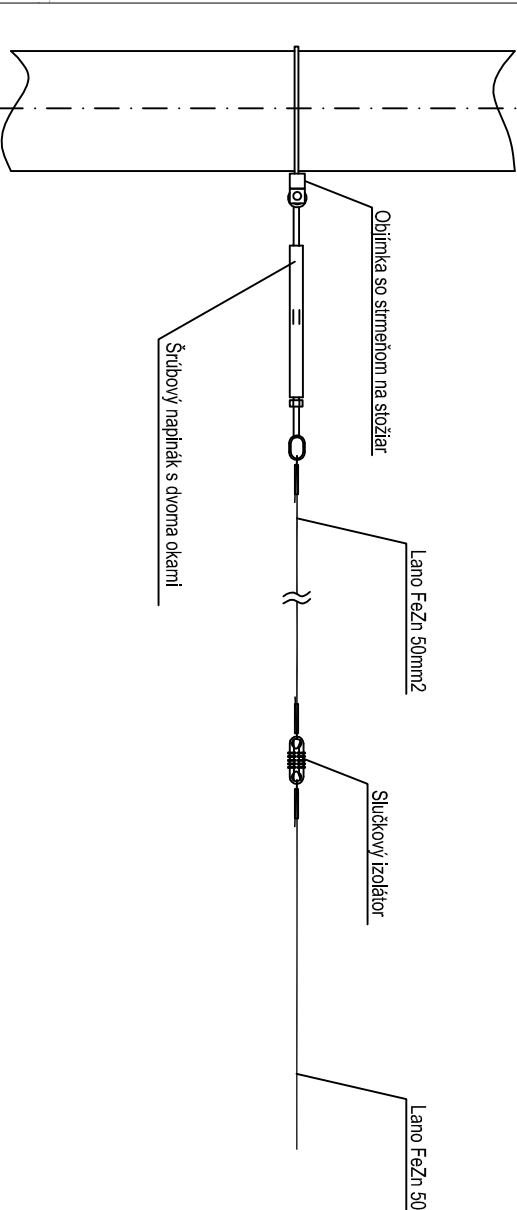

LEGENDA:

- == Existing cable support 2x Cu100mm2
- == Existing cable support 2x Cu100mm2
- == Existing cable support 2x Cu100mm2
- == Existing cable support 2x Cu100mm2

Základné technické údaje:

Napätiová sústava: 2 DC 750V + a - pod v trojfázovom vodíde

Ochrana pred úrazom el. prúdom:

Ochrana pred úrazom el. prúdom v sieti 2 DC 750V IT:

Ochrana pred dotykom neizolovaných vodičov (ochrana pobíbovou STN EN 50 122-1 čl. 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.1.4)

Ochrana pred dotykom neizolovaných vodičov (ochrana pobíbovou STN EN 50 122-1 čl. 6.2.1, 6.2.2, 7.3.1)

- uzamčenie trakčnej siete STN EN 50 122-1 čl. 6.2.1, 6.2.2, 7.3.1

- uzamčenie trakčnej siete STN EN 50 122-1 čl. 6.2.1, 6.2.2, 7.3.1

- uzamčenie trakčnej siete STN EN 50 122-1 čl. 6.2.1, 6.2.2, 7.3.1

Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov 2302/18

600-00

VYPRACOVANÉ	HL. NÁZ. PROJEKTU	ZHOTOVITEĽ
Ing. Peter Jachto	ING. L. CHROMÝ	
ZOD. PROJEKTANT:	TECH. KONTROLA	
Ing. Peter Jachto	Ing. Peter Jachto	
OBJEDNÁVATEĽ:		
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A košice 04.0.11		
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OPRÁV. KOŠICE	
STAVBA:		
MOSTNÝ OBJEKT TRIEDA KVP - MOSKOVSKÁ TRIEDA - rekonštrukcia	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2018/202/01
	STUPEŇ:	DRSDP
	BAŤKA:	07/2018
	OPRÁV.:	6.4.4
	MIERKA:	1:200
PRÍLOHA:	ČÍSLO PRÍLOHY:	SÍŤOVKA
Situácia		2