

SCHÉMA VEREJNÉHO OSVETLENIA


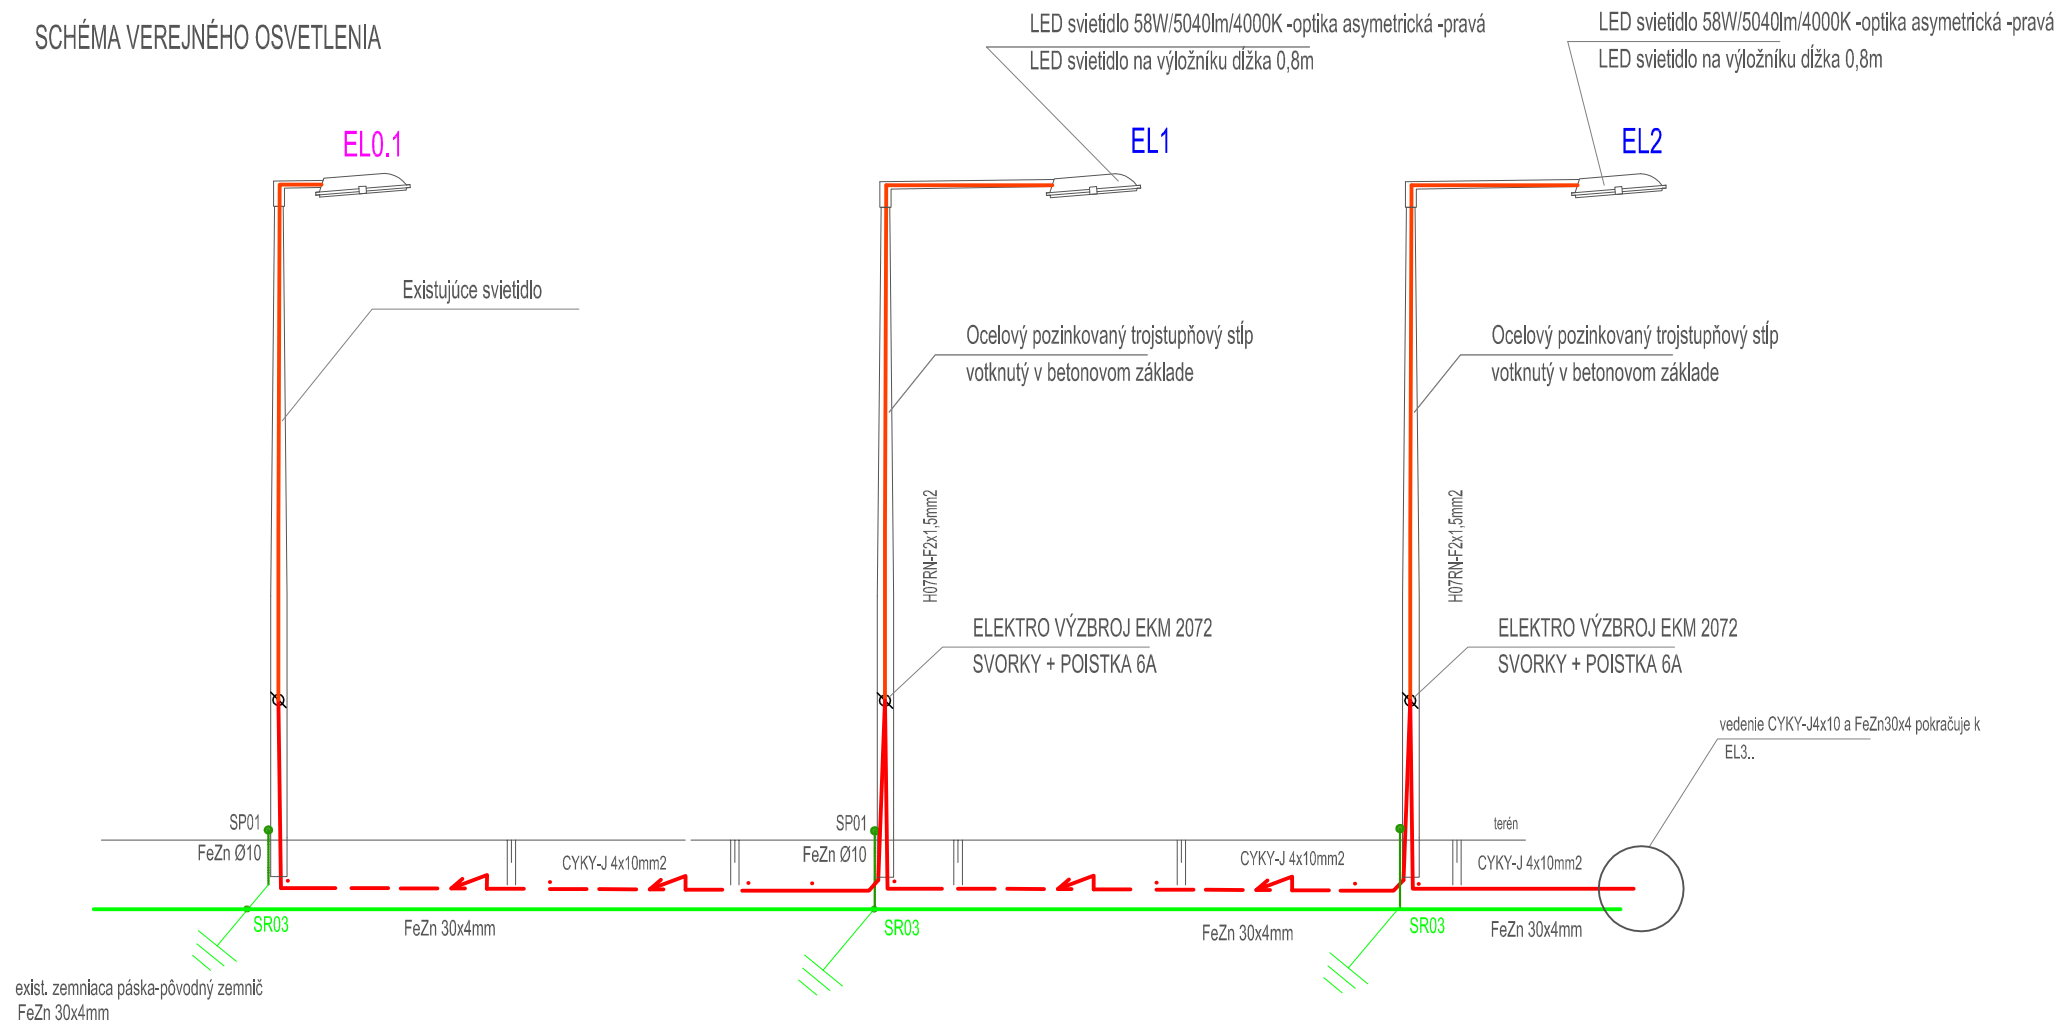


SCHÉMA ZAPOJENIA NN ROZVODU

LEGENDA :

NAPÁJACIA SÚSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C,
OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03
OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIU, KRYTOM, ZÁBRANOU
- PRI PORUCHE - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- OCHRANNÝM POSPÁJANÍM
PROSTREDIE : VI. PODLA STN 33 2000-5-51:2010



ZÁKAZKA:

PARKOVISKO OKRUŽNÁ 7-9 A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - PD

OBJEKT: SO02- VEREJNÉ OSVETLENIE

PRÍLOHA: VEREJNÉ OSVETLENIE -SCHÉMA ROZVODU TYP B

INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71, Trnava

KRAJ: TRNAVSKÝ

OKRES: TRNAVA

K.Ú.: TRNAVA

AUTOR NÁVRHU:

ING. JURAJ SERAFÍN

NAVRHOL - VYPRACOVAL:

ING. JURAJ SERAFÍN

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. PETER VONŠ

KONTROLOVAL:

ING. LUKÁŠ ROLKO



DAQE Slovakia s.r.o.

Príbrinova 62, 010 01 Žilina

+421 908 047 197

piltonak@daqe.sk

+421 904 274 782

vons@daqe.sk

ČÍSLO ZÁKAZKY:

DÁTUM:

11/2019

STUPEŇ:

DSPRS

MIERKA:

FORMÁT

1 x A4

ČÍSLO PRÍLOHY:

03.1

SÚPRAVA: