
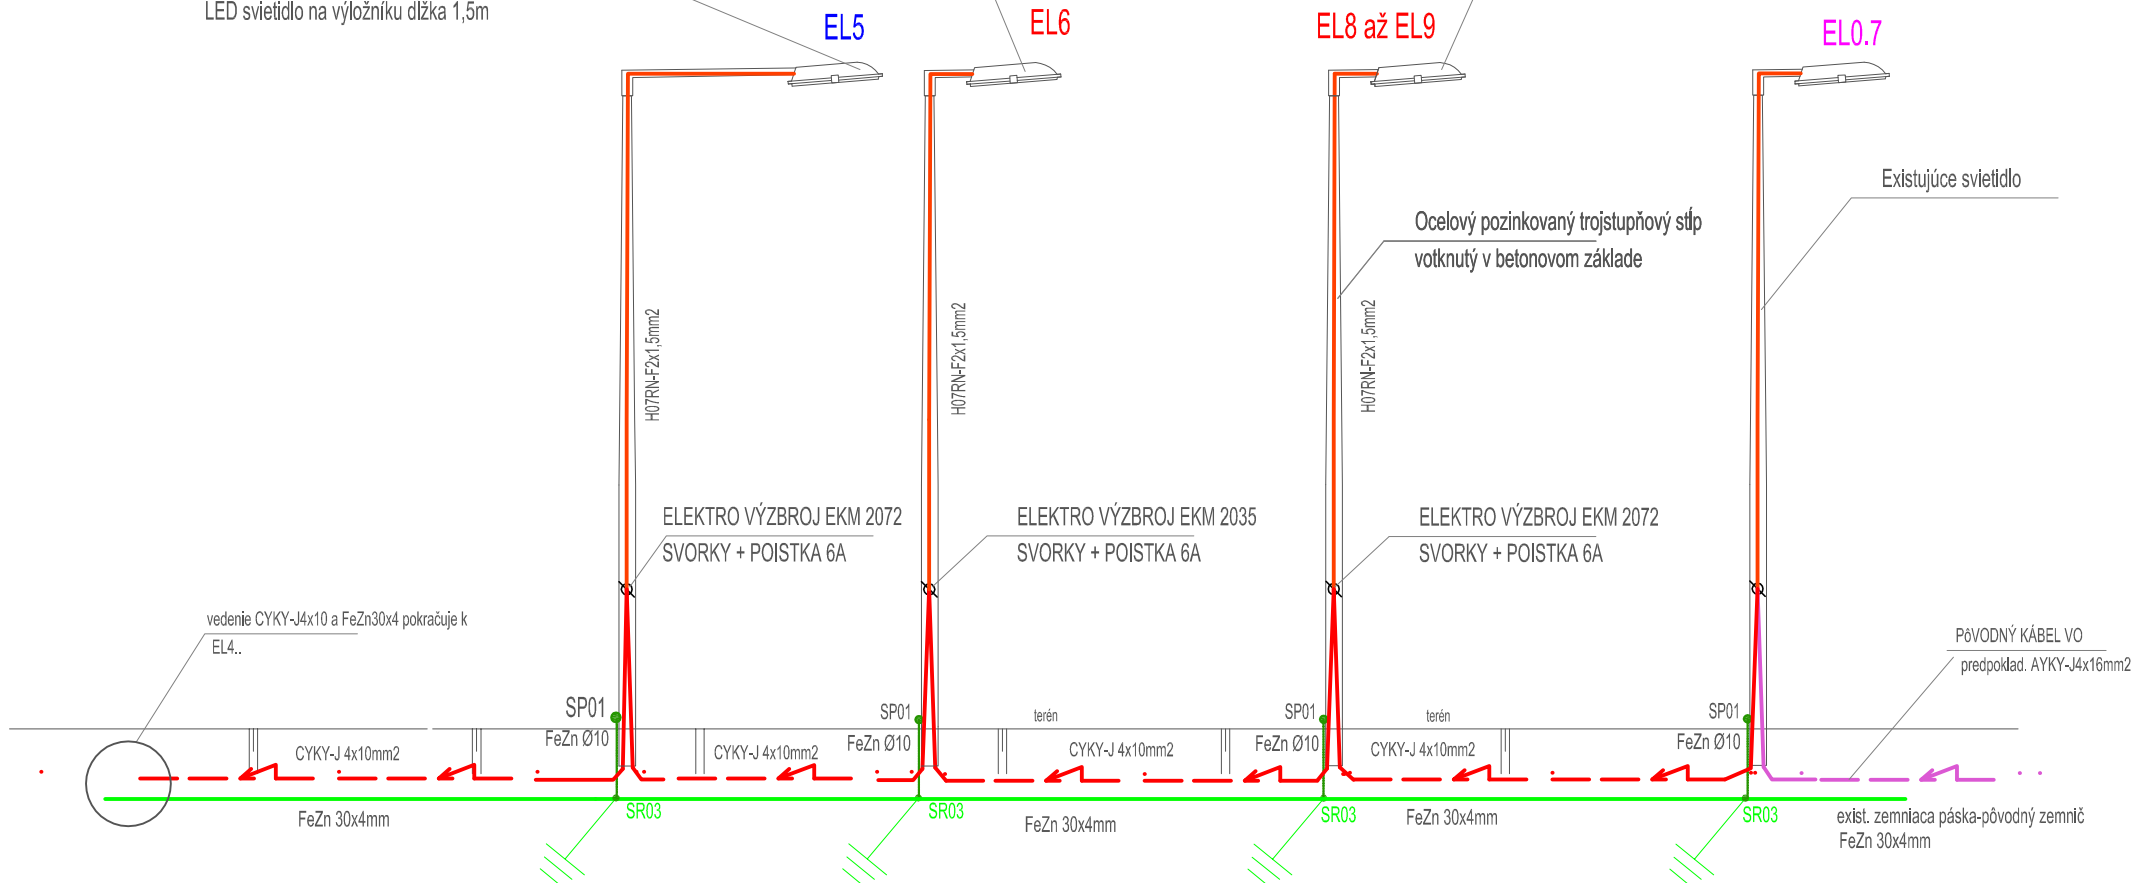



## SCHÉMA VEREJNÉHO OSVETLENIA




LEGENDA :

NAPÁJACIA SÚSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C,  
OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03  
OCHRANA ŽIVÝCH ČASŤÍ – IZOLÁCIU, KRYTOM, ZÁBRANOU  
– PRI PORUCHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
– OCHRANNÝM POSPÁJANÍM  
ROSTREDIE : VI. PODLA STN 33 2000-5-51:2010

## SCHÉMA ZAPOJENIA NN ROZVODU



ZÁKAZKA:		<b>PARKOVISKO OKRUŽNÁ 7-9 A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - PD</b>		 <b>DAQE Slovakia s.r.o.</b> Pribrnava 62, 010 01 Žilina +421 908 047 197 pltonak@daqe.sk +421 904 274 782 vons@daqe.sk	
OBJEKT:		<b>SO02- VEREJNÉ OSVETLENIE</b>			
PRÍLOHA:		<b>VEREJNÉ OSVETLENIE -SCHÉMA ROZVODU TYP A</b>		ČÍSLO ZÁKAZKY:	
INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71, Trnava				DÁTUM: 11/2019	
KRAJ: TRNAVSKÝ		OKRES: TRNAVA		STUPEŇ: DSPRS	
AUTOR NÁVRHU:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		MIERKA:	
ING. JURAJ SERAFÍN		ING. PETER VONŠ		FORMÁT: 1 x A4	
NAVRHOL - VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:		ČÍSLO PRÍLOHY: 03.3	
ING. JURAJ SERAFÍN		ING. LUKÁŠ ROLKO		SÚPRAVA:	