Zp - Navrhovaný líniový žlab, M1: 5

REZ

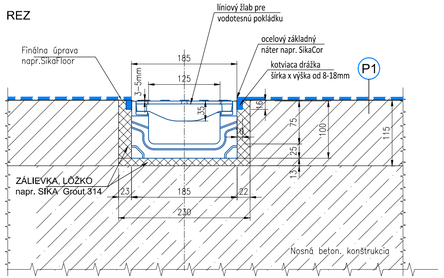

BOKORYS

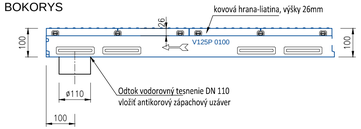

MOSTKOVÝ ROŠT

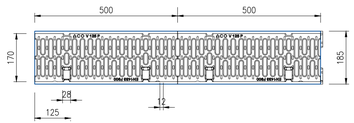

AXONOMETRIA

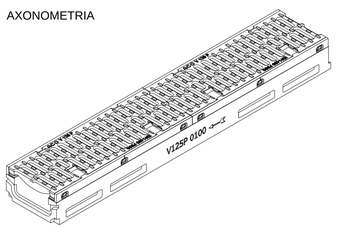

Poznámky

– Navrhovaný líniový žlab bez spádu s bezpečnostnou drážkou pre vodotesnú pokládku, trieda zaťaženia D400/E600, liatinová hrana výška 28mm, liatinový mostkový rošt napr. KTL s bezšrobovou aretáciou napr. Powerlock a s bezpečnostnou drážkou pre vodotesnú pokládku. Telo žlabu masívne z polymerbetónu, nenasiakavé s vysokou odolnosťou voči priečnemu aj pozdĺžnemu prejazdu, napríklad ACO POWER DRAIN V125/150P.
– Navrhovaný líniový žlab osadiť 5mm pod hornou hranou finálnej úrovne podlahy
– Kovová hranu žlabu pred aplikovaním pevnostnej malty a finálnej úpravy je potrebné odmastiť !
– Stykovanie dielcov previesť VODOTESNE ZA POUŽITIA POLYSULFIDOVÉHO TMELU.
– Zápachový uzáver je riešený antikorovým sifónom, ktorý sa vkladá do odtoku DN100 na dne žlabu.
– Napojenie hydroizolácie pod žlabom bude riešene prostredníctvom antikorového medzidielu.
– Žlab bude prevádzkovaný ako odparovací, s integrovaným tesnením pre vodotesné pripojenie.
ROZMERY šírka 185mm–svetlá šírka 125mm, výška 100mm, dĺžka 1000mm

Detail riešenie dilatácie prechádzajúcej cez žlab je potrebné upresniť pri realizácii.

OSADENIE ŽLABU TREBA PREVIESŤ PODĽA ZÁSAD VÝROBCU.

– PÔVODNÝ ŽLAB NA PODLAŽÍ 1NP, 1PP, 2PP, 3PP BUDE VYBÚRANÝ. PRIESTOR SA ROZŠÍRI, MECHANICKY DOČISTÍ PODĽA POTREBY OSADENIA NOVÉHO ŽLABU /dosekanie, narezanie, .../.

Riešenie dilatácie prechádzajúcej cez žlab,
M1:10

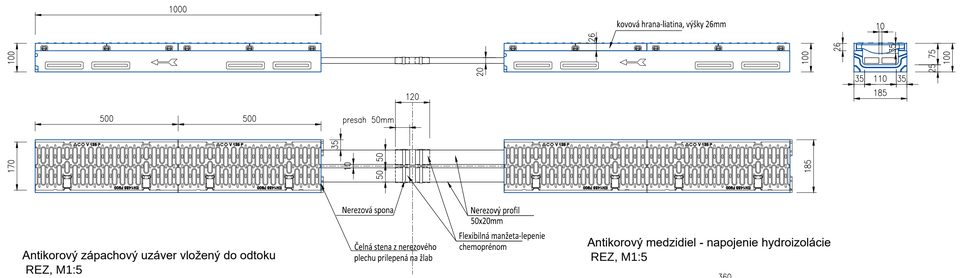

Antikorový zápachový uzáver vložený do odtoku
REZ, M1:5



Antikorový zápachový uzáver vložený do odtoku
PôDORYS, M1:5



Antikorový medzidiel - napojenie hydroizolácie
REZ, M1:5



Antikorový medzidiel - napojenie hydroizolácie
PôDORYS, M1:5



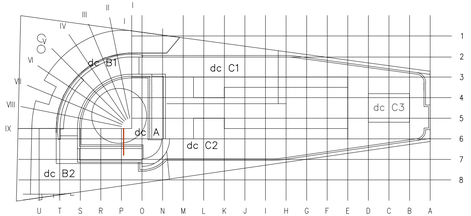

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA

+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA	A R C H I T E K T I A . B . K . P . Š . spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 N O B E L O V A 3 4 TEL: 02 / 43 41 26 98 E-mail: architekti@bkps.sk	
G.P. :	A B.K.P.Š. spol. s.r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02		
AUTORI :	Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK	ELTER constructions s.r.o. TRNAVSKÁ 61 821 01 BRATISLAVA TEL.,FAX: (02) 4333 7809 www.elter.sk elter@elter.sk	
HIP :	Ing. L.TAUSINGER		
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ	
NÁZOV STAVBY:	OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA		
ČASŤ:	E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA	DÁTUM 06.2019	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH :	DETAIL Zp-NAVRHOVANÝ LÍNIOVÝ ŽLAB	MIERKA 1:10 FORMÁT 5A4 STUPEŇ RP	E.20