



Bratislava, 18.05.2021


Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podmienok č. 3

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Lávky cez Chorvátske rameno – Lávka č. 2**“ vyhlásenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 26.03.2021 pod značkou 2021/S 060-152171 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 77/2021 zo dňa 29.03.2021 pod značkou 16705 – MNA, bola dňa 07.05.2021 doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 3:

Môžete prosím identifikovať inžinierske siete na priloženej mape z KP. Hĺbku ich uloženia a možnosti prekládky?

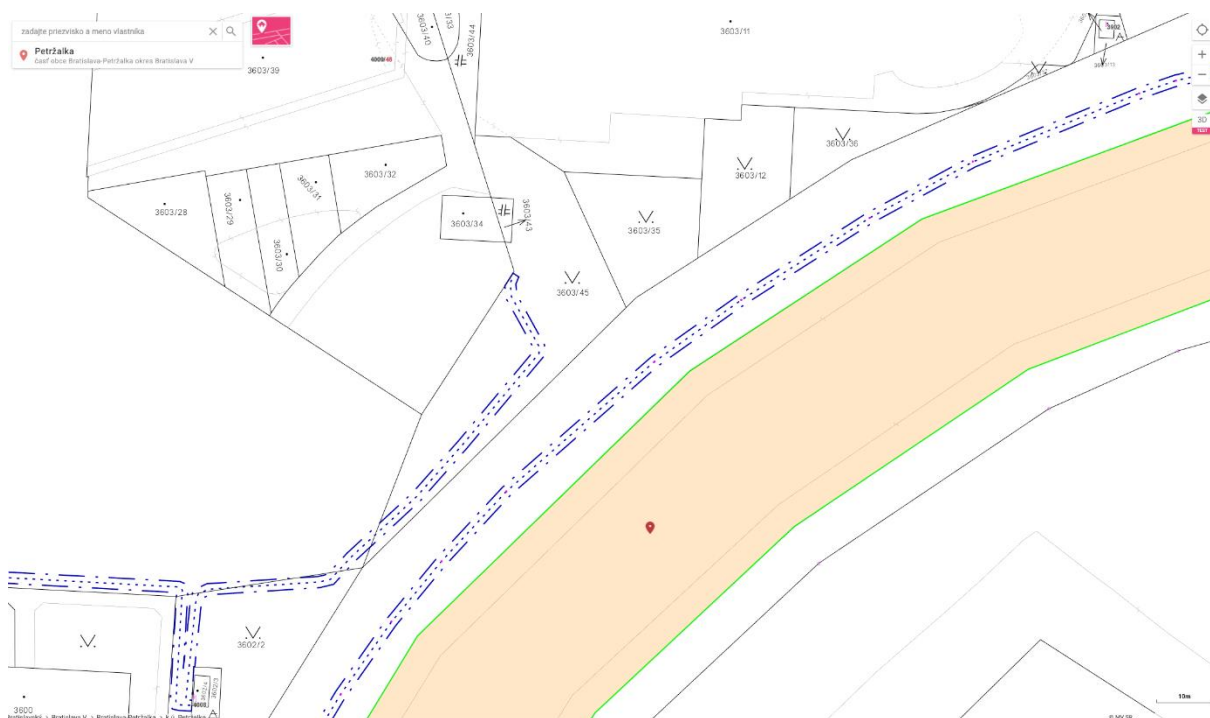

Odpoveď č. 3:

Sieť, na zaslanej mape súbežne s Chorvátskym ramenom, je trasa podzemného káblového vedenia veľmi vysokého napätia - VVN 110kV. Štandardná hĺbka uloženia je 1,3 m. Ochranné pásmo káblového vedenia je v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 1 m na obe strany vedenia plus šírka koridoru káblovej trasy 0,5 m. V ochrannom pásme káblového vedenia nie je možné umiestniť stavbu (napr. pilier pre lávku). Ostatné siete vyznačené na mape sú podzemné trasy nízkeho napätia - NN s rovnakým ochranným pásom.

V prípade potreby prekládky sietí je vhodné takúto položku zahrnúť do výkazu bilancii stavby.



Vyhlasovateľ prekládku daných sietí aktuálne neplánuje, ale ani v budúcnosti nevylučuje. Odporúčame prihliadať na záujem Hlavného Mesta SR Bratislava realizovať projekt „Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke“ v čase ukončenia realizácie/výstavby projektu NS MHD, ktoré je naplánované na 4Q/2023.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania