


M = 1: 200

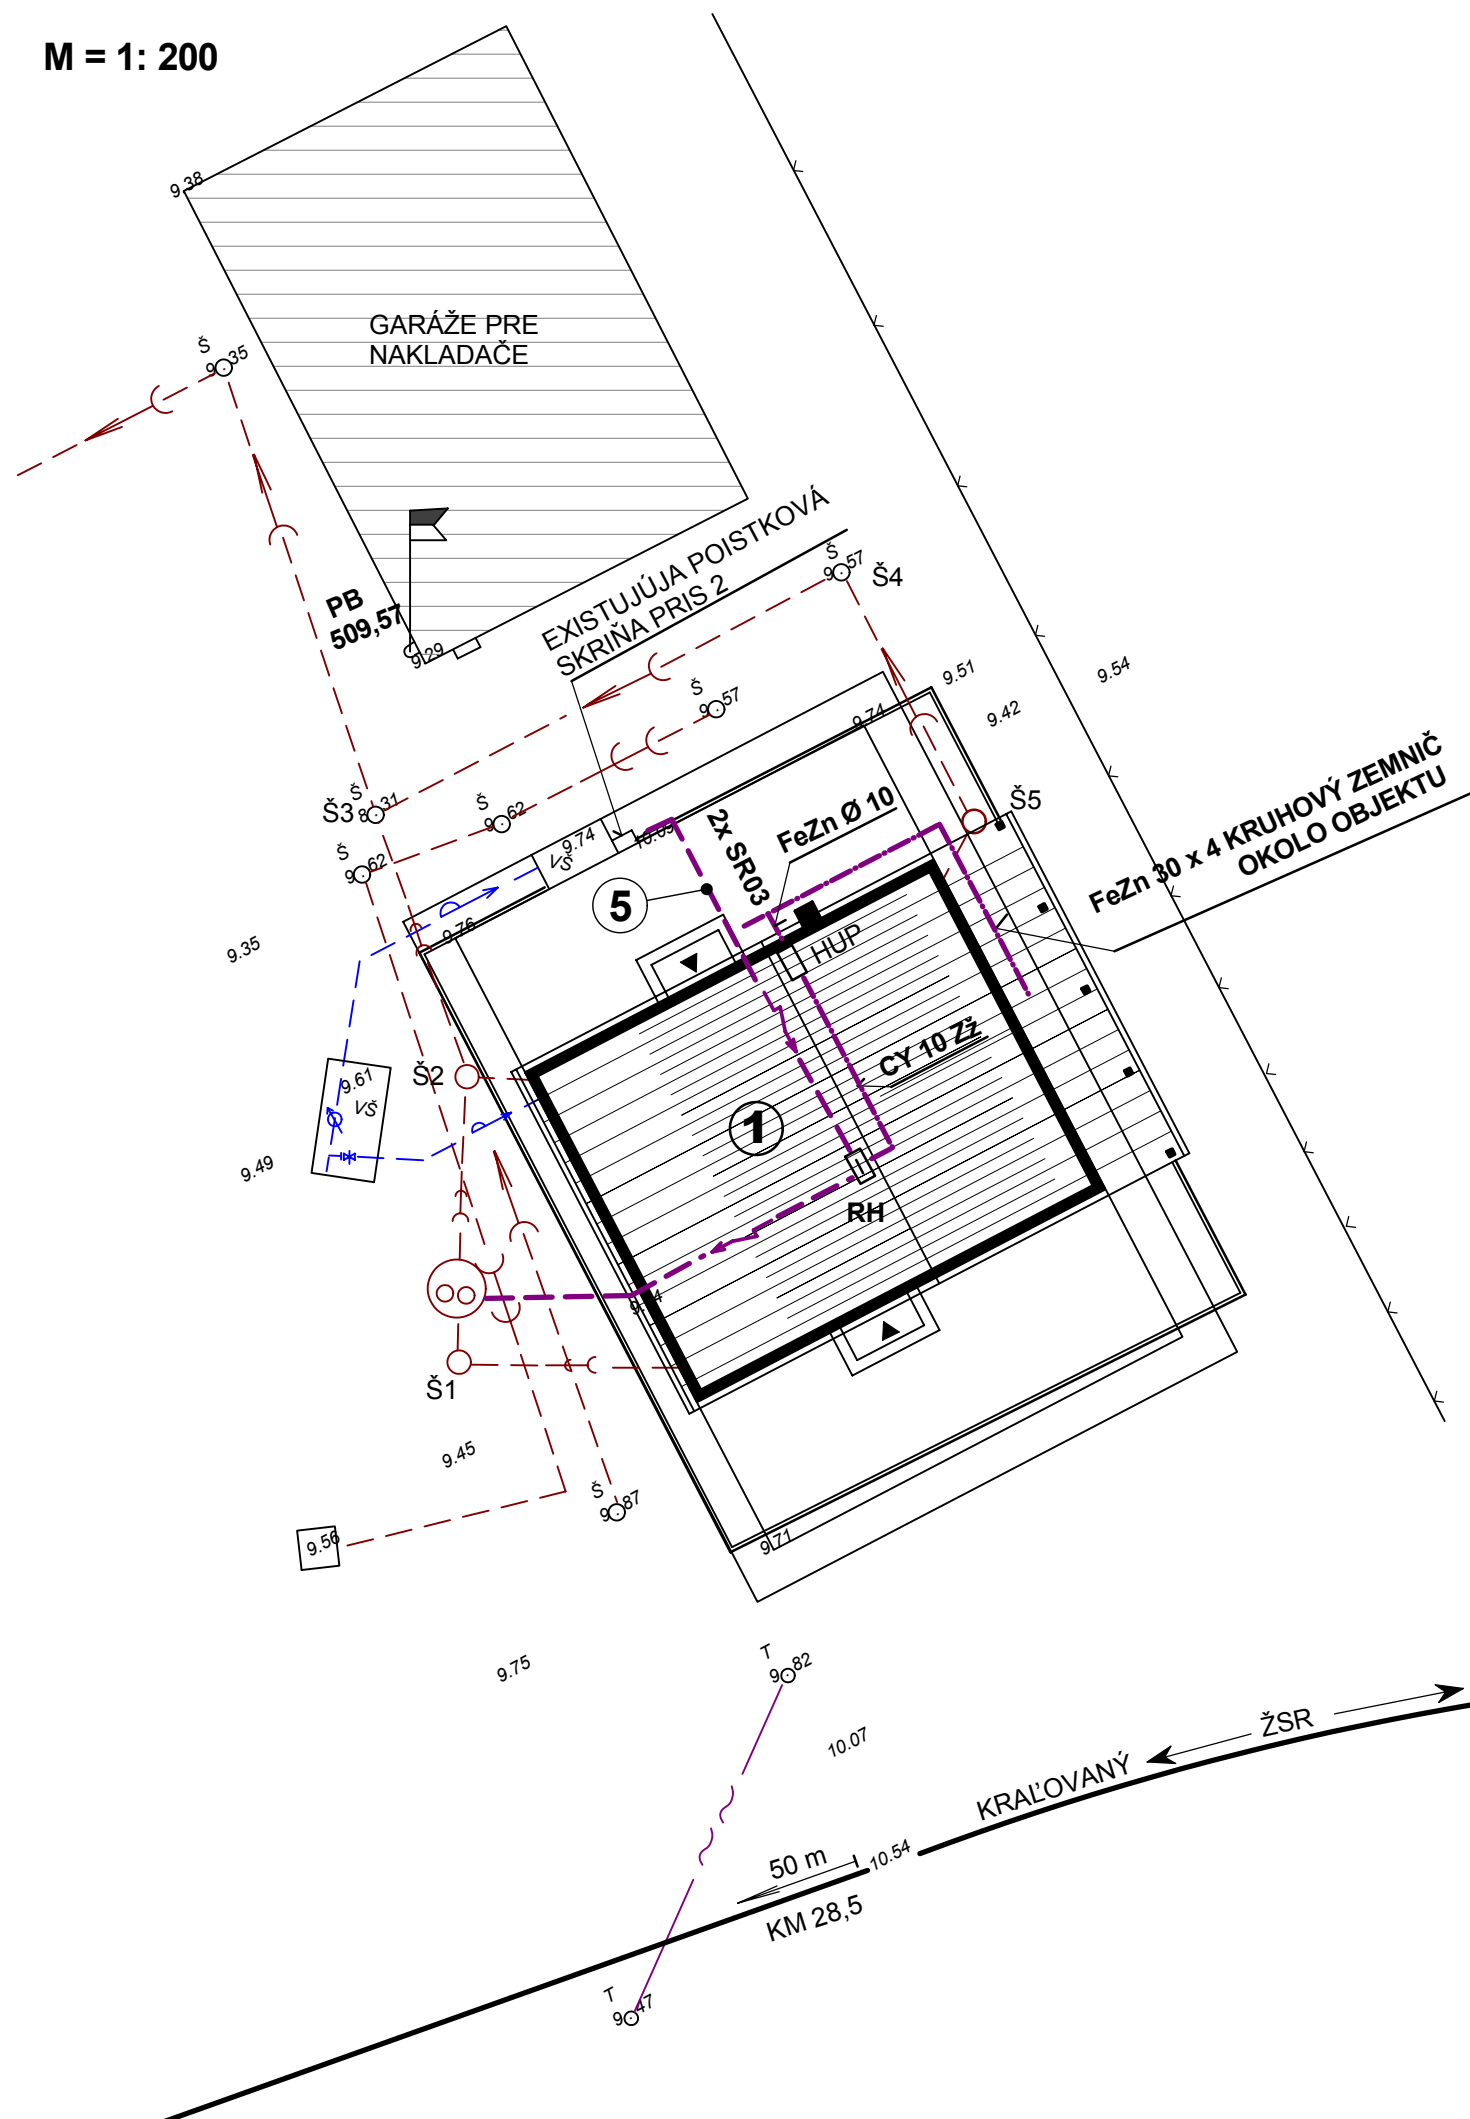

SO - 01 ①

SOCIÁLNO - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
ZOSTAVA 8ks KONTAJNEROV 6,055 x 2,435 x 3,350 m

SO - 05 (5)

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA
KÁBEL CYKY 4B x 10 mm² díl. 14,0 m

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA PRE MČOV
KÁBEL CYKY 3C x 2,5 mm² díl. 15,0 m

RH

ROZVÁDZAČ VNÚTORNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

EXISTUJÚCE OPLOTENIE

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA (SPLAŠKOVÁ) DO ŽUMPY

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ

VZDUŠNÉ TELEFÓNNE VEDENIE

vš 


VODOMERNÁ ŠACHTA

PRIS ☐

PRÍPOJKOVÁ ELEKTRICKÁ SKRIŇA

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ POŽIADAŤ O PRESNÉ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ, KTORÉ MÔŽU BYŤ REALIZÁCIOU STAVBY DOTKNUTÉ.

V PRÍPADE VÝSKYTU KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU NAVRHOVANEJ KANALIZÁCIE S PODZEMNÝMI INŽINIERSKÝMI SIEŤAMI JE POTREBNÉ DODRŽAŤ STANOVENÉ ODSUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 60 05, STN 38 64 10 A ZÁKONA 656 / 2004.


$$\pm 0,000 \equiv 510,05$$

D.1.4 Elektroinštalácia a elektrická prípočka							ZVÁZOK Č.										
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL PLODOVÁ													
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK															
STAVEBNÍK				LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66													
MIESTO STAVBY		K.ú.ORAVSKÝ PODZÁMOK		PARCEL. ČÍSLO						288/8							
OKRES		DOLNÝ KUBÍN		KRAJ		ŽILINSKÝ				KLASIFIKÁCIA STAVBY							
						1		2		7		3					
NÁZOV STAVBY Sociálno prevádzková budova MES Oravský Podzámok							DÁTUM		10/2012								
							MIERKA		M 1: 200								
							STUPEŇ		PSP, RS								
OBSAH VÝKRESU							Situácia elektrickej prípojky							ČÍSLO VÝKRESU		D 1.4.2.01	