

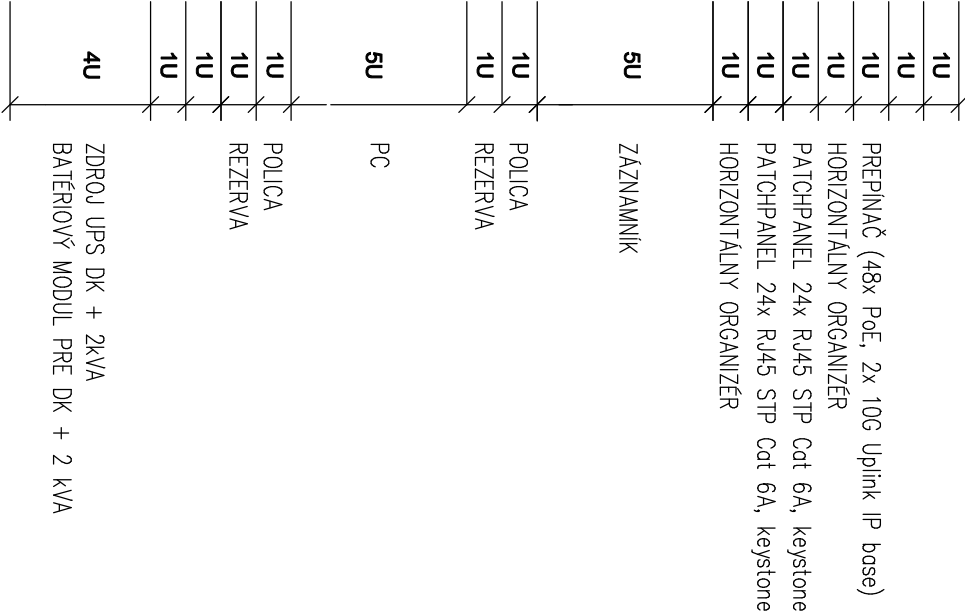


RACK

19" SKRIŇA 27U

ČELNÝ POHľad

M 1:10

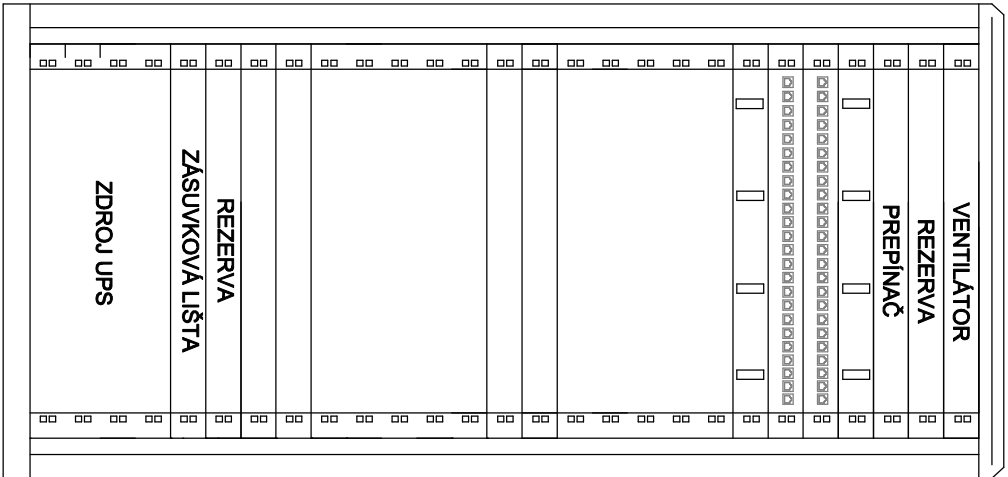

POZNÁMKA :

ROZVOD ŠTRUKTÚROVANEJ KÁBELÁŽE MEDZI DÁTOVÝM ROZVÁDZAČOM A ZÁSUVKAMI 2xRJ45/s, Cat.6A, BUDE REALIZOVANÝ KÁBLAMI U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A/LSOH, VEDENÝMI V RÚRKACH.

KÁBLE PRE ROZVOD ŠTRUKTÚROVANEJ KÁBELÁŽE PONECHAŤ V REZERVE:

- V DÁTOVOM ROZVÁDZAČI – V DĹŽKE 2m
- V PRÍSTROJOVÝCH KRABICIACH – ZÁSUVKY – V DĹŽKE 20cm
- V MIESTE VÝVODU – V DĹŽKE 2m, AK NIE JE PREDPISANÉ INAK

DÁTOVÉ ZÁSUVKY BUDÚ OD ROVNAKÉHO VÝROBCU AKO SILNOPRÚDOVÉ ZÁSUVKY. ZÁSUVKY A RÚRKY BUDÚ ČIERNE.

ROZVODNÝ SYSTÉM 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S (NAPÁJANIE) OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

ROZVODNÝ SYSTÉM 2 DC 2-60V, SELV SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V SIETI TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

MALE NAPATIE SELV A PELV PODLA STN 33 2000-4-41, 2007, KAP. 414 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 414.2

Zodp. projektant PS, SO:	Autor:	Kontroloval :
Ing. Miroslav DROTÁR	Ing.arch Alexander LAMI	Ing. Doqnor DROTÁROVÁ
Investor: mesto Košice		
Stavba: DOLNÁ BRÁNA – ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM		
SO 03 – SLABOPRÚD		
Obsah:		Arch. č.:
RACK		AN19/42.03.SL-3