
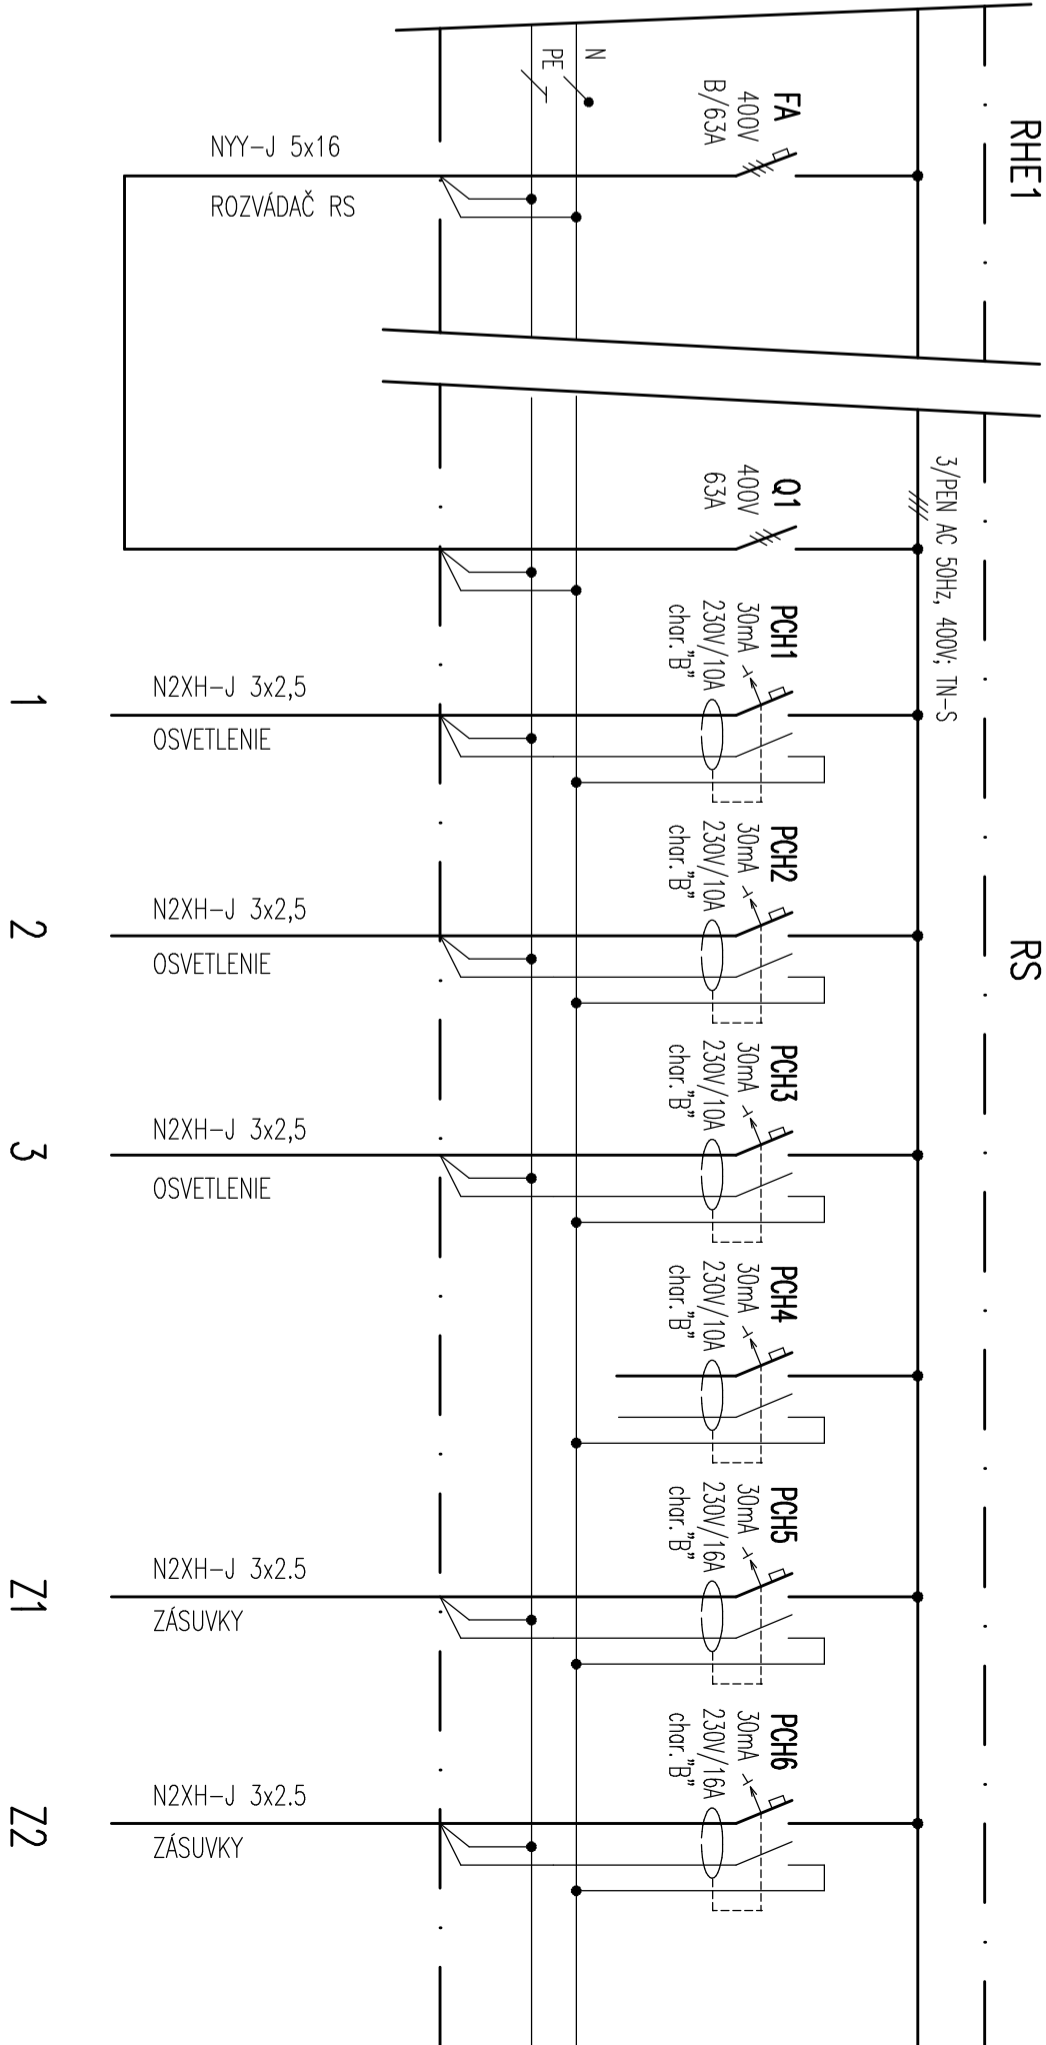


ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/N/PE AC 50 Hz, 400V, TN-S
OPATRENIA NA OCHRANU PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM
: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA


Zodp. projektant PS, SO:	Autor:	Kontroloval :
Inž. Miroslav DROTÁR	Inž. Alexander LAMI	Inž. Dagmar DROTÁROVÁ
		
Inž. DAČMĀR DROTĀROVĀ HUSKOVĀ 87, 040 23 KOŠICE		
Investor: mesto Košice		
Stavba: DOLNĀ BRĀNA – ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM	Kľúčové v.: –	Počet A4: 4
	Mierka: –	
	Dátum: NOVEMBER 2019	
	Druh dokumentácie: PROJEKT	
Obsah:	Arch. č.:	
ROZVĀDZĀČĚ	AN19/42.02.E0–5	



Obsah:	Arch. č.:	
ROZVĀDZĀČĚ	AN19/42.02.E0–5	


02

RS – ČASŤ 2

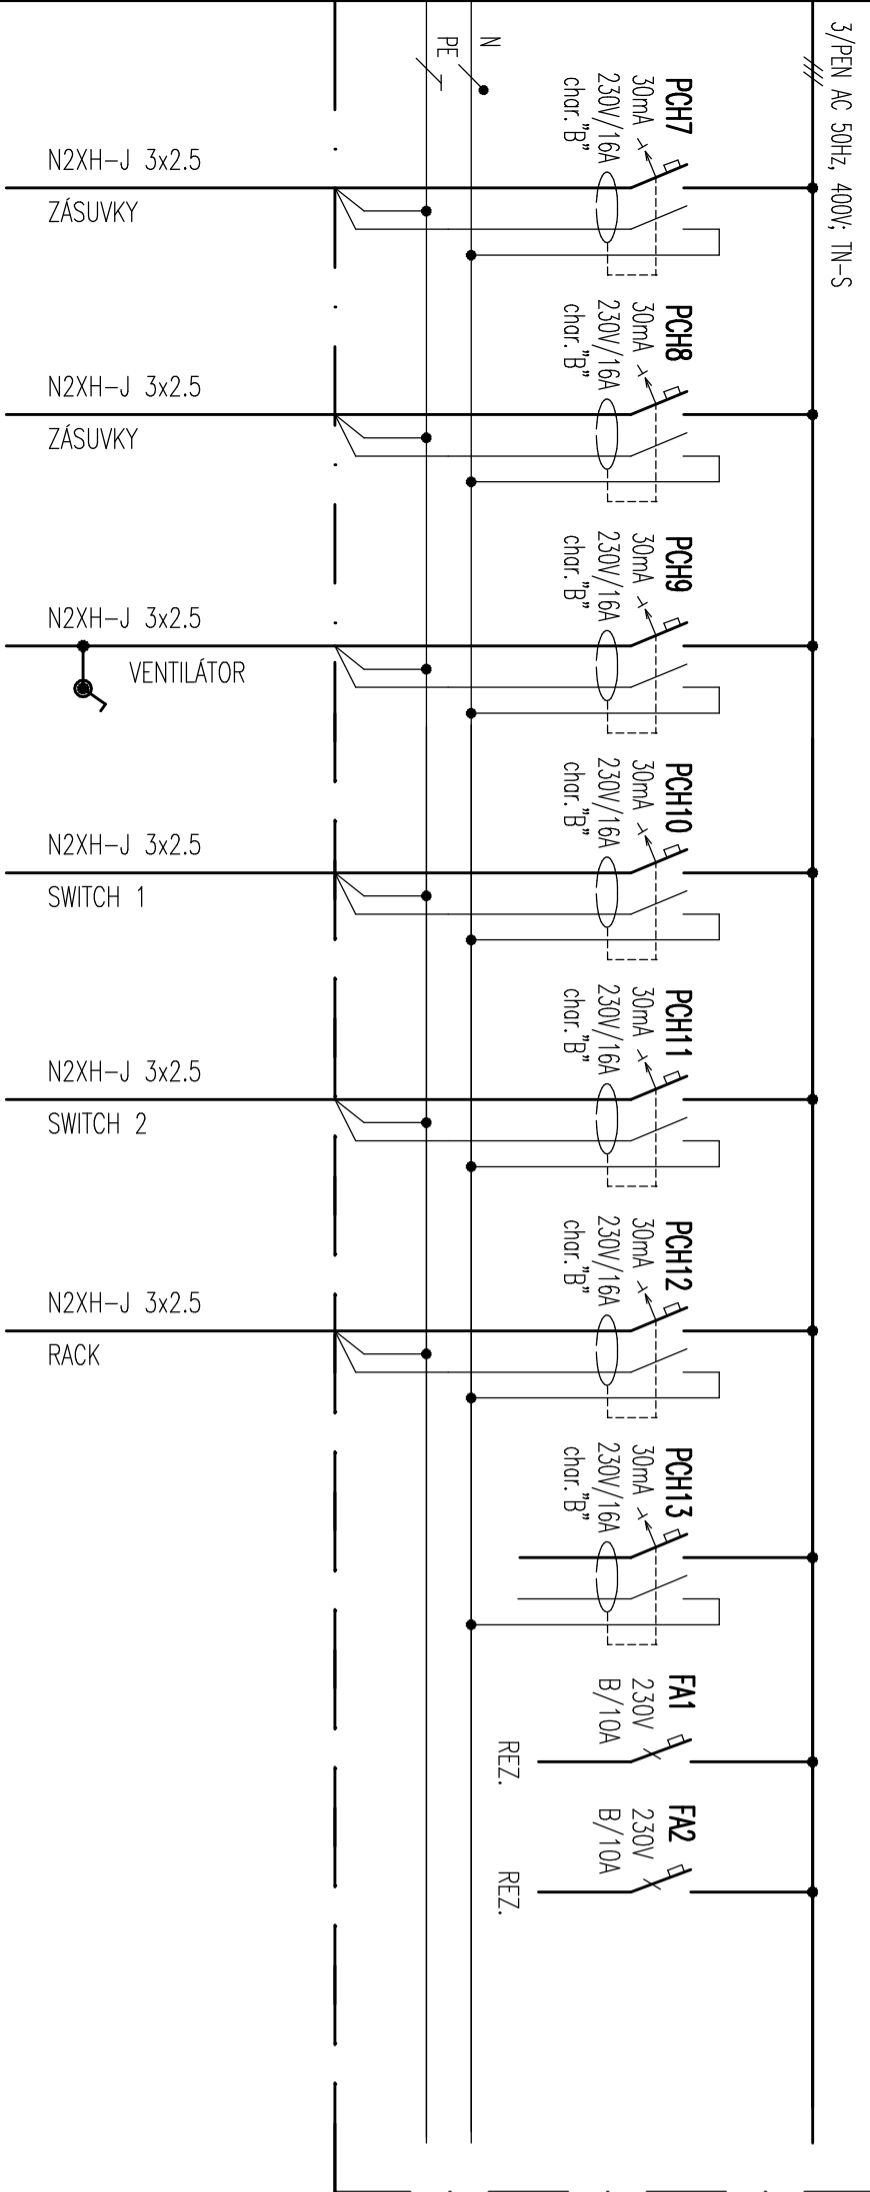

Obsah:	Arch. č.:	
ROZVĀDZĀČĚ	AN19/42.02.E0–5	

03

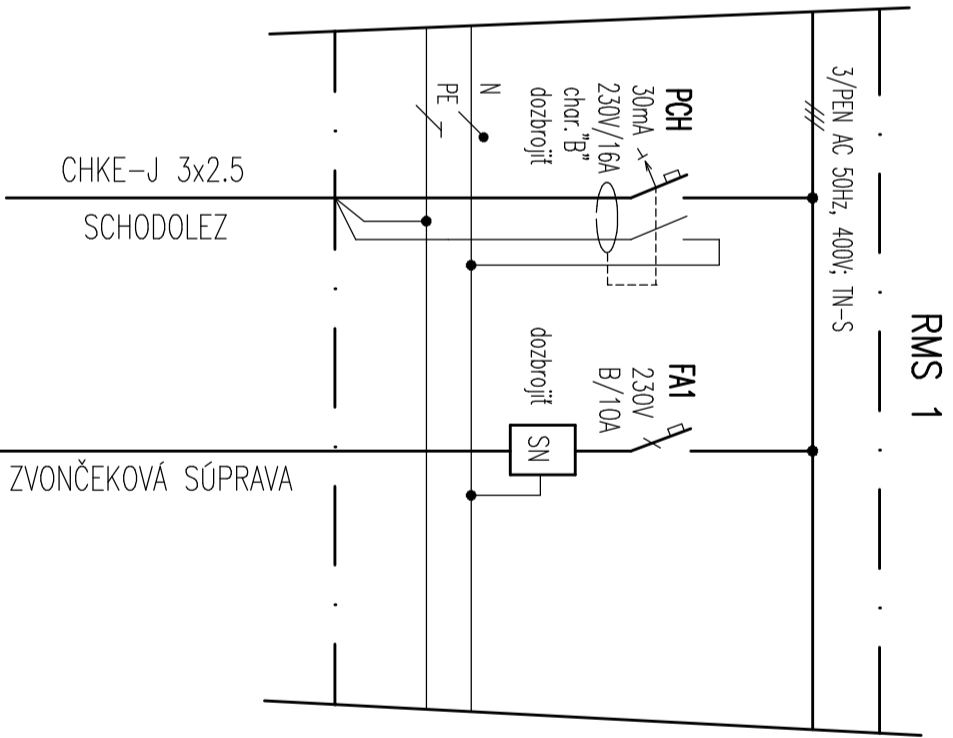

POZNĀMKA
ROZVĀDZĀČ RMS1 JE EXISTUJÚCI
BUDE DOZBROJENÝ V ZMYSLE TOHOTO VÝKRESU.

Obsah:	Arch. č.:	
ROZVĀDZĀČĚ	AN19/42.02.E0–5	

04