



PÔDORYS KOTOLNE

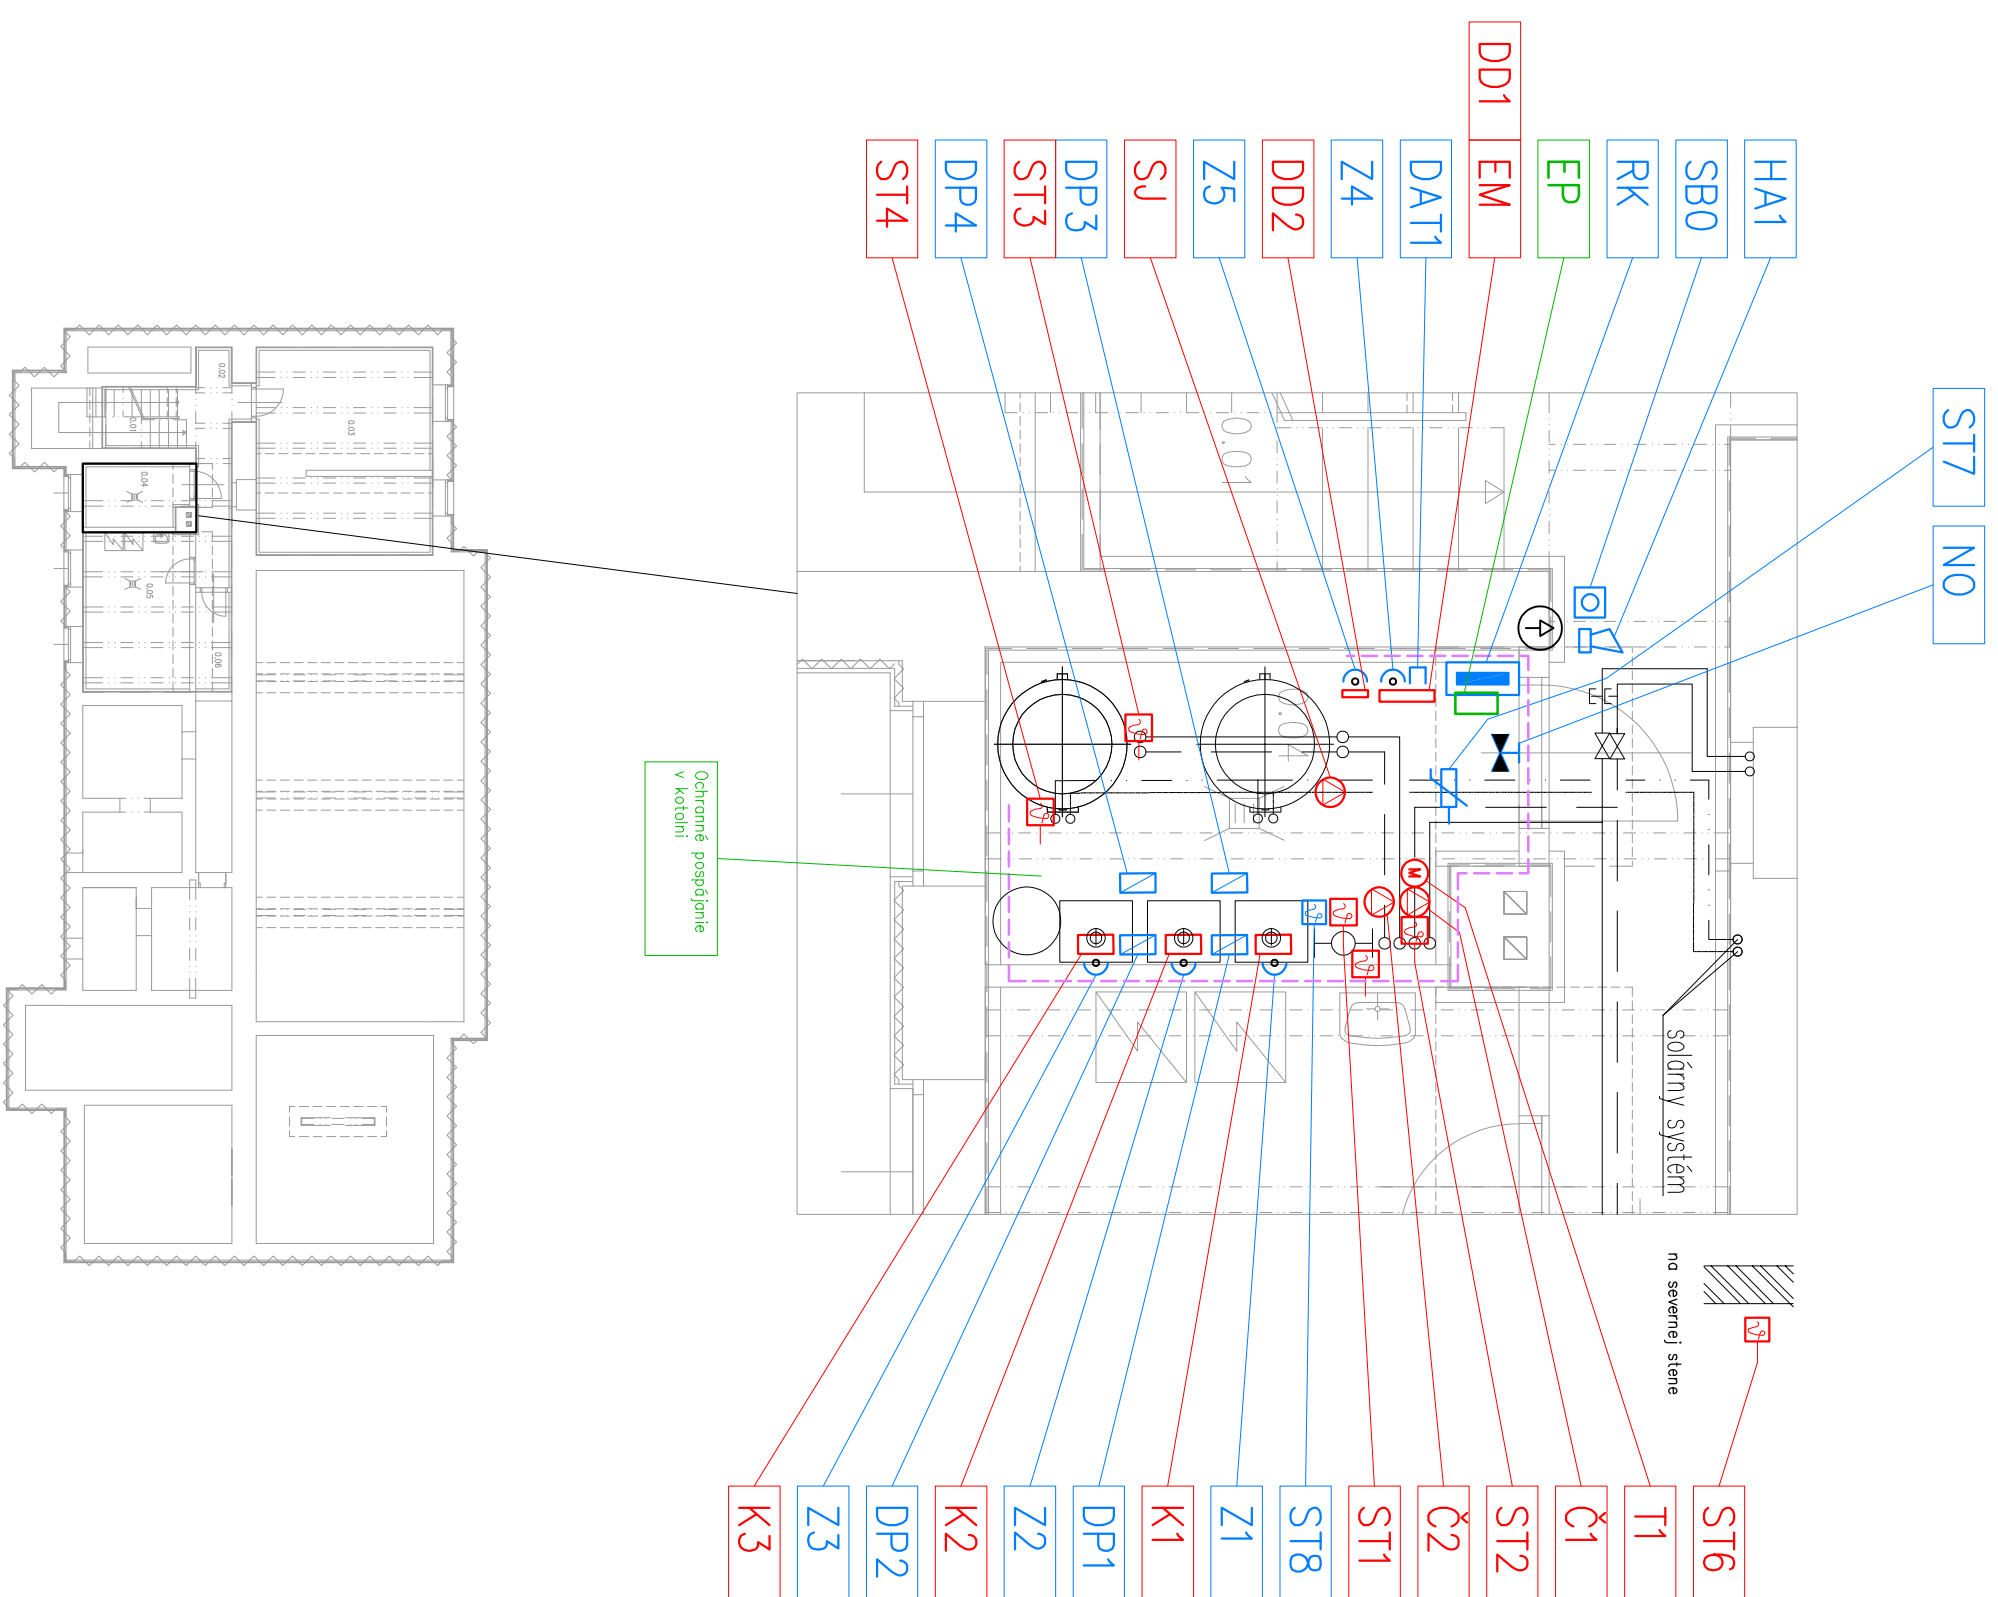

PÔDORYS STRECHY

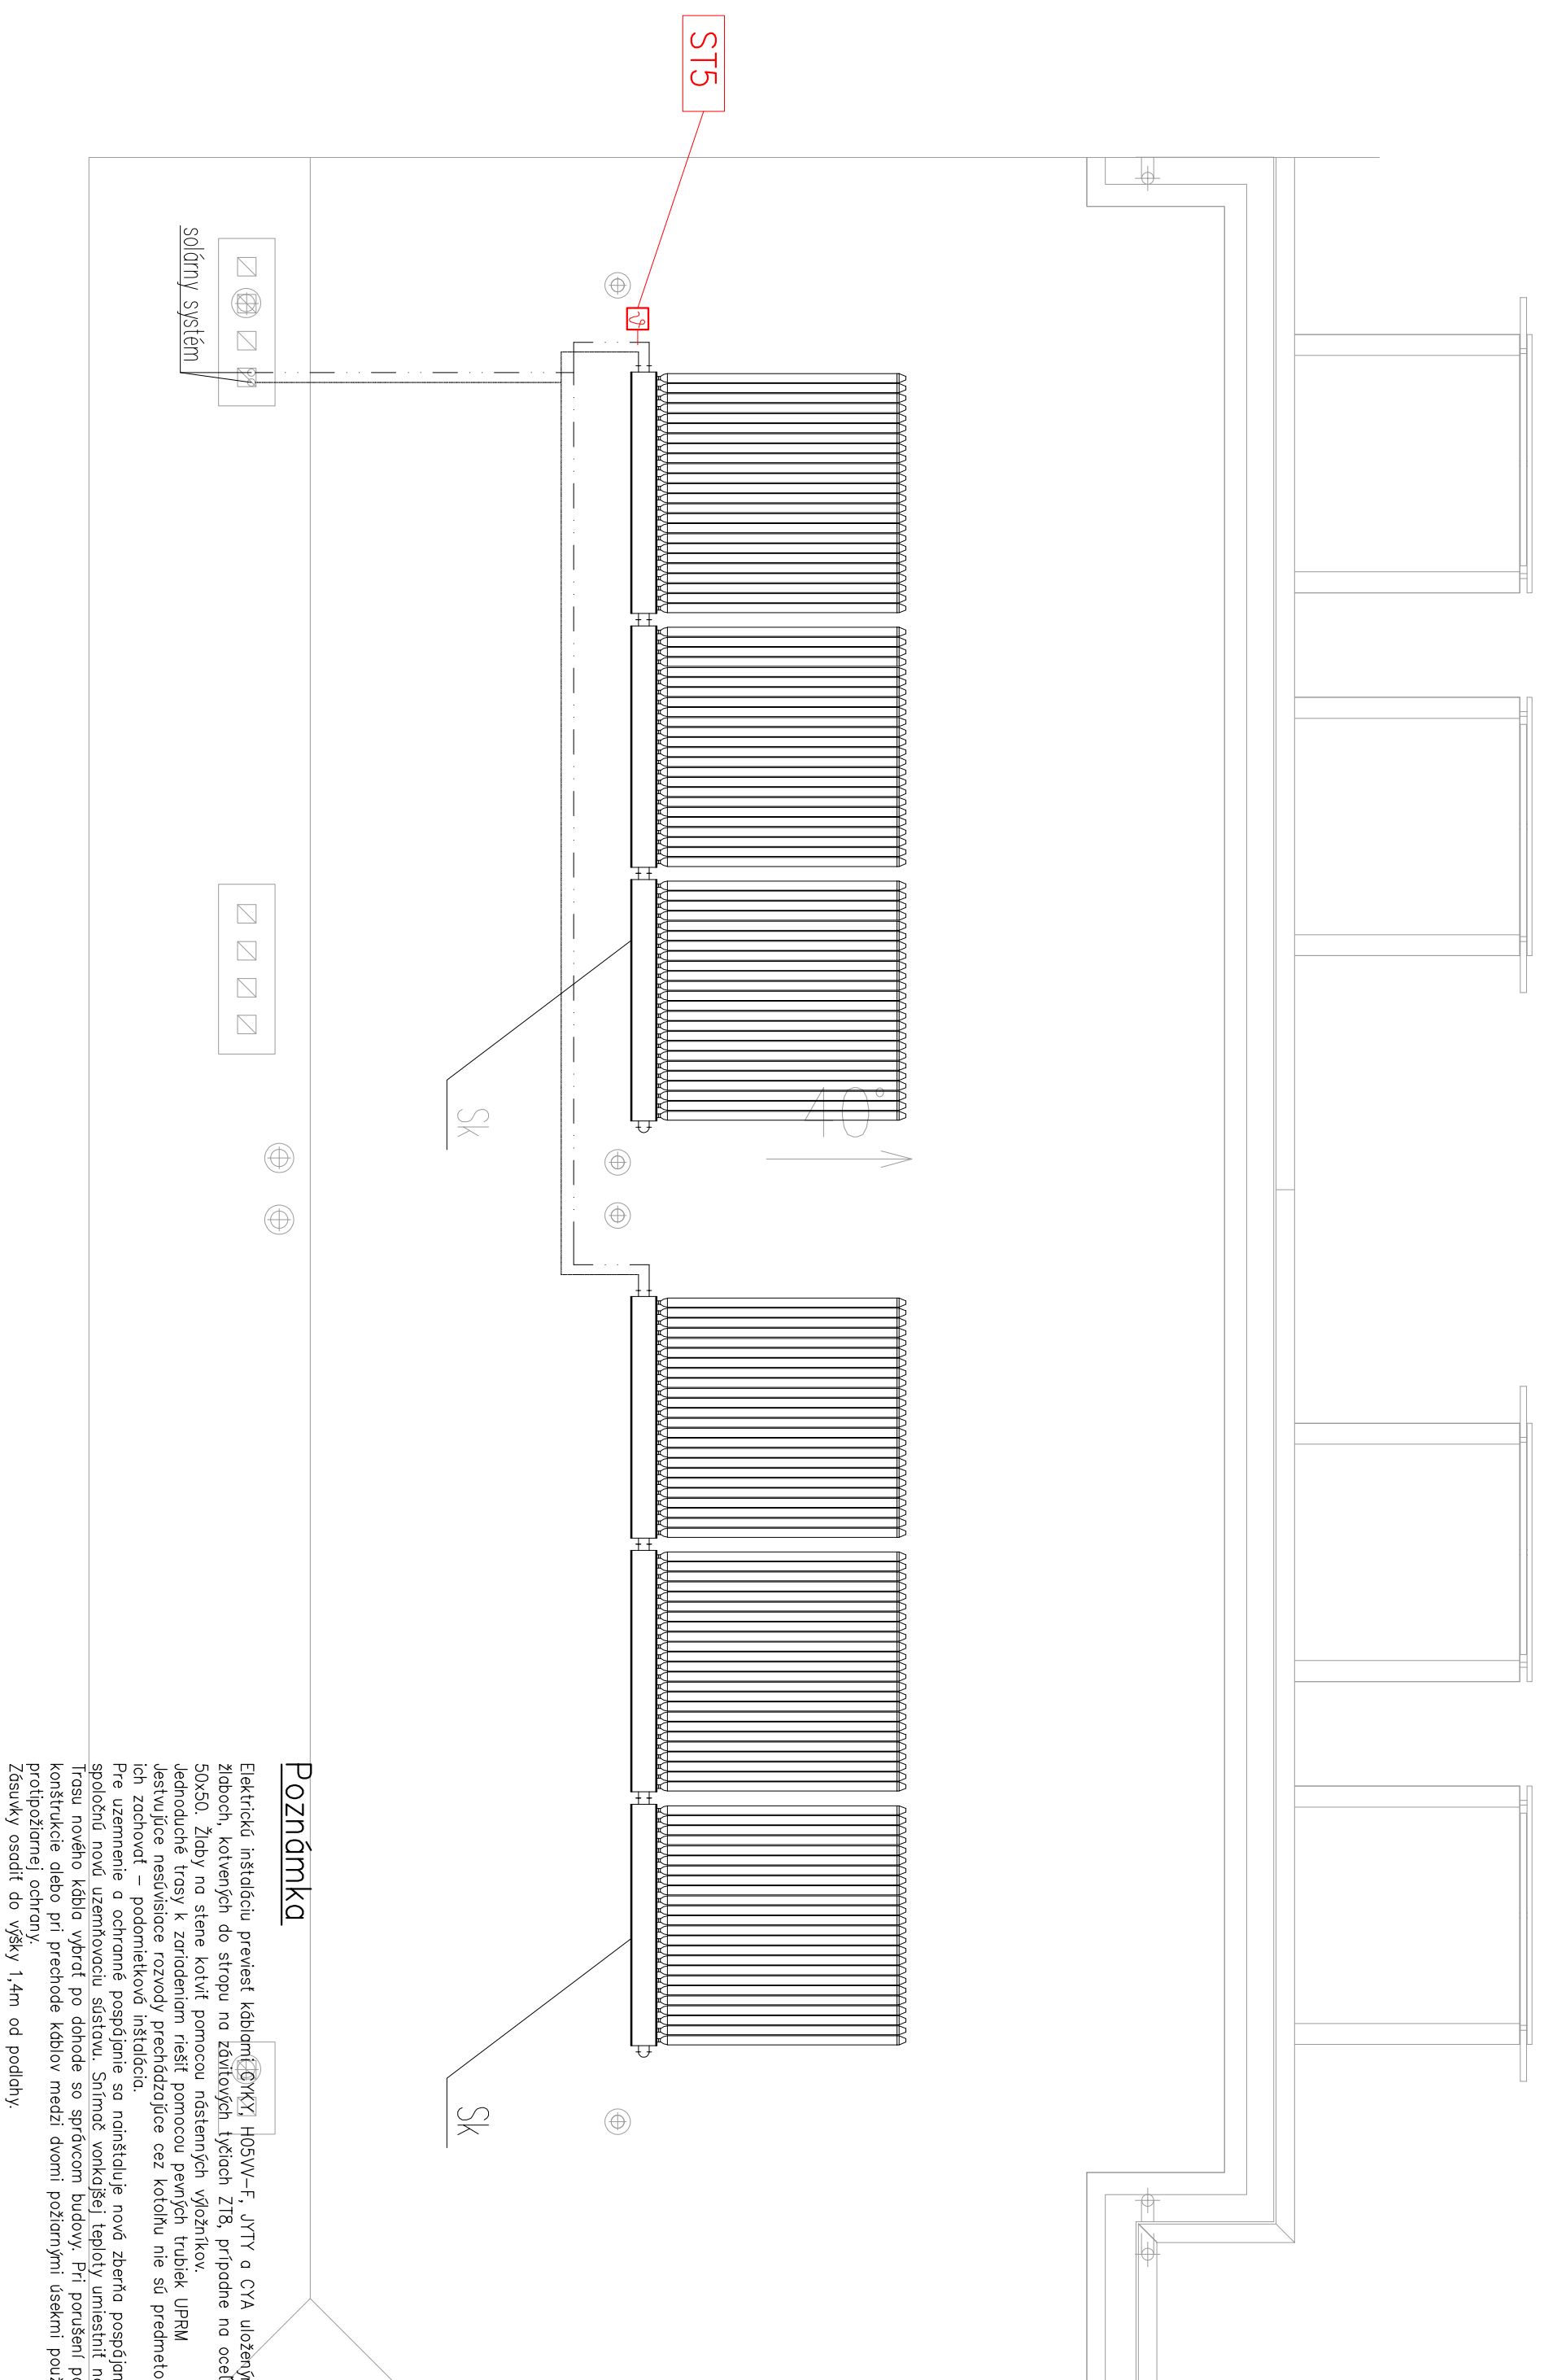

LEGENDA:

K1-3	Zberný prvok kombinovaný kotel WESSMANN Victoria 200 W, (19-32 kW), 0 = 3,16 m3/m2
Č1	Oberovacie elektronické čerpadlo GRUNDOS ALPHA2 25-40 180 (230V, 11W)
Č2	Oberovacie elektronické čerpadlo GRUNDOS MAGMA 25-40 (230V, 42W)
T1	PROCESSION ZINEVA/AAO VENTIL ESBE VAG313 DN25-10, so servopohonom ESBE ARA600
SJ	soldovú čerpaciu stanicu WESSMANN
DD1	Kaskádový kotel 2x VO so znižovacím obj. c.: 7634912 (CS-1-2)
DD2	Voskoviec 100, Typ S01 elektronické riadenie teplotnej difference
EM	PCBA - Možnosť pripojenia modulu CS-505 Ethernet
S16	Čidlo výstupnej teploty pre spoločný výstup
S17	Čidlo výstupnej teploty vykurovacieho okruhu
S18	Čidlo teploty zberníku pre nabitie od plynových kotlov
S19	Čidlo teploty zberníku pre nabitie od sodných kolektorov
S15	Čidlo teploty sodných kolektorov
S14	Čidlo vnútornej teploty
S17	Senná teplota vzduchu solárne - Johnson Controls TS-6330S-000, vnútornej, 2x2 NTC, -40,+70°C
S18	Senná tlavovej teploty výstupnej vody - Johnson Controls TS-6330S-000, priľahý, 2x2 NTC, -40,+100°C
DP1,2	Detektory oxidu uhličitého CO/CO2, nastavená výška 0,1m
DP4,5	Detektory nadtokovej plynovej GC/CO, nastavená výška 2,5m
Z1-25	Zsuvák povrchová 230V, IP44 s prepínačom ochrannou
SBO	Tlačidlo bezpečnostného vypnutia EATON WZ2-PV/KC11/Y
HA1	Elektromagnetická hliadka PIRATA 220V - TESLA 4ET 601 15
RK	Nastromný ozvučnica kotlove
NO	Senzorové radiálne LED 2W, IP65 THD0 + pikogram
EP	Zberný ochranný pospojovisko
+	Pospojovací presup
	Merový zdie 100x55 + prepážka

[illegible]