


VZT 3, 3RA2

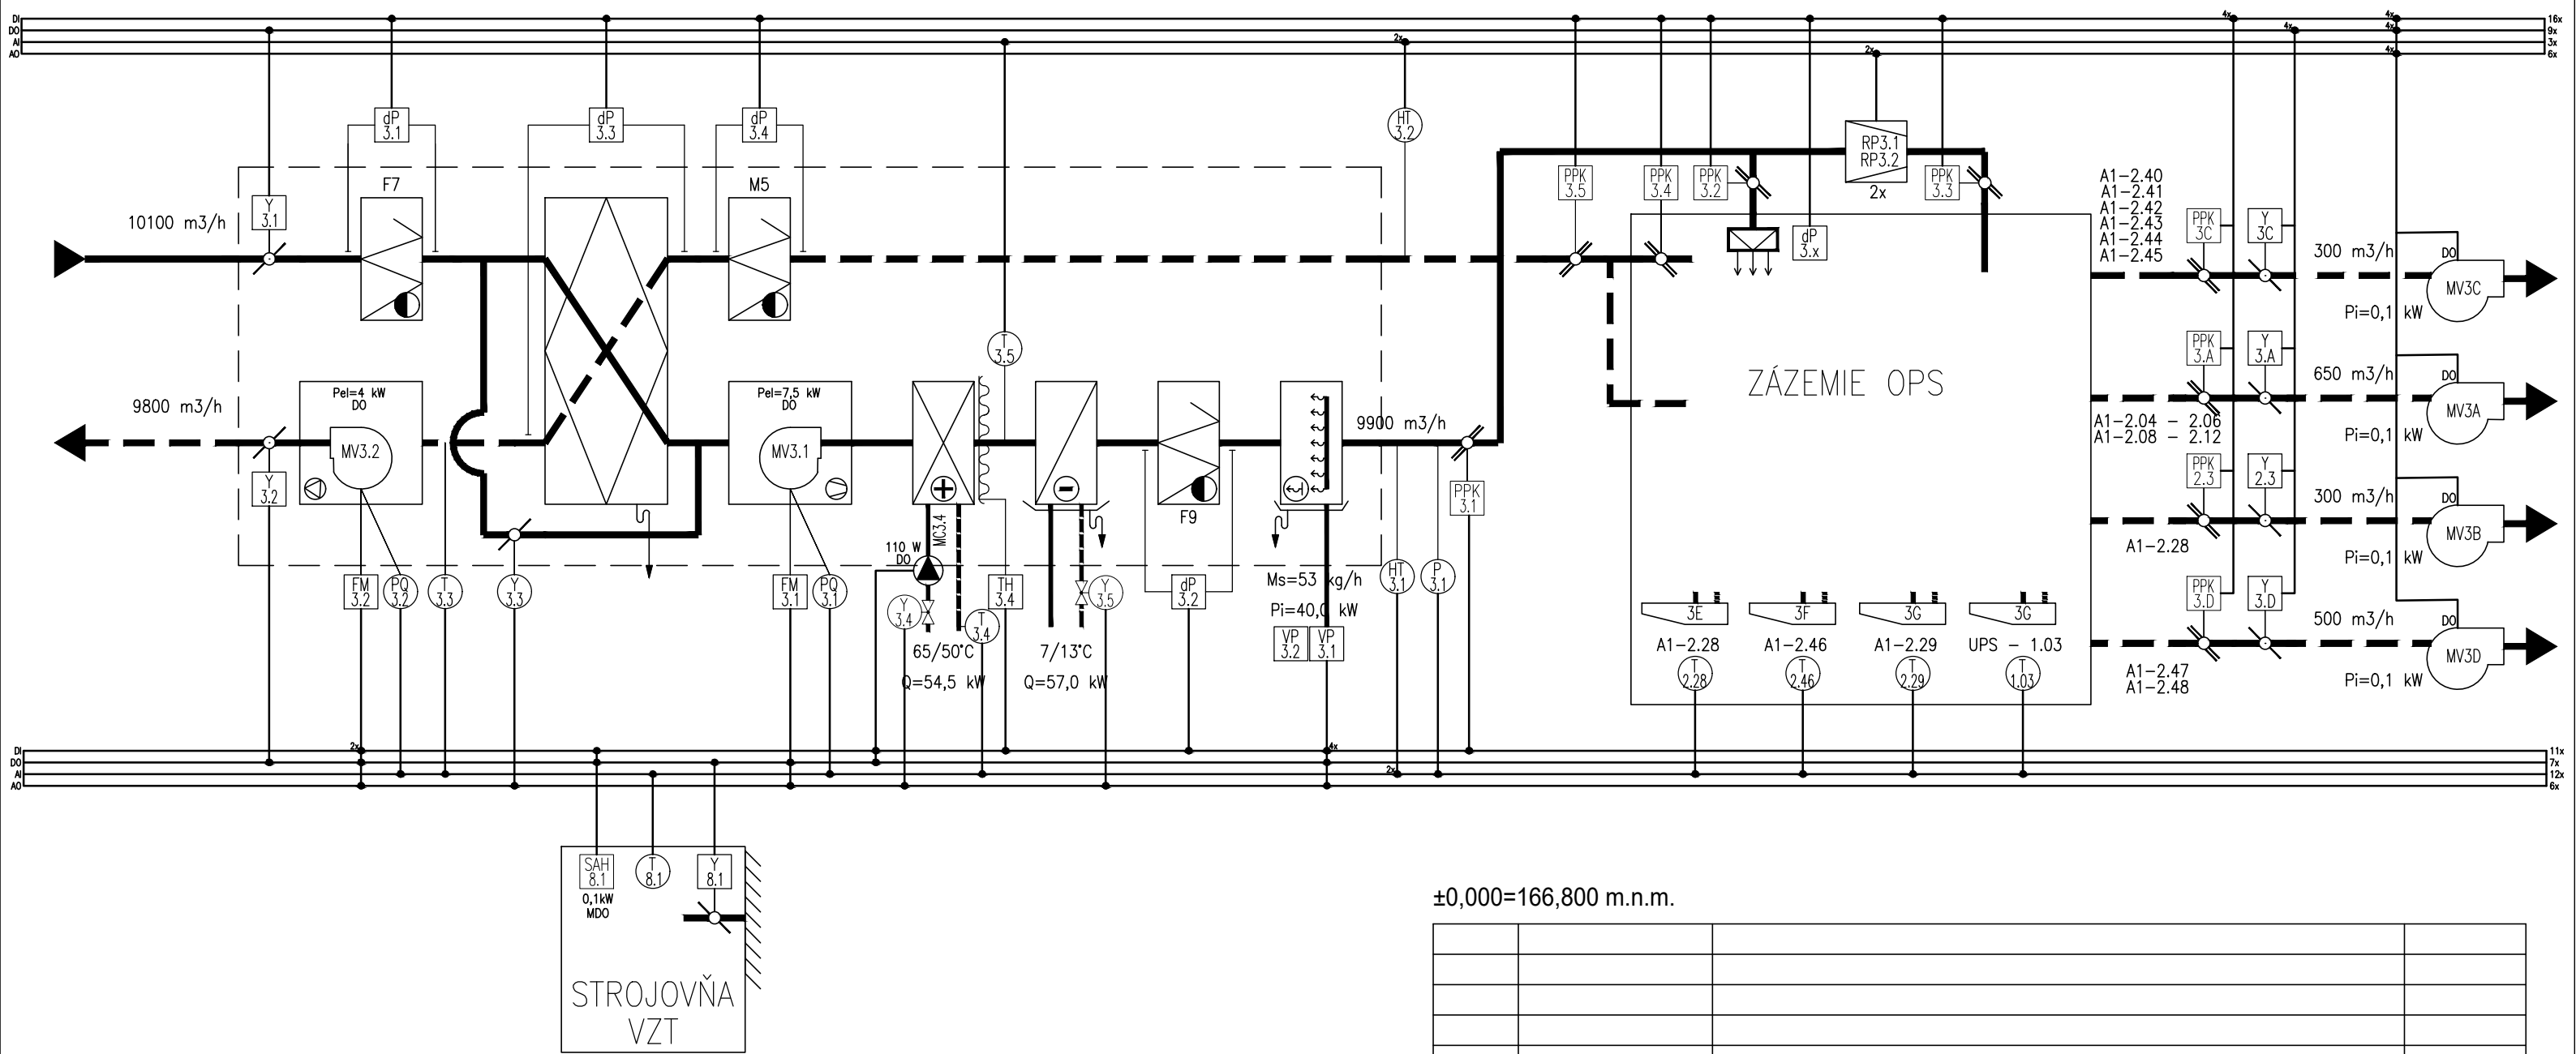

±0,000=166,800 m.n.m.

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

- HT

ČIDLO REL.VLHKOSTI A TEPLOTY
- T

ČIDLO TEPLOTY ANALOGOVÉ
- P

ČIDLO TLAKU ANALOGOVÉ
- PQ

ČIDLO TLAKU / MNOŽSTVÁ
- DP

SPÍNAČ TLAKOVEJ DIFERENCIE
- PPK

PROTIPOŽÁRÁ KLAPKA
- Y

SERVOPOHON I/O
- Y

SERVOPOHON ANALOGOVÝ
- VP

VYVÍJAČ PARY
- MV

MOTOR VENTILÁTORA
- MC

MOTOR ČERPADLA
- FM

FREKVENČNÝ MENIČ

LT

PROJEKT

PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavný inžinier projektu:

ING. PETR TOMICKÝ

Vedúci projektant zákazky:

ING. PETR TOMICKÝ

Investor:

SVET ZDRAVIA

Profesia:

MaR

Spracovateľ oddielu:

EP

EP Rožnov, a.s.

Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz

Zodpovedný projektant:

ING. BOHUSLAV ŠULÁK

Vypracoval:

ING. JAROSLAV SKLENÁŘ

Kontroloval:

ING. RADEK ULRICH

Autorizácia / revízia:

Akcia:

NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt:

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY

SO 01

Obsah:

TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA VZT 3

Zákazkové číslo:

DRS 27 - 2018

Dátum:

08 - 2018

Formát:

2 A4

Stupeň:

REALIZÁCIA STAVBY

Mierka:

-

Číslo výkresu:

E1.12-101.6

Paré: