

±0,000=166,800 m.n.m.

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum



PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavný inžinier projektu:
ING. PETR TOMICKÝ
Vedúci projektant zákazky:
ING. PETR TOMICKÝ

Investor:



SVET ZDRAVIA

Profesia:

EL

Spracovateľ oddielu:



EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz

Autorizácia / revízia:

Zodpovedný projektant:

ING. BOHUSLAV ŠULÁK

Vypracoval:

ING. ONDŘEJ JURČA

Kontroloval:

ING. RADEK ULRICH

Akcia:

**NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia
a operačné sály**

Zákazkové číslo:

DRS 27 - 2018

Paré:

Dátum:

08 - 2018

Formát:

6 A4

Objekt:

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY

SO 01

Stupeň:

REALIZÁCIA STAVBY

Obsah:


ROZVÁDZAČ 2RE2

Mierka:

-

Číslo výkresu:

E1.07-126

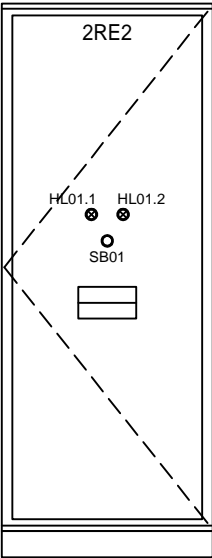

ROZVADĚČ 2RE2

DRUH ROZVÁDĚČE	: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ JEDNOSTRANNĚ PŘÍSTUPNÝ
ROZMĚRY VNĚJŠÍ	: 800 x (2000+100) x 400 (ŠxVxH)
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 10 kA
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: SHORA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: SVĚTLE ŠEDÁ (7035)
OBSLUHA	: PRACOVNÍKY POUČENÝMI
INSTALOVANÝ VÝKON	: P _i = 2,0 kW
VZÁJEMNÁ SOUDOBOST	: β = 1,0
SOUDOBÝ PŘÍKON	: P _p = 2,0 kW
JMENOVITÝ PROUD	: I _n = 40 A

NASTAVENÍ NADPROUDOVÝCH OCHRAN

Jistič	I _n	I _R	I _i	-
QF01	40 A	32 A	0,4 kA	-

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S
2DC 24V / SELF


OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:


ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANY ALEBO KRYTY


OCHRANNÉ OPATRENIE PRI PORUCHE PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
NORMÁLNÁ - AUTOMATICKÉ ODPOJENIE OD ZDROJA
DOPLNENÁ - DOPLŇUJÚCE OCHRANNÉ POSPÁJANIE


VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010 :
PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 06/2018


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :
POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

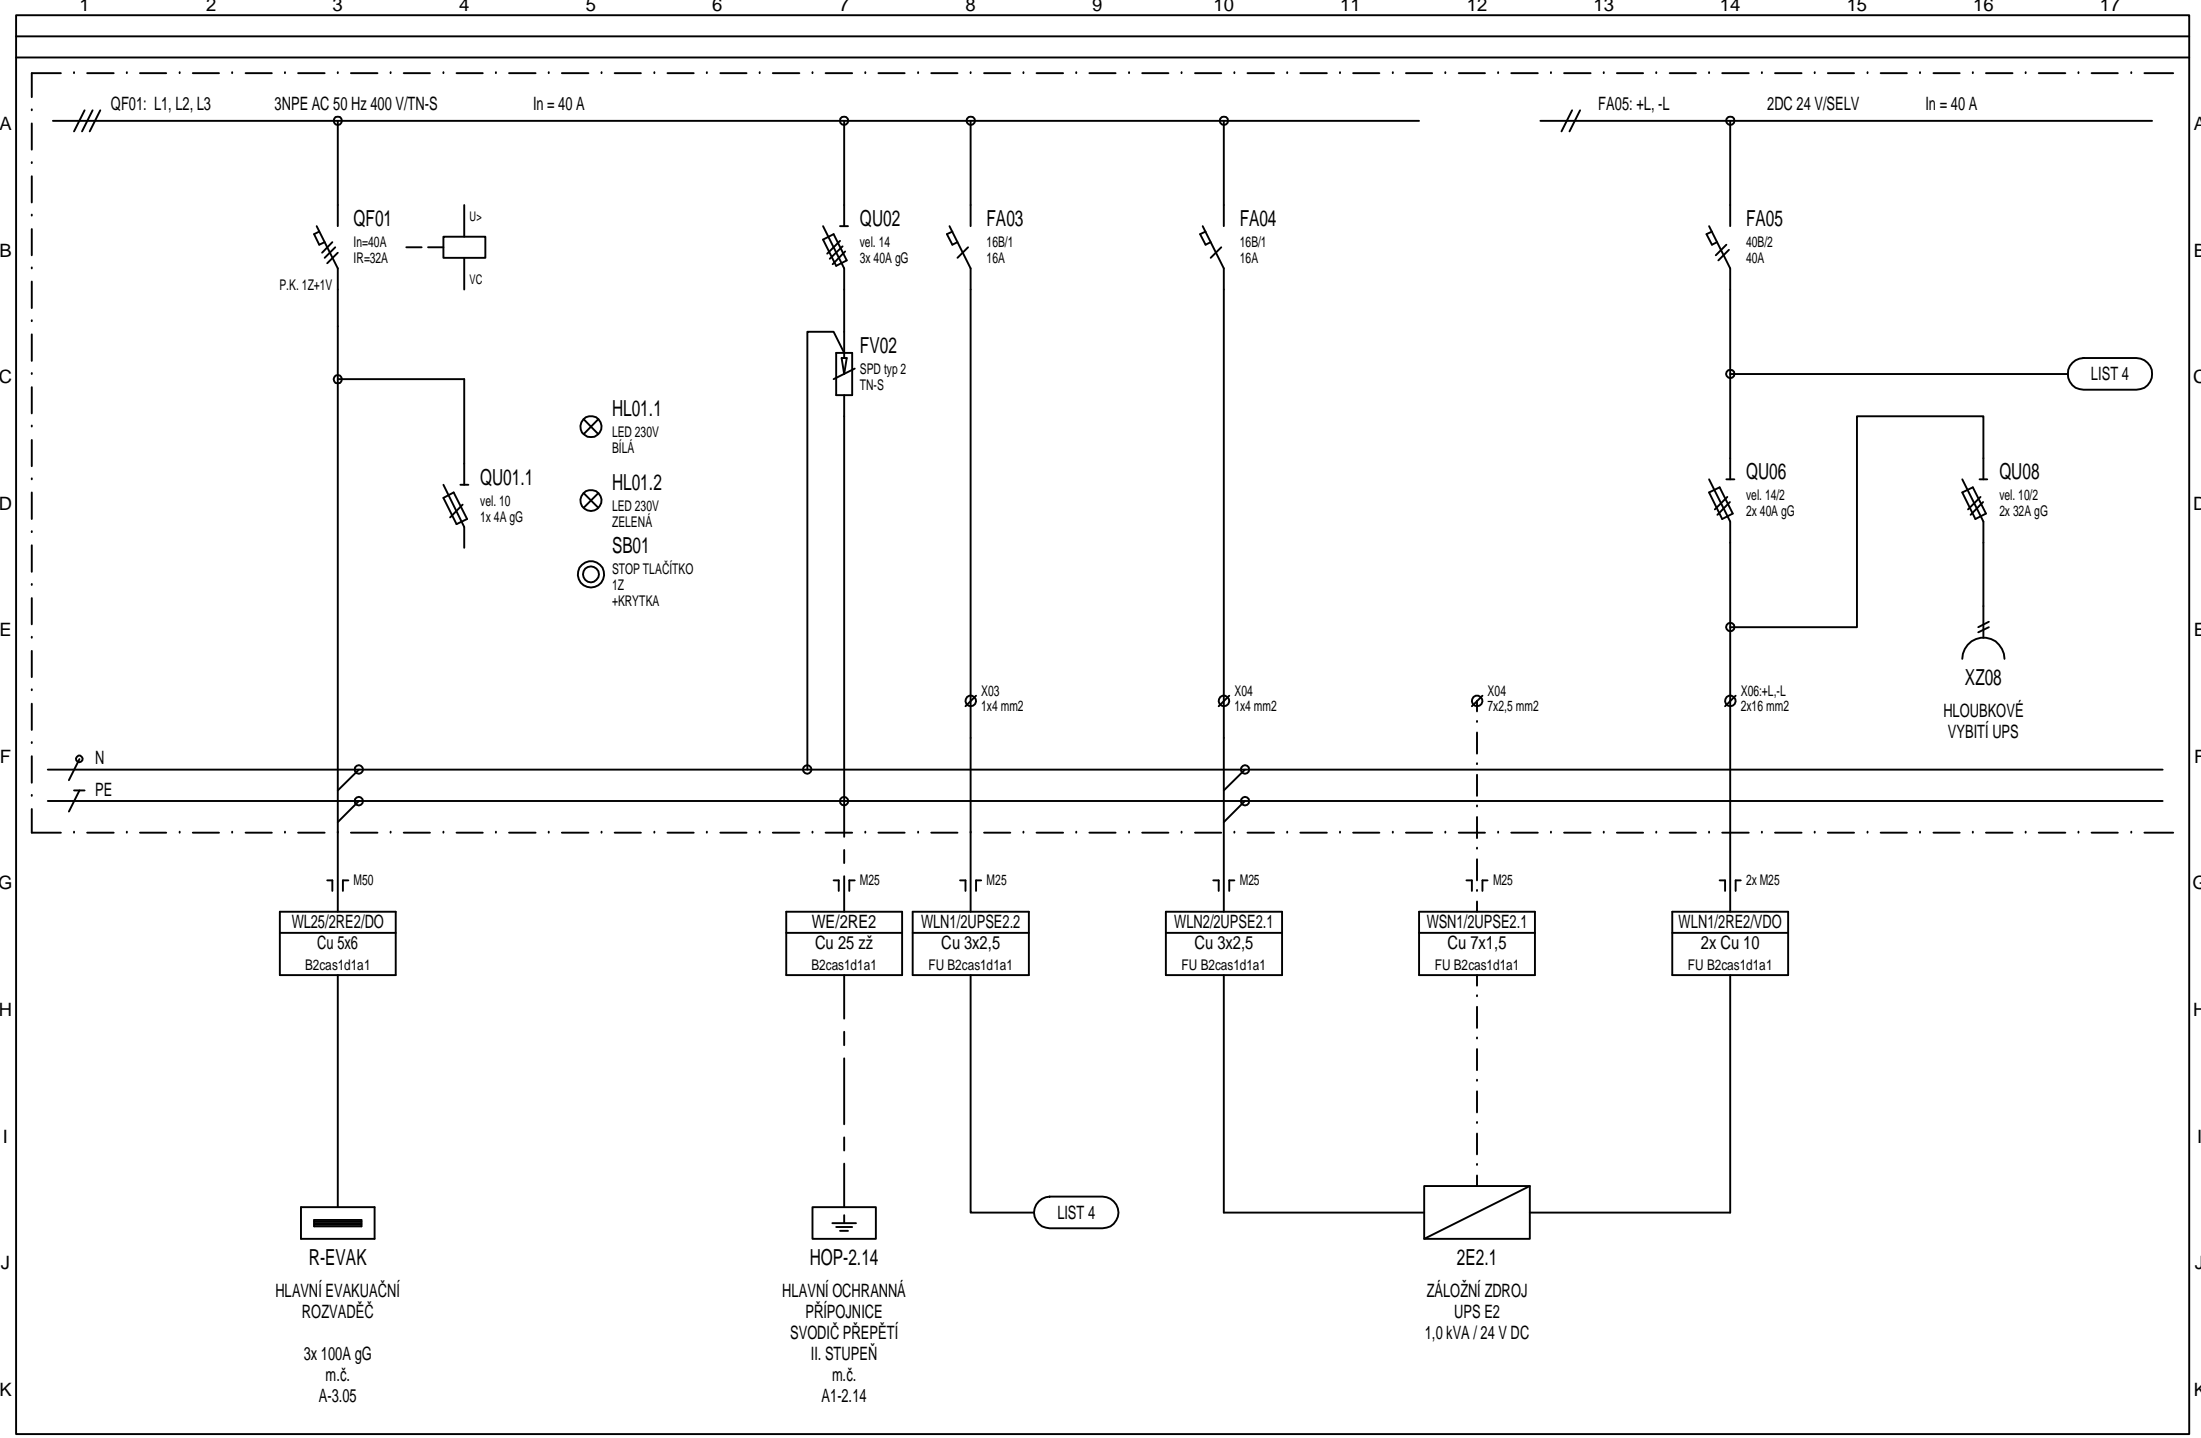



Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostredia stavieb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvetlení		Investor:	Svet zdravia Nemocnice Topol'čany, a.s.	Zak.číslo:	DRS 27 - 2018	A.K.:	-	Listů:	6
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Rozvaděč 2RE2	Změna/Datum:	-	V.č.:	E1.07-126	List:	3
Datum :	08/2018			Měřitko:		-					

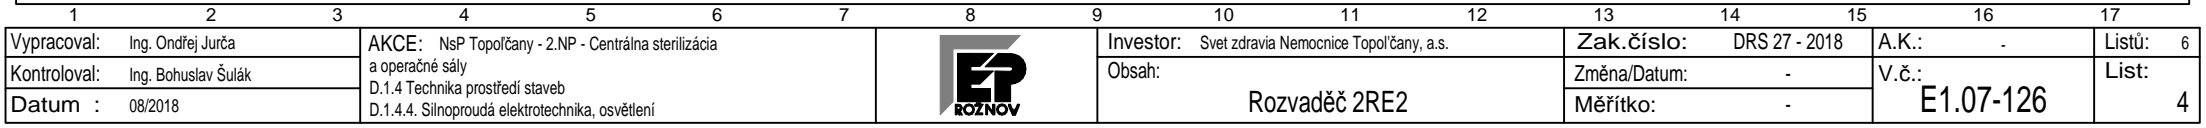

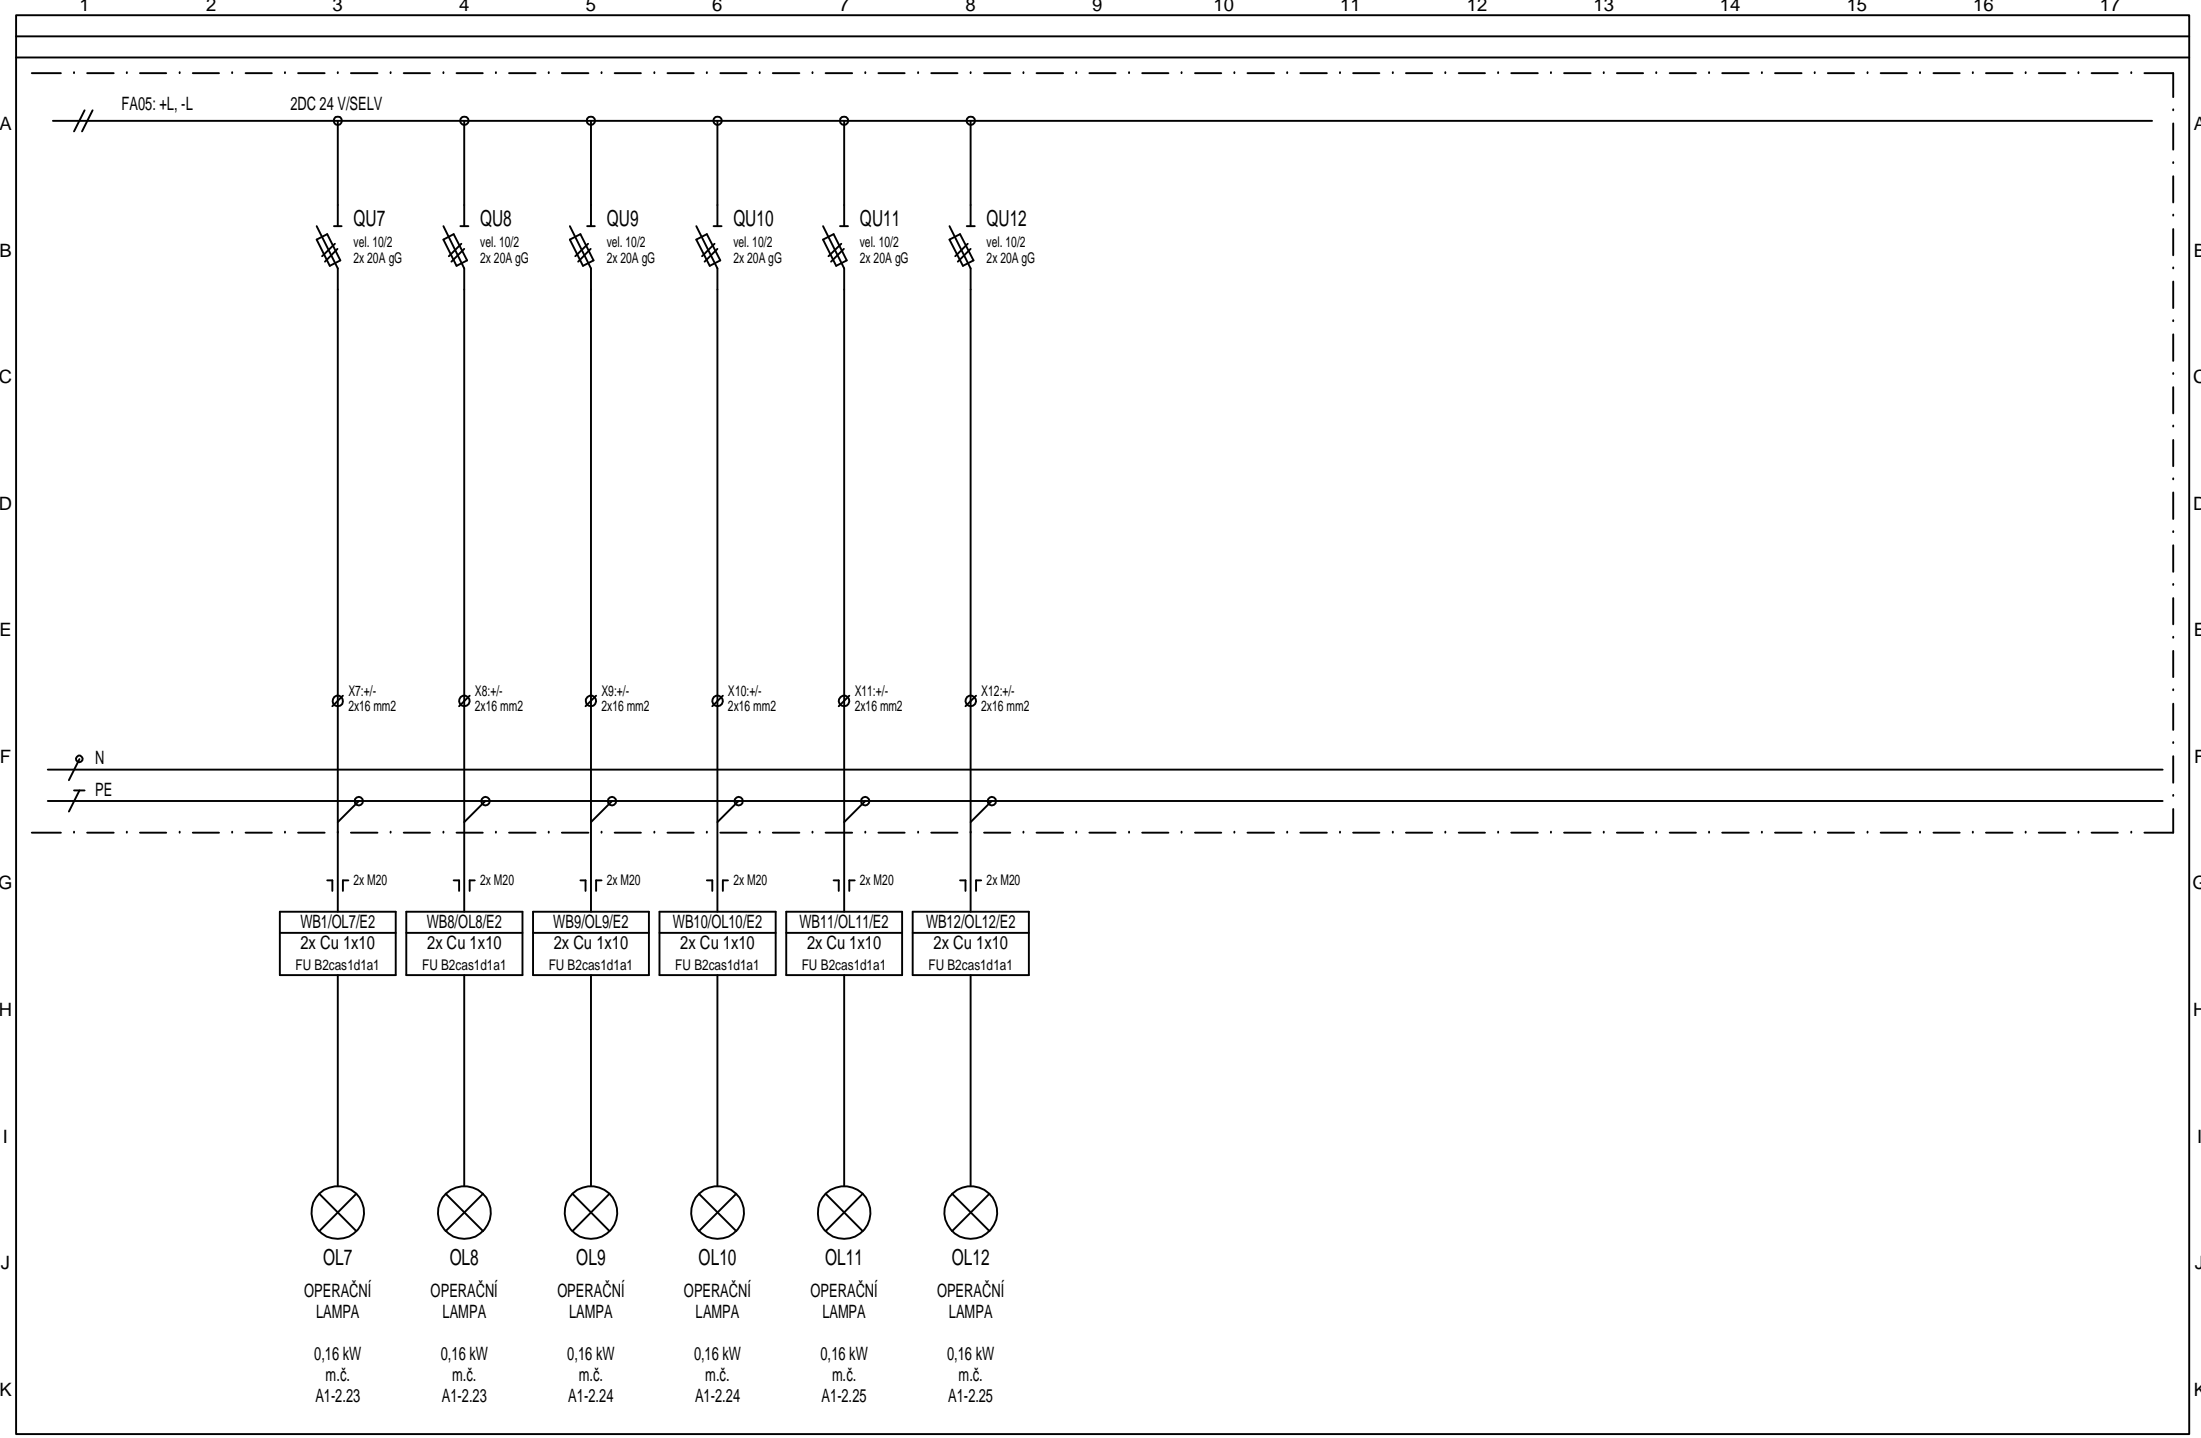

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Ing. Ondřej Jurča			AKCE: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvětlení						Investor: Svet zdravia Nemocnice Topolčany, a.s.			Zak.číslo: DRS 27 - 2018		A.K.: -		Listů: 6	
Kontroloval: Ing. Bohuslav Šulák									Obsah: Rozvaděč 2RE2			Změna/Datum: -		V.č.: -		List: 5	
Datum : 08/2018												Měřítka: -		E1.07-126			

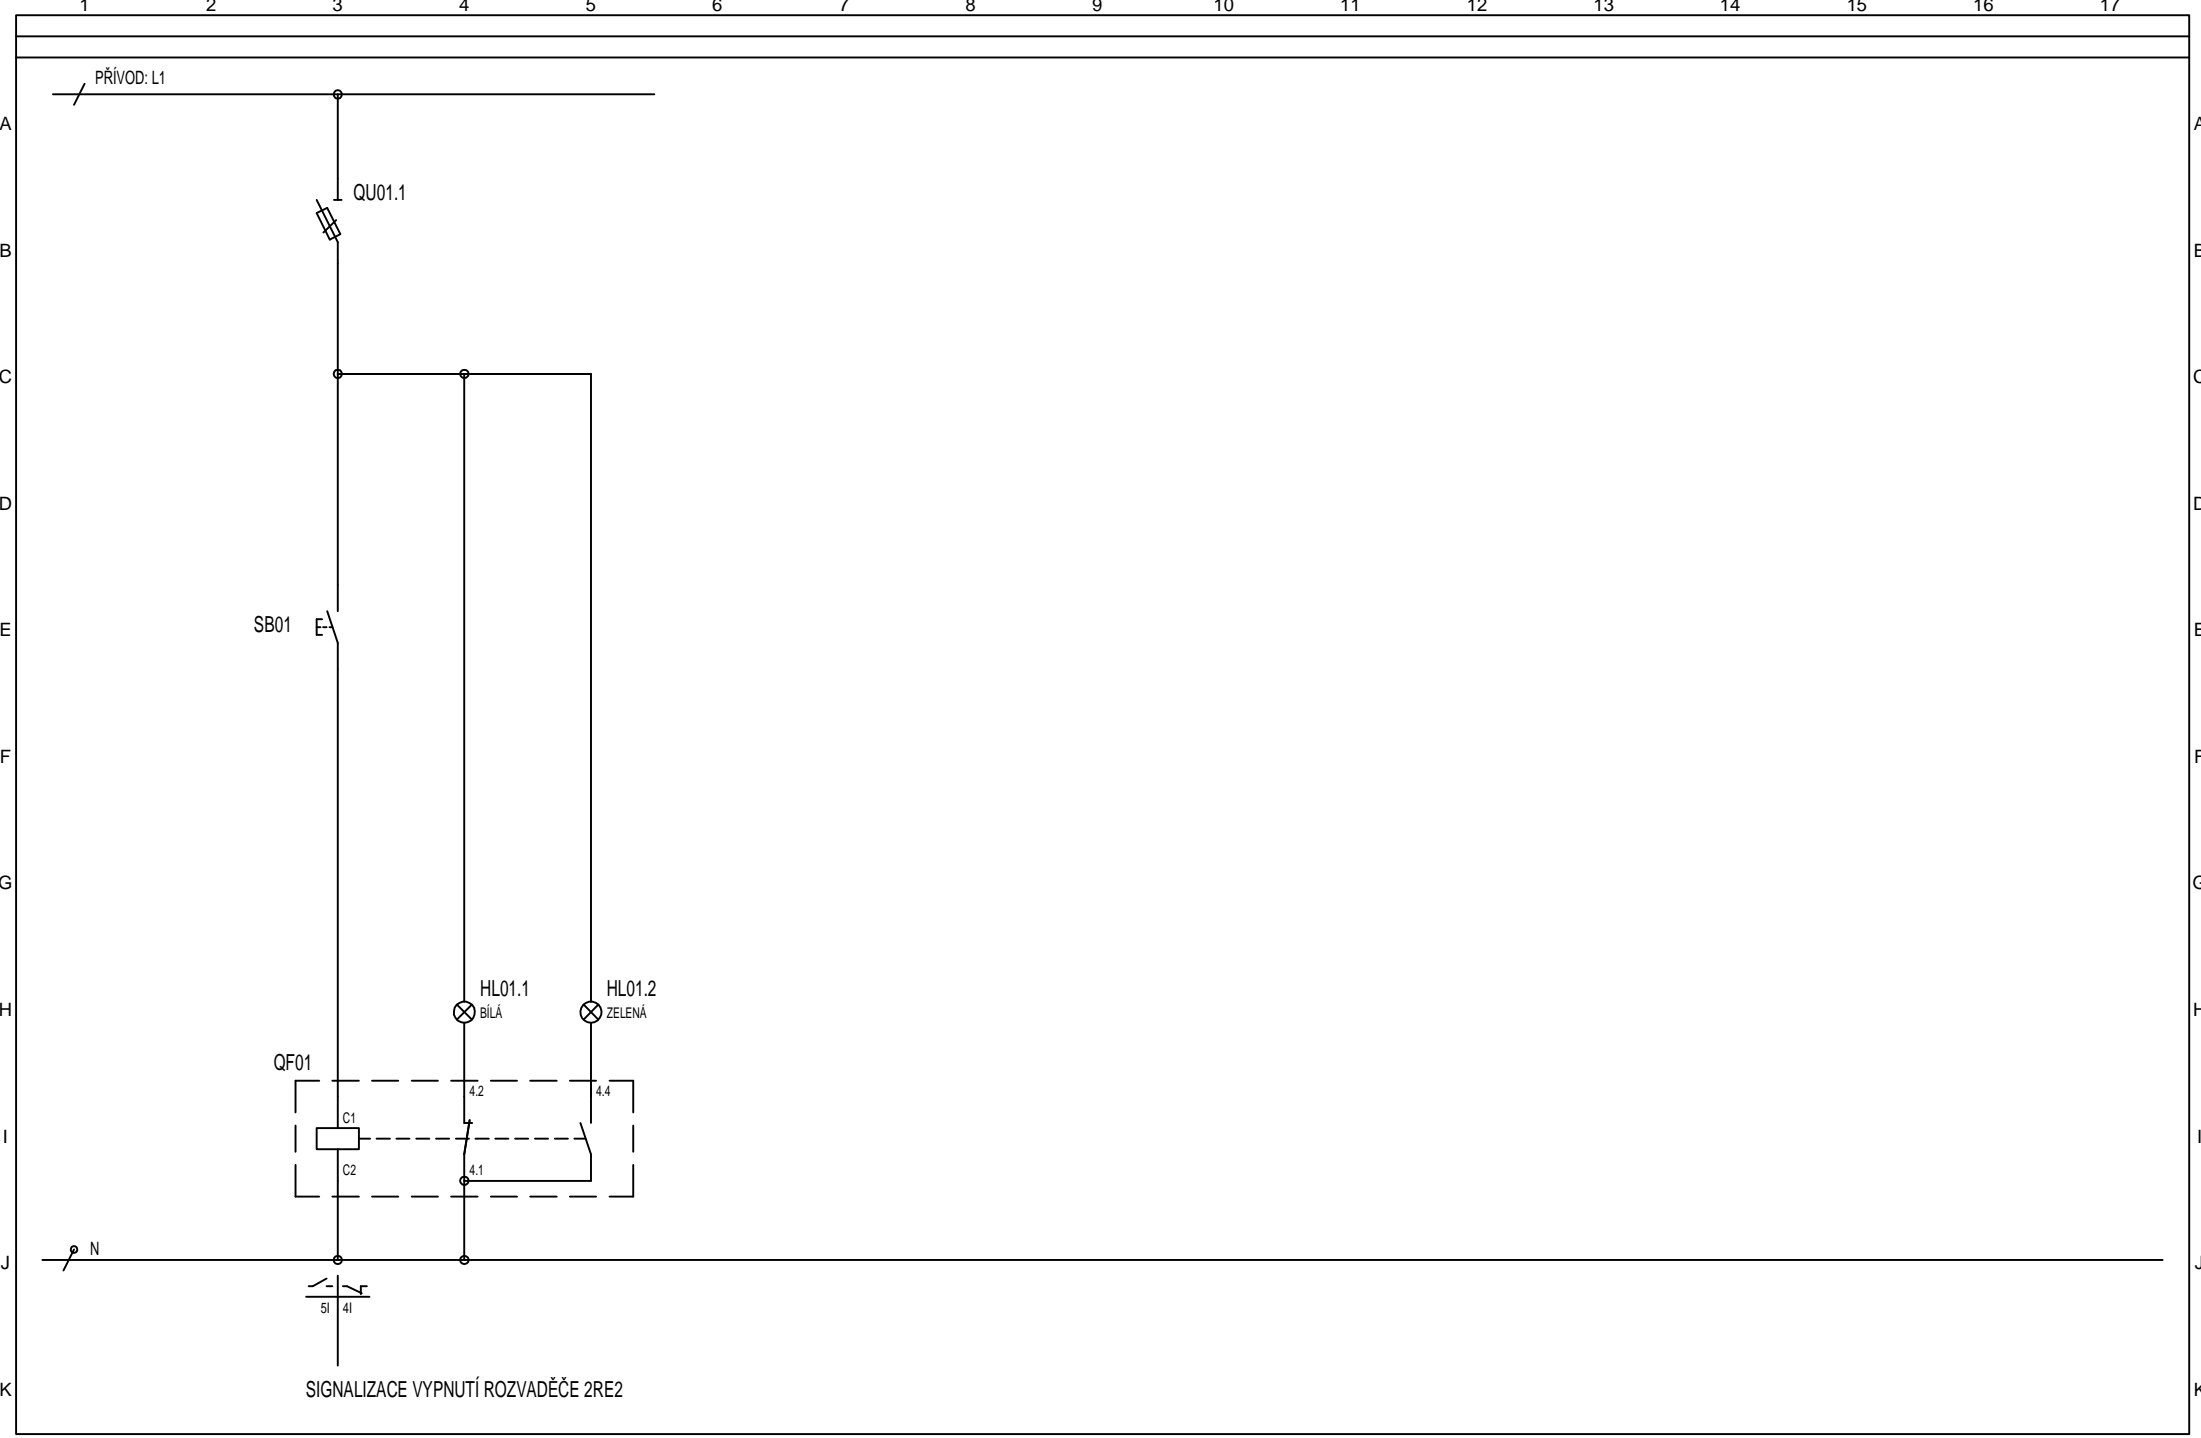

Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvětlení		Investor: Svet zdravia Nemocnice Topolčany, a.s.	Zak.číslo: DRS 27 - 2018	A.K.: -	Listů: 6
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Změna/Datum: -	V.č.: -	List: 6
Datum :	08/2018			Rozvaděč 2RE2	Měřitko: -	E1.07-126	