



# DETAIL NÁDRŽE – POZ. C3

AKUMULAČNÁ NÁDOBA VÁLCOVÁ STOJATÁ – ATYP OBJEM 1000 l, PN6  
MATERIÁL PLAŠŤA NÁDOBY A HRDIEL UHLIKOVÁ OCEĽ  
MAXIMÁLNY DOVOLENÝ TLAK 6bar, TEPLOTA 90°C  
HMOTNOSŤ (PRAZDŇNÁ) CCA 260kg  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VONKAJŠÍ ANTIKORÓZNY NÁTER  
PRÍPOJENIE HRDIEL PRIRUBA DN150 PN16,

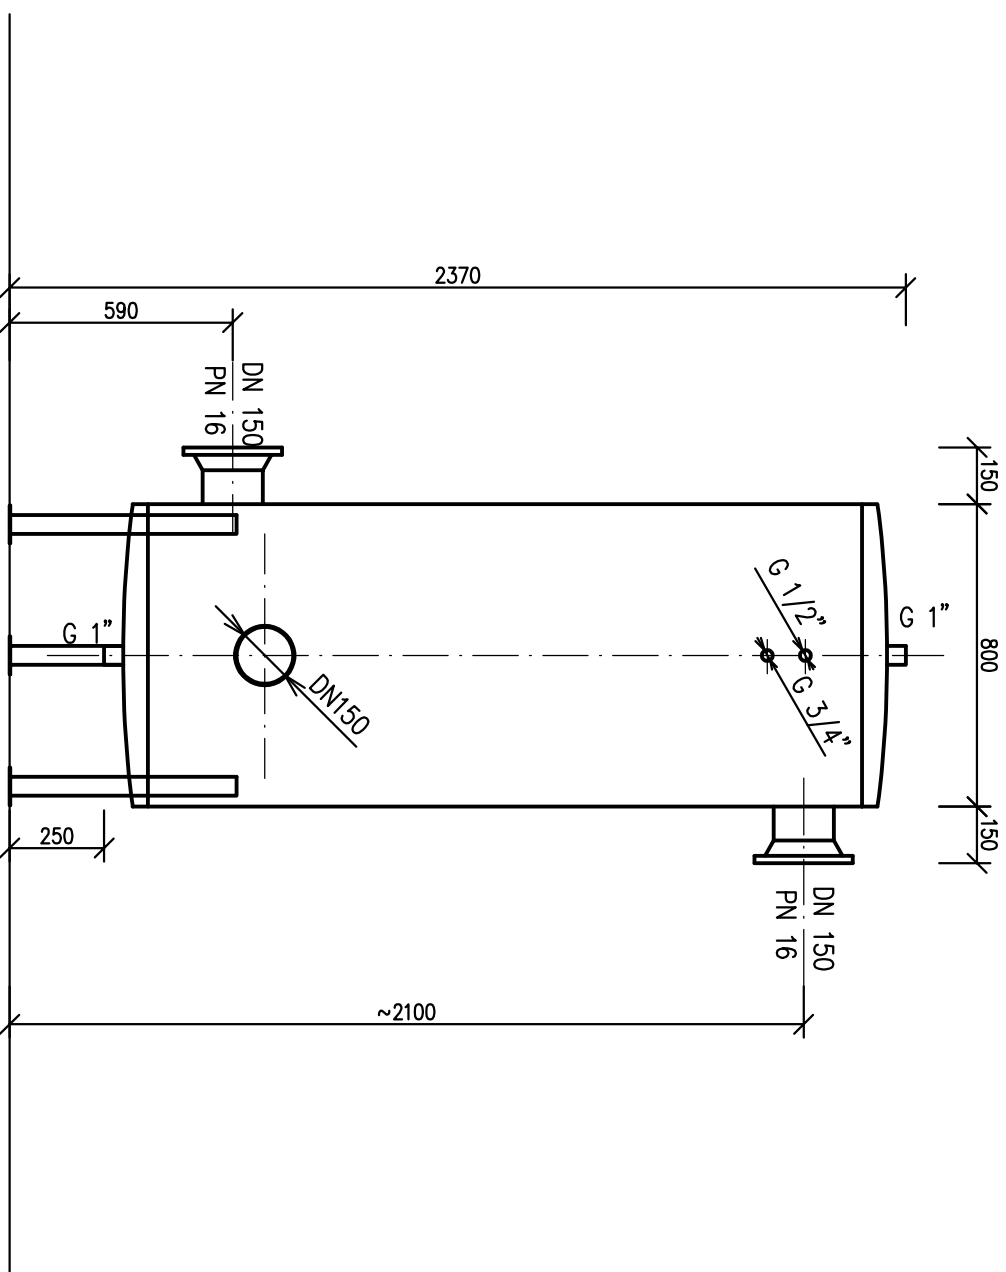

**POZNÁMKA: ROZMEROVÝ NÁČRTOK, NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU**

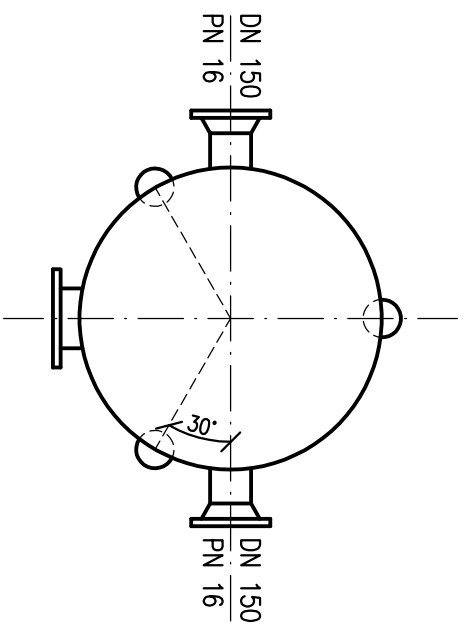

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

$\pm 0,000 = 166,800$  m.n.m.

<div><div><div>Profesia:</div><div>CHLAD</div></div><div><div><div>Ing. Petr Tomický</div><div>Boženy Němcové 11720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm</div><div>Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz</div></div></div></div>		<div><div><div>Ing. Petr Tomický</div><div>Boženy Němcové 11720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm</div><div>Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz</div></div></div>
<div><div><div>Zodpovědný projektant:</div><div>ING. RADEK ULRICH</div></div></div>	<div><div><div>Vypracoval:</div><div>MICHAL ZEMAN</div></div></div>	<div><div><div>Kontroloval:</div><div>ING. PETR TIEFENBACH</div></div></div>
<div><div><div>Investor:</div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>SVET ZDRAVIA</div></div></div></div></div>		
<div><div><div>Autorizácia / revízia:</div></div></div>		

Akcia:	<b>NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály</b>			Základové číslo:		DRS 27 - 2018		Paré:	
				Dátum:		08 - 2018			
				Formát:		2 A4			
Objekt:	CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY			SO 01					
Obsah:	ZÁSOBNÁ NÁDRŽ CHLADU 1000l					Mierka:	1:20	Číslo výkresu:	<b>E1.06-103</b>