


VZT 1A, 3RA1

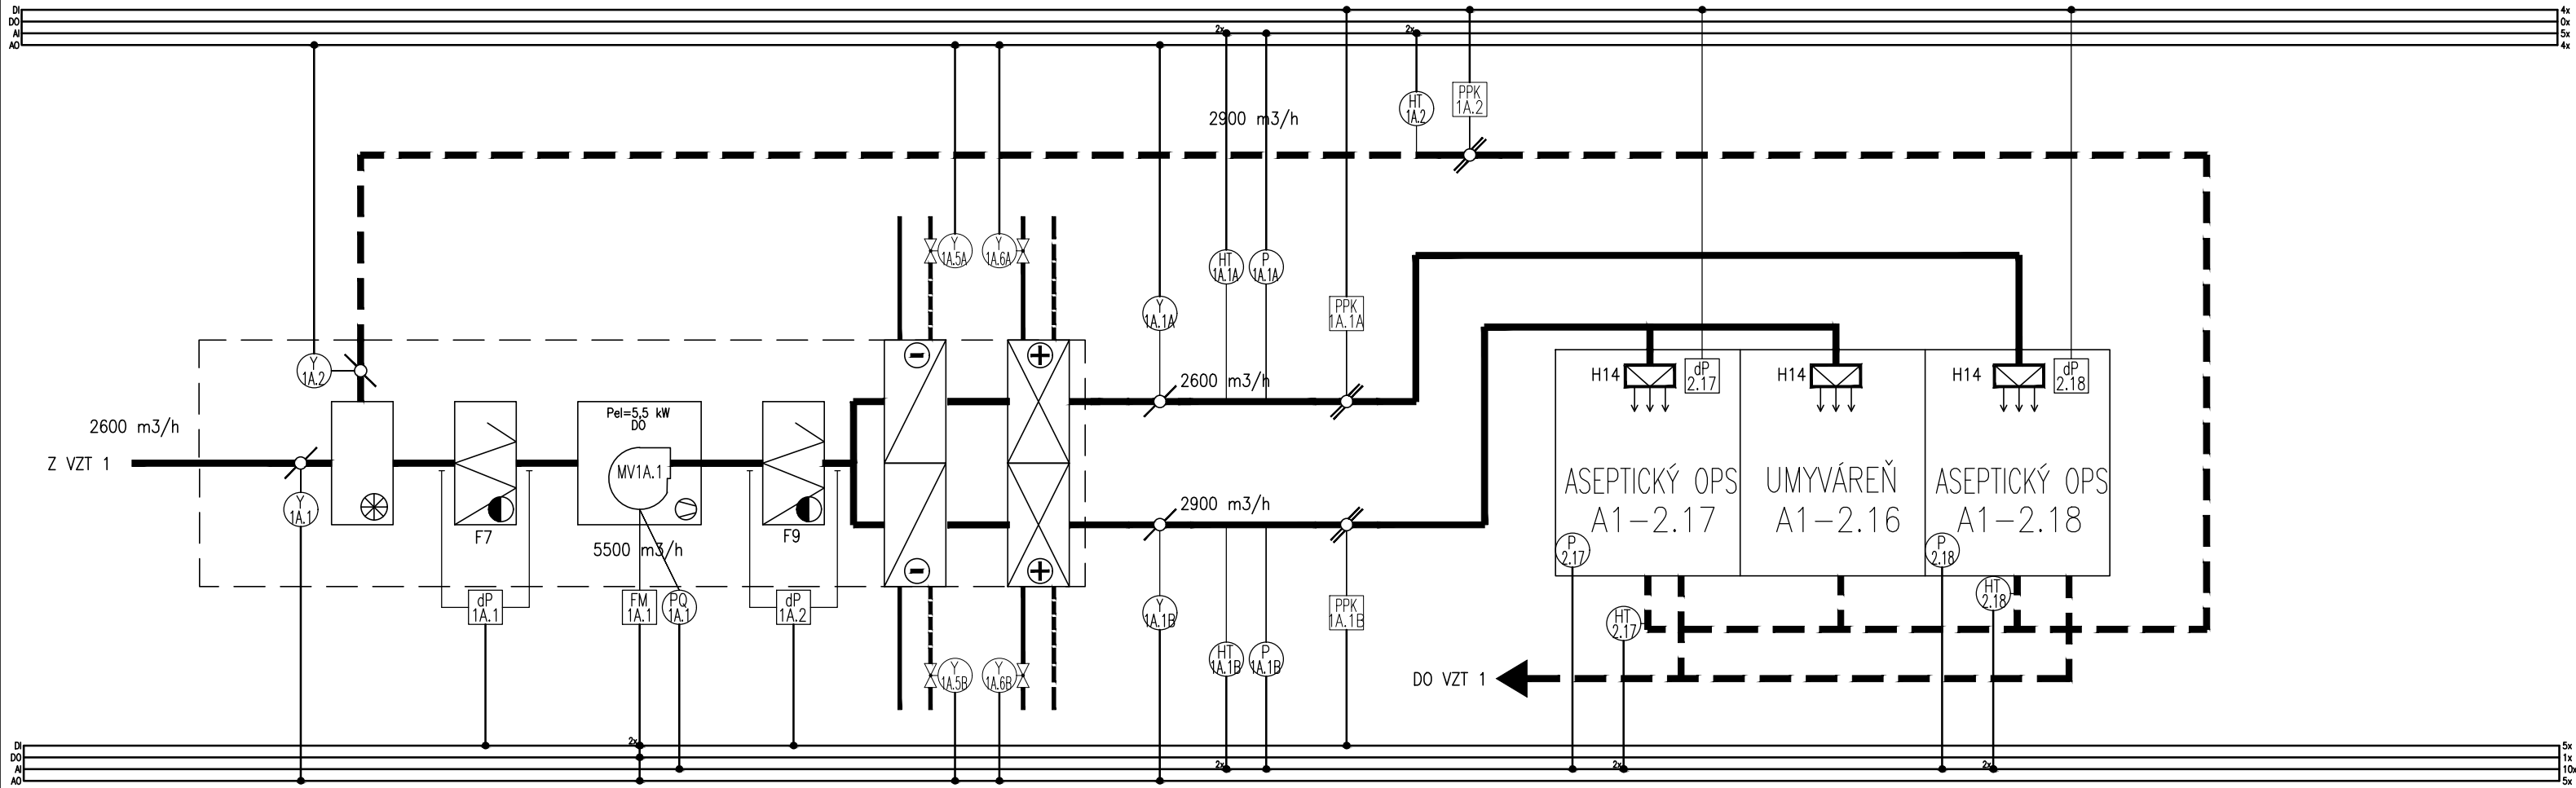

±0,000=166,800 m.n.m.

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

- Ⓜ

ČIDLO REL.VLHKOSTI A TEPLOTY
- Ⓜ

ČIDLO TEPLOTY ANALOGOVÉ
- Ⓜ

ČIDLO TLAKU ANALOGOVÉ
- Ⓜ

ČIDLO TLAKU / MNOŽSTVÁ
- Ⓜ

SPÍNAČ TLAKOVEJ DIFERENCIE
- Ⓜ

PROTIPOŽÁRÁ KLAPKA
- Ⓜ

SERVOPOHON I/O
- Ⓜ

SERVOPOHON ANALOGOVÝ
- Ⓜ

VYVÍJAČ PARY
- Ⓜ

MOTOR VENTILÁTORA
- Ⓜ

MOTOR ČERPADLA
- Ⓜ

FREKVENČNÝ MENIČ

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>			Hlavný inžinier projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedúci projektant zákazky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor: <div><div></div>SVET ZDRAVIA</div>
Profesia: MaR	Spracovateľ oddielu: <div><div></div>EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Rožnov Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz</div>		Autorizácia / revízia:		
Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. BOHUSLAV ŠULÁK	ING. JAROSLAV SKLENÁŘ	ING. RADEK ULRICH			
Akcia: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály			Zákazkové číslo:	DRS 27 - 2018	Paré:
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY SO 01			Dátum:	08 - 2018	
Obsah: TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA VZT 1A			Formát:	2 A4	
			Stupeň:	REALIZÁCIA STAVBY	
			Mierka:	-	Číslo výkresu: E1.12-101.2