


Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

		Hlavný inžinier projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedúci projektant zákazky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  SVET ZDRAVIA			
Profesia: EL		 EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: +420 571 664 209 E-mail: a.belzik@eproznov.cz		Autorizácia / revízia:			
Zodpovedný projektant:		Vypracoval:				Kontroloval:	
ING. BOHUSLAV ŠULÁK		ING. ANTONÍN BELŽÍK				ING. RADEK ULRICH	
Akcia: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály			Zákazkové číslo: DRS 27 - 2018		Paré:		
			Dátum: 08 - 2018				
			Formát: 23 A4				
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY SO 01			Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY				
Obsah: ROZVÁDZAČ 2ROS19-23			Mierka: -		Číslo výkresu: E1.07-119		

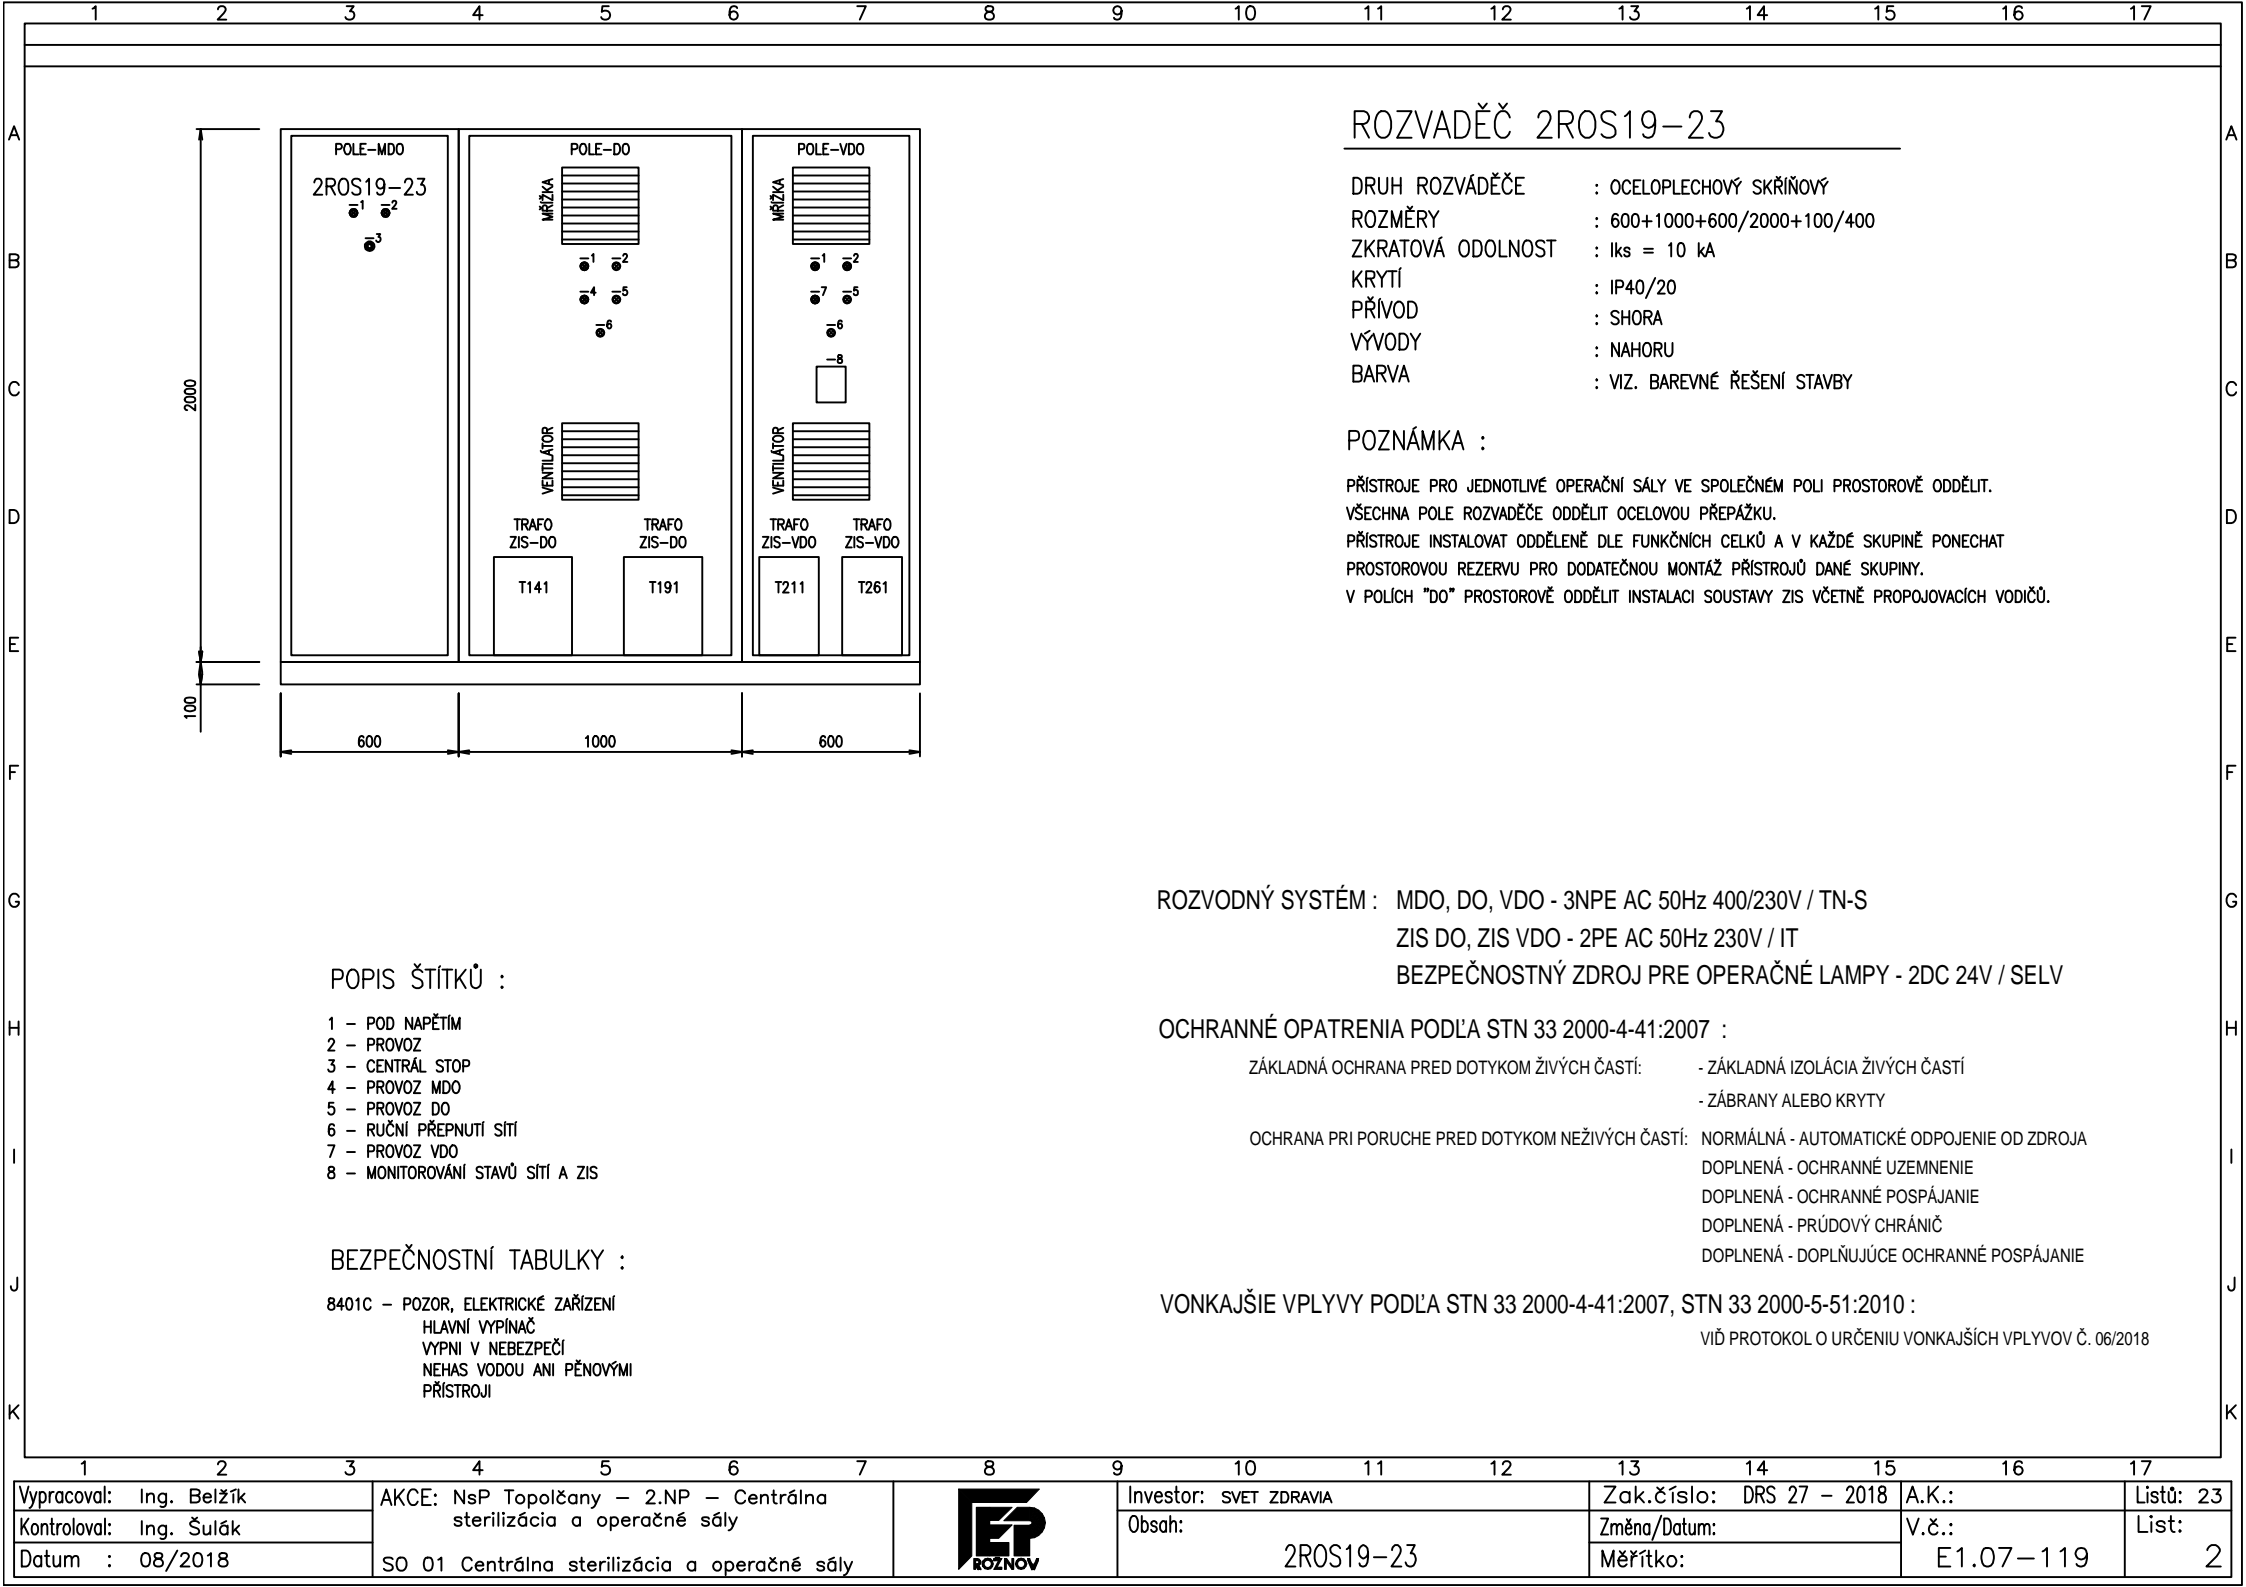

ROZVADĚČ 2ROS19-23

DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ
ROZMĚRY : 600+1000+600/2000+100/400
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 10 kA
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVOD : SHORA
VÝVODY : NAHORU
BARVA : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

POZNÁMKA :

PŘÍSTROJE PRO JEDNOTLIVÉ OPERAČNÍ SÁLY VE SPOLEČNÉM POLI PROSTOROVĚ ODDĚLIT.
VŠECHNA POLE ROZVADĚČE ODDĚLIT OCELOVOU PŘEPÁŽKOU.
PŘÍSTROJE INSTALOVAT ODDĚLENĚ DLE FUNKČNÍCH CELKŮ A V KAŽDÉ SKUPINĚ PONECHAT
PROSTOROVOU REZERVU PRO DODATEČNOU MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ DANÉ SKUPINY.
V POLÍCH "DO" PROSTOROVĚ ODDĚLIT INSTALACI SOUSTAVY ZIS VČETNĚ PROPOJOVACÍCH VODIČŮ.

POPIS ŠTÍTKŮ :

- 1 - POD NAPĚTÍM
- 2 - PROVOZ
- 3 - CENTRÁL STOP
- 4 - PROVOZ MDO
- 5 - PROVOZ DO
- 6 - RUČNÍ PŘEPNUTÍ SÍTÍ
- 7 - PROVOZ VDO
- 8 - MONITOROVÁNÍ STAVŮ SÍTÍ A ZIS

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

8401C - POZOR, ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
HLAVNÍ VYPÍNAČ
VYPNÍ V NEBEZPEČÍ
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI
PŘÍSTROJI

ROZVODNÝ SYSTÉM : MDO, DO, VDO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S
ZIS DO, ZIS VDO - 2PE AC 50Hz 230V / IT
BEZPEČNOSTNÝ ZDROJ PRE OPERAČNÉ LAMPY - 2DC 24V / SELV


OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41:2007 :


ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ: - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANY ALEBO KRYTÍ
OCHRANA PRI PORUCHE PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ: NORMÁLNÁ - AUTOMATICKÉ ODPOJENIE OD ZDROJA
DOPLNENÁ - OCHRANNÉ UZEMNENIE
DOPLNENÁ - OCHRANNÉ POSPÁJANIE
DOPLNENÁ - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ
DOPLNENÁ - DOPLŇUJÚCE OCHRANNÉ POSPÁJANIE

VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010 :


VIĎ PROTOKOL O URČENIU VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 06/2018


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Belžík			AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály					Investor: SVET ZDRAVIA			Zak.číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listů: 23	
Kontroloval: Ing. Šulák								Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály					2ROS19-23			Měřtko:		E1.07-119		2	

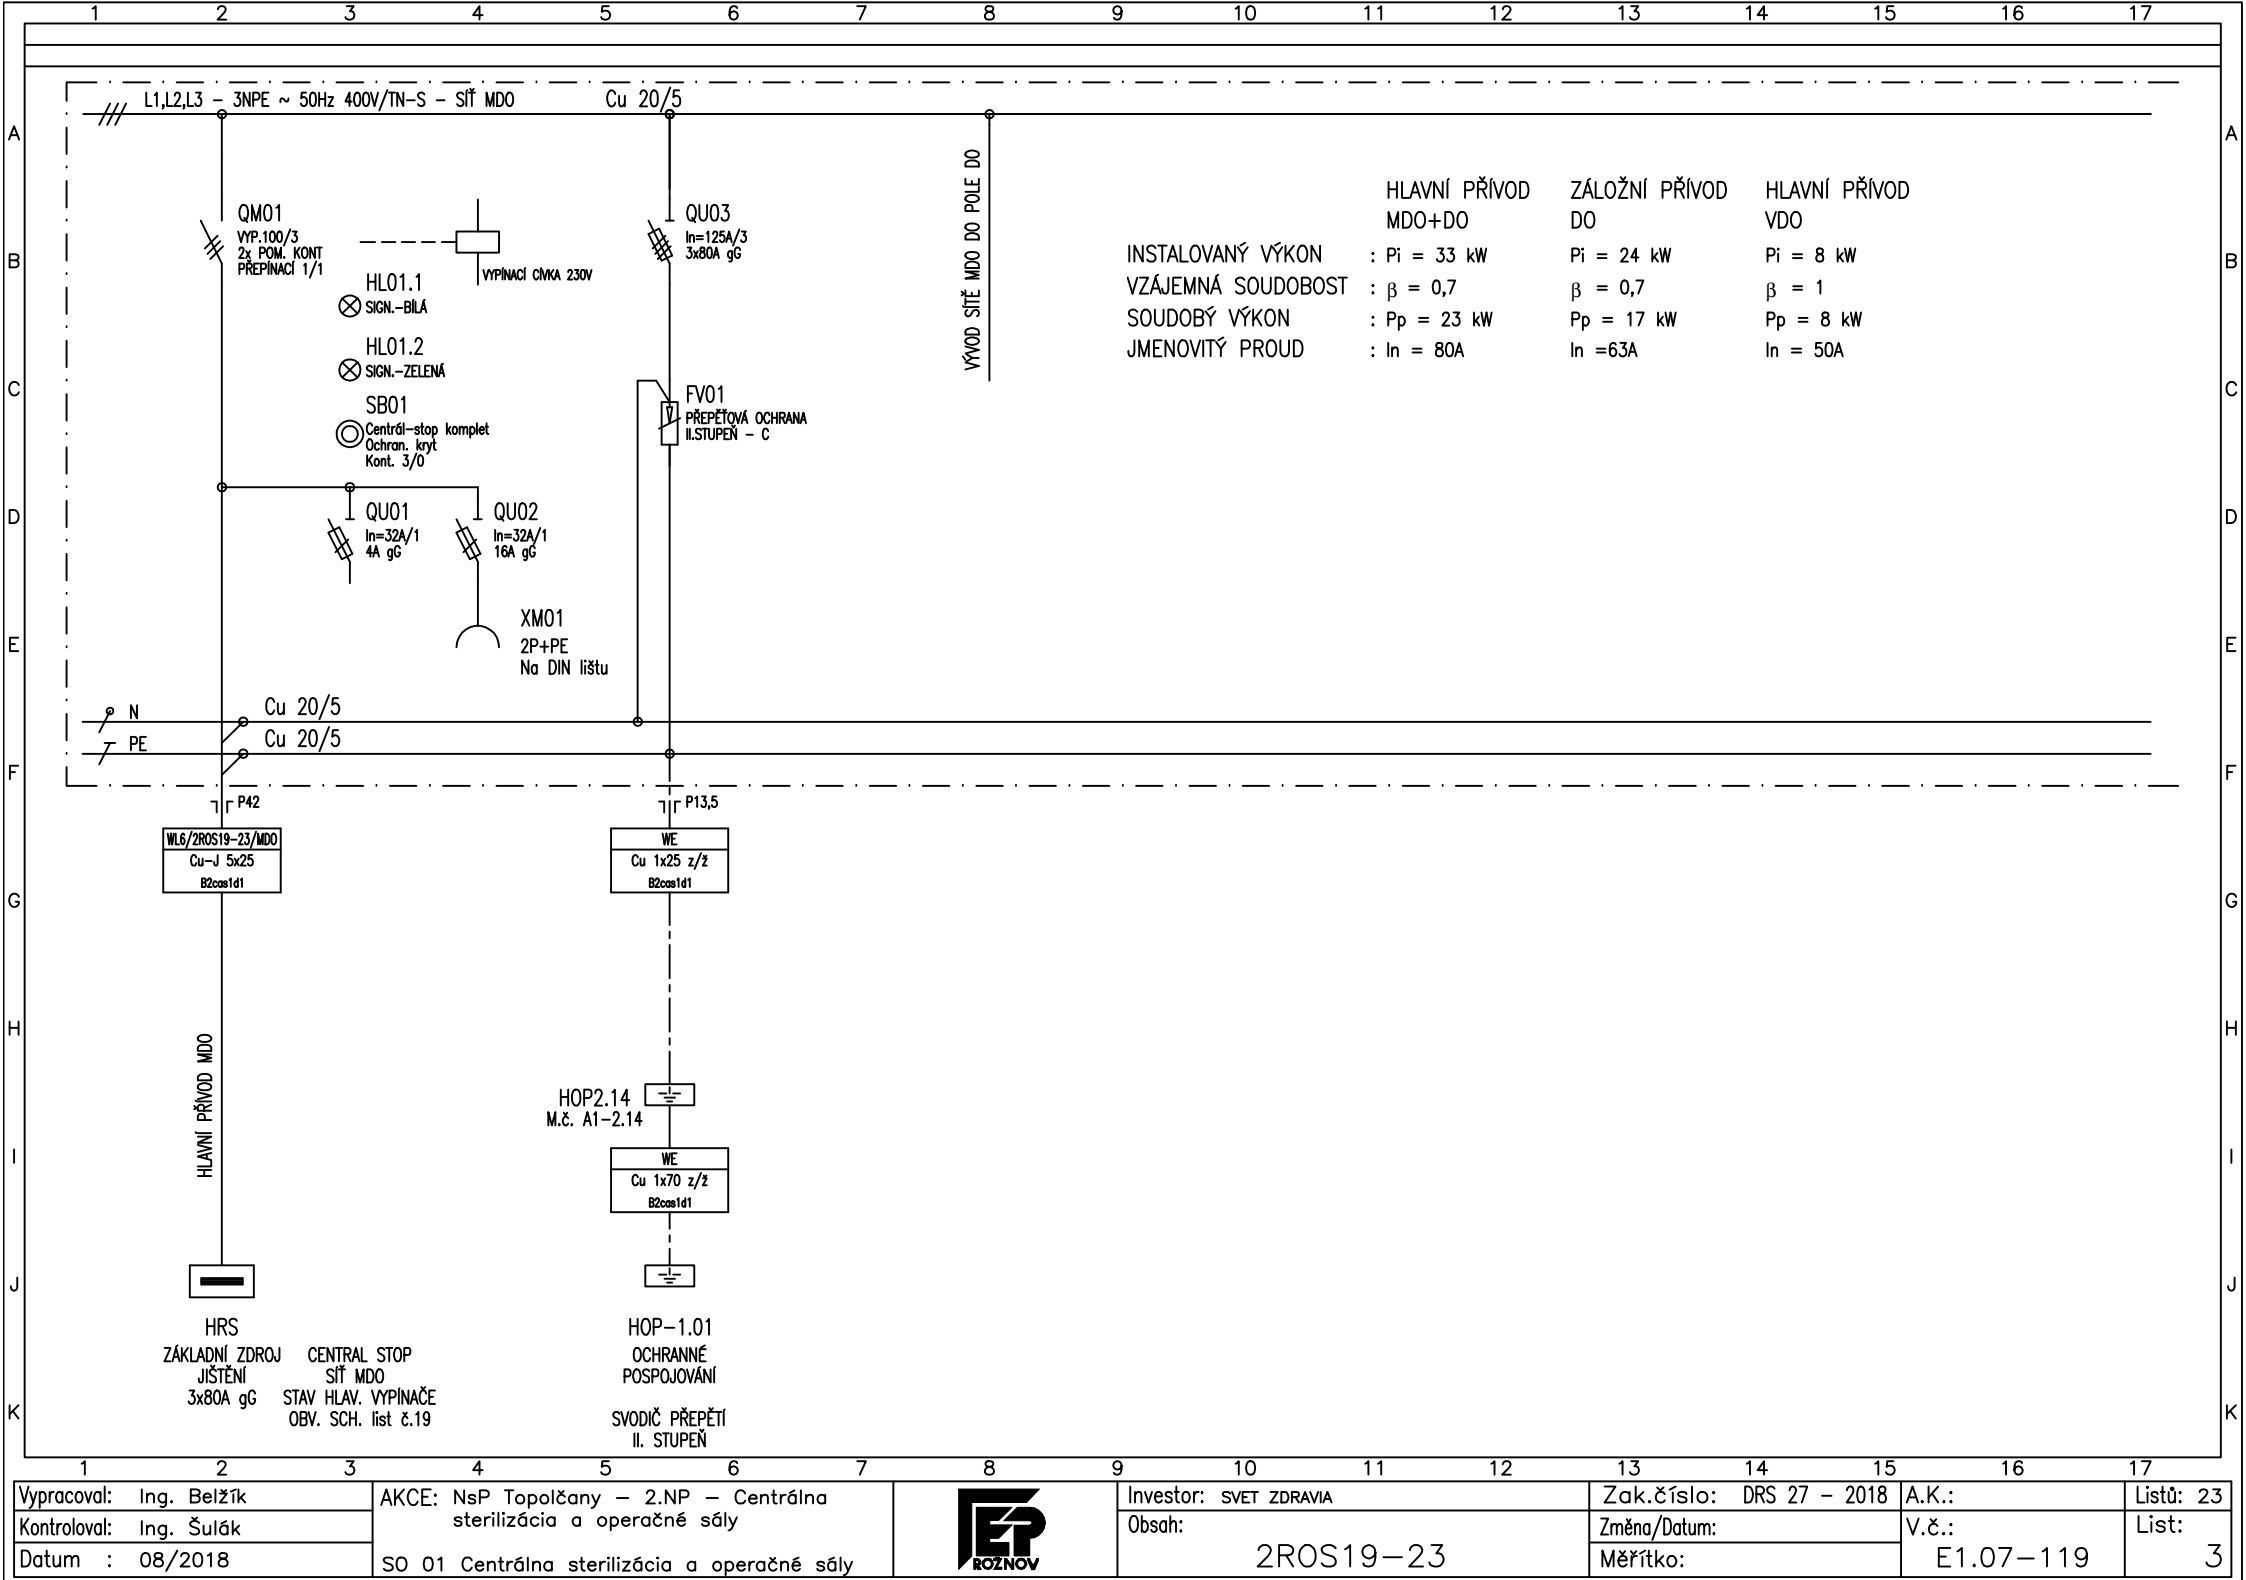


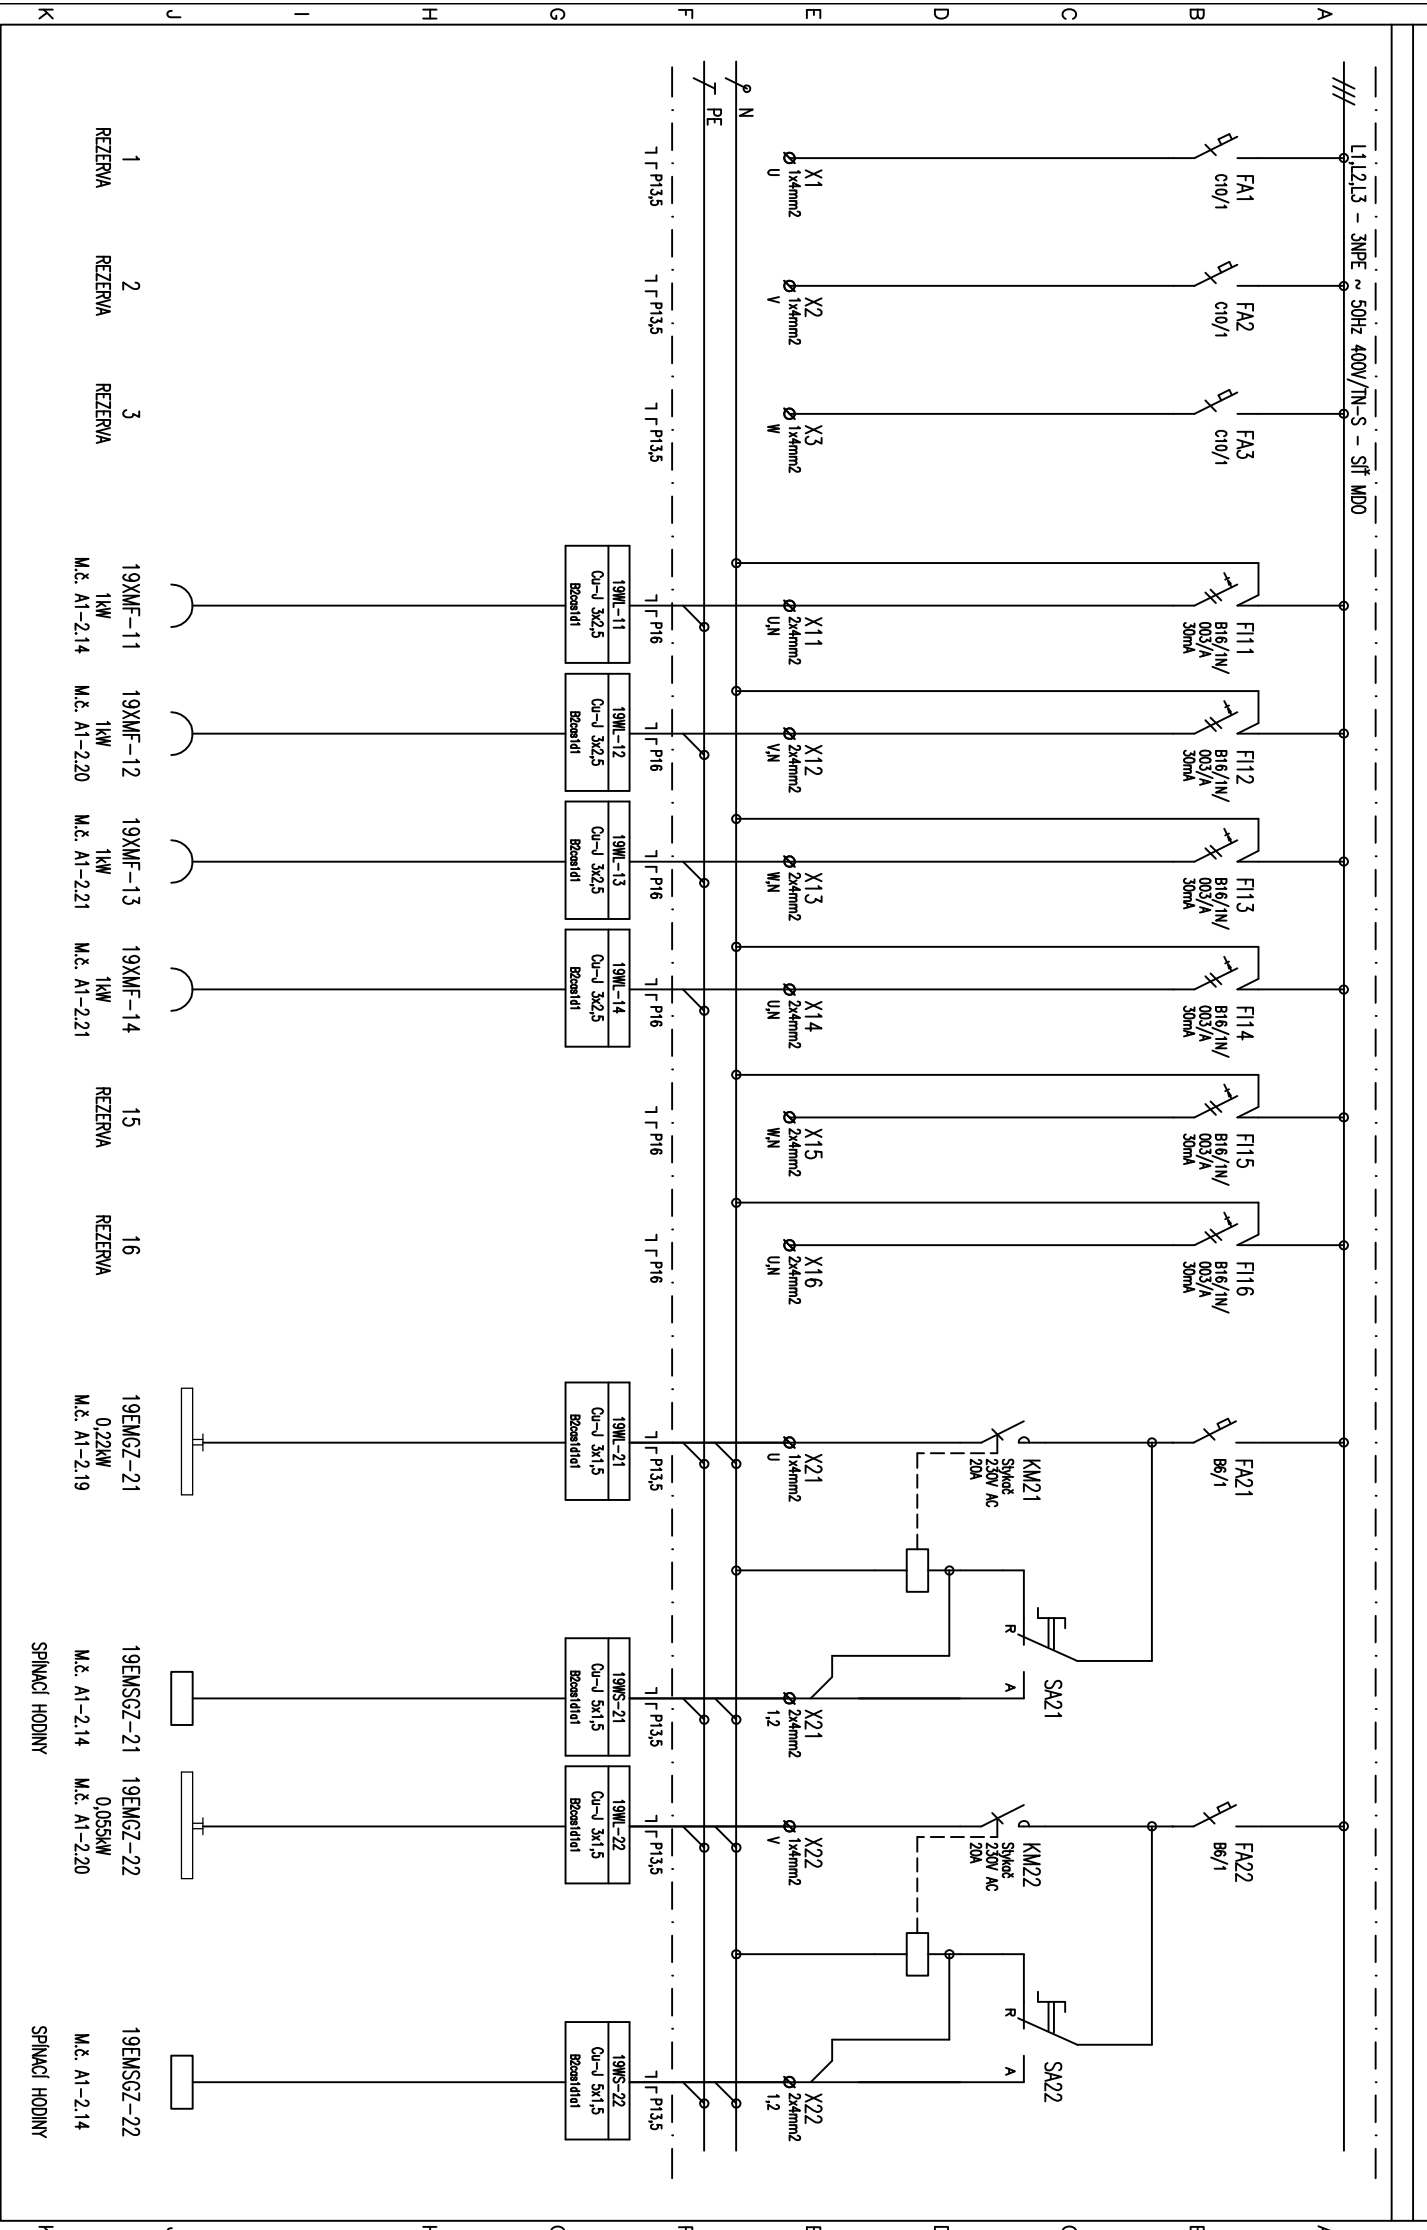



Vyparovací:	Ing. Bejzík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna			Investor: SVET ZDRAVIA		Zak.Číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listu: 23	
Kontrolovací:	Ing. Šulick	sterilizácia a operačné sály			Obsch:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum :	08/2018	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály			2ROS19-23		Měřtko:		E1.07-119		4	

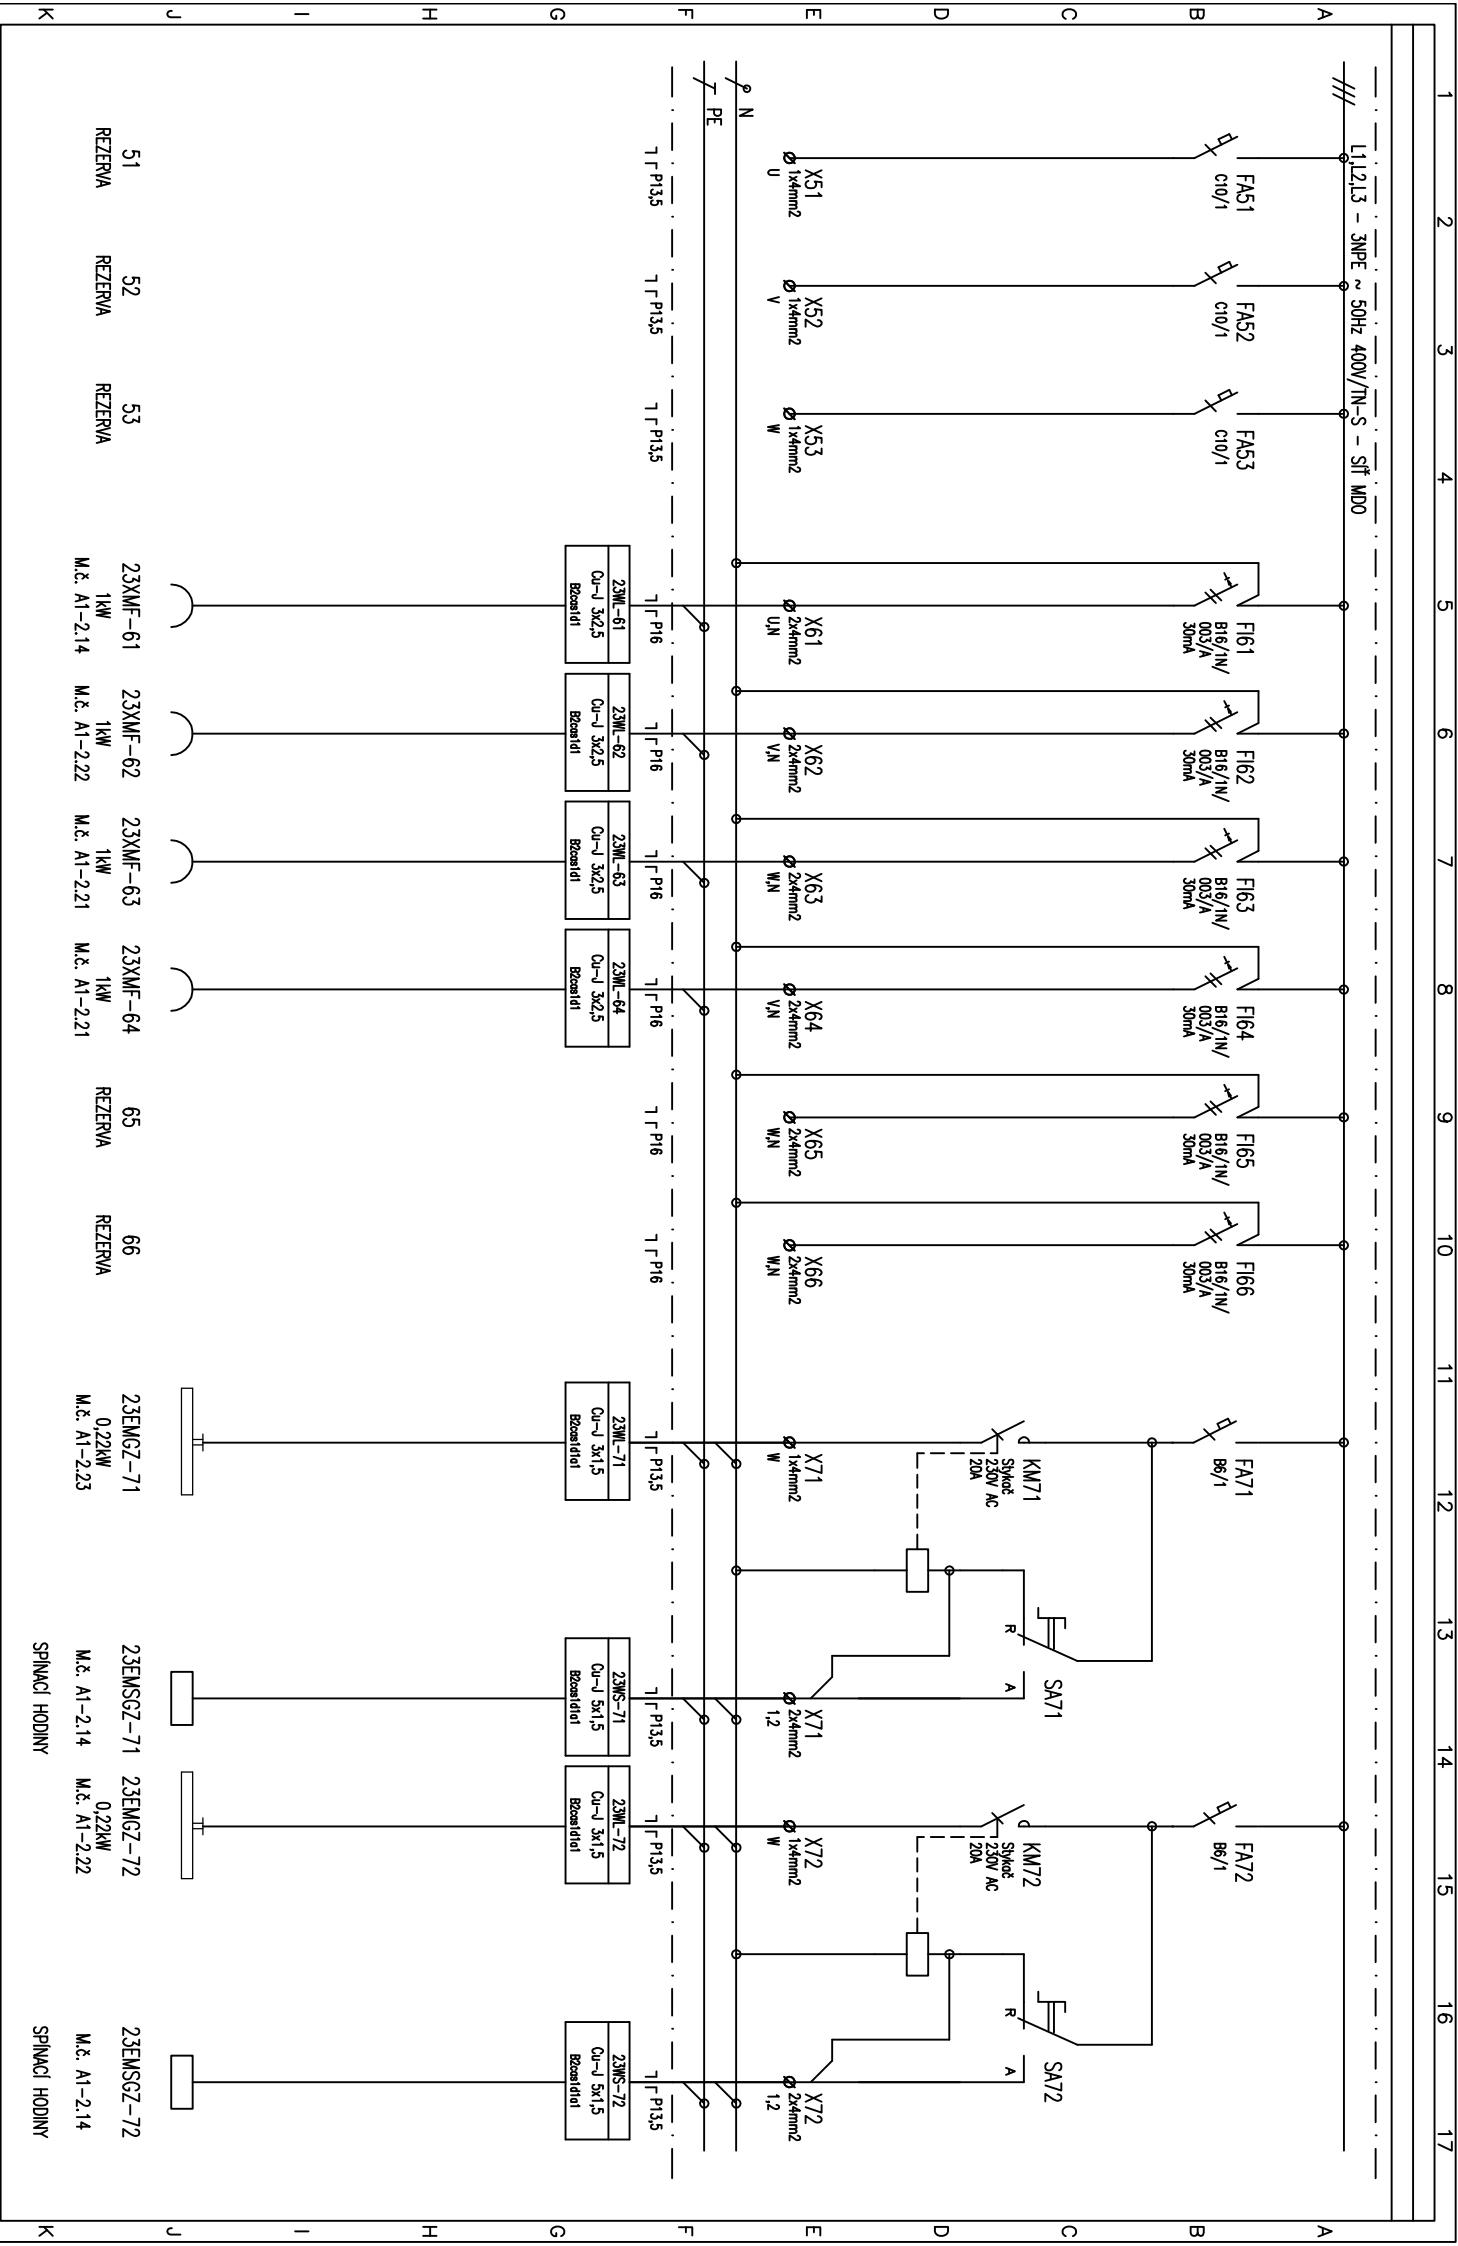


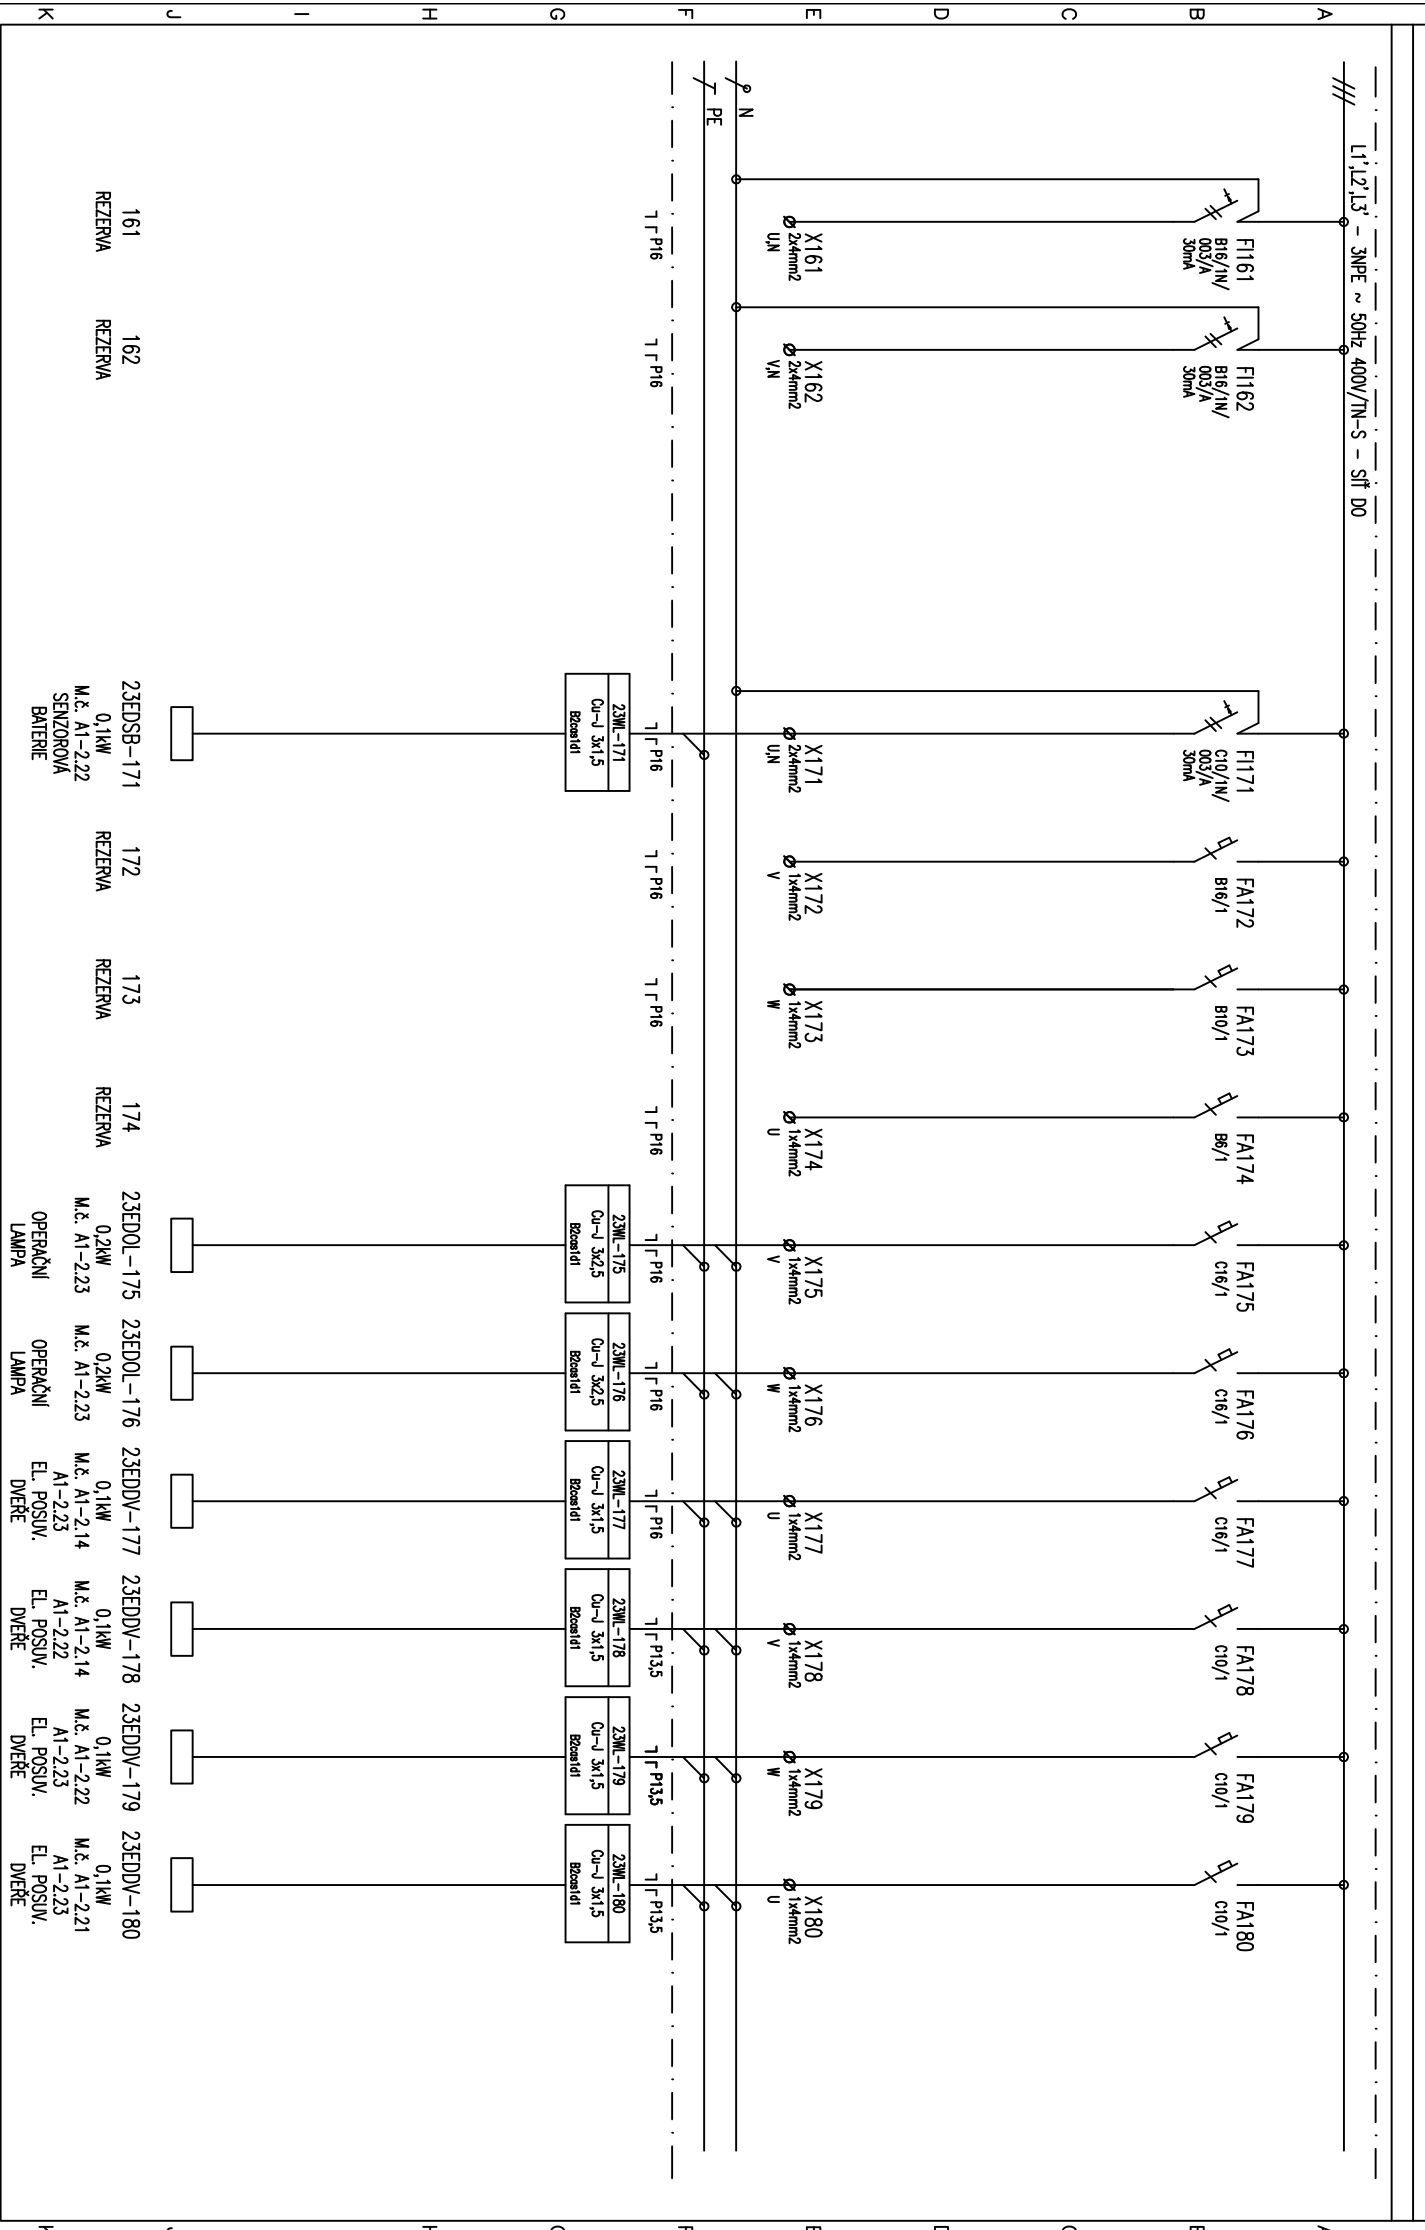
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracovali: Ing. Bejzík			AKCE: NsP Topoličany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály					Investor: SVET ZDRAVIA		Zák.číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listú: 23		
Kontrolóvi: Ing. Šulák								Obsah: 2ROS19–23		Změna/Datum:		V.č.: E1.07–119		List: 5		
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály						Měřtko:							

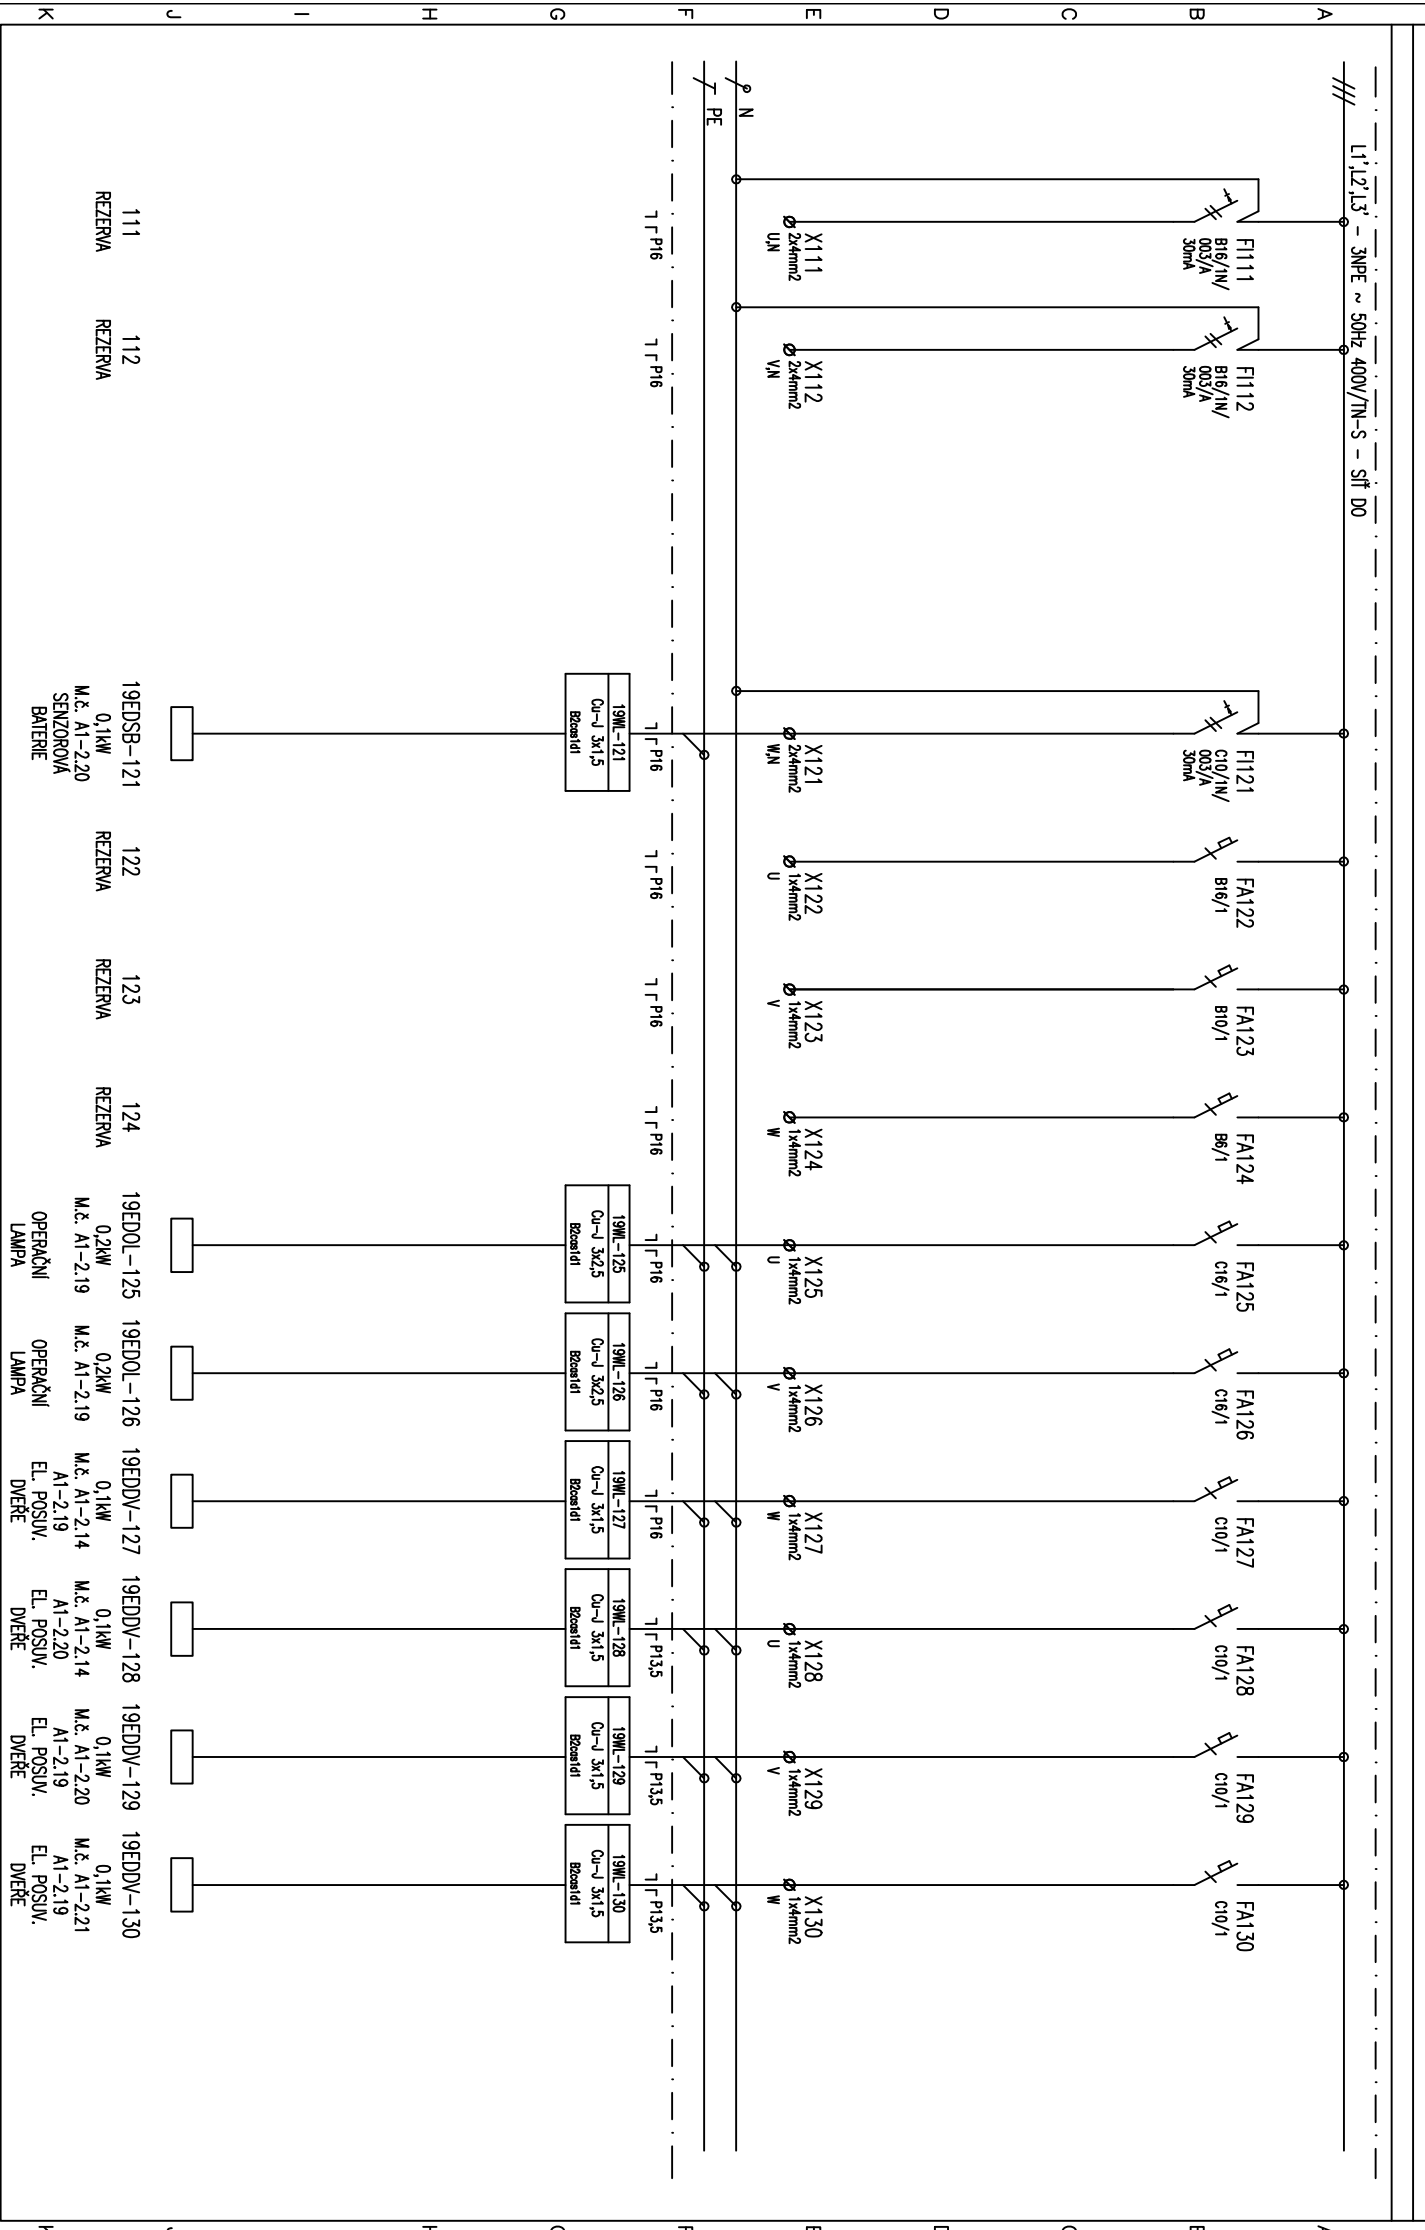

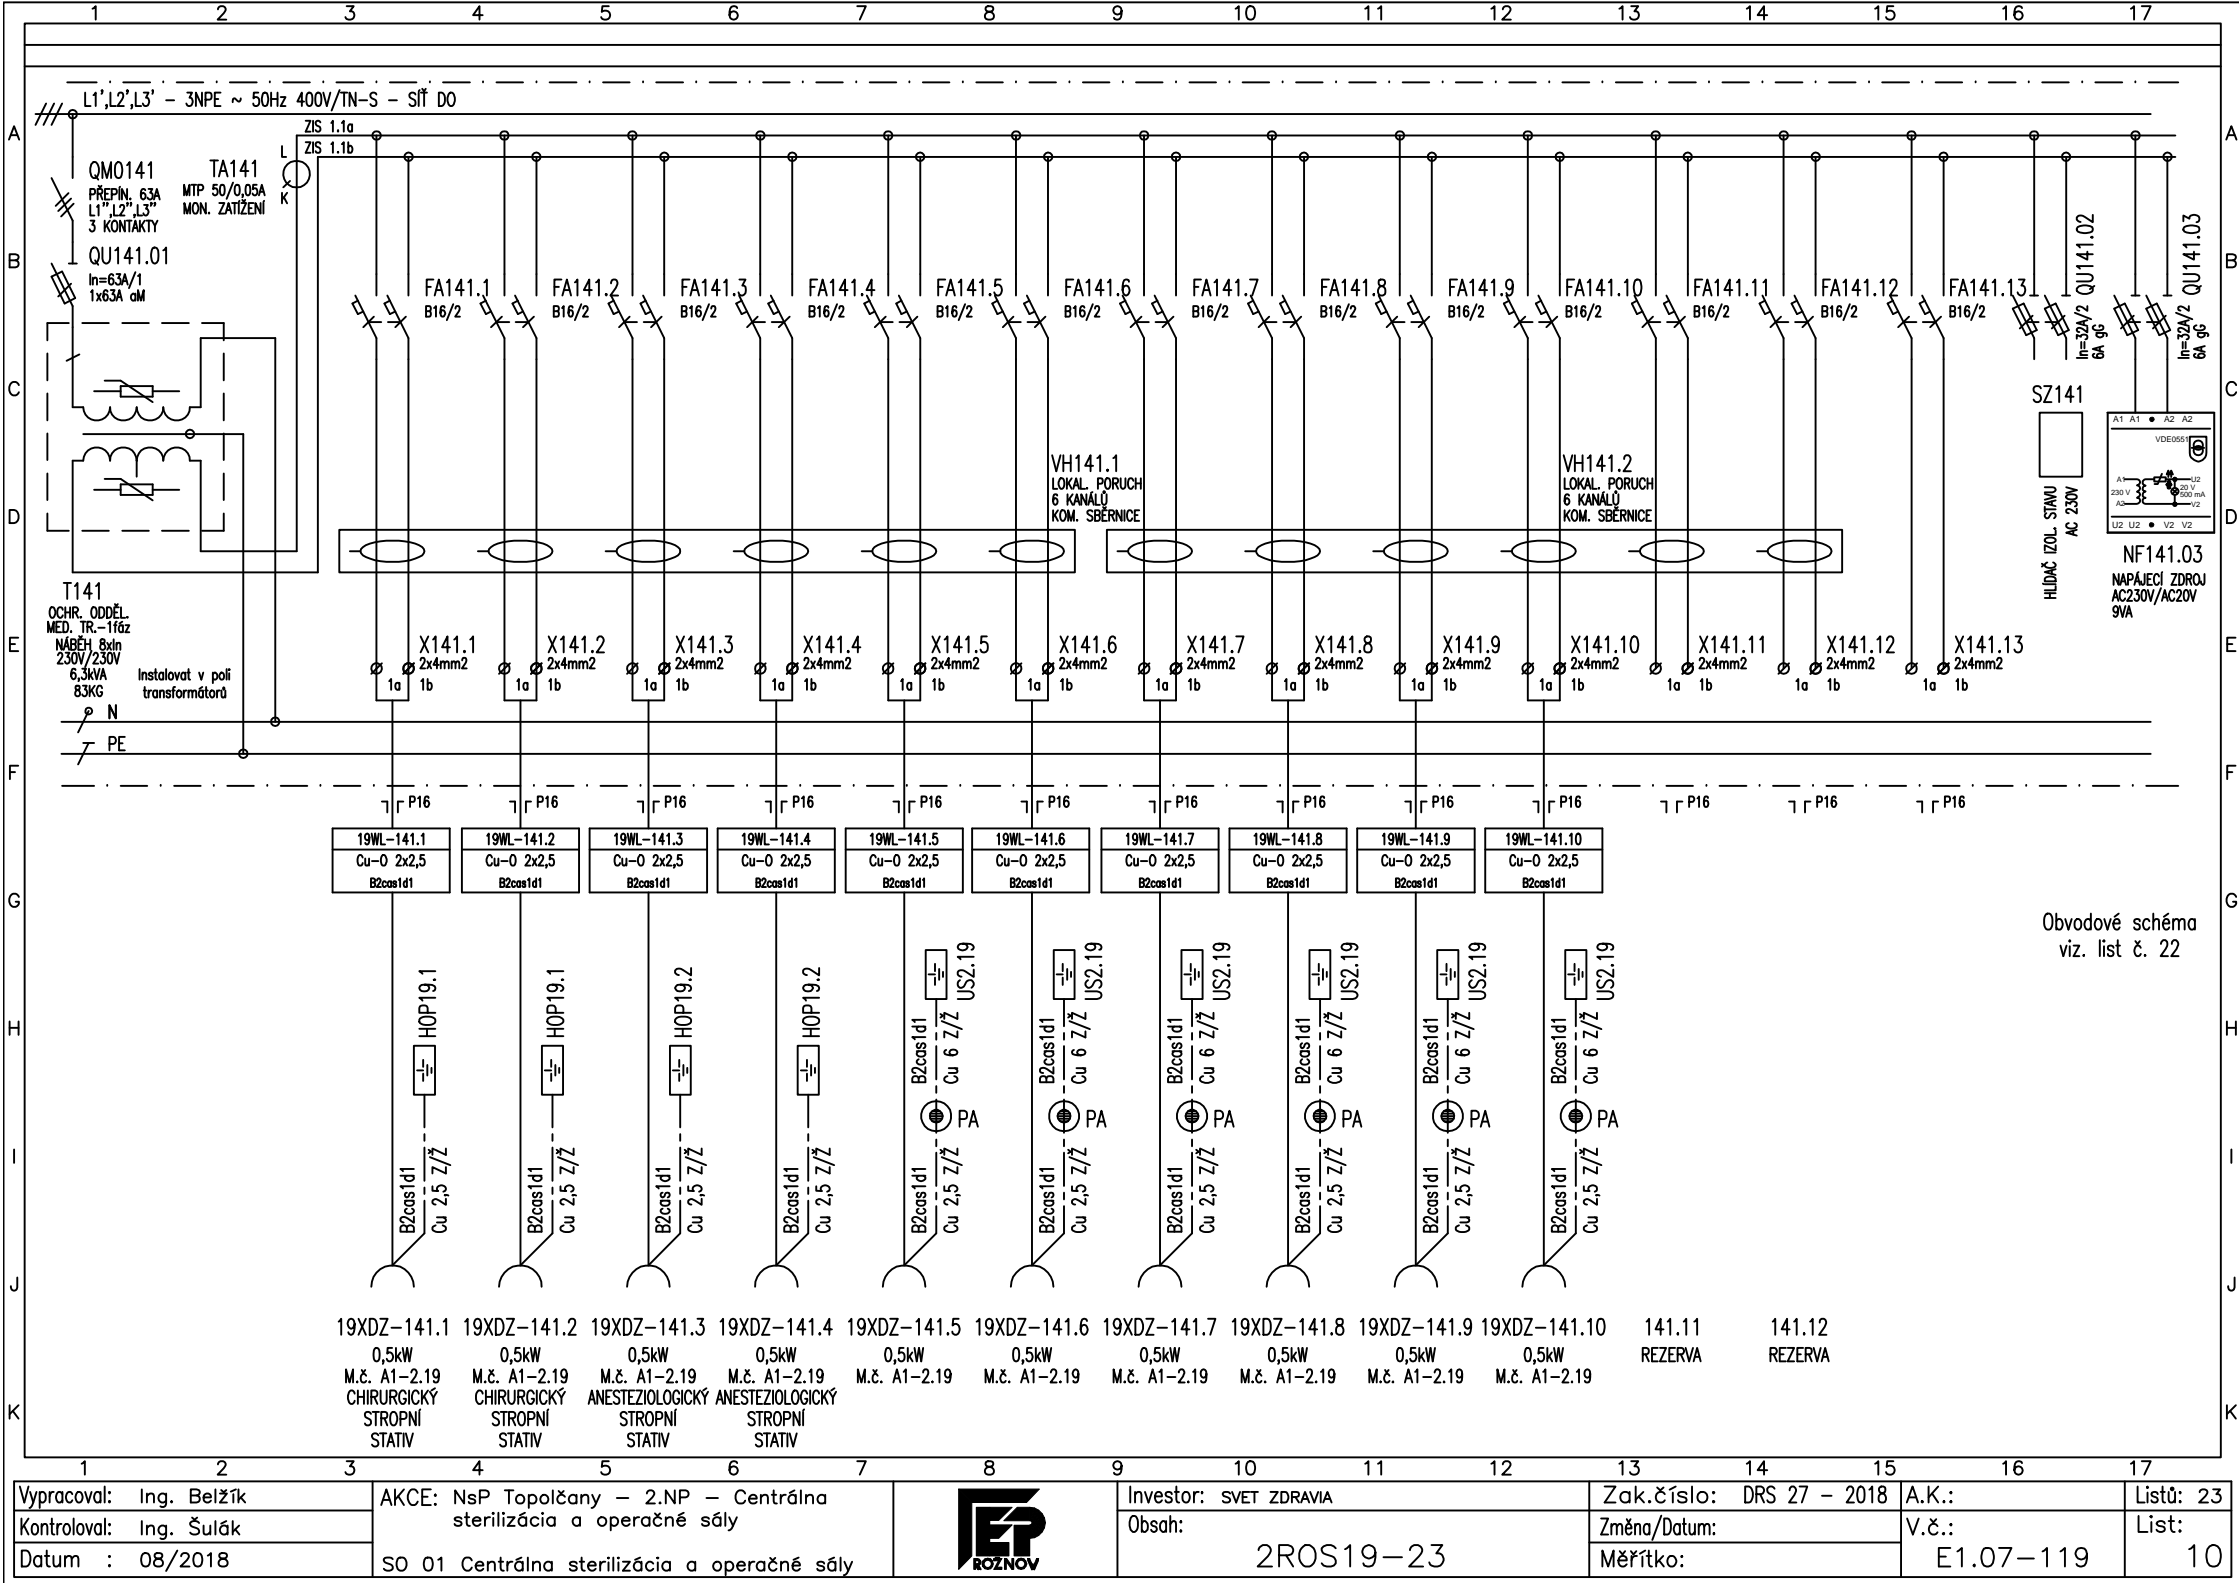


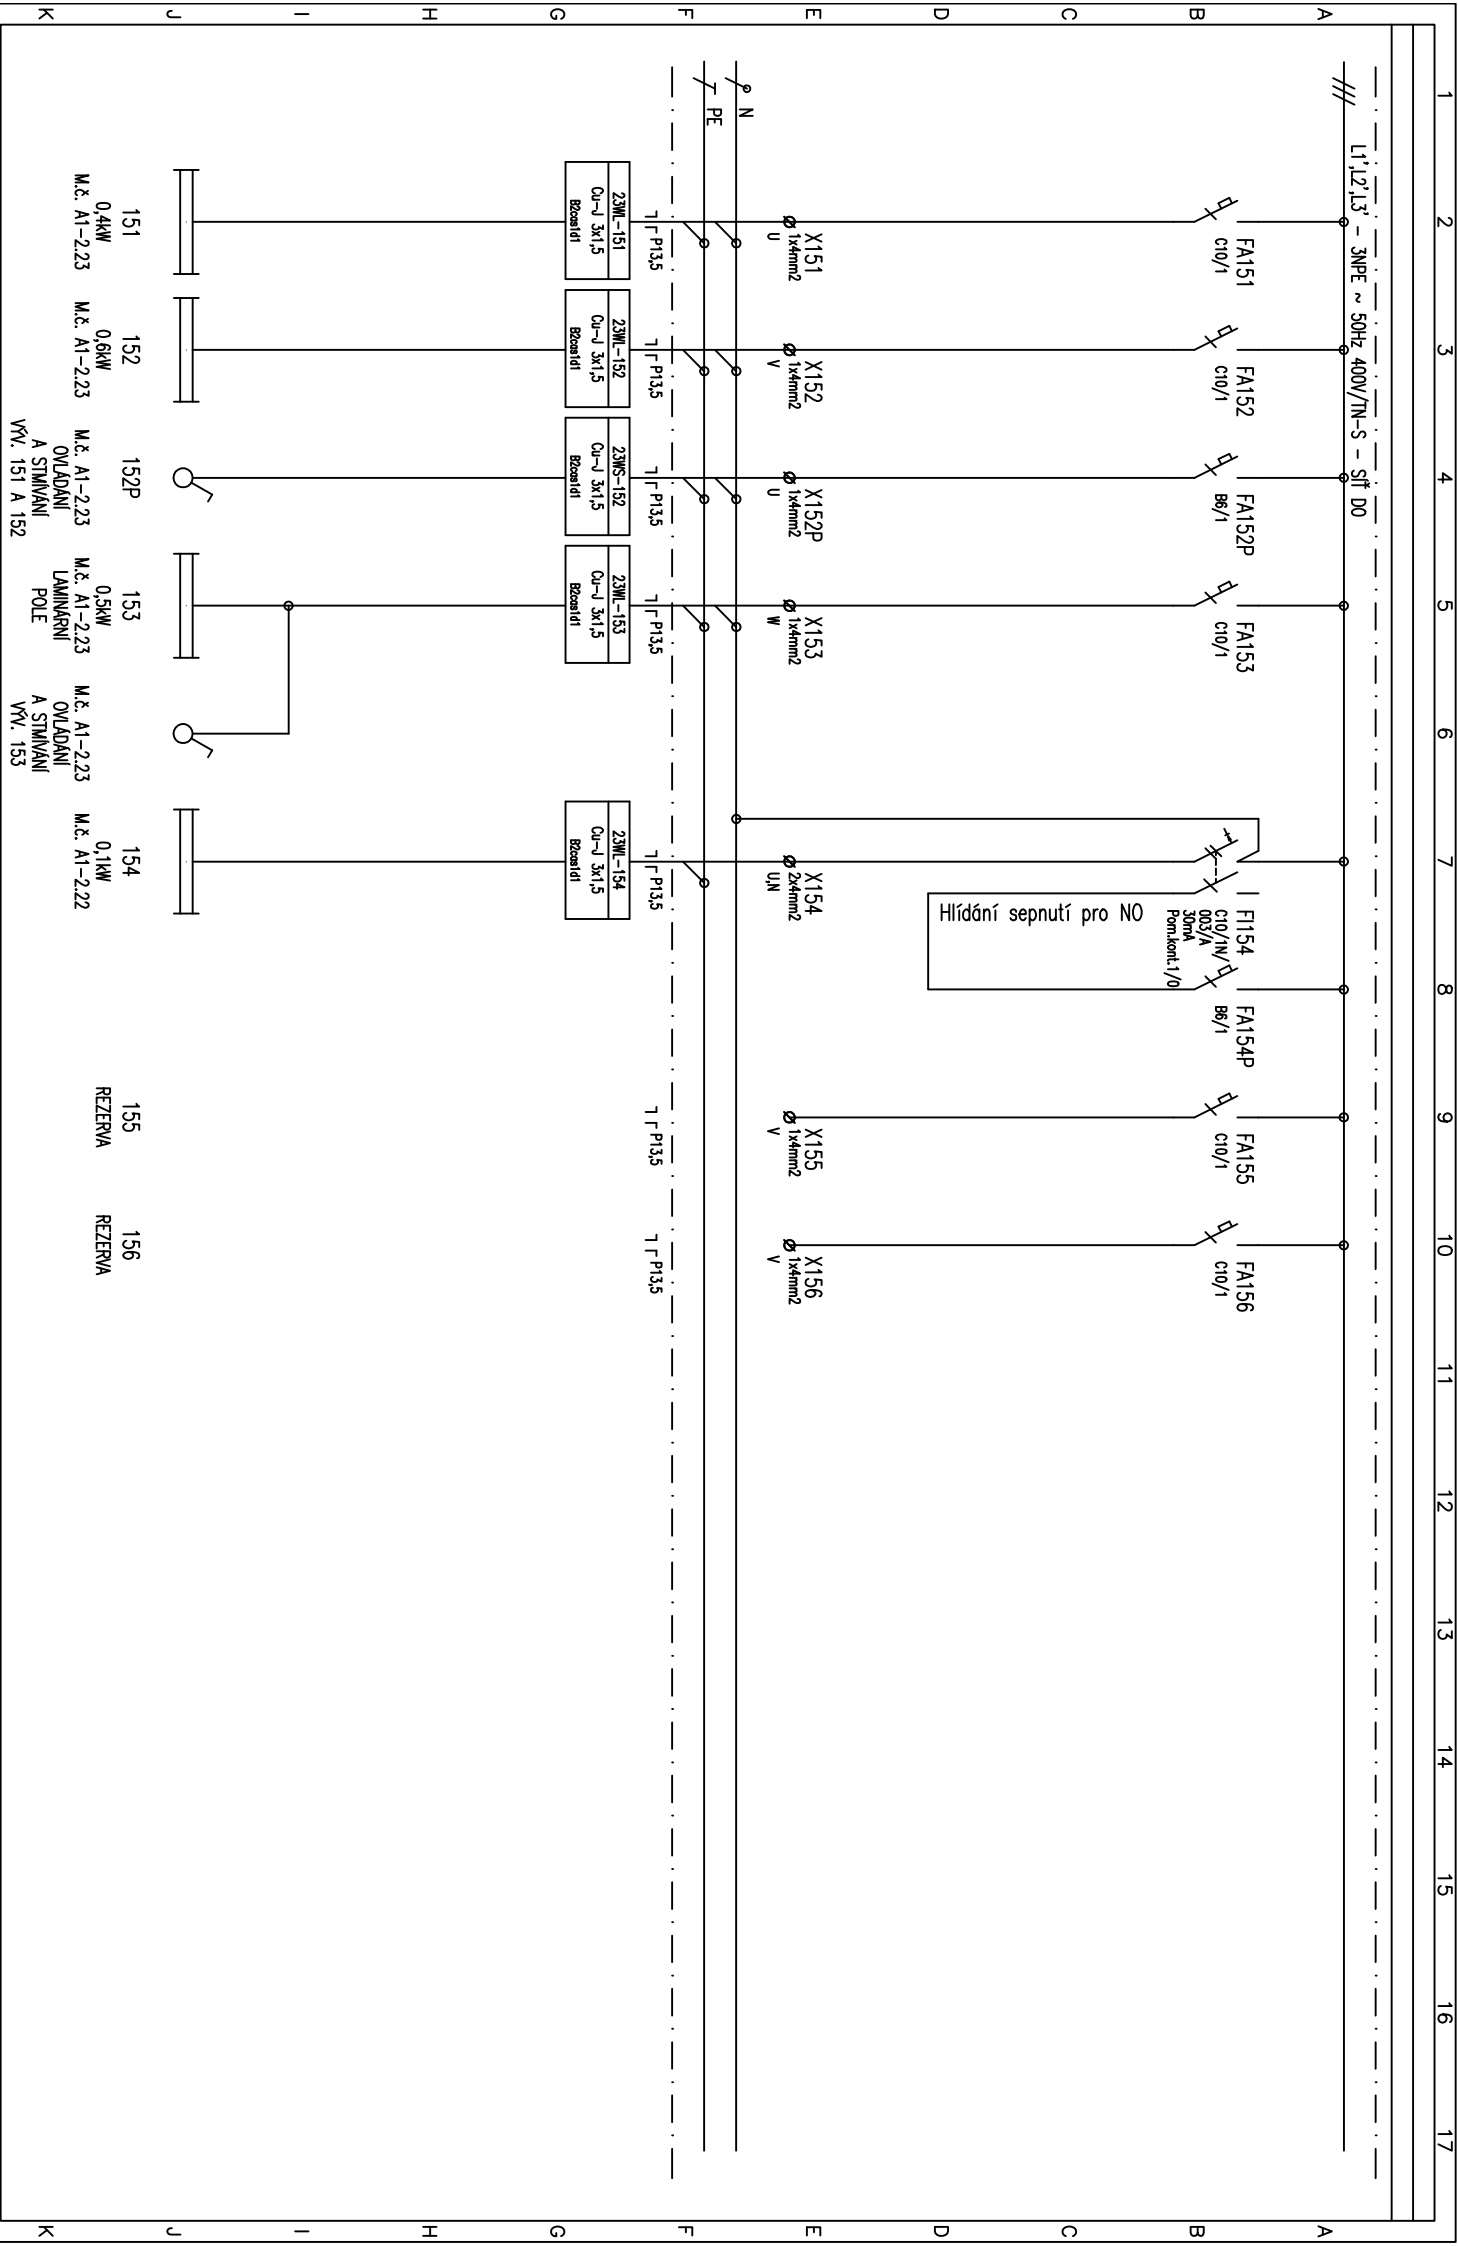

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracovali: Ing. Bežtík			AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály													
Kontrolovali: Ing. Šušlák								Investor: SVET ZBRAVA								
								Obsah:								
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály					2ROS19–23								
								Zak.číslo: DRS 27 – 2018								
								Zmena/Datum:								
								Měřítko:								
								V.č.: E1.07–119								
								Listů: 23								
								List: 11								




Vypracovací:	Ing. Bejzík	AKCE:	NsP Topoitčany – 2.NP – Centrálna	Investor:	svET ZDRAVA	Zák.Číslo:	DRS 27 – 2018	A.K.:	Listu: 23
Kontrolovací:	Ing. Šulick		sterilizácia a operačné sály	Obsch:		Změna/Datum:		V.č.:	List:
Datum :	08/2018	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály		2ROS19-23	Měřtko:		E1.07-119	12

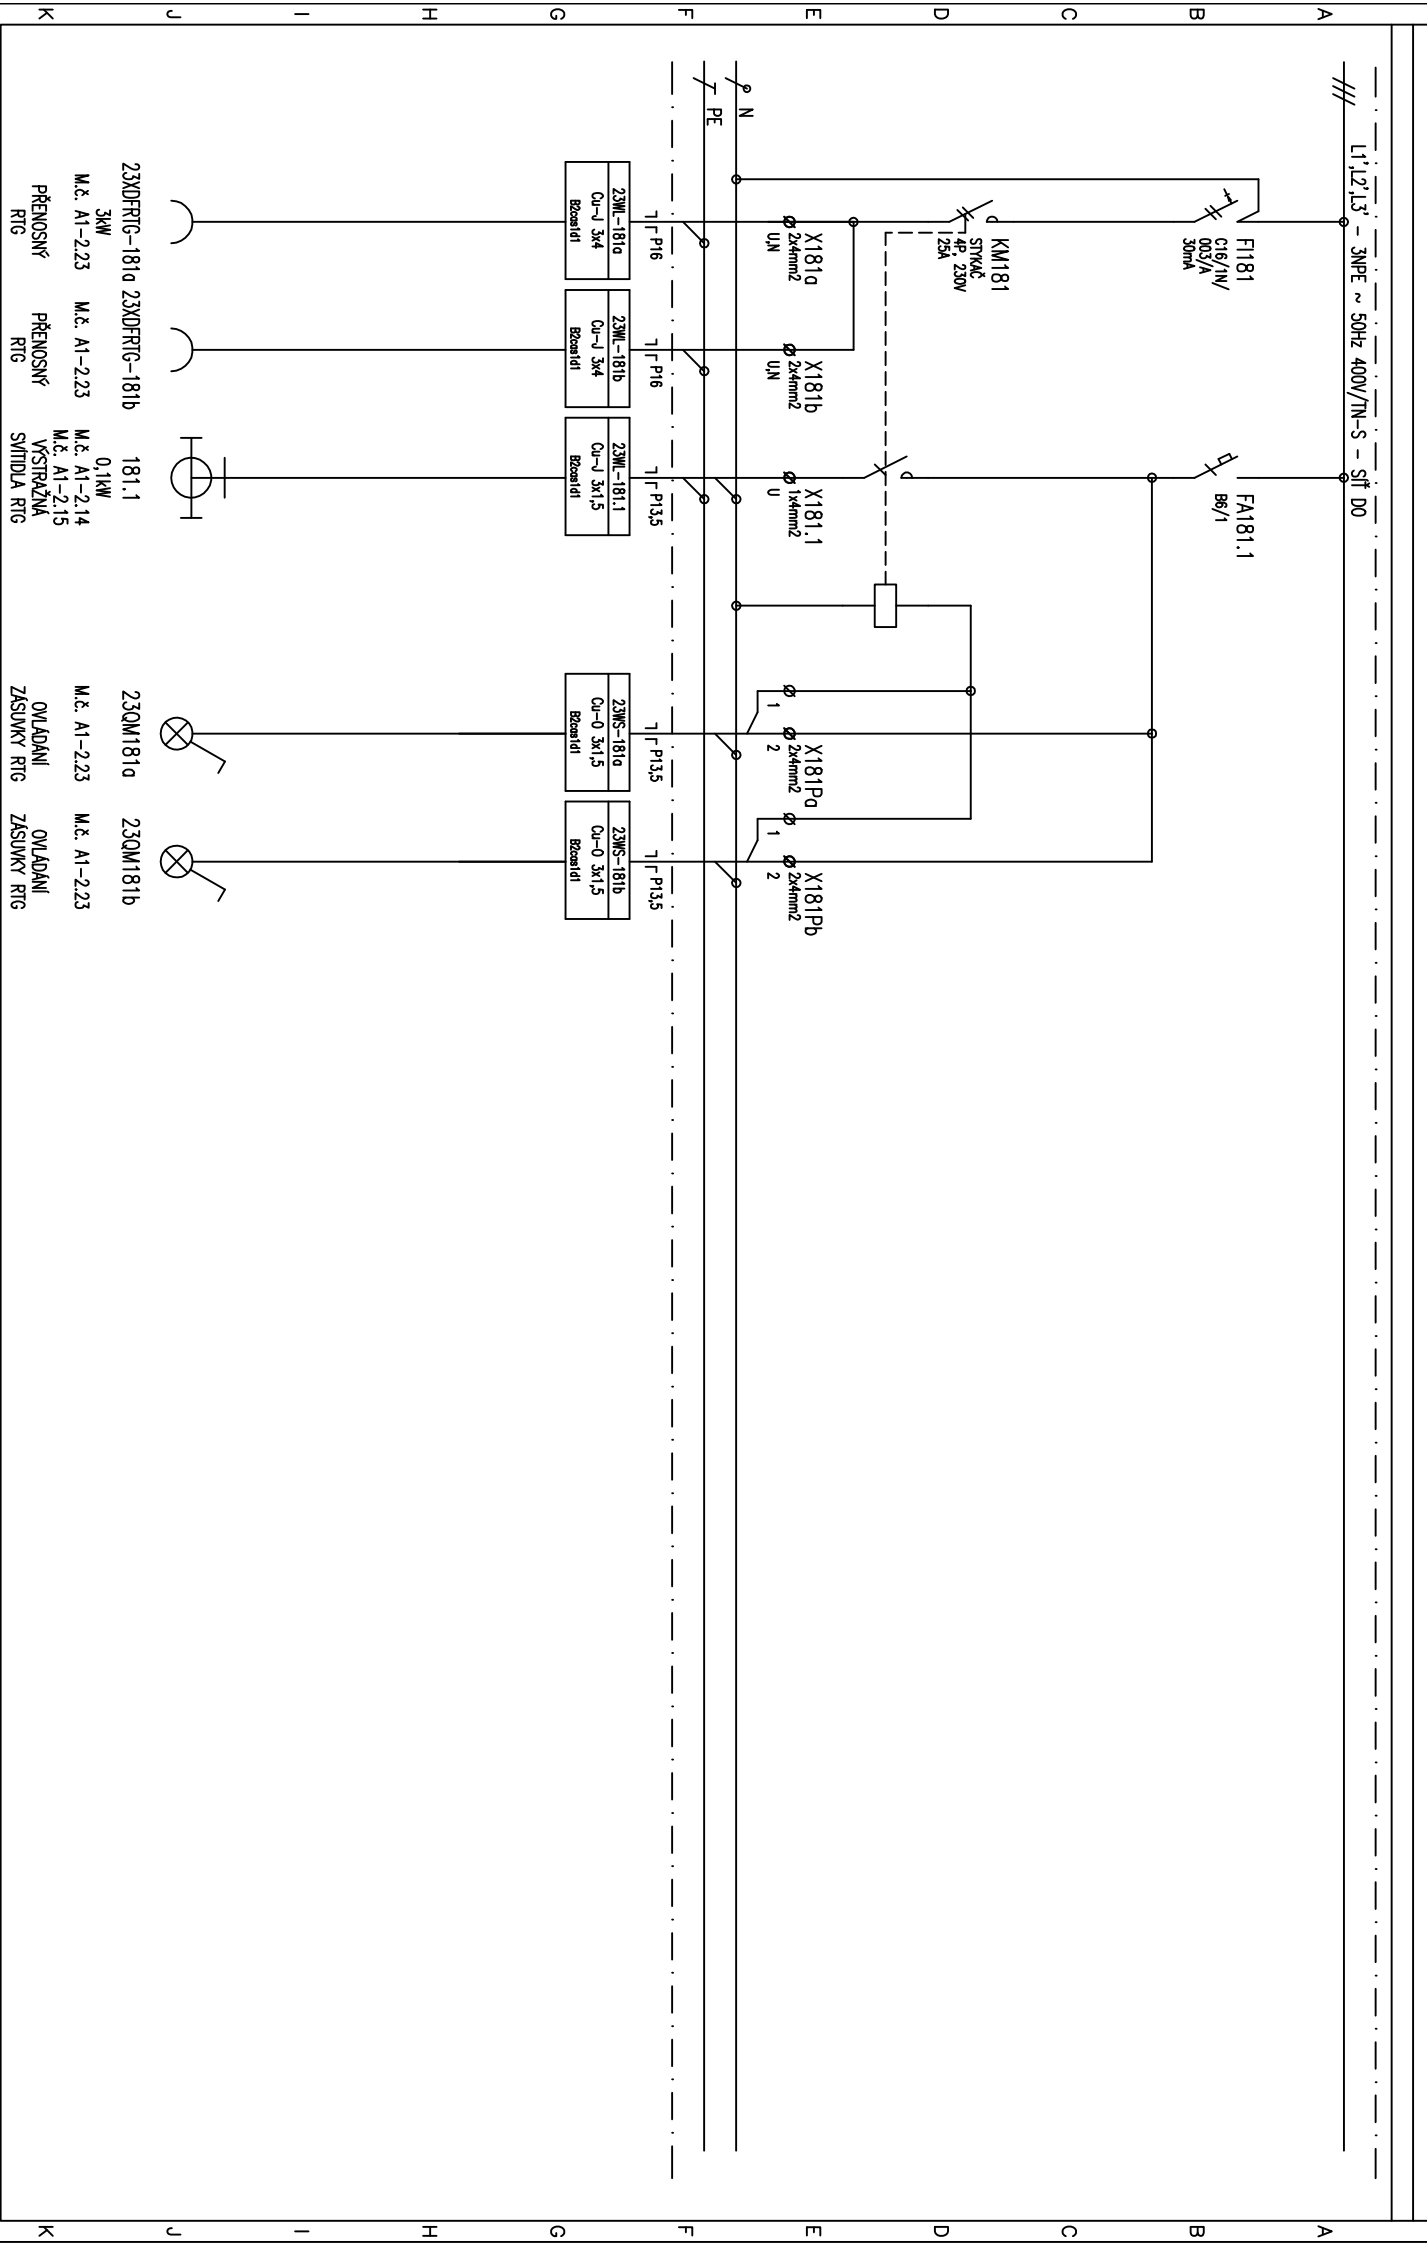


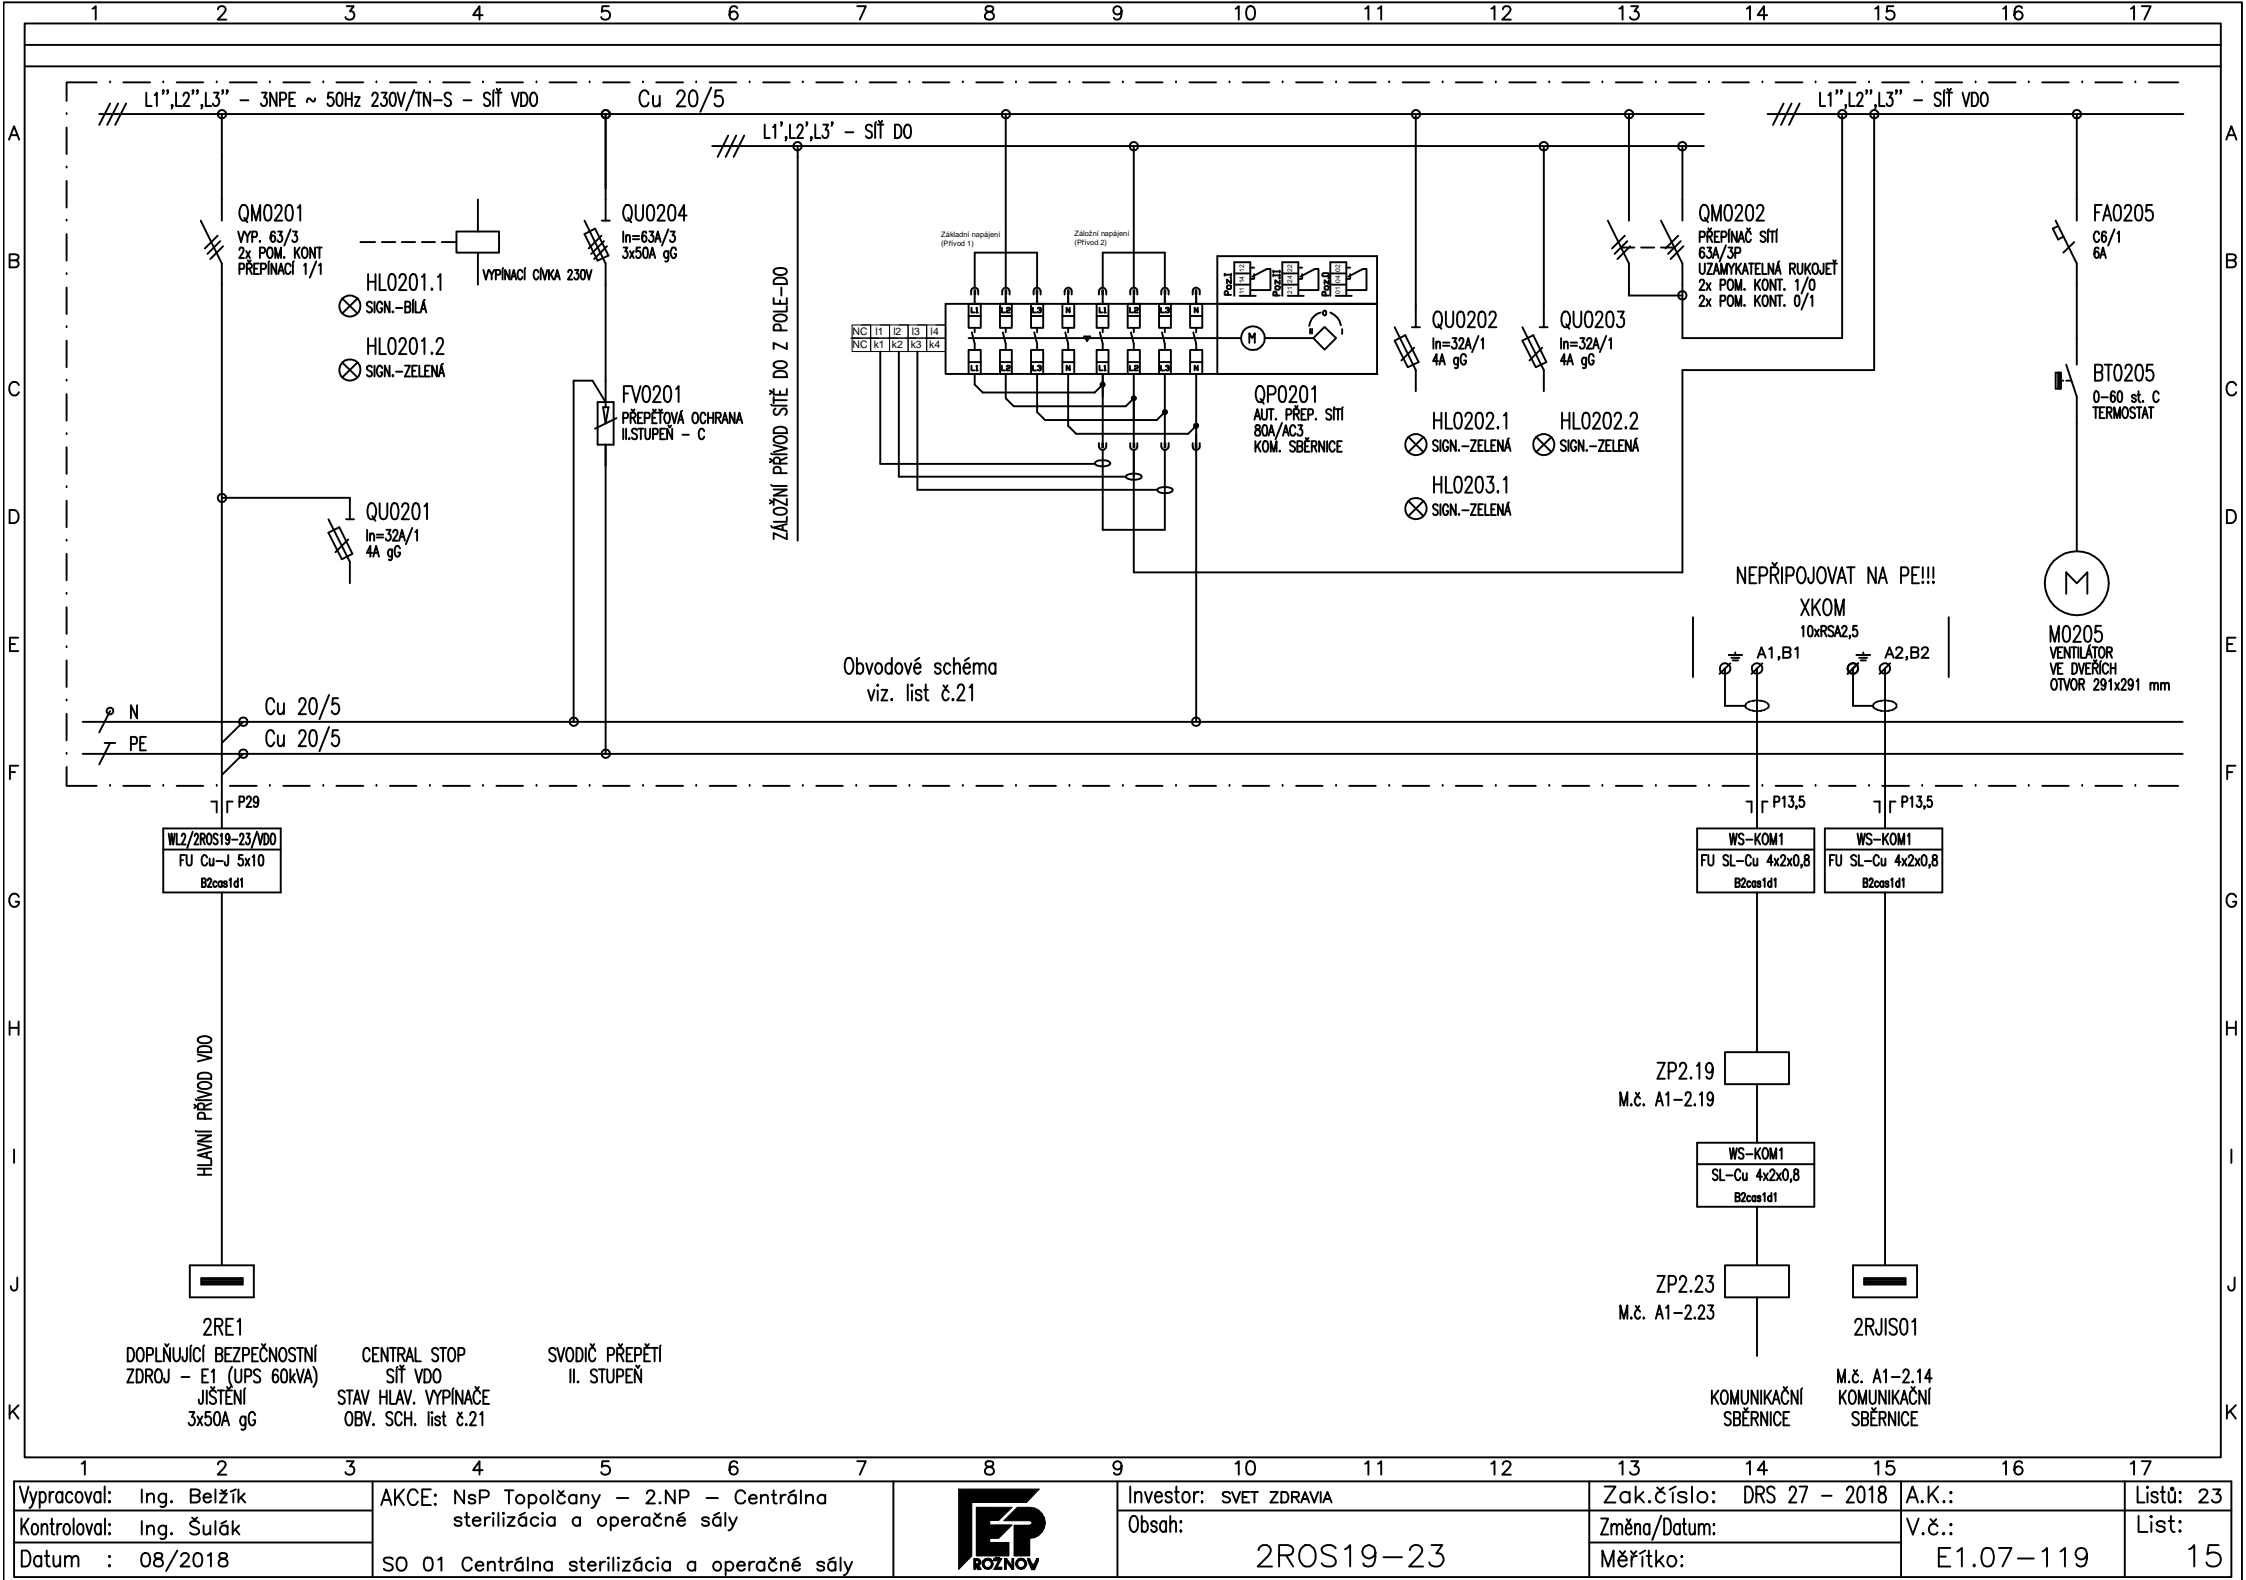
Vyparacovi: Ing. Beizrk		AKCE: Nsp Topolcany – 2.NP – Centrdna		Investor: SVET ZDRAVA		Zak.Císlo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listu: 23	
Kontrolcovi: Ing. Šulck		sterilizácia a operačné sdy		Obsch:		Zmh/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centrdna sterilizácia a operačné sdy		2ROS19–23		Mértko:		E1.07–119		13	


L1, L2, L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/IN-S - síť D0

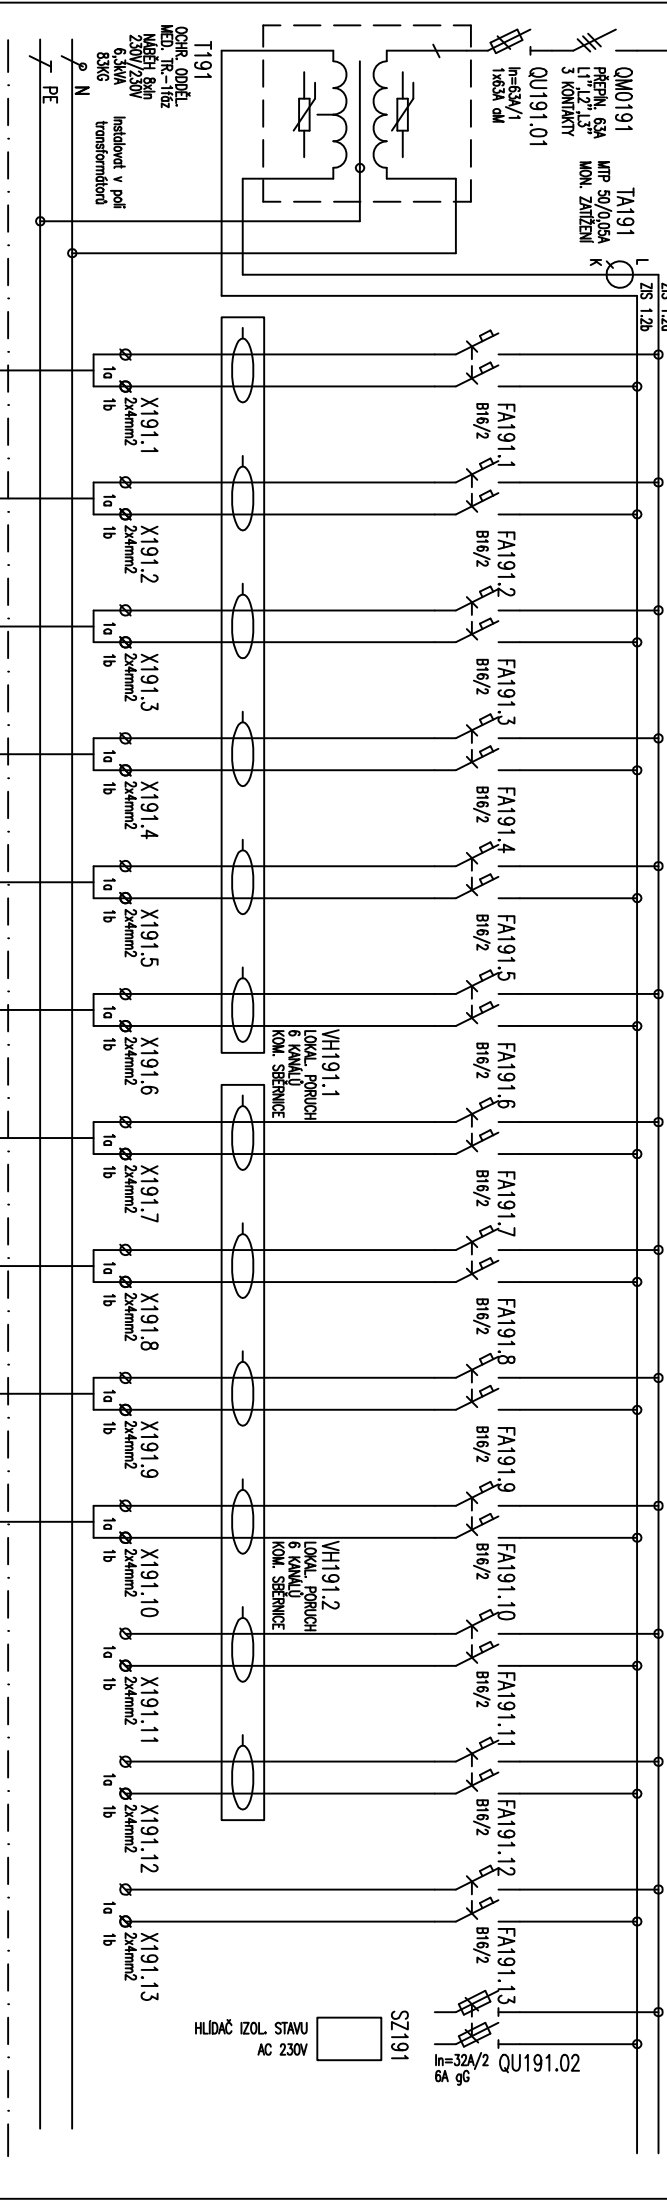


Obvodové schéma
viz. list č. 22


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Ing. Belžik			AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály							Investor: SVET ZORAVA			Zák.číslo: DRS 27 – 2018			A.K.:	17
Kontroloval: Ing. Šulák							Obsch:			2ROS19-23			Zmena/Datum:			V.č.:	Listu: 23
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály										Měřítko:			E1.07-119	List: 14




Vypracoval: Ing. Belžík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály		Investor: SVET ZDRAVIA	Zak.číslo: DRS 27 – 2018	A.K.:	Listů: 23
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály	2ROS19–23	Měřtko:	E1.07–119

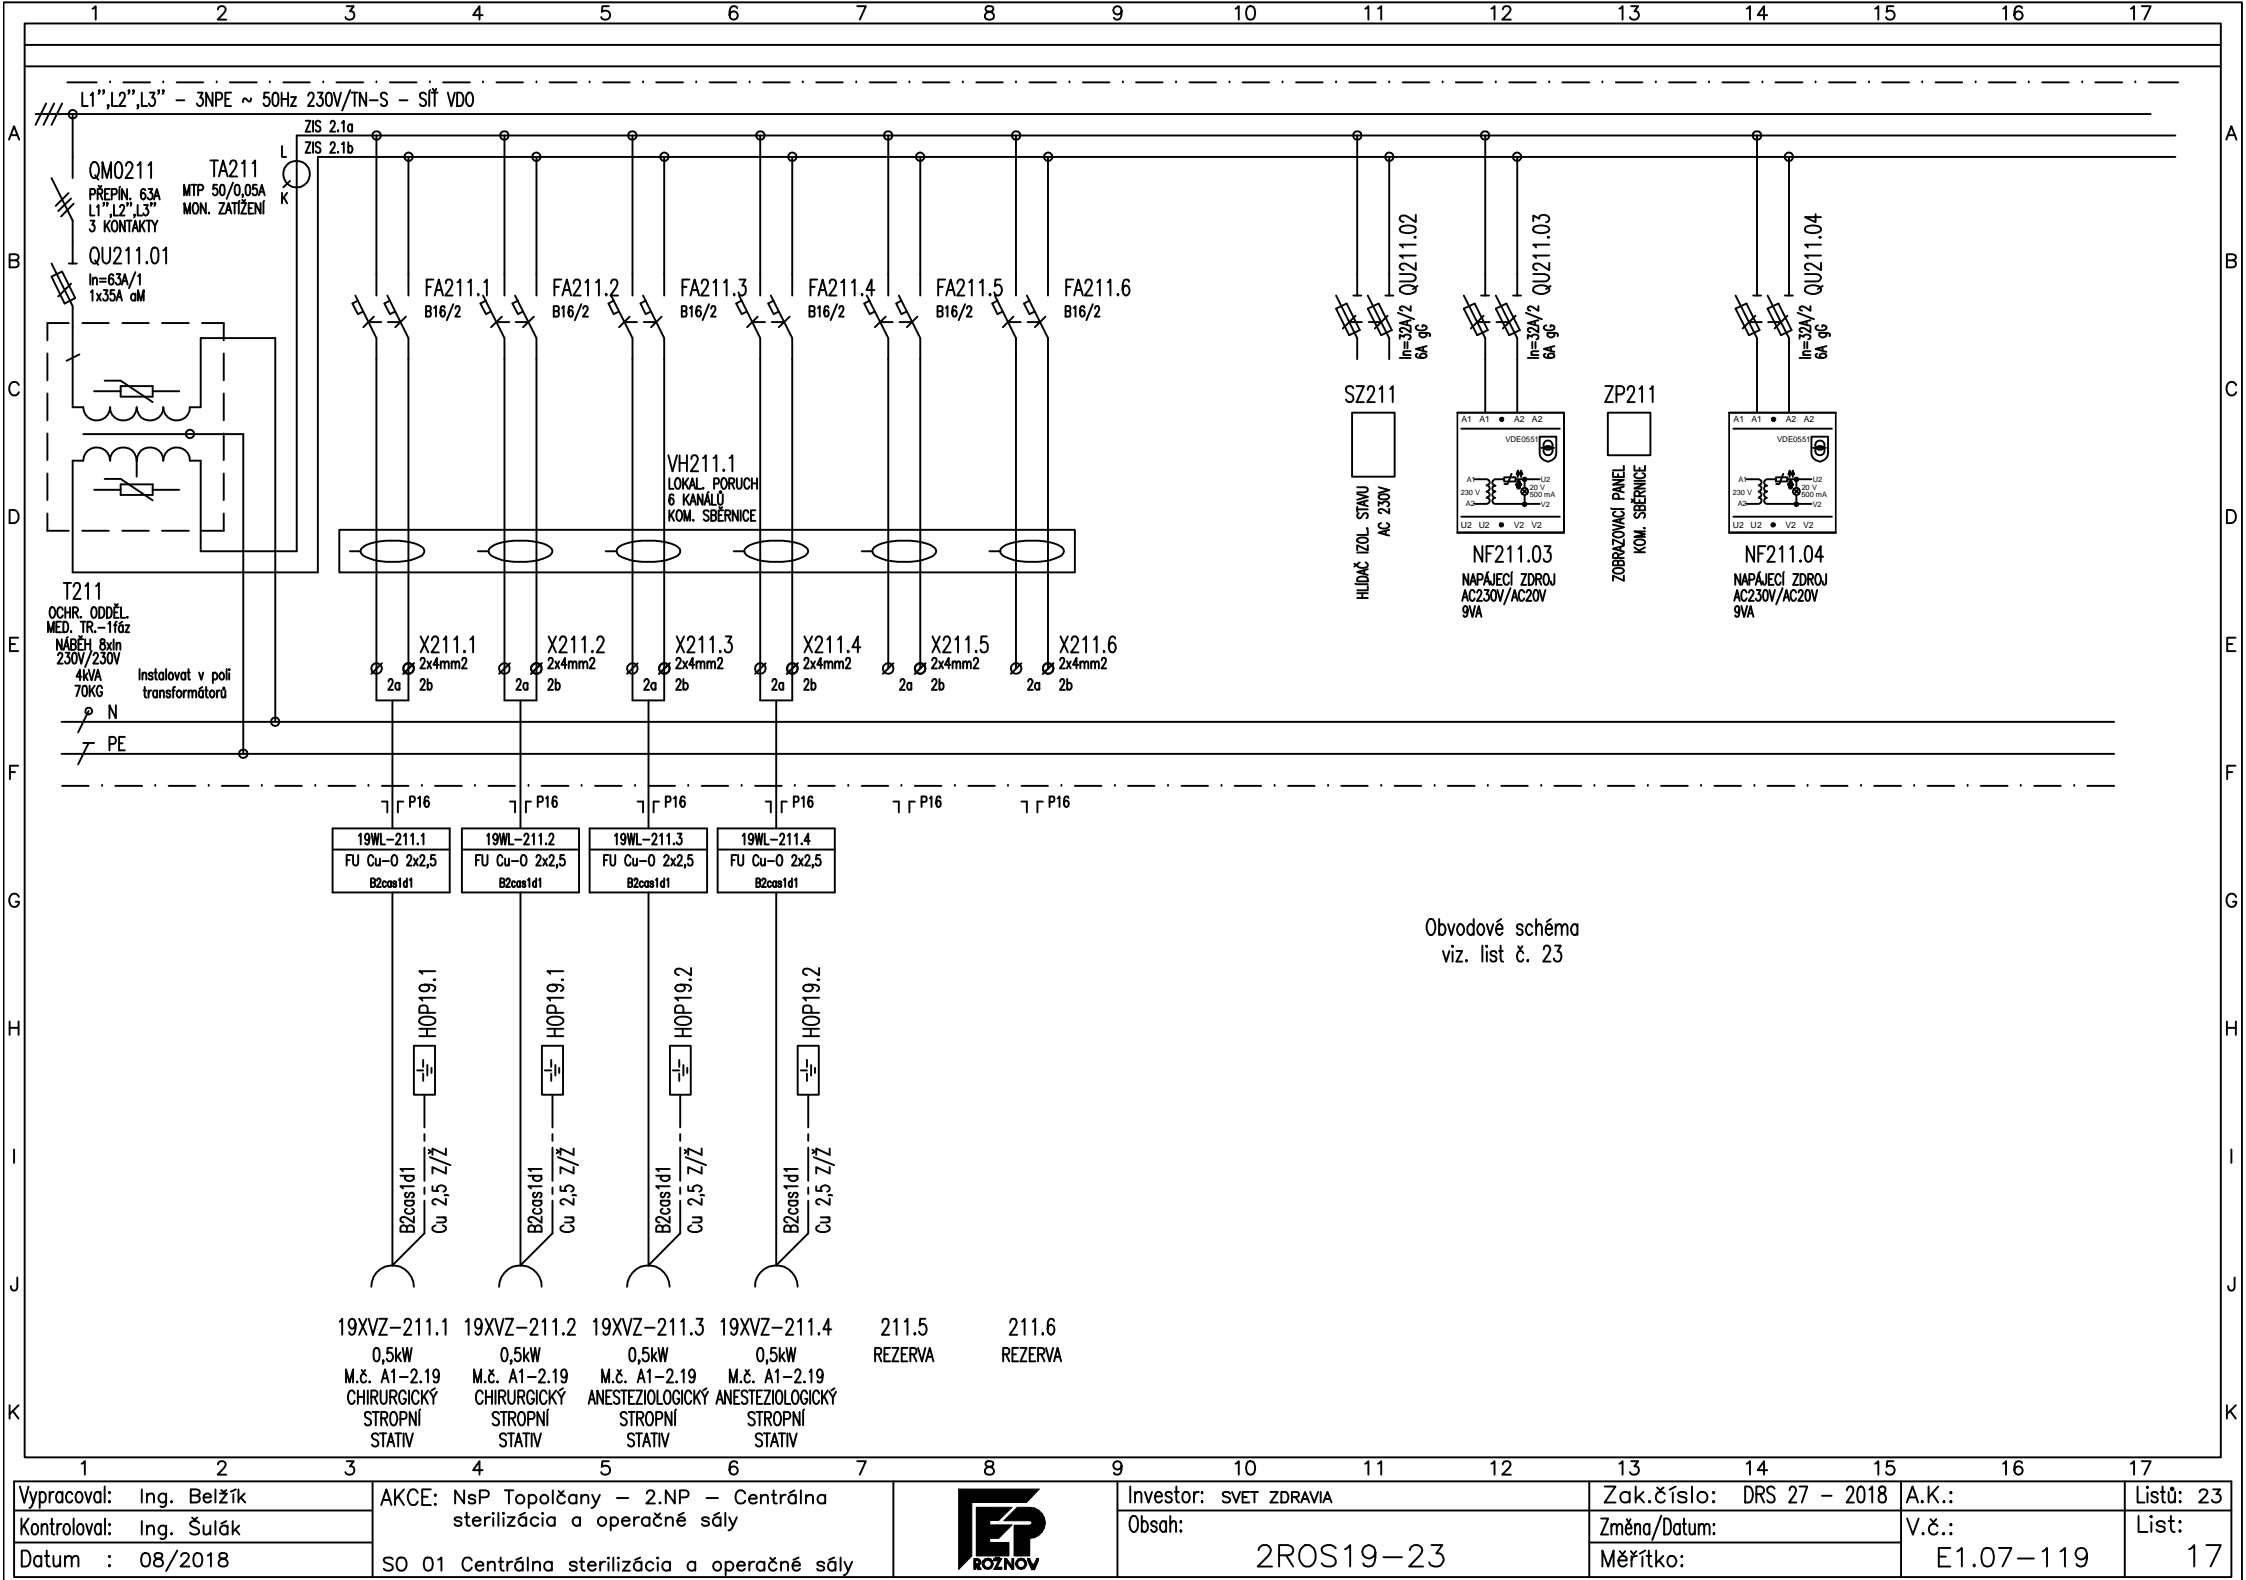

LT",LT",LT" - 3NPE ~ 50Hz 230V/IN-S - síť VDO

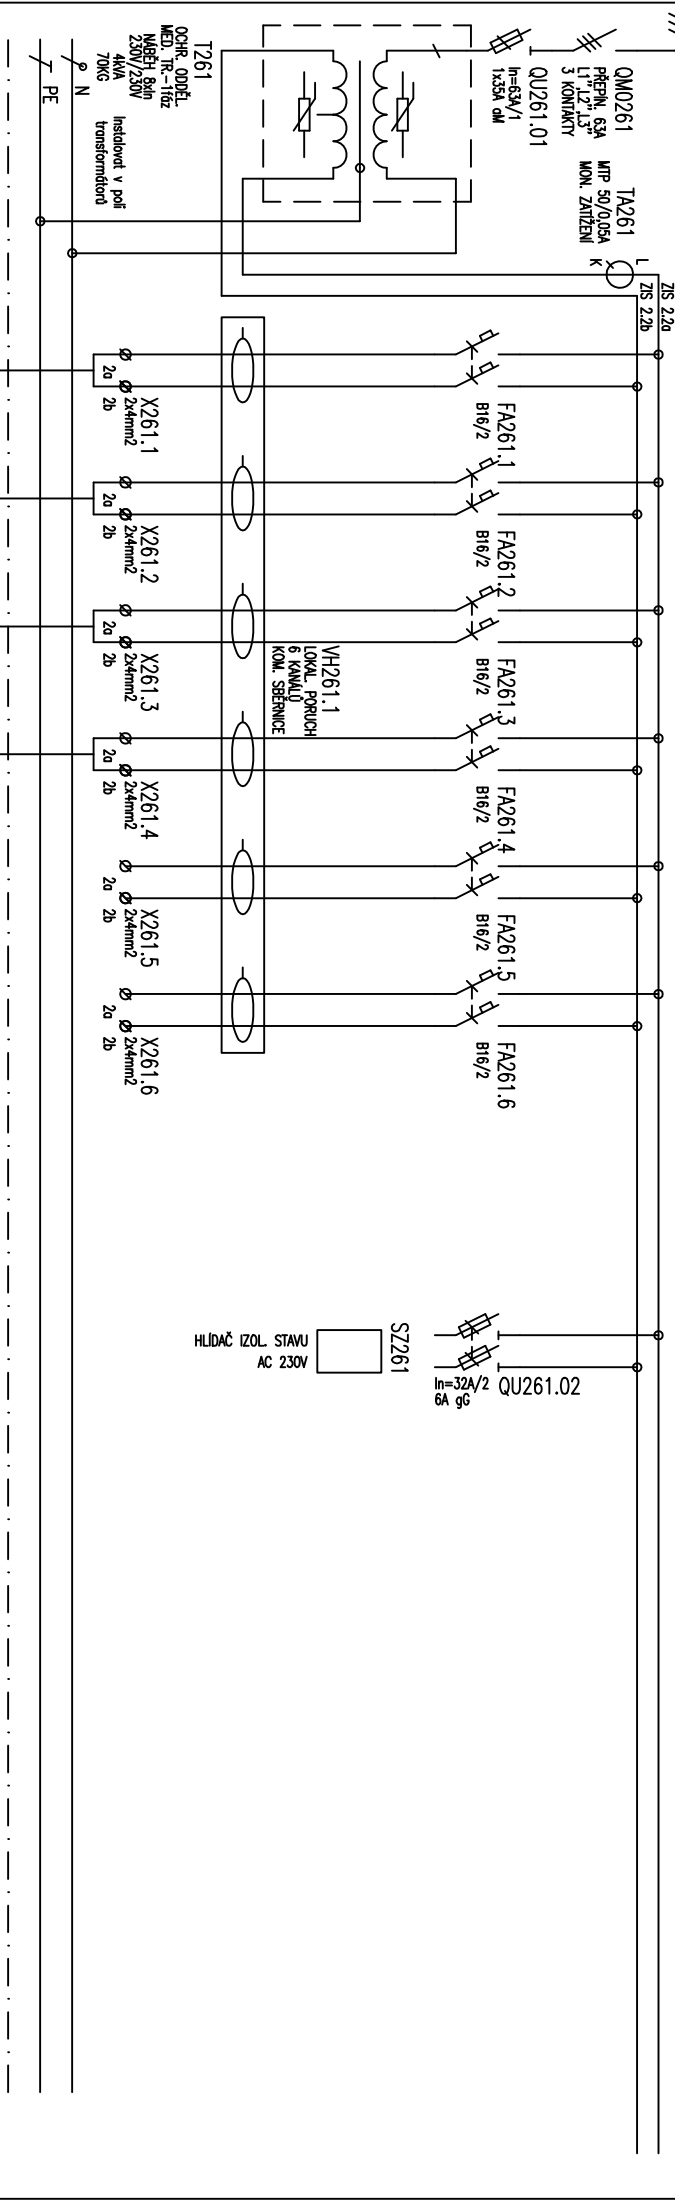


23NW-261.1	23NW-261.2	23NW-261.3	23NW-261.4
FU Cu-0 2x25	FU Cu-0 2x25	FU Cu-0 2x25	FU Cu-0 2x25
Recessed	Recessed	Recessed	Recessed


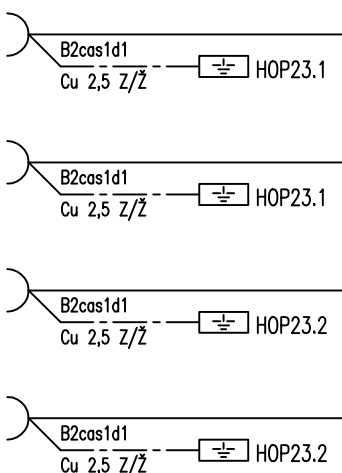


Obvodové schéma
viz. list č. 23

Vyparoval:	Ing. Bejzík	AKCE: Nsp Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor: SVET ZORAVA	Zak.číslo: DRS 27 - 2018	A.K.:	Listu: 23
Kontroloval:	Ing. Šulc		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum :	08/2018	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály	2ROS19-23	Měřtko:	E1.07-119	18

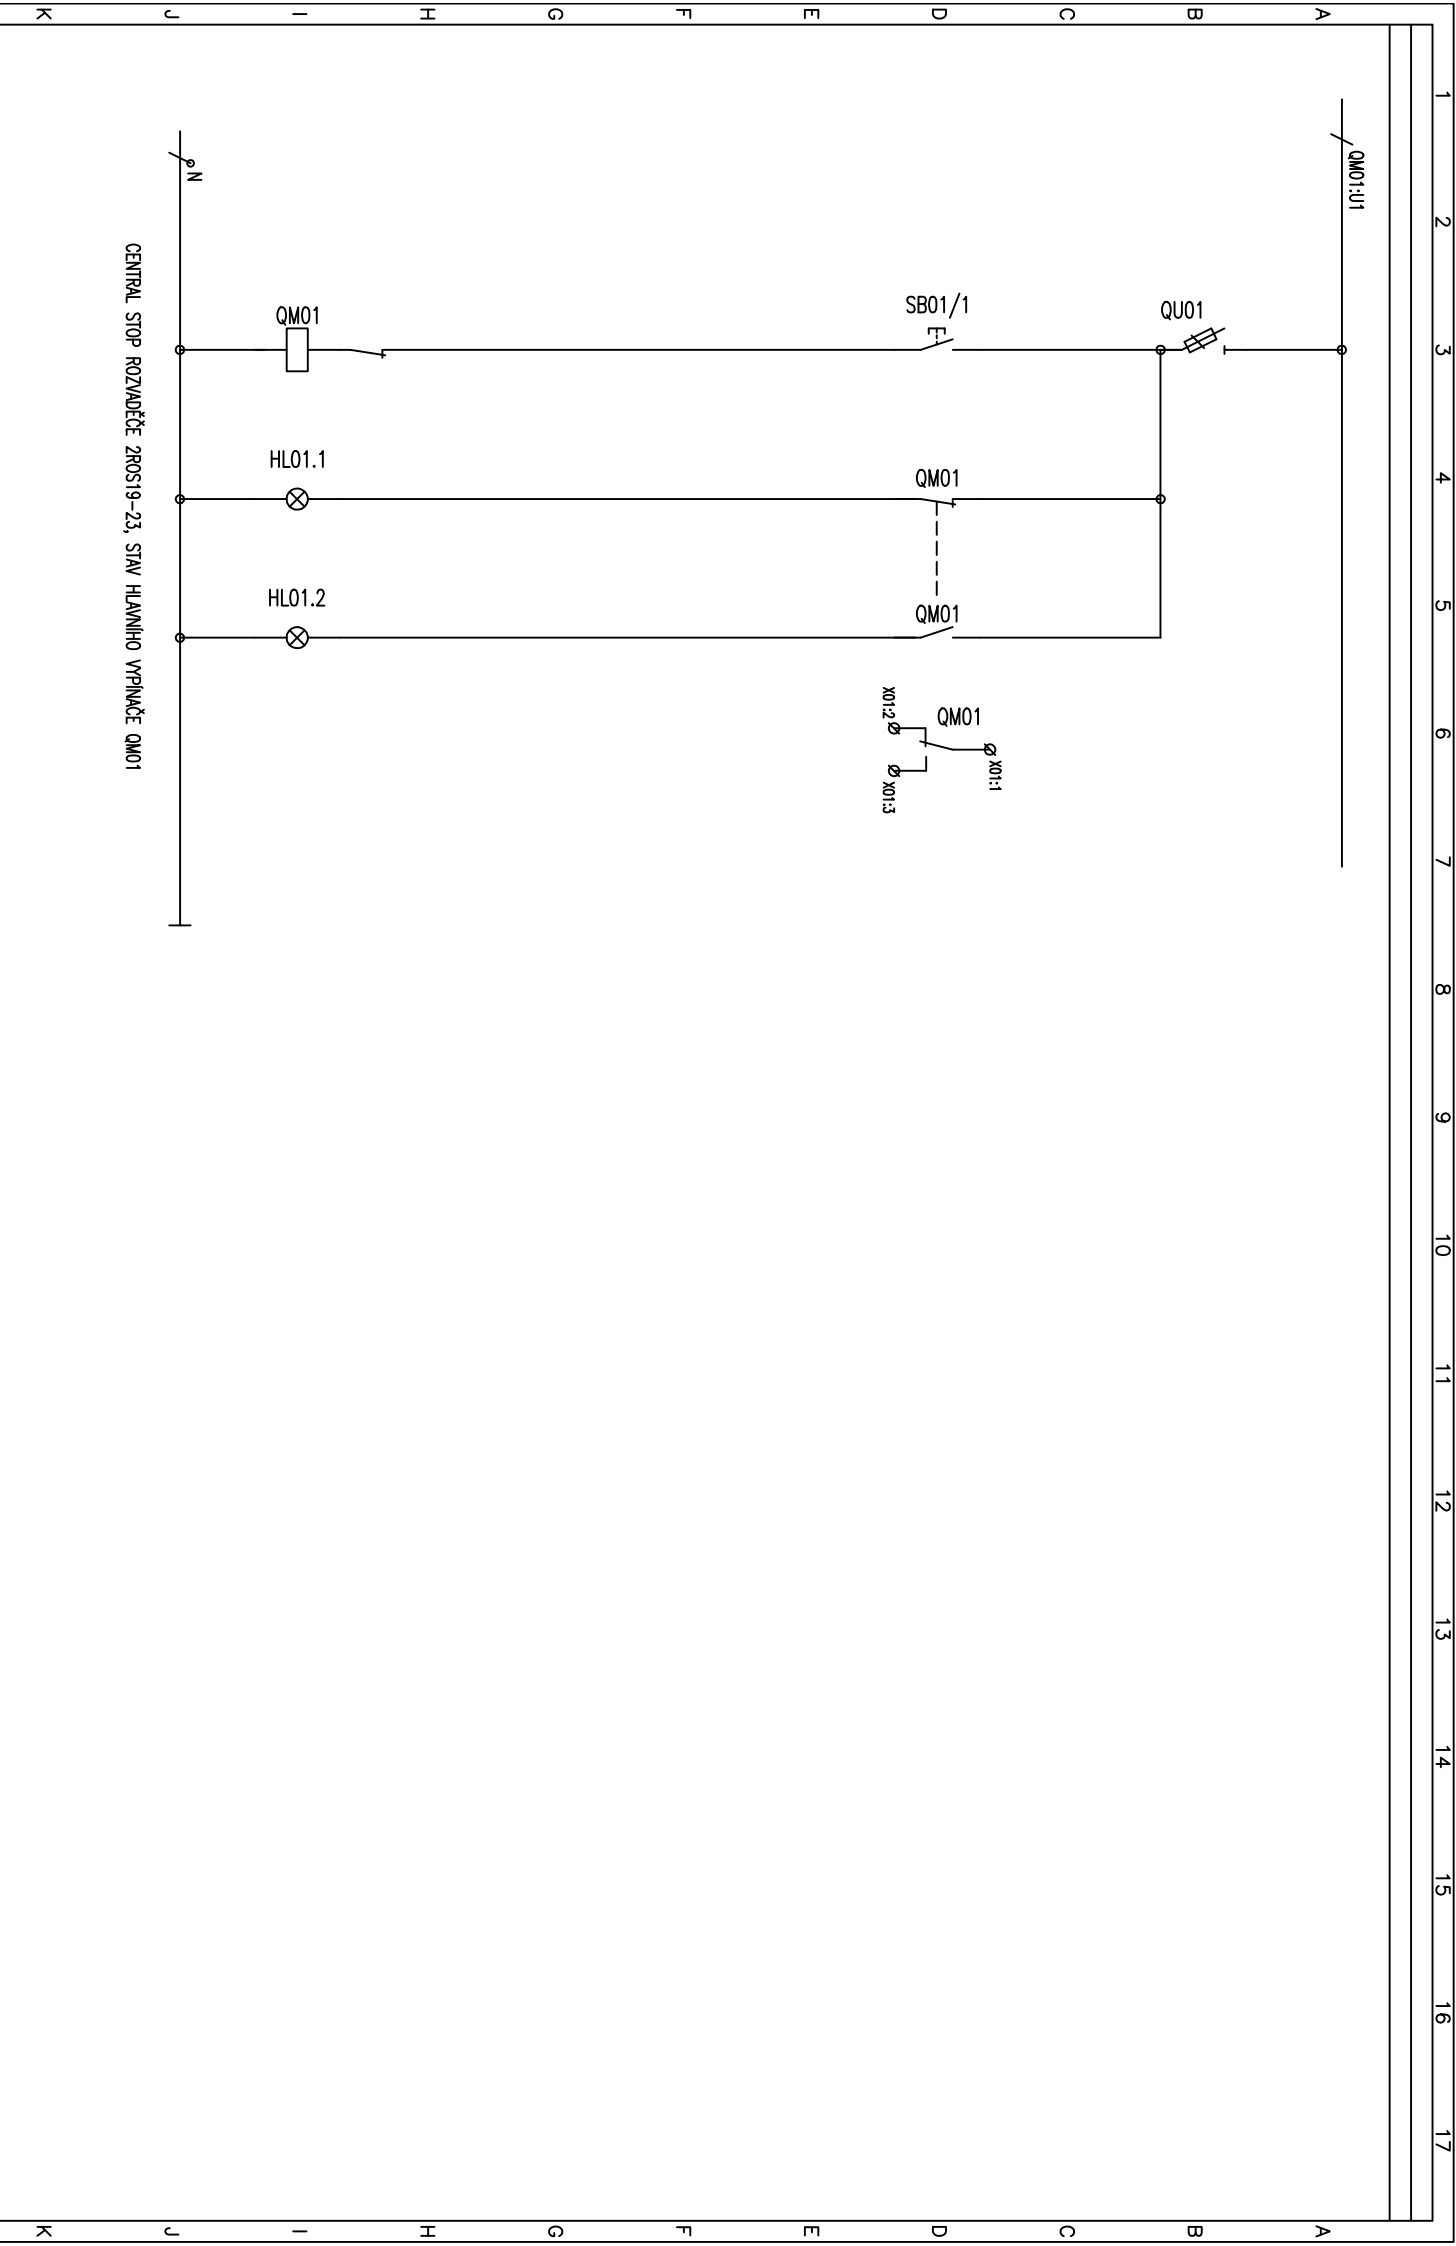

Vypíracovci: Ing. Beizík		AKCE: Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna		Investor: SVET ZDRAVA		Zak.číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listu: 23	
Kontrolóvci: Ing. Šulick		sterilizácia a operačné sály		Obsah:		Zmena/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		2ROS19-23		Měřítko:		E1.07-119		19	

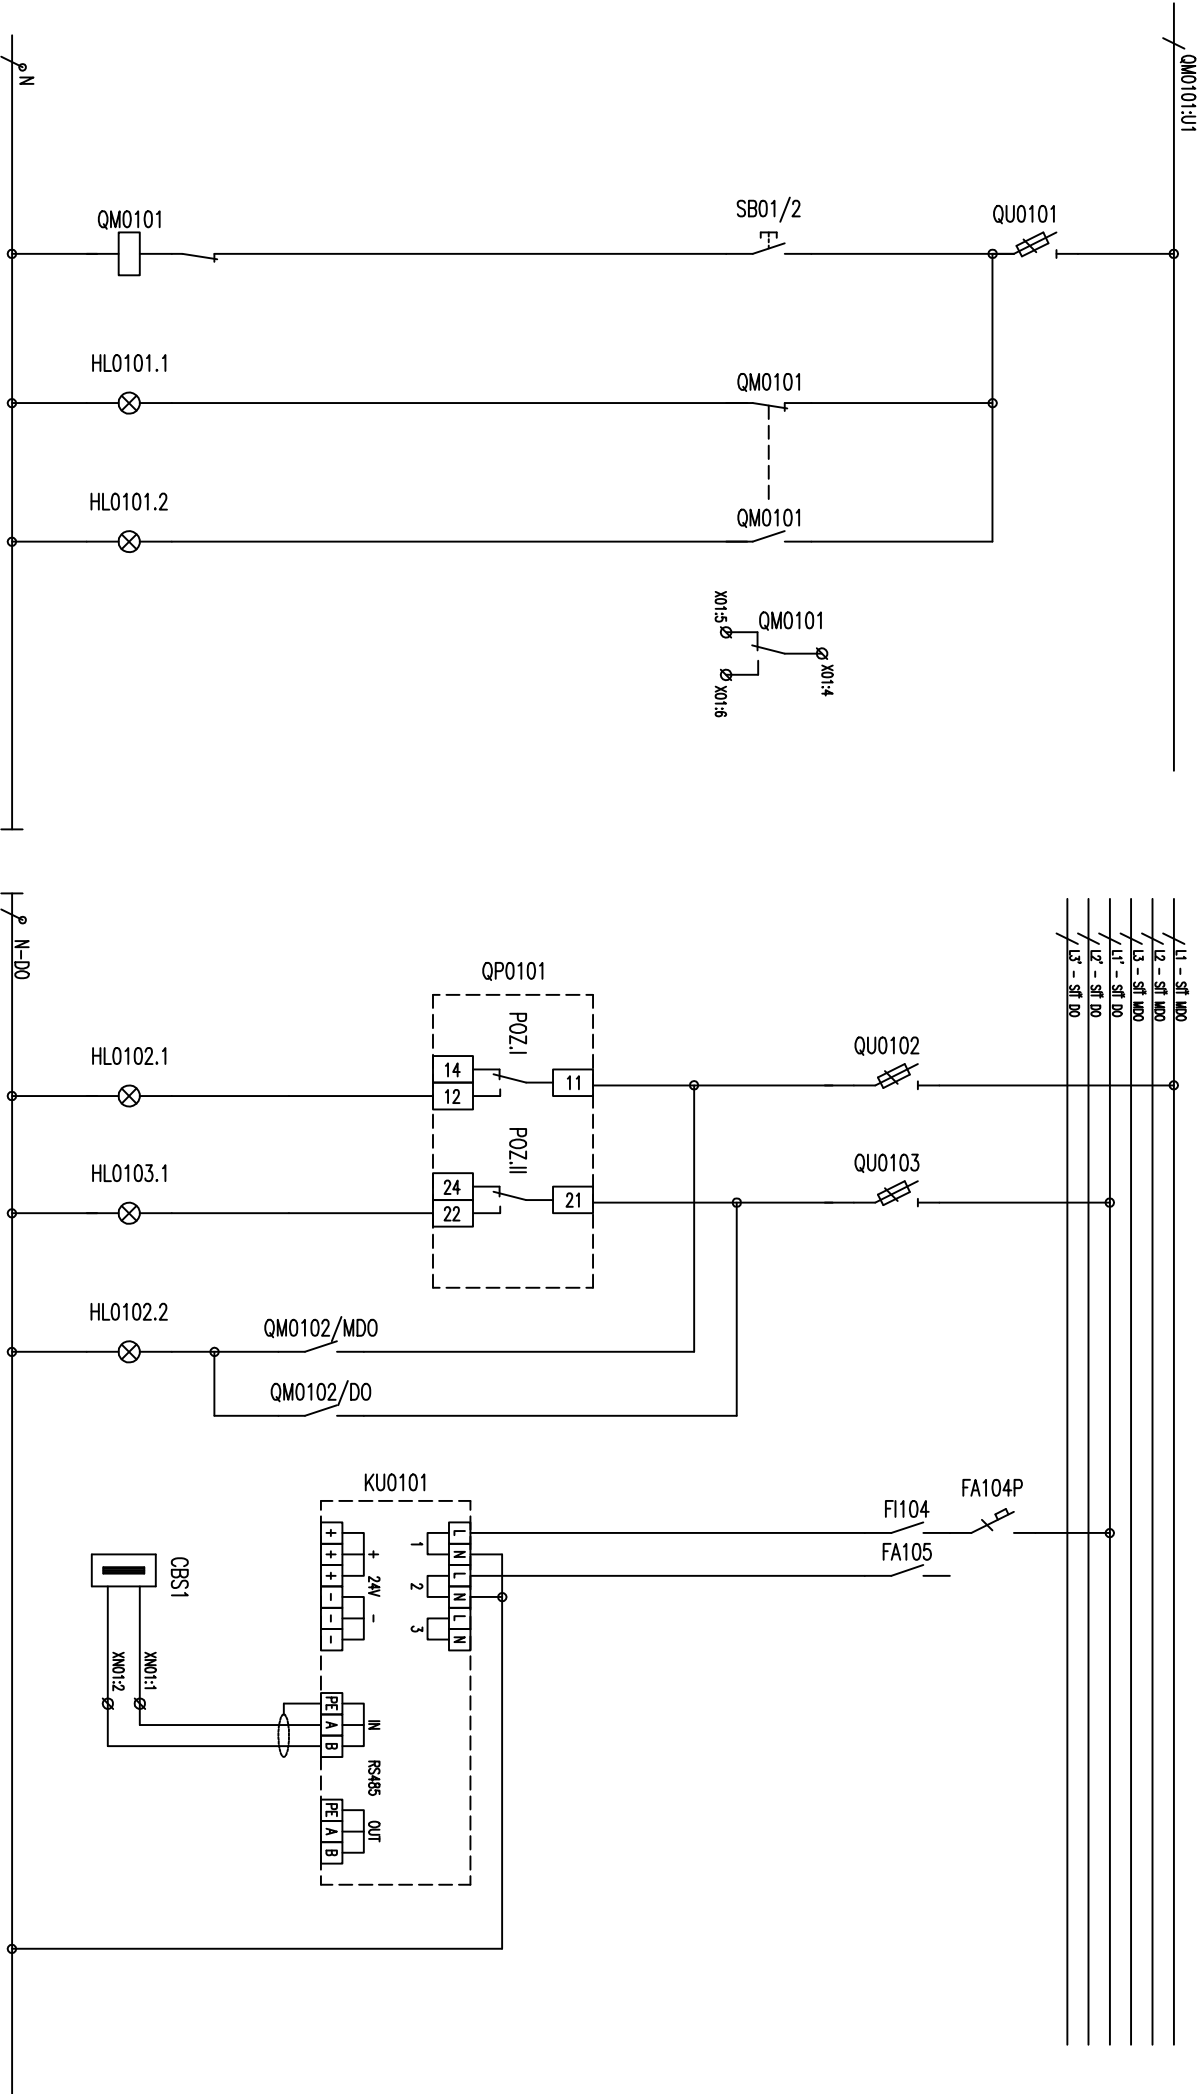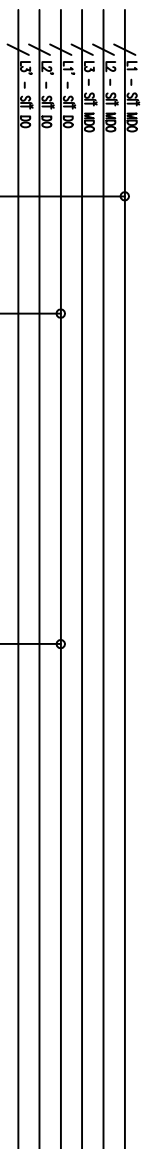

CENTRAL STOP ROZVADĚČE 2ROS19-23, STAV HLAVNÍHO VYPÍNAČE QM0101


MONITOROVÁNÍ VYBRANÝCH OKRUHŮ HLAVNÍHO
OSVĚTLENÍ PRO SPÍNÁNÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Vypracovač: Ing. Bejzík			AKCE: Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna			Investor: SVET ZDRAVIA			Zák.číslo: DRS 27 – 2018			A.K.:			Listů: 23	
Kontrola: Ing. Šulick			sterilizácia a operačné sály			Obsah: 2ROS19-23			Změna/Datum:			V.č.:			List:	
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály			Měřtko:			E1.07-119						20	




ROZNOV


/11" - síť 000
 /12" - síť 000
 /13" - síť 000
 /14" - síť 00

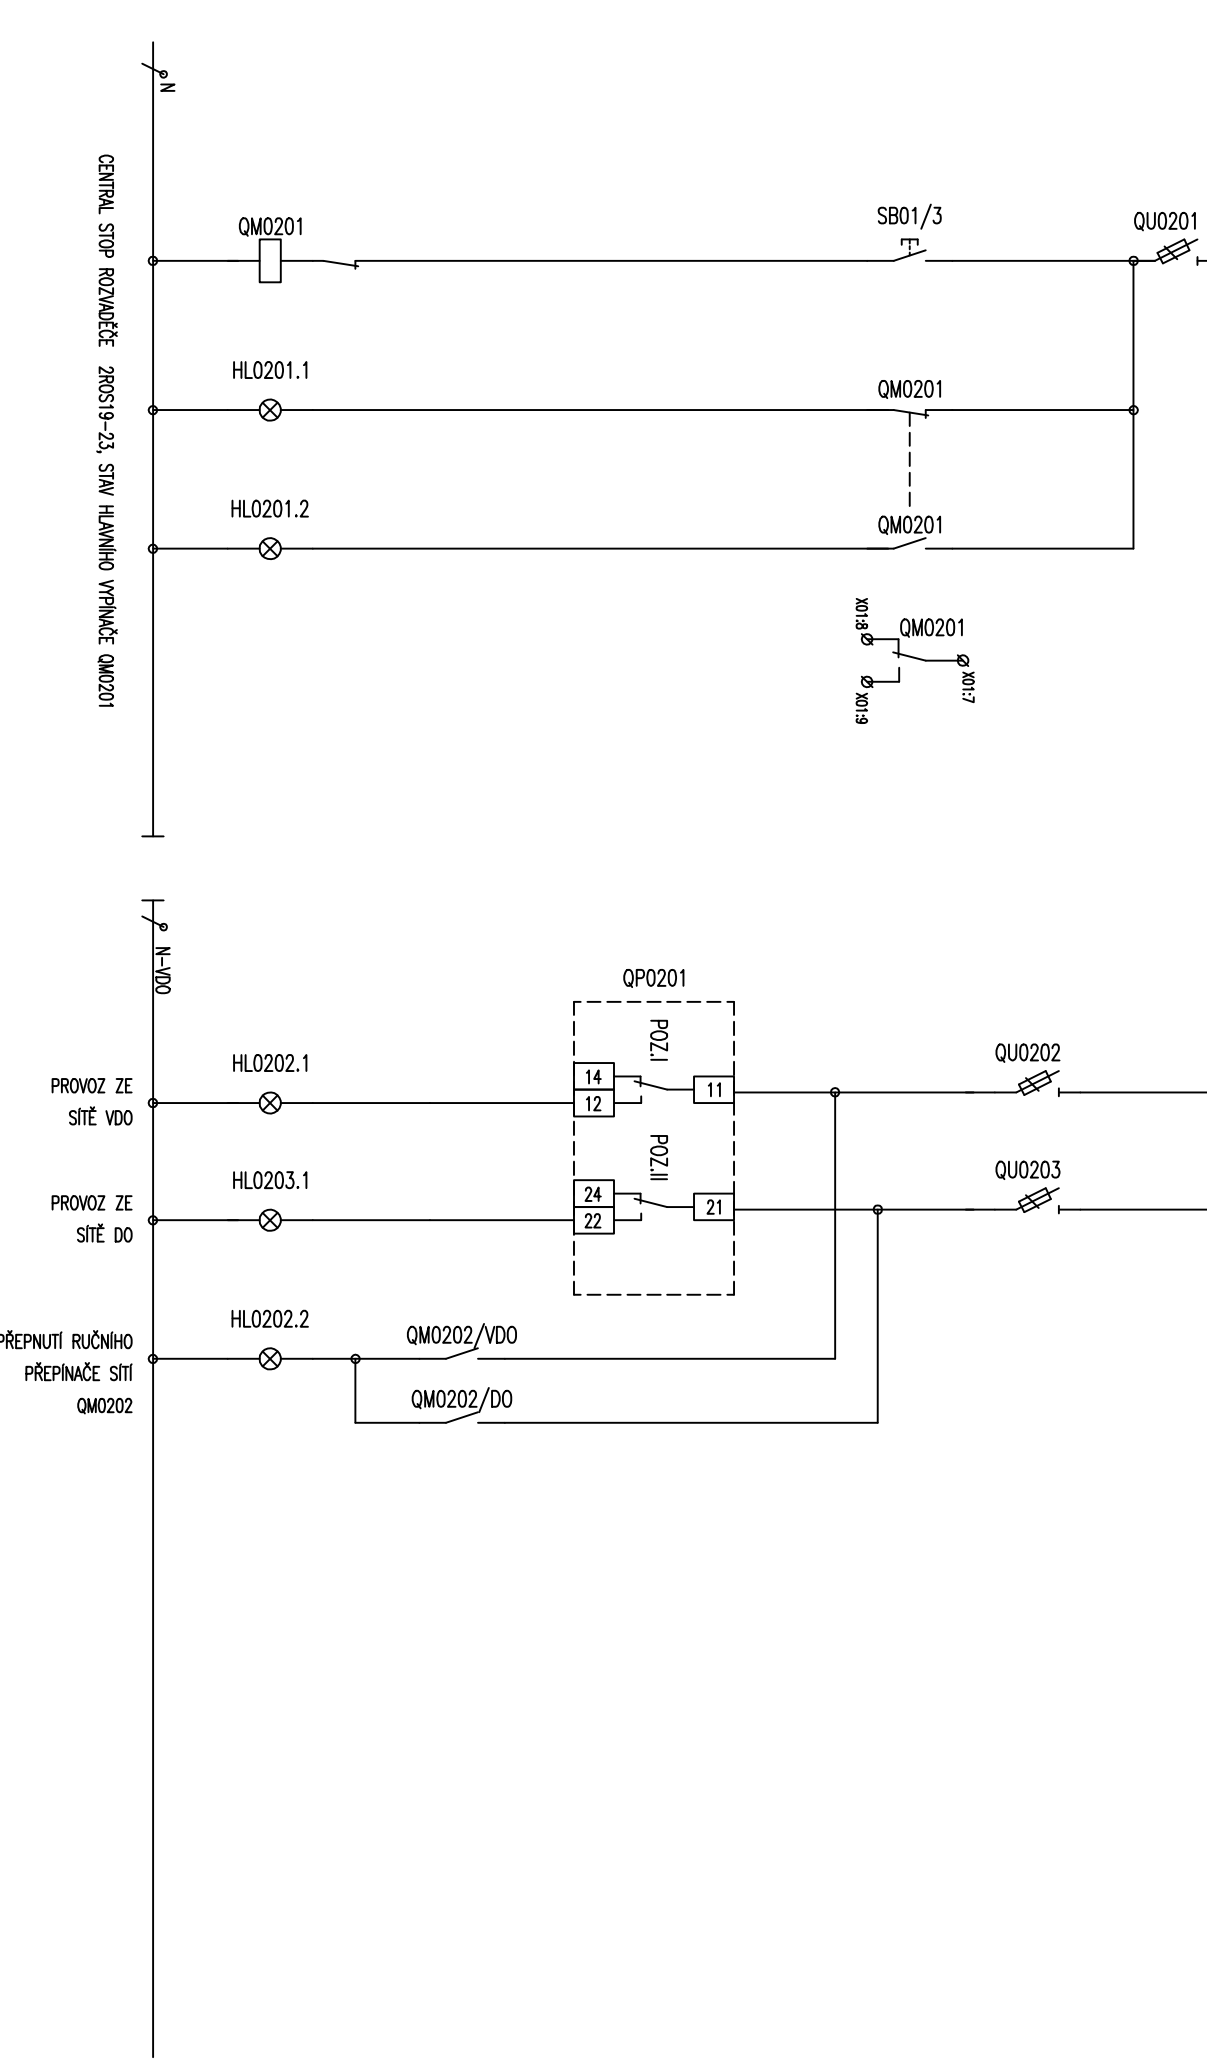


Vypracoval:	Ing. Bejzík	AKCE:	Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor:	SVET ZDRAVIA	Zak.číslo:	DRS 27 – 2018	A.K.:		Listu:	23
Kontroloval:	Ing. Šulc			Obsah:	2ROS19-23	Změna/Datum:		V.č.:		List:	21
Datum :	08/2018			SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály						



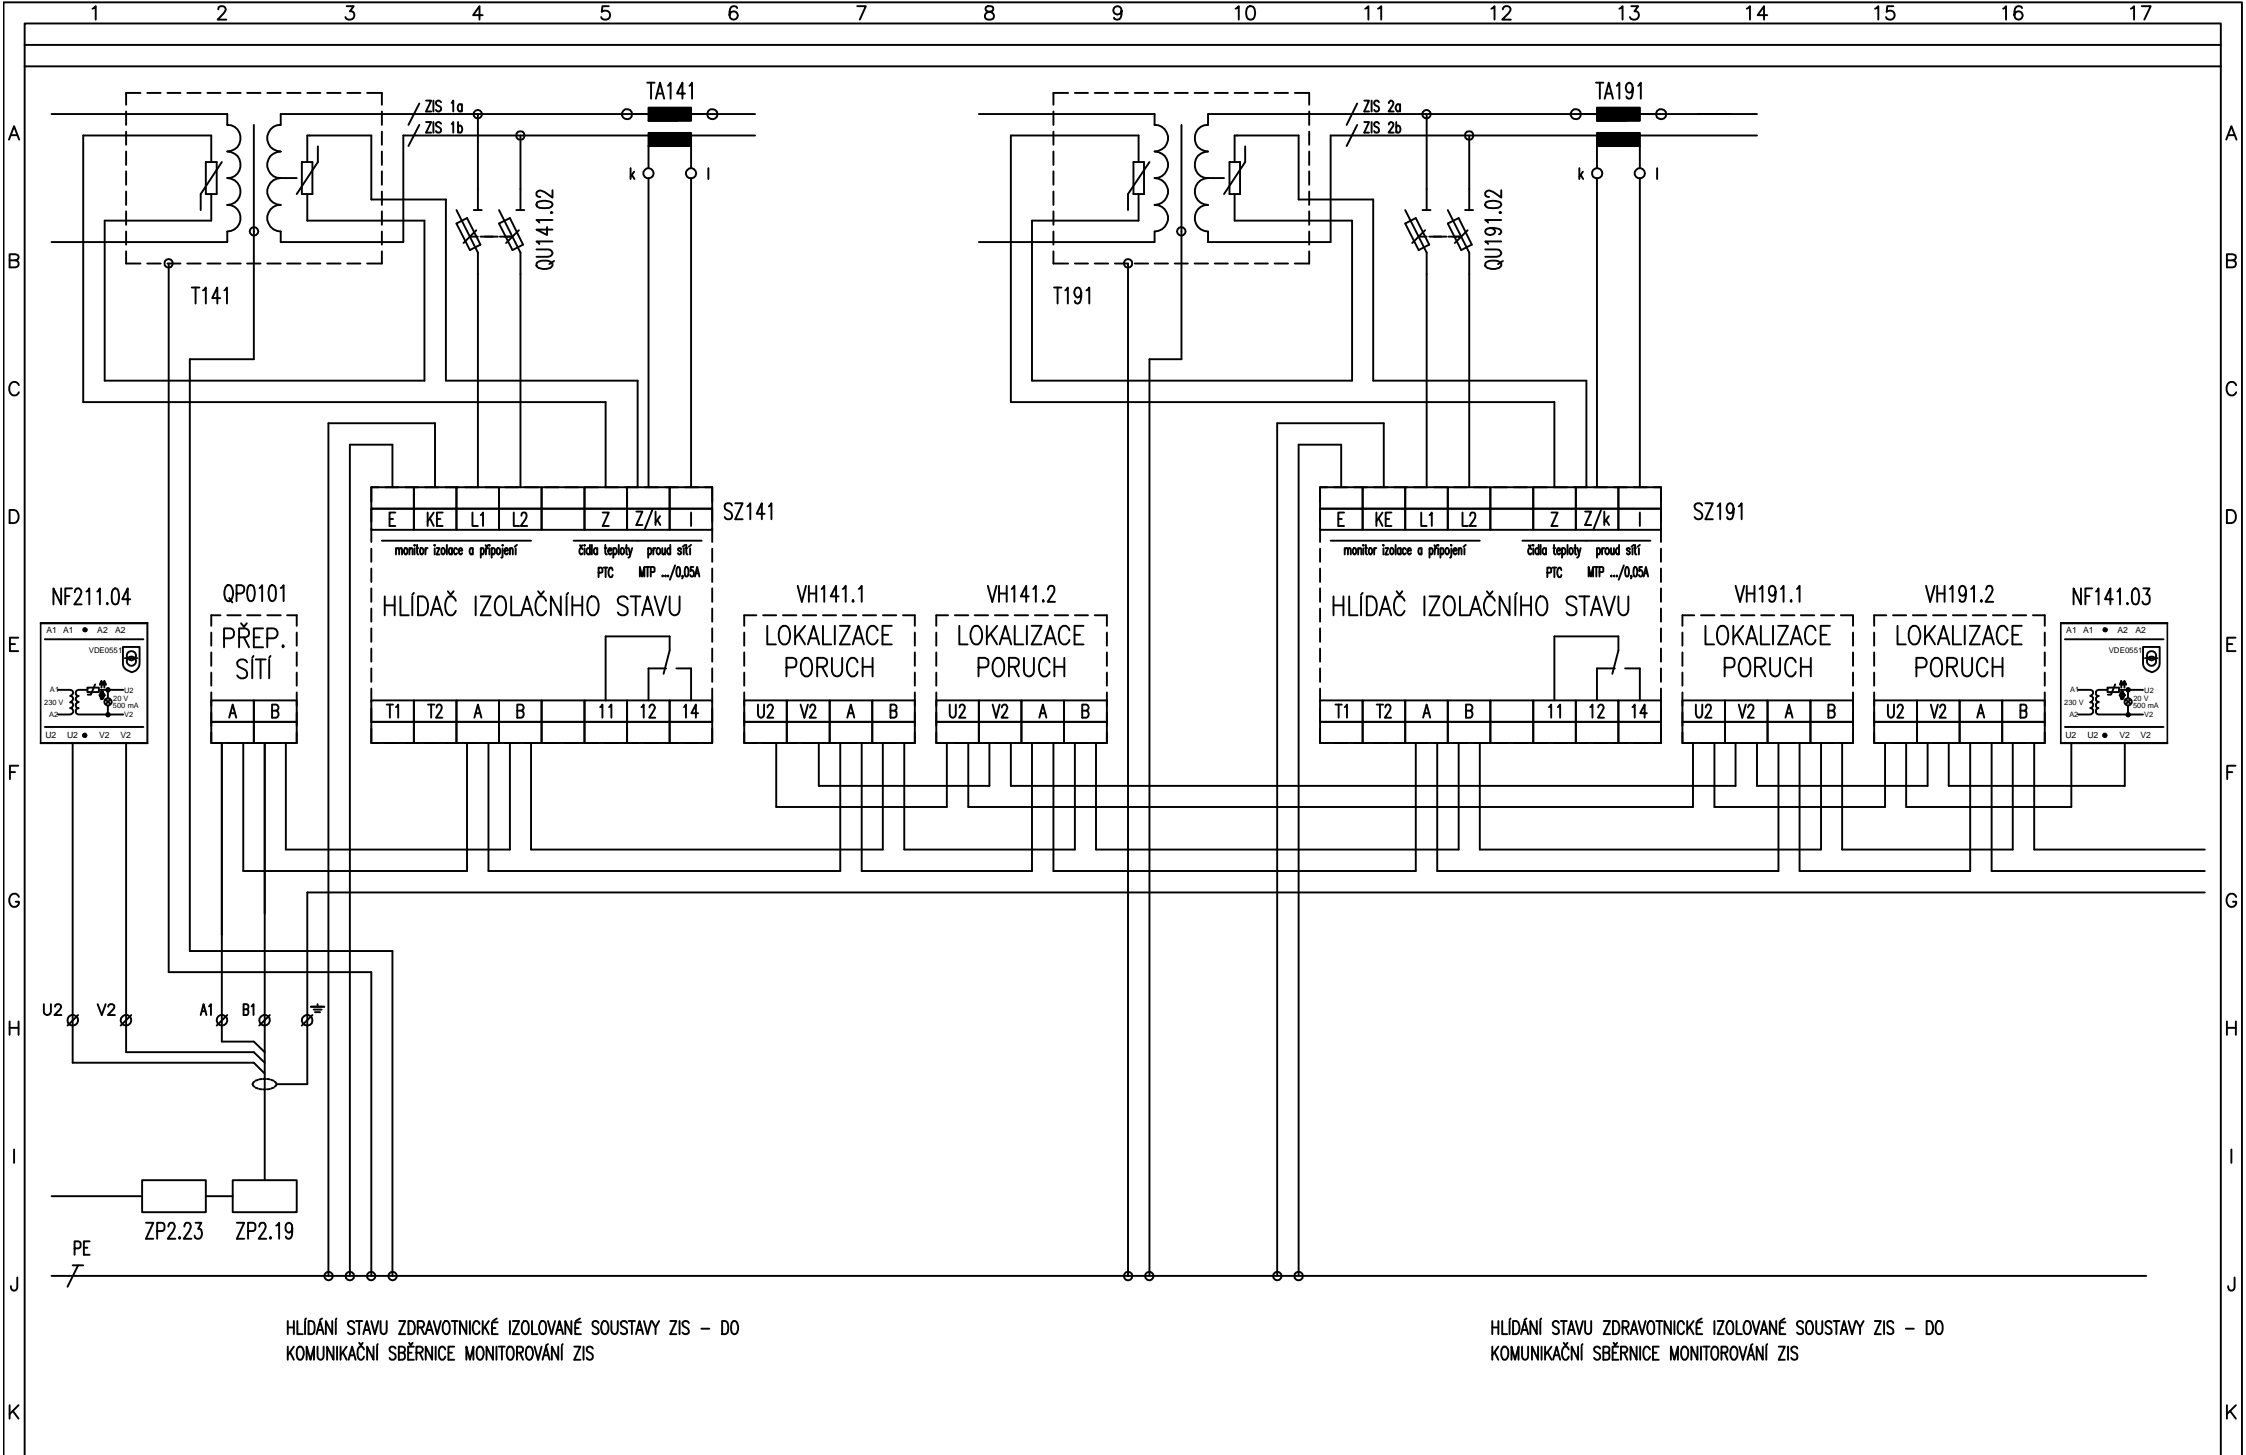

Vypracoval: Ing. Belžík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály		Investor: SVET ZDRAVIA	Zak.číslo: DRS 27 – 2018	A.K.:	Listů: 23
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály	2ROS19–23	Měřítka:	E1.07–119

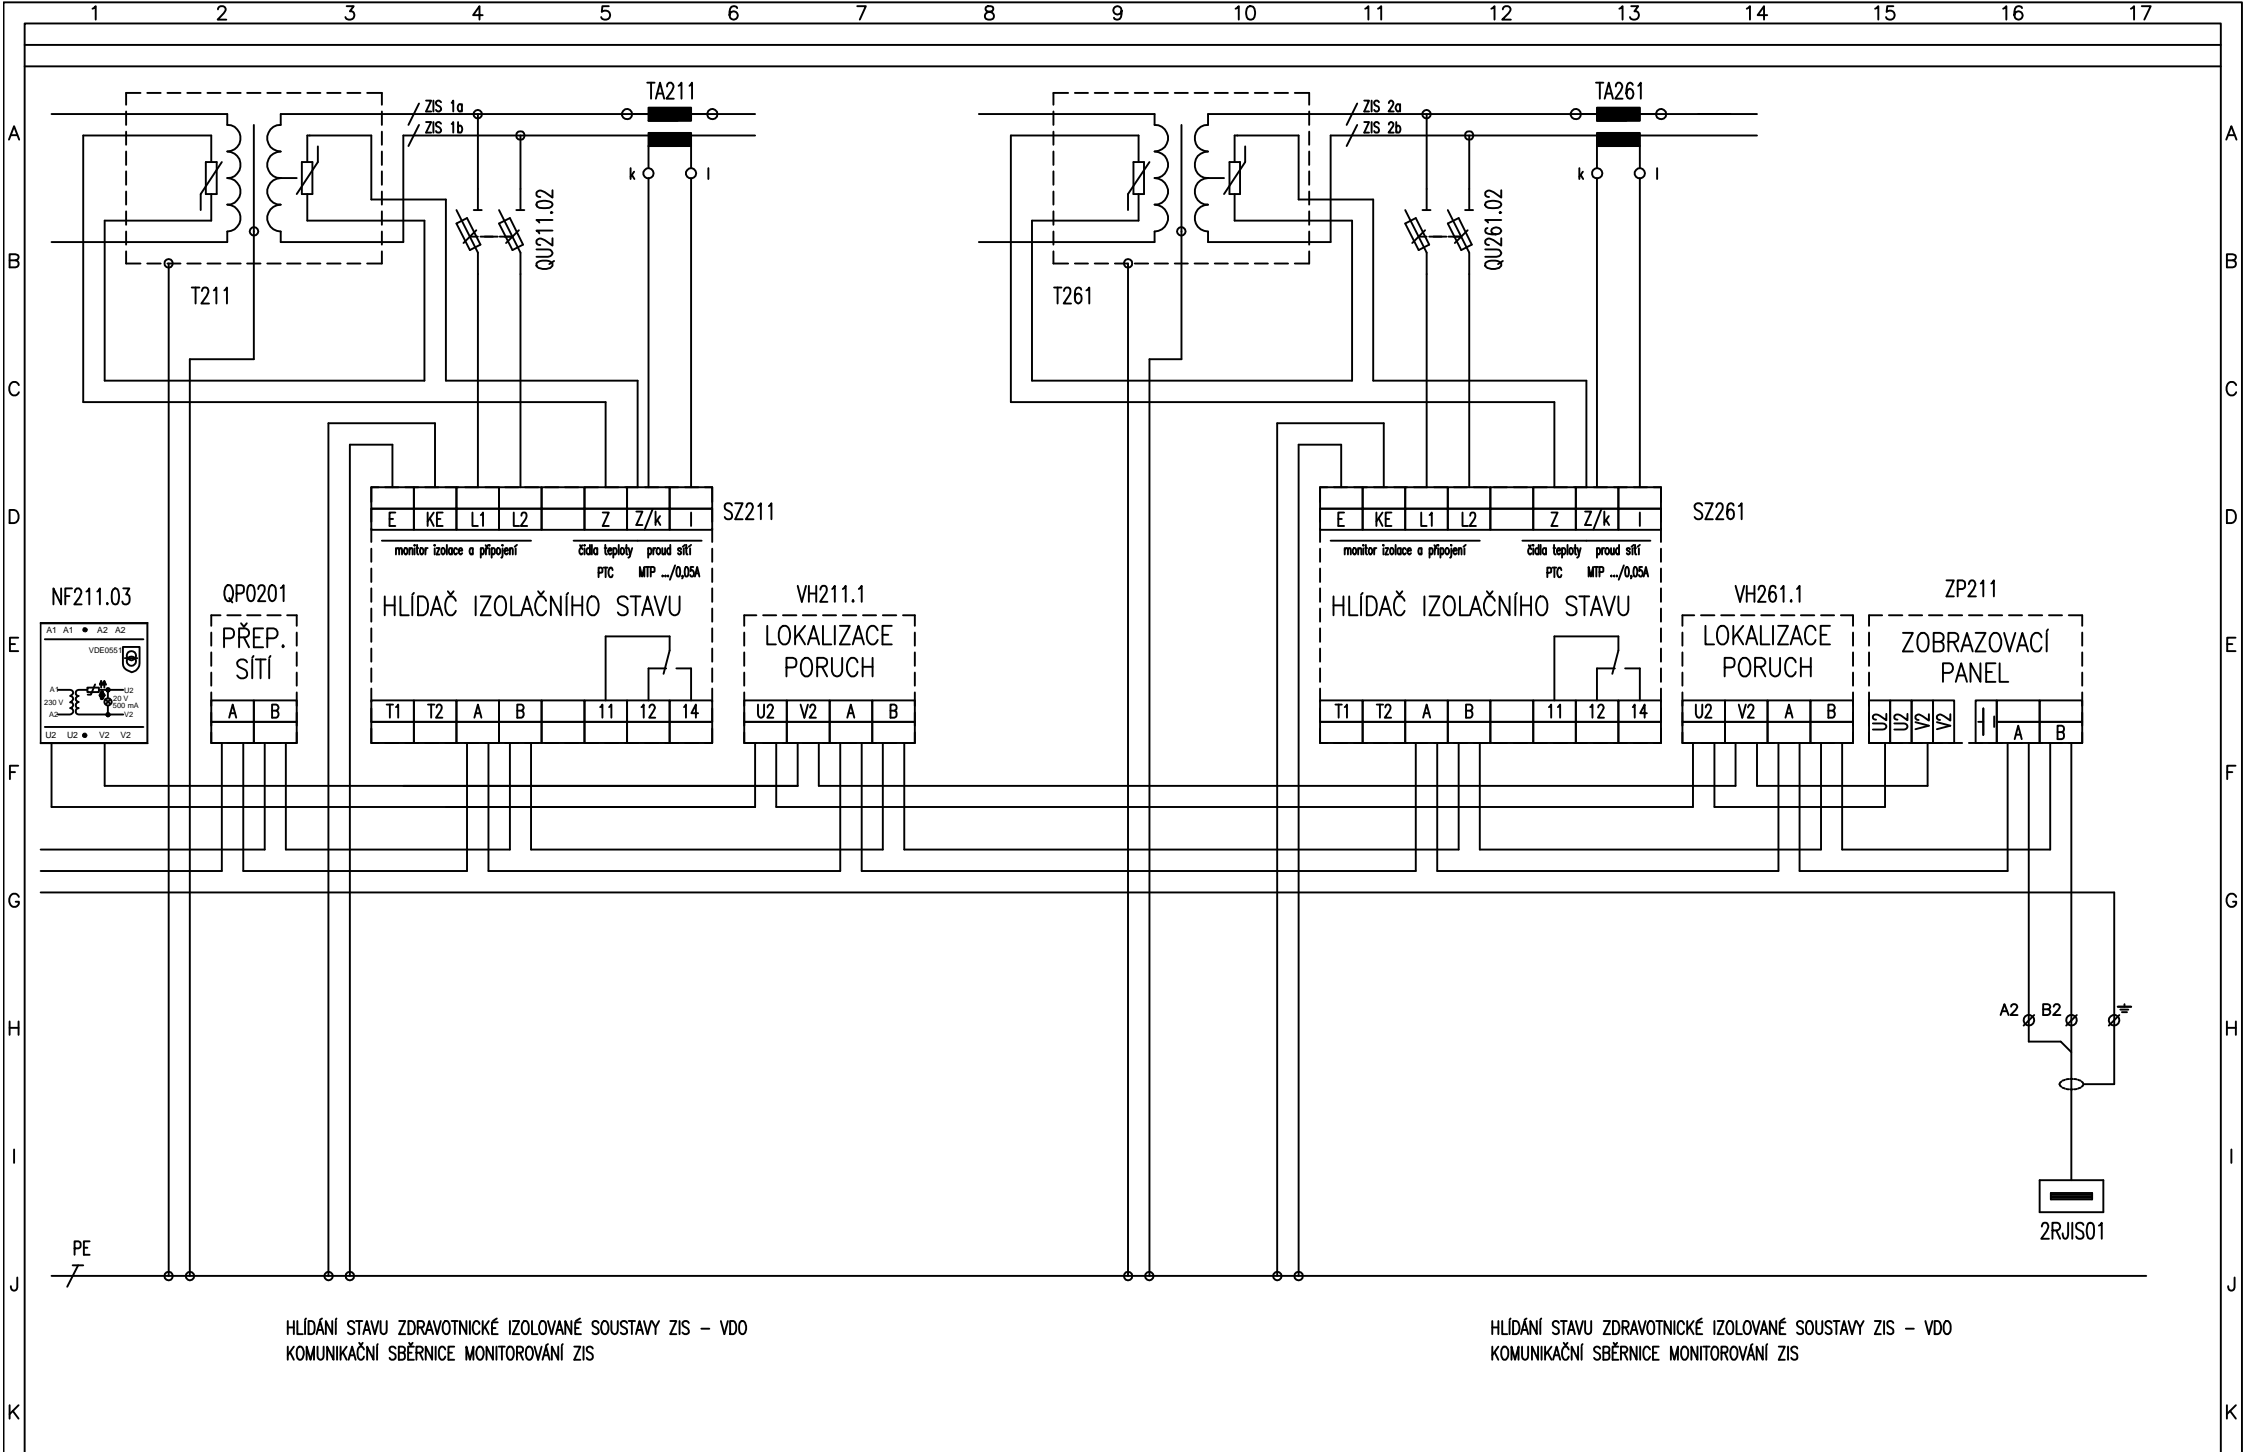

HLÍDÁNÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY ZIS – VDO
KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE MONITOROVÁNÍ ZIS

HLÍDÁNÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY ZIS – VDO
KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE MONITOROVÁNÍ ZIS