

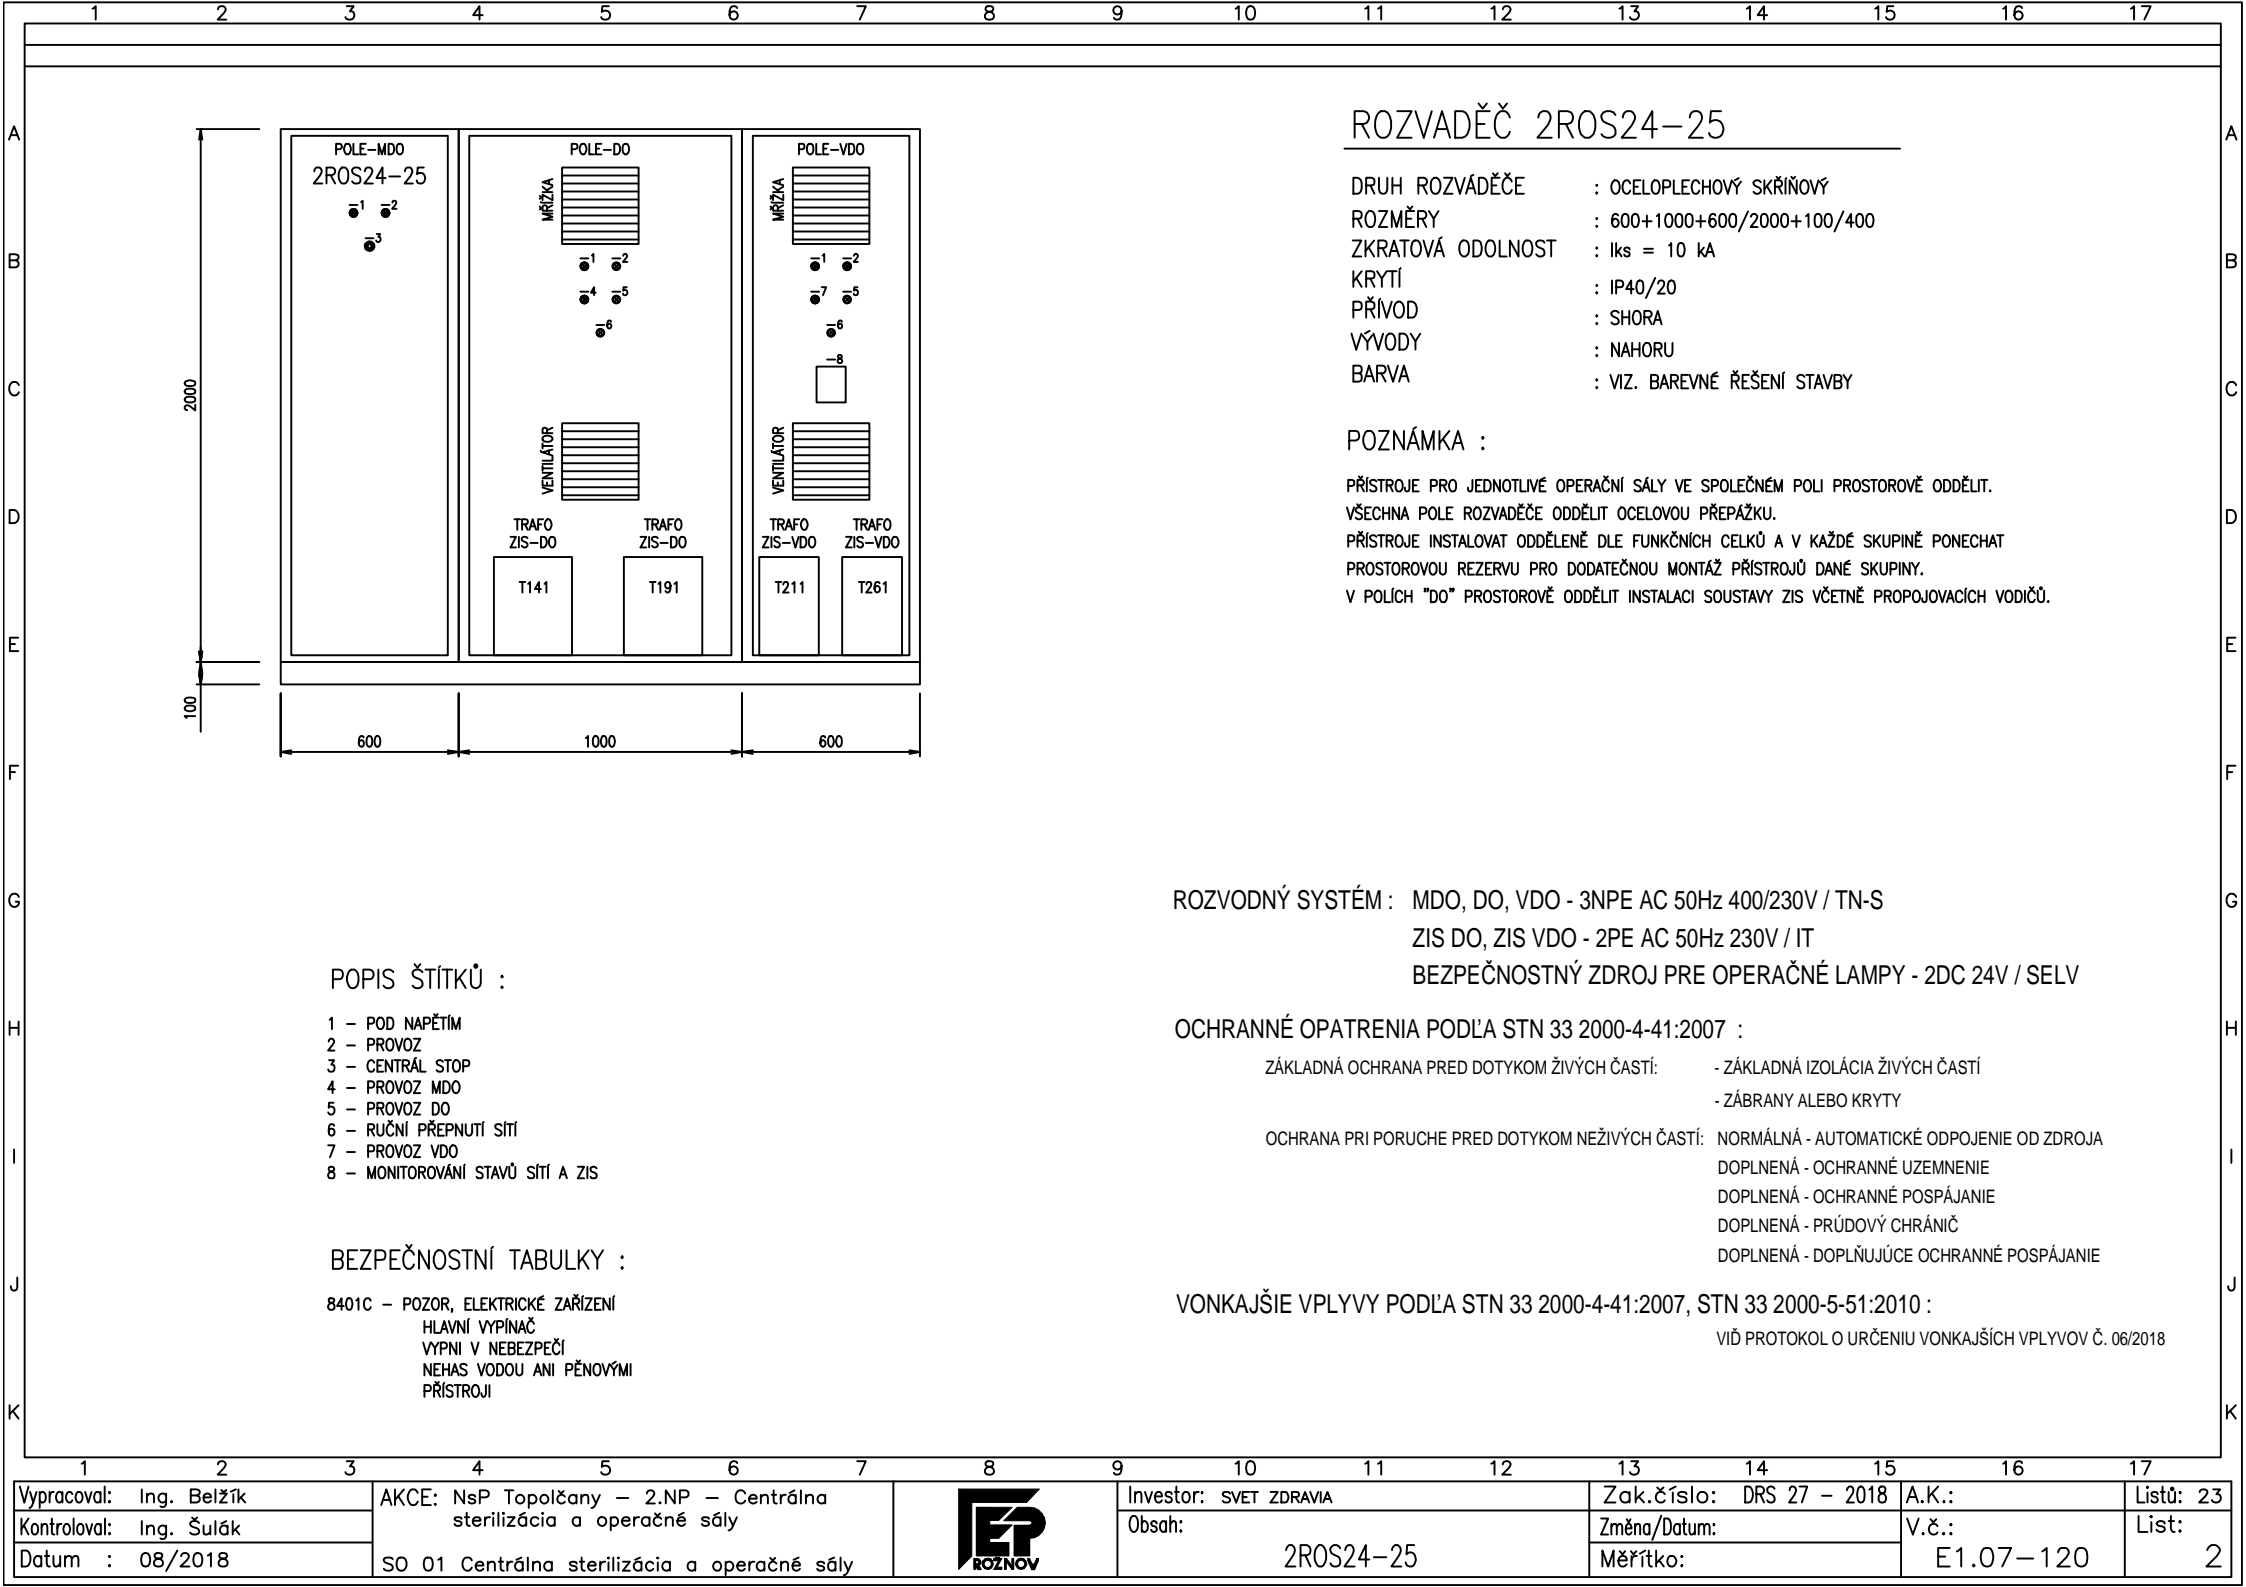


Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum


		Hlavný inžinier projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedúci projektant zákazky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  <b>SVET ZDRAVIA</b>	
Profesia: <b>EL</b>		 EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: +420 571 664 209 E-mail: a.belzik@eproznov.cz		Autorizácia / revízia:	
Zodpovedný projektant: ING. BOHUSLAV ŠULÁK		Vypracoval: ING. ANTONÍN BELŽÍK			
		Kontroloval: ING. RADEK ULRICH			
Akcia: <b>NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály</b>		Zákazkové číslo: DRS 27 - 2018		Paré:	
		Dátum: 08 - 2018			
		Formát: 23 A4			
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY		SO 01		Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY	
Obsah: ROZVÁDZAČ 2ROS24-25		Mierka: -		Číslo výkresu: <b>E1.07-120</b>	

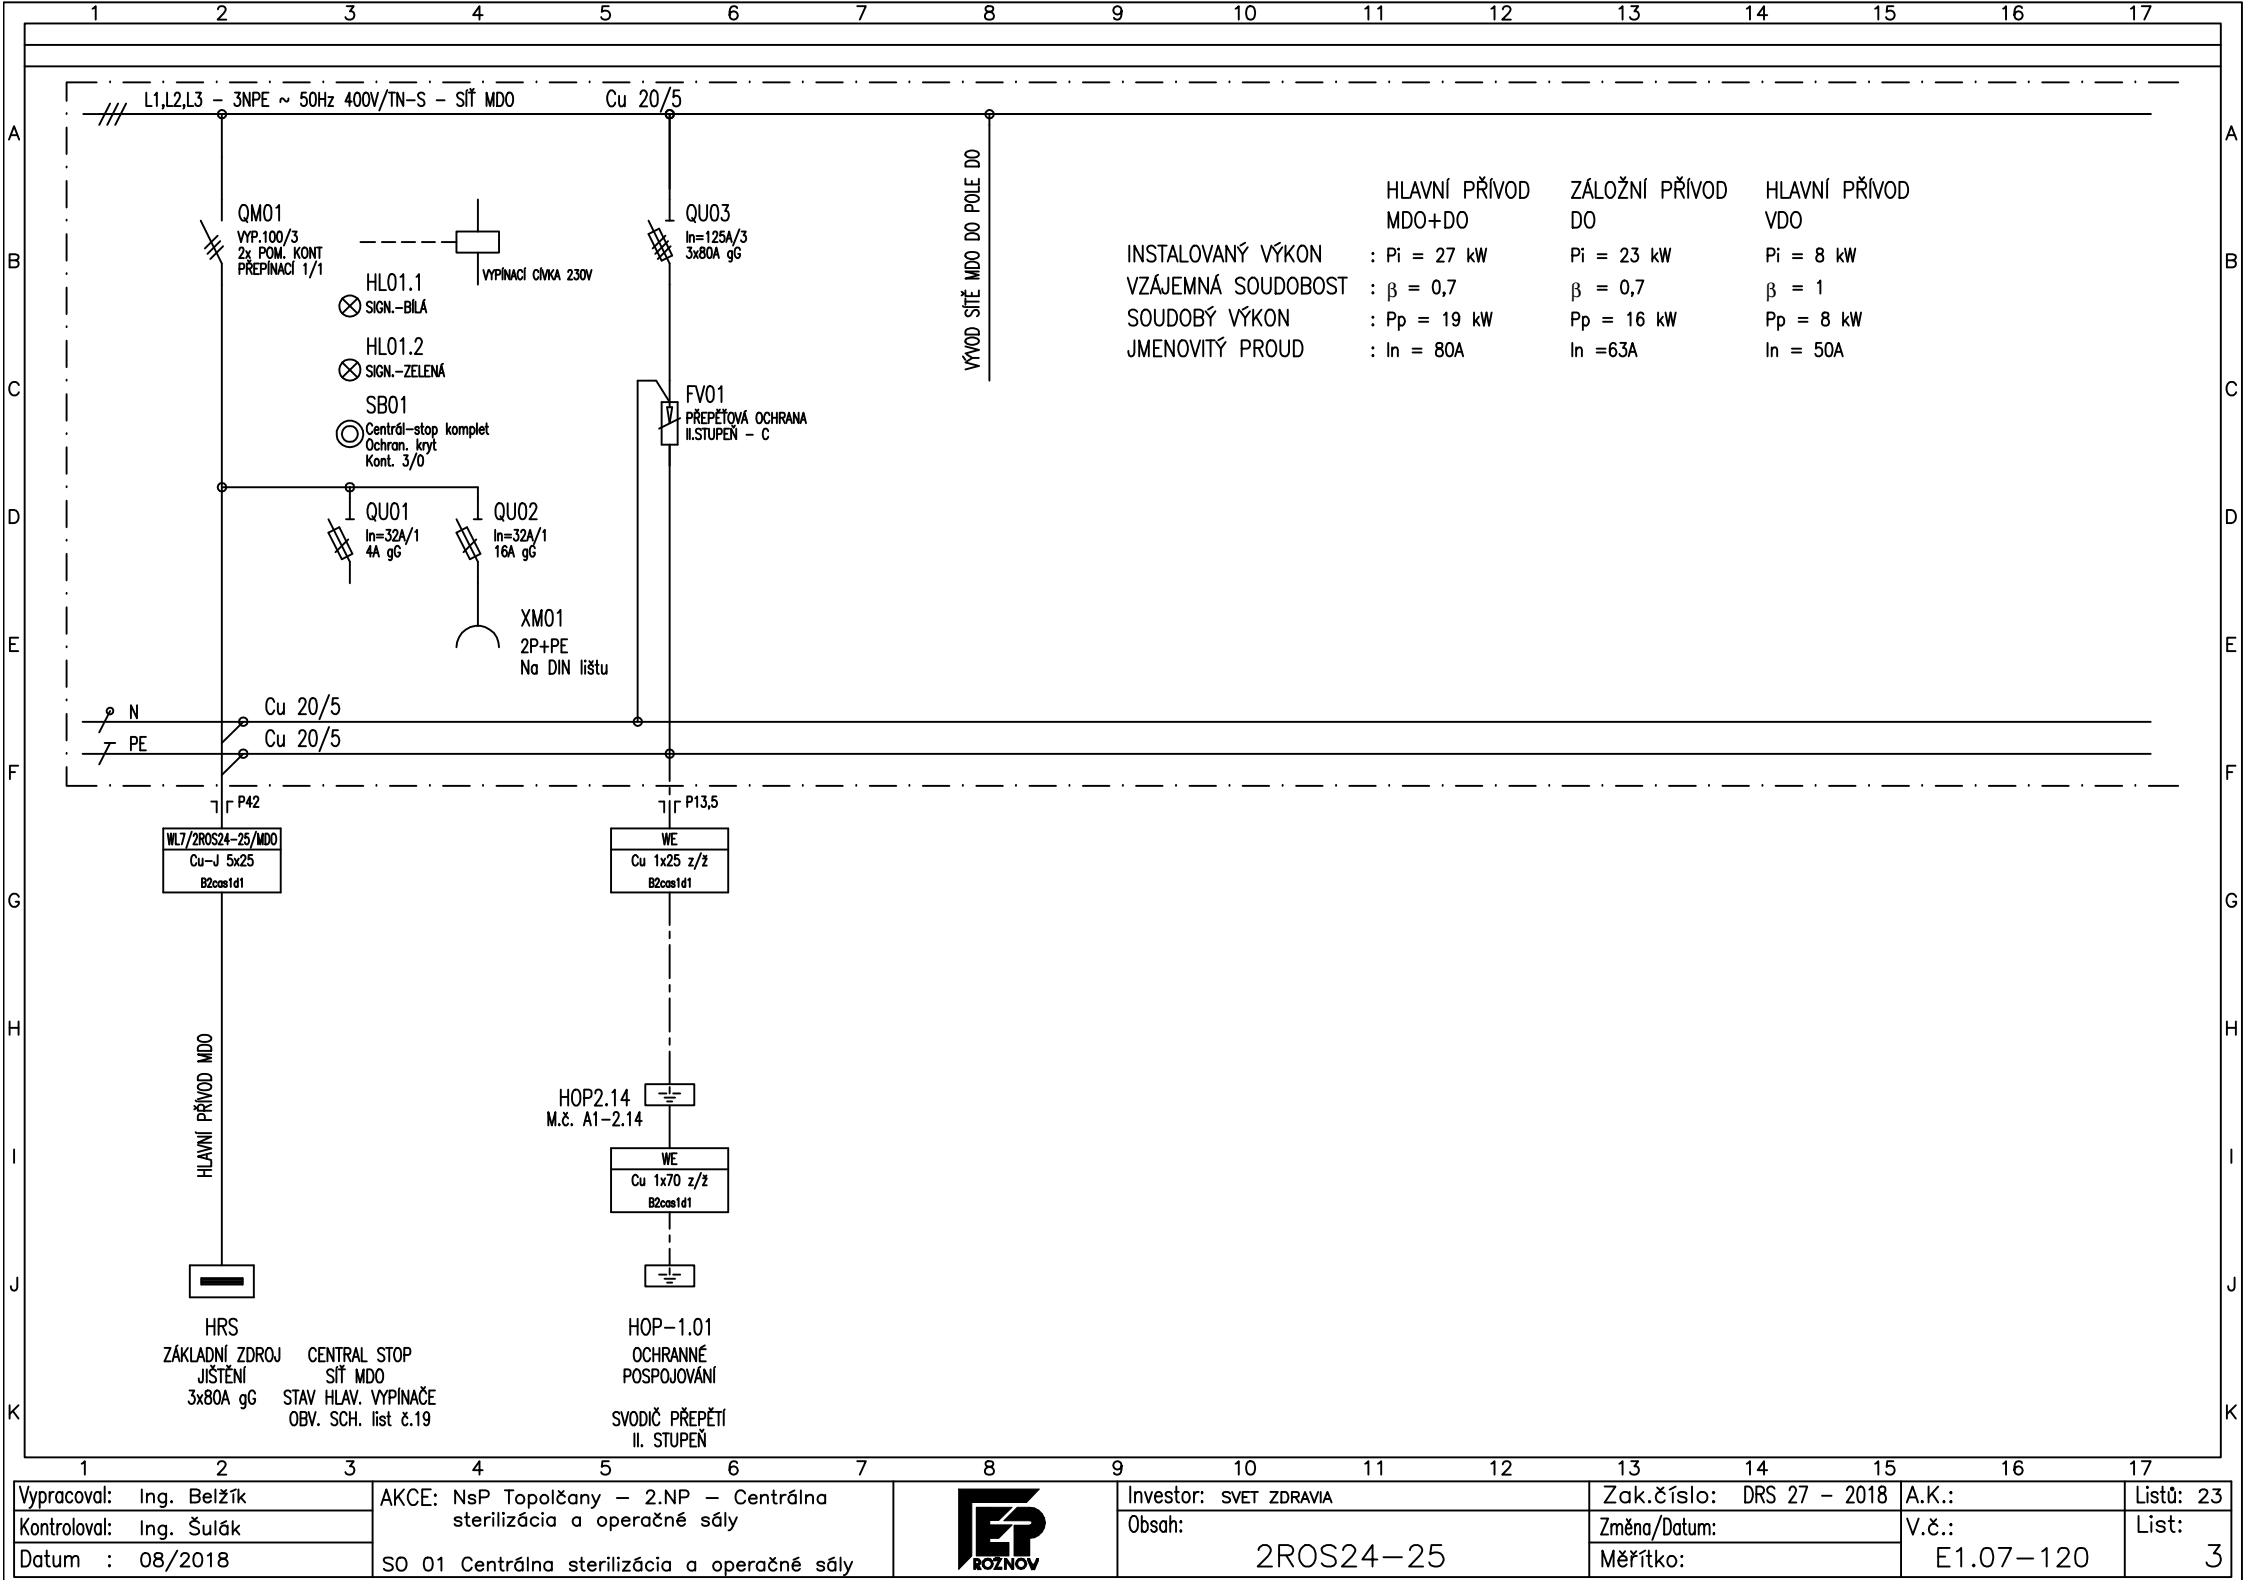


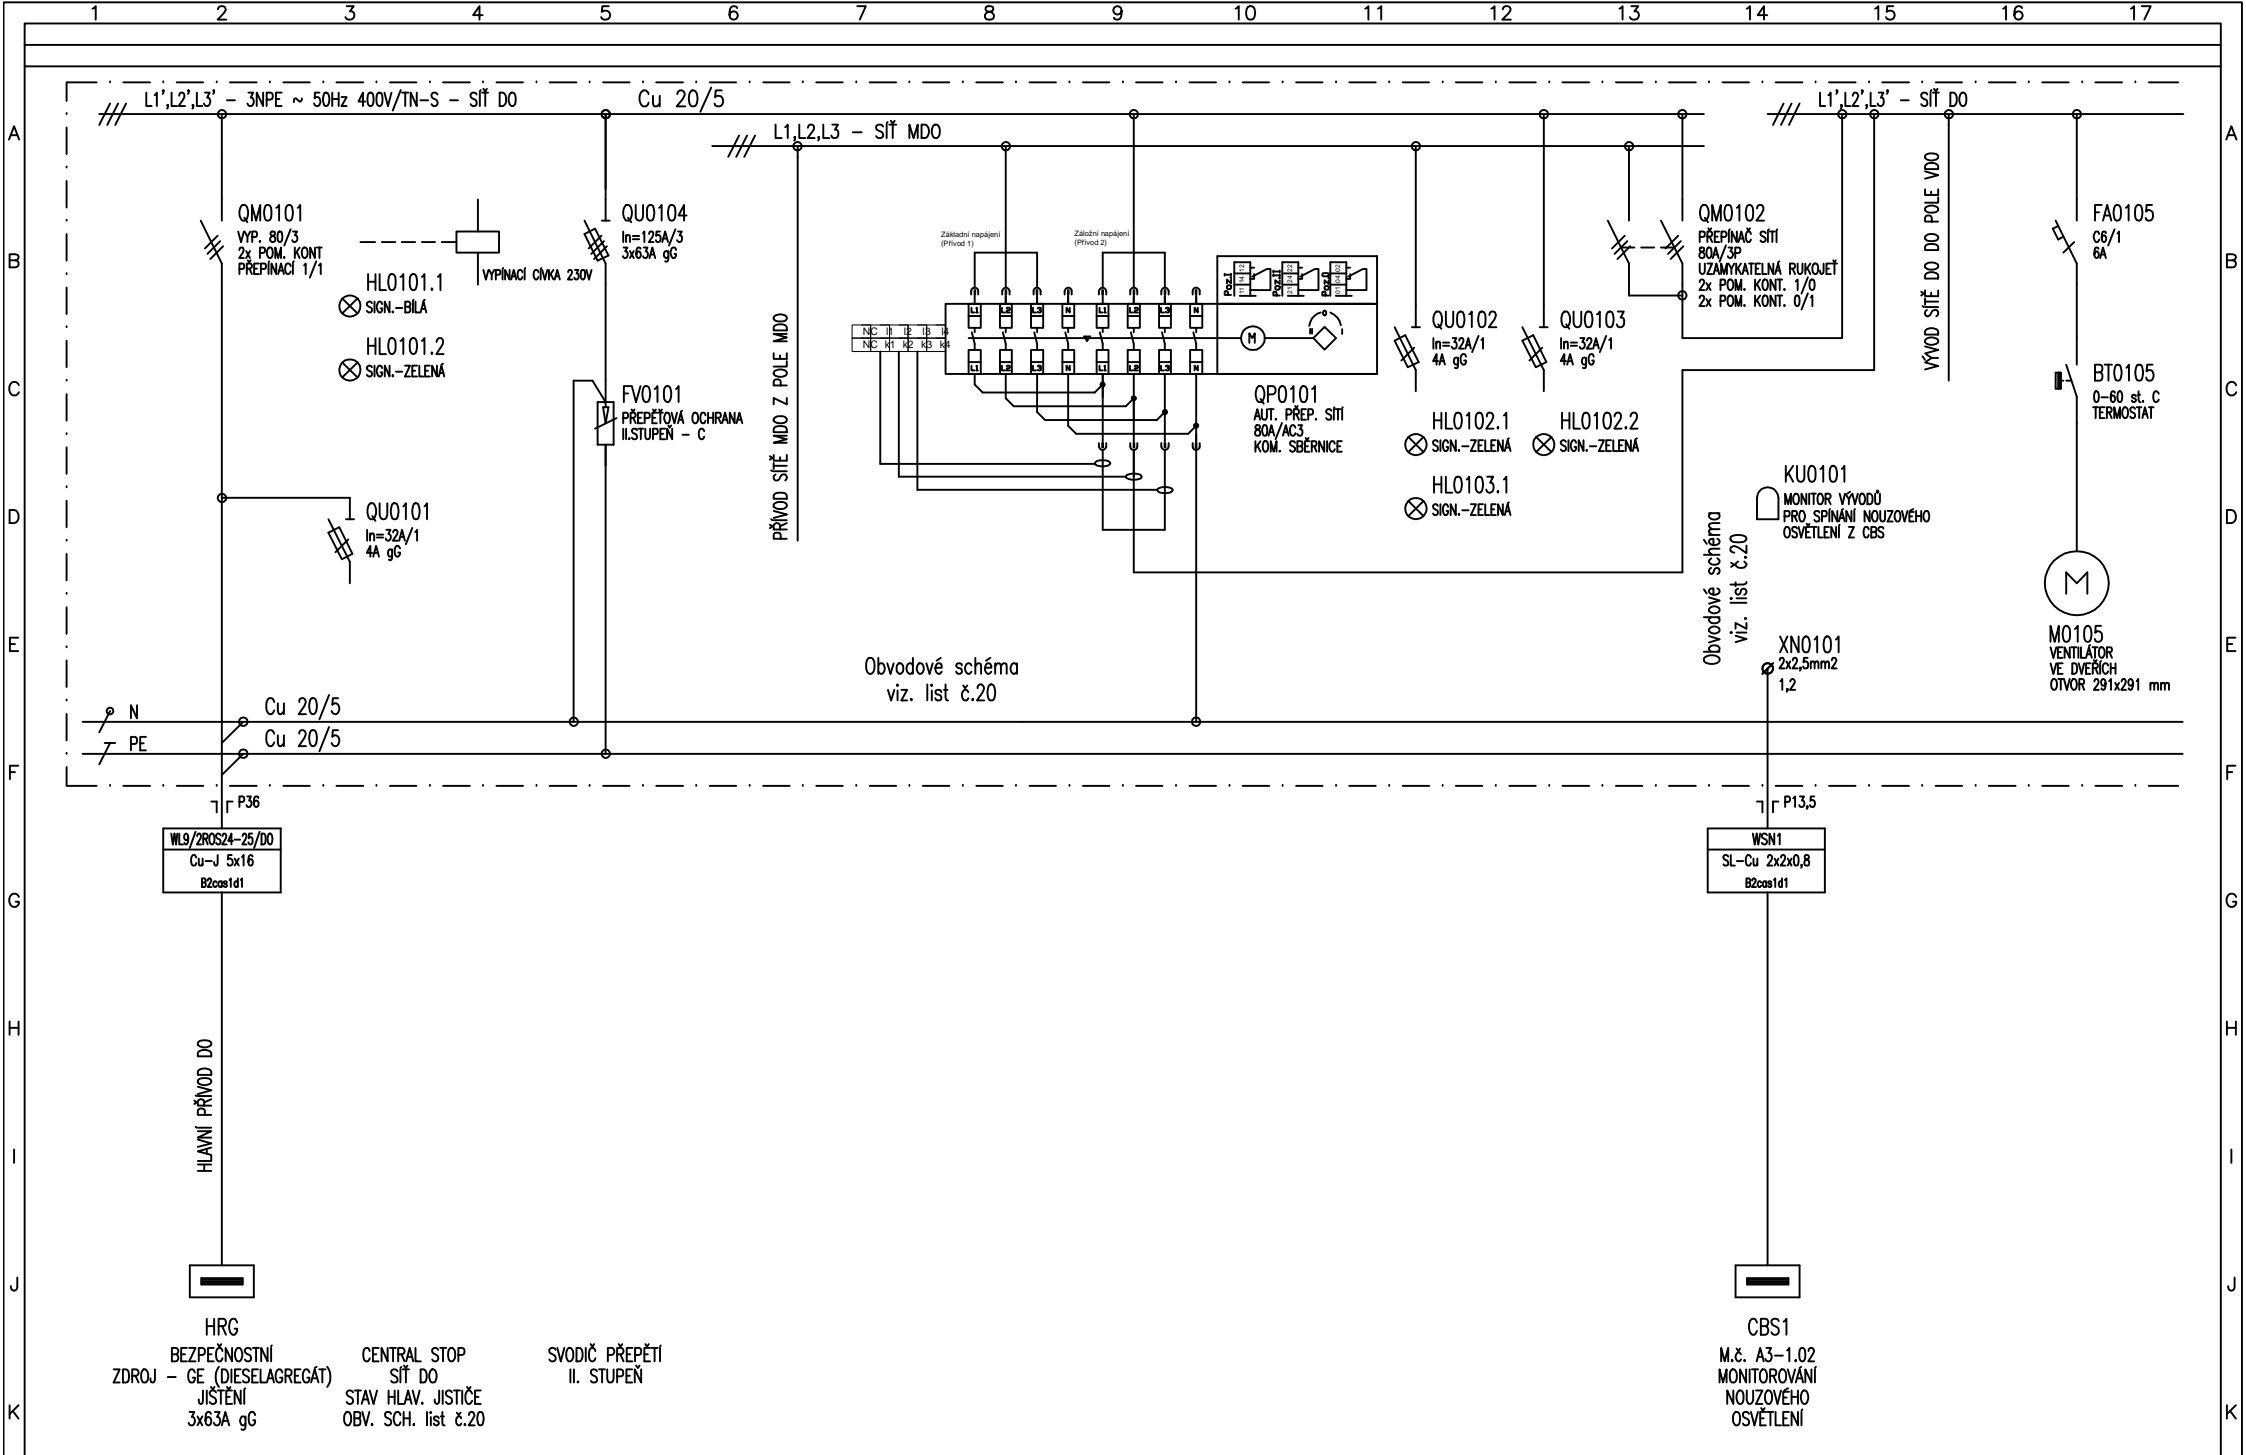


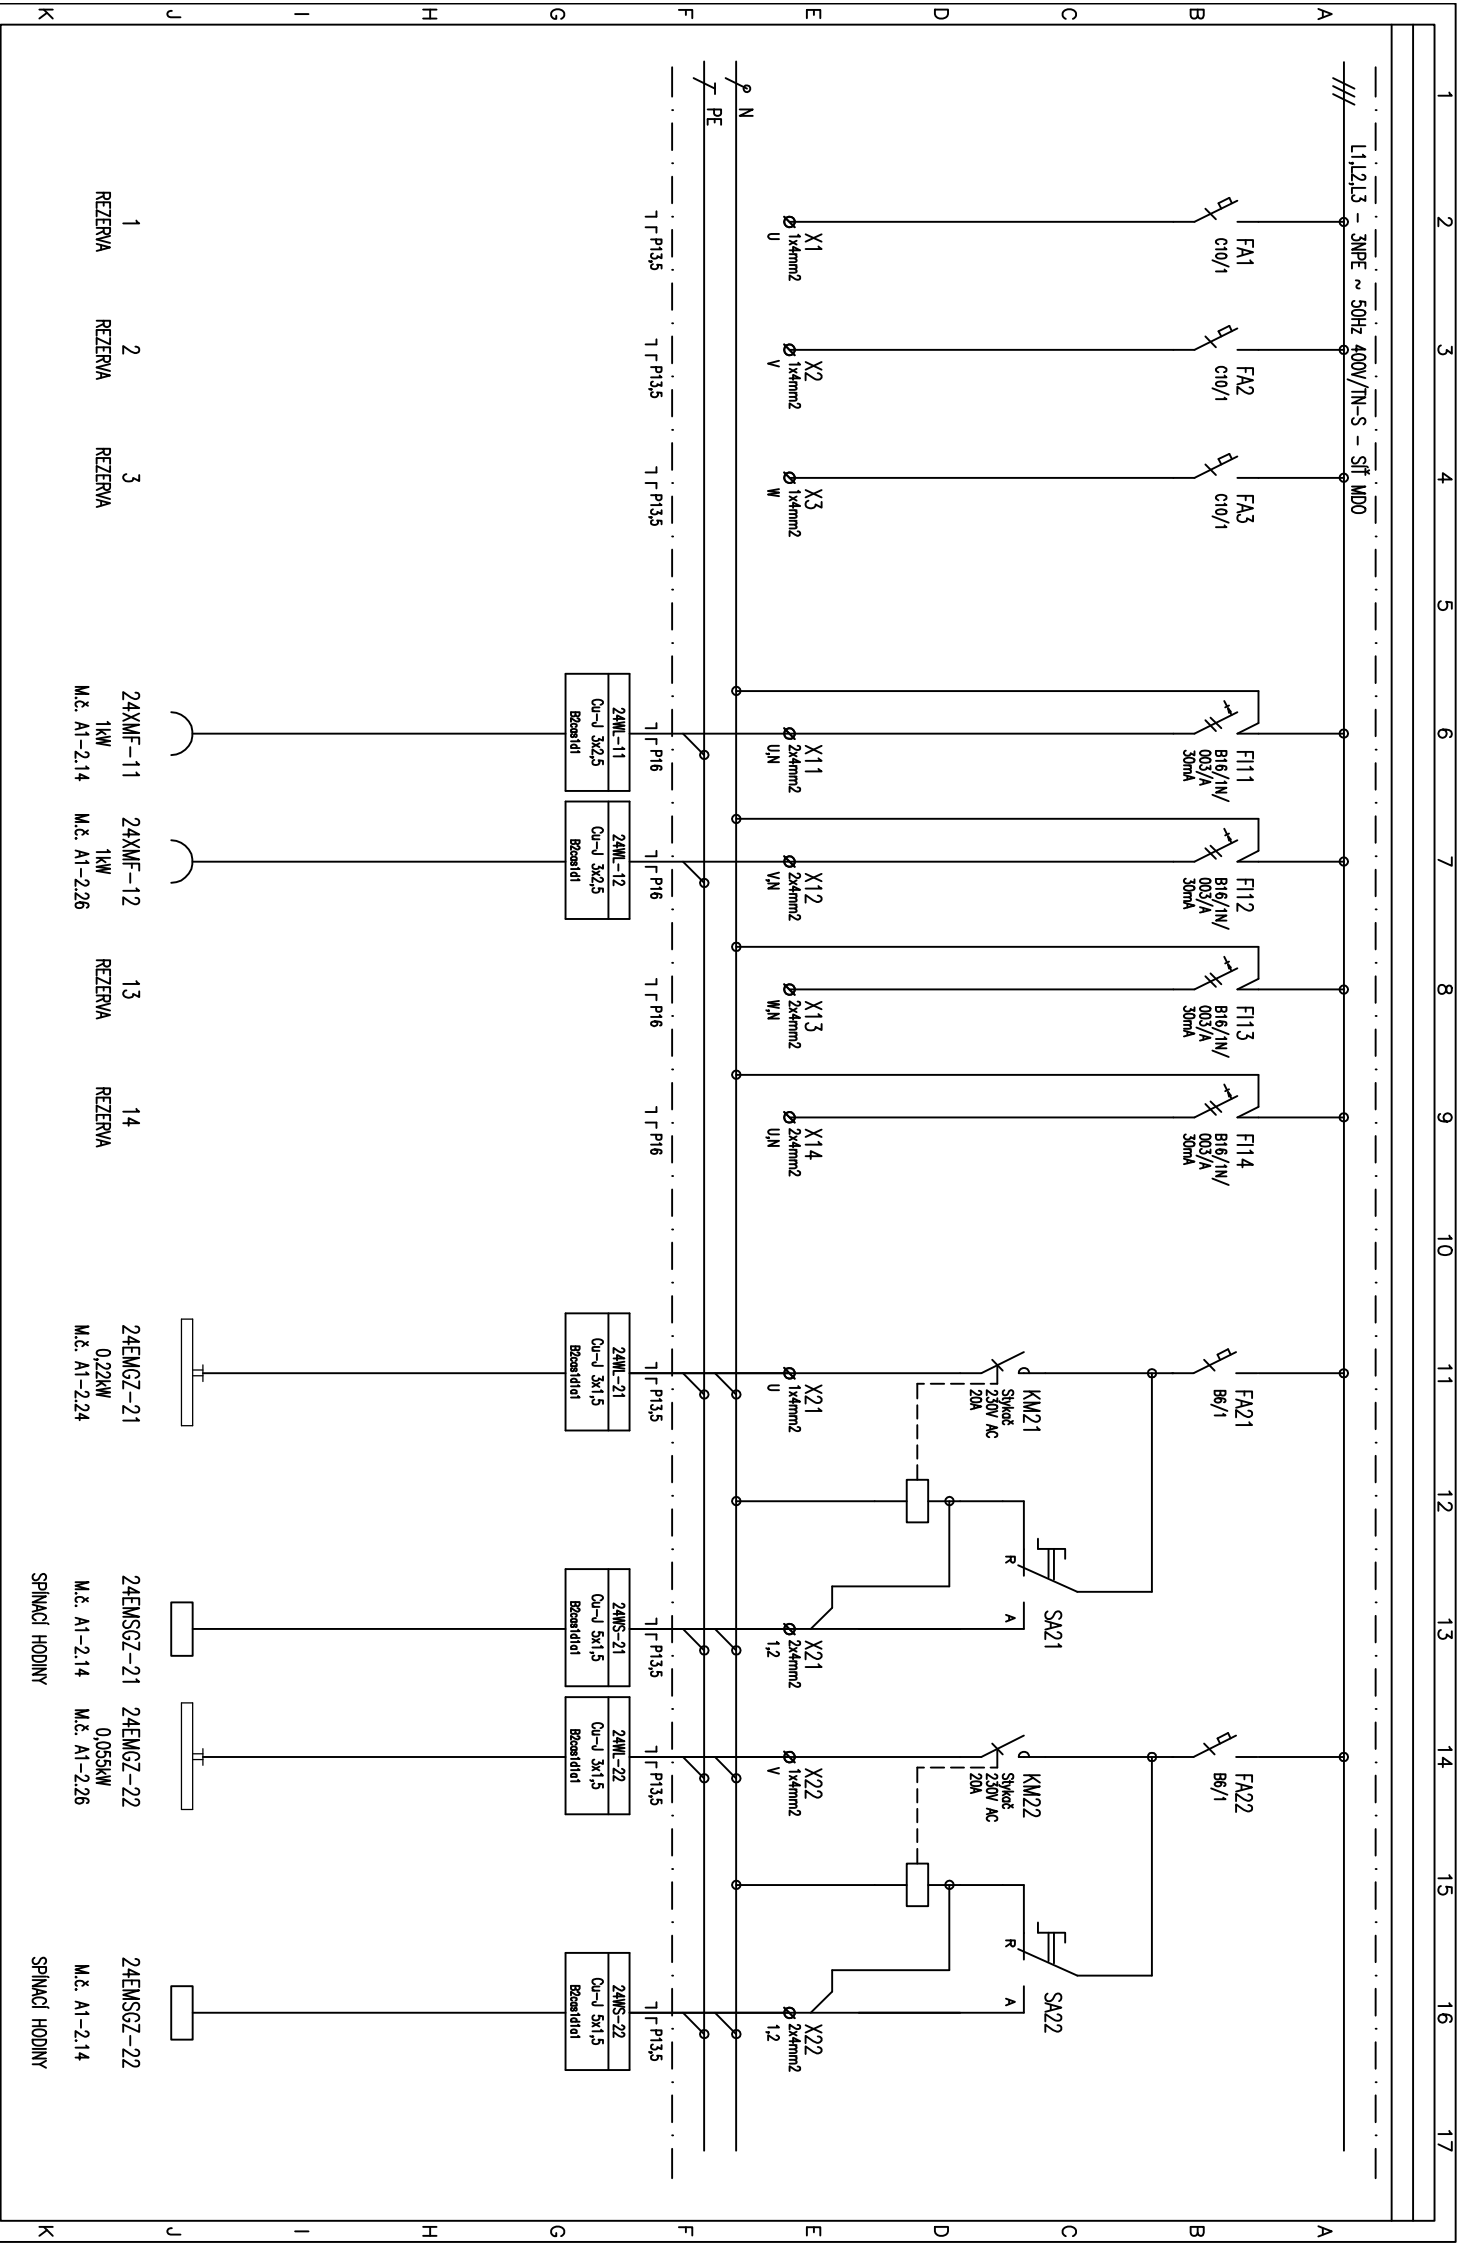

Vypracovali:	Ing. Beizík	AKCE: Nsp Topolický – 2.Np – Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor: SVET ZDRAVIA	Zak.číslo: DRS 27 – 2018	AK.:	listu: 23
Kontroloval:	Ing. Šulák		Obsch:	Změň/Datum:	V.č.:	list:
Datum :	08/2018	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály	2ROS24–25	Měřtko:	E1.07–120	4

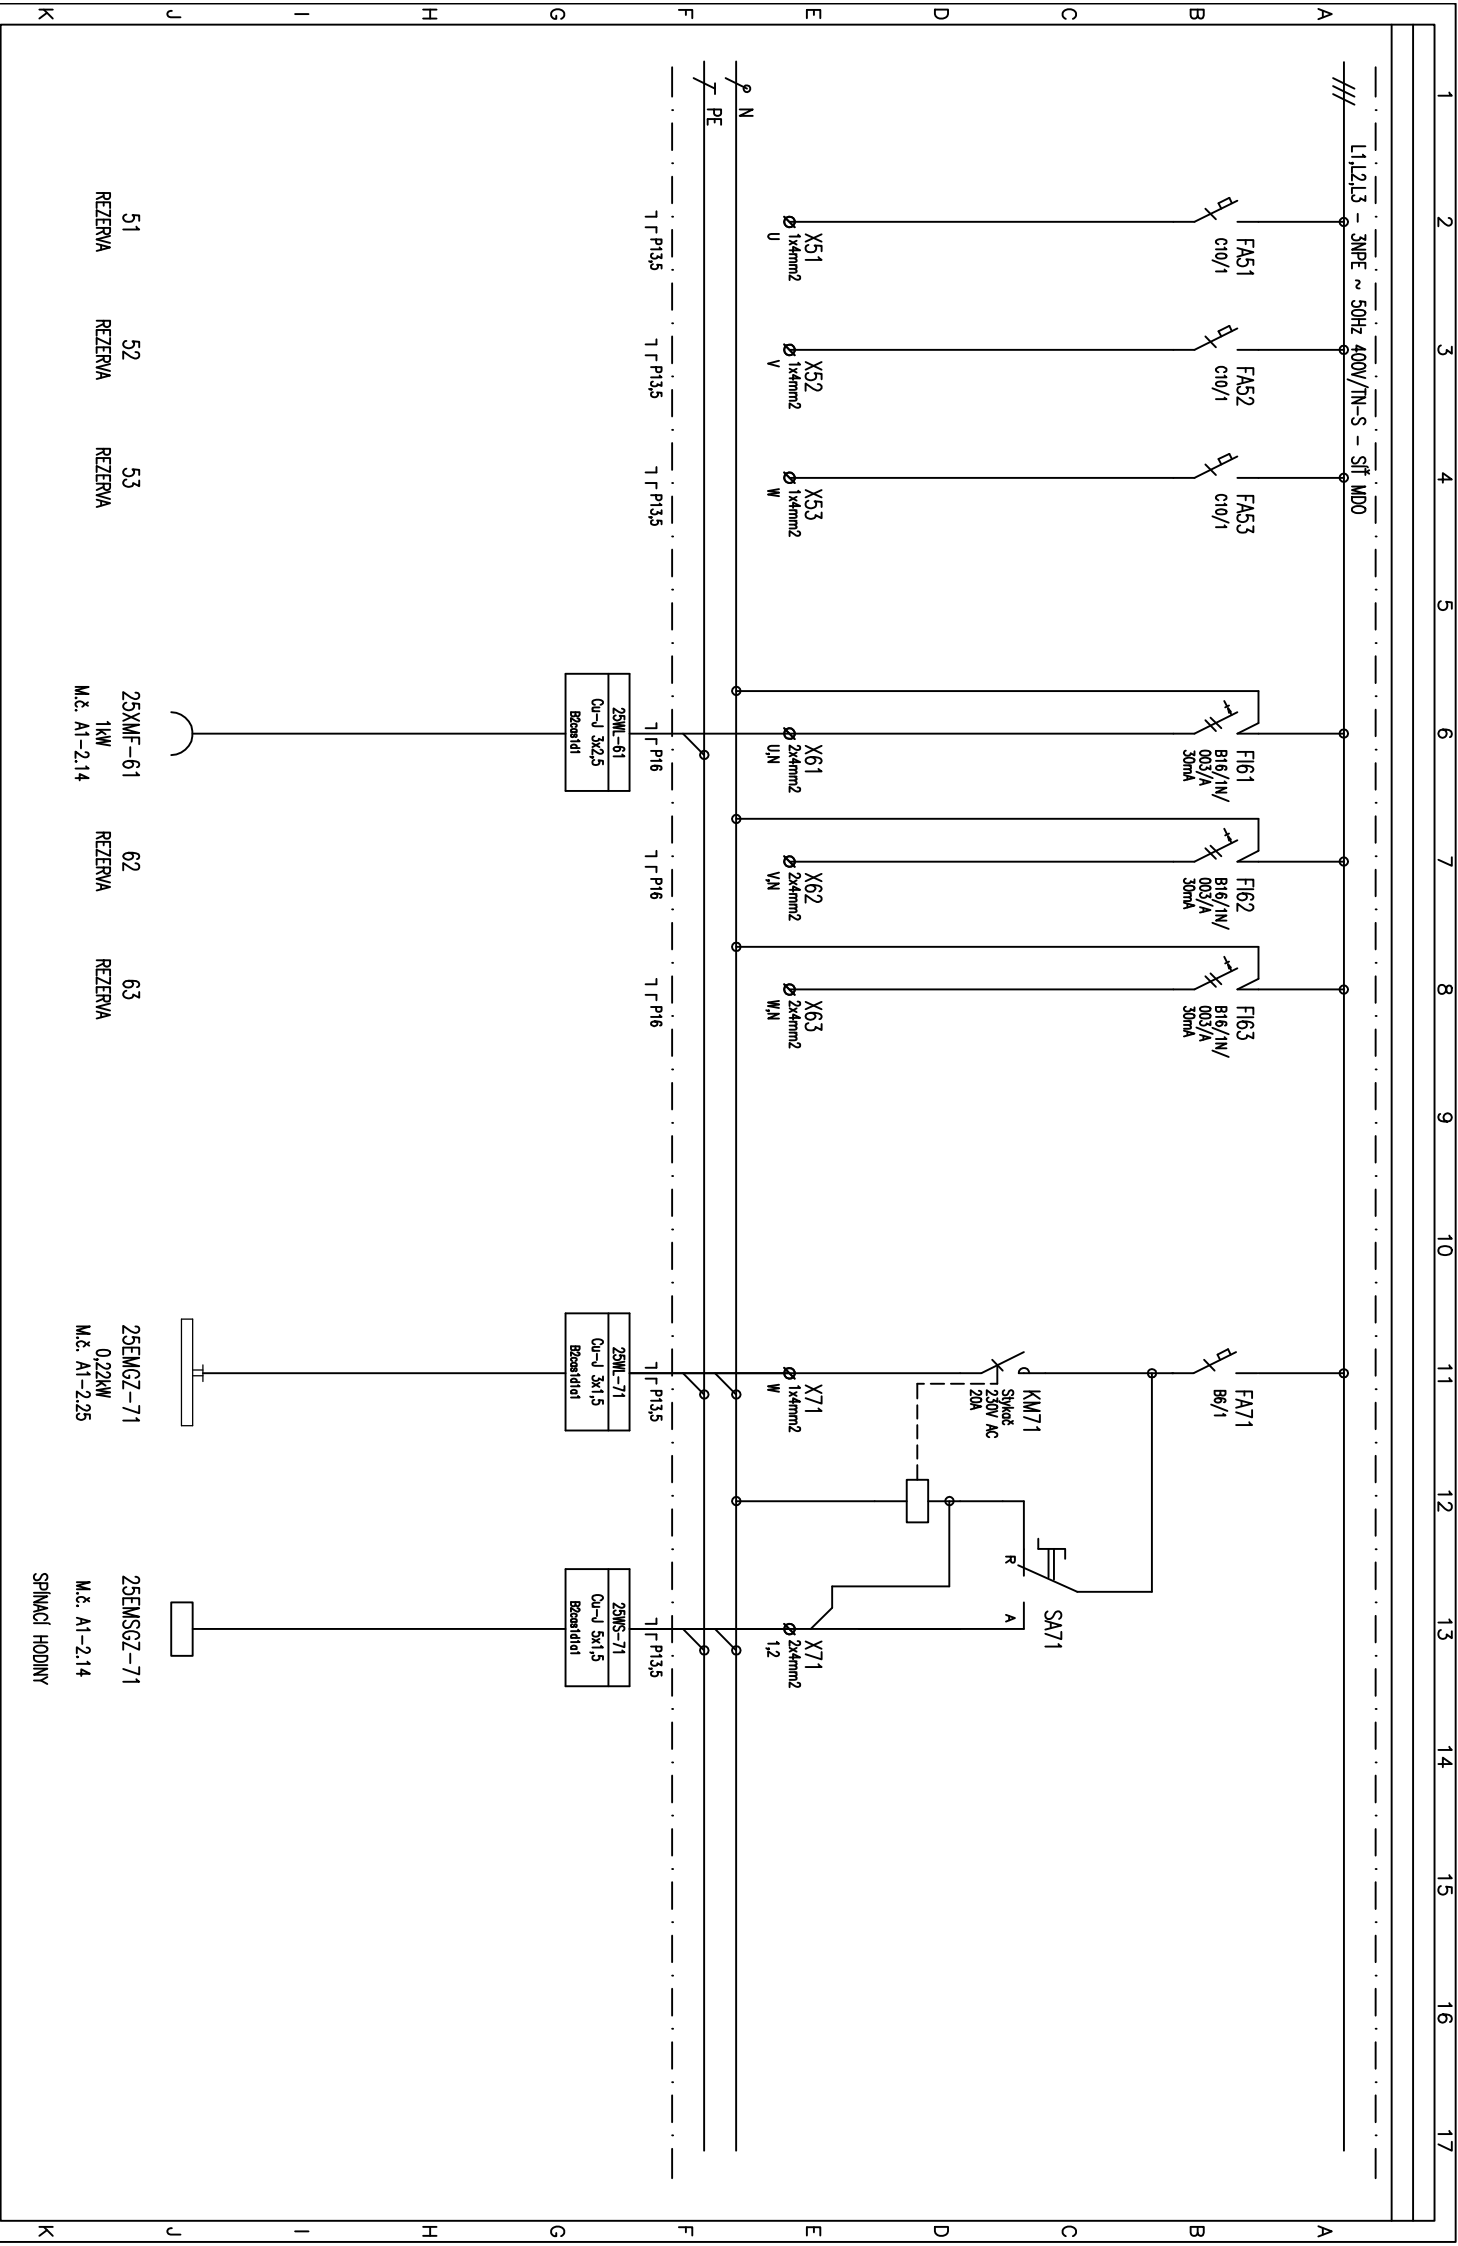


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracovali: Ing. Bežtík			AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály					Investor: SVET ZBRAVA		Zák.číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Lístu: 23		
Kontrolovali: Ing. Šulák								Obsah: 2ROS24–25		Zmena/Datum:		V.č.: E1.07–120		Líst:		
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály						Měřítko:		E1.07–120		5			




Vypracoval: Ing. Belžík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor: SVET ZDRAVIA	Zak.číslo: DRS 27 – 2018	A.K.:	Listů: 23
Kontroloval: Ing. Šulák		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 08/2018	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály	2ROS24-25	Měřtko:	E1.07-120	6






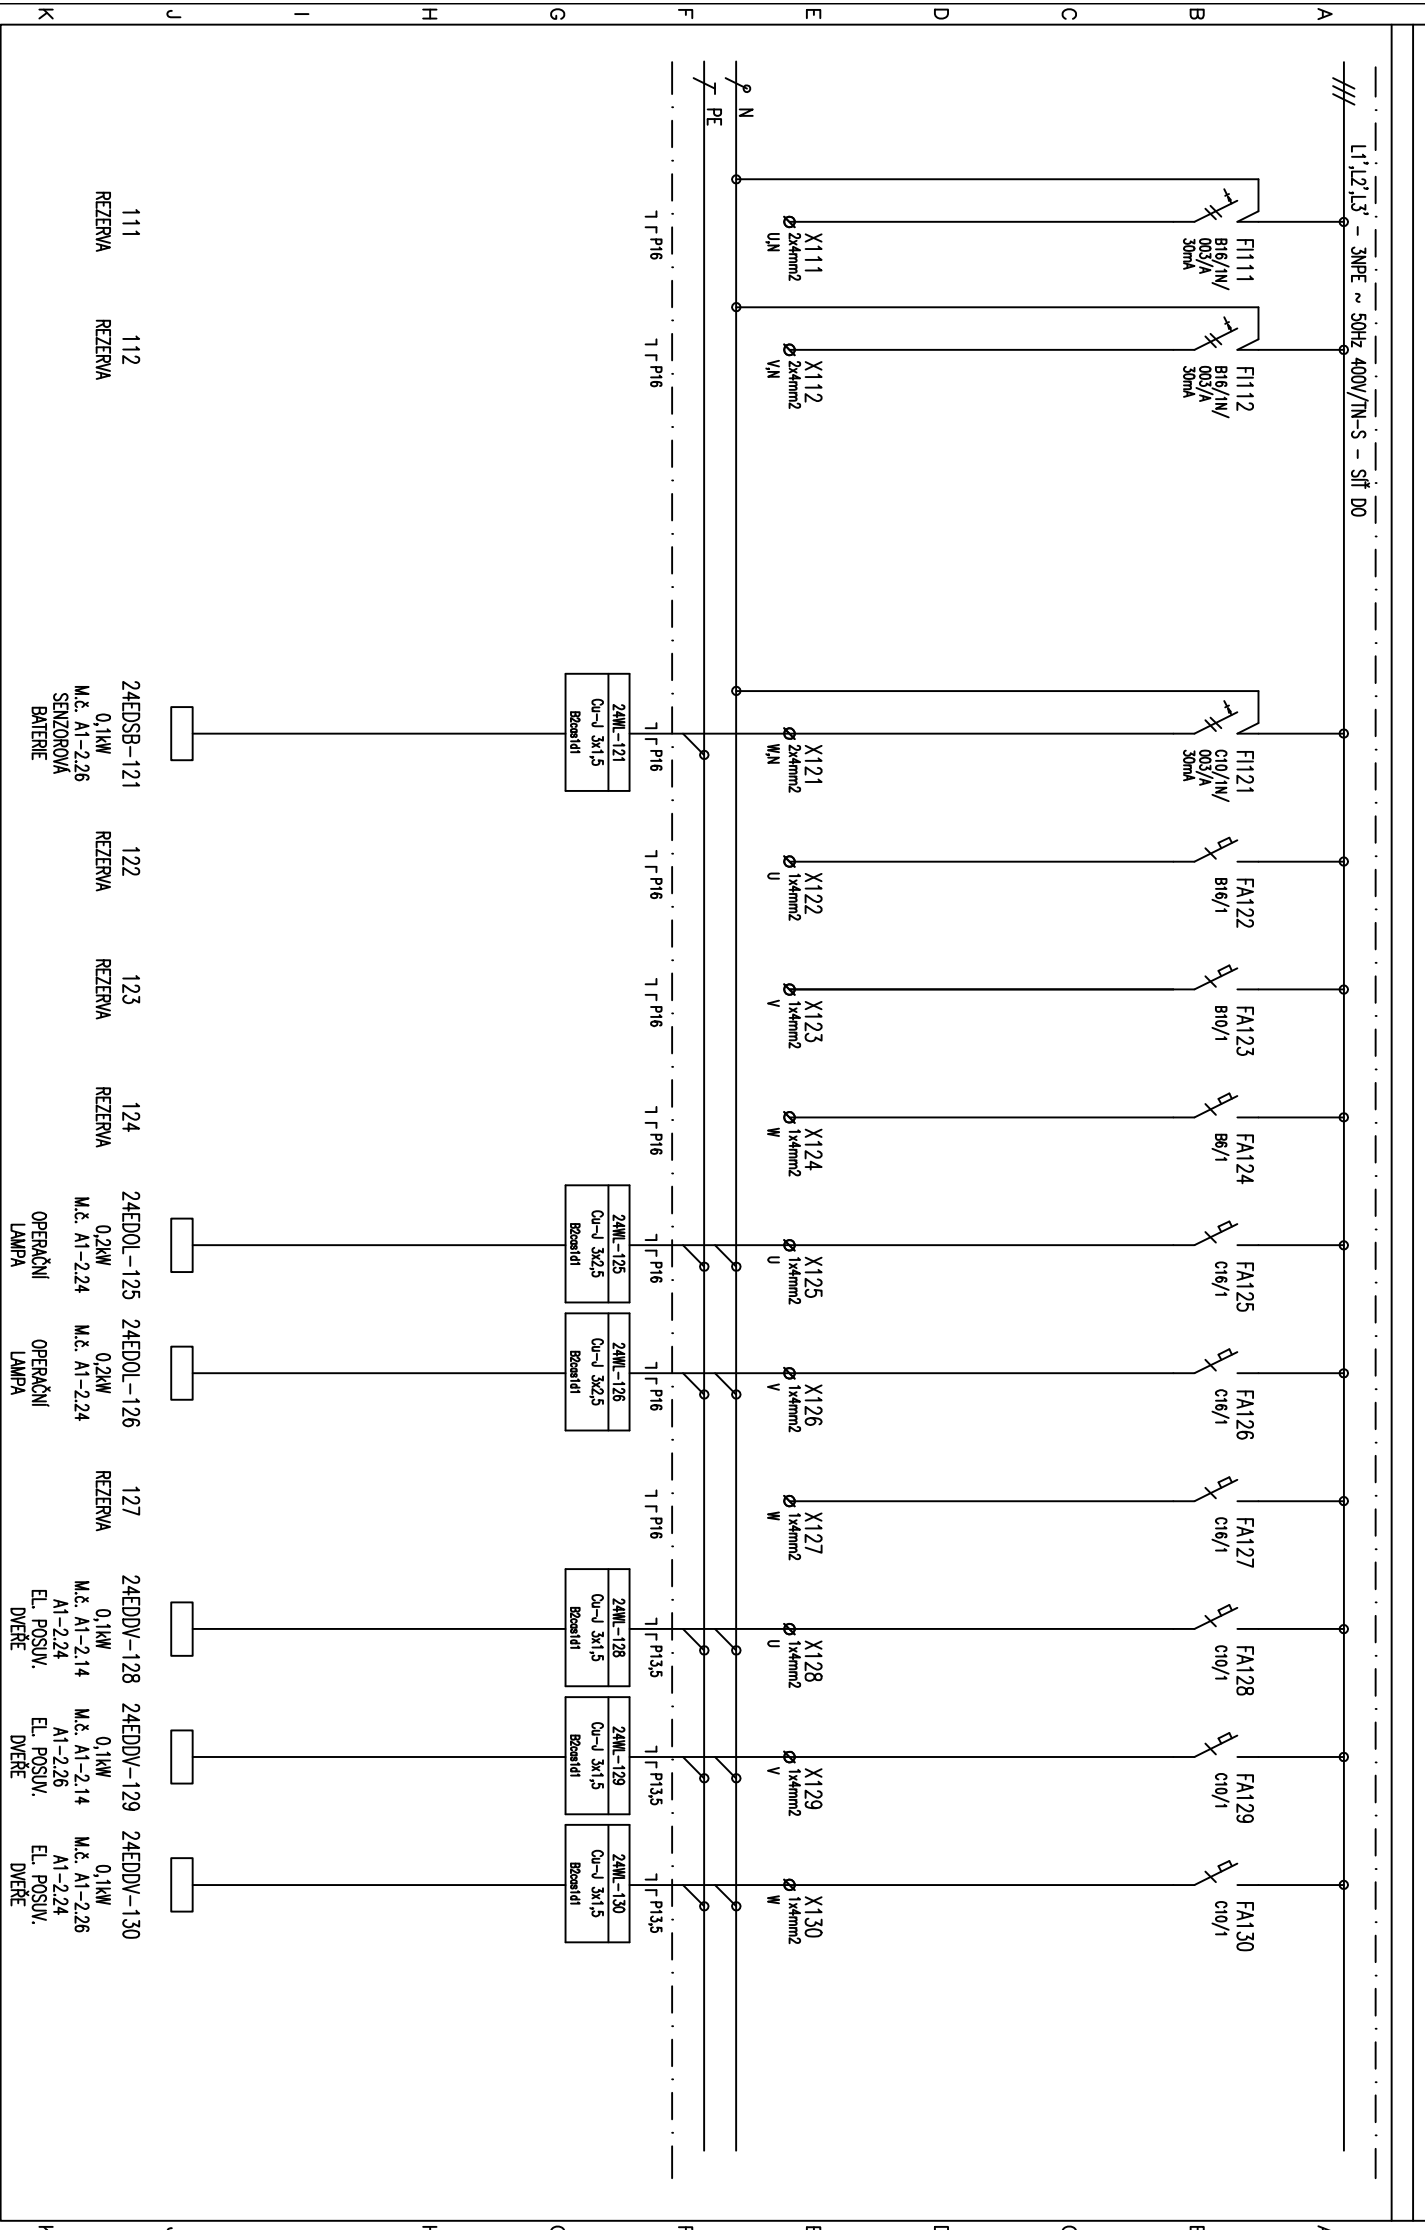





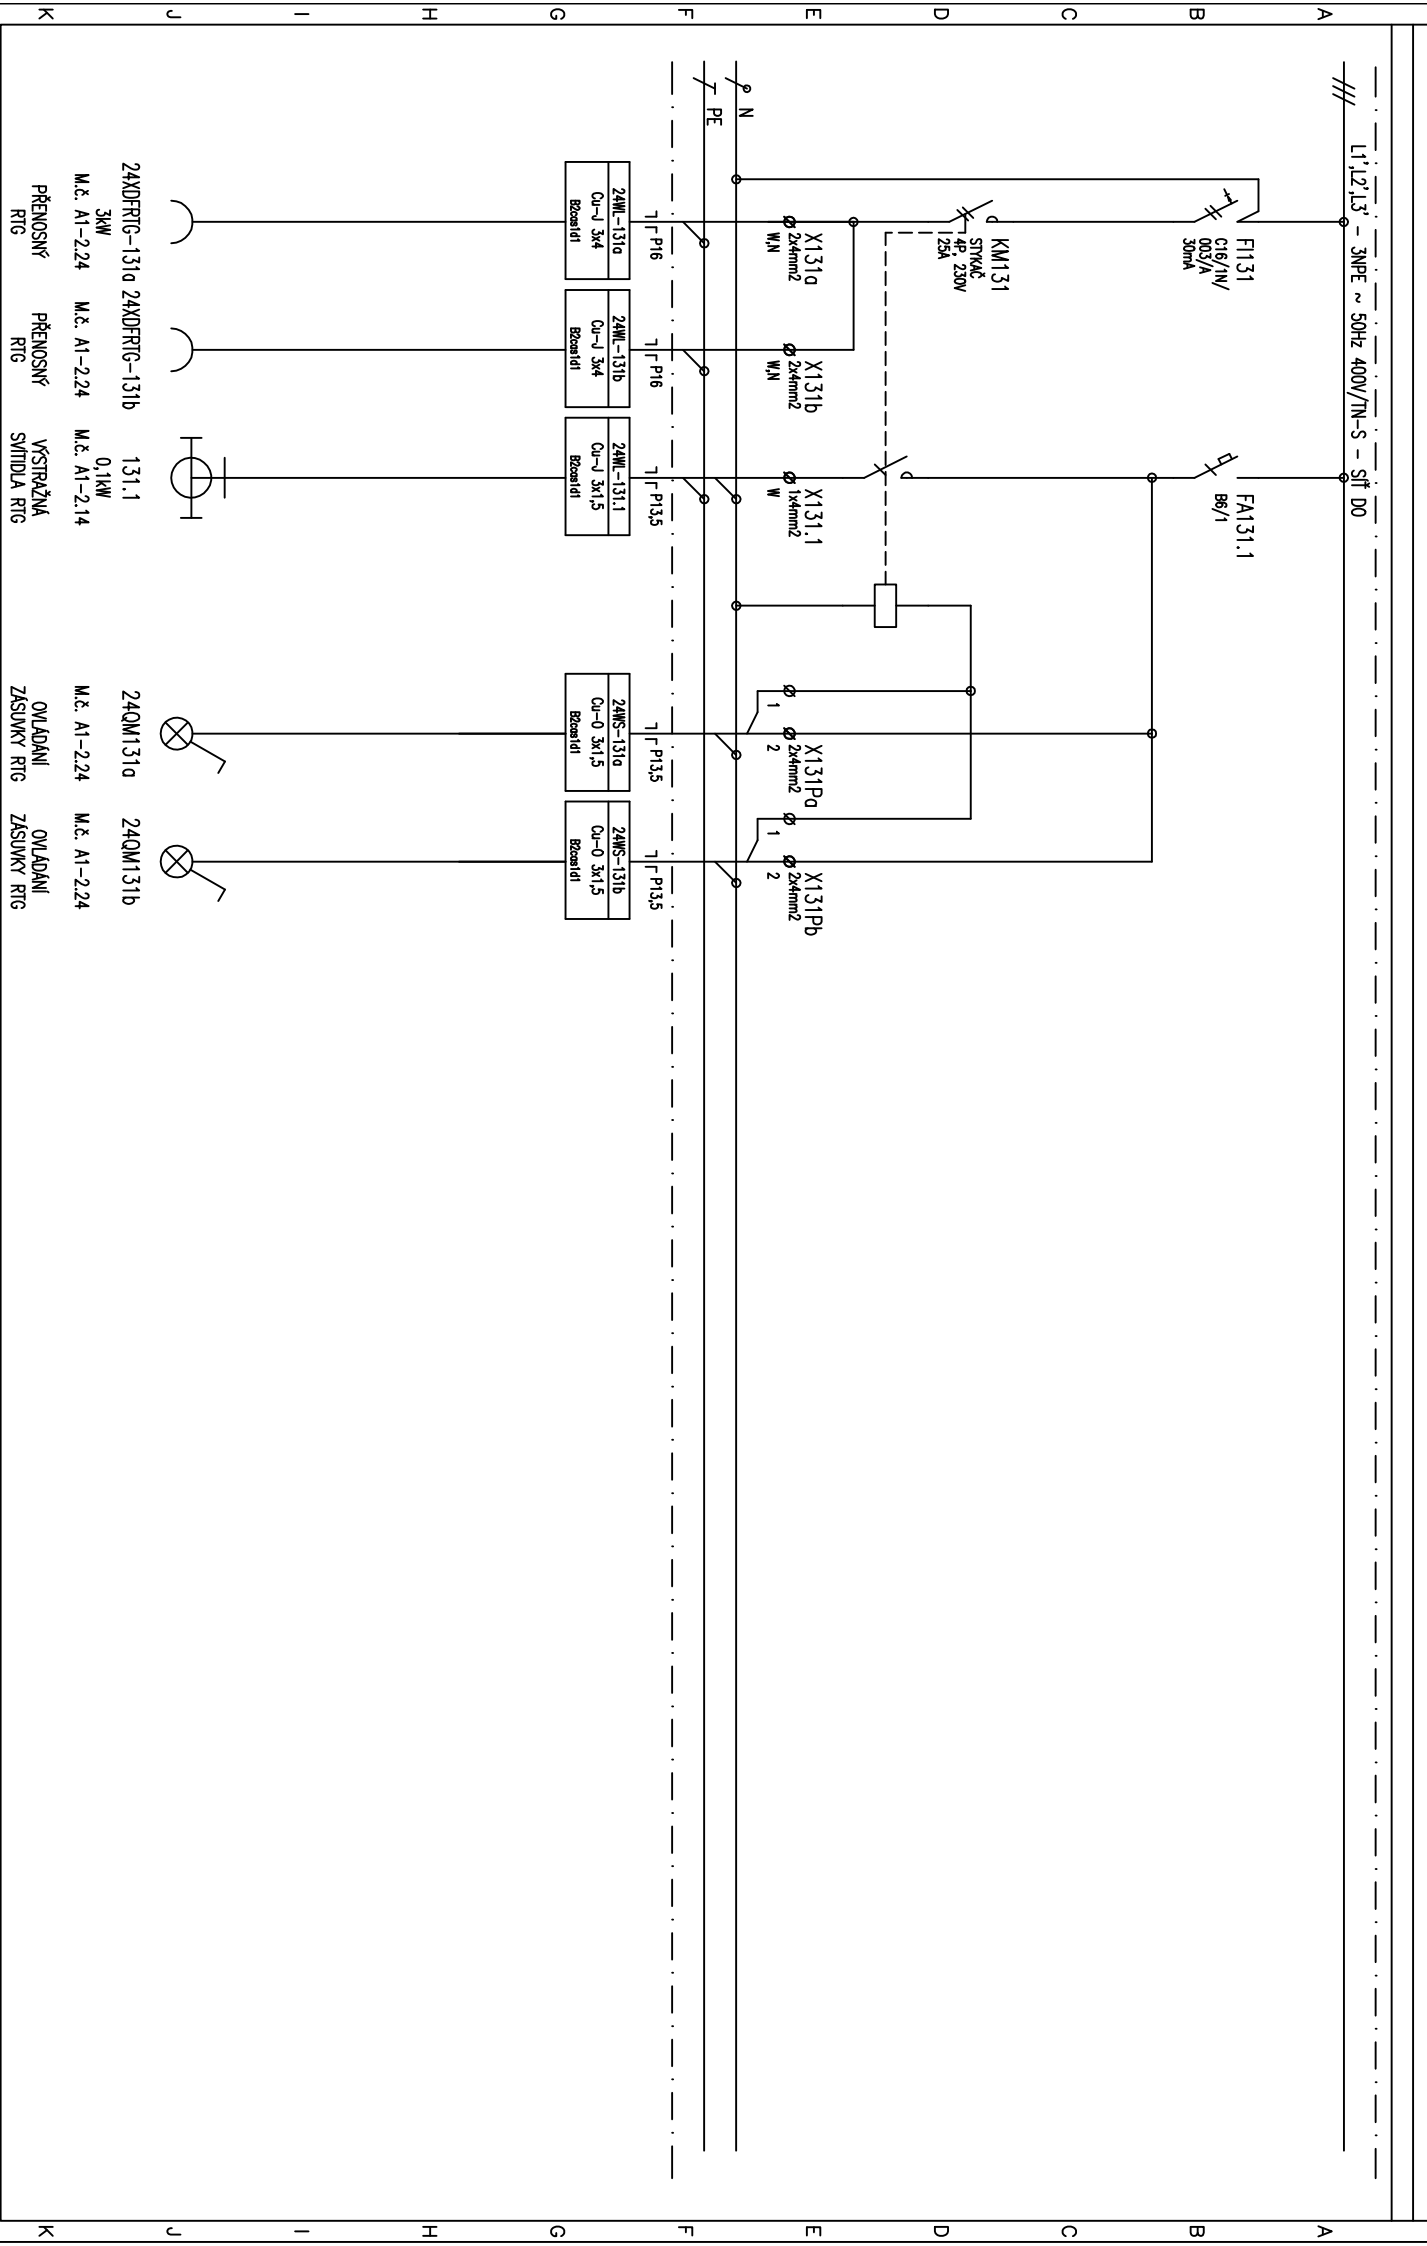


Výpracovni: Ing. Beizrk		AKCE: Nsp Topolcany – 2.NP – Centrdna		Investor: SVET ZDRAVA		Zak.Císlo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listu: 23	
Kontroluovi: Ing. Šulick		sterilizácia a operačné sdy		Obsch:		Zmno/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centrdna sterilizácia a operačné sdy		KOZNOV		2ROS24–25		Métrko:		E1.07–120	

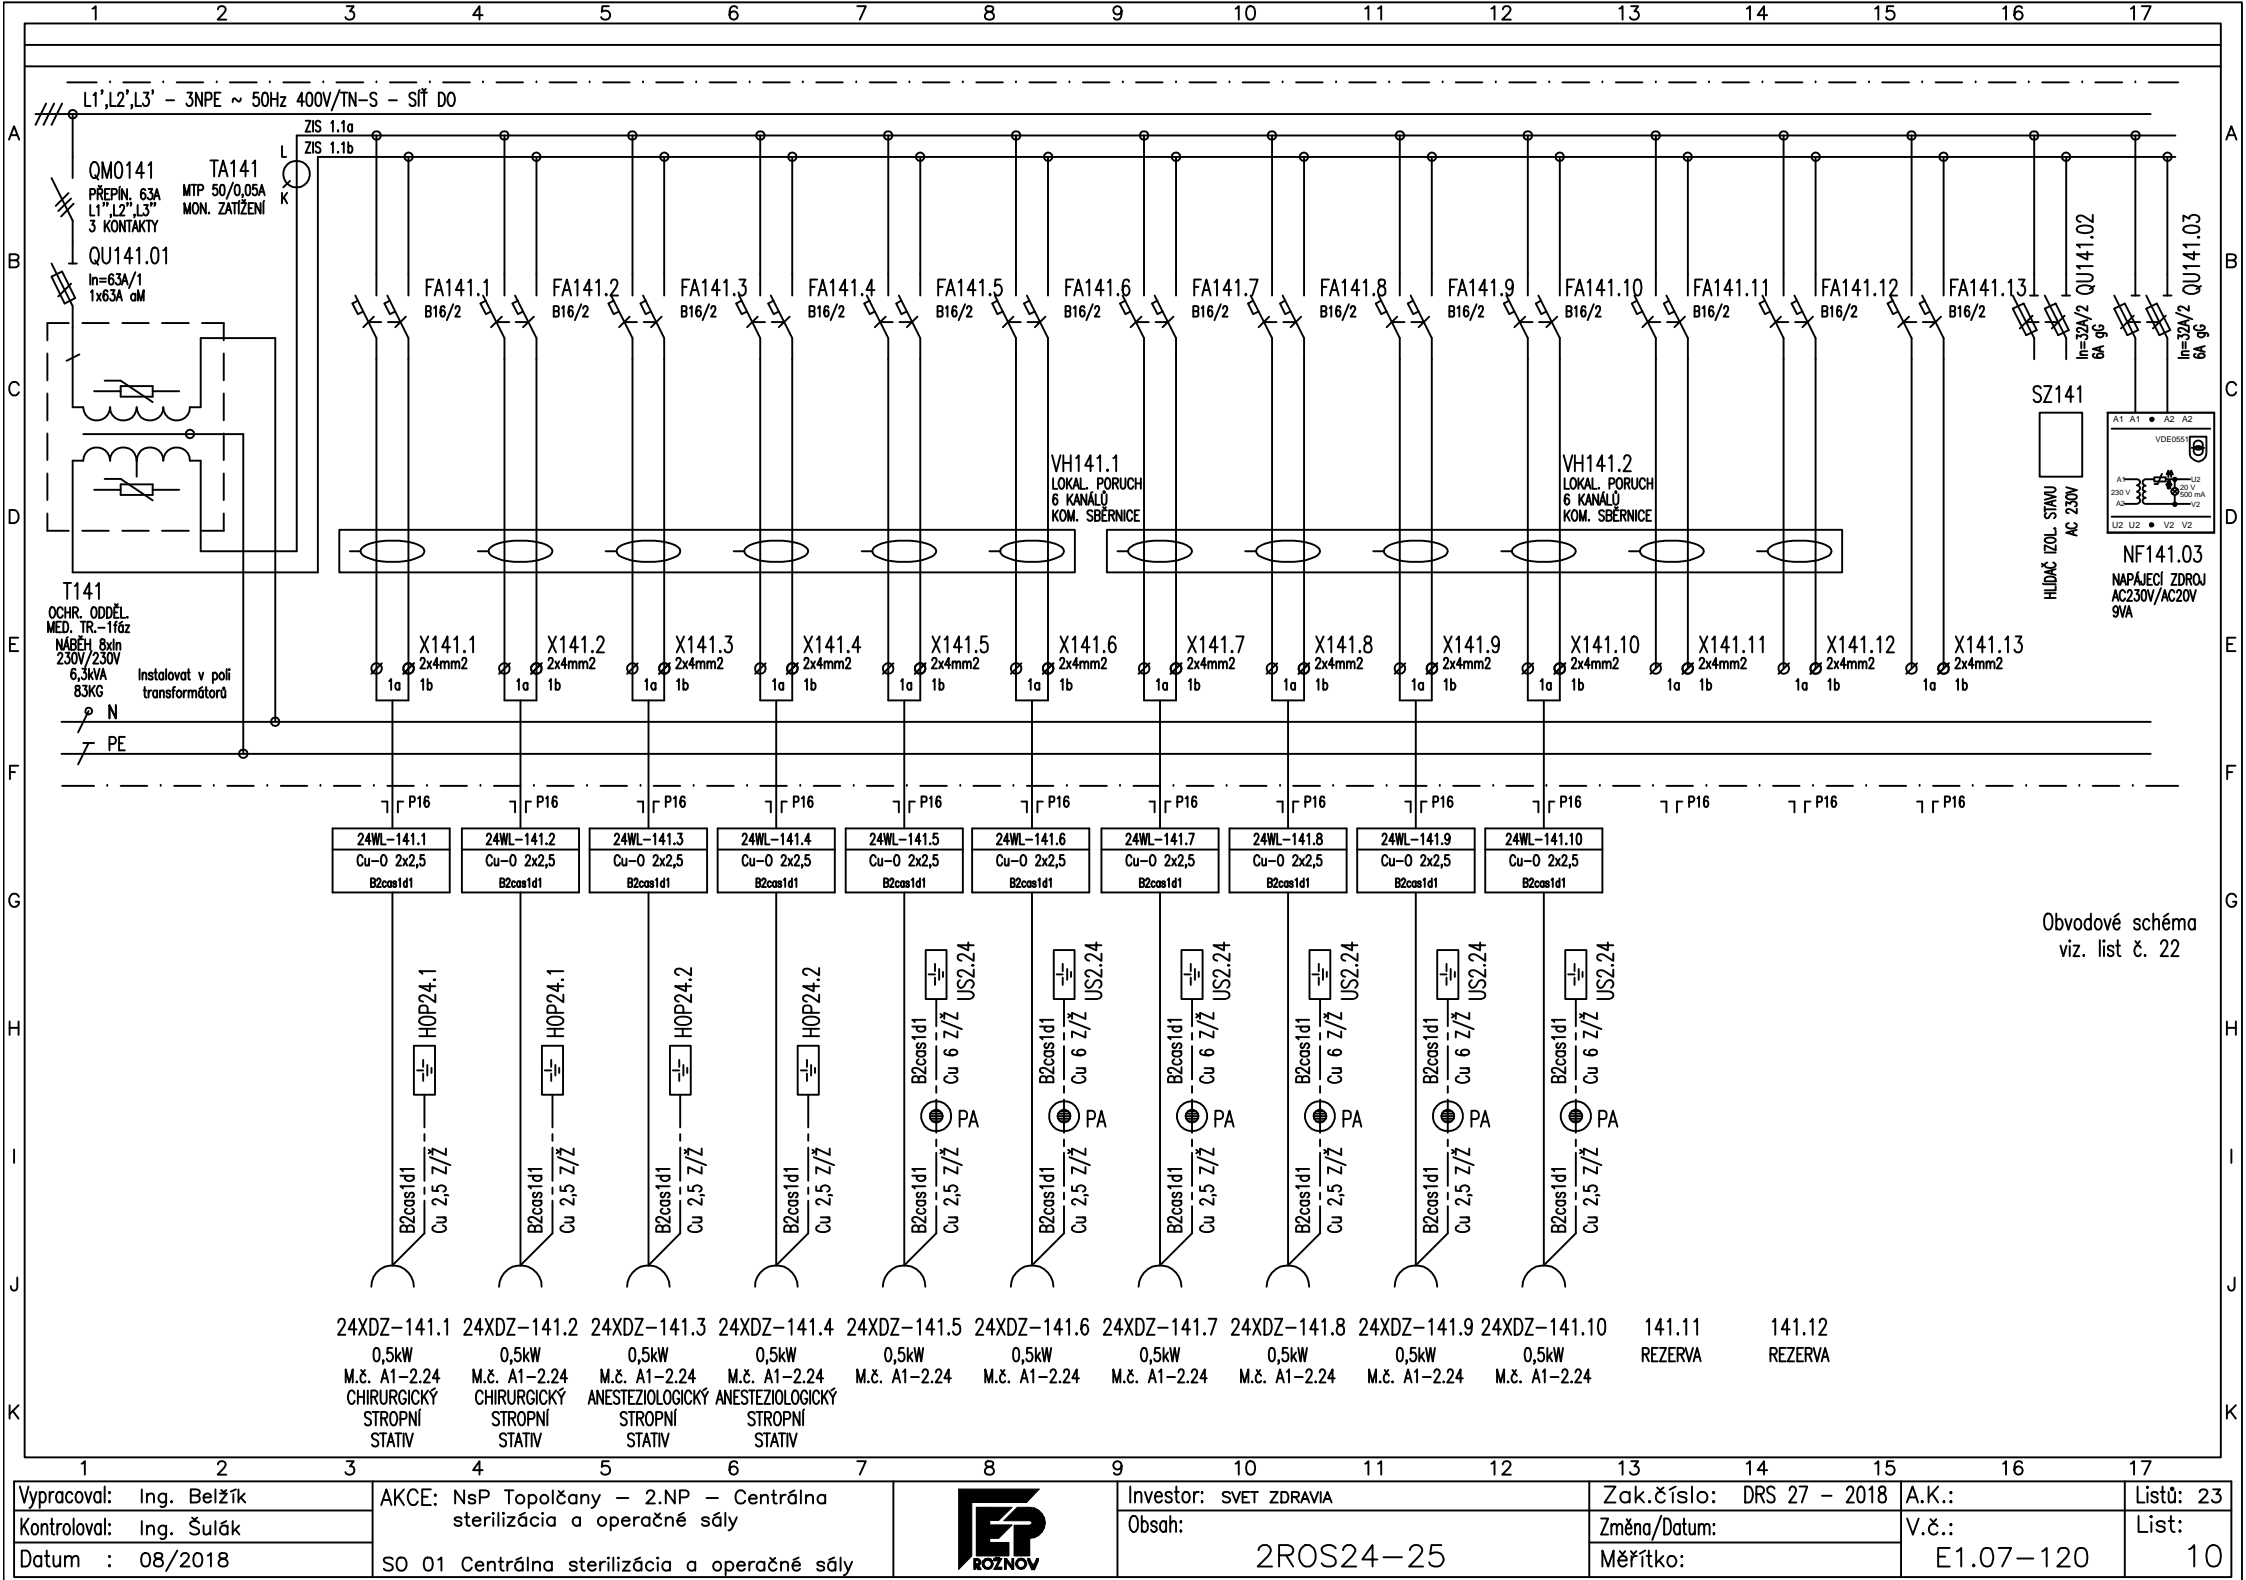

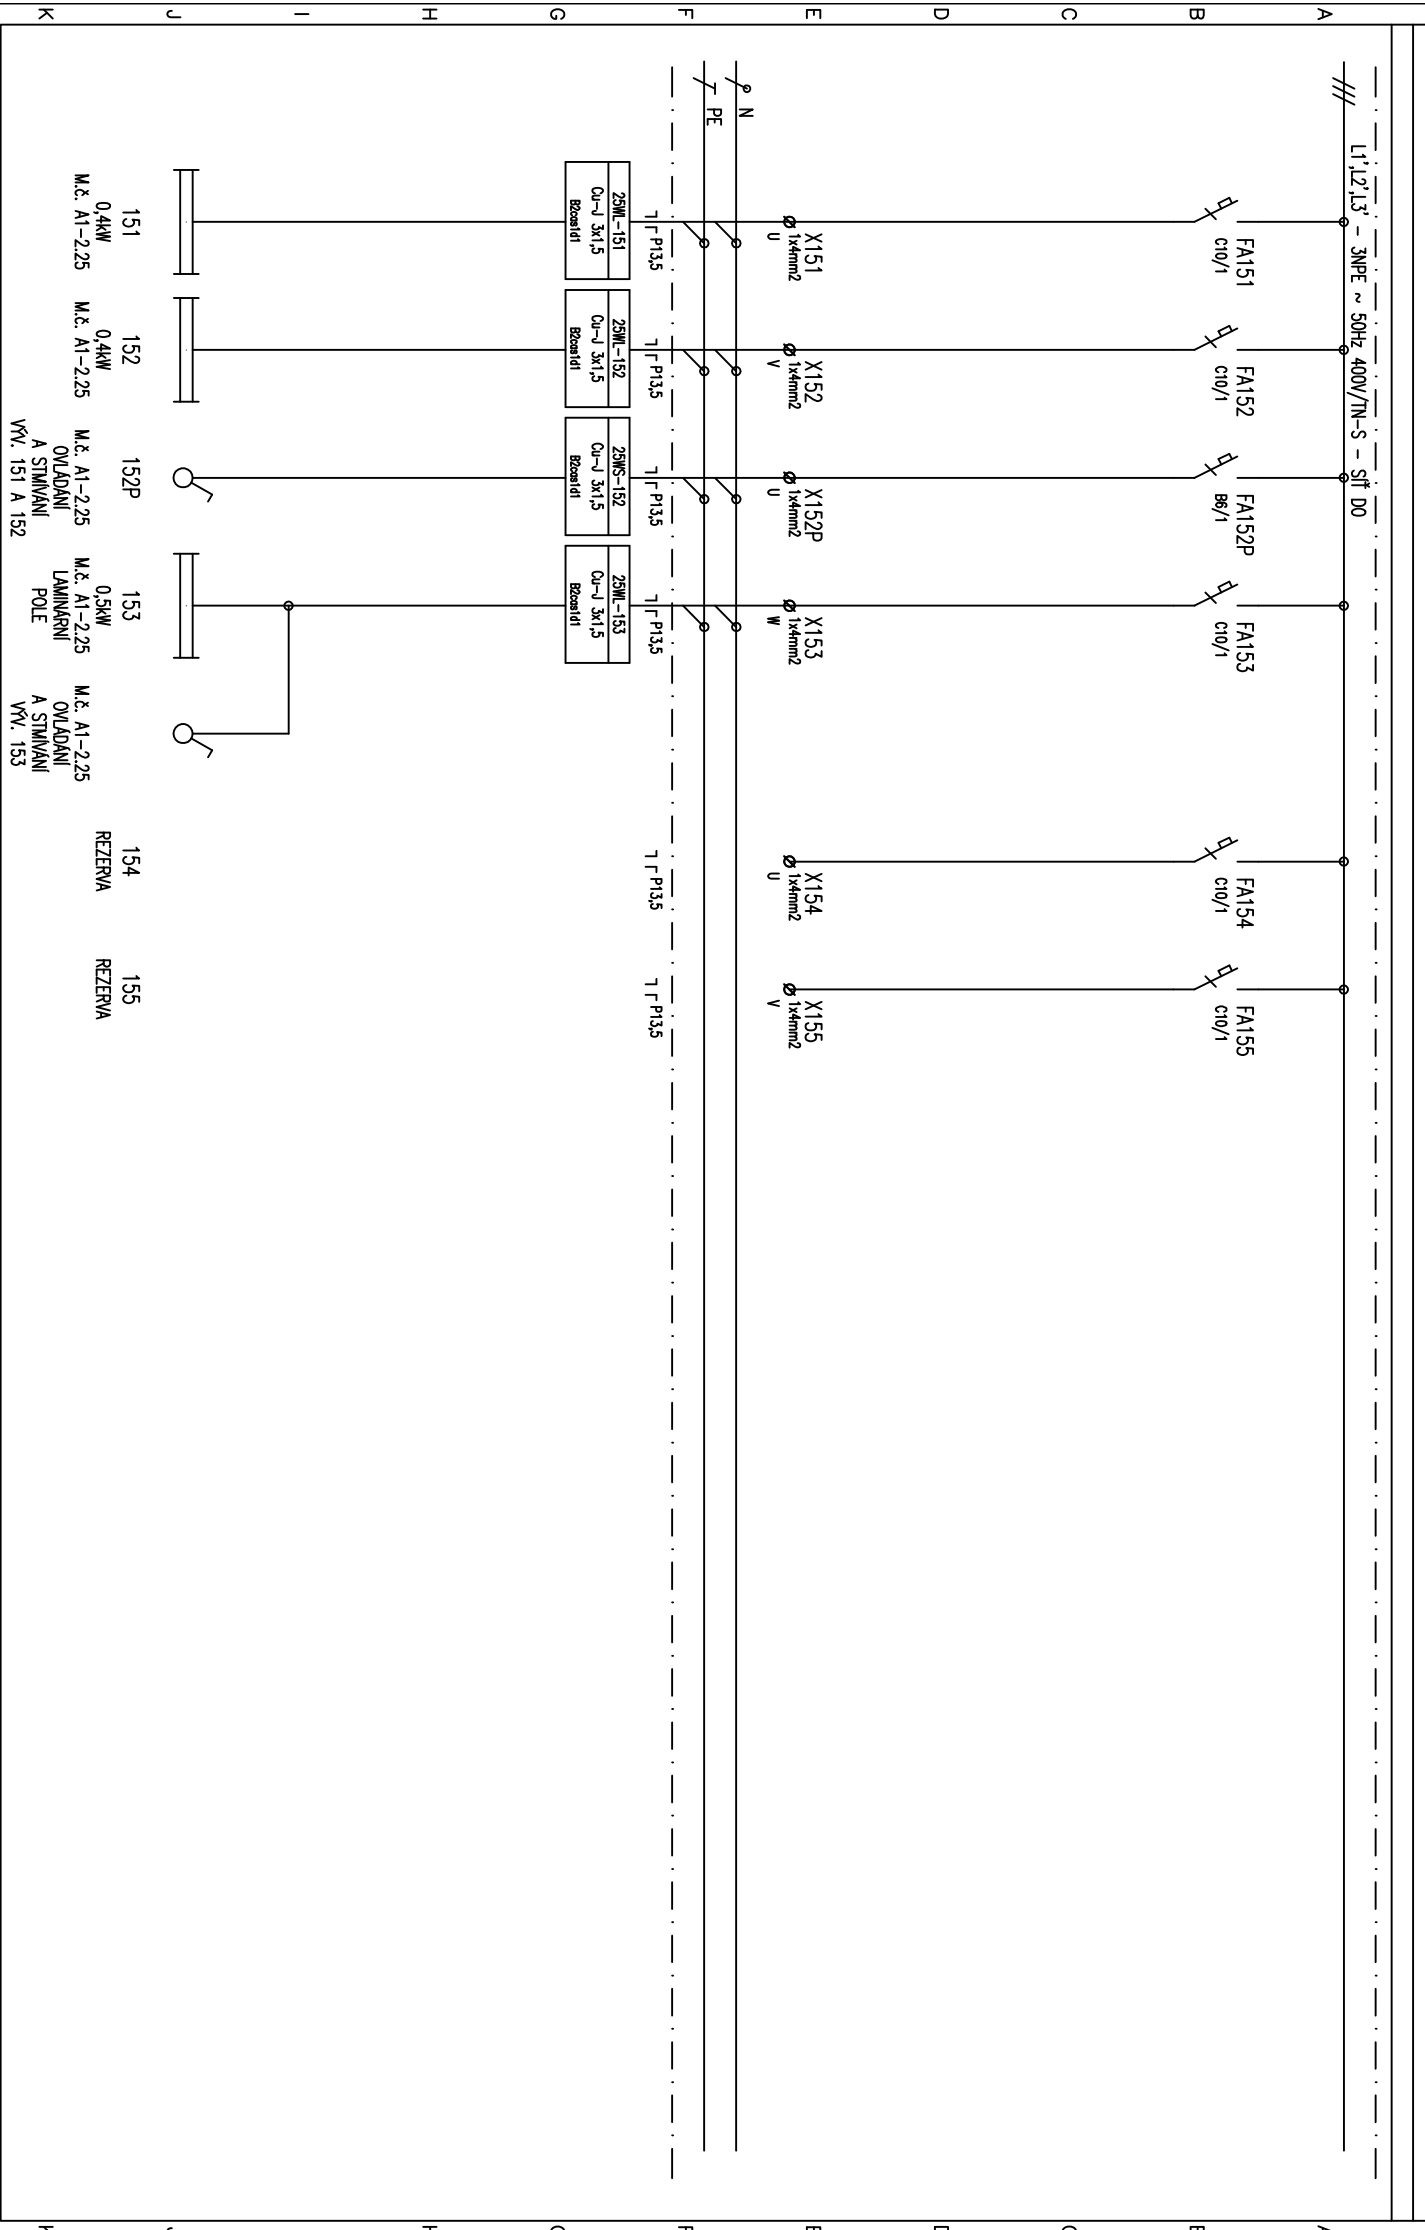

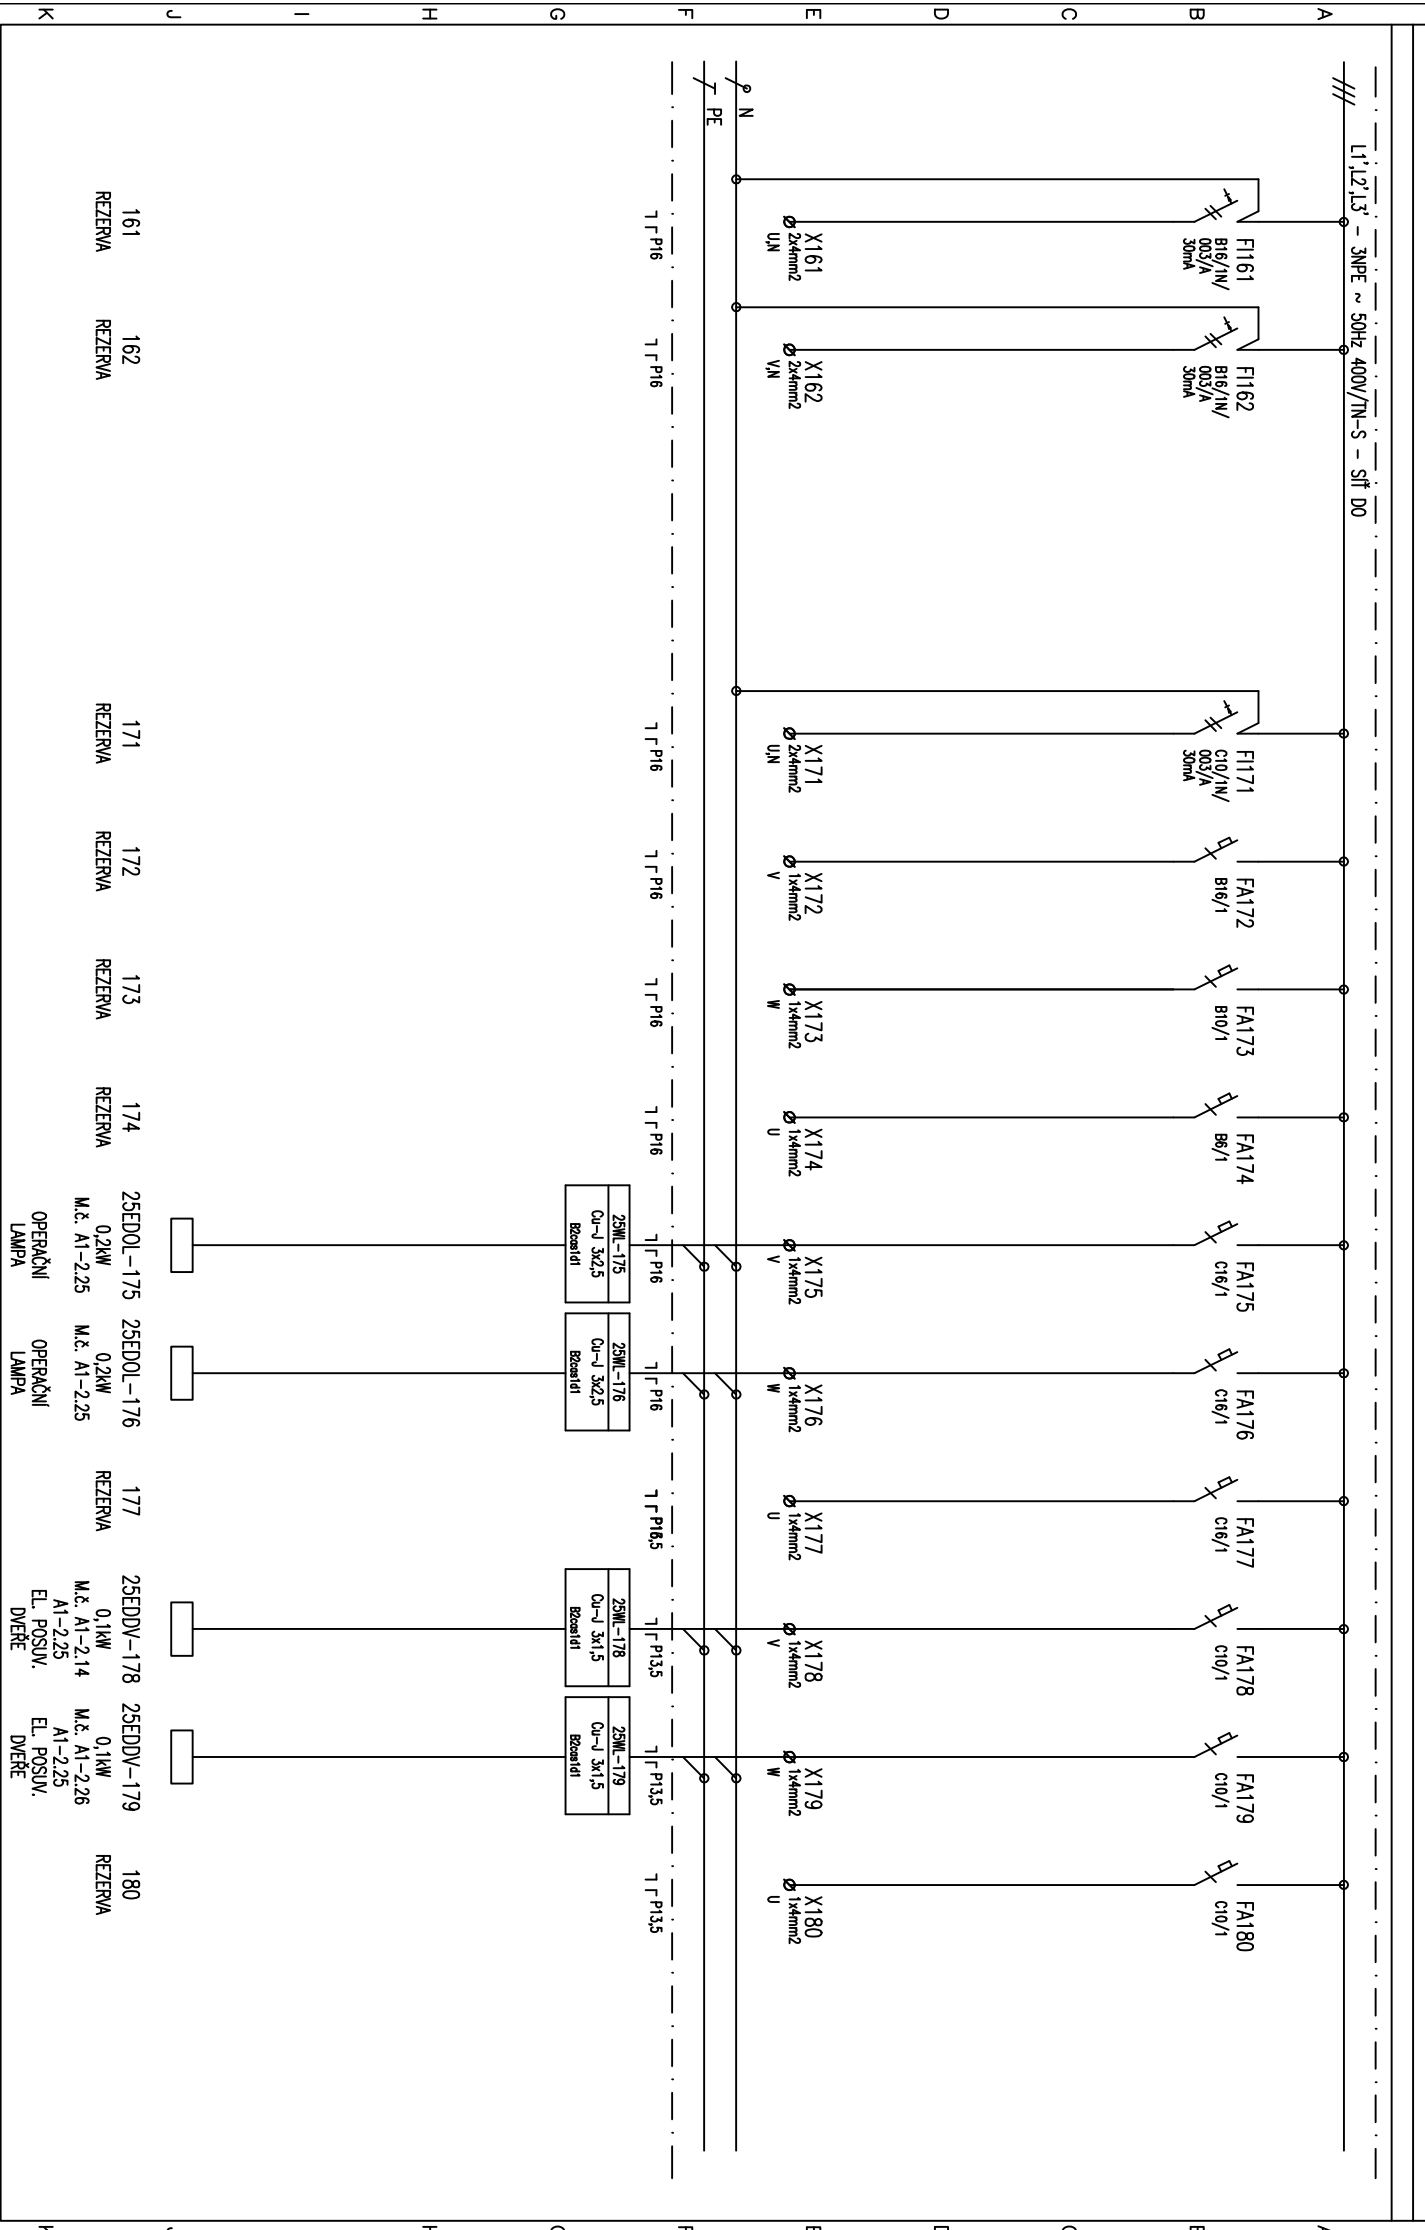

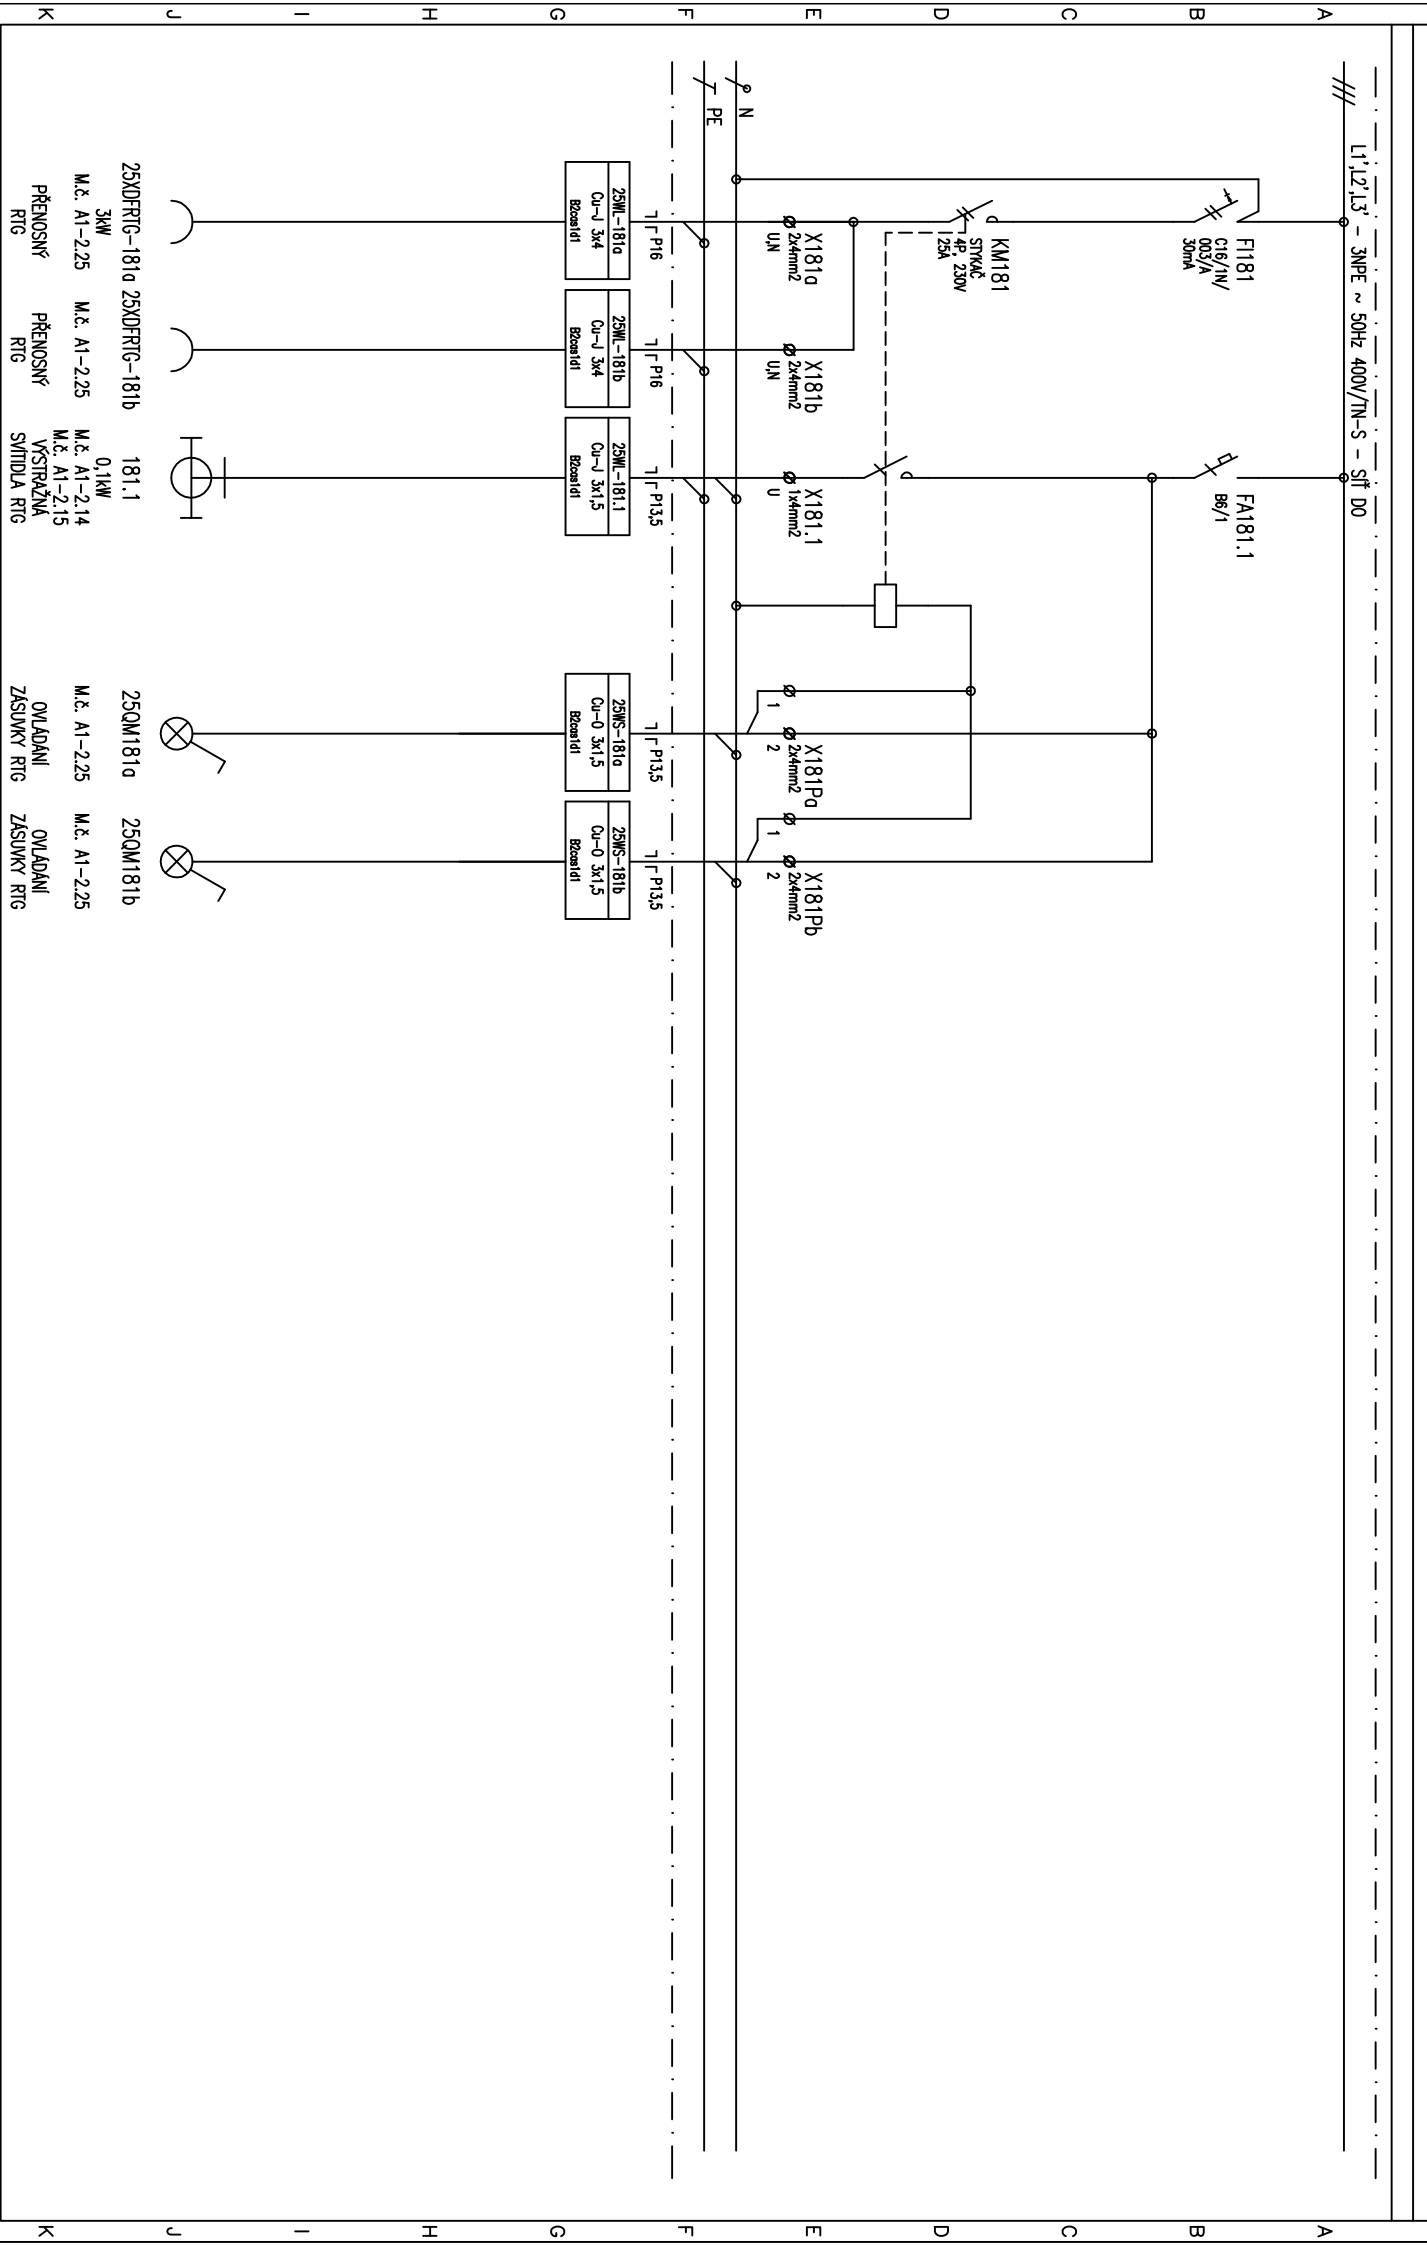




Vypracoval:		Ing. Beiztk	AKCE:		Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna		Investor:		SVET ZDRAVA		Zak.číslo:		DRS 27 – 2018		A.K.:		Listu: 23	
Kontroloval:		Ing. Šulick			sterilizácia a operačné sály		Obsah:				Změna/Datum:				V.č.:		List: 13	
Datum :		08/2018	SO 01		Centrálna sterilizácia a operačné sály		KOZINOV		2ROS24–25		Měřtko:				E1.07–120			




sch. c.

17	
Li	
Li	

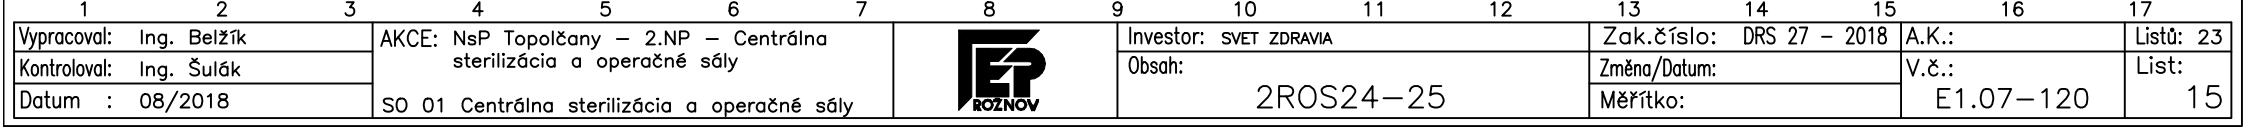


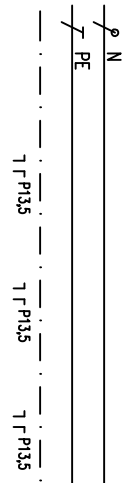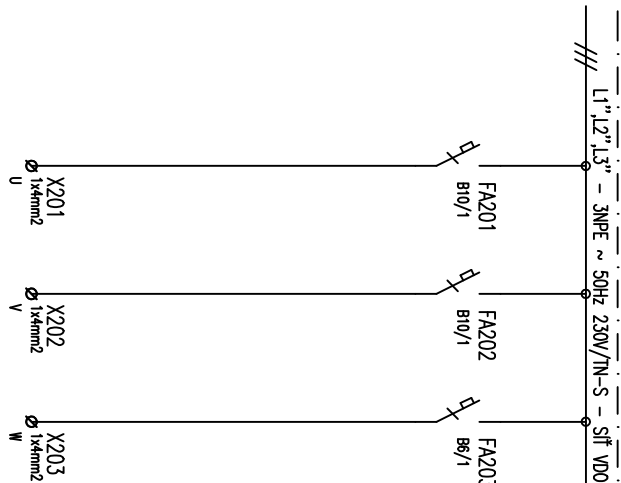


201	202	203
REZERVA	REZERVA	REZERVA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Výpracovdi: Ing. Beizrk			AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály					Investor: SVET ZDRAVIA		Zák.číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listu: 23		
Kontrolovdi: Ing. Šulík								Obsch:		Zmňa/Datum:		V.č.:		List:		
Datum : 08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály					2ROS24–25		Mŕŕtko:		E1.07–120		16		




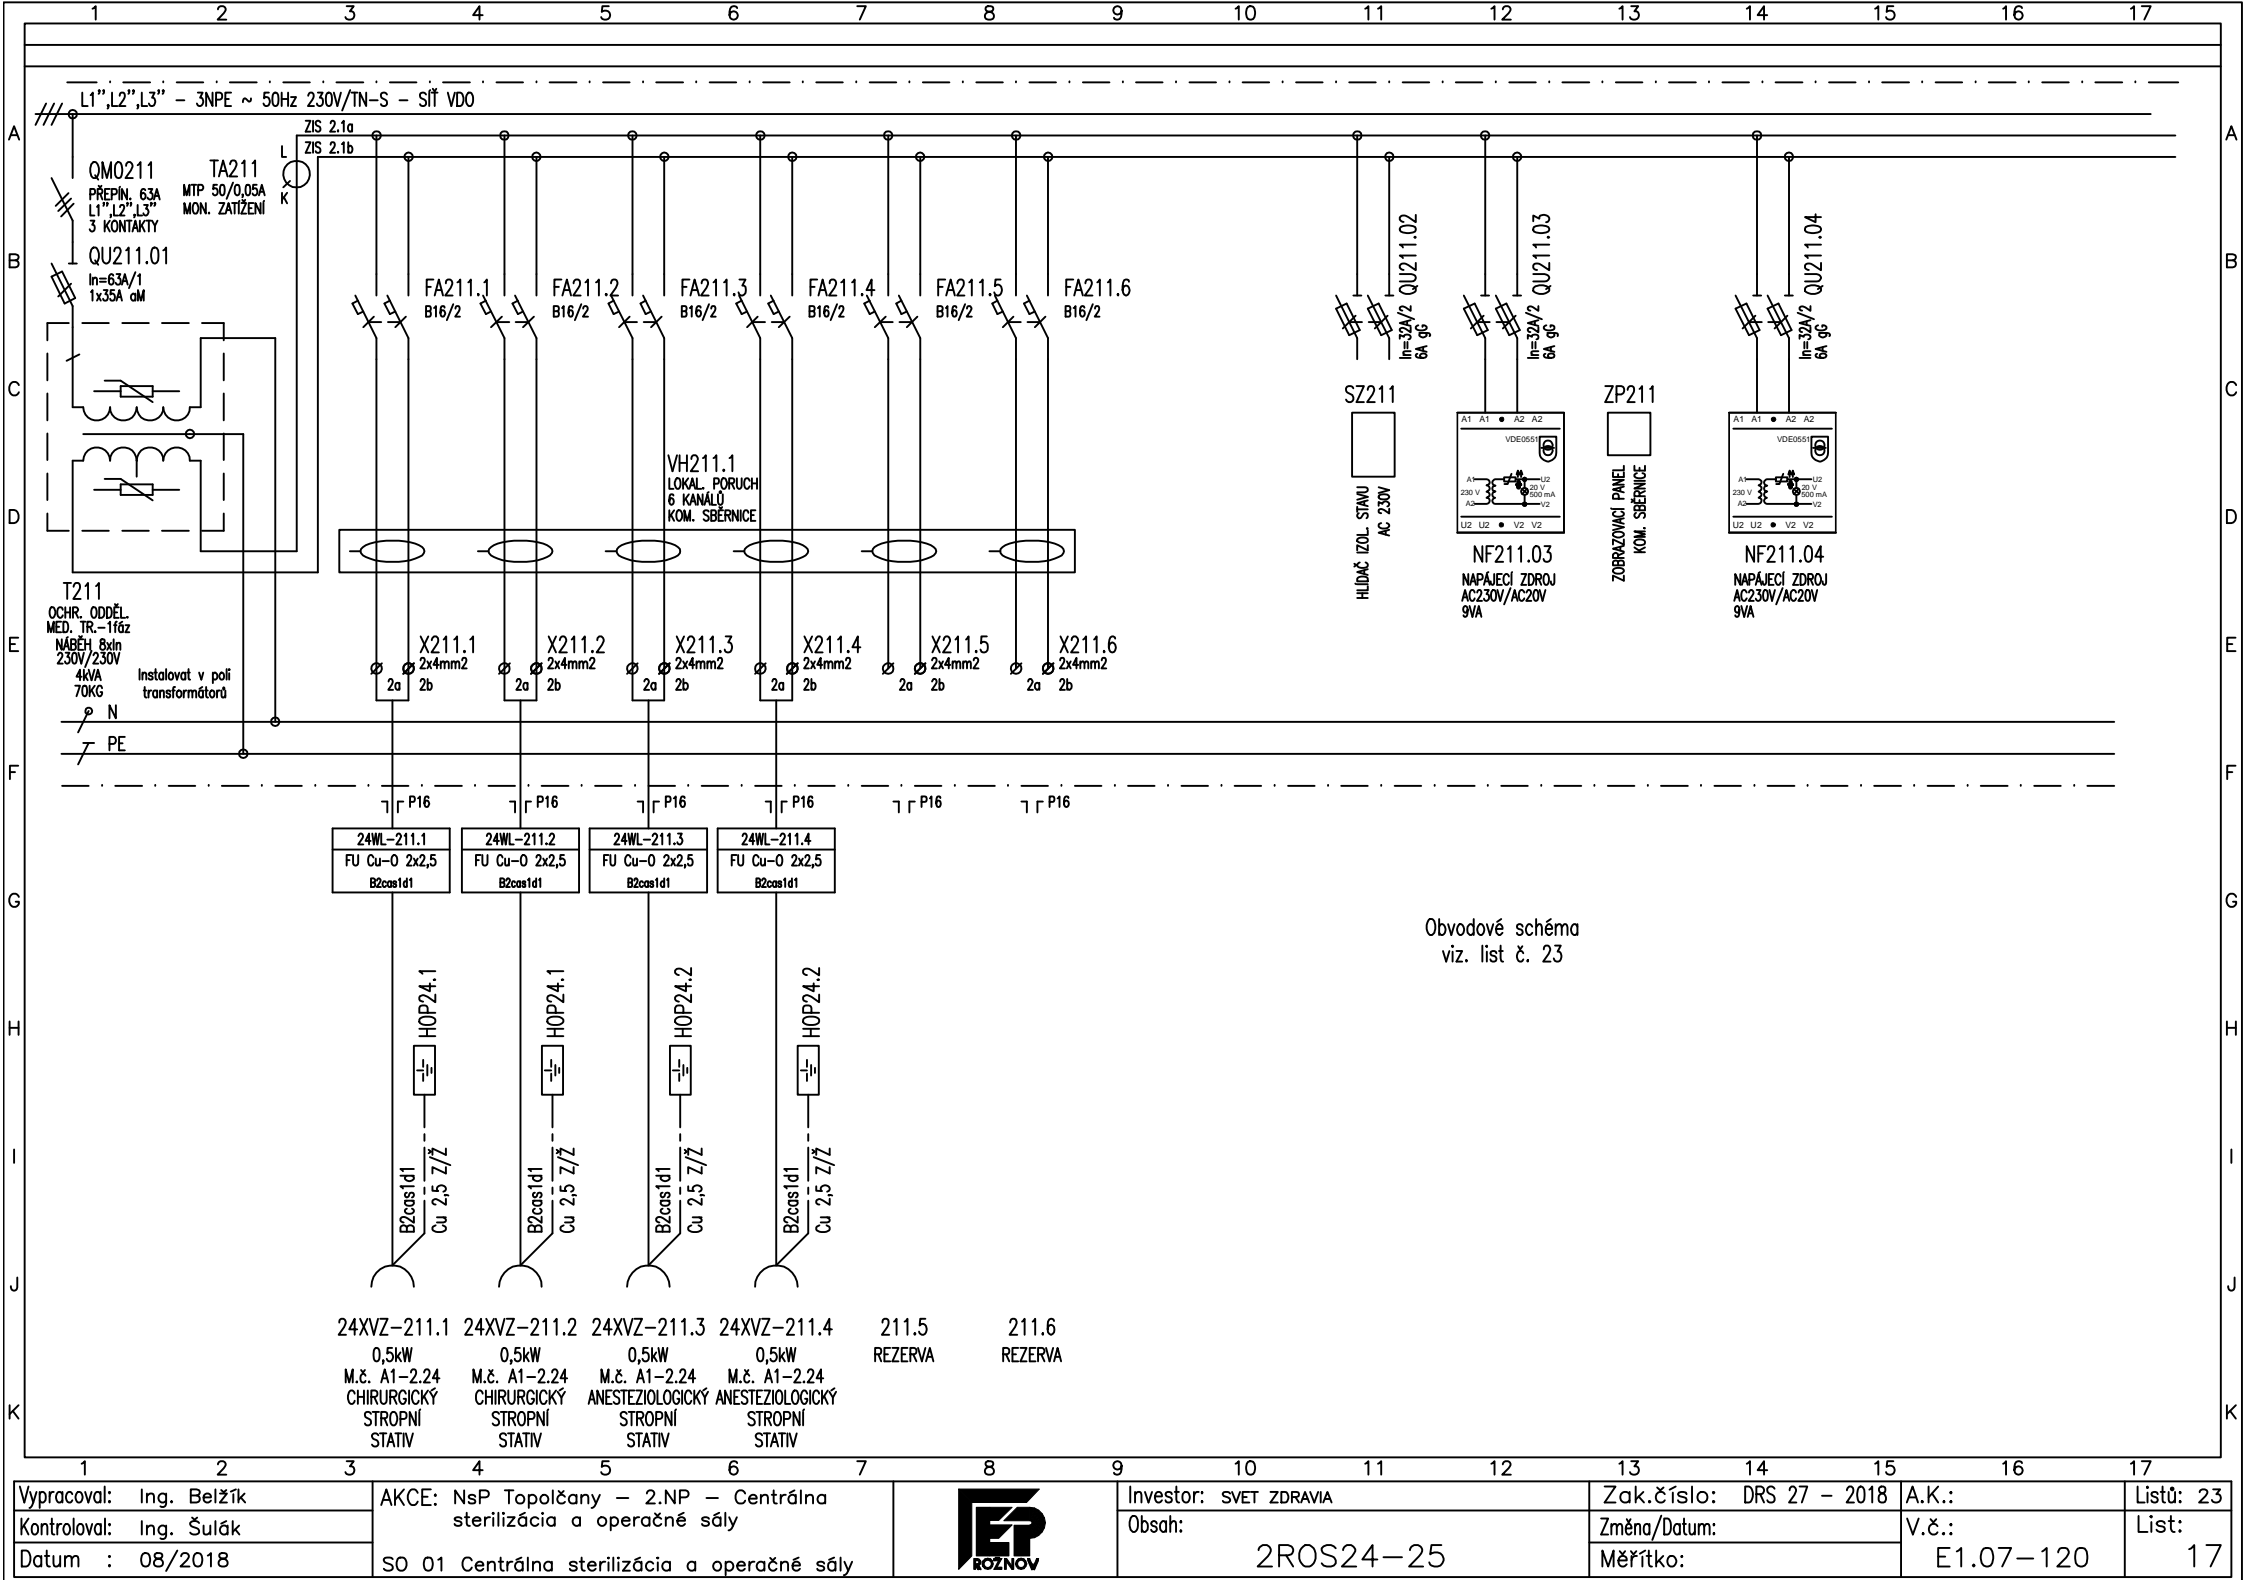

“L1”, “L2”, “L3” – 3NPE ~ 50Hz 230V/IN-S – síť VDO

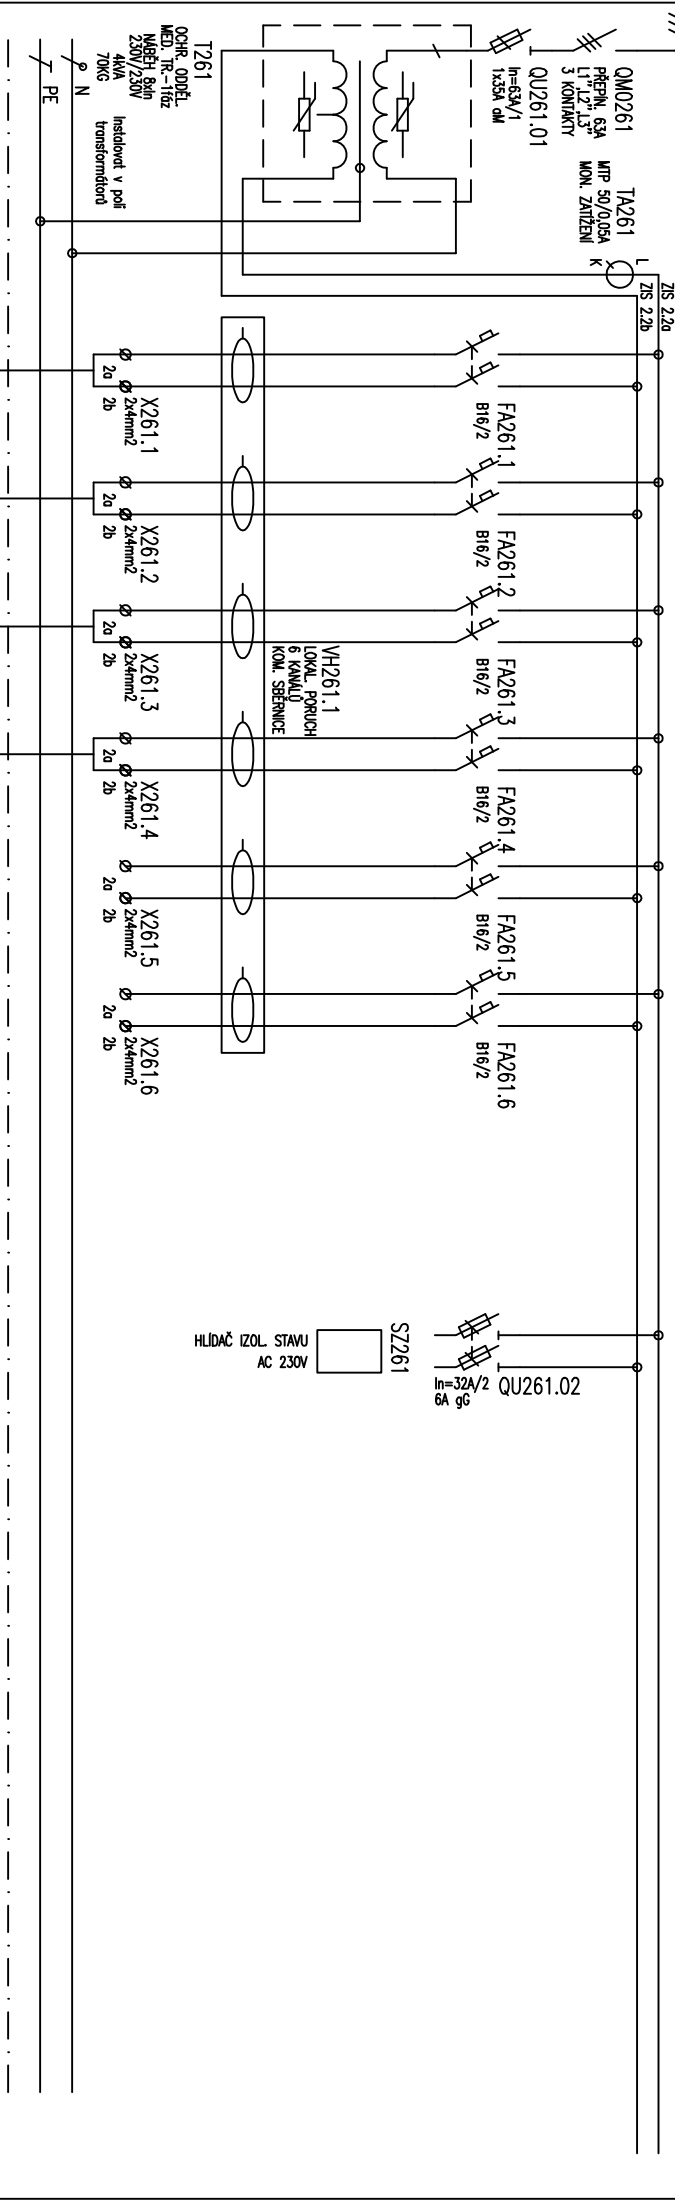


25NM-261.1	25NM-261.2	25NM-261.3	25NM-261.4
FU Cu-O 2x2,5	FU Cu-O 2x2,5	FU Cu-O 2x2,5	FU Cu-O 2x2,5
Recessed	Recessed	Recessed	Recessed

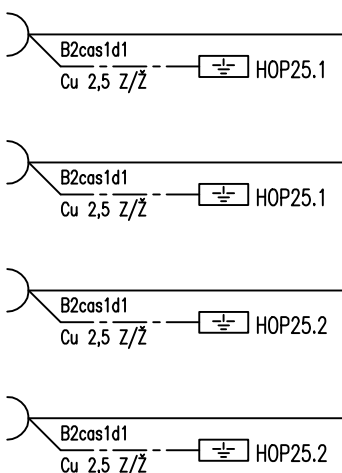


Obvodové schéma  
viz. list č. 23

Vyparoval:	Ing. Bejzík	AKCE: Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor: SVET ZORAVA	Zak.číslo: DRS 27 – 2018	A.K.:	Listu: 23
Kontroloval:	Ing. Šulc		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	
Datum :	08/2018	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály	2ROS24–25	Měřtko:	E1.07–120	List: 18

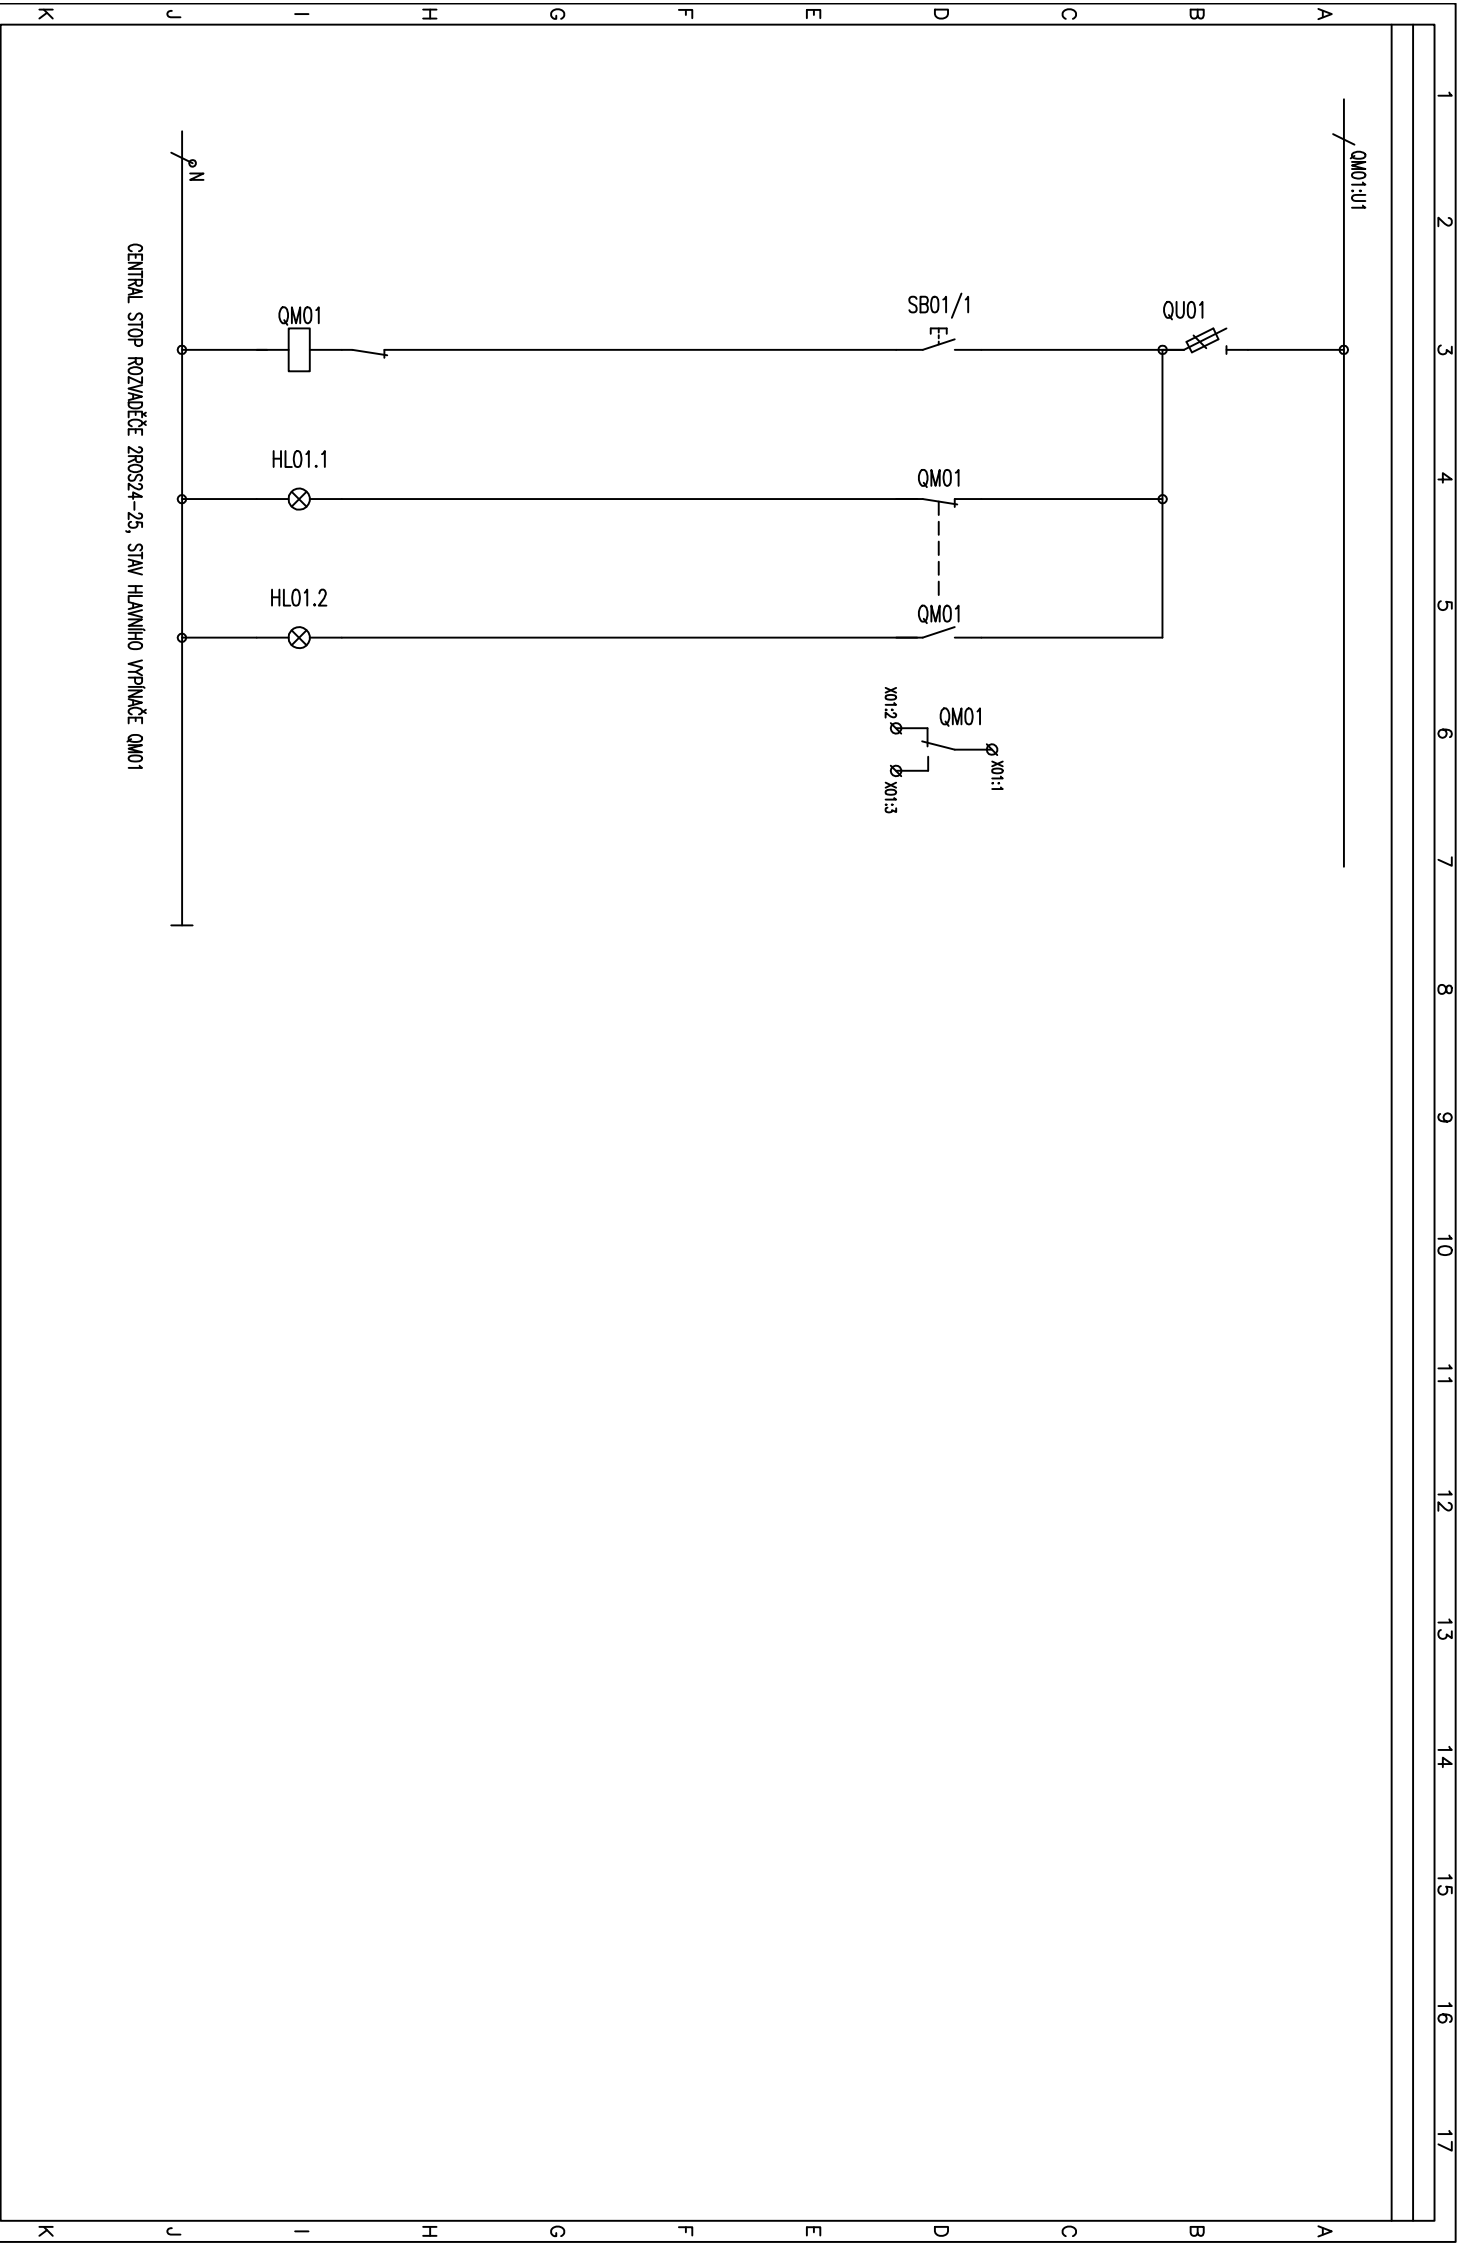



Vypíracovdi: Ing. Beizřk		AKCE: Nsp Topolřkany – 2.NP – Centřdřna		Investor: SVET ZDRAVA		Zak.řřřlo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listř: 23	
Kontrolovdi: Ing. řulřk		sterilizřdřa a operadřnř sdř		Obsadř:		Zmřnř/Datum:		V.ř.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centřdřna sterilizřdřa a operadřnř sdř		2ROS24–25		Měřřřko:		E1.07–120		19	



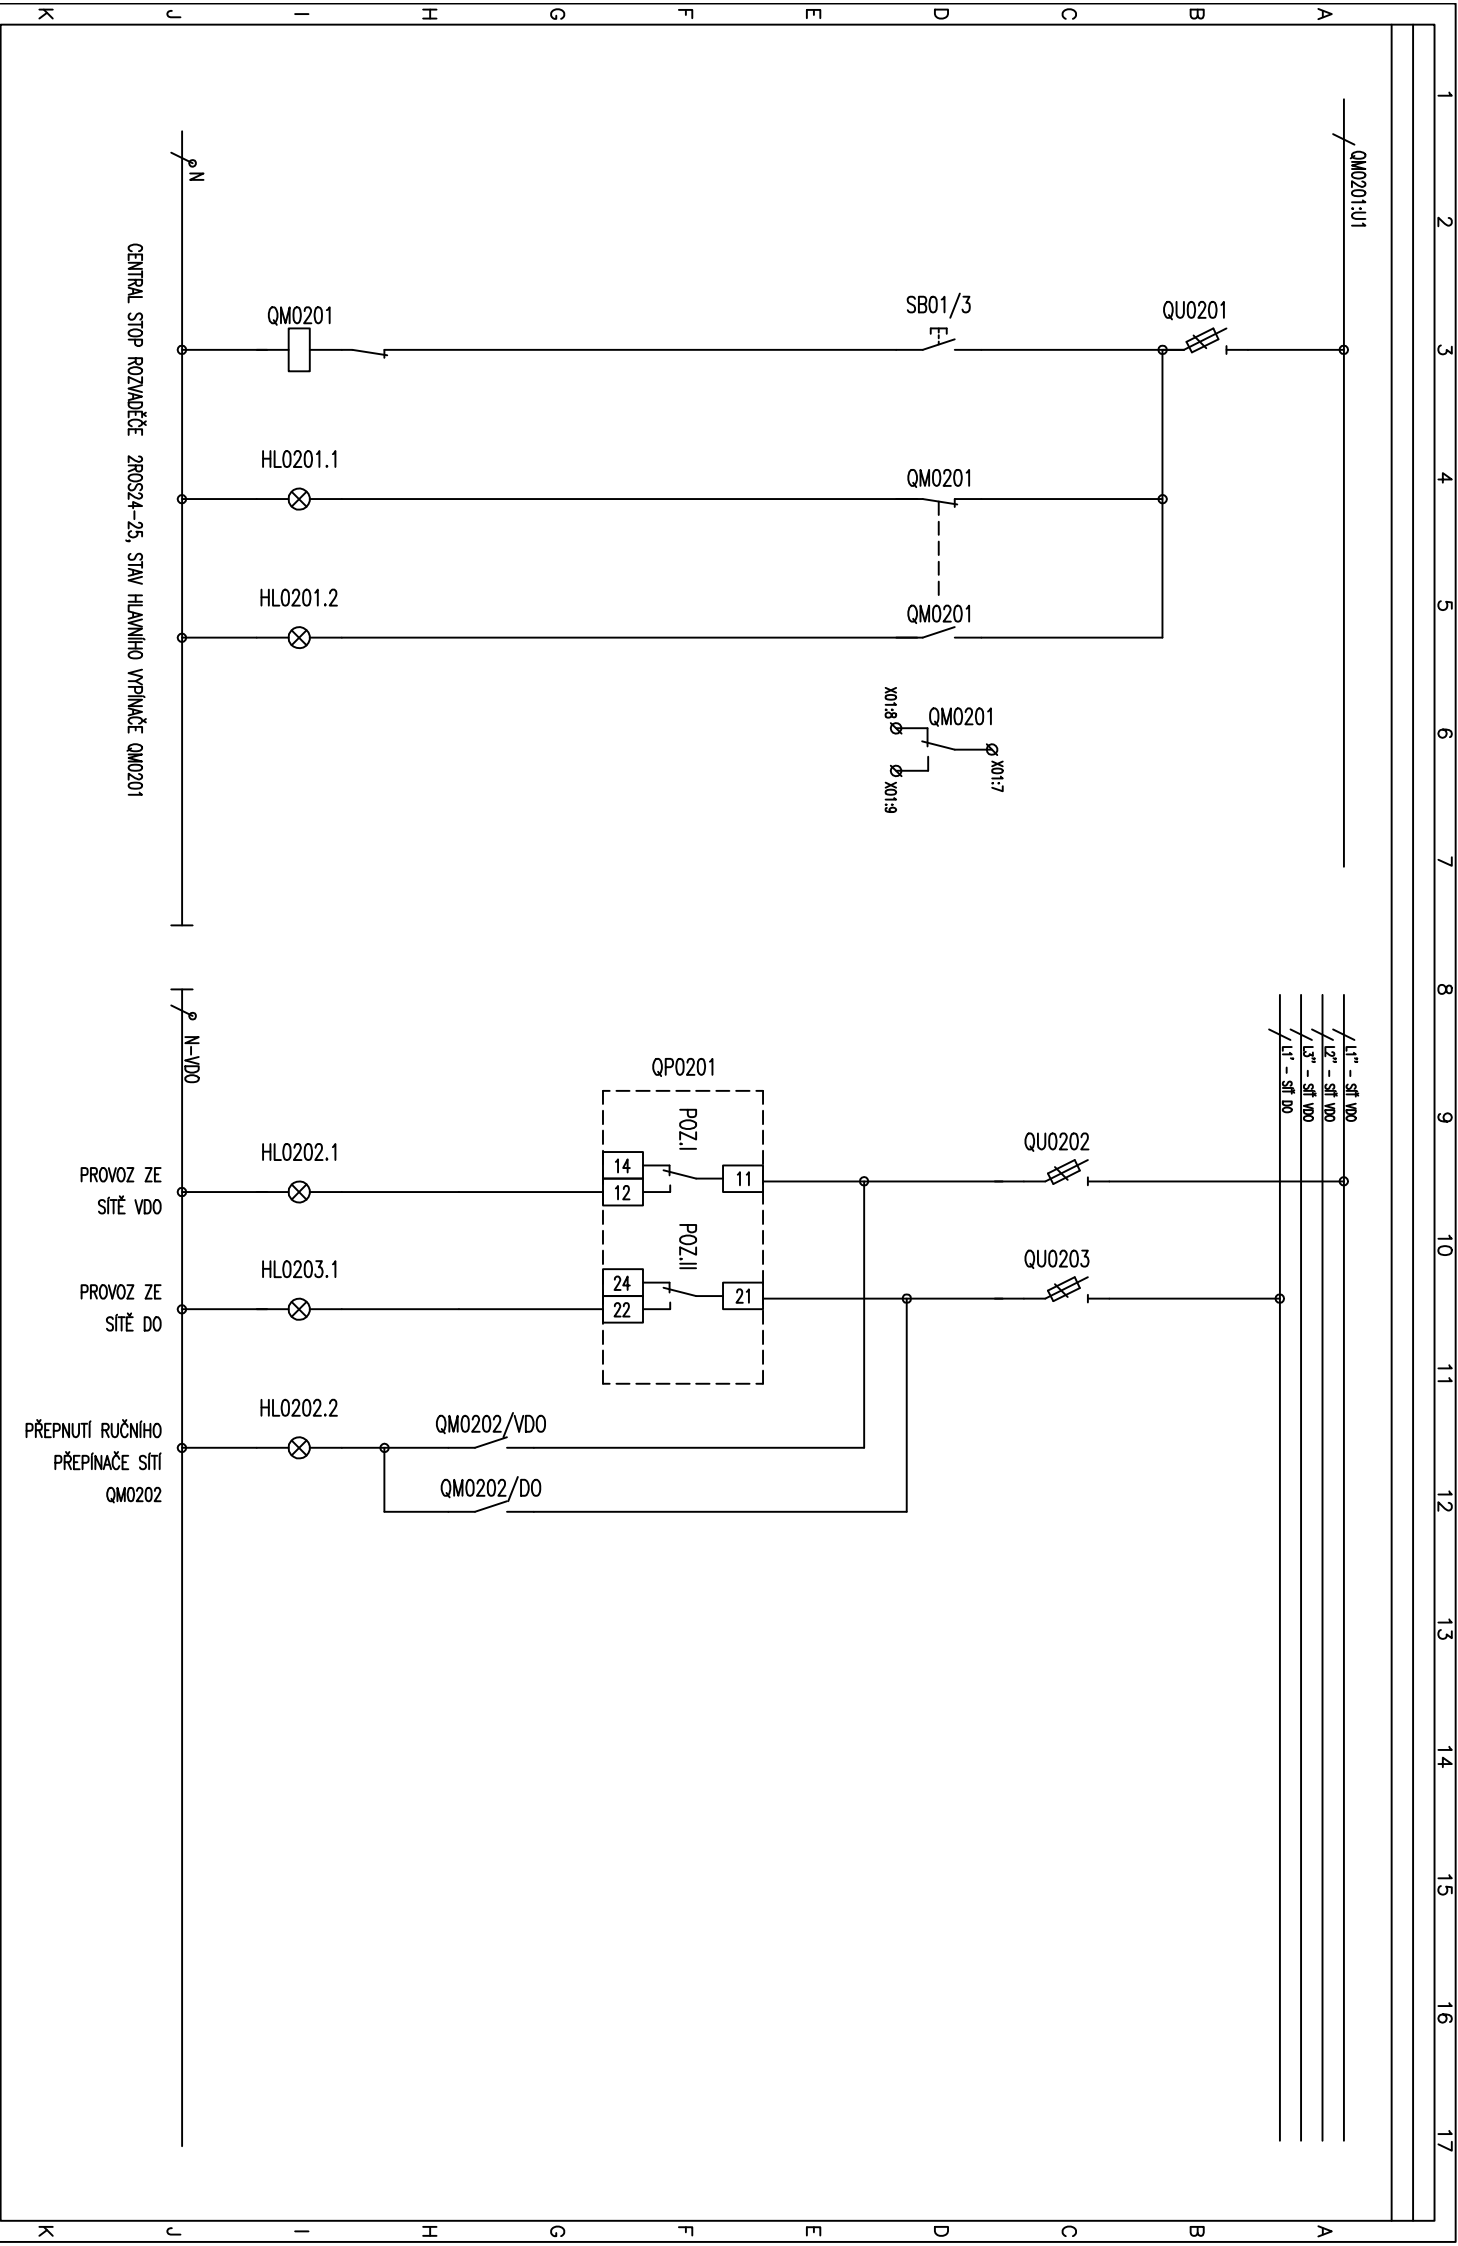

Vypracovali:	Ing. Beizík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor: SVET ZDRAVIA	Zák.číslo: DRS 27 – 2018	AK.:	listu: 23
Kontroloval:	Ing. Šulčík		Obsah:	Změň/Datum:	V.č.:	list:
Datum :	08/2018	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály	2ROS24–25	Měřítko:	E1.07–120	21

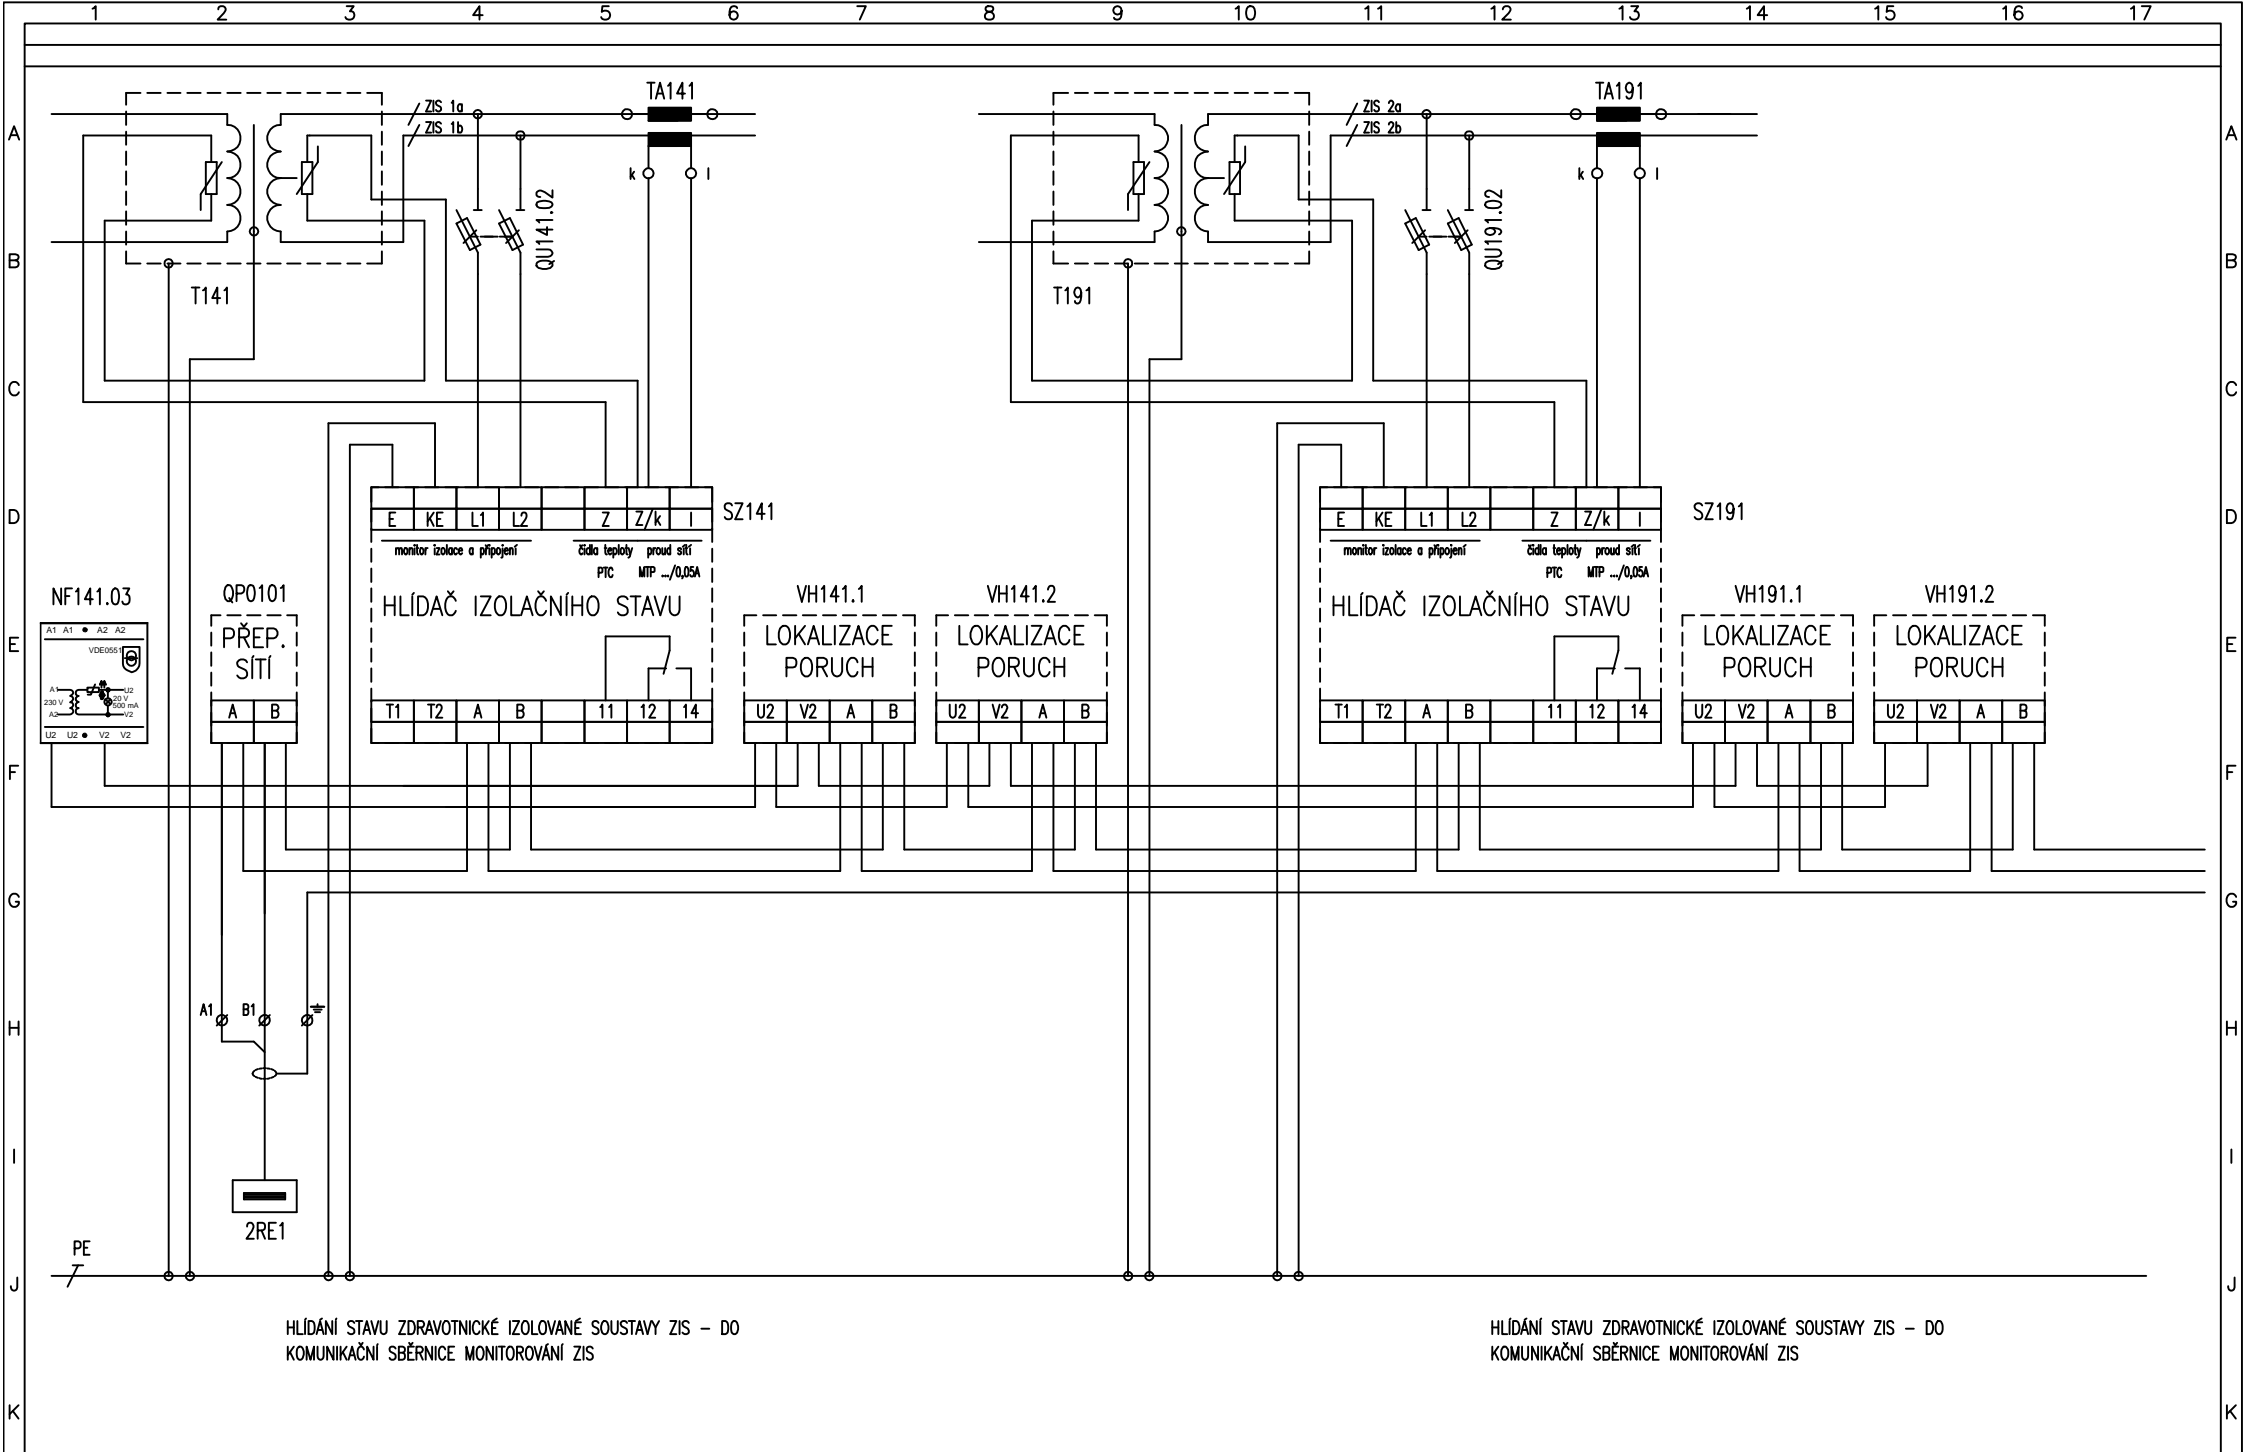

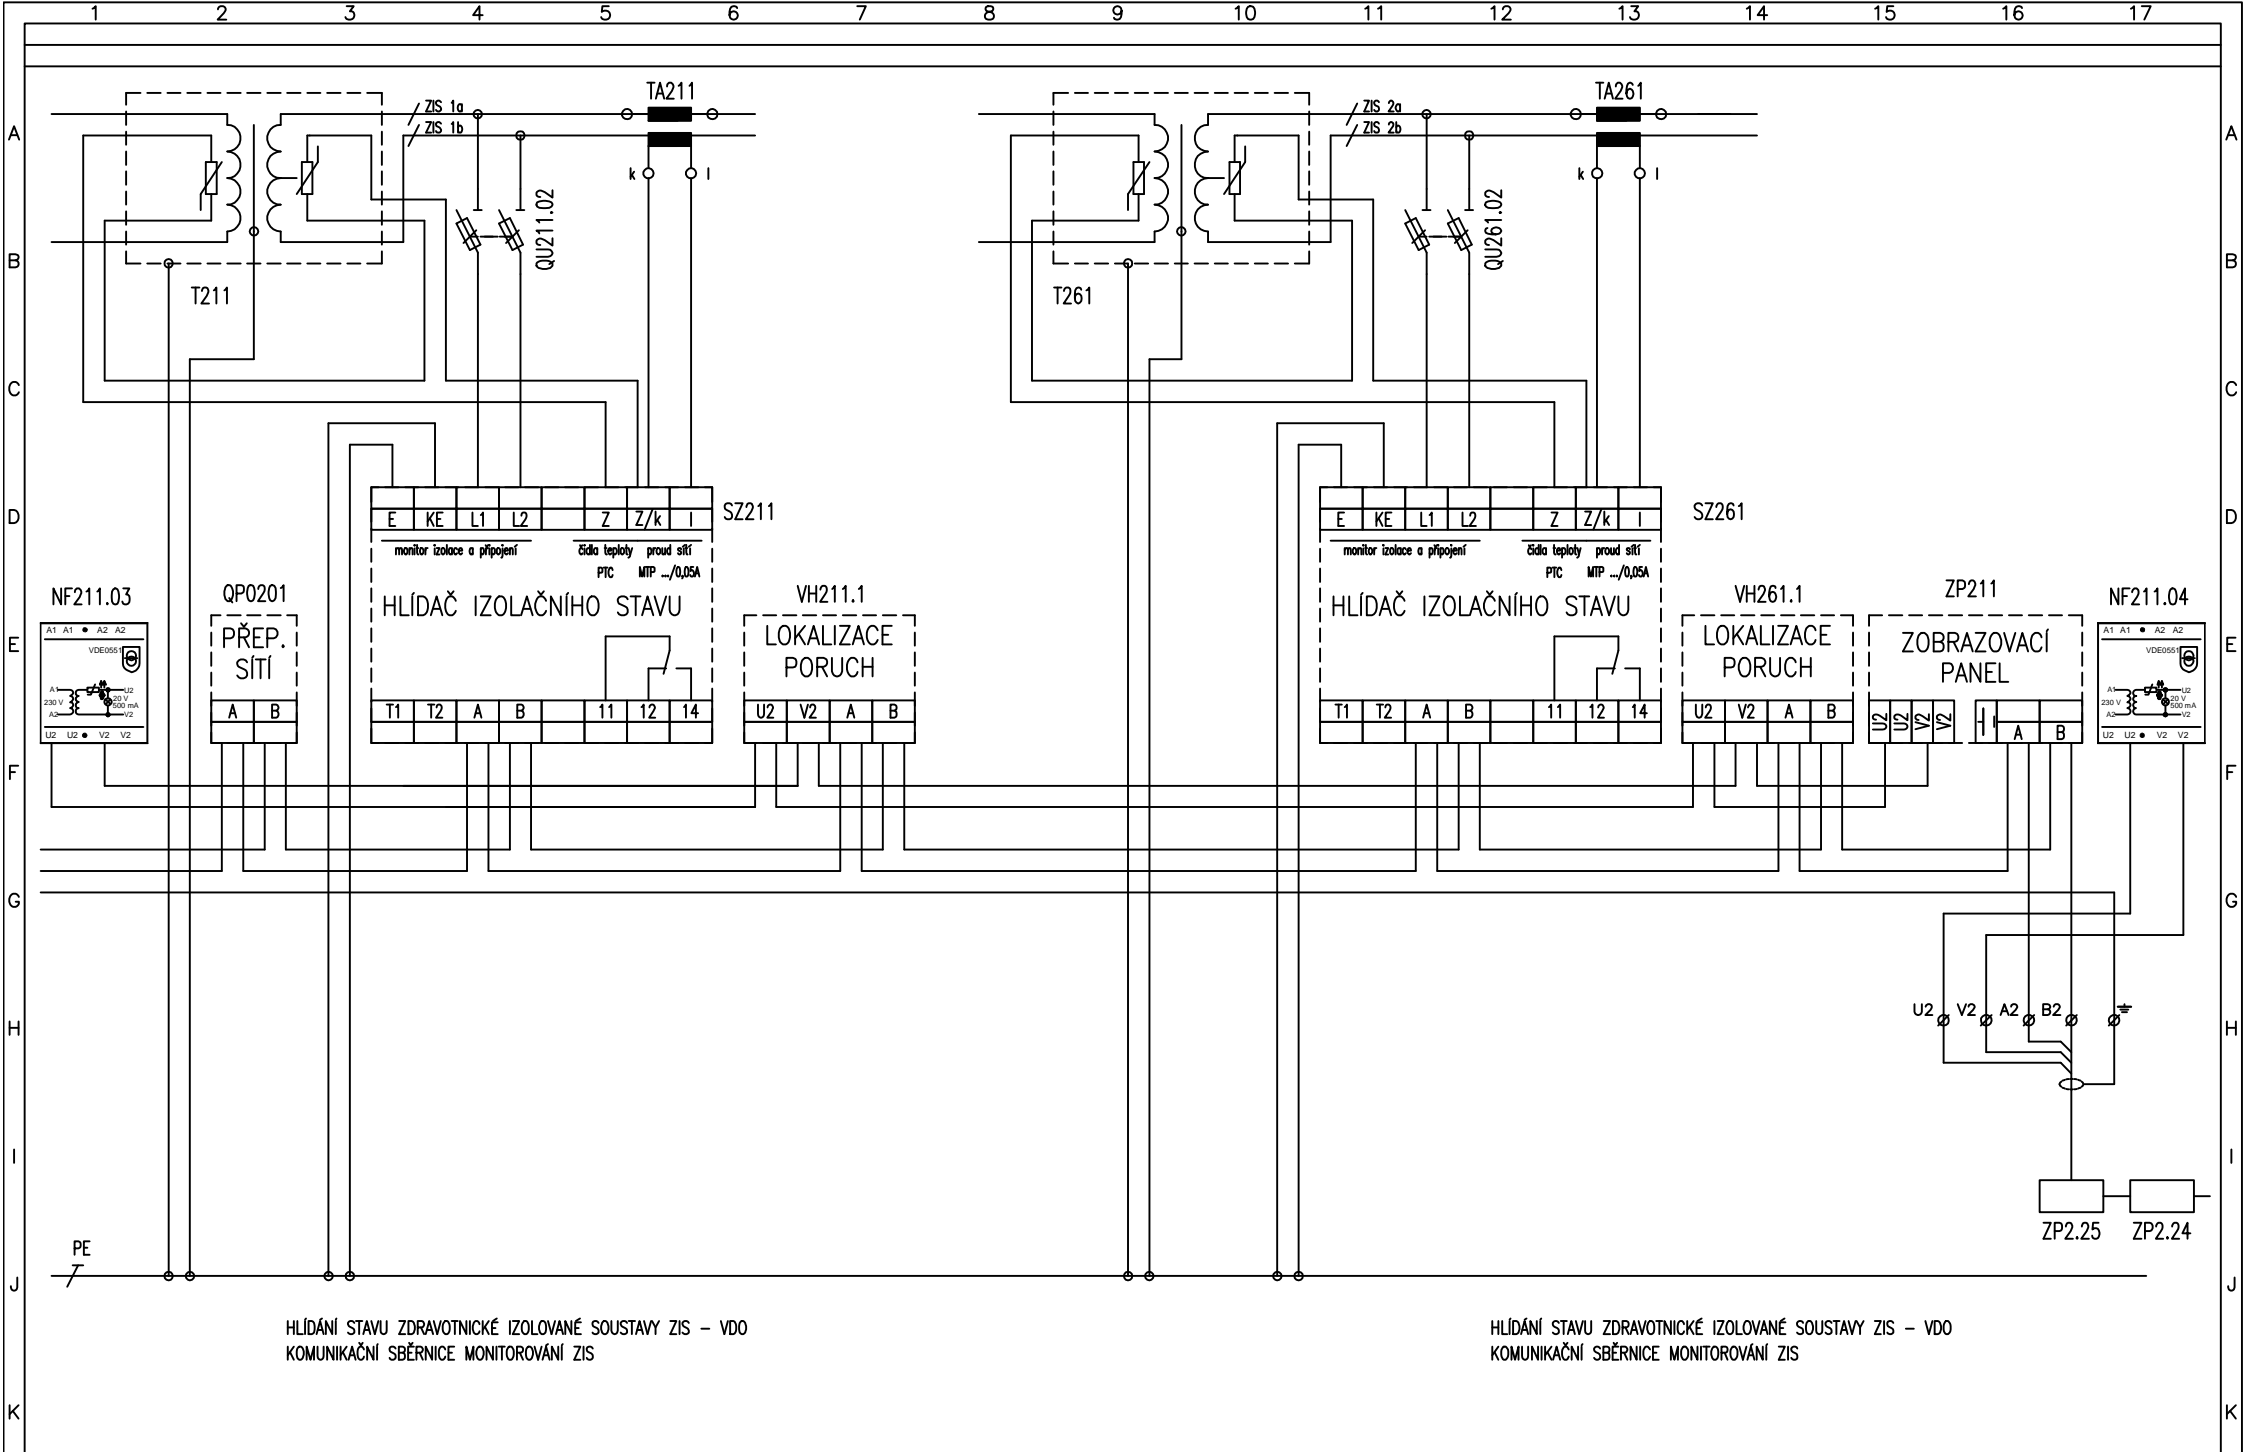

HLÍDÁNÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY ZIS – VDO  
KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE MONITOROVÁNÍ ZIS

HLÍDÁNÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY ZIS – VDO  
KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE MONITOROVÁNÍ ZIS