



DETAIL ROZDELOVÁČA-13°C(POZ. C4)

ROZDELOVAČ CHLADIACEJ VODY 13°C – ZDROJ  
OCELOVÝ RÚRKOVÝ, TĚLO ROZDĚLOVAČA DN 200; PN6, MAX. TĚPLOTA 90°C  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VONKAŠÍ ANTIKOROZNY NÁTER  
ROZMEROVÝ NÁČRTOK, NENAHÁDZA VÝROBNŮ DOKUMENTÁCIU  
PRÍPOJENIE HRDIEL PRÍRUBA PN16,

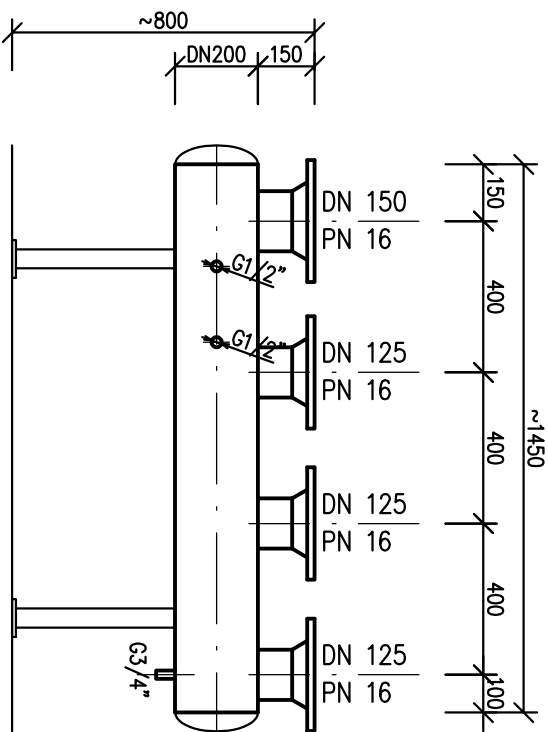


DETAIL SBĚRAČE-7°C(POZ. C5)

SBERAČ CHLADIACEJ VODY 7C – ZDROJ  
OCELOVÝ RÚRKOVÝ, TĚLO ROZDĚLOVAČA DN 200; PN6, MAX. TĚPLOTA 90°C  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VONKAŠÍ ANTIKOROZNÝ NÁTER  
ROZMEROVÝ NÁČRTOK, NENAHÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU  
PRIPOJENIE HRDIEL PRÍRUBA PN16,

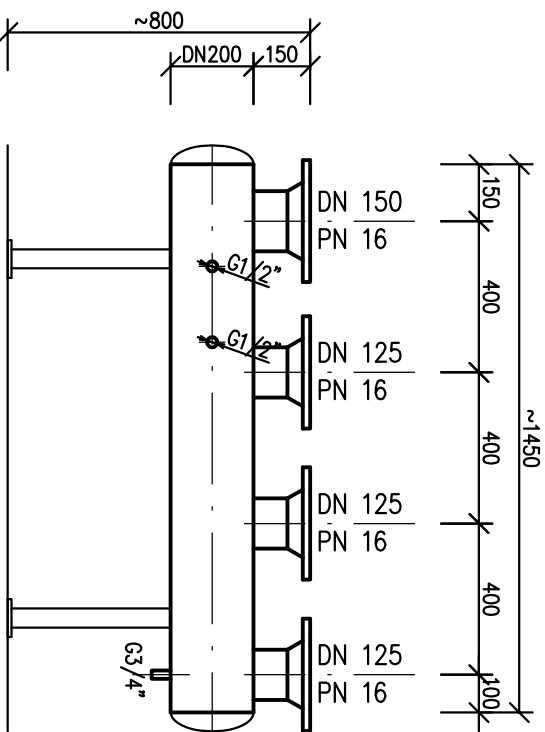


DETAIL SBĚRAČE-13°C(POZ. C7)

SBERAČ CHLADIACEJ VODY 13°C – DISTRIBÚCIA  
OCELOVÝ RÚRKOVÝ, TĚLO ROZDĚLOVAČA DN 200; PN6, MAX. TĚPLOTA 90°C  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VONKAŠÍ ANTIKOROZNÝ NÁTER  
ROZMEROVÝ NÁČRTOK, NENAHRAĐZA VÝROBNŮ DOKUMENTÁCIU  
PRÍPOJENIE HRDEL PRÍRUBA PN16,

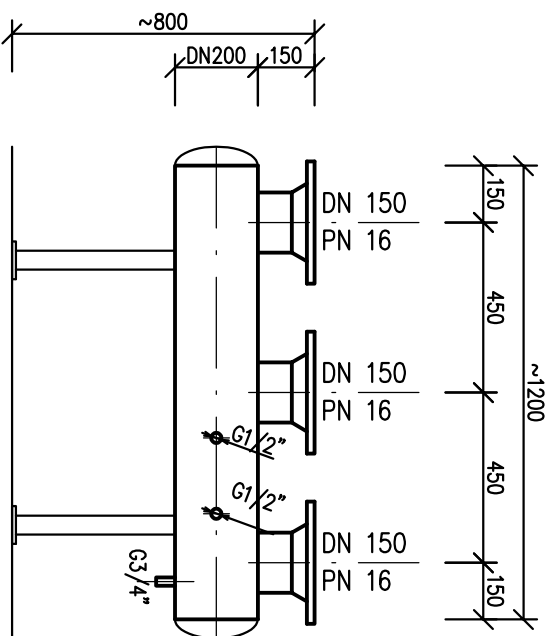

DETAIL ROZDĚLOVÁČE - 7°C (POZ. C6)

ROZDELOVAČ CHLADIACEJ VODY 7°C – DISTRIBÚCIA  
OCELOVÝ RÚRKOVÝ, TĚLO ROZDĚLOVAČA DN 200; PN6, MAX.TEPLOTA 90°C  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VONKAJŠÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR  
ROZMĚROVÝ NÁČRTOK, NENAHRAĐZA VÝROBNÍ DOKUMENTACI  
PRÍPOJENIE HRDIEL PRÍRUBA PN16,

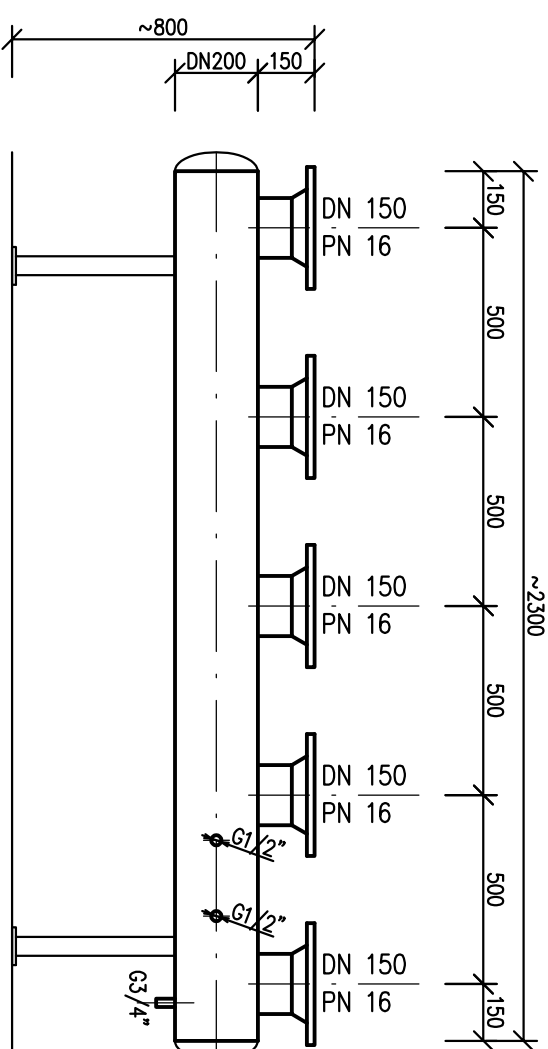

POZNÁMKA: ROZMEROVÝ NÁČRTOK, NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

 $\pm 0,000 = 166,800 \text{ m.n.m.}$ 

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div></div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>		<div>Hlavný inžinier projektu: ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedúci projektant zákazky: ING. PETR TOMICKÝ</div>	
Profesia:  CHLAD		<div><div><div><div></div><div>EP</div><div>ROŽNOV</div></div><div>EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz</div></div></div>	
Zodpovedný projektant:		Vypracoval:	Kontroloval:
ING. RADEK ULRICH		MICHAL ZEMAN	ING. PETR TIEFENBACH
Akcia:		Návrh Topoličany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály	
Objekt:		CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY	
Obsah:		SO 01	
ROZDELOVÁČE A SBERAČE CHLADIACEJ VODY			
Investor:		<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>SVET ZDRAVIA</div></div></div>	
Autorizácia / revízia:			
Zákazkové číslo:		DRS 27 - 2018	
Dátum:		08 - 2018	
Formát:		2 A4	
Stupeň:		REALIZÁCIA STAVBY	
Mierka:		Číslo výkresu:	
1:20		E1.06-104	