


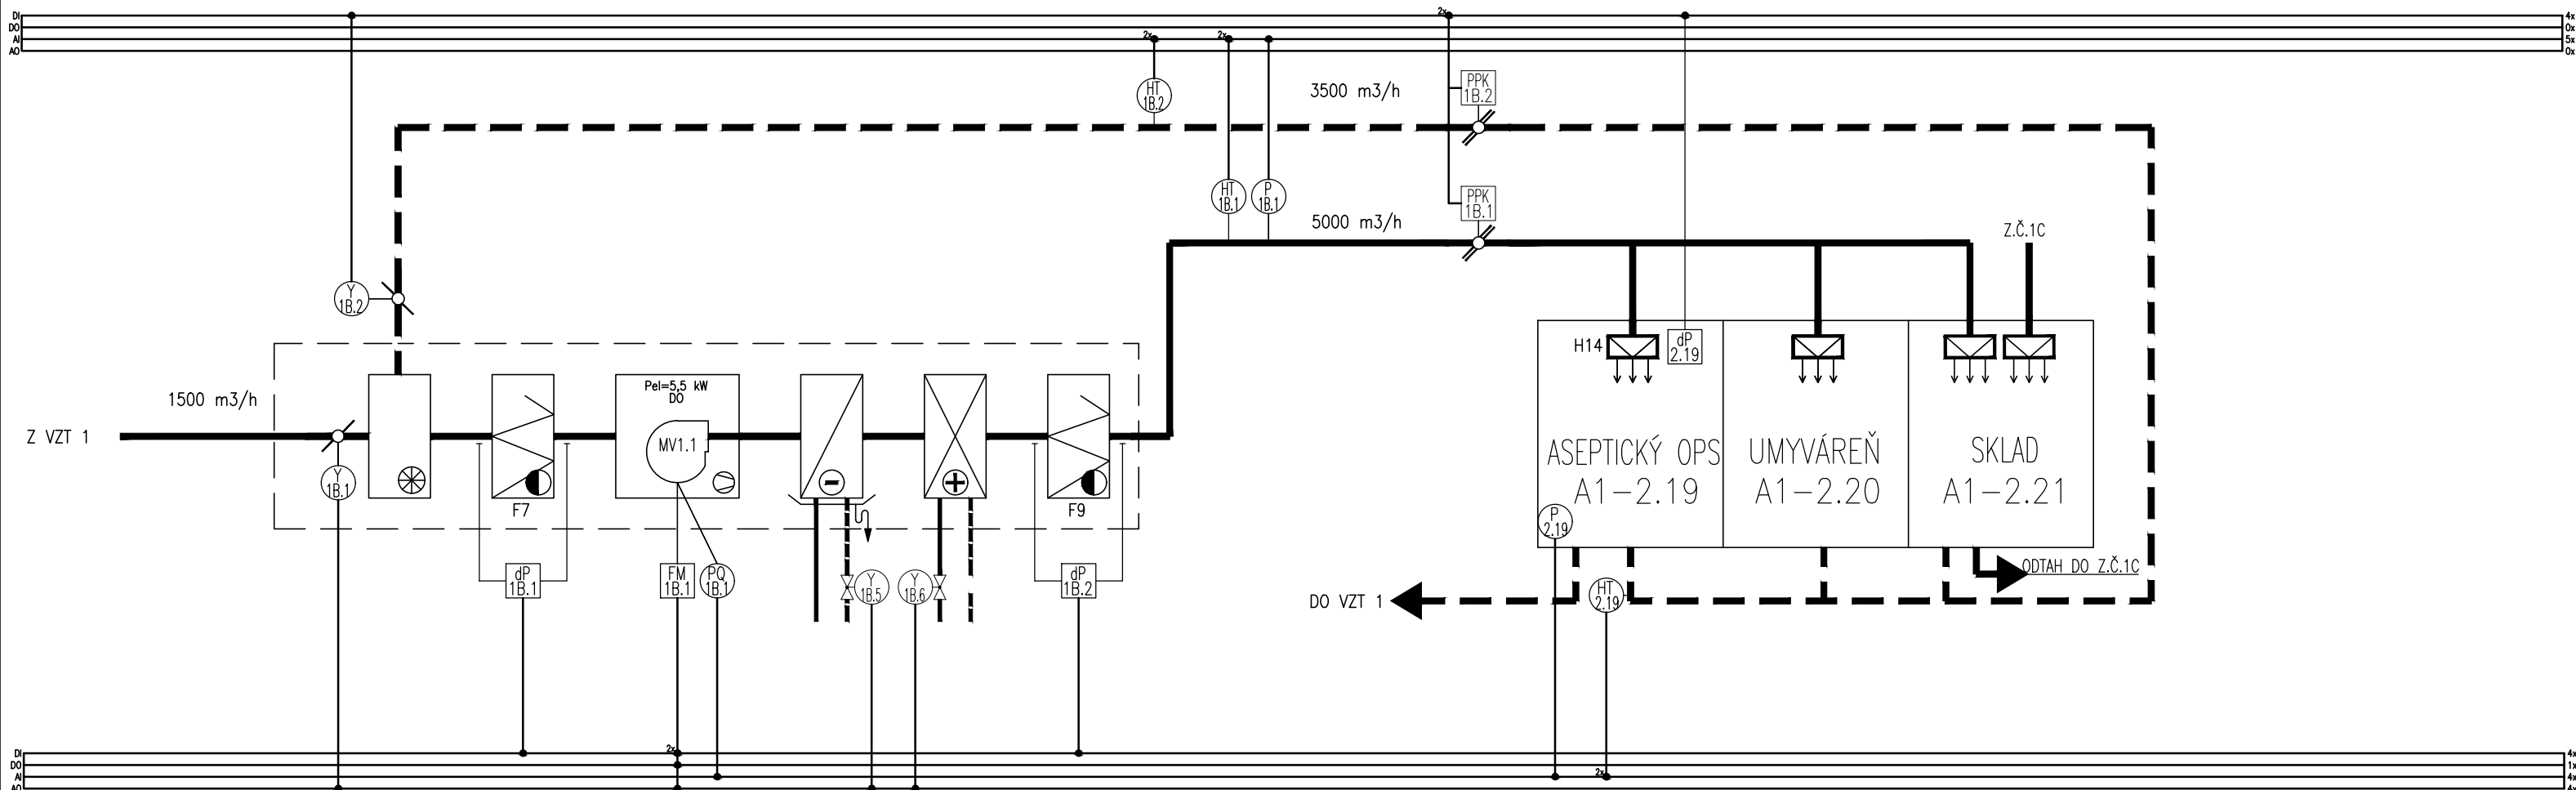


VZT 1B, 3RA1
$$\pm 0,000 = 166,800 \text{ m.n.m.}$$

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

 <p>LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</p>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  SVET ZDRAVIA			
Profesia: MaR		Spracovateľ oddielu:  EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz		Autorizácia / revízia:			
Zodpovedný projektant:		Vypracoval:				Kontroloval:	
ING. BOHUSLAV ŠULÁK		ING. JAROSLAV SKLENÁŘ				ING. RADEK ULRICH	
(Empty cell)		(Empty cell)				(Empty cell)	
Akcia:		NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály		Zákazkové číslo: DRS 27 - 2018			
				Datum: 08 - 2018			
				Formát: 2 A4			
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY		SO 01		Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY			
Obsah:		TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA VZT 1B		Mierka: -			
				Číslo výkresu: E1.12-101.3			

- | | |
|-------|------------------------------|
| (HT) | ČIDLO REL.VLHKOSTI A TEPLOTY |
| (T) | ČIDLO TEPLOTY ANALOGOVÉ |
| (P) | ČIDLO TLAKU ANALOGOVÉ |
| (PQ) | ČIDLO TLAKU / MNOŽSTVÁ |
| (DP) | SPÍNAČ TLAKOVEJ DIFERENCIE |
| (PPK) | PROTIPOŽÁRÁ KLAPKA |
| (Y) | SERVOPOHON I/O |
| (Y) | SERVOPOHON ANALOGOVÝ |
| (VP) | VYVÍJAČ PARY |
| MV | MOTOR VENTILÁTORA |
| MC | MOTOR ČERPADLA |
| FM | FREKVENČNÝ MENIČ |