


Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

		Hlavný inžinier projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedúci projektant zákazky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  SVET ZDRAVIA	
Profesia: EL	 EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: +420 571 664 209 E-mail: a.belzik@eproznov.cz			Autorizácia / revízia:	
Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. BOHUSLAV ŠULÁK	ING. ANTONÍN BELŽÍK	ING. RADEK ULRICH			
Akcia: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály		Zákazkové číslo: DRS 27 - 2018		Paré:	
		Dátum: 08 - 2018			
		Formát: 23 A4			
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY		SO 01		Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY	
Obsah: ROZVÁDZAČ 2ROS17-18		Mierka: -		Číslo výkresu: E1.07-118	

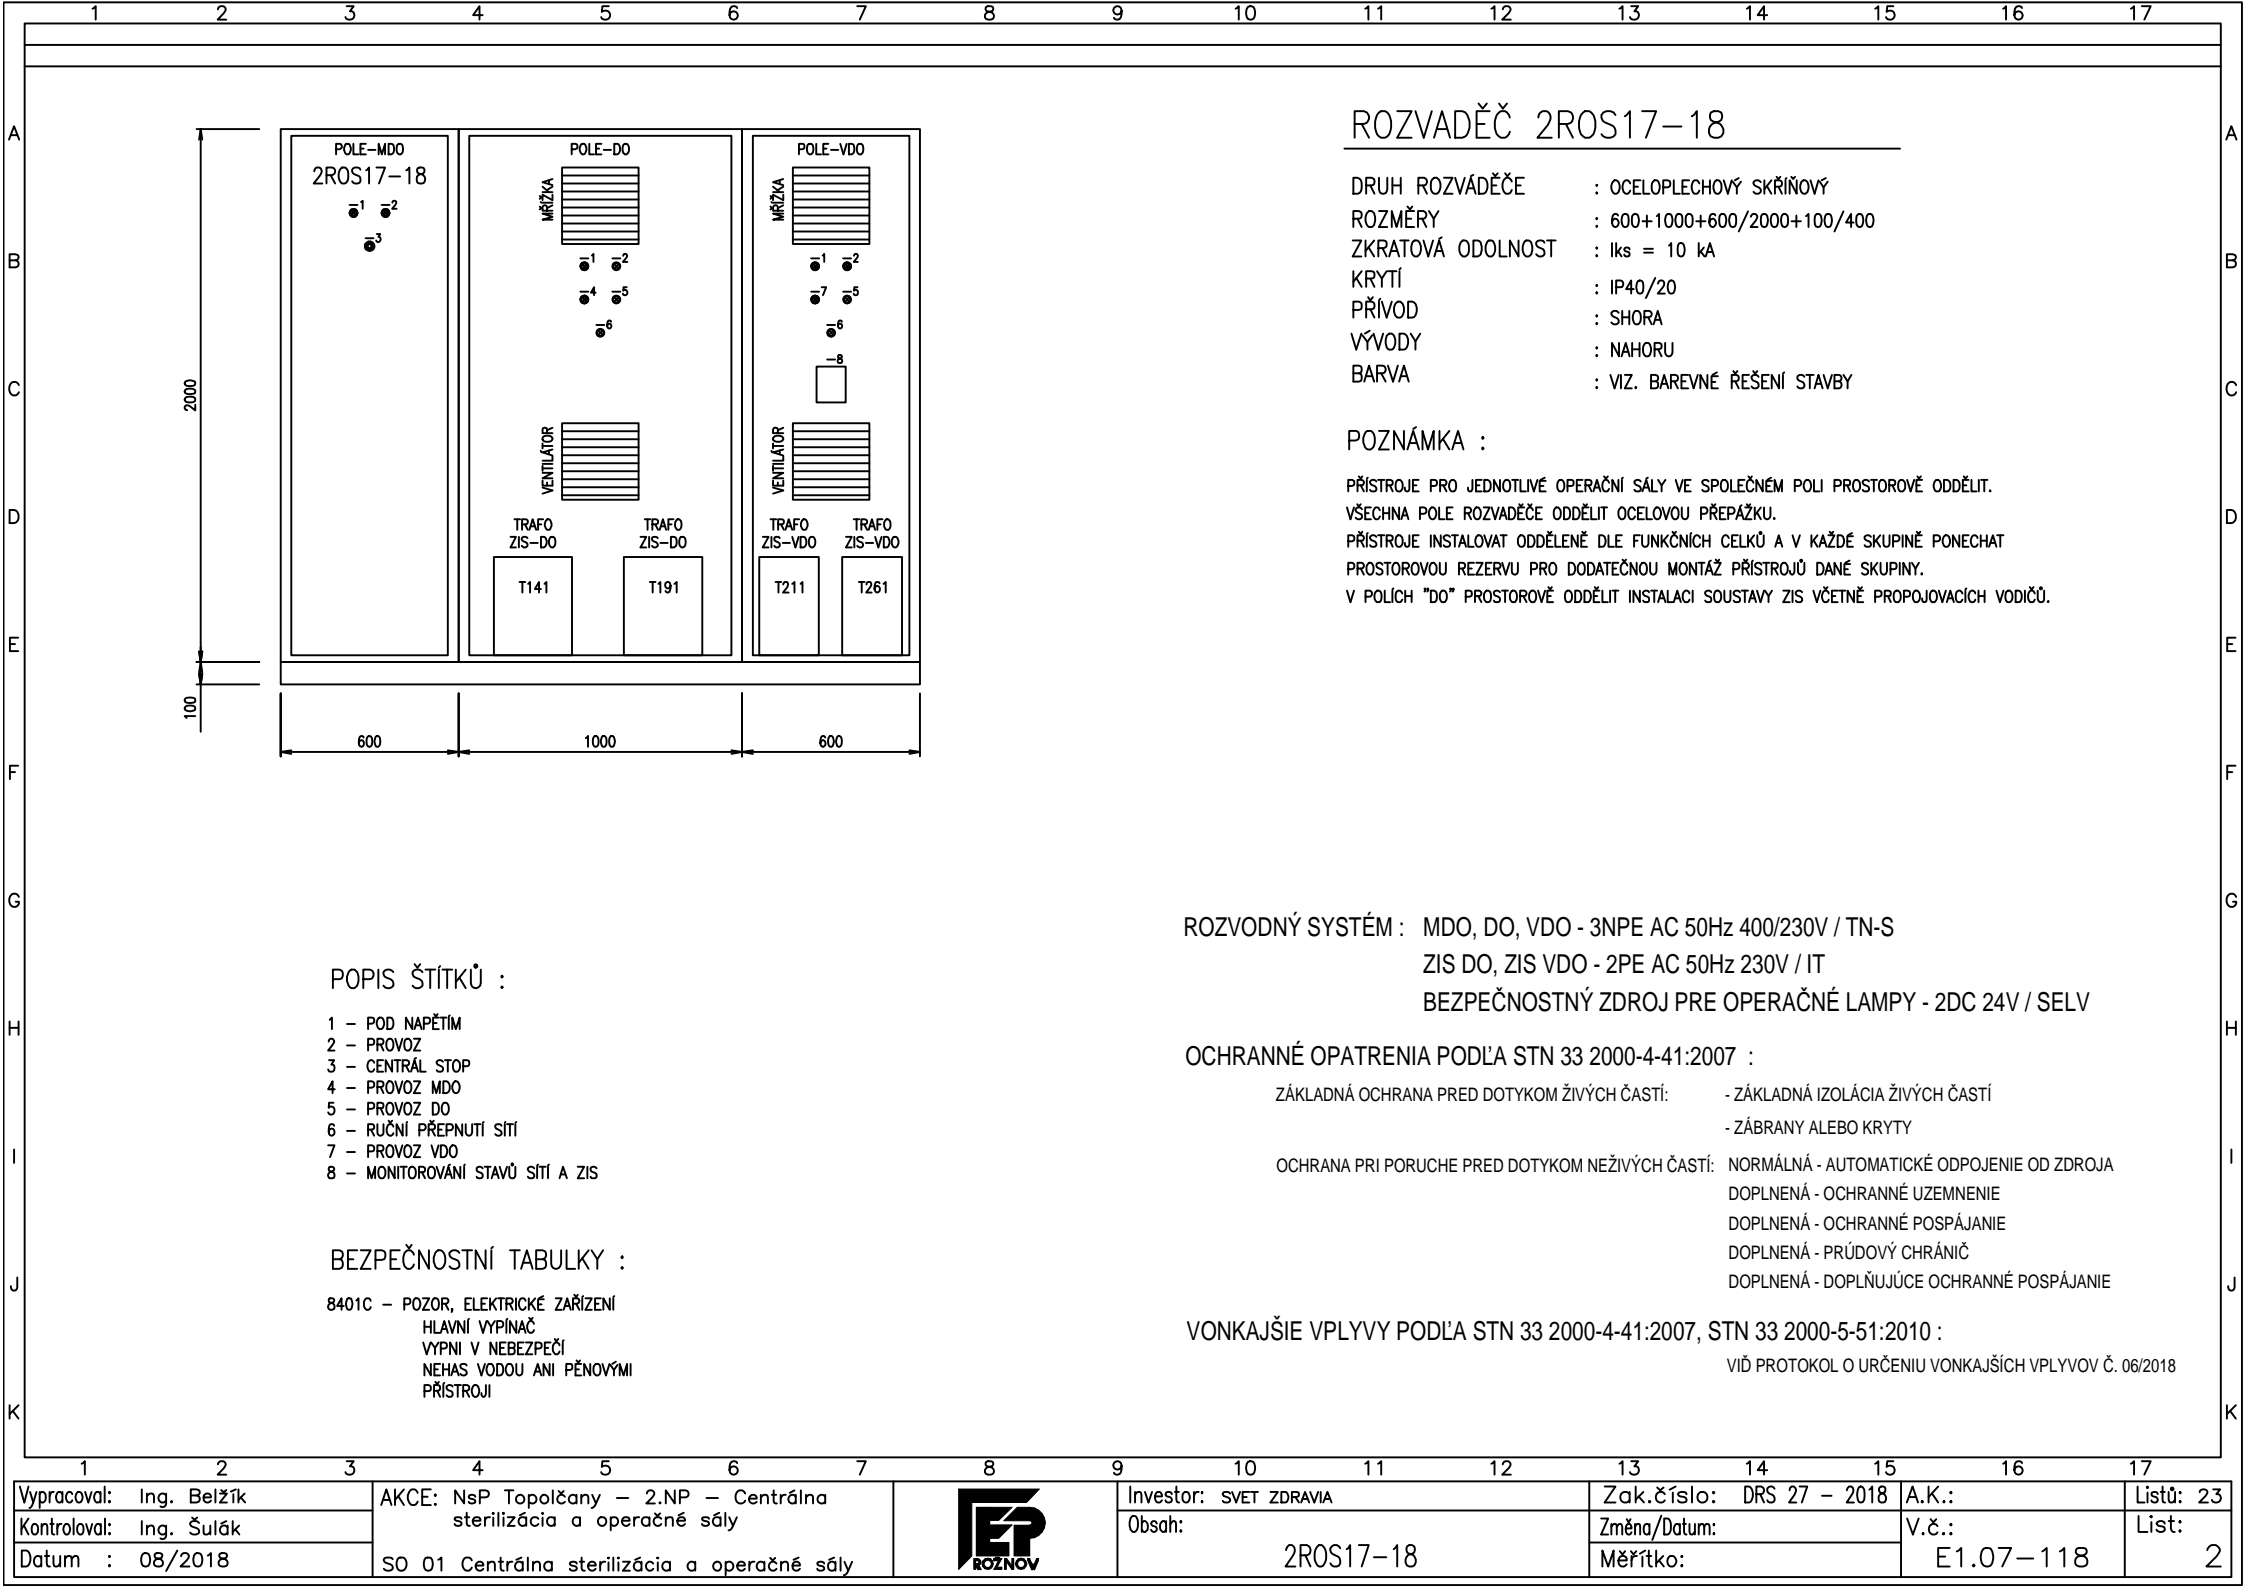

ROZVADĚČ 2ROS17-18

DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ
ROZMĚRY : 600+1000+600/2000+100/400
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 10 kA
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVOD : SHORA
VÝVODY : NAHORU
BARVA : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

POZNÁMKA :

PŘÍSTROJE PRO JEDNOTLIVÉ OPERAČNÍ SÁLY VE SPOLEČNÉM POLI PROSTOROVĚ ODDĚLIT.
VŠECHNA POLE ROZVADĚČE ODDĚLIT OCELOVOU PŘEPÁŽKOU.
PŘÍSTROJE INSTALOVAT ODDĚLENĚ DLE FUNKČNÍCH CELKŮ A V KAŽDÉ SKUPINĚ PONECHAT
PROSTOROVOU REZERVU PRO DODATEČNOU MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ DANÉ SKUPINY.
V POLÍCH "DO" PROSTOROVĚ ODDĚLIT INSTALACI SOUSTAVY ZIS VČETNĚ PROPOJOVACÍCH VODIČŮ.

POPIS ŠTÍTKŮ :

- 1 - POD NAPĚTÍM
- 2 - PROVOZ
- 3 - CENTRÁL STOP
- 4 - PROVOZ MDO
- 5 - PROVOZ DO
- 6 - RUČNÍ PŘEPNUTÍ SÍTÍ
- 7 - PROVOZ VDO
- 8 - MONITOROVÁNÍ STAVŮ SÍTÍ A ZIS

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

8401C - POZOR, ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
HLAVNÍ VYPÍNAČ
VYPNÍ V NEBEZPEČÍ
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI
PŘÍSTROJI


ROZVODNÝ SYSTÉM : MDO, DO, VDO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S
ZIS DO, ZIS VDO - 2PE AC 50Hz 230V / IT
BEZPEČNOSTNÝ ZDROJ PRE OPERAČNÉ LAMPY - 2DC 24V / SELV


OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41:2007 :

ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ: - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANY ALEBO KRYTY
OCHRANA PRI PORUCHE PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ: NORMÁLNÁ - AUTOMATICKÉ ODPOJENIE OD ZDROJA
DOPLNENÁ - OCHRANNÉ UZEMNENIE
DOPLNENÁ - OCHRANNÉ POSPÁJANIE
DOPLNENÁ - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ
DOPLNENÁ - DOPLŇUJÚCE OCHRANNÉ POSPÁJANIE


VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010 :

VIĎ PROTOKOL O URČENIU VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 06/2018

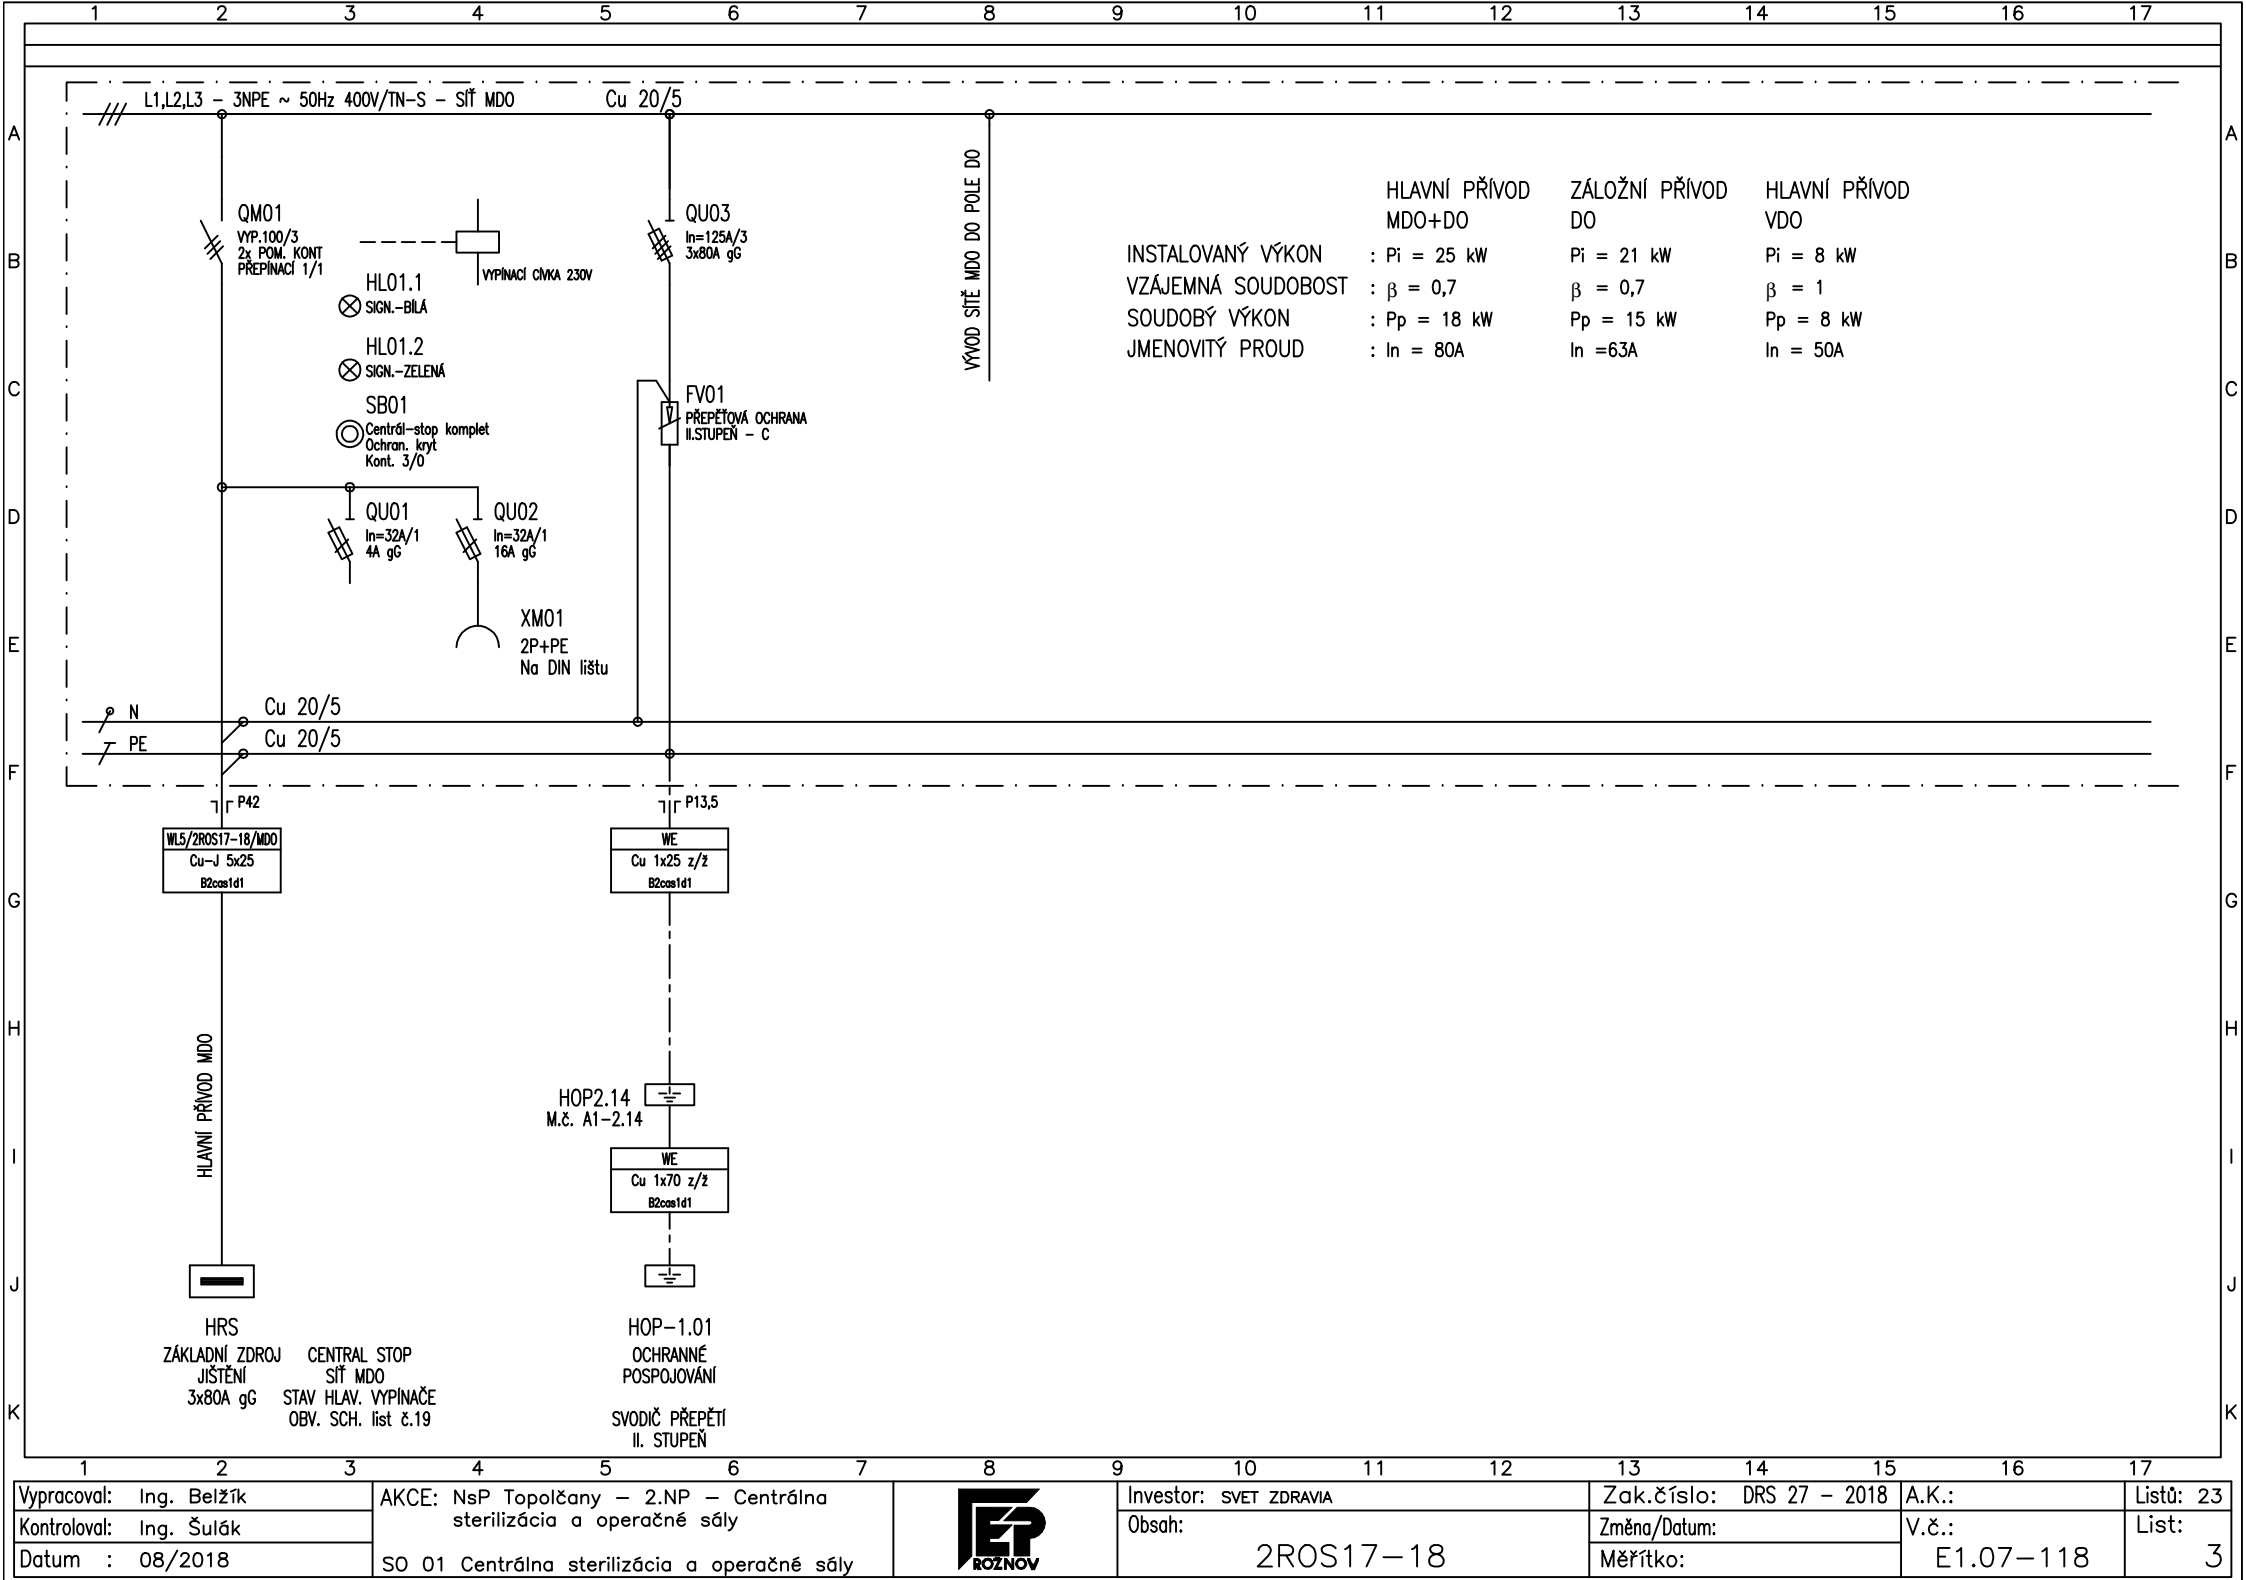


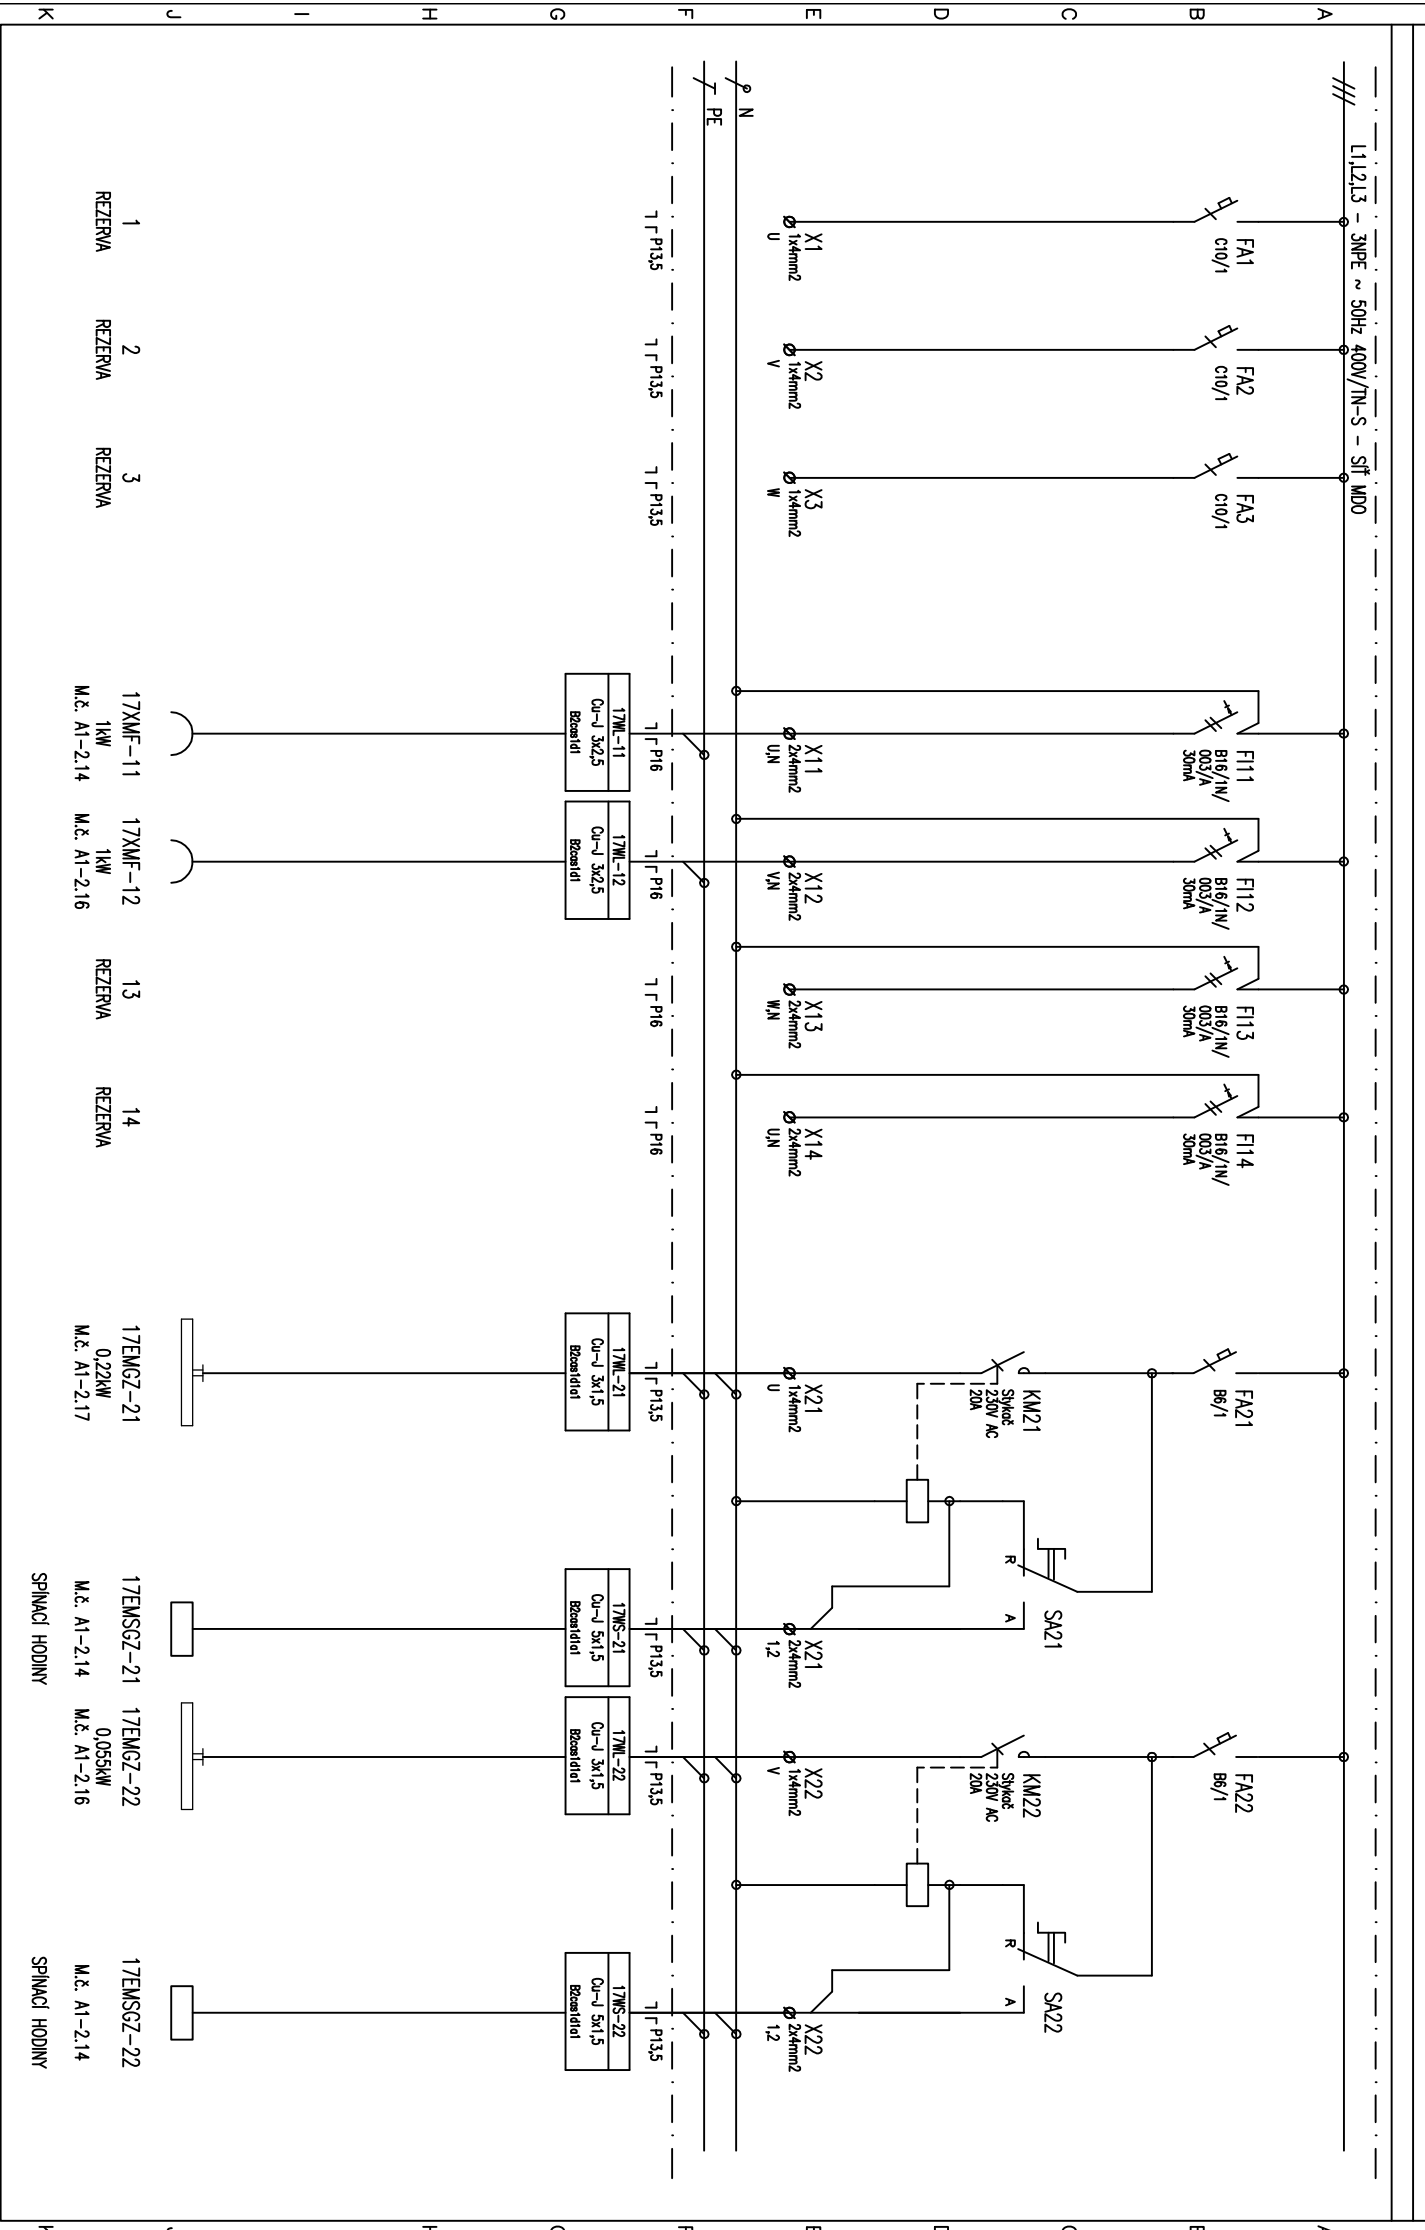



Vyparoval:	Ing. Bežtk	AKCE:	Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna	Investor:	SVET ZDRAVA	Zak.číslo:	DRS 27 – 2018	A.K.:	Listu: 23
Kontroloval:	Ing. Šulck		sterilizácia a operačné sály	Obsch:		Zmeh/Datum:		V.č.:	List:
Datum :	08/2018	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály		2ROS17–18	Mértko:		E1.07–118	4

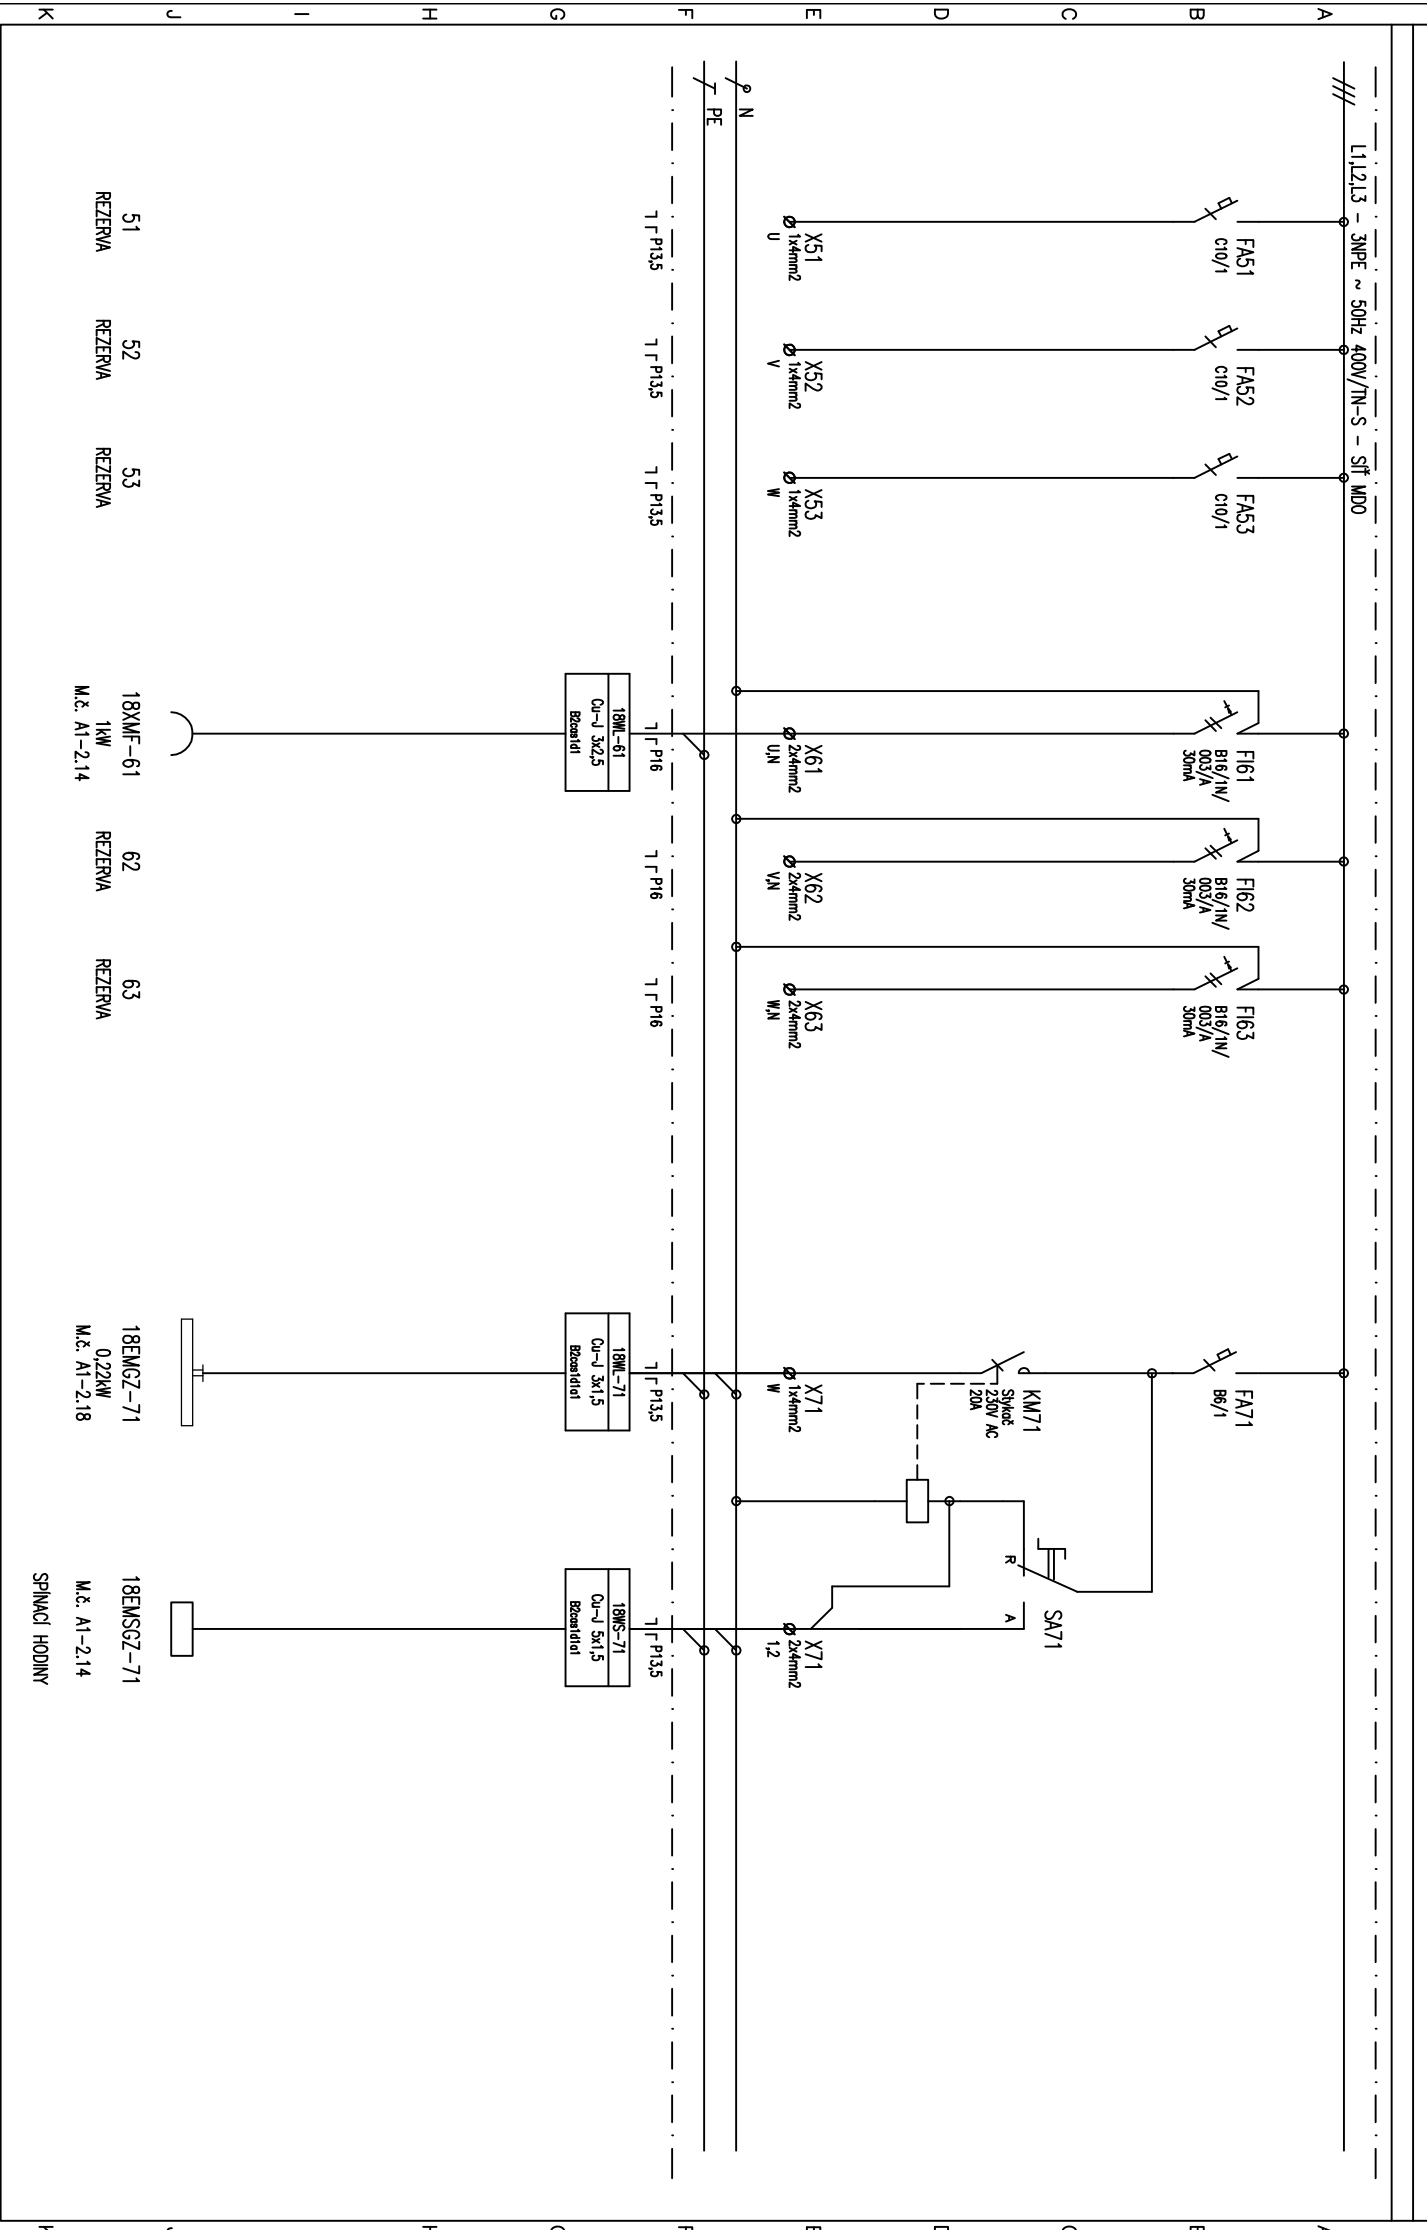


Výpracovni: Ing. Bežtk			AKCE: Nsp Topolčany – 2.NP – Centrdna			Investor: SVET ZDRAVA			Zak.číslo: DRS 27 – 2018			A.K.: V.č.: E1.07–118			Listu: 23	
Kontrolovn: Ing. Šulck			sterilizácia a operačné sdy			Obsah: 2ROS17–18			Zmňo/Datum:			Měřtko:			List: 5	
Datum : 08/2018			SO 01 Centrdna sterilizácia a operačné sdy													




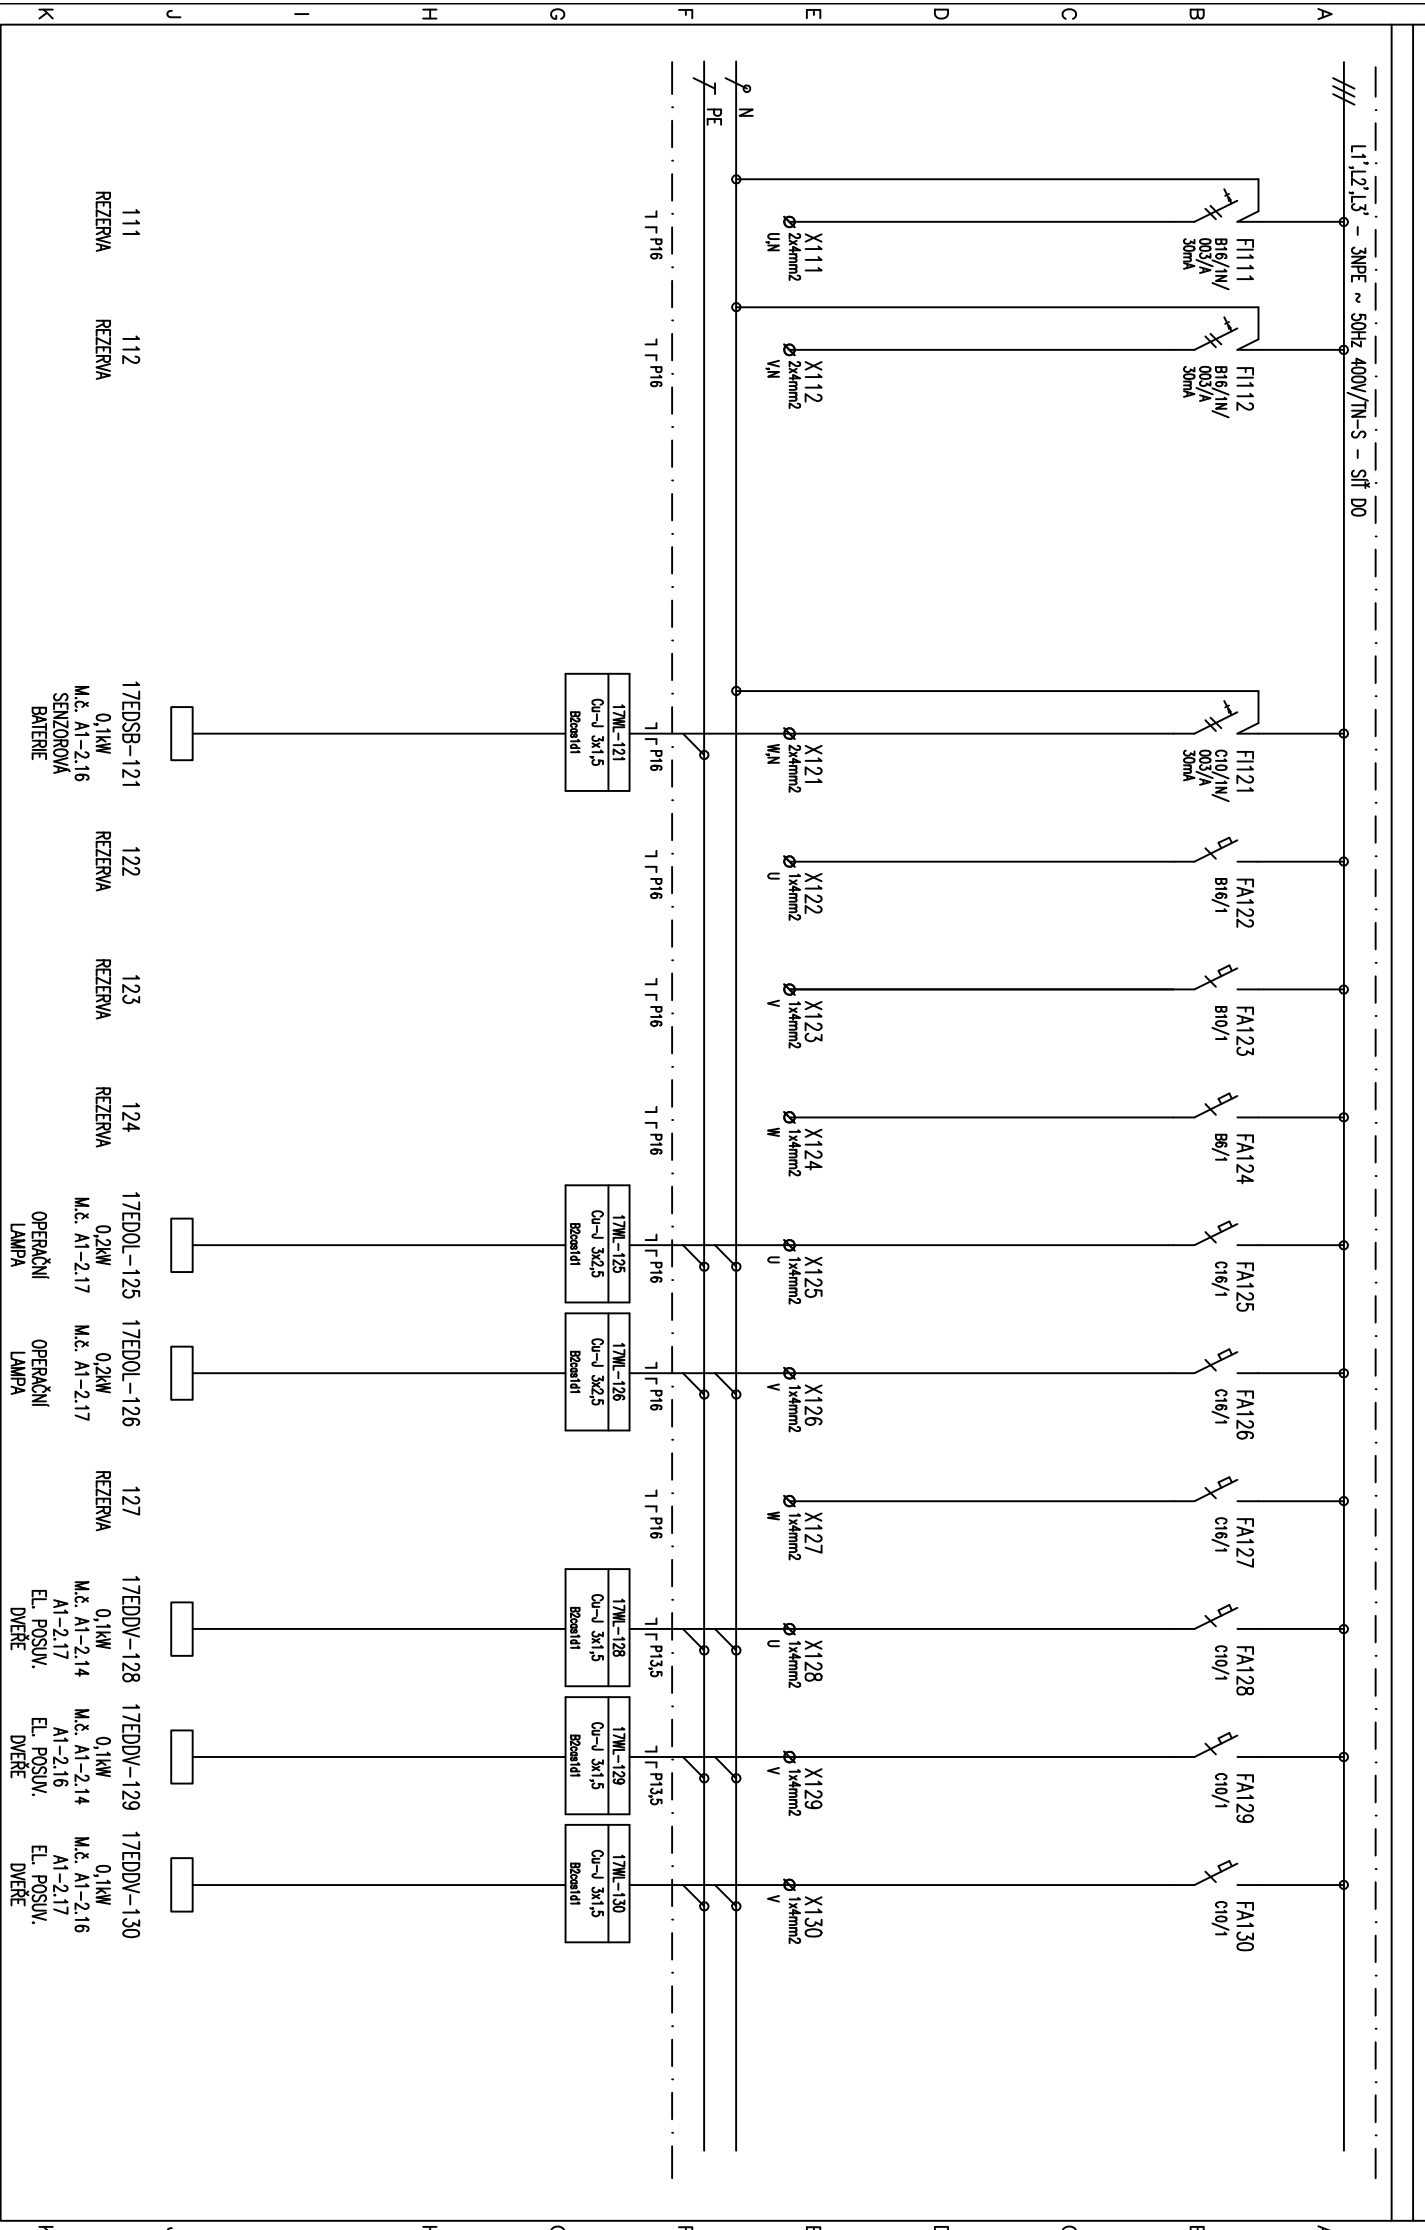

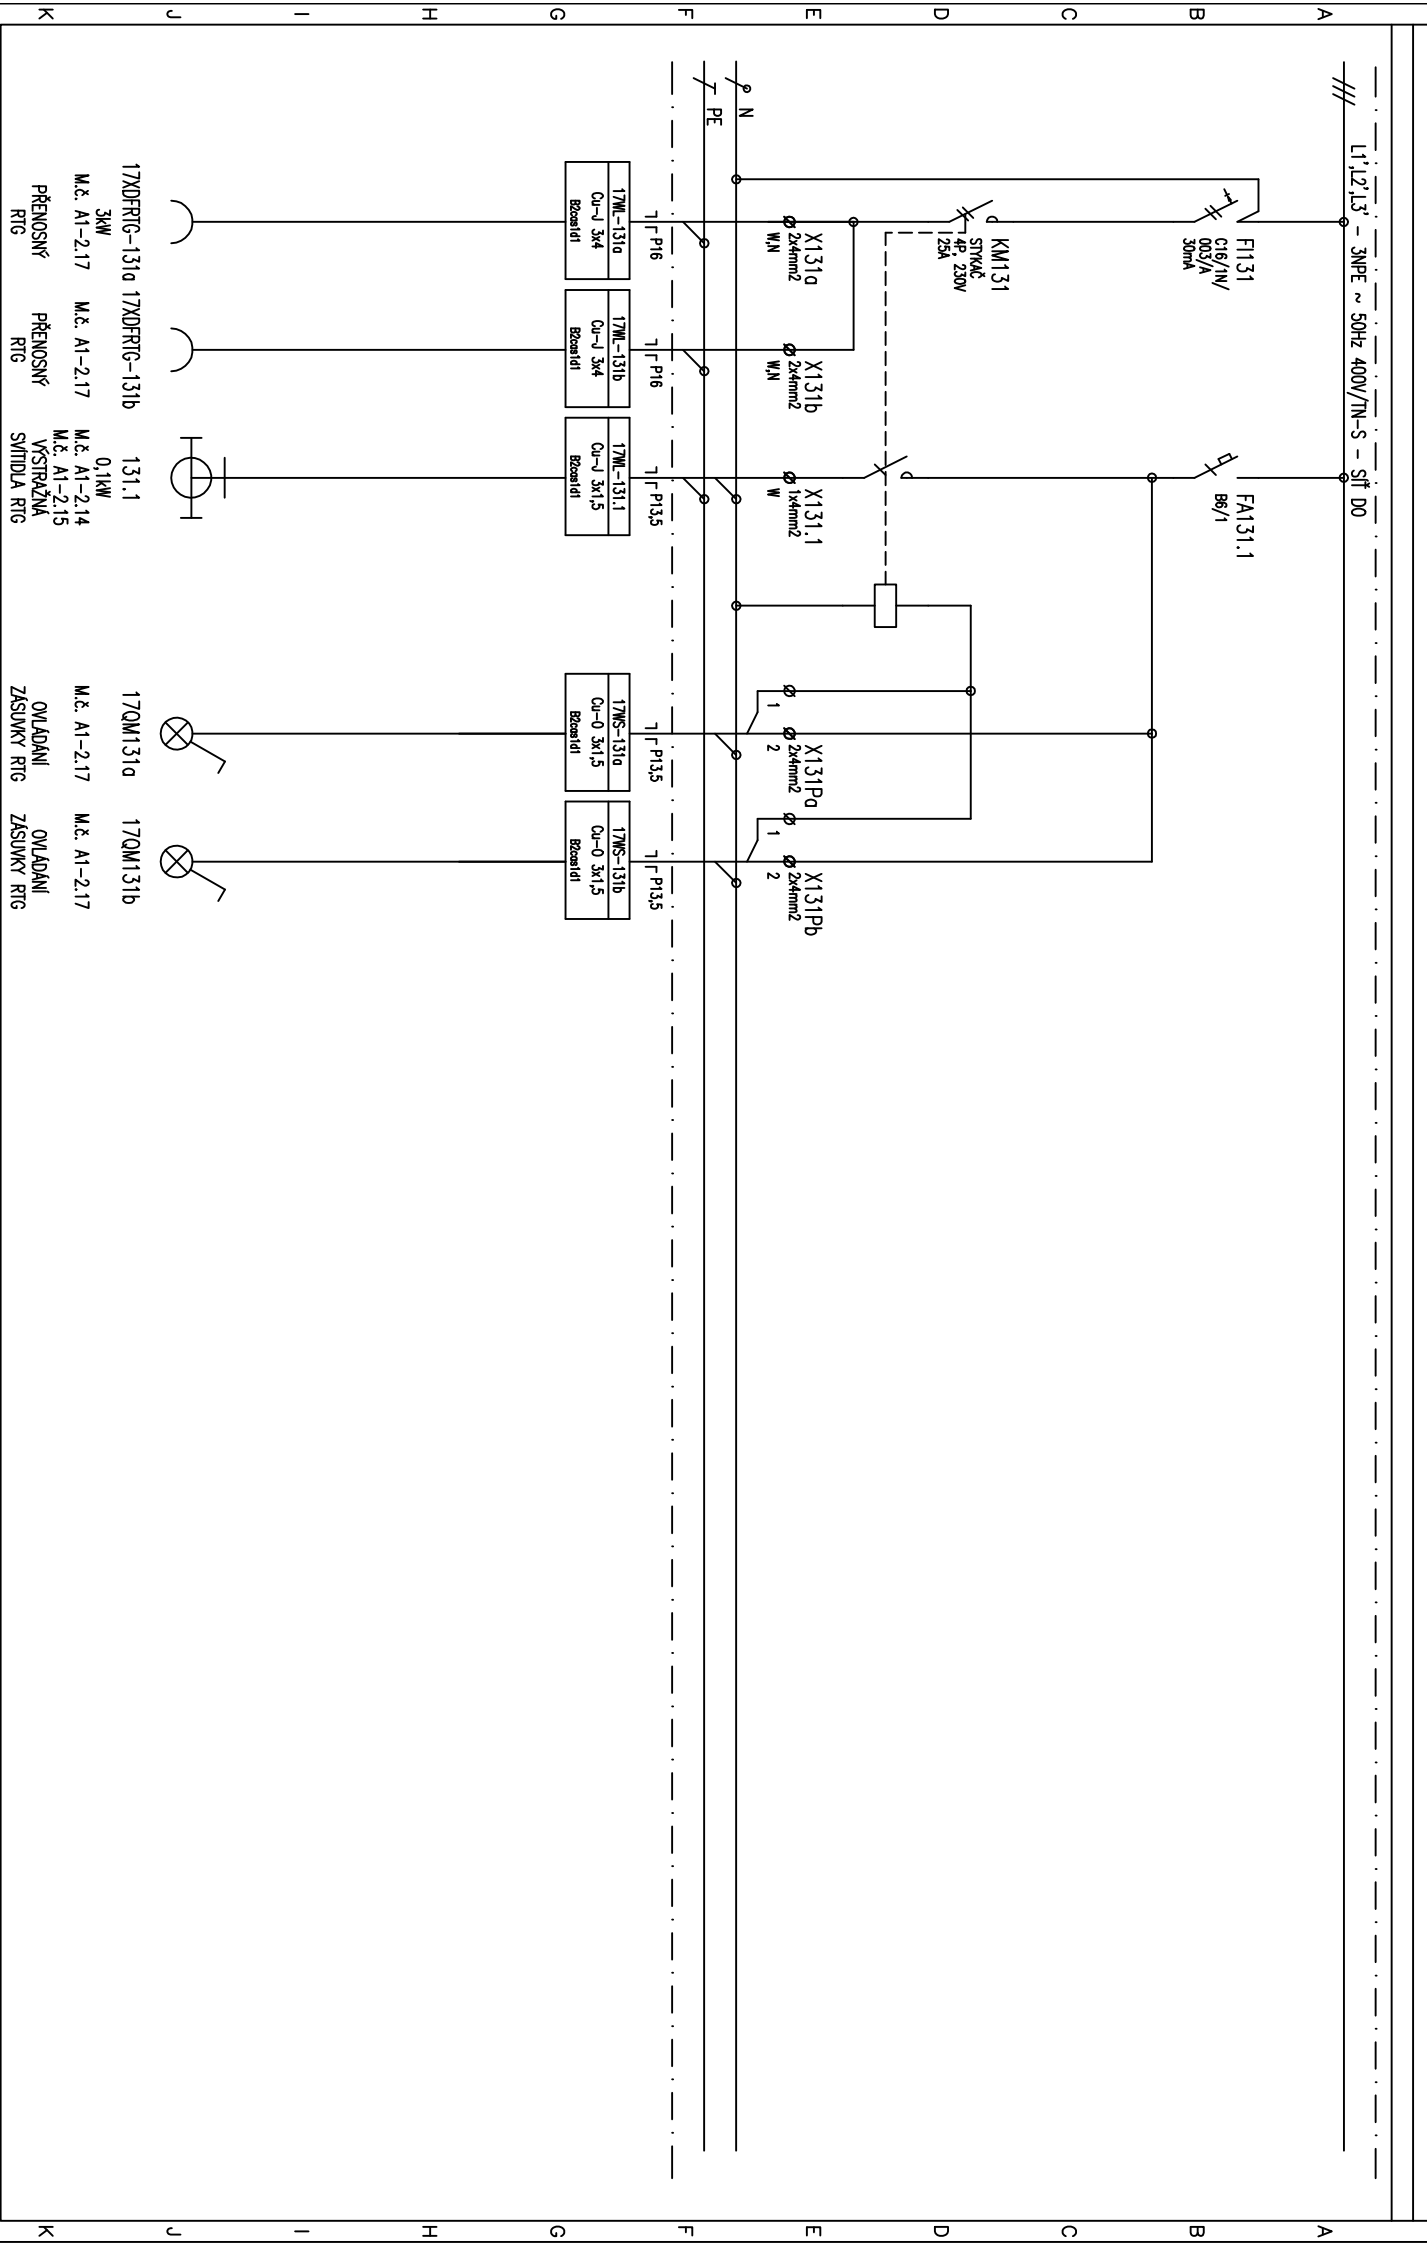


Vypracovali: Ing. Beiztk		AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna		Investor: SVET ZDRAVA		Zak.Číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listů: 23	
Kontrolovali: Ing. Šulick		sterilizácia a operačné sály		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		KOZINOV		2ROS17-18		Měřtko:		E1.07-118	
										9	

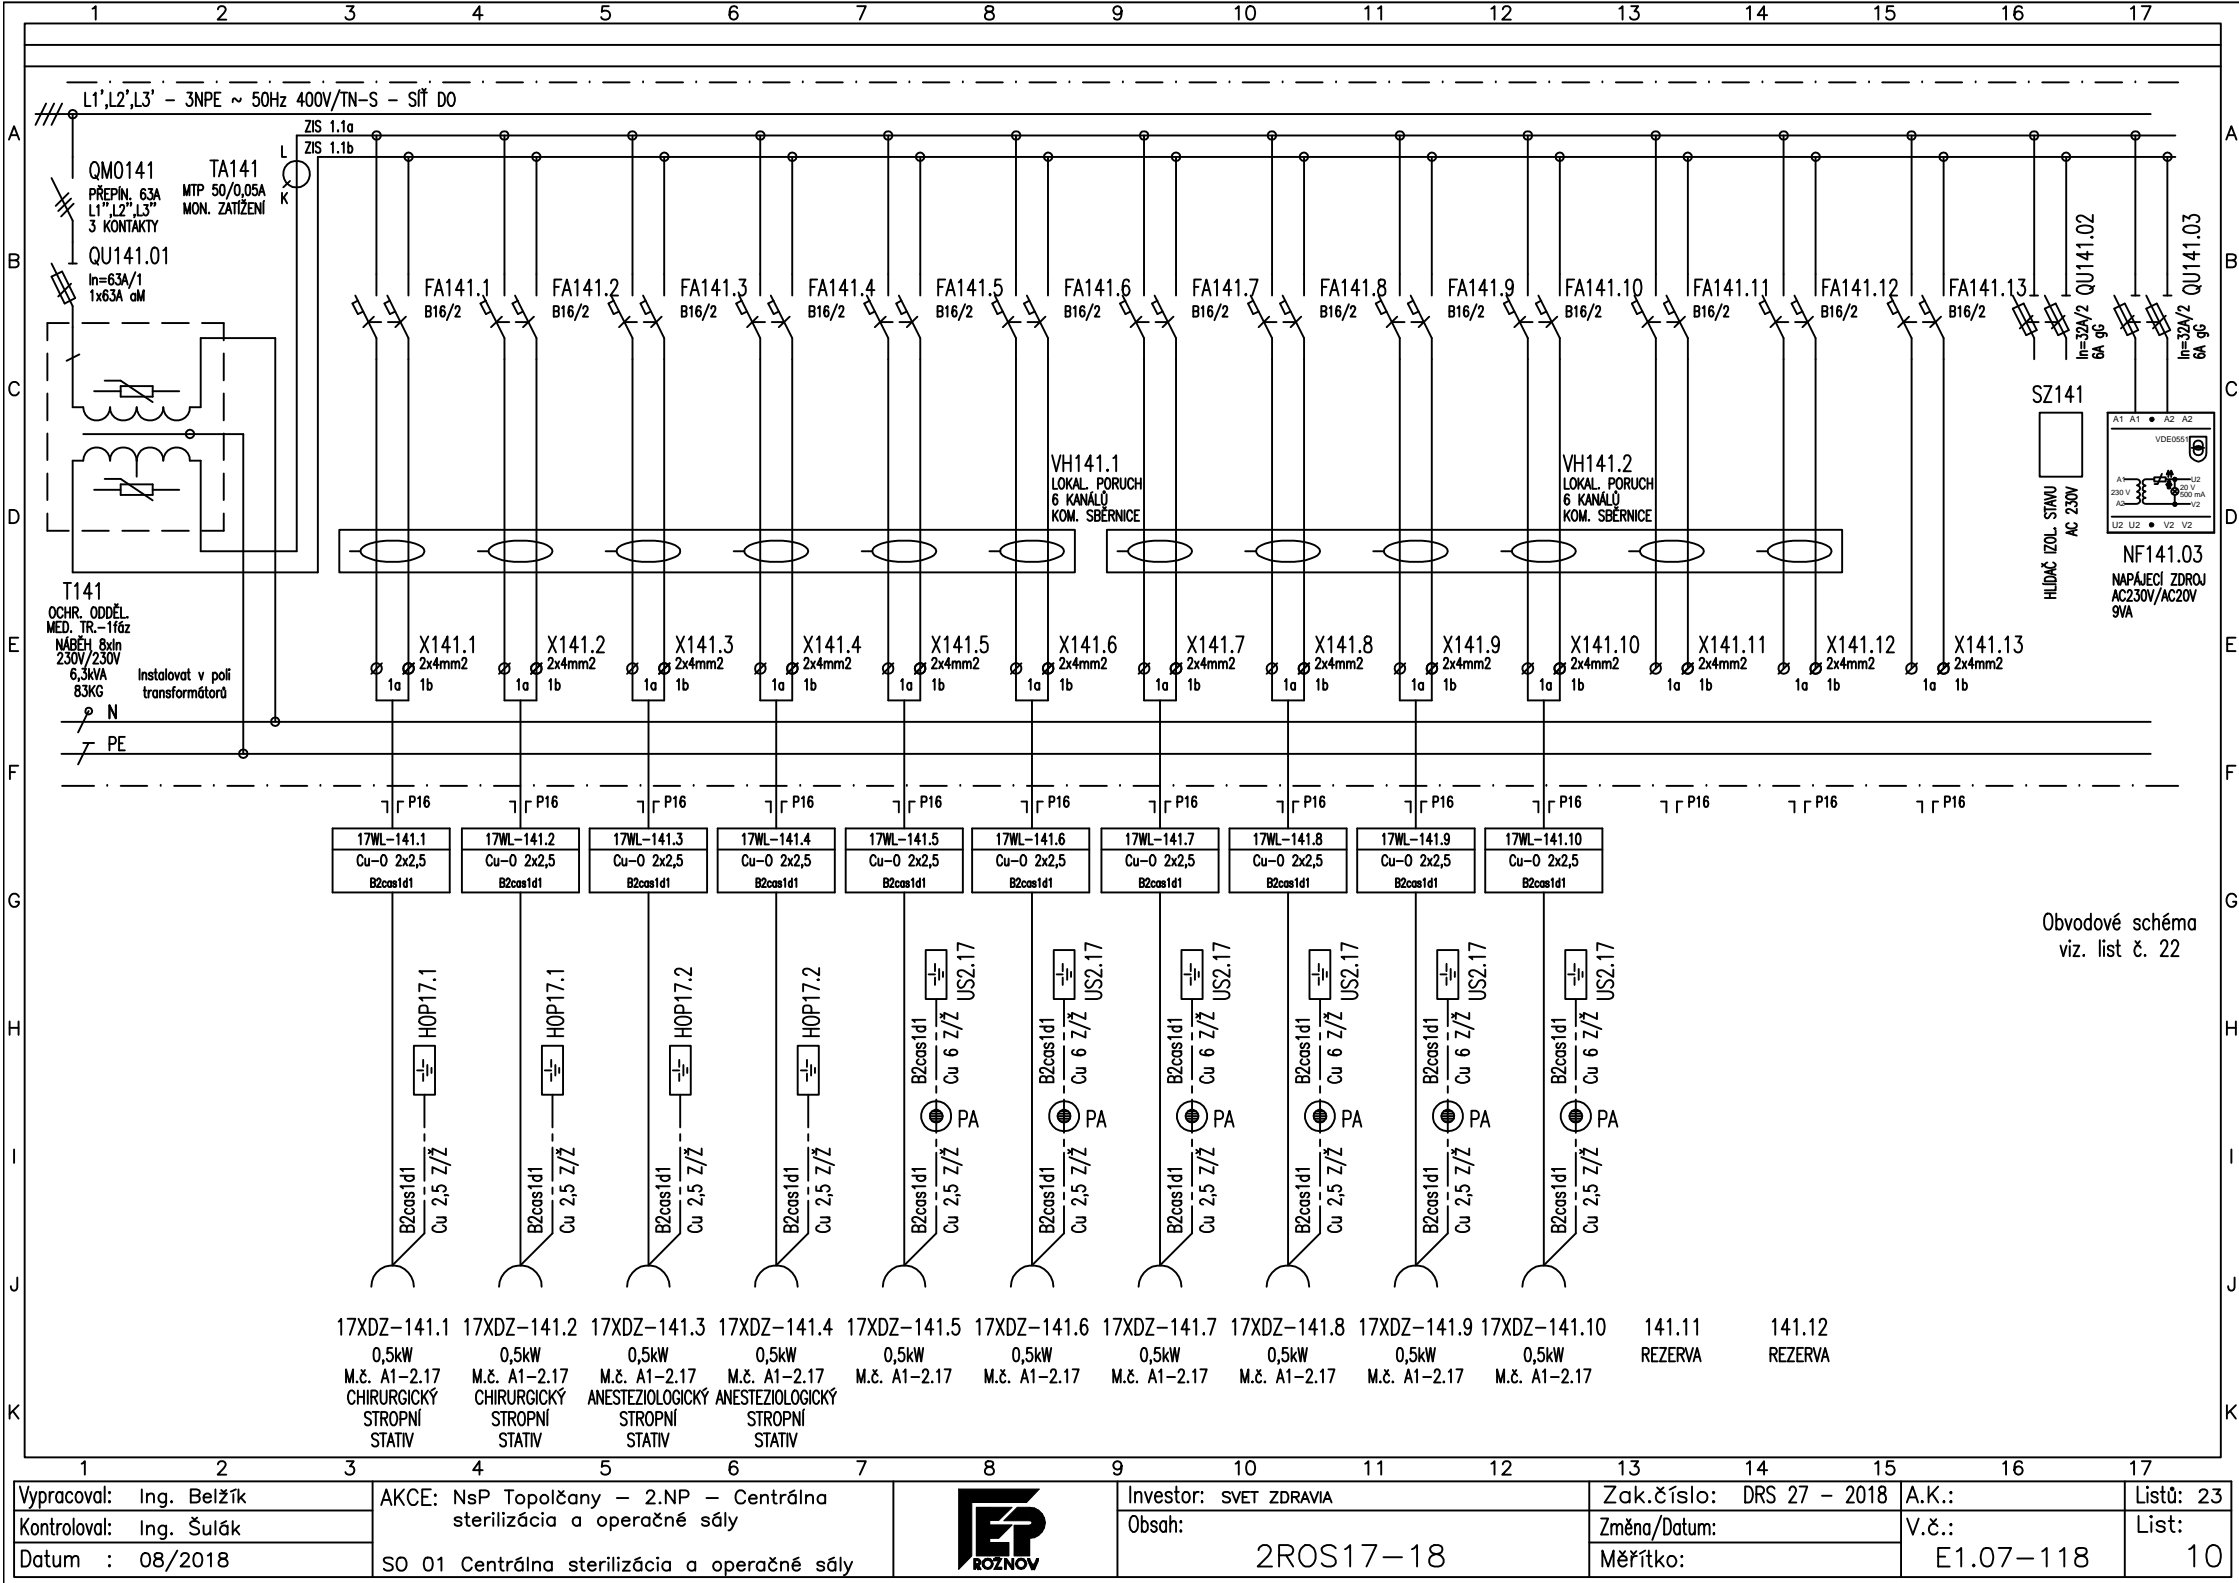


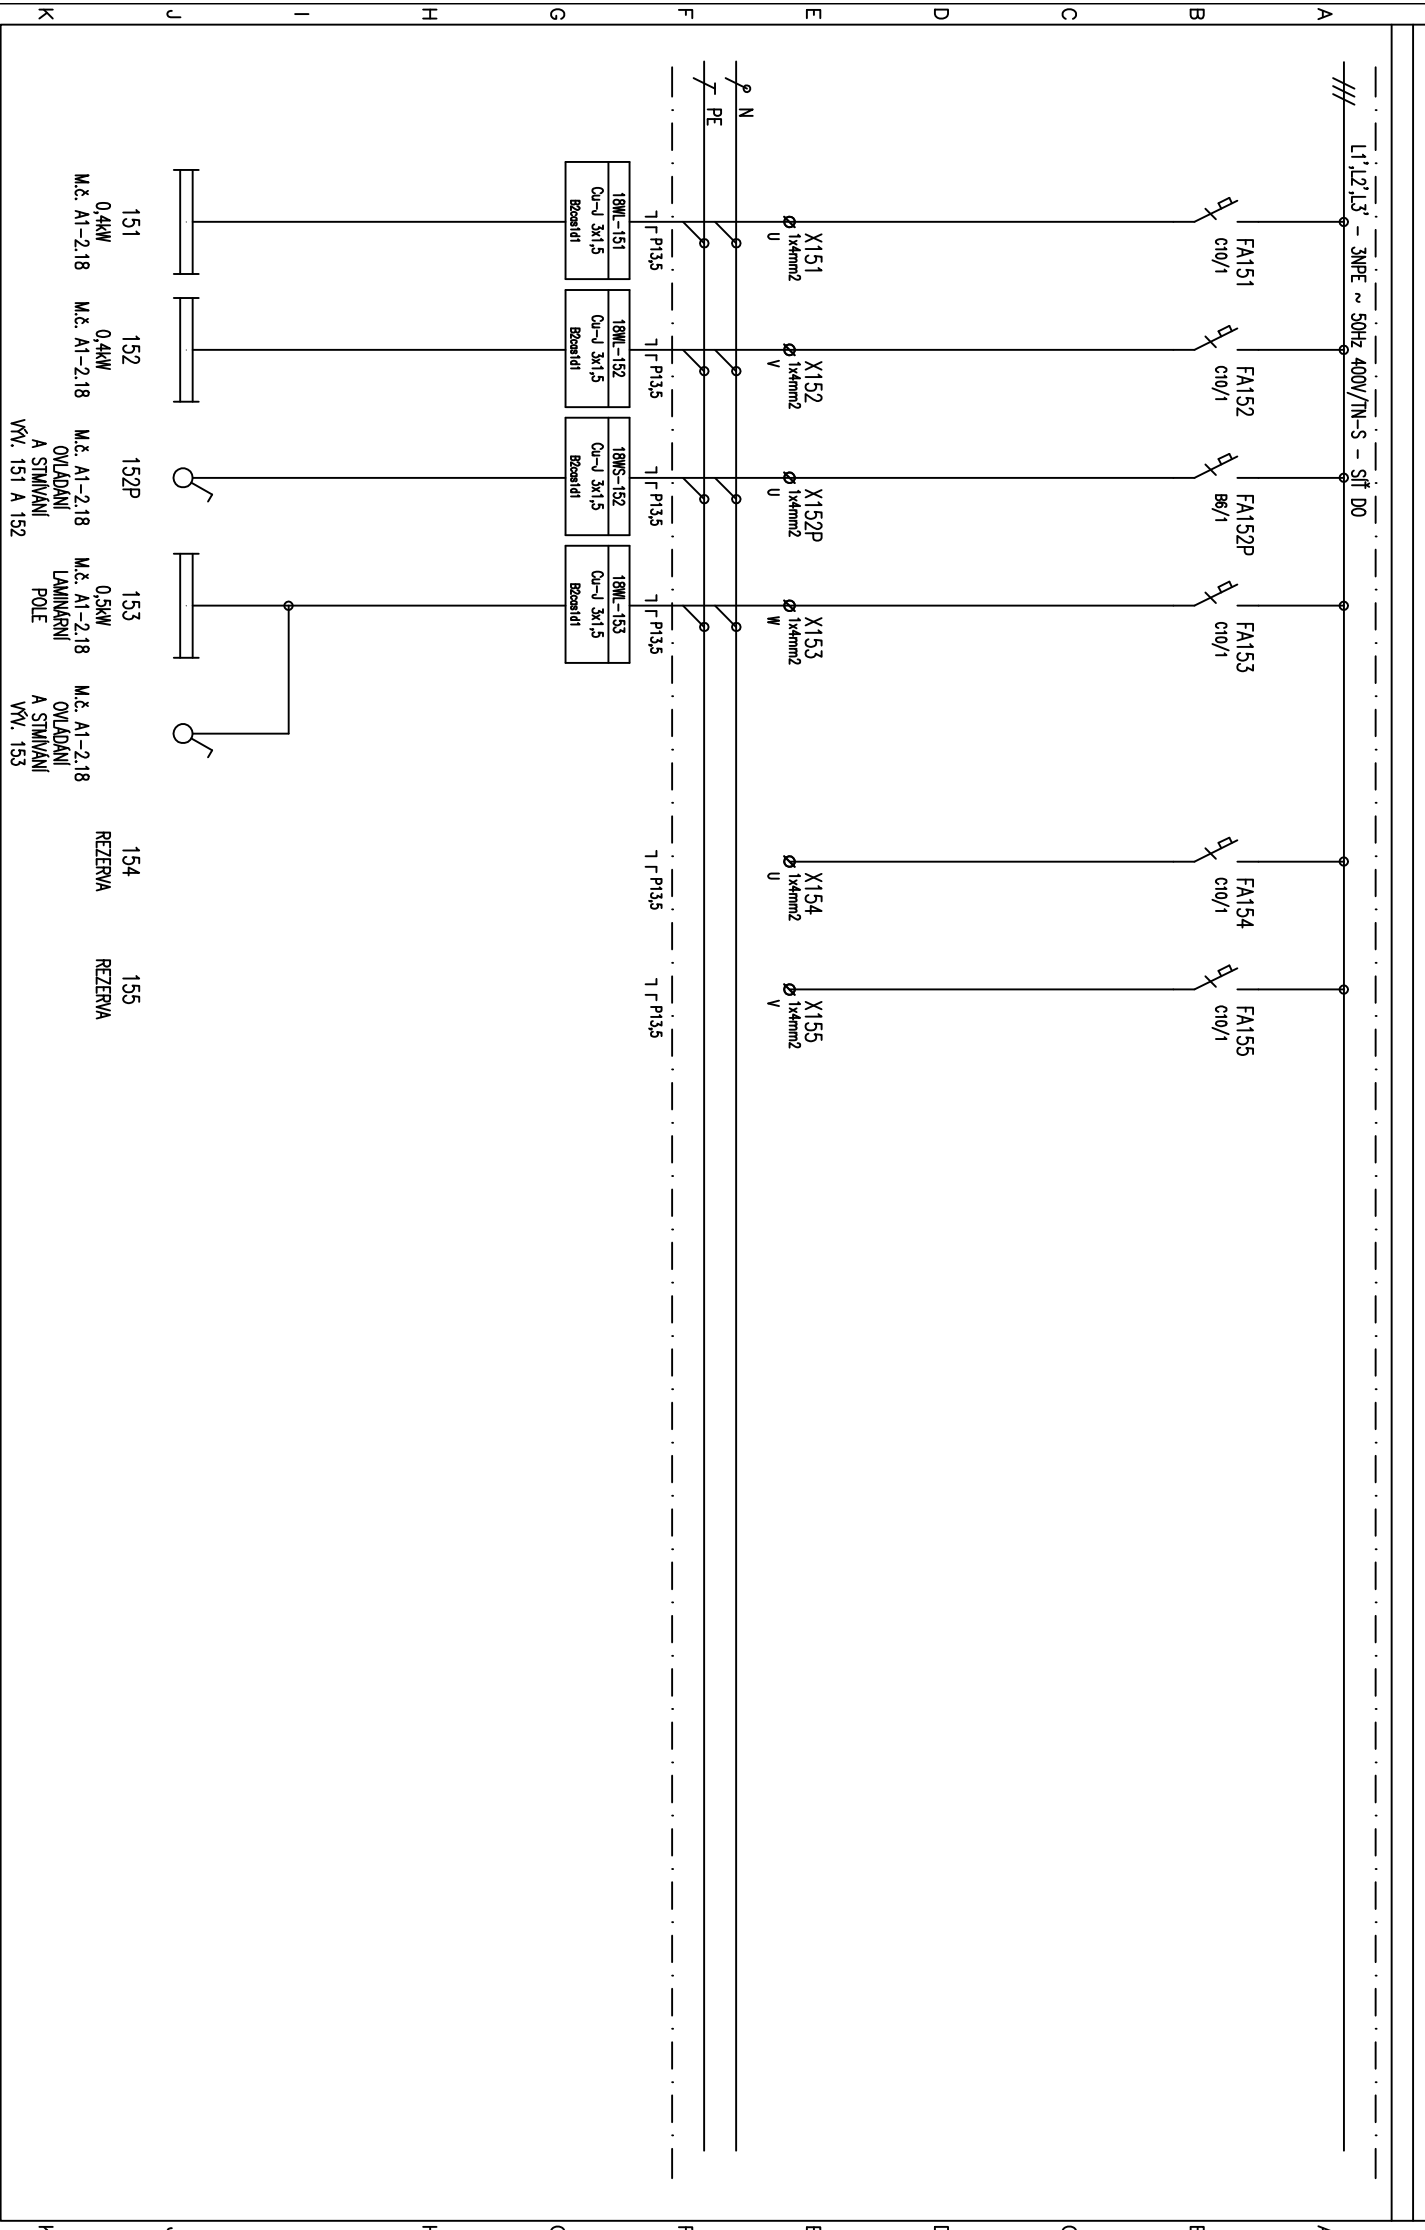

Vyparoval: Ing. Beizrk		AKCE: Nsp Topolcany – 2.NP – Centrdna		Investor: SVET ZDRAVA		Zak.Císlo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listu: 23	
Kontroloval: Ing. Šulck		sterilizácia a operačné sdy		Obsah:		Zmno/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centrdna sterilizácia a operačné sdy		2ROS17–18		Mrtko:		E1.07–118		1 1	


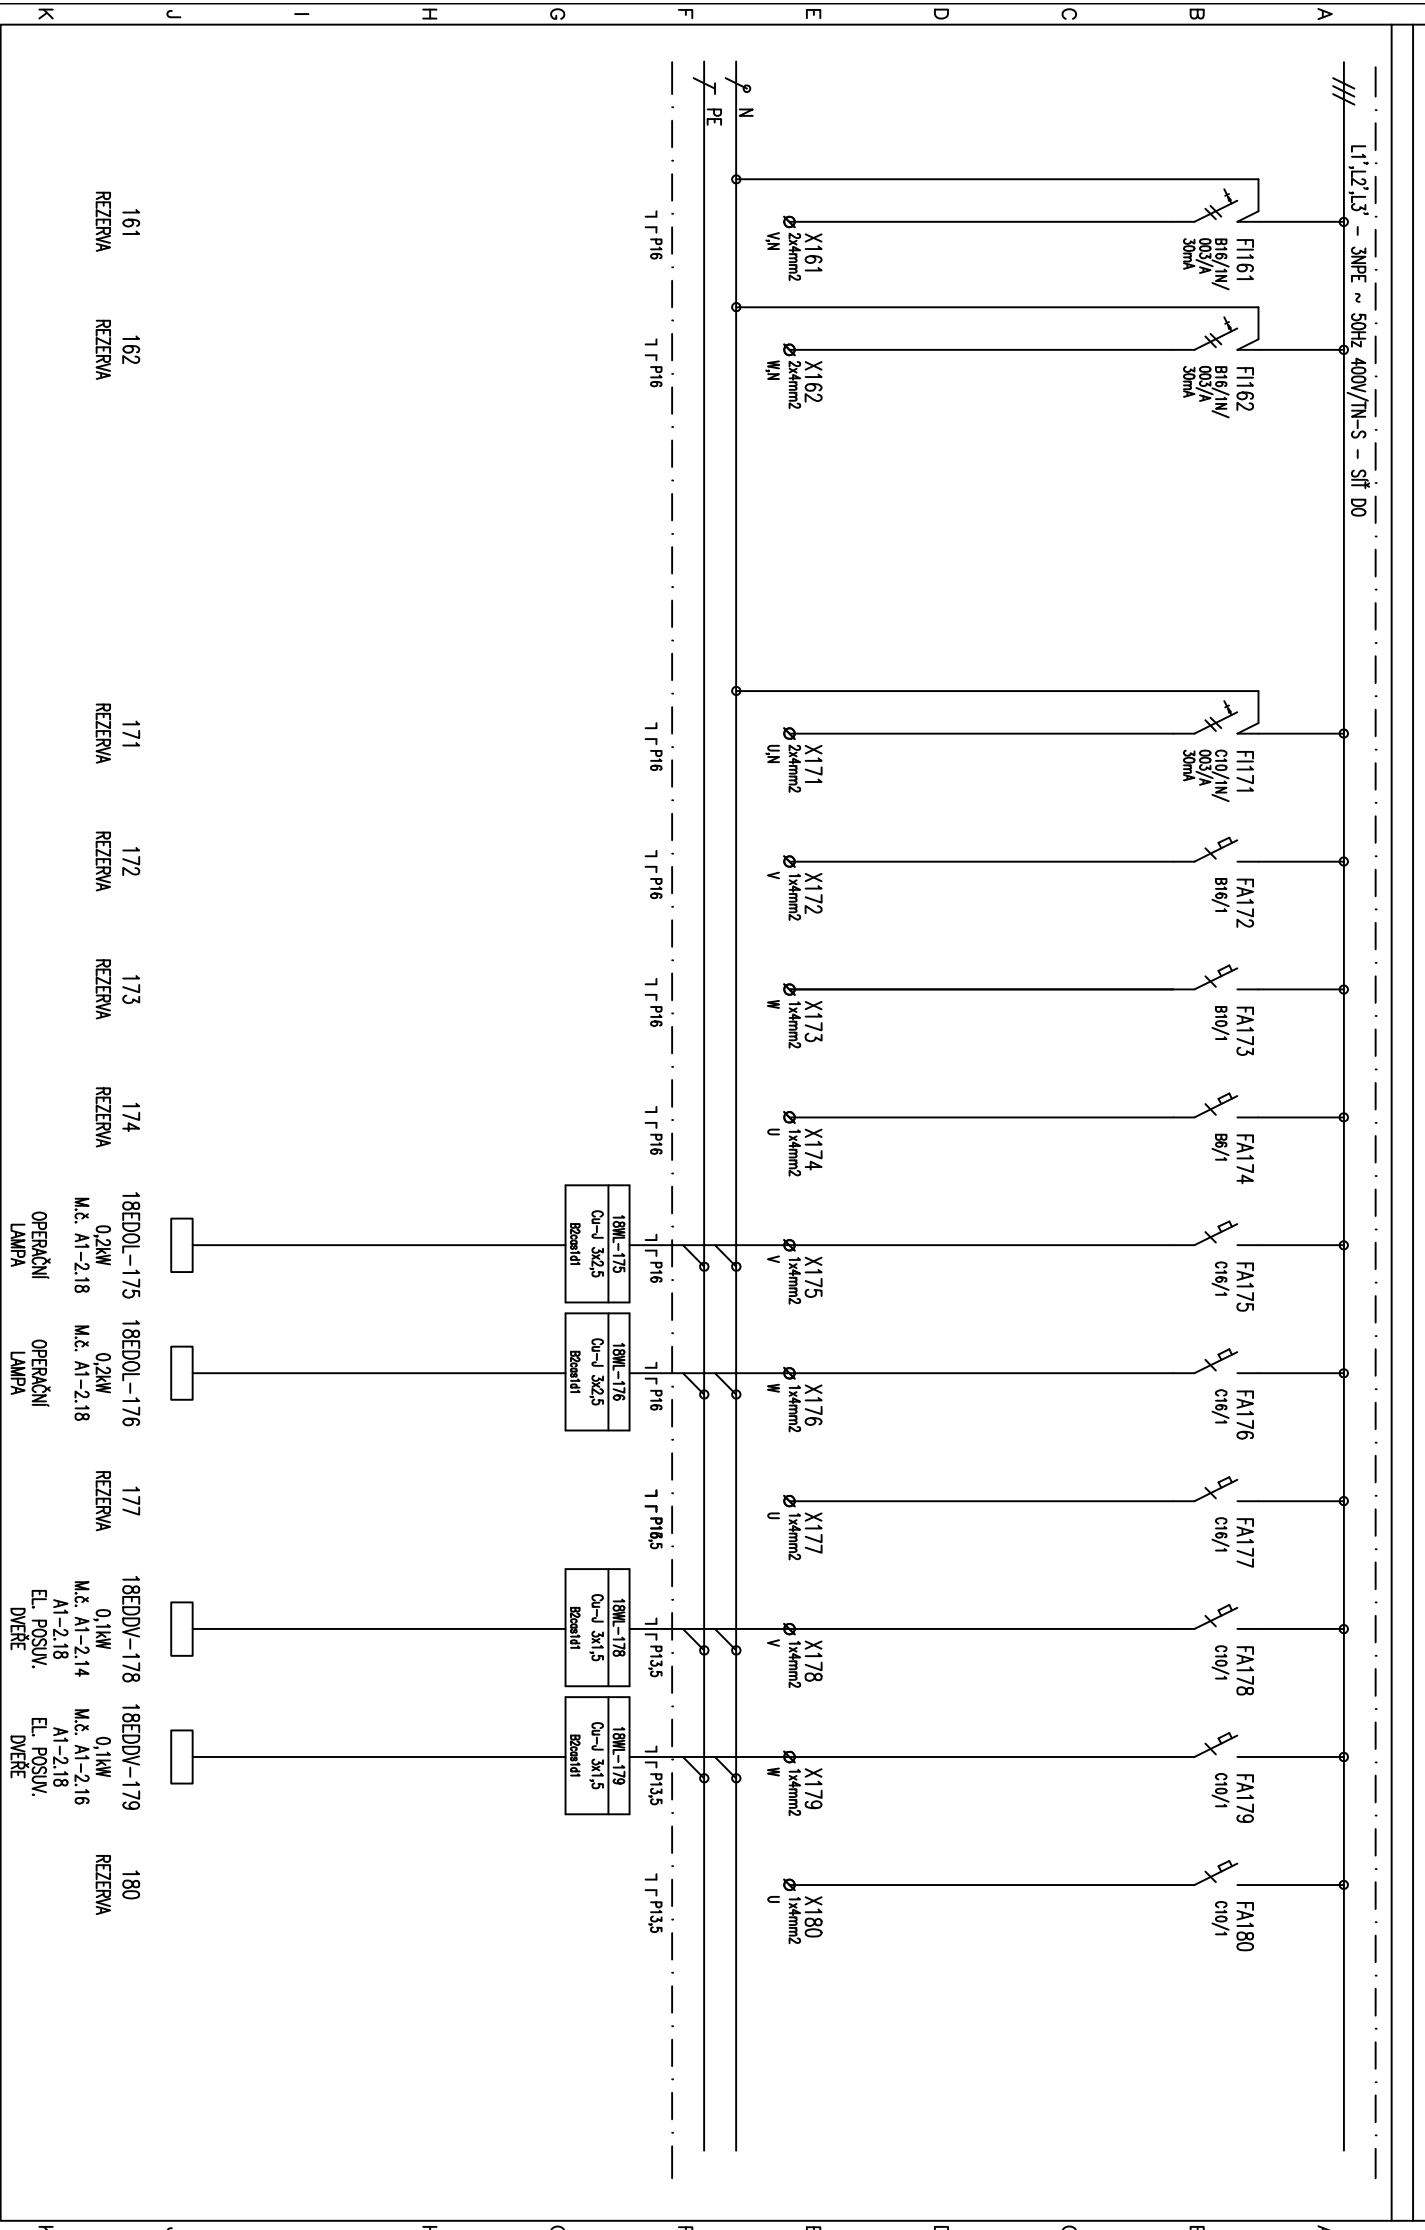


Výpracovni: Ing. Beizík		AKCE: NsP Topoľčany – 2.NP – Centrálna		Investor: SVET ZDRAVA		Zák.Číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listu: 23	
Kontrolóvni: Ing. Šulick		sterilizácia a operačné sály		Obsch:		Změň/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		2ROS17–18		Měřítko:		E1.07–118		12	

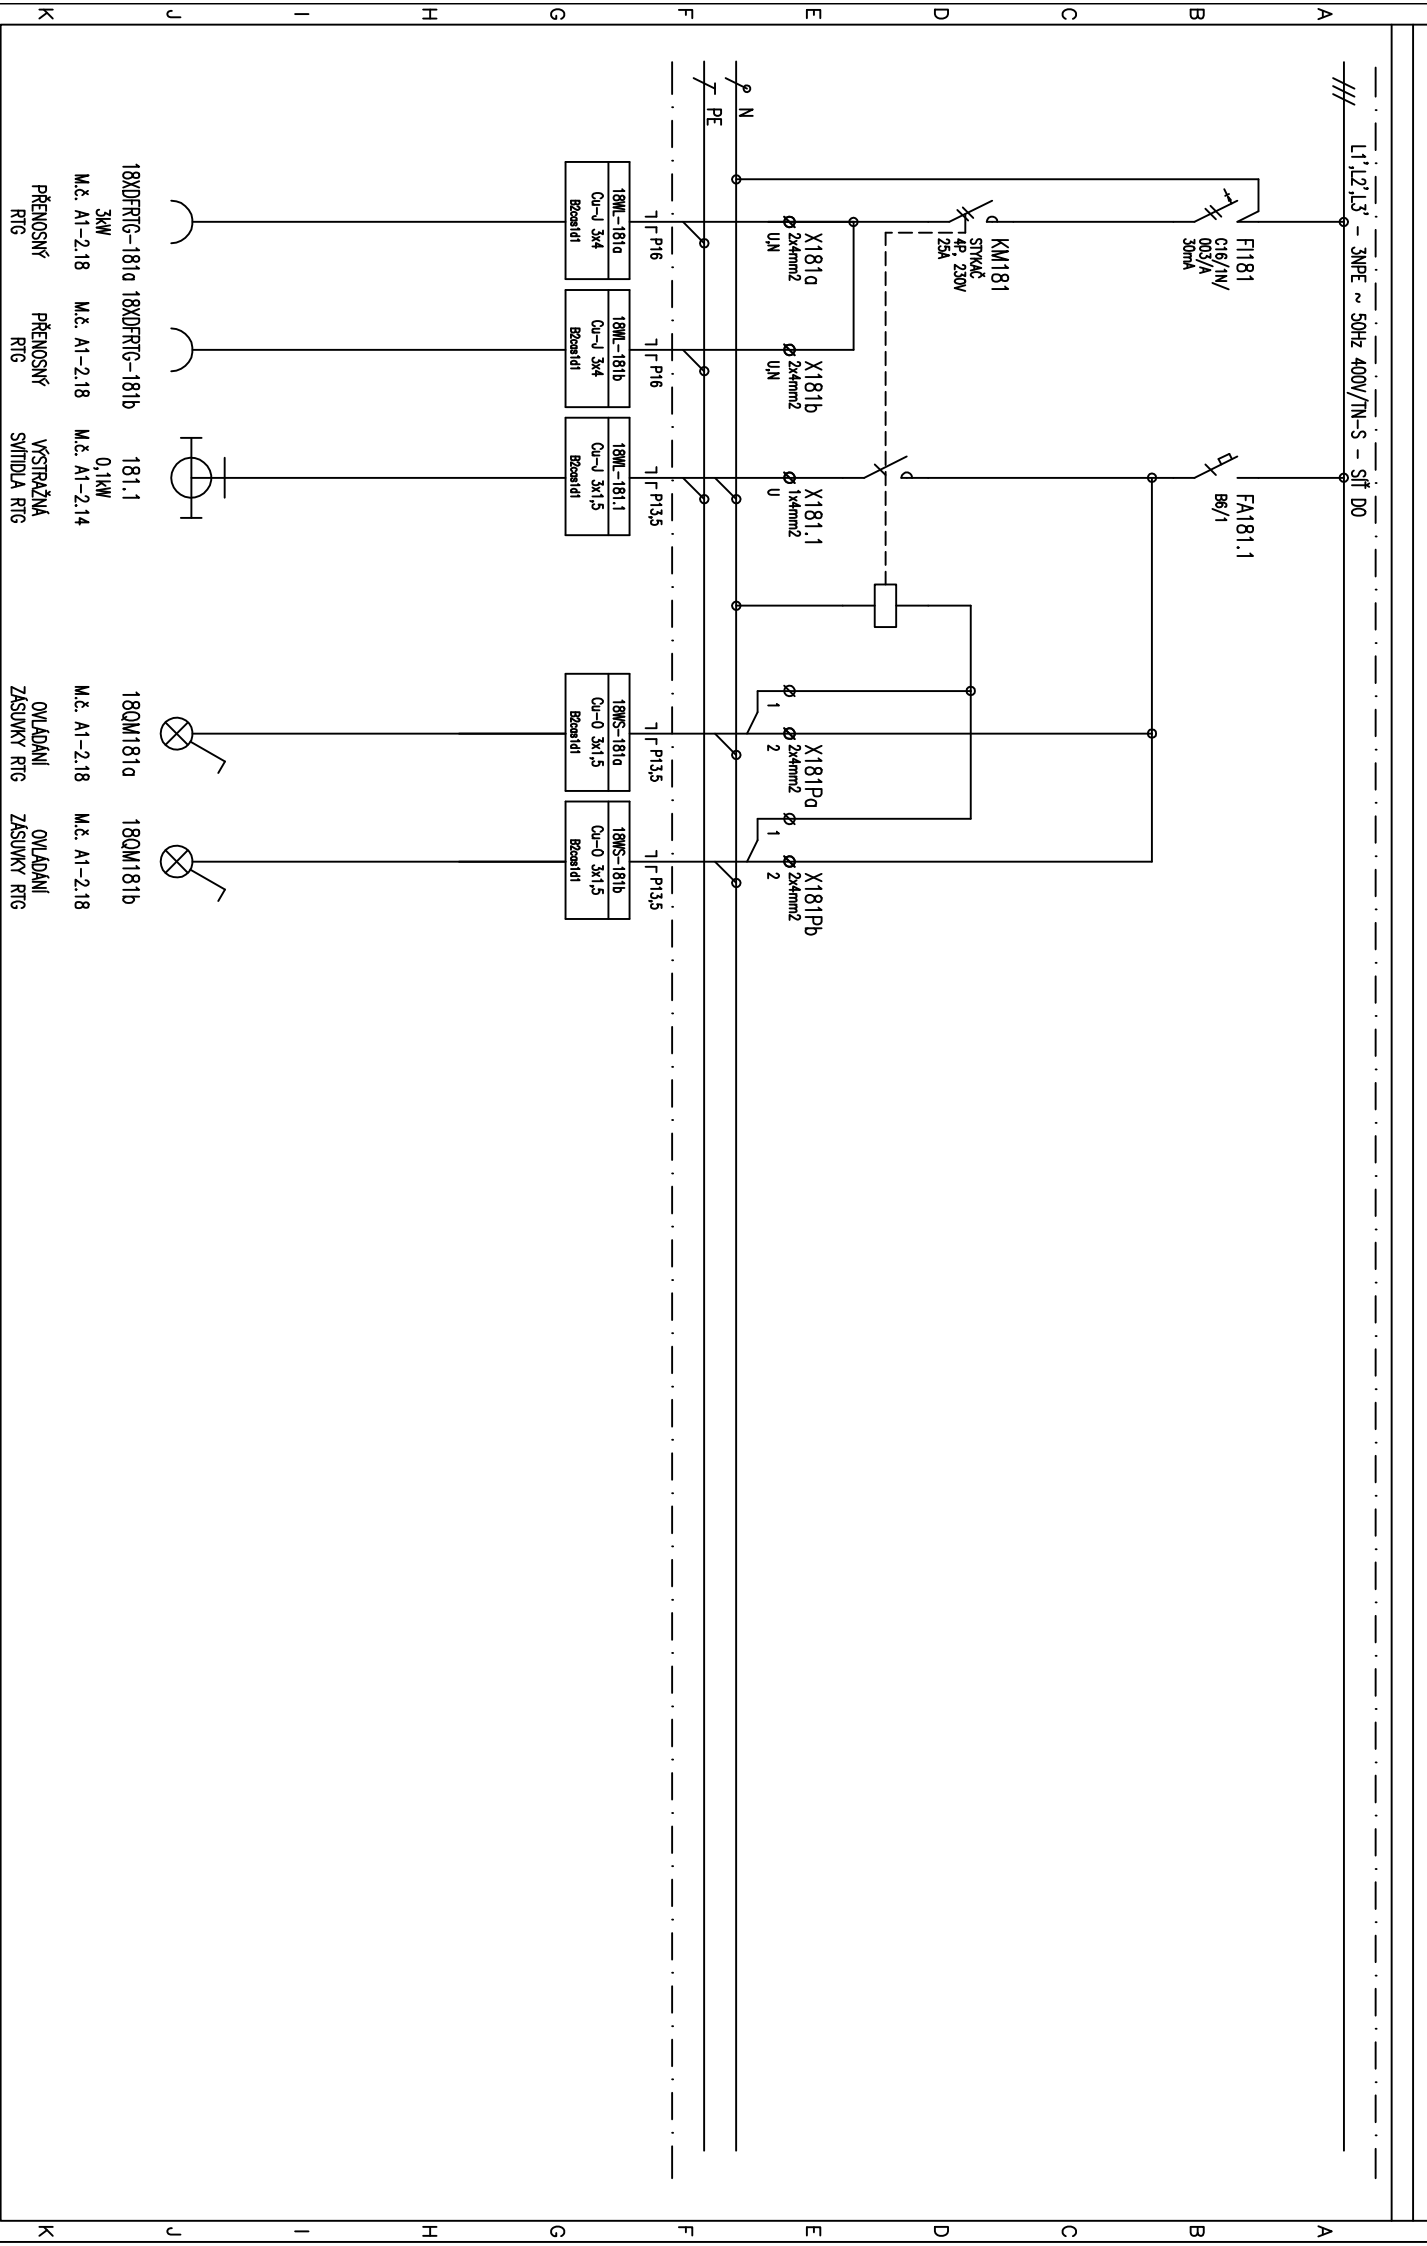


Vypracovali: Ing. Bejzík		AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna		Investor: SVET ZDRAVA		Zak.Číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Listů: 23	
Kontroloval: Ing. Šulick		sterilizácia a operačné sály		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		KOZNOV		2ROS17–18		Měřtko:		E1.07–118	


L1, L2, L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/IN-S - sít' D0

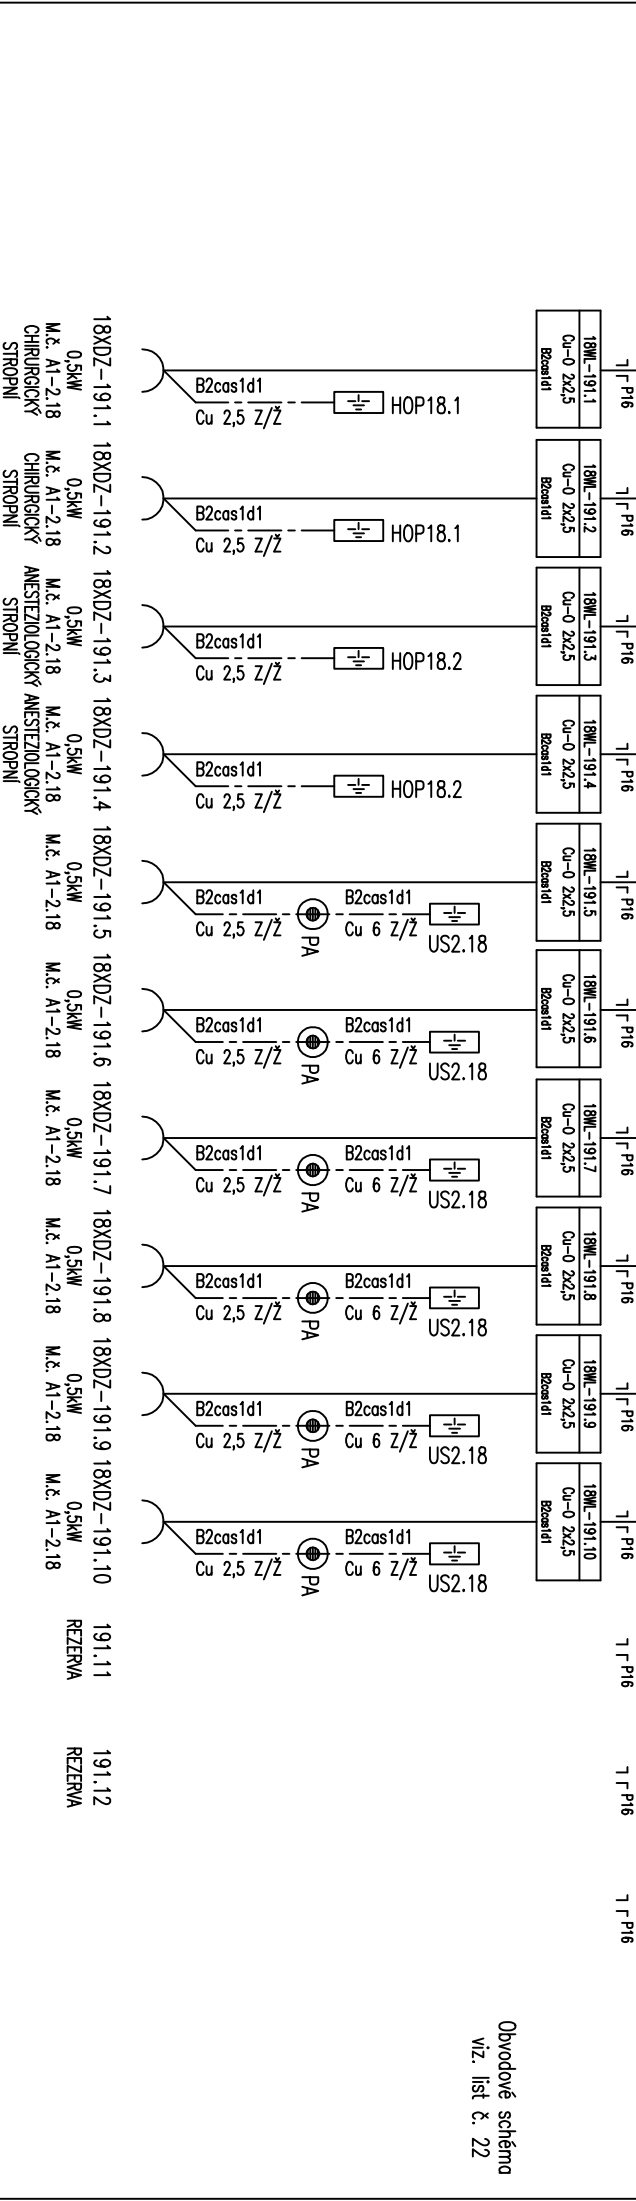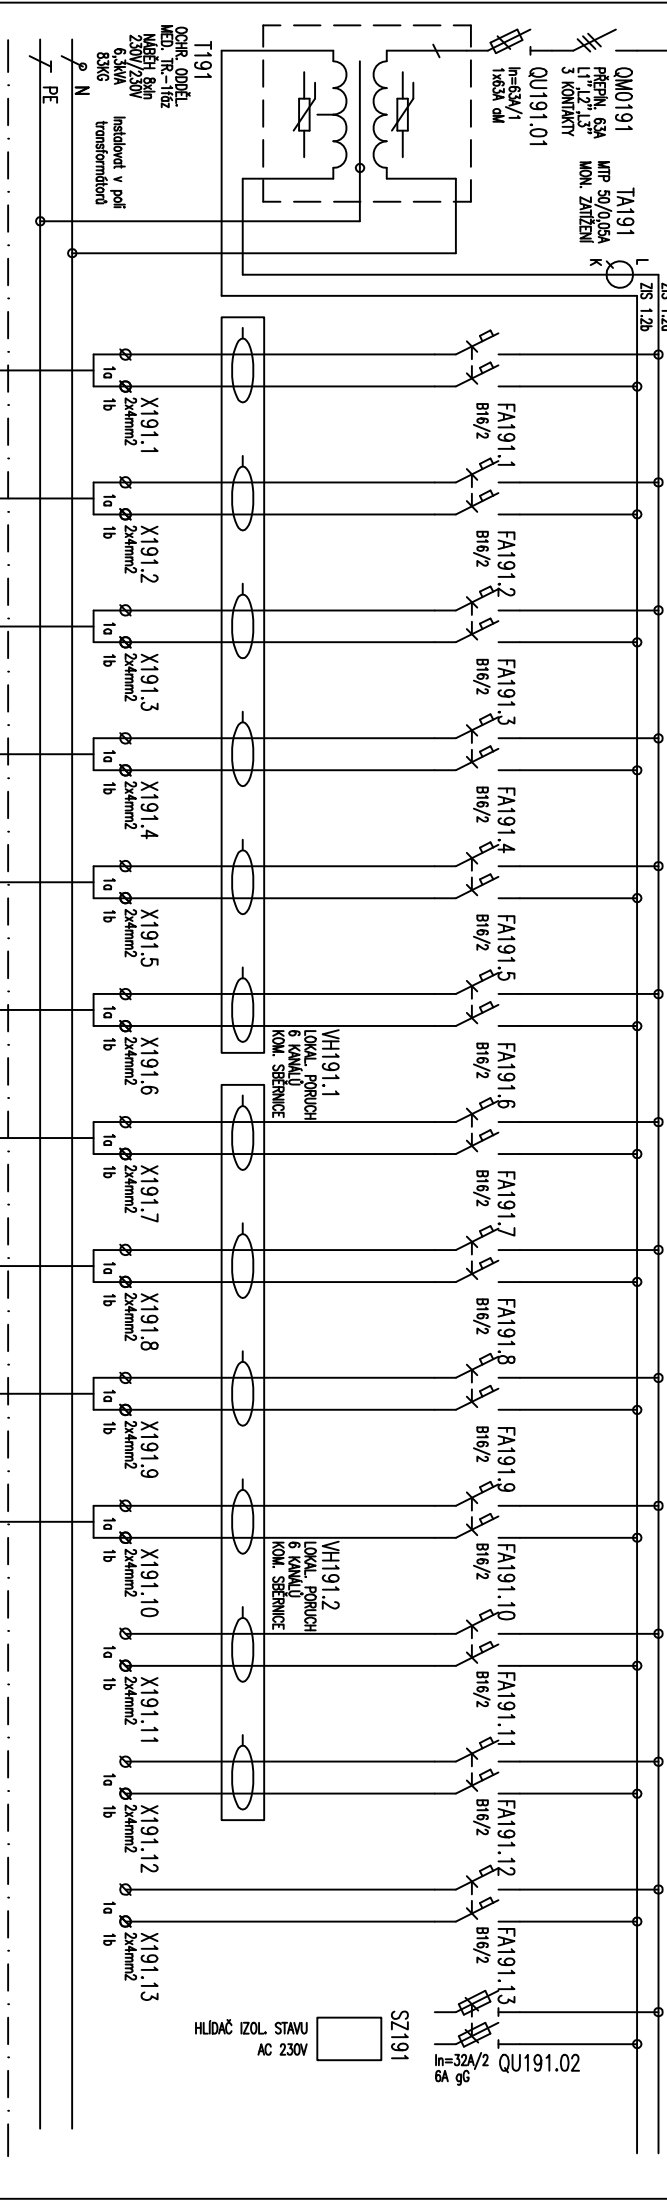



Vypracovali: Ing. Bejzík		AKCE: Nsp Topolický - 2.NP - Centrálna		Investor: SVET ZORAVA		Zak.Číslo: DRS 27 - 2018		A.K.:		Listu: 23	
Kontrolovali: Ing. Šulík		sterilizácia a operačné sály		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2018		SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		2ROS17-18		Měřtko:		E1.07-118		14	

Obvodové schéma
viz. list č. 22

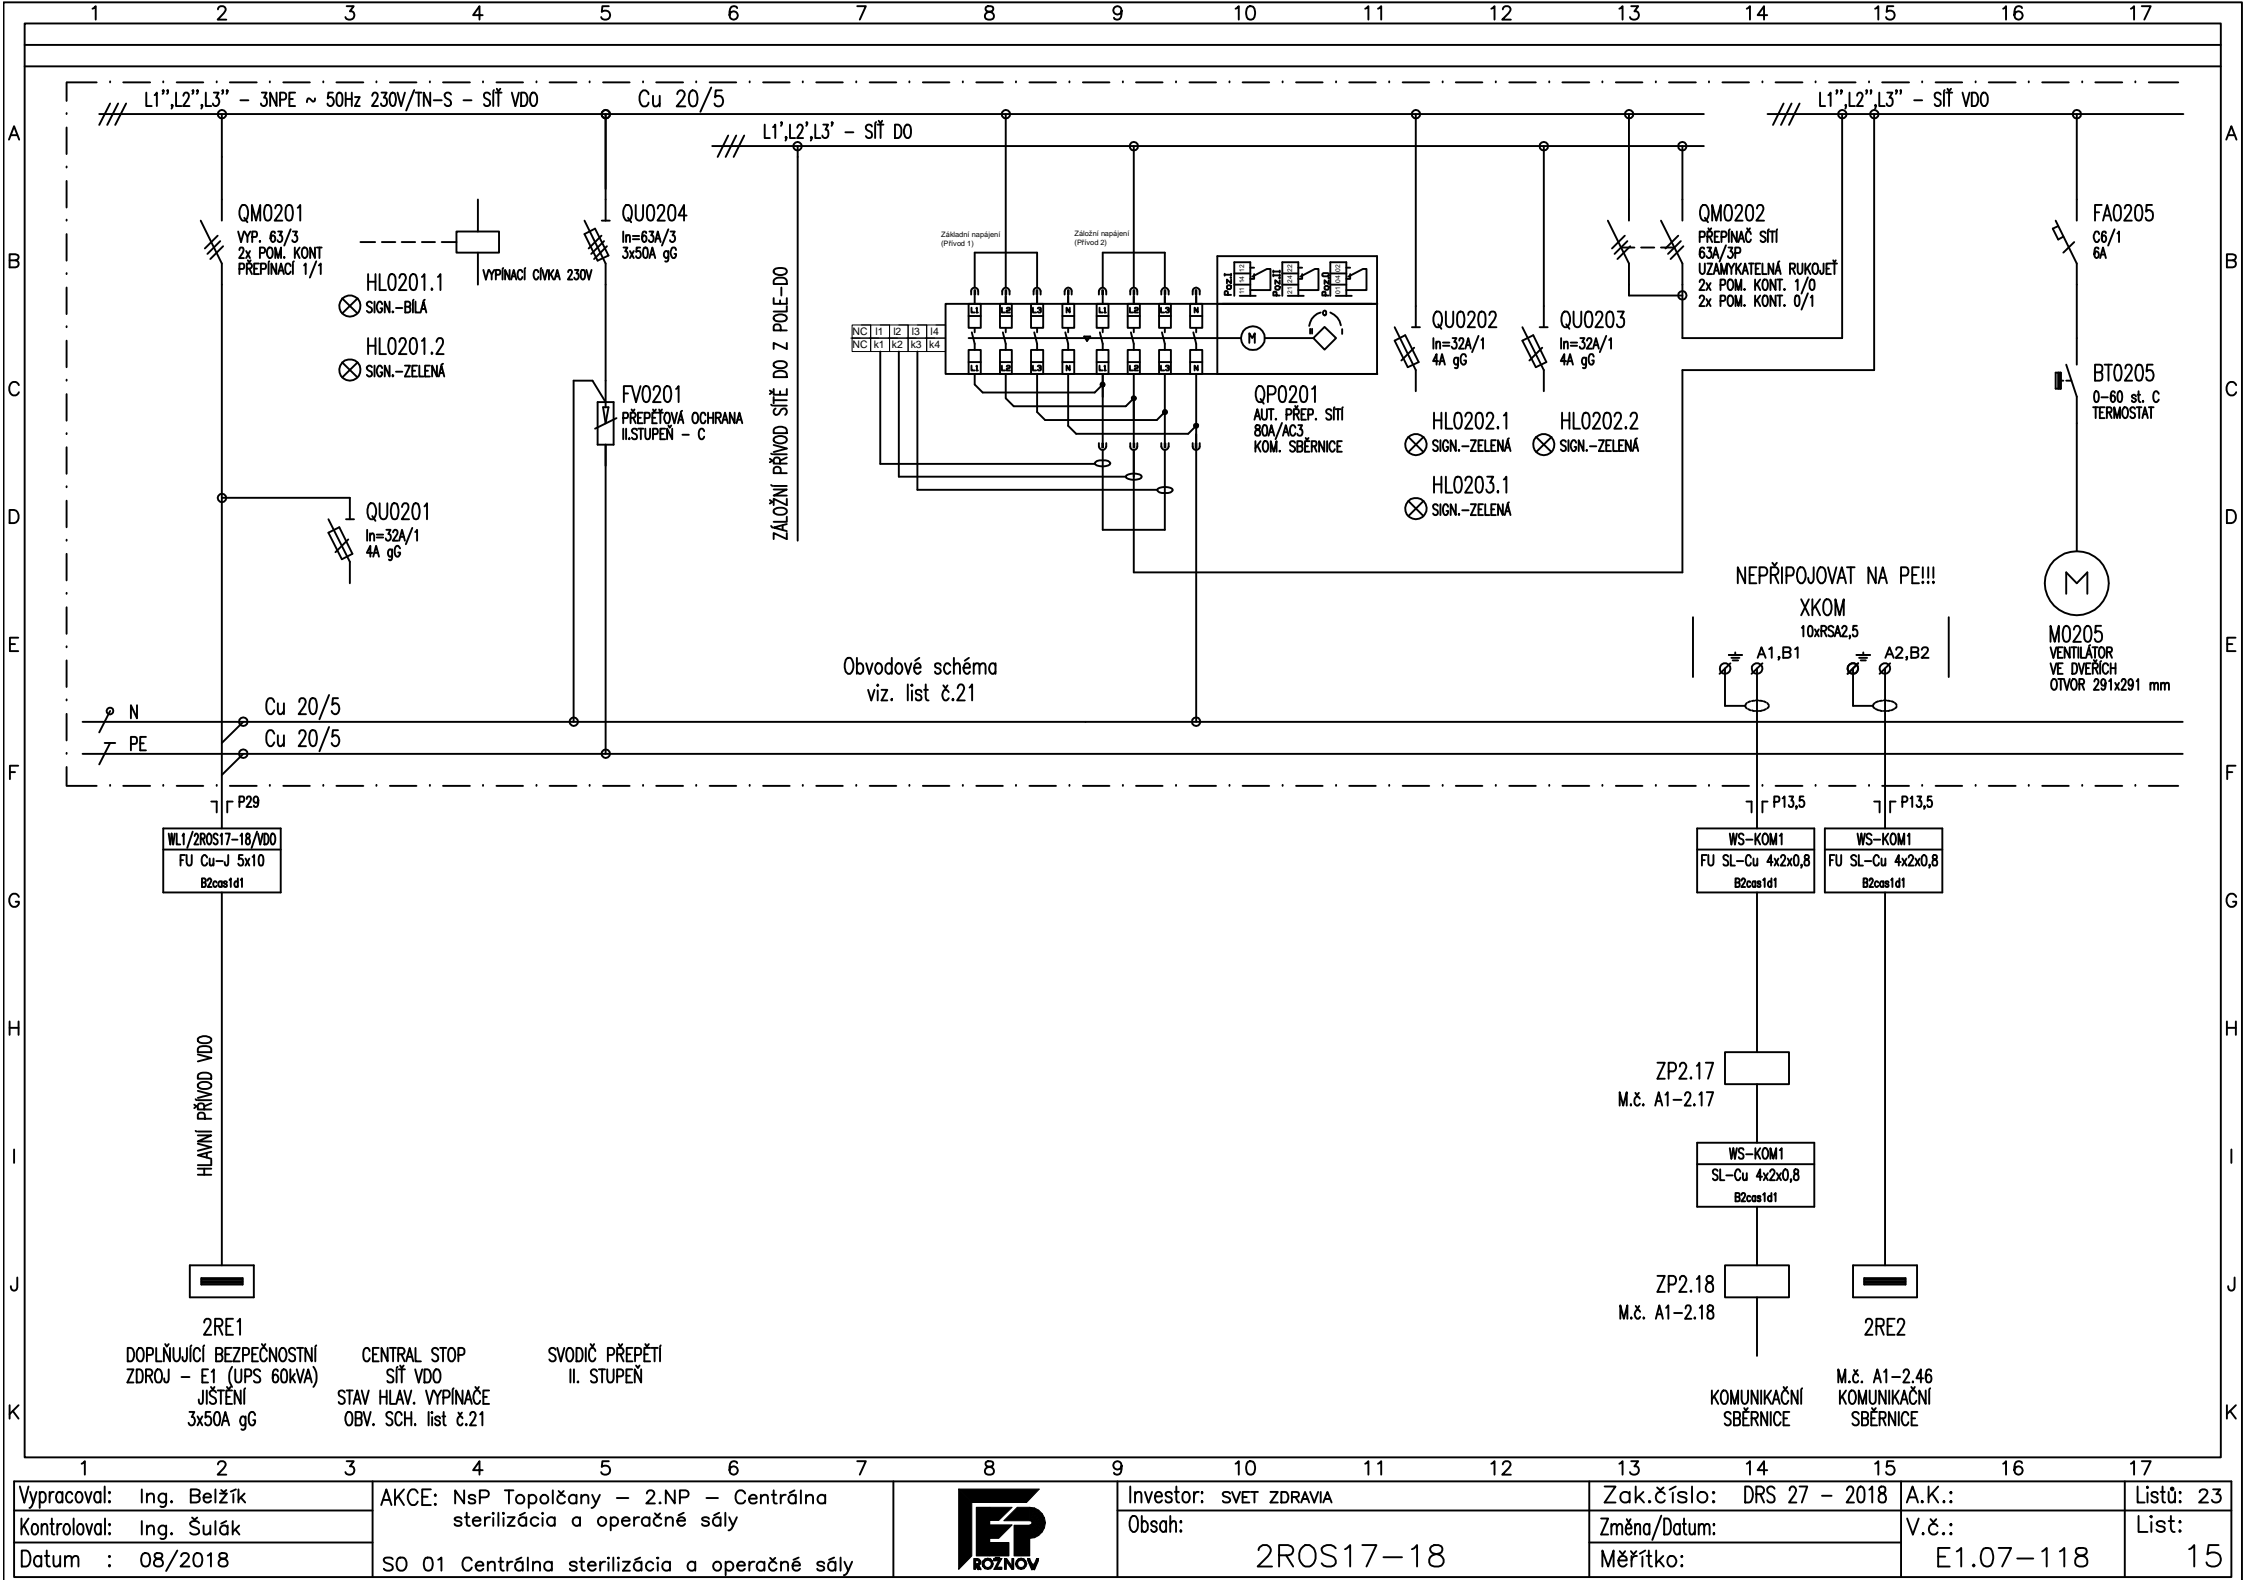


Vypracoval: Ing. Belžík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		Investor: SVET ZDRAVIA	Zak.číslo: DRS 27 – 2018	A.K.:	Listů: 23
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 08/2018			2ROS17–18	Měřtko:	E1.07–118	15

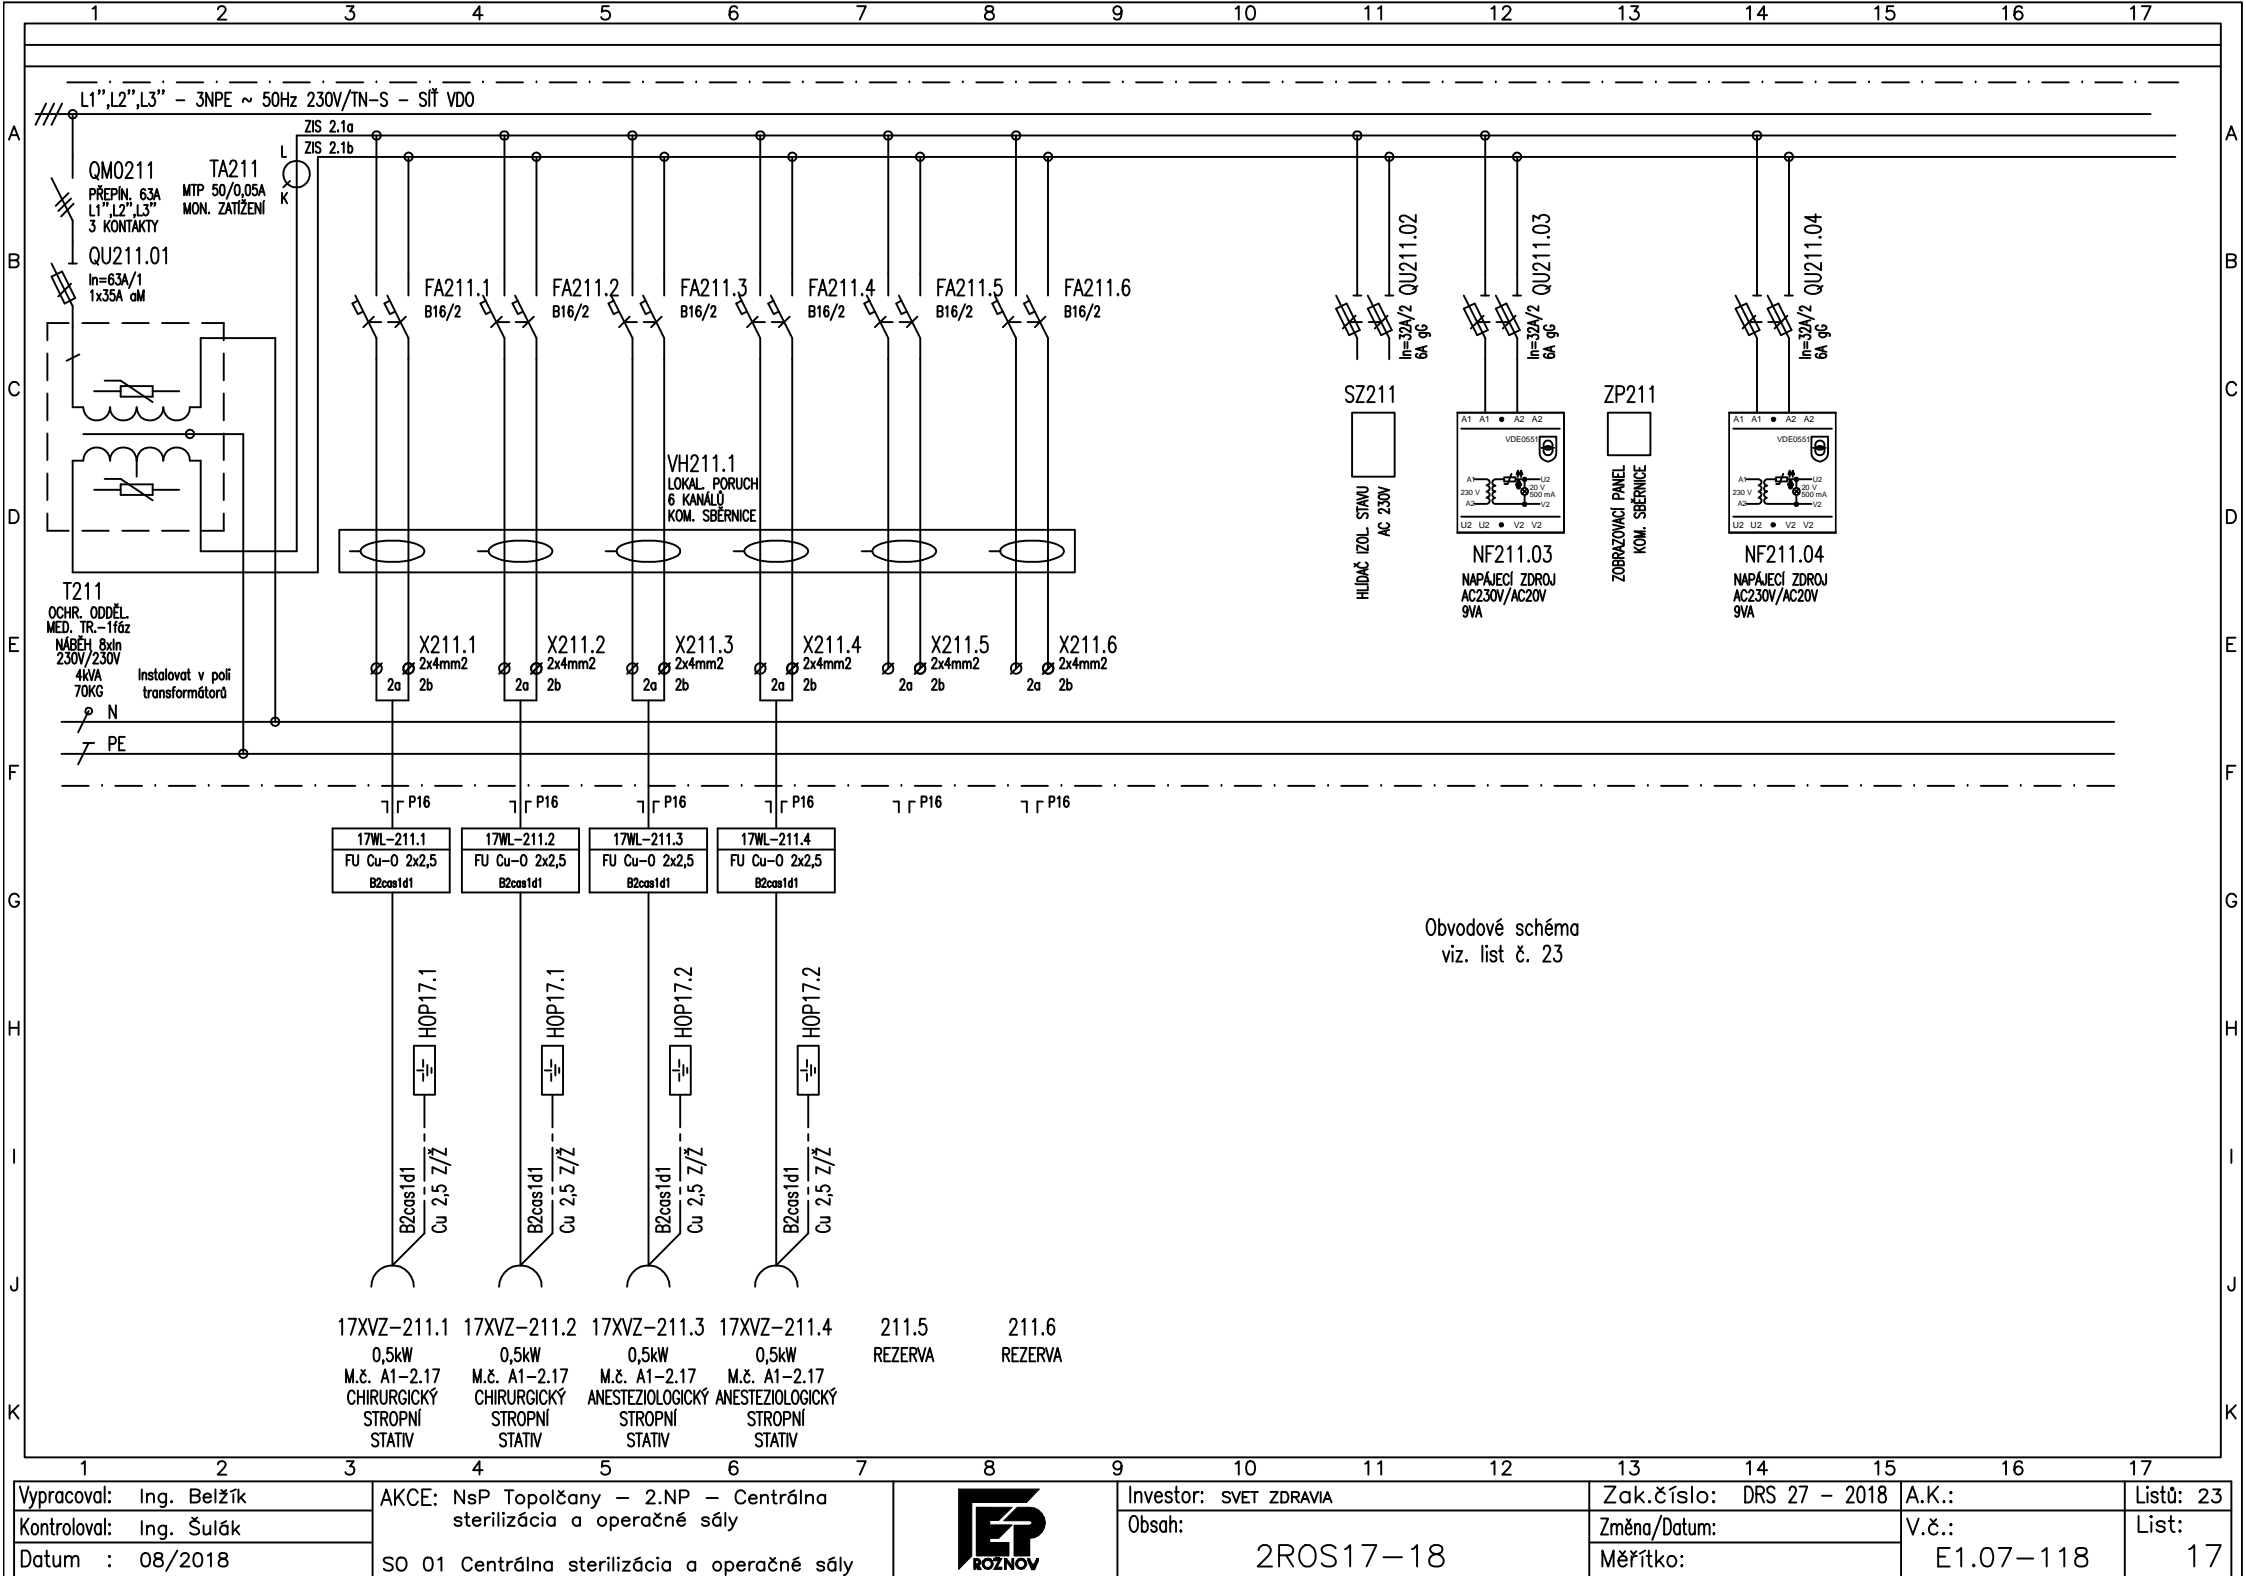


Vypracoval: Ing. Belžík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		Investor: SVET ZDRAVIA	Zak.číslo: DRS 27 – 2018	A.K.:	Listů: 23
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 08/2018			2ROS17–18	Měřtko:	E1.07–118	17

“L1”, “L2”, “L3” – 3NPE ~ 50Hz 230V/IN-S – síť VDO

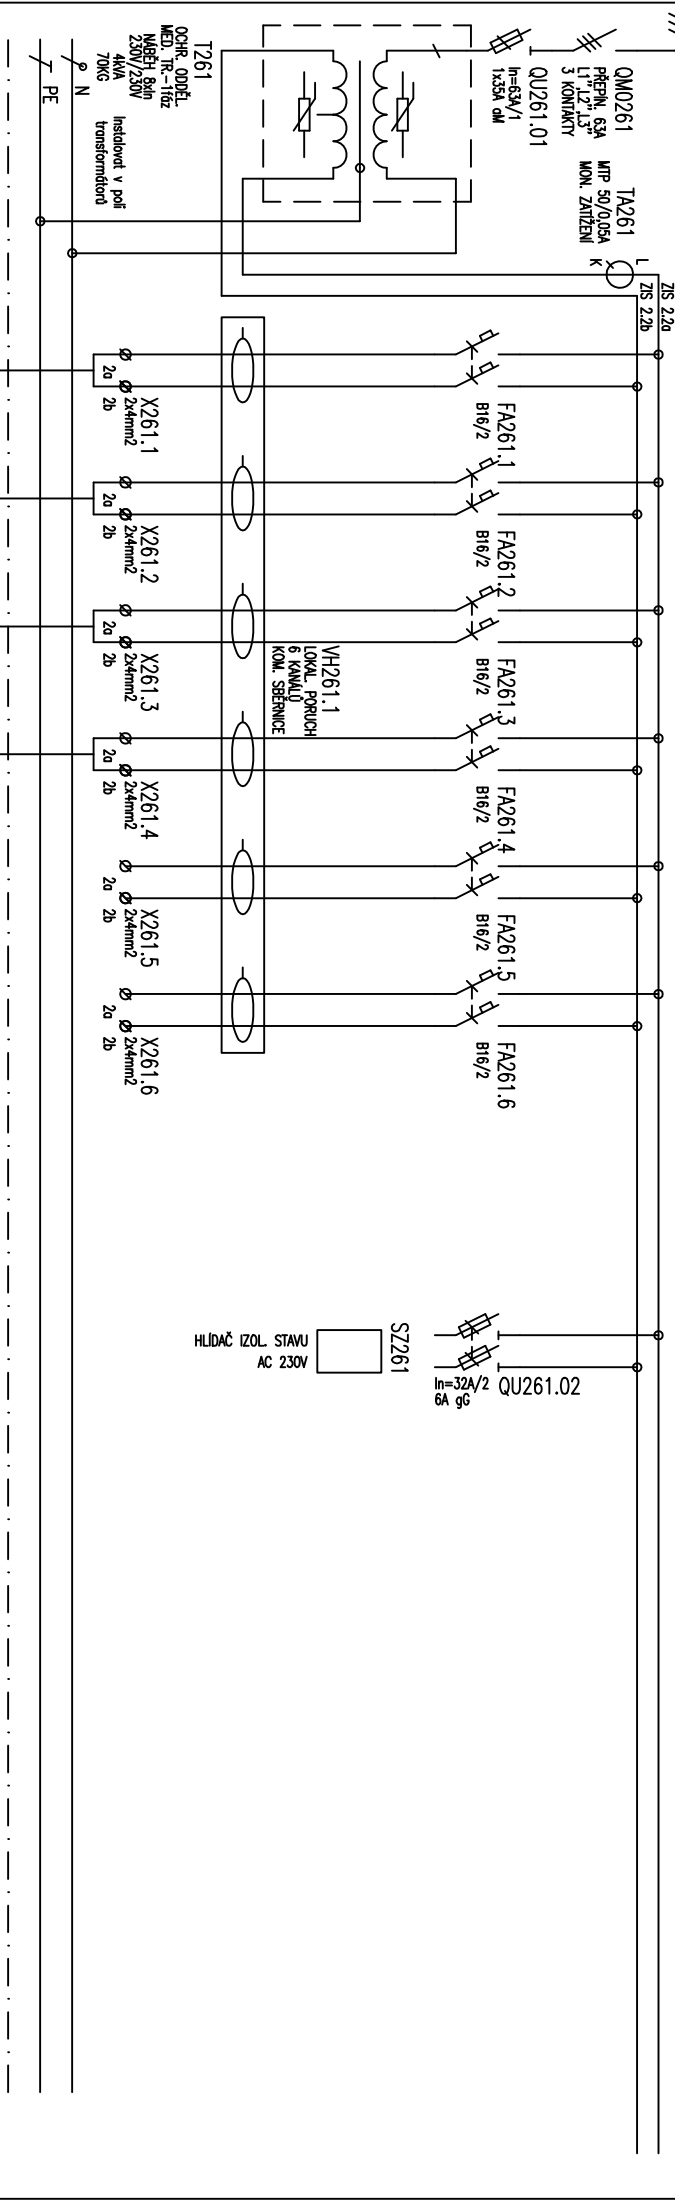


18NM-261.1	18NM-261.2	18NM-261.3	18NM-261.4
FU Cu-O 2x2.5	FU Cu-O 2x2.5	FU Cu-O 2x2.5	FU Cu-O 2x2.5
Recessed	Recessed	Recessed	Recessed

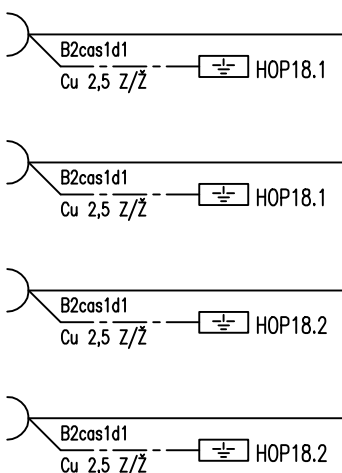


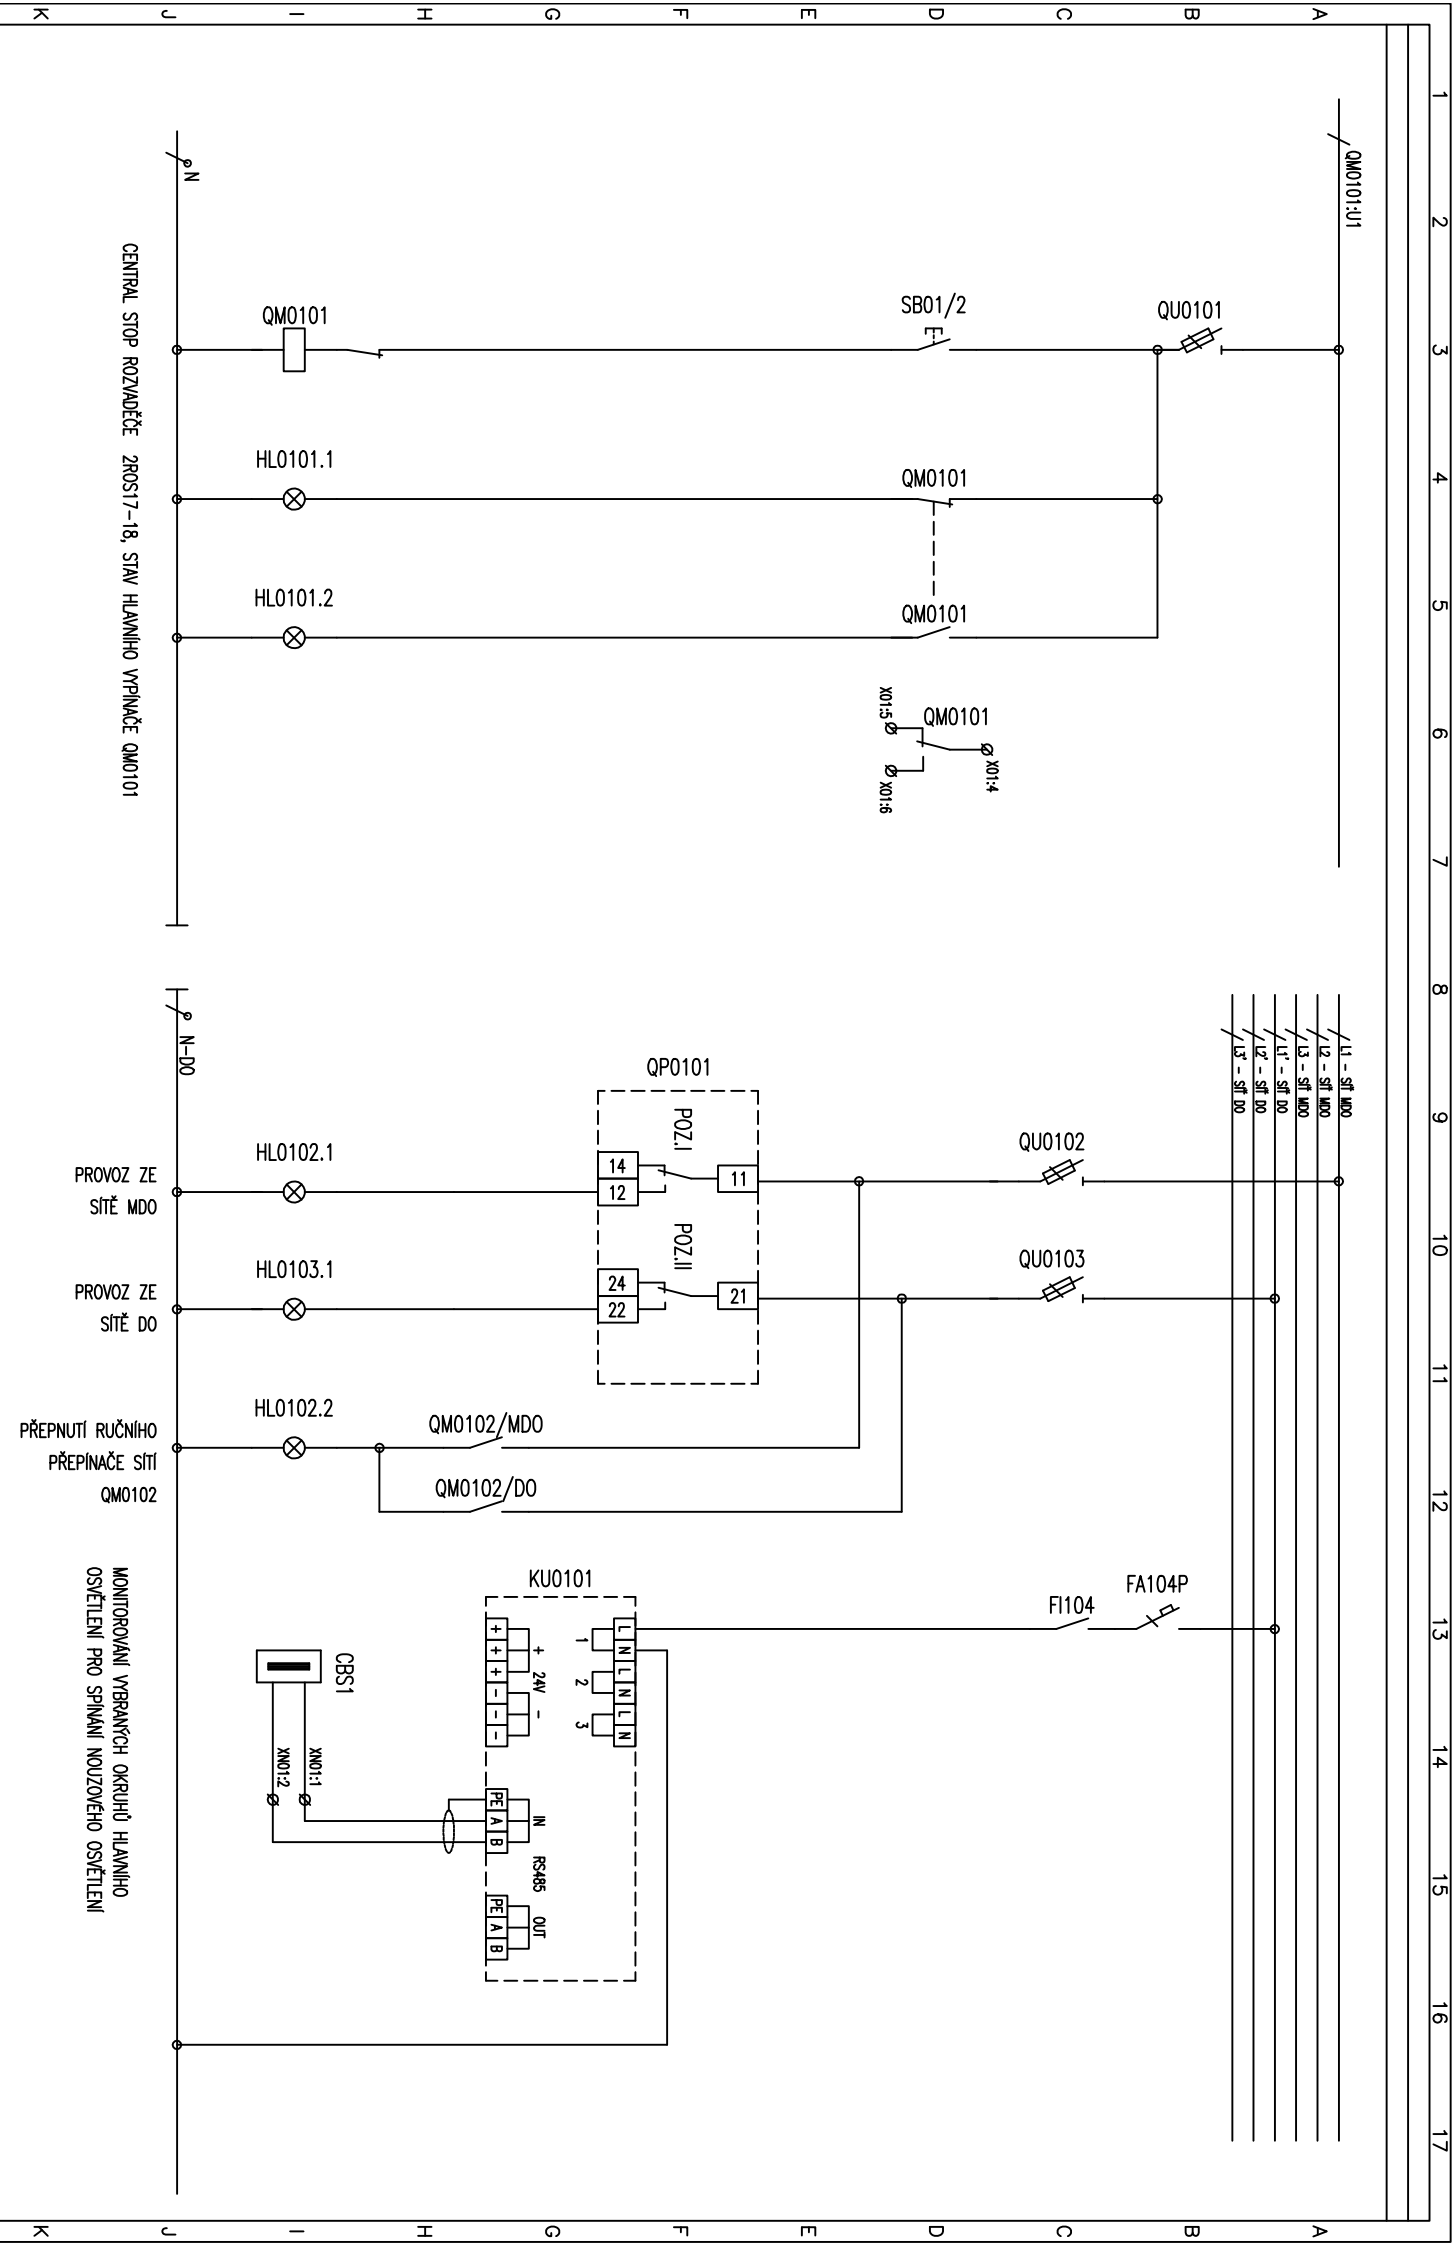
Obvodové schéma
viz. list č. 23

Vypracoval:	Ing. Bejzík	AKCE:	Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor:	SVET ZDRAVA	Zak.číslo:	DRS 27 – 2018	A.K.:		Listu:	23
Kontroloval:	Ing. Šulc			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum :	08/2018	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály		2ROS17-18	Měřtko:		E1.07-118			18

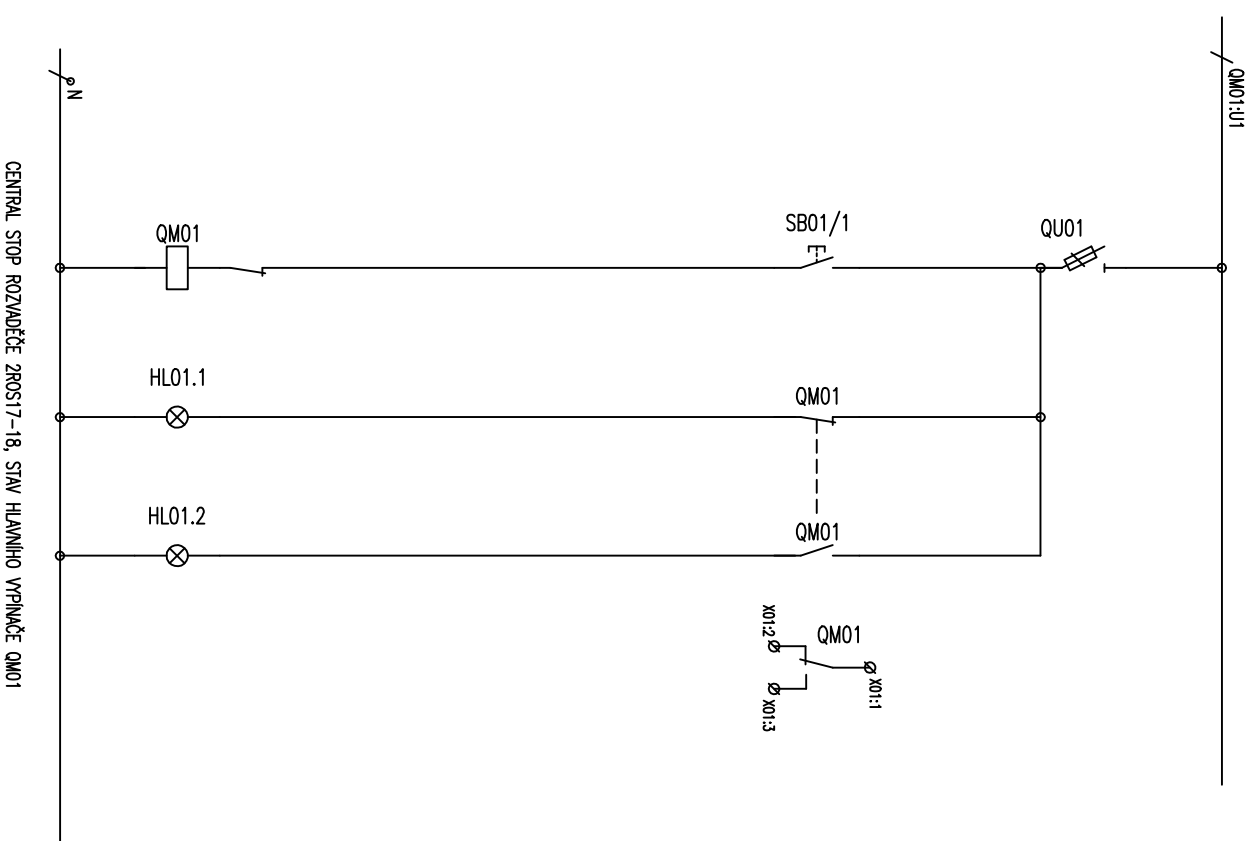


CENTRAL STOP ROZVADĚČE ZROS17-18, STAV HLAVNÍHO VYPÍNAČE QM01

Vypíracovci:	Ing. Beizřik	AKCE: NsP Topolřany – 2.NP – Centřdřna sterilizřdřa a operařnř sdř		Investor: SVET ZDRAVA	Zak.řřslo: DRS 27 – 2018	A.K.:	Listř: 23
Kontrolovci:	Ing. řulřk			Obsah:			
Datum :	08/2018			2ROS17–18			
				Měřřtko:	V.ř.:	E1.07–118	List:
						19	




CENTRAL STOP ROZVADĚČE 2R0S17-18, STAV HLAVNÍHO VYPÍNAČE QM0101

MONITOROVÁNÍ VYBRANÝCH OKRUHŮ HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ PRO SPÍNÁNÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ


Vypracoval:	Ing. Belžík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály		Investor:	SVET ZDRAVIA	Zak.číslo:	DRS 27 – 2018	A.K.:	Listu: 23		
Kontroloval:	Ing. Šulák			Obsah:	2R0S17-18					Znežno/Datum:	V.č.:
Datum :	08/2018			SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály	Měřítko:					E1.07-118	List:

/11" - síť 000
/12" - síť 000
/13" - síť 000
/14" - síť 00

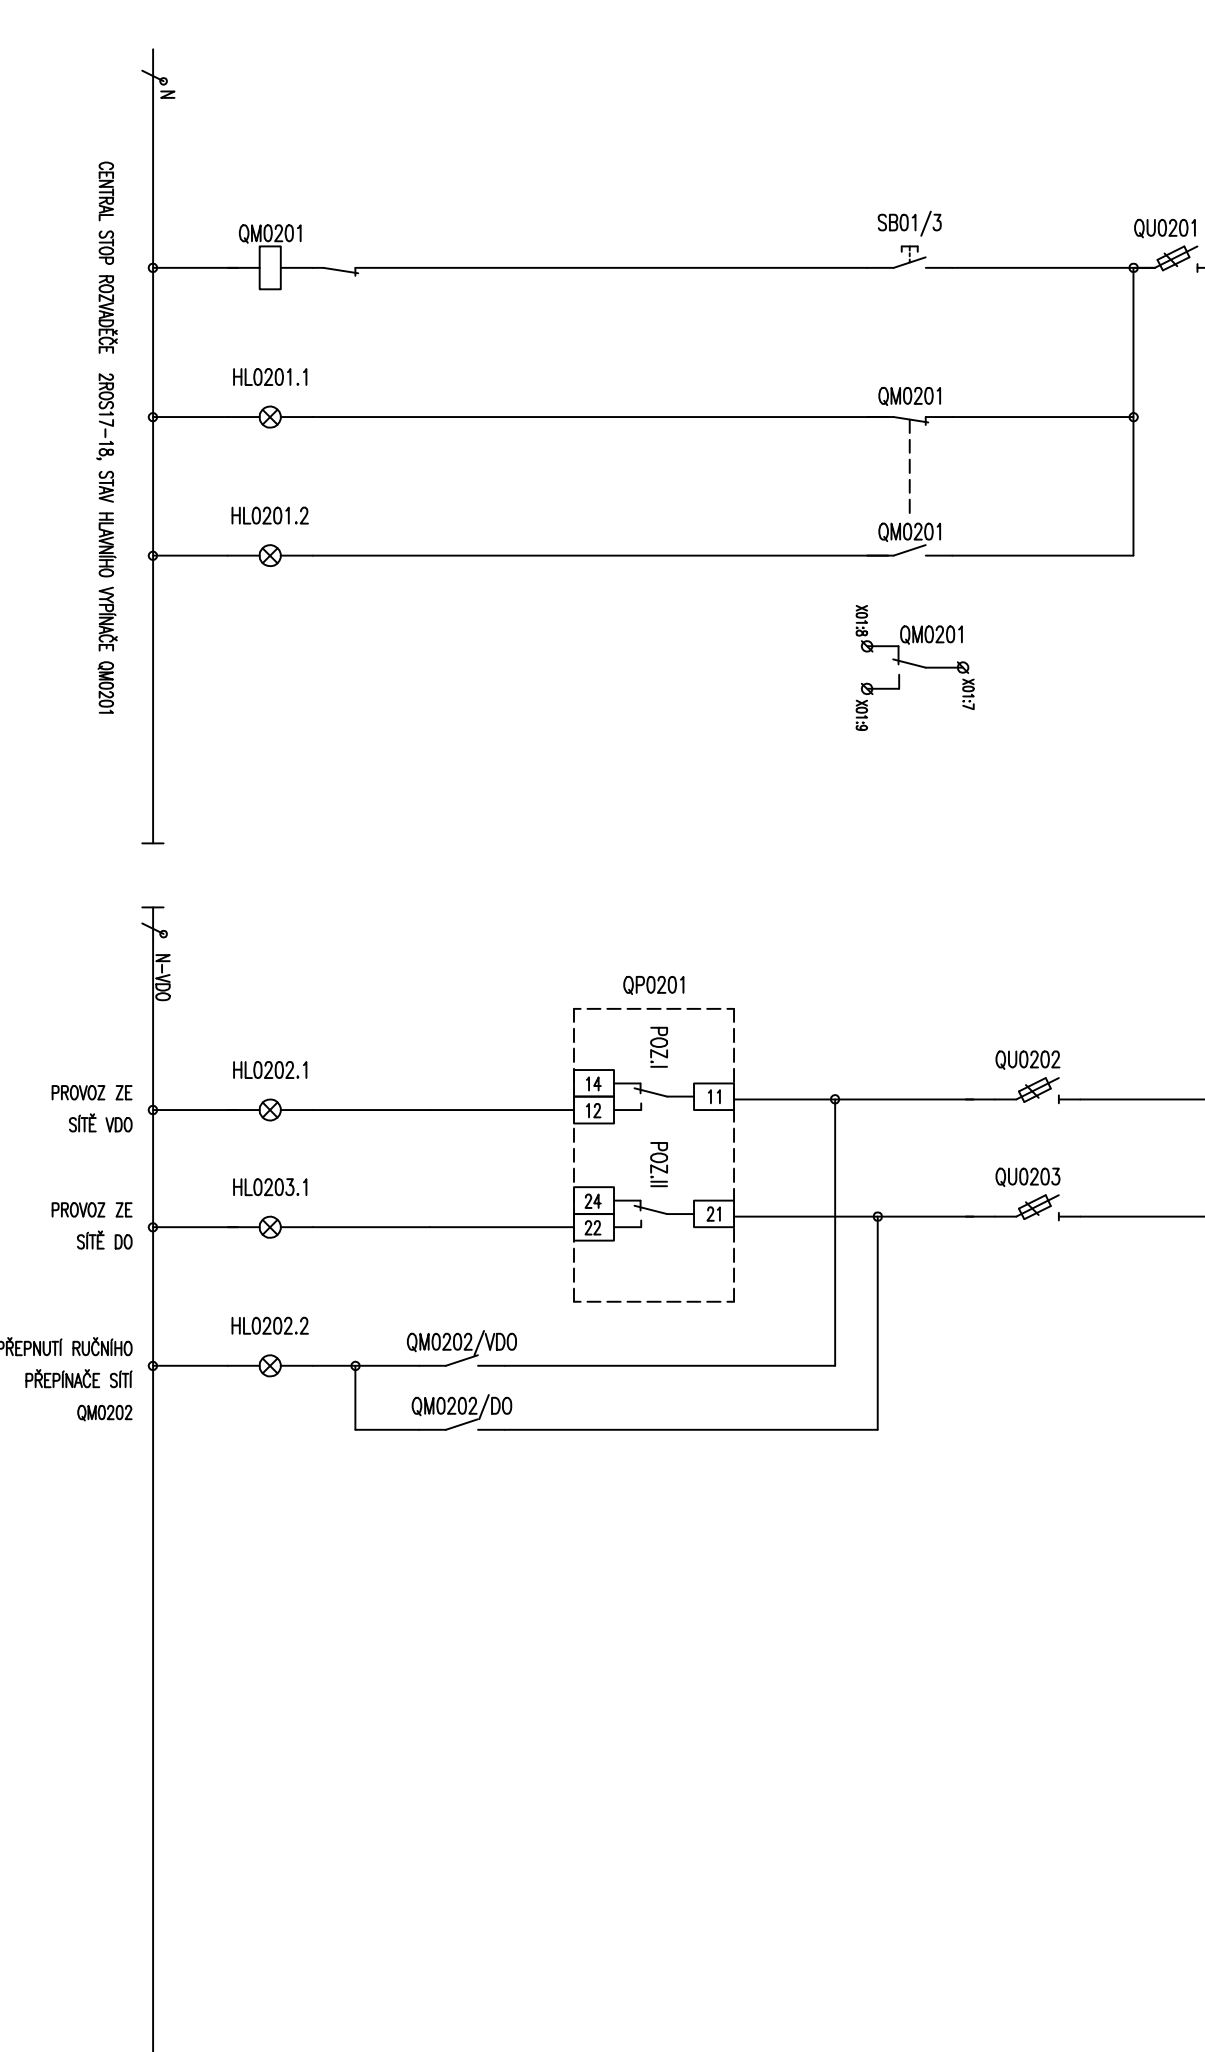


CENTRAL STOP ROZVADĚČE 2ROS17-18, STAV HLAVNÍHO VYPÍNAČE QMO201

Vypracoval:	Ing. Bejzík	AKCE:	Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor:	SVET ZDRAVIA	Zak.číslo:	DRS 27 – 2018	A.K.:		Lištu:	23
Kontroloval:	Ing. Šulick			Obsah:	2ROS17-18	Změna/Datum:		V.č.:		List:	21
Datum :	08/2018					Měřtko:			E1.07-118		

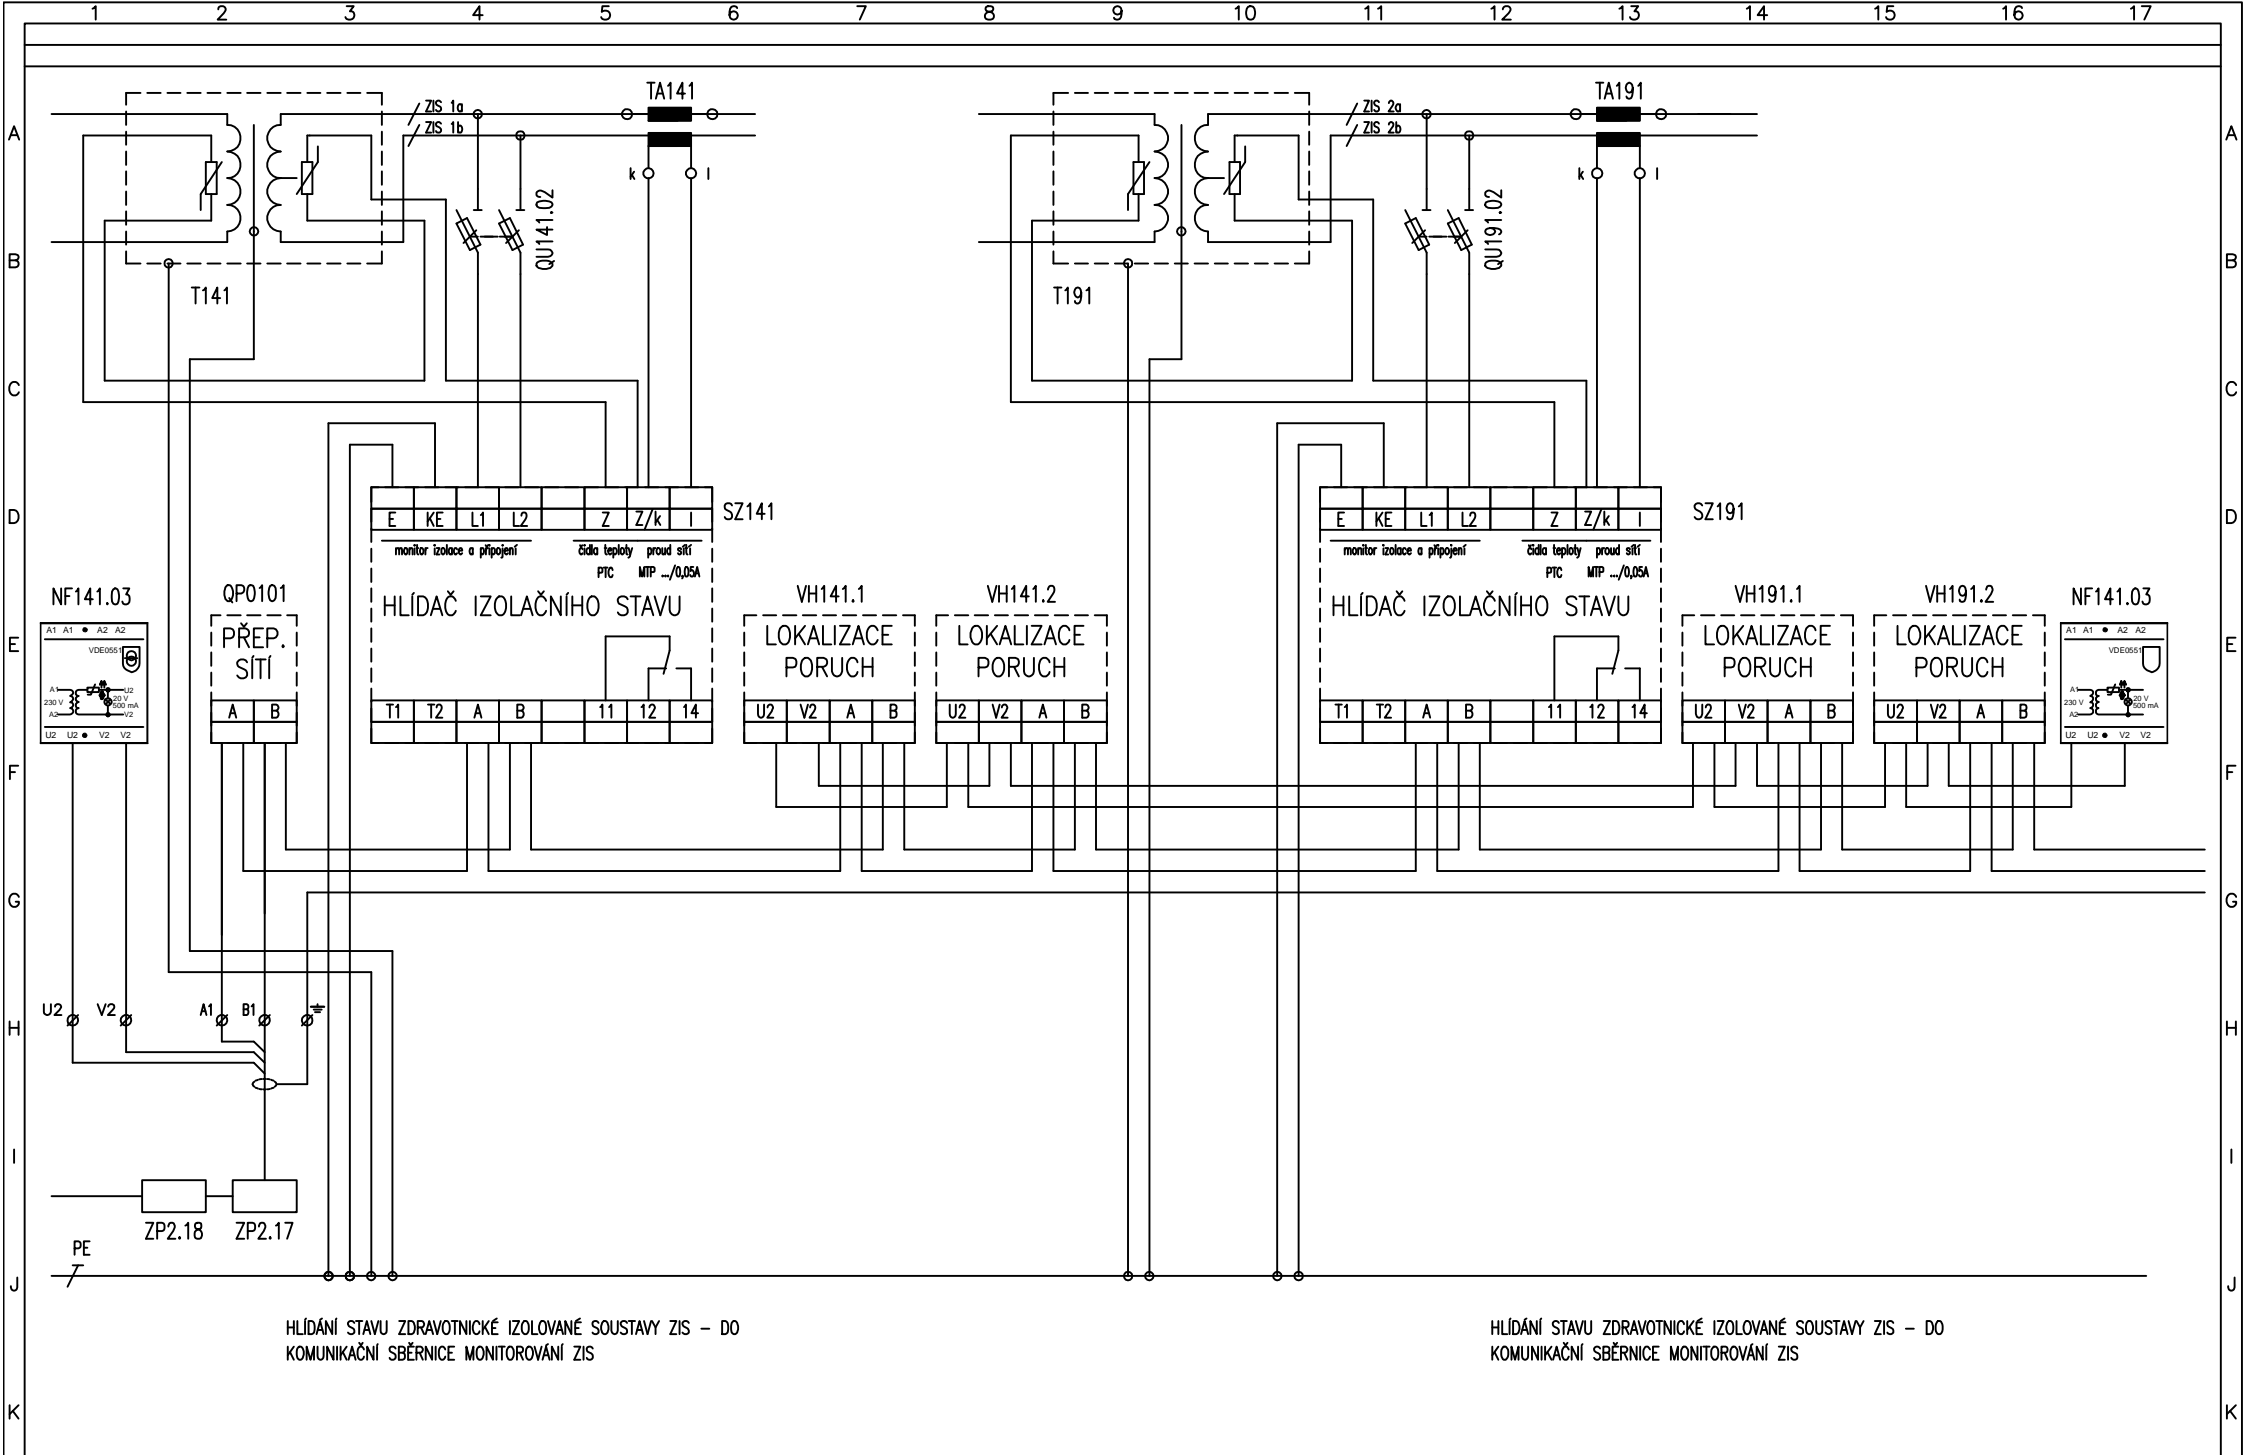

HLÍDÁNÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY ZIS - DO
KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE MONITOROVÁNÍ ZIS

HLÍDÁNÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY ZIS - DO
KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE MONITOROVÁNÍ ZIS

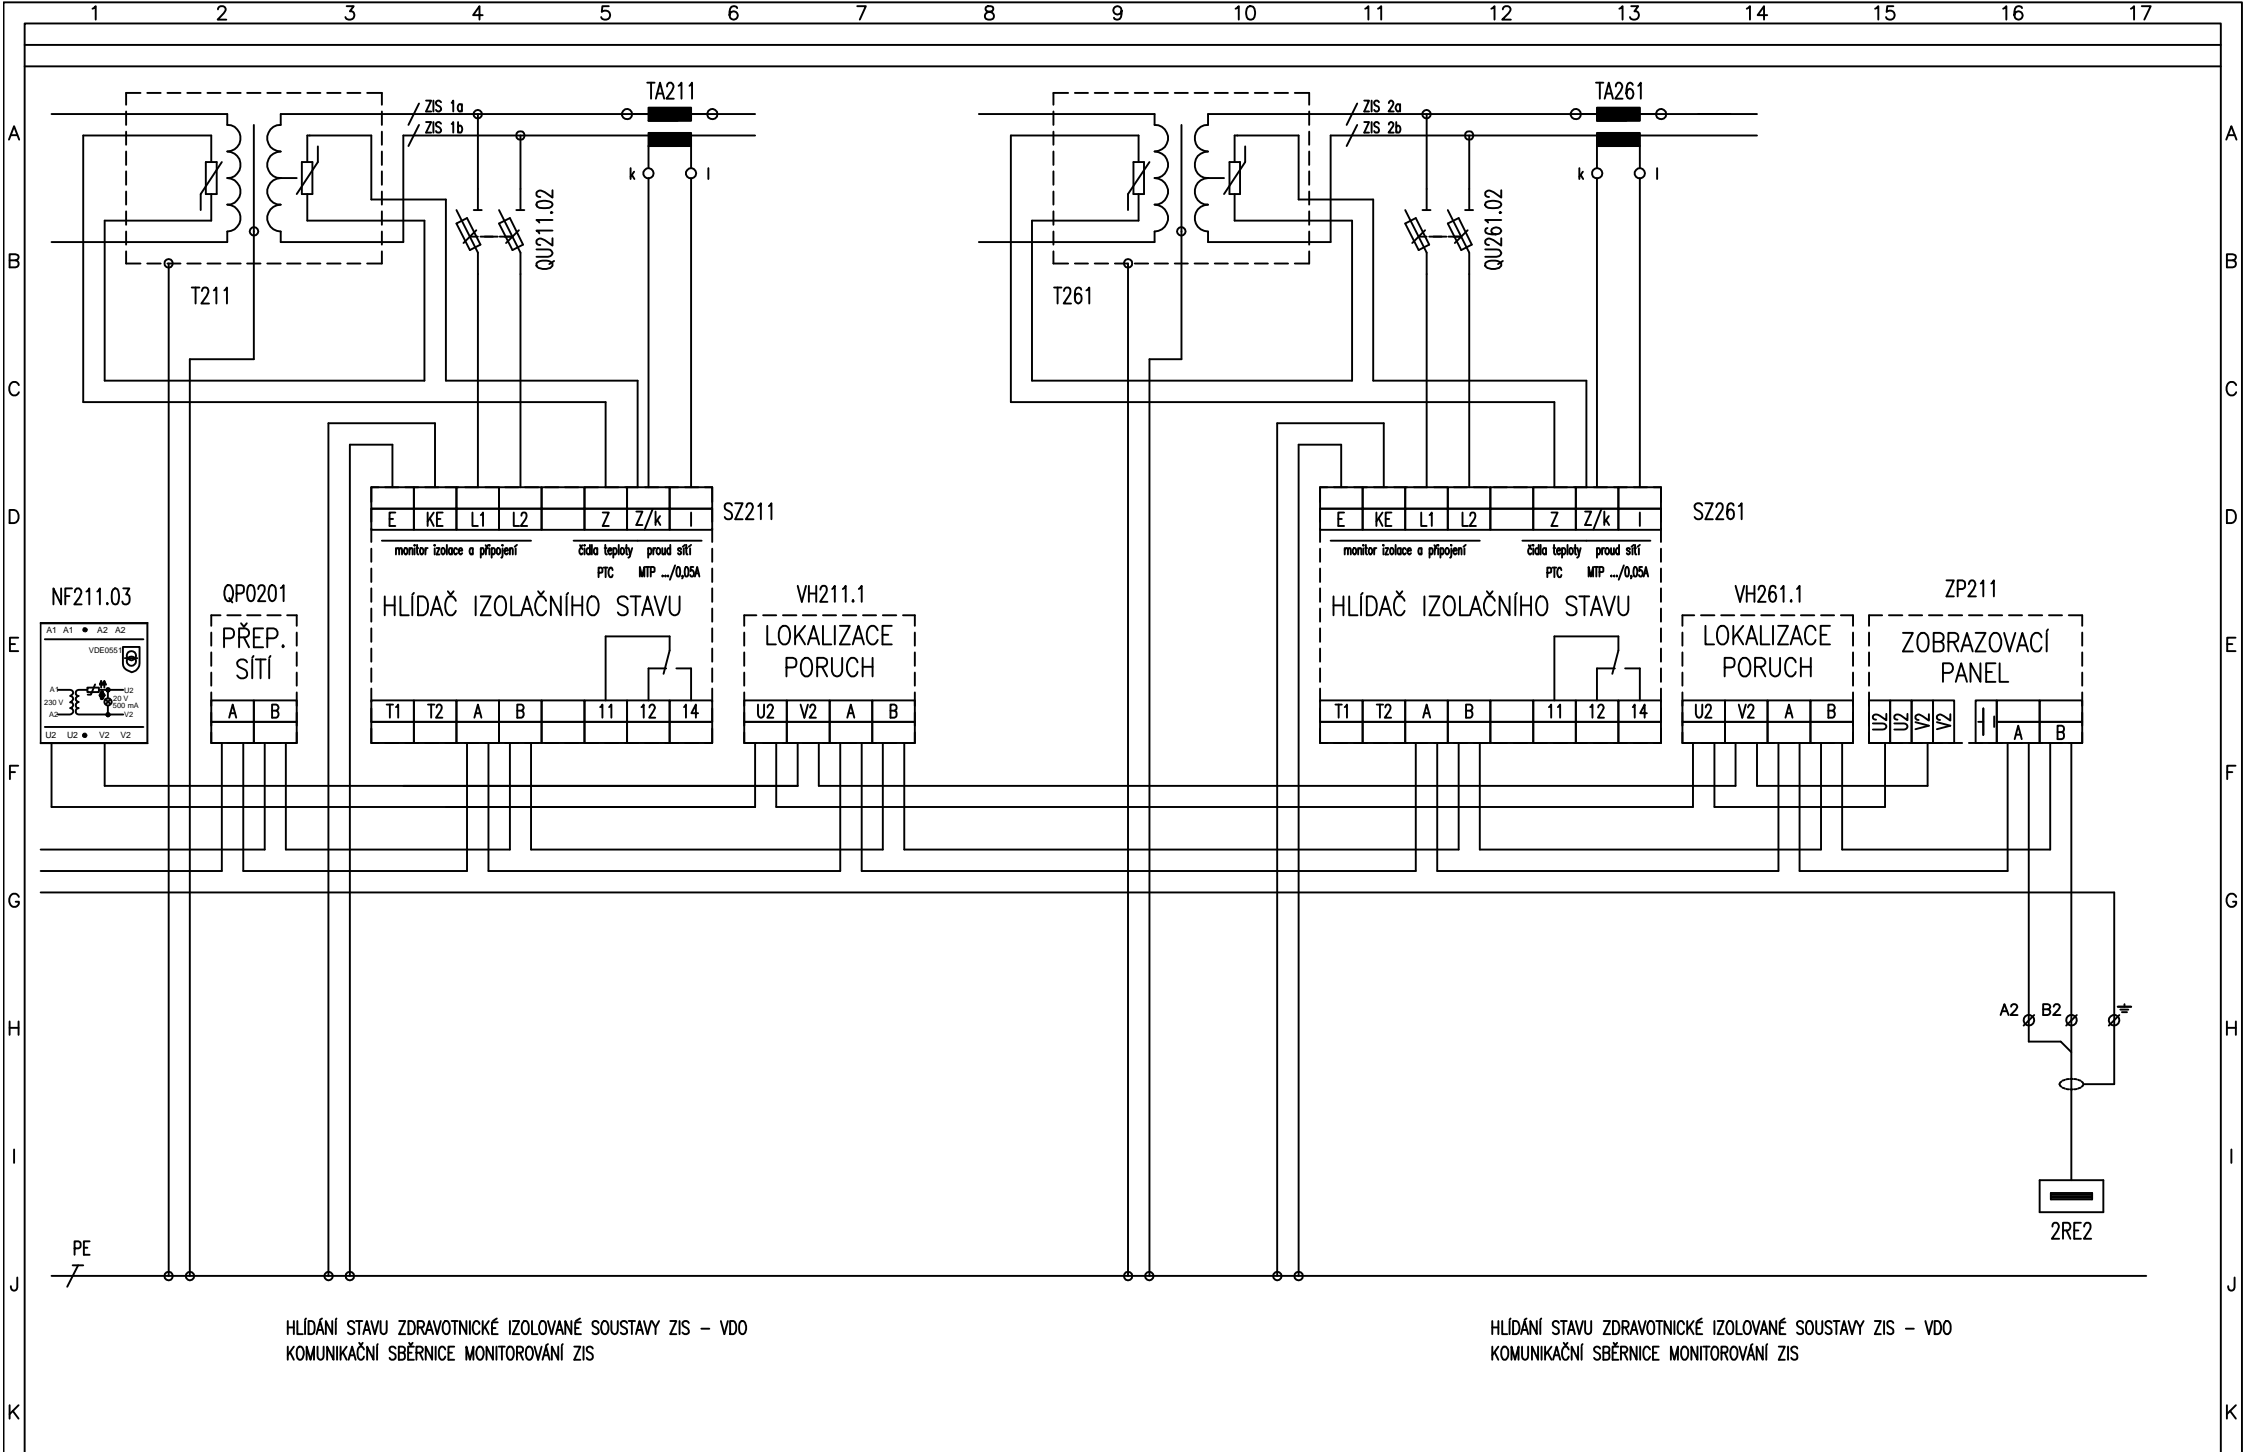

HLÍDÁNÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY ZIS – VDO
KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE MONITOROVÁNÍ ZIS

HLÍDÁNÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY ZIS – VDO
KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE MONITOROVÁNÍ ZIS