


±0,000=166,800 m.n.m.

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavný inžinier projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedúci projektant zákazky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  SVET ZDRAVIA	
Profesia: EL	Spracovateľ oddielu:  EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz			Autorizácia / revízia:	
Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. BOHUSLAV ŠULÁK	ING. ONDŘEJ JURČA	ING. RADEK ULRICH			
Akcia: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály		Zákazkové číslo:	DRS 27 - 2018	Paré:	
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY SO 01		Dátum:	08 - 2018		
		Formát:	9 A4		
Obsah: ROZVÁDZAČ 3R-EVAK		Stupeň:	REALIZÁCIA STAVBY	Číslo výkresu: E1.07-133	
		Mierka:	-		

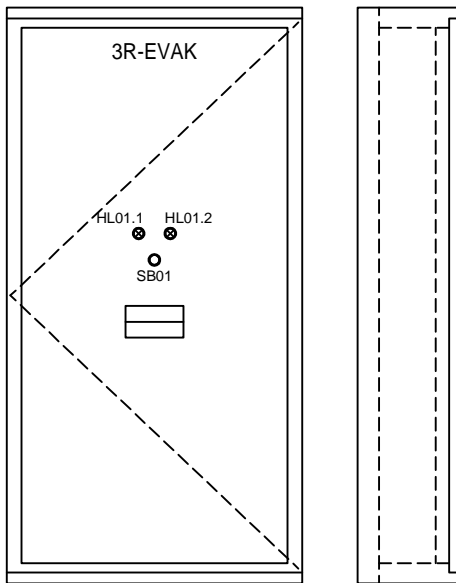

ROZVADĚČ 3R-EVAK

DRUH ROZVÁDĚČE	: PROTIPOŽÁRNÍ ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ - EW90, P90, EI 90, DP1-S
ROZMĚRY VNĚJŠÍ	: 795 x 2128 x 519 (ŠxVxH)
ROZMĚRY VNITŘNÍ	: 500 x 1800 x 366 (ŠxVxH)
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 10 kA
KRYTÍ	: IP54, třída ochrany II
PŘÍVOD	: SHORA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: SVĚTLÉ ŠEDÁ (7035)
OBSLUHA	: PRACOVNÍKY POUČENÝMI
INSTALOVANÝ VÝKON	: P _i = 1,9 kW
VZÁJEMNÁ SOUDOBOST	: β = 1,0
SOUDOBÝ PŘÍKON	: P _p = 1,9 kW
JMENOVITÝ PROUD	: I _n = 80 A

NASTAVENÍ NADPROUDOVÝCH OCHRAN

Jistič	I _n	I _R	I _i	-
QF01	80 A	63 A	0,8 kA	-

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S


OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:


ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANY ALEBO KRYTÝ


OCHRANNÉ OPATRENIE PRI PORUCHE PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
NORMÁLNÁ - AUTOMATICKÉ ODPOJENIE OD ZDROJA
DOPLNENÁ - DOPLŇUJÚCE OCHRANNÉ POSPÁJANIE


VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010 :
PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 06/2018


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :
POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

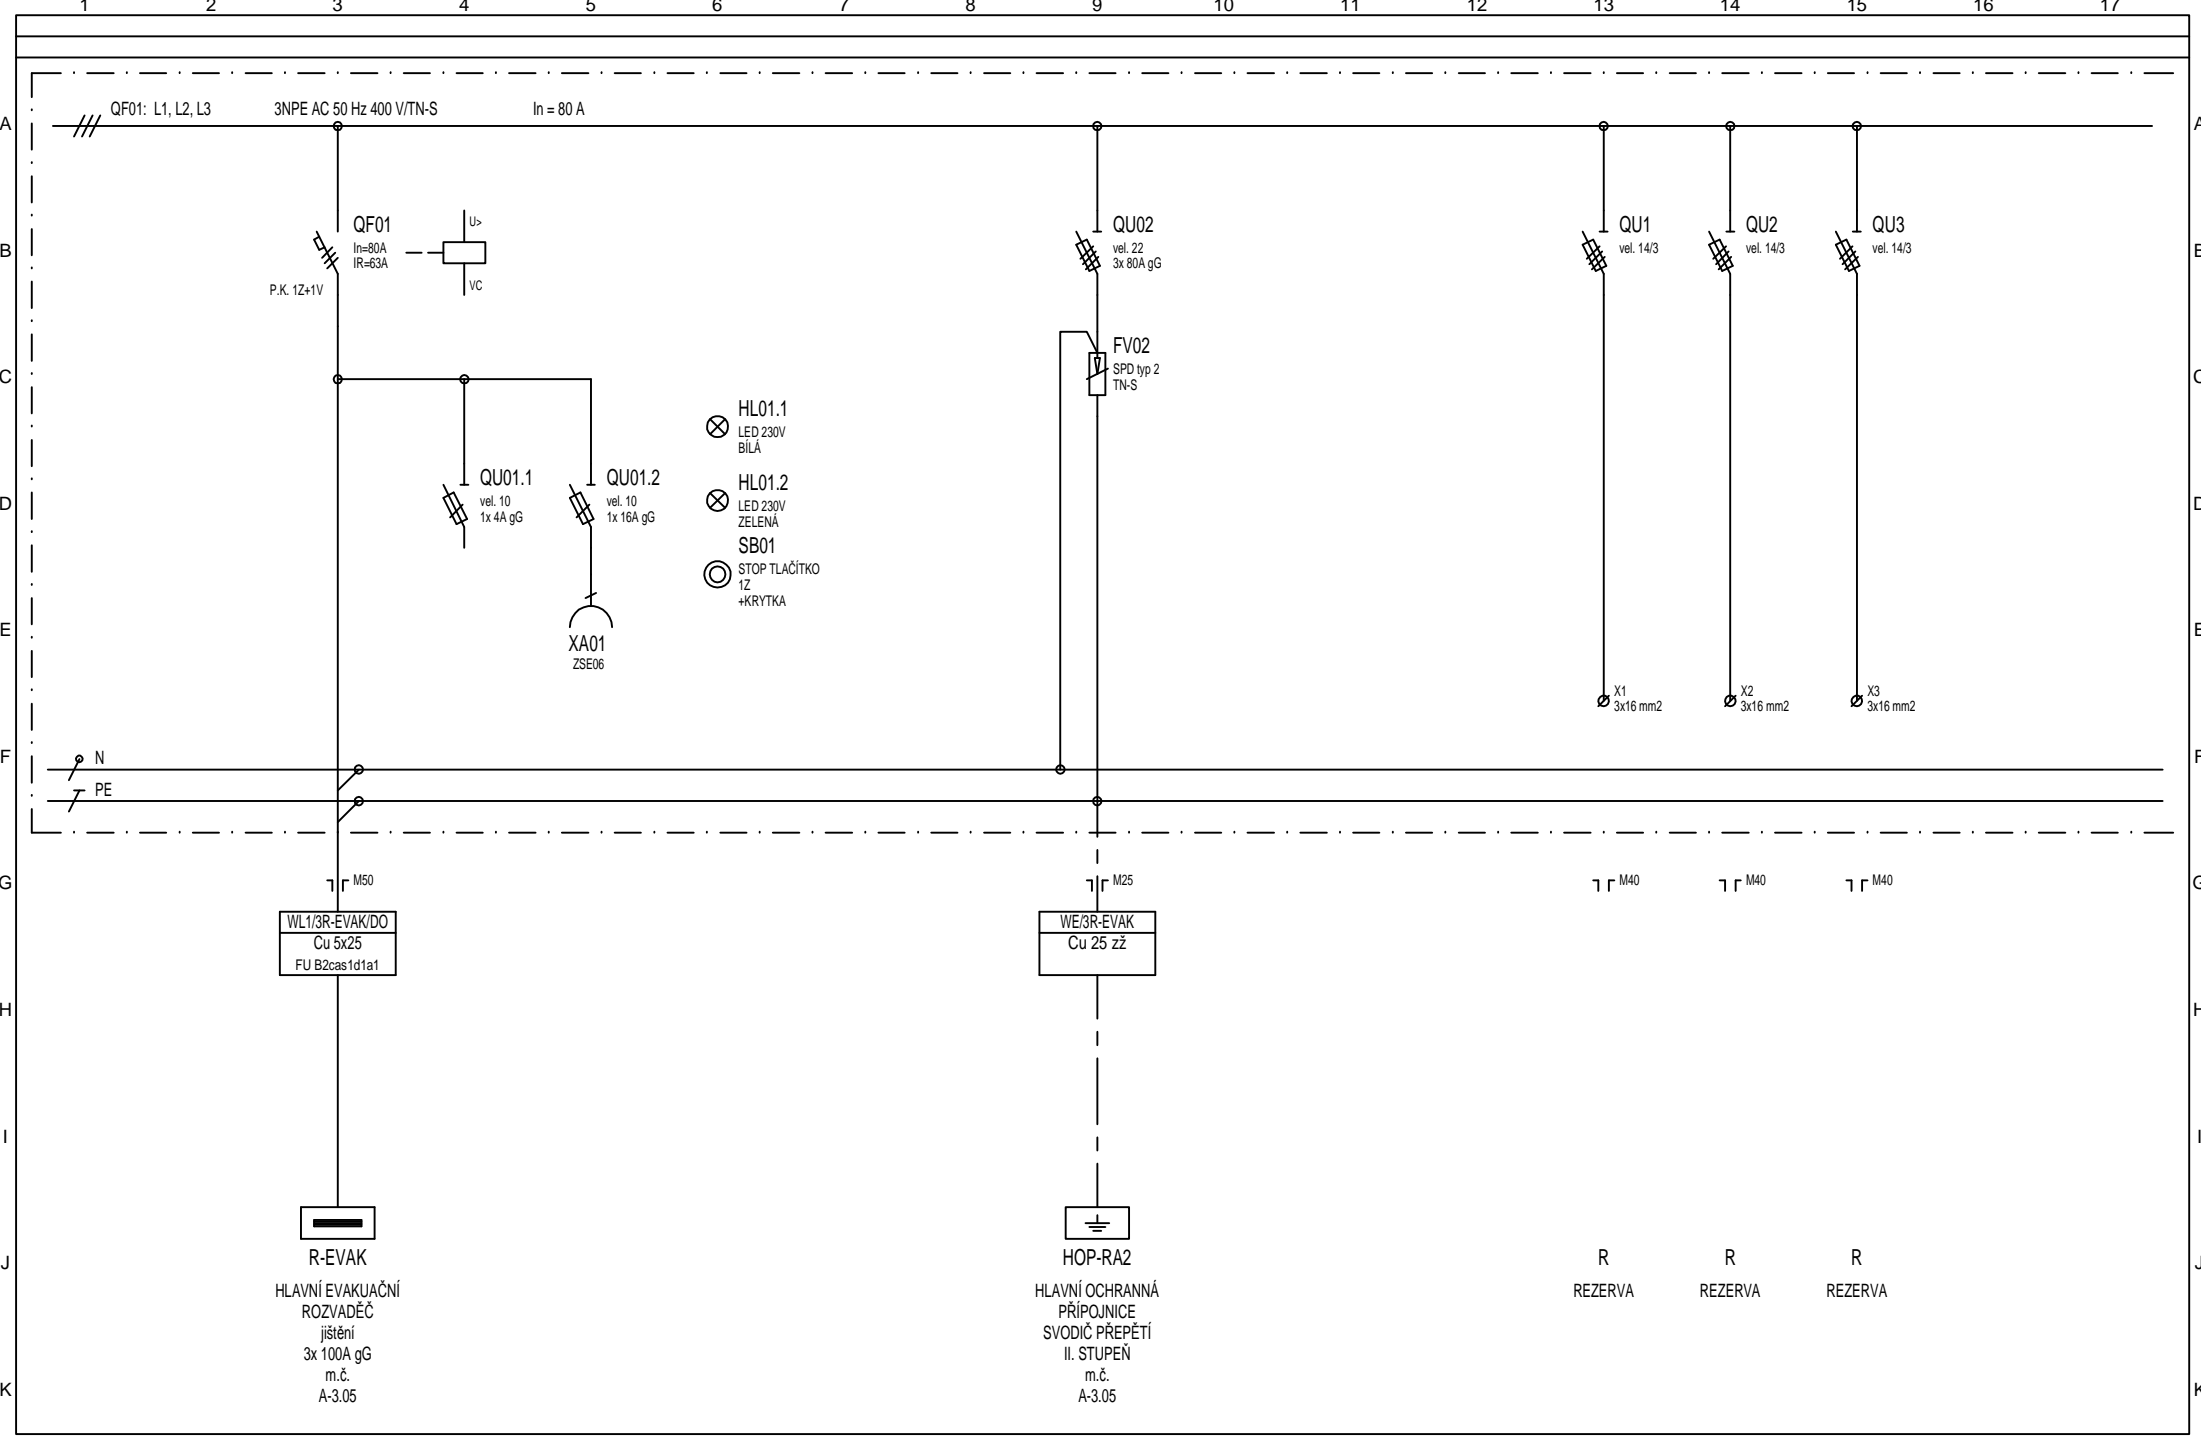


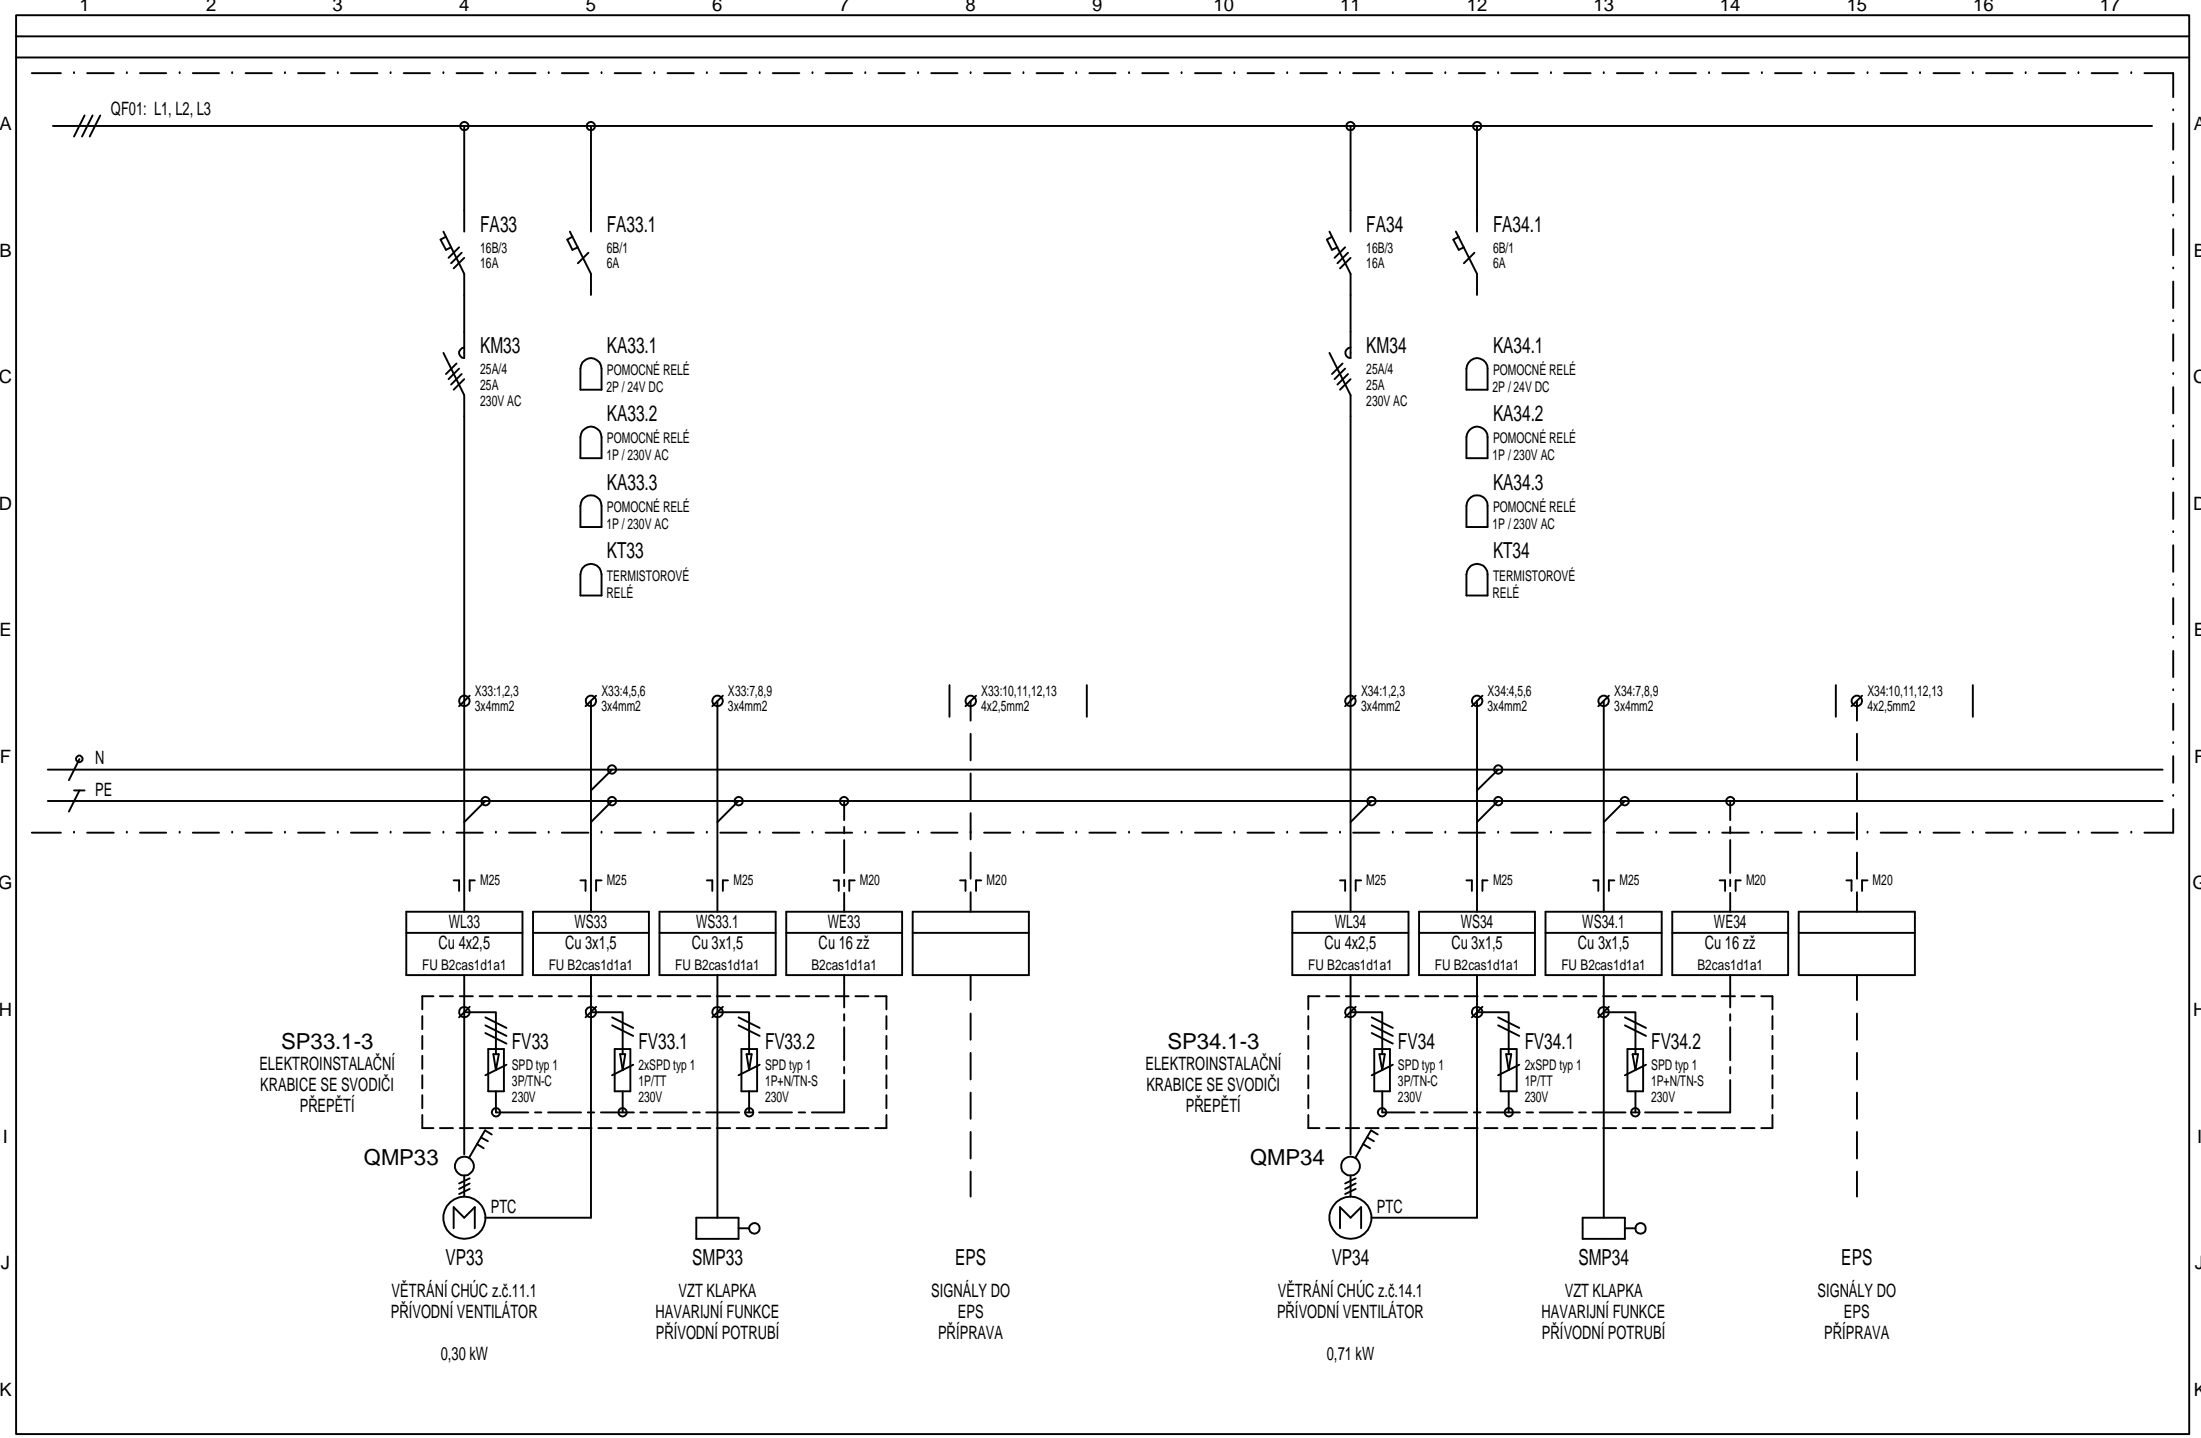
Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostredí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvetlení		Investor:	Svet zdravia Nemocnice Topol'čany, a.s.	Zak.číslo:	DRS 27 - 2018	A.K.:	-	Listů:	9
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Rozvaděč 3R-EVAK	Změna/Datum:	-	V.č.:	E1.07-133	List:	3
Datum :	08/2018			Měřítka:		-					

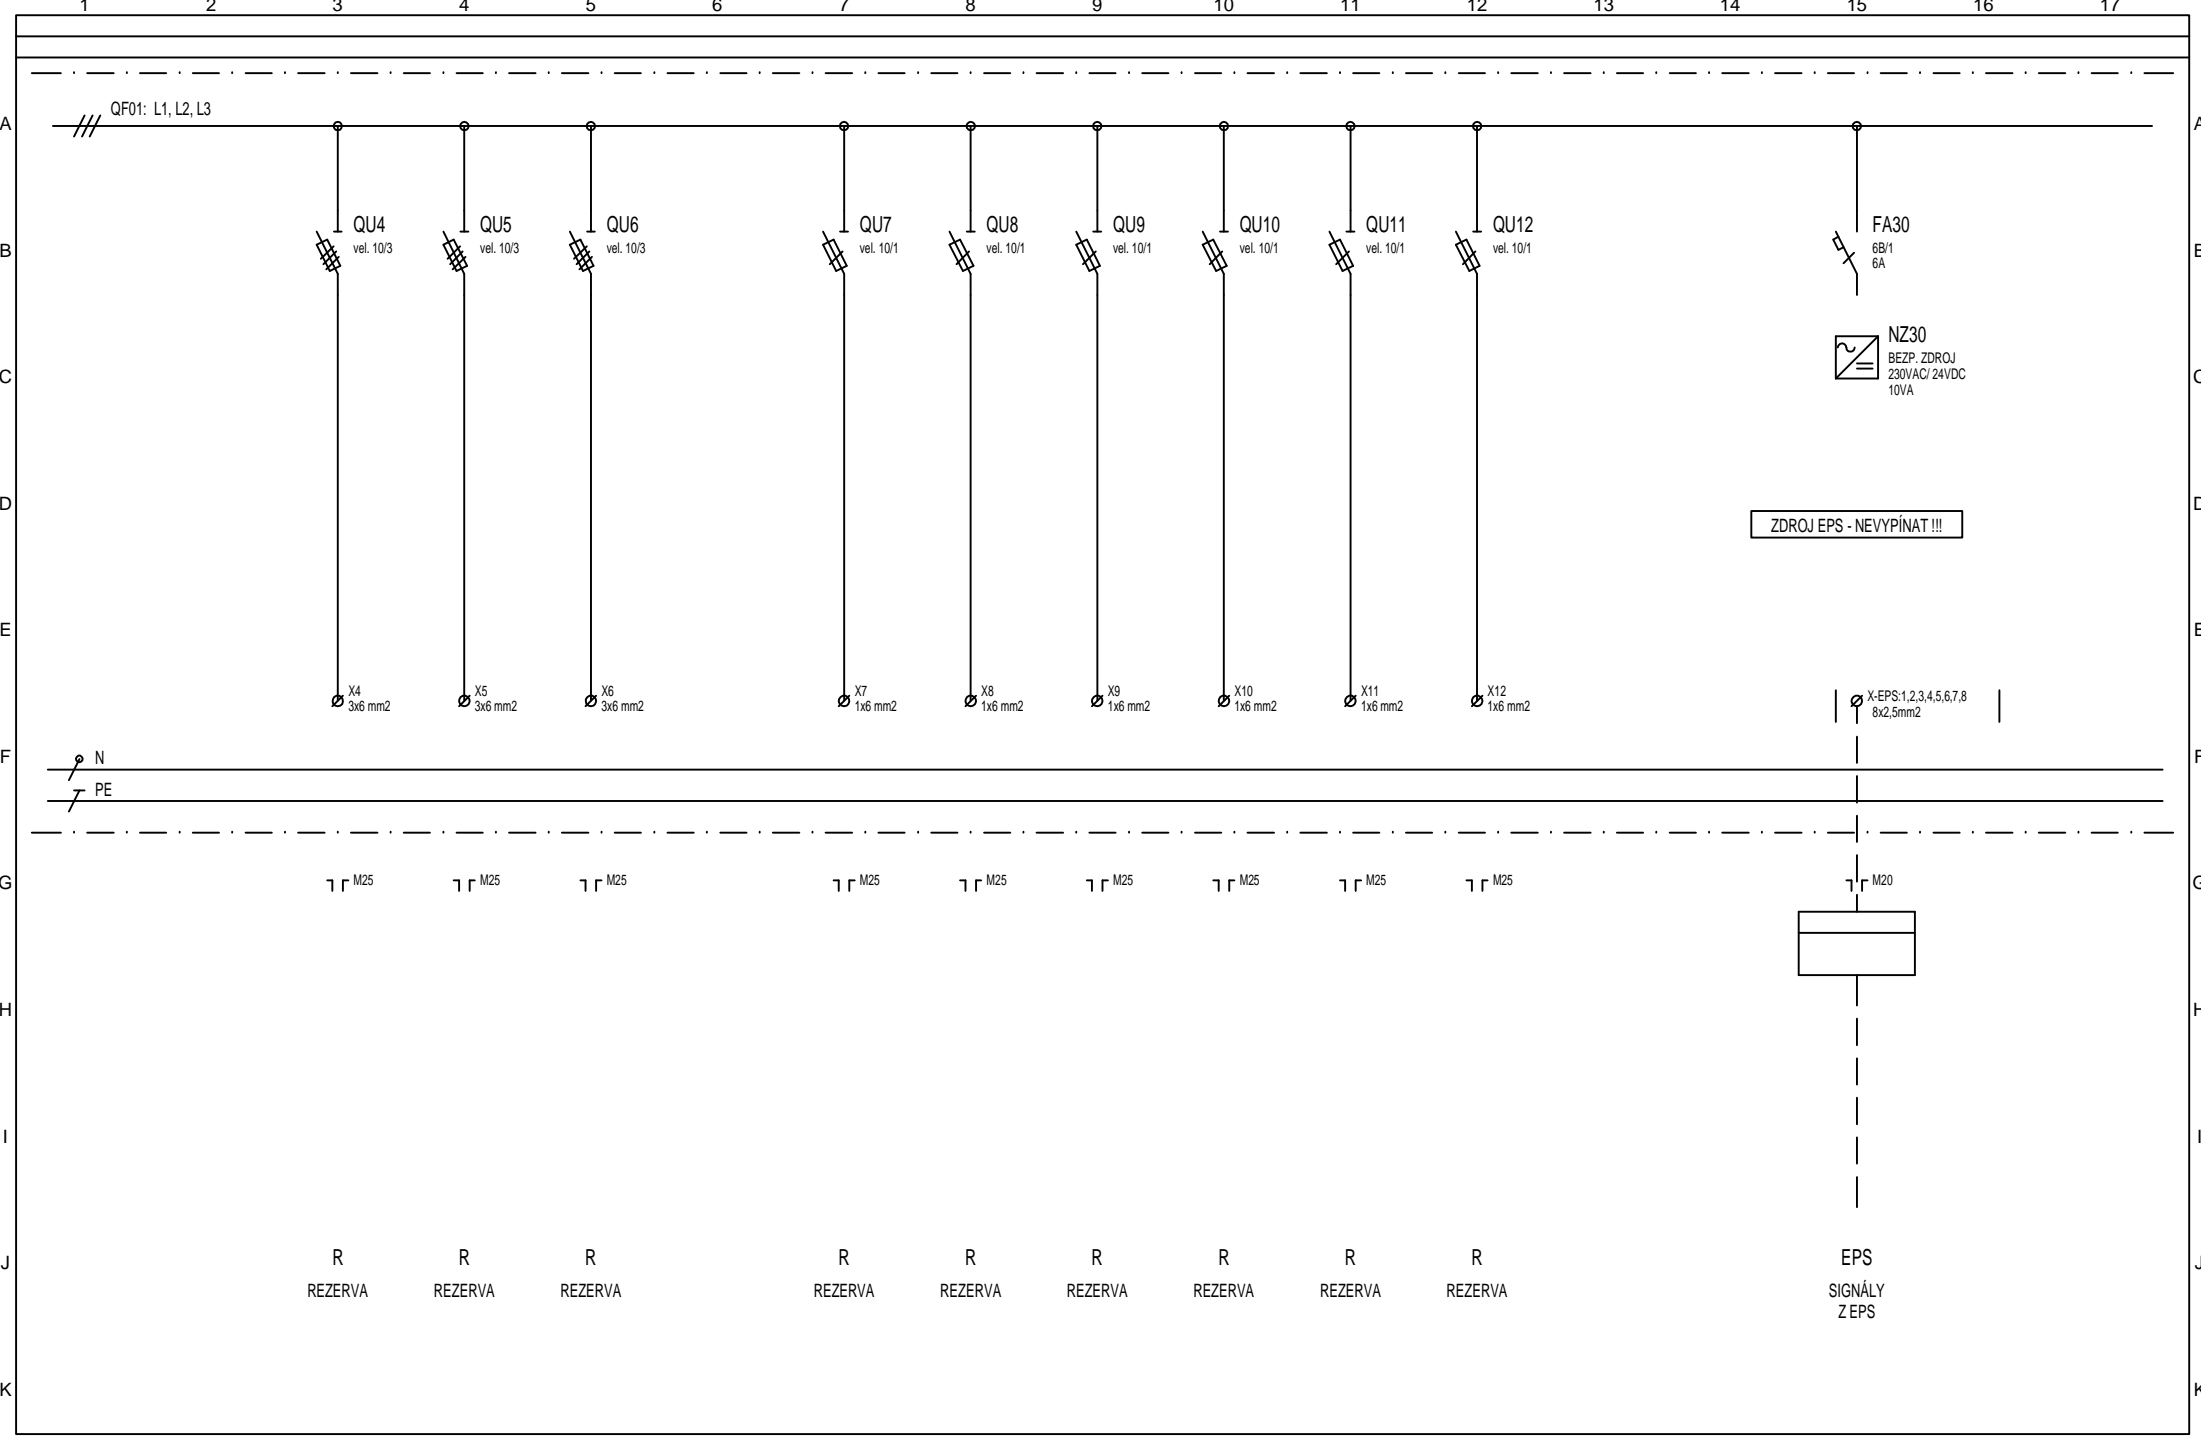


Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvětlení		Investor:	Svet zdravia Nemocnice Topolčany, a.s.	Zak.číslo:	DRS 27 - 2018	A.K.:	-	Listů:	9
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Rozvaděč 3R-EVAK	Změna/Datum:	-	V.č.:	E1.07-133	List:	4
Datum :	08/2018			Měřítka:		-					

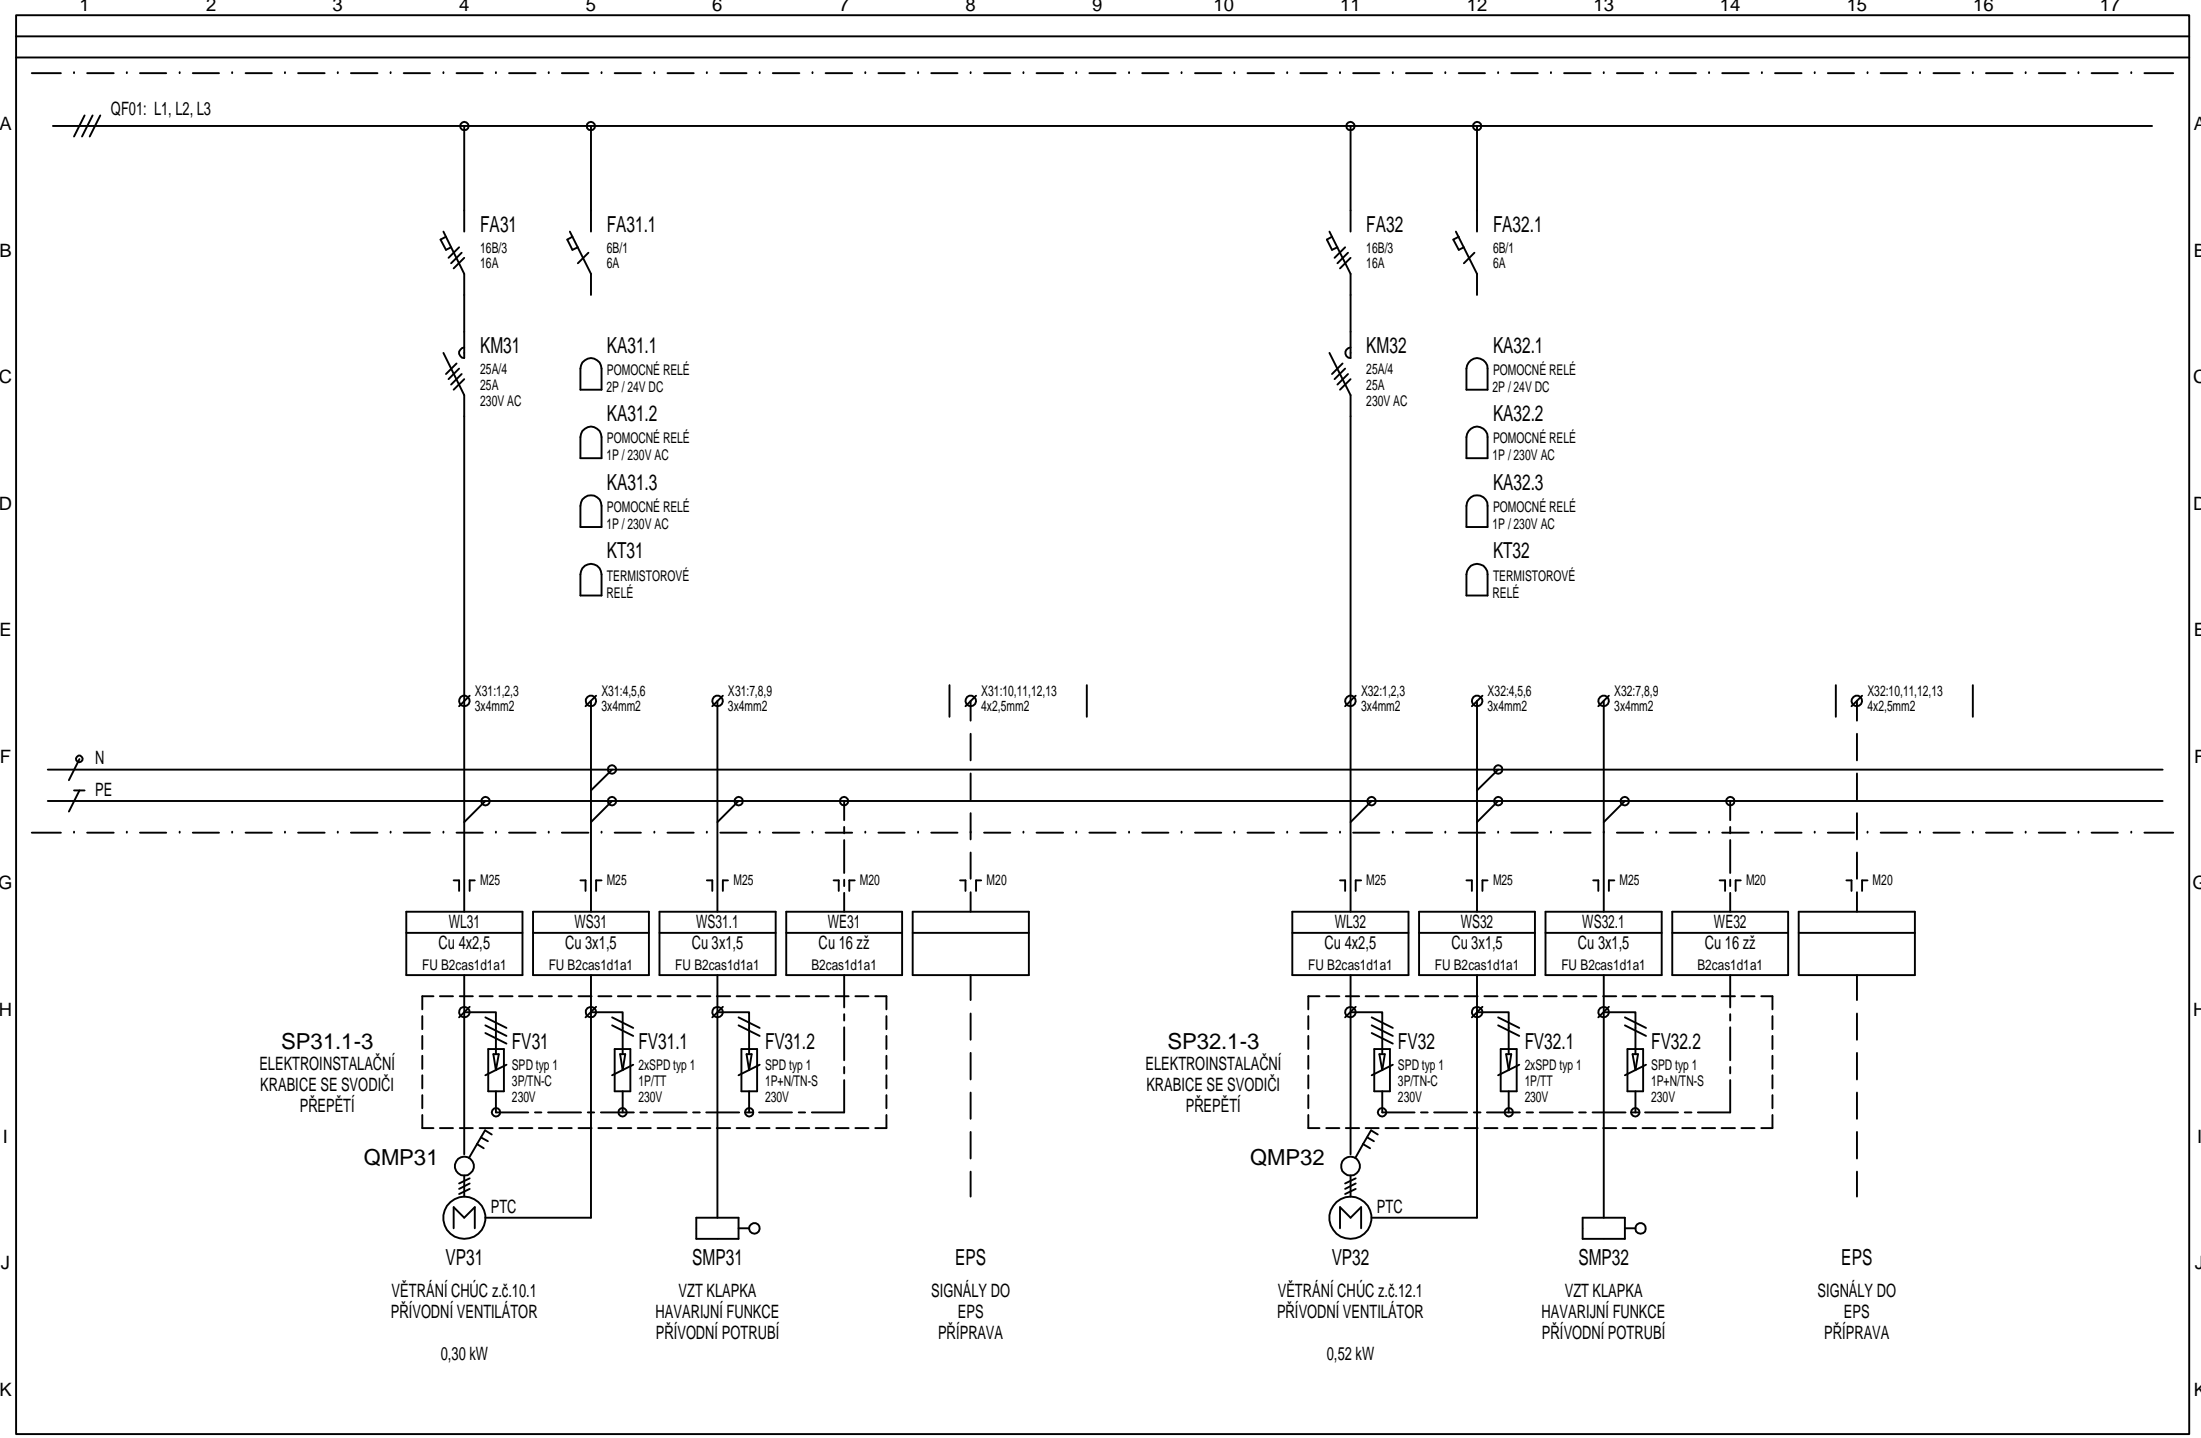



Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostredia stavieb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvetlení		Investor:	Svet zdravia Nemocnice Topol'čany, a.s.	Zak.číslo:	DRS 27 - 2018	A.K.:	-	Listů:	9
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Rozvaděč 3R-EVAK	Změna/Datum:	-	V.č.:	E1.07-133	List:	5
Datum :	08/2018					Měřitko:	-				





Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostredí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvetlení		Investor:	Svet zdravia Nemocnice Topol'čany, a.s.	Zak.číslo:	DRS 27 - 2018	A.K.:	-	Listů:	9
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Rozvaděč 3R-EVAK	Změna/Datum:	-	V.č.:	E1.07-133	List:	6
Datum :	08/2018					Měřítka:	-				




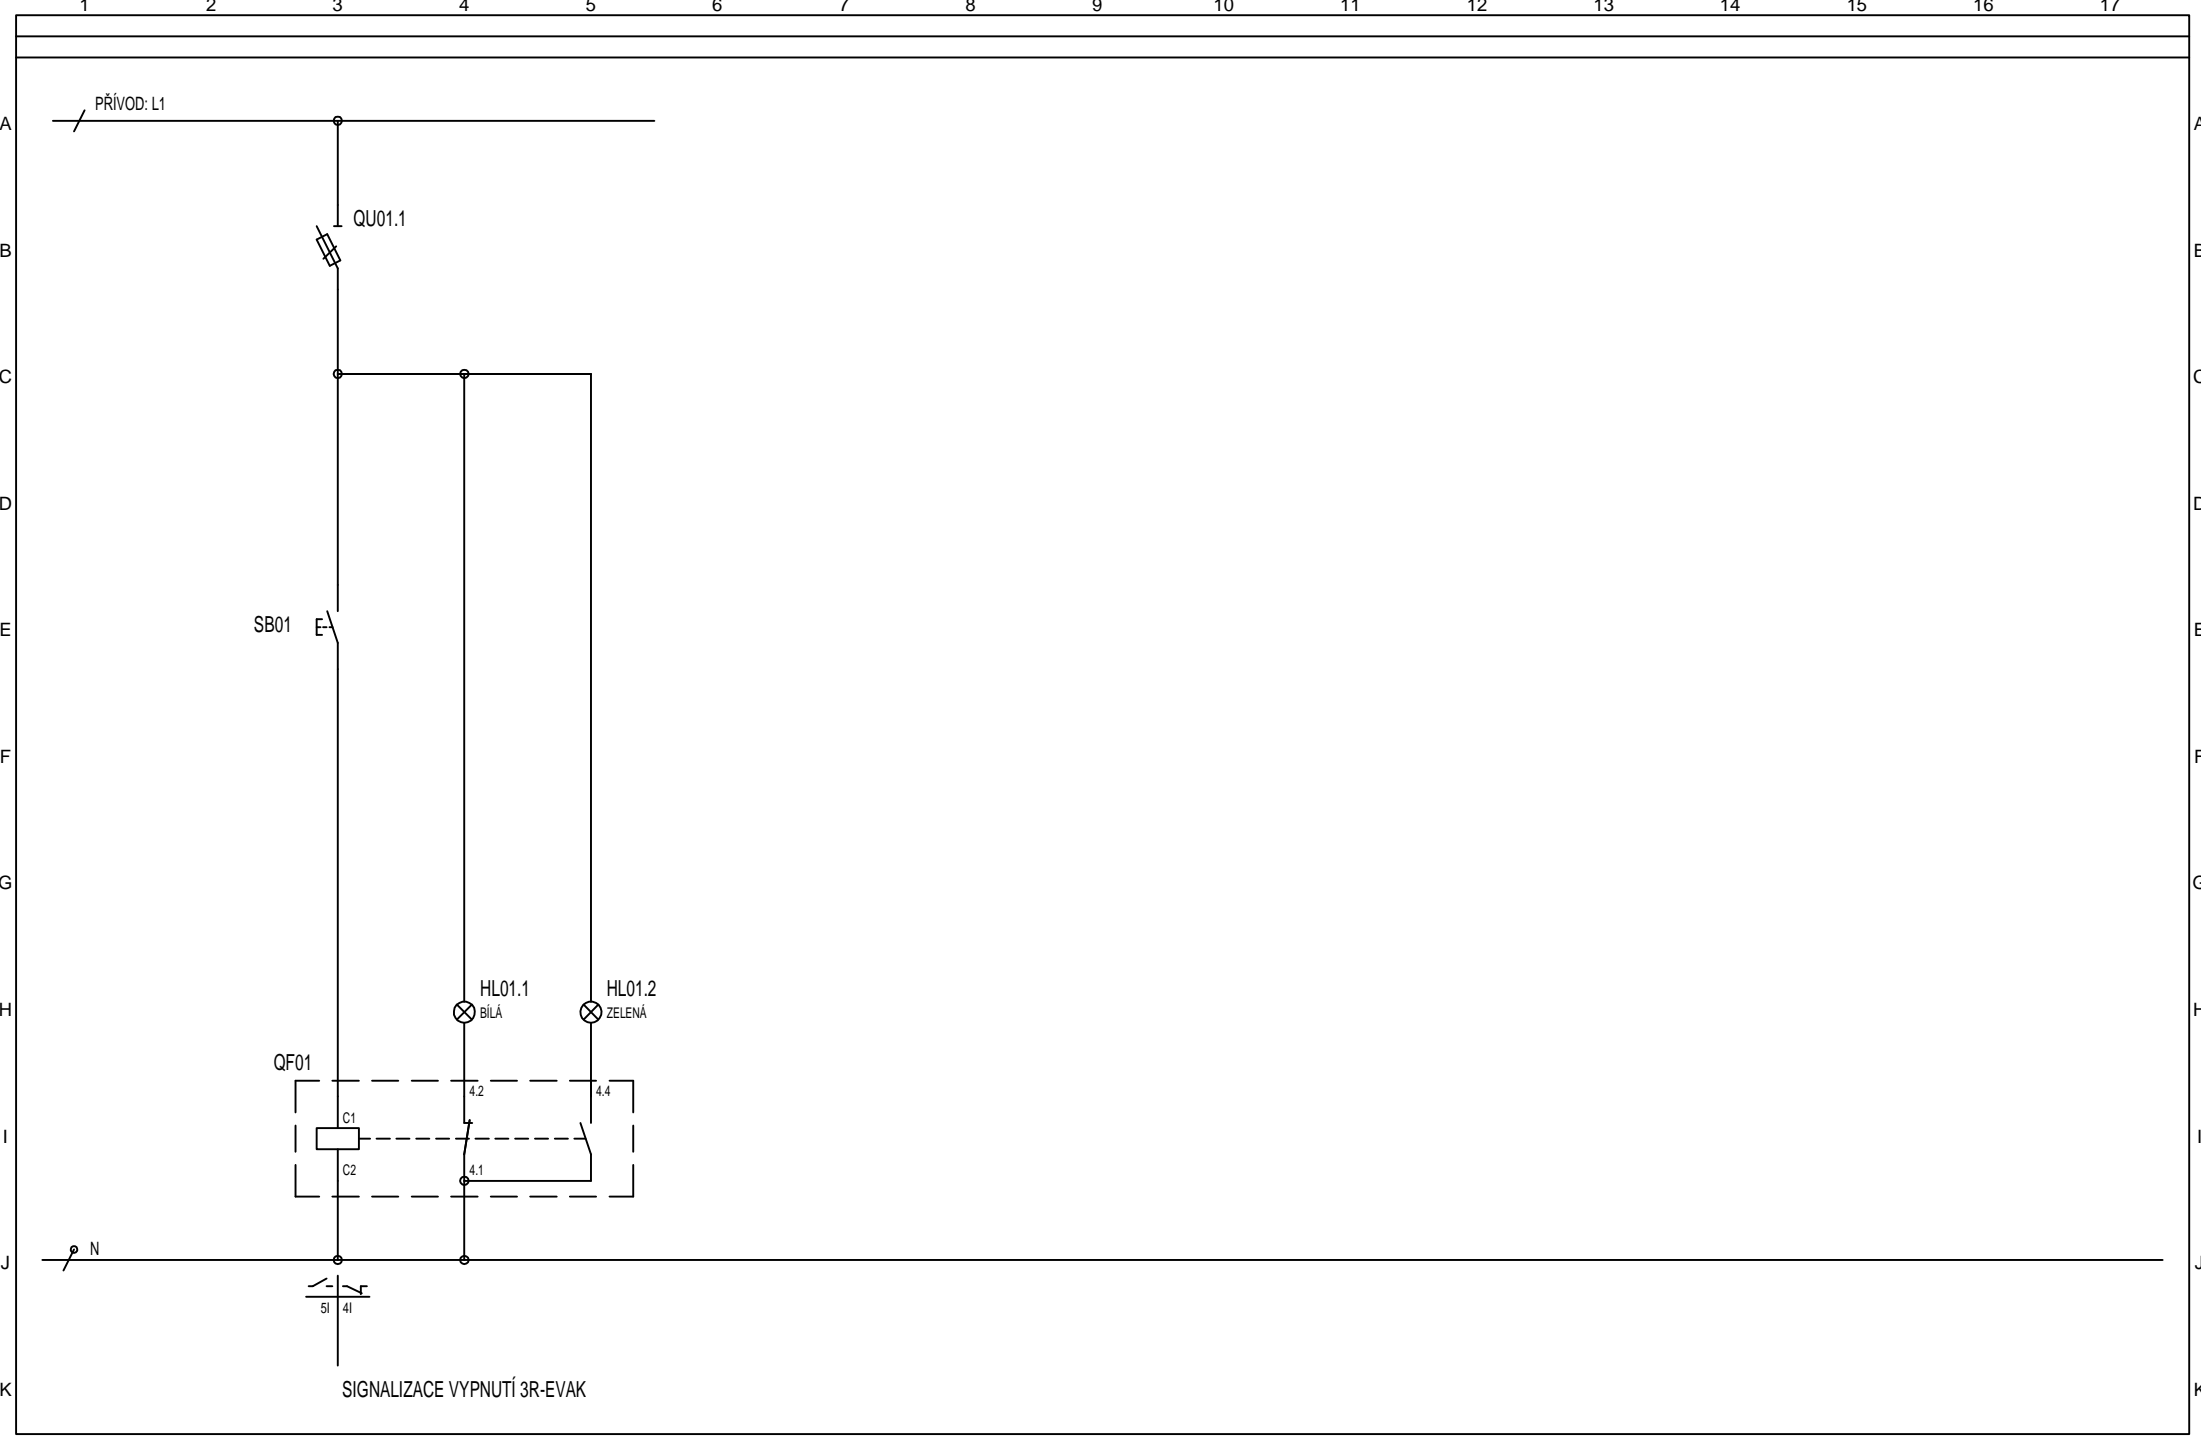

Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvětlení		Investor: Svet zdravia Nemocnice Topolčany, a.s.	Zak.číslo: DRS 27 - 2018	A.K.: -	Listů: 9
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Změna/Datum: -	V.č.: E1.07-133	List: 7
Datum :	08/2018			Rozvaděč 3R-EVAK	Měřítka: -		

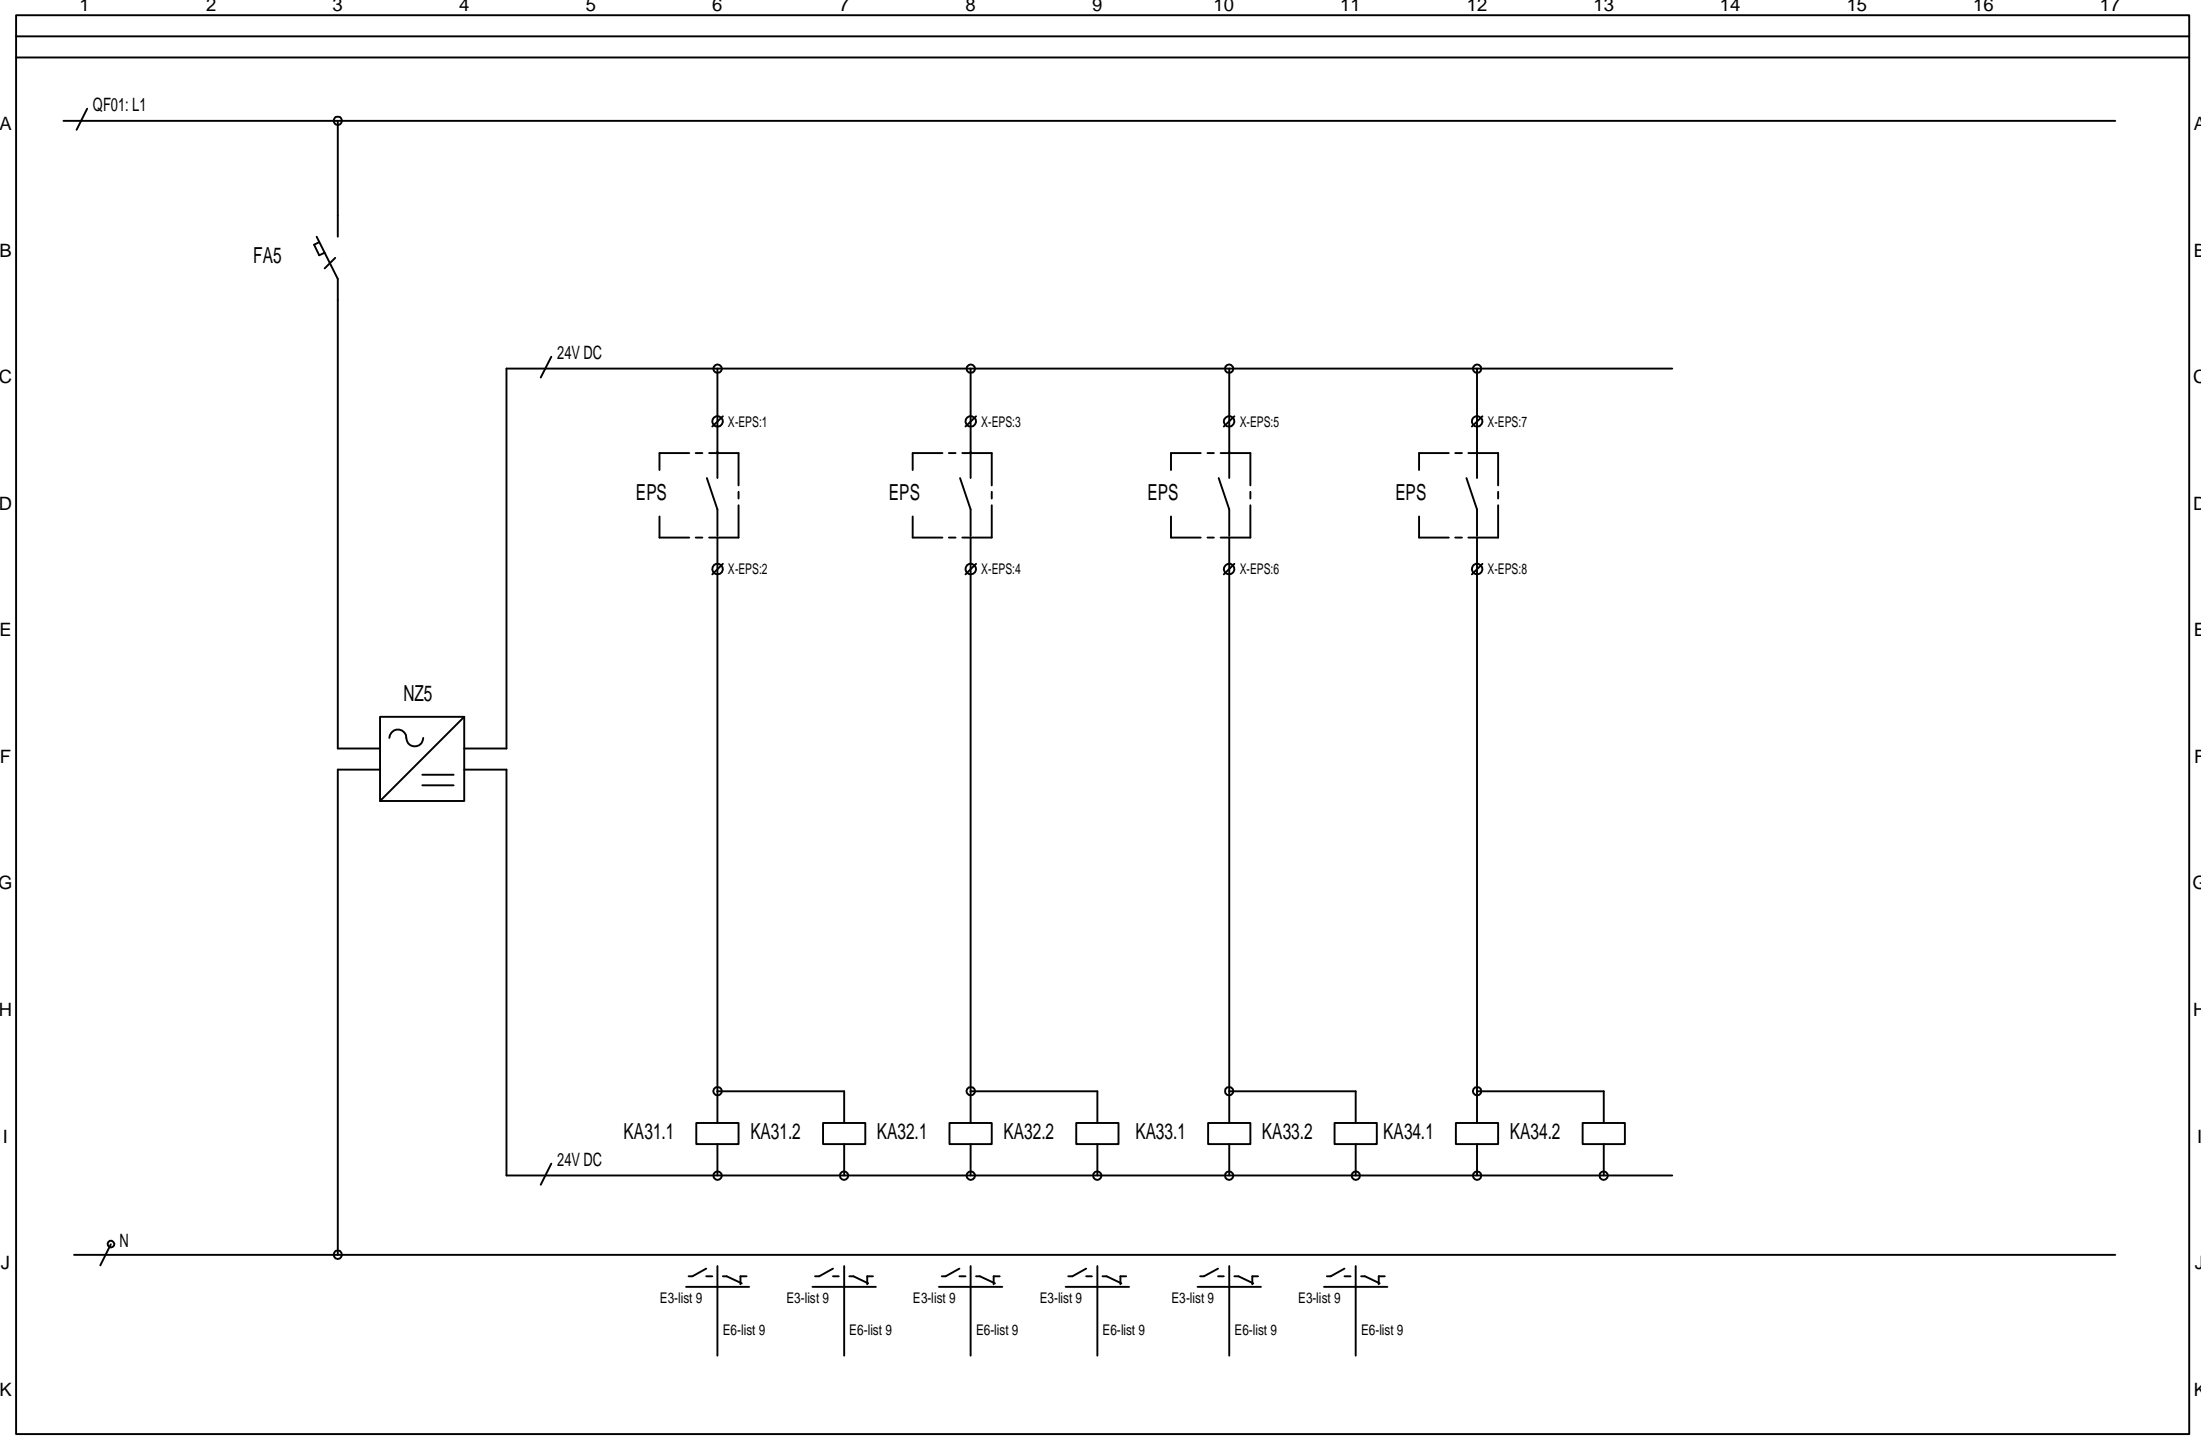

Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvětlení		Investor: Svet zdravia Nemocnice Topolčany, a.s.	Zak.číslo: DRS 27 - 2018	A.K.: -	Listů: 9
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Změna/Datum: -	V.č.: E1.07-133	List: 8
Datum :	08/2018			Rozvaděč 3R-EVAK	Měřítka: -		

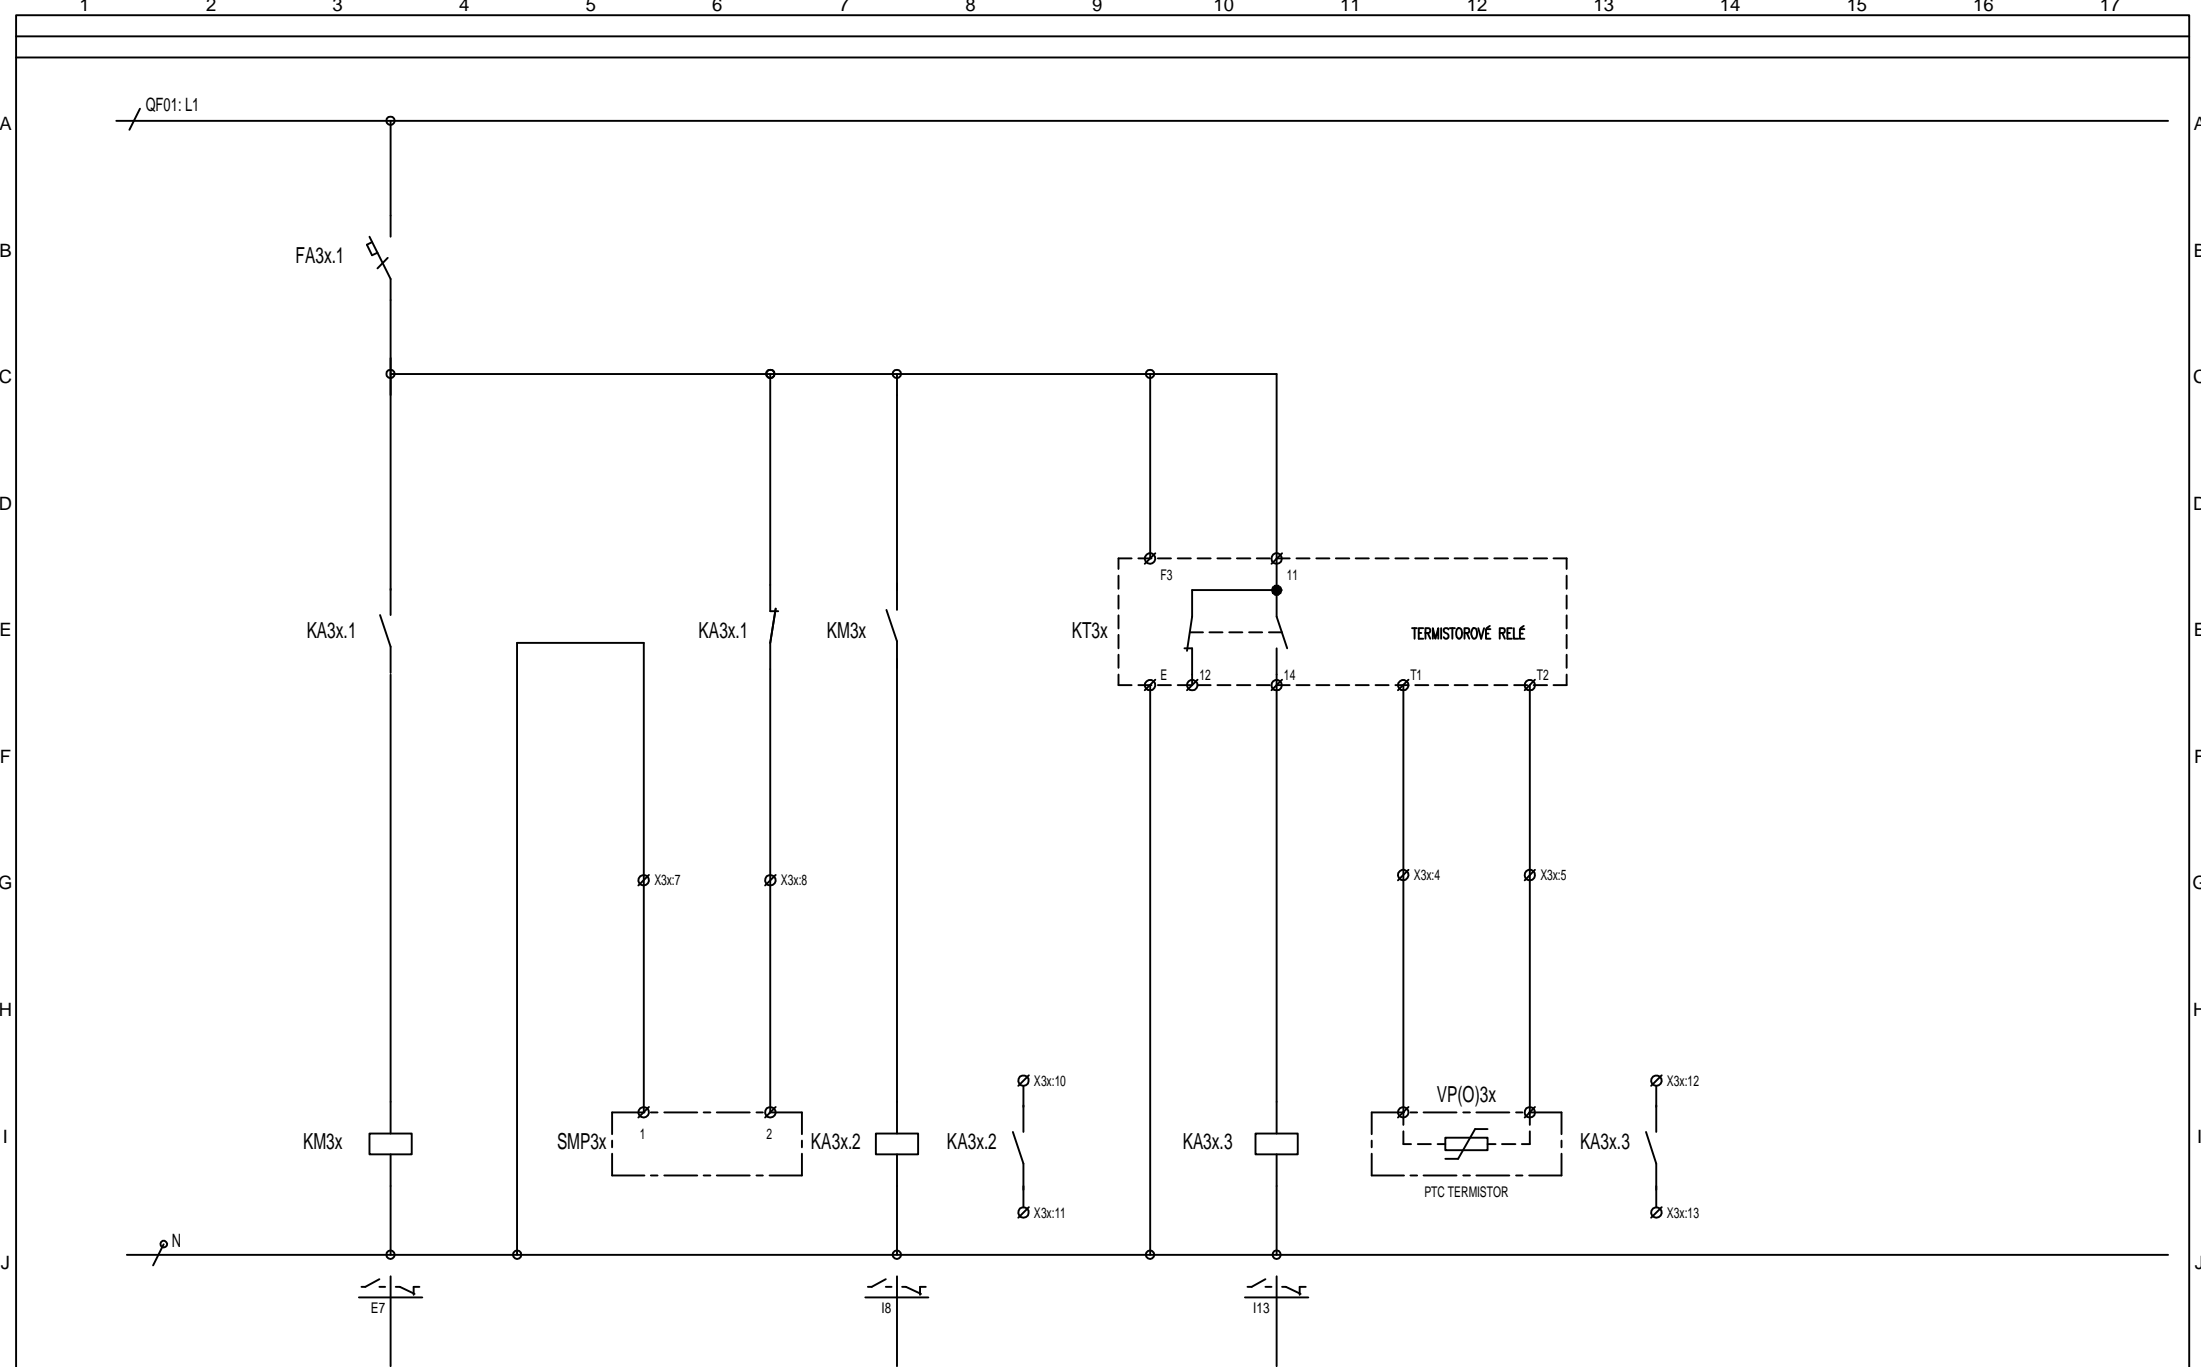

SPOUŠTĚNÍ VENTILÁTORU VP(O)1xx		SERVOPOHON SMP1xx		CHOD VENTILÁTORU VP(O)1xx		PŘETÍŽENÍ VENTILÁTORU VP(O)1xx	
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	
101		102		103		104	
105		106		107		108	
109		110		111		112	
113		114		115		116	
117		118		119		120	
121		122		123		124	
125		126		127		128	
129		130		131		132	
133		134		135		136	
137		138		139		140	
141		142		143		144	
145		146		147		148	
149		150		151		152	
153		154		155		156	
157		158		159		160	
161		162		163		164	
165		166		167		168	
169		170		171		172	
173		174		175		176	
177		178		179		180	
181		182		183		184	
185		186		187		188	
189		190		191		192	
193		194		195		196	
197		198		199		200	
201		202		203		204	
205		206		207		208	
209		210		211		212	
213		214		215		216	
217		218		219		220	
221		222		223		224	
225		226		227		228	
229		230		231		232	
233		234		235		236	
237		238		239		240	
241		242		243		244	
245		246		247		248	
249		250		251		252	
253		254		255		256	
257		258		259		260	
261		262		263		264	
265		266		267		268	
269		270		271		272	
273		274		275		276	
277		278		279		280	
281		282		283		284	
285		286		287		288	
289		290		291		292	
293		294		295		296	
297		298		299		300	
301		302		303		304	
305		306		307		308	
309		310		311		312	
313		314		315		316	
317		318		319		320	
321		322		323		324	
325		326		327		328	
329		330		331		332	
333		334		335		336	
337		338		339		340	
341		342		343		344	
345		346		347		348	
349		350		351		352	
353		354		355		356	
357		358		359		360	
361		362		363		364	
365		366		367		368	
369		370		371		372	
373		374		375		376	
377		378		379		380	
381		382		383		384	
385		386		387		388	
389		390		391		392	
393		394		395		396	
397		398		399		400	
401		402		403		404	
405		406		407		408	
409		410		411		412	
413		414		415		416	
417		418		419		420	
421		422		423		424	
425		426		427		428	
429		430		431		432	
433		434		435		436	
437		438		439		440	